



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 05 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.065
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.069
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.328
C. Baygorria	2.238
C. Palmar	7.229
C. Salto Grande	7.429
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.372
TOTAL Generación	27.568

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.568
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.560
Diferencia (MWh)	-1.992
Ejecutada - Programada	-6,74 %

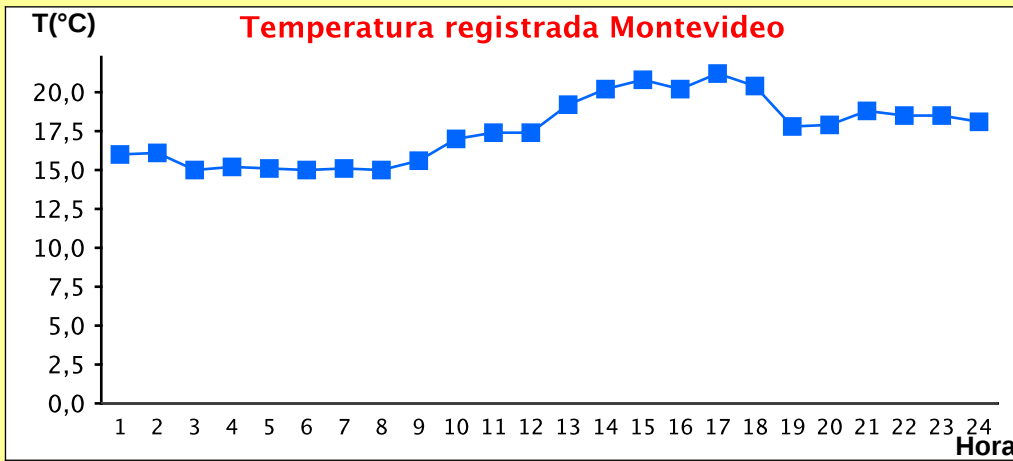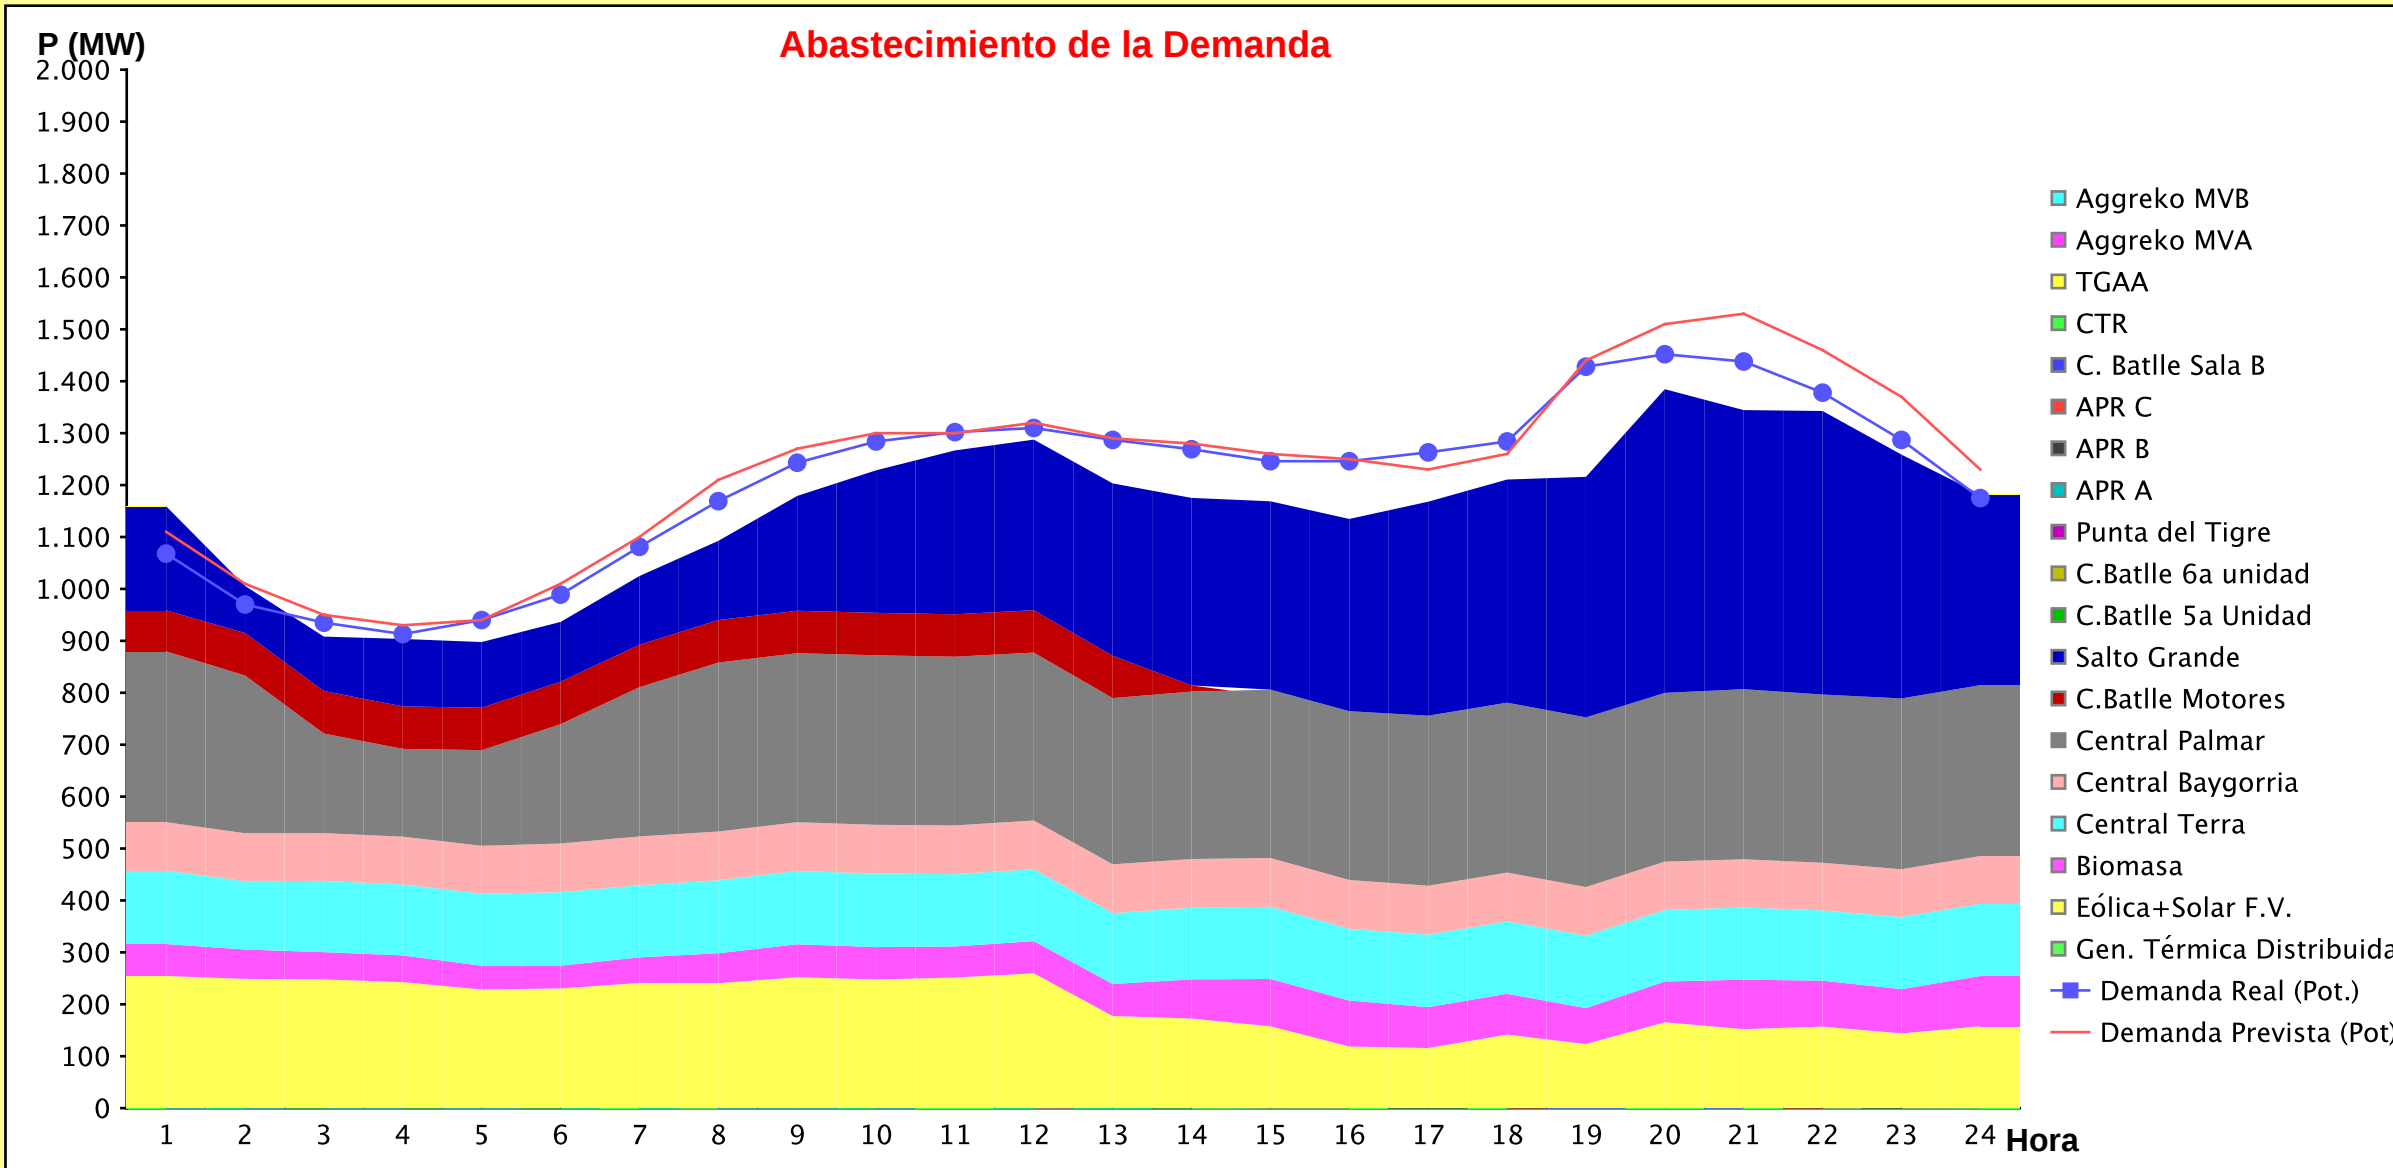



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1323,8 Hora 11:46
Potencia mínima:	895,77 Hora 03:41
Pico noche:	1457,06 Hora 20:03

Generación Media (MW)	
Eólica	197,2
Biomasa	69,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

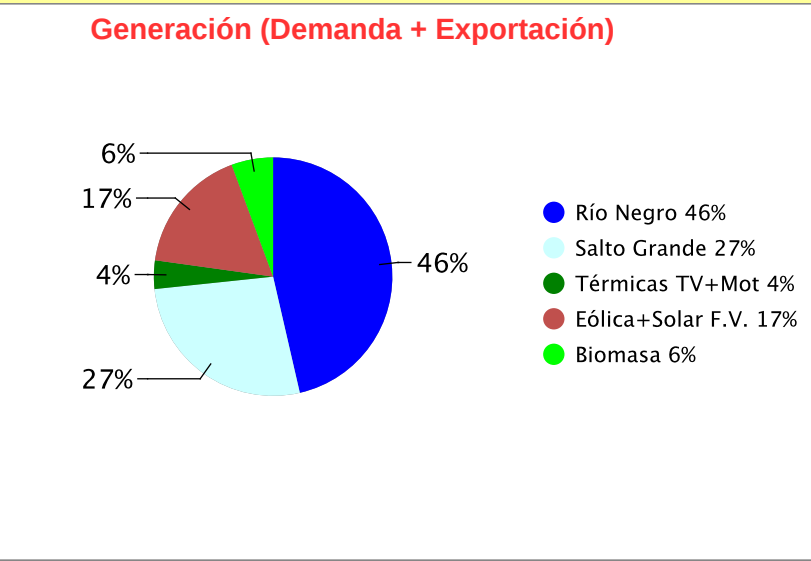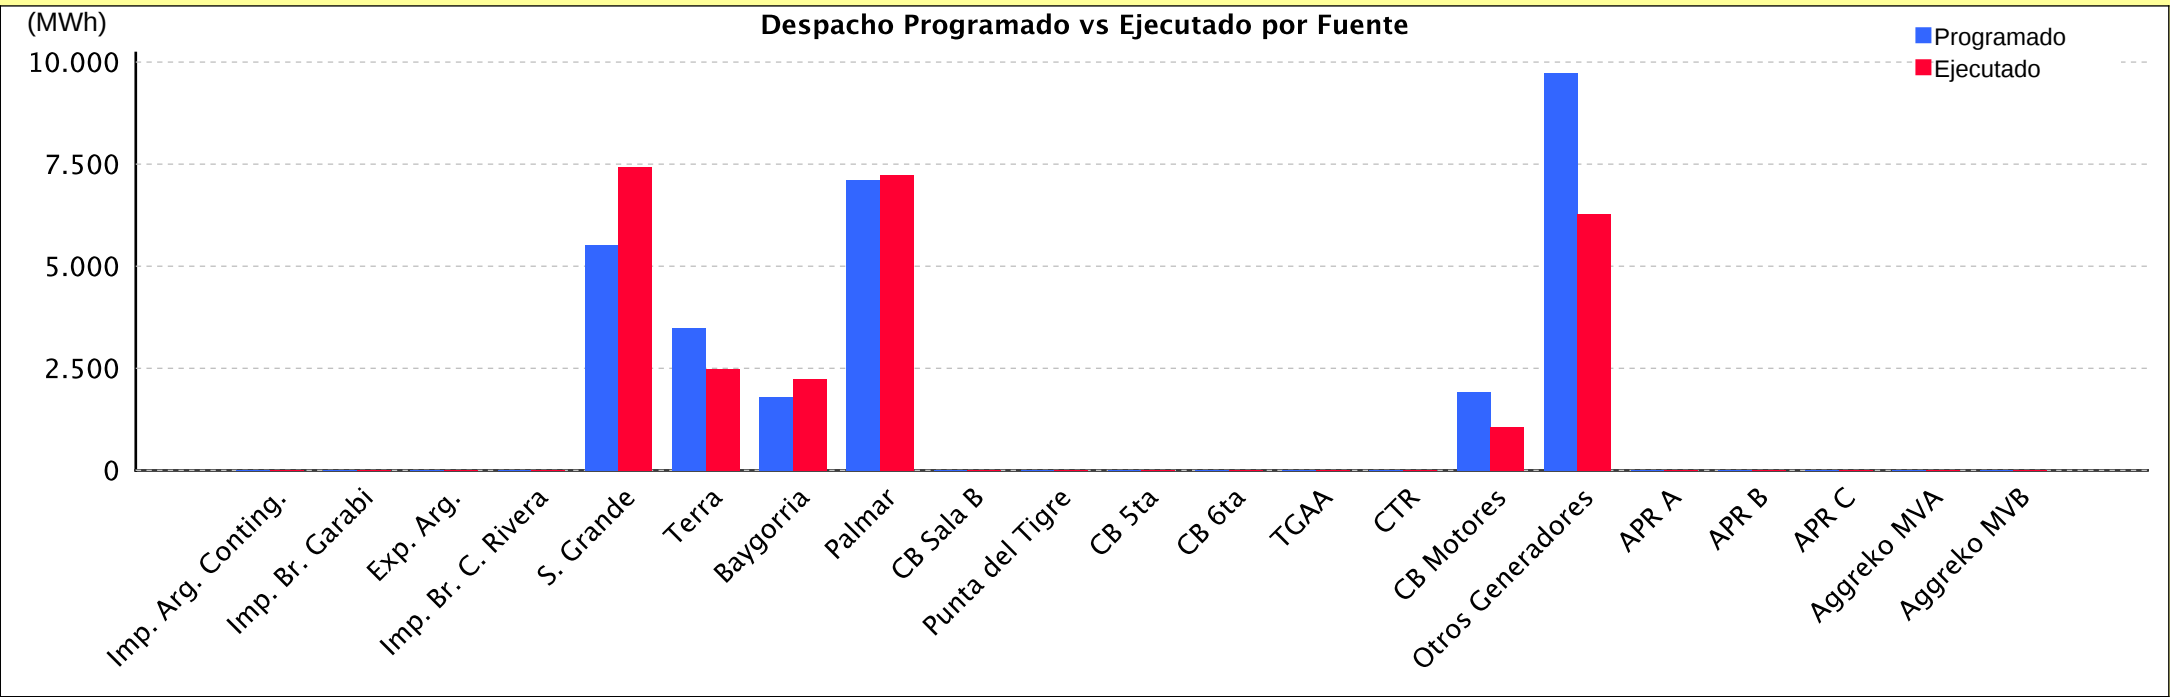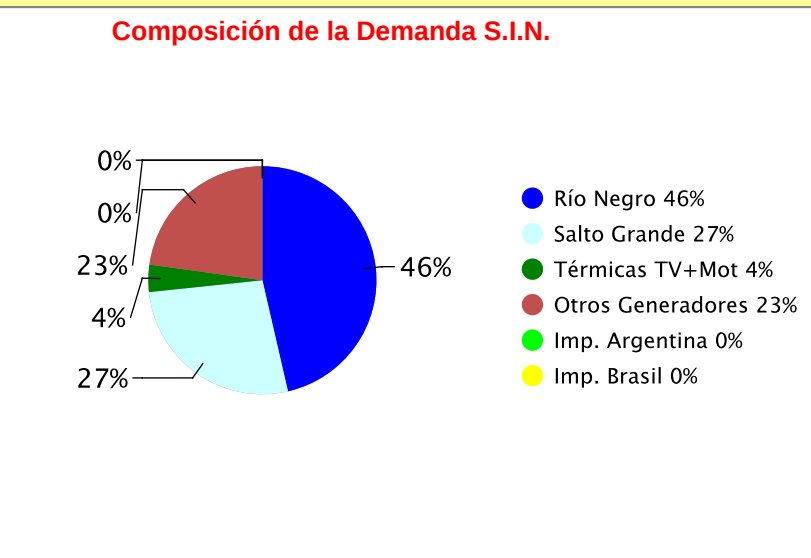



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

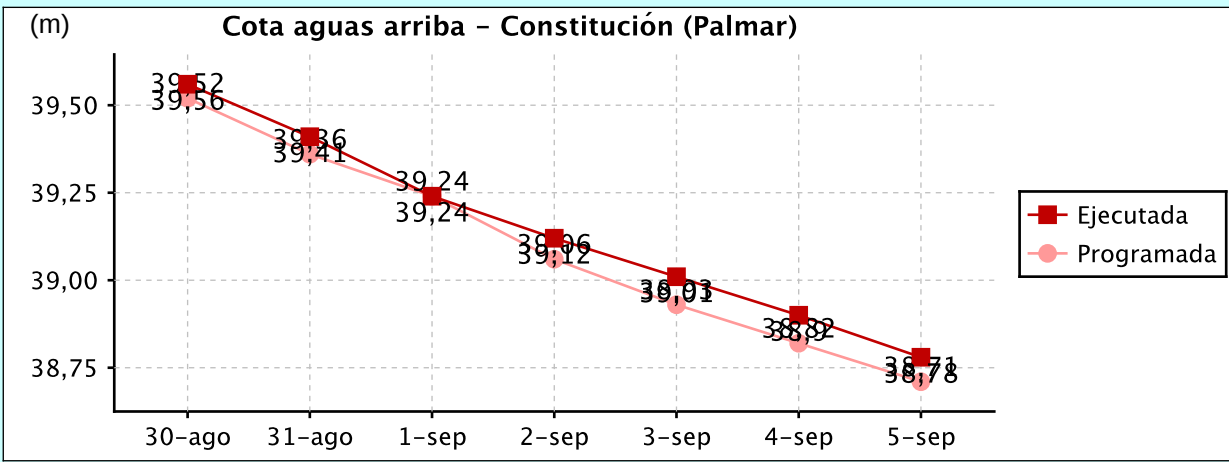
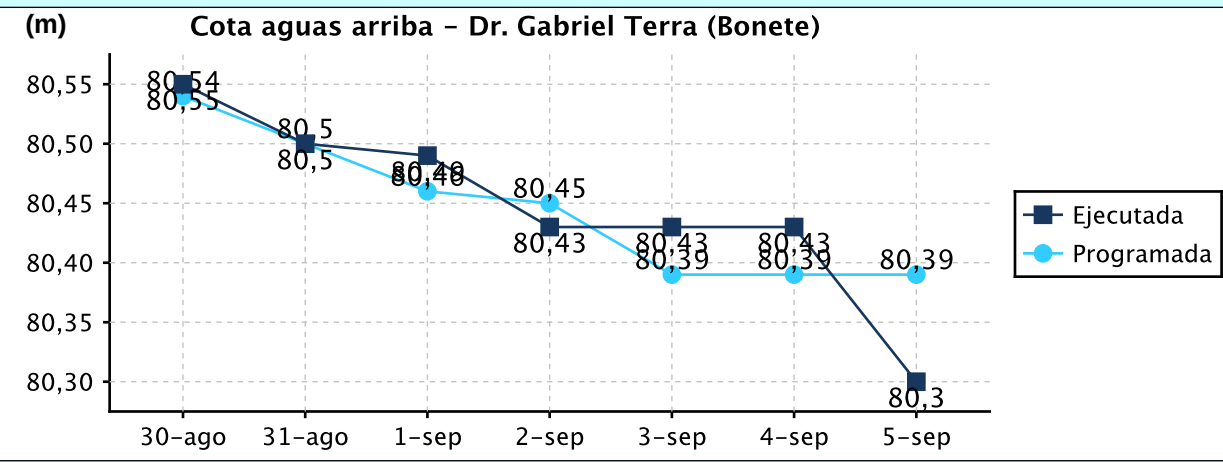


Represa	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Terra	80,39	80,3
Baygorria	53,74	53,65
Palmar	38,71	38,78
SGU	34,69	34,6

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

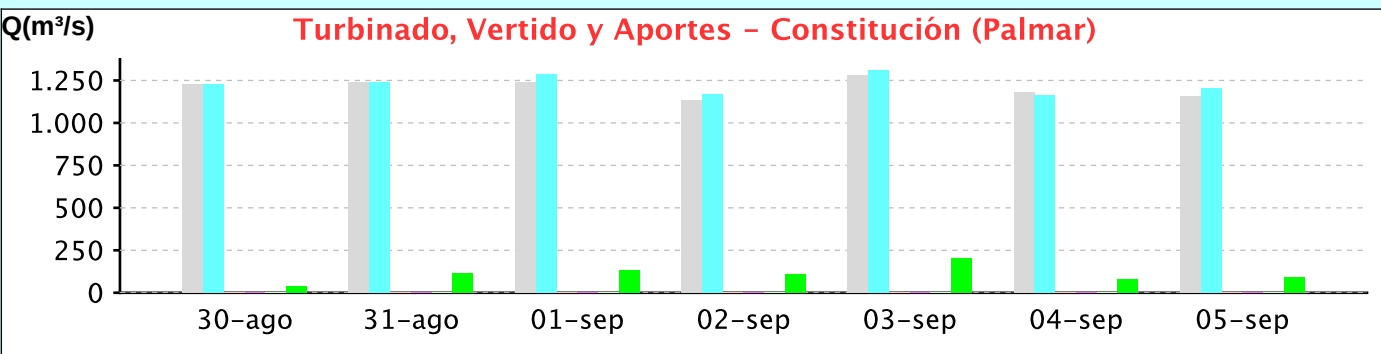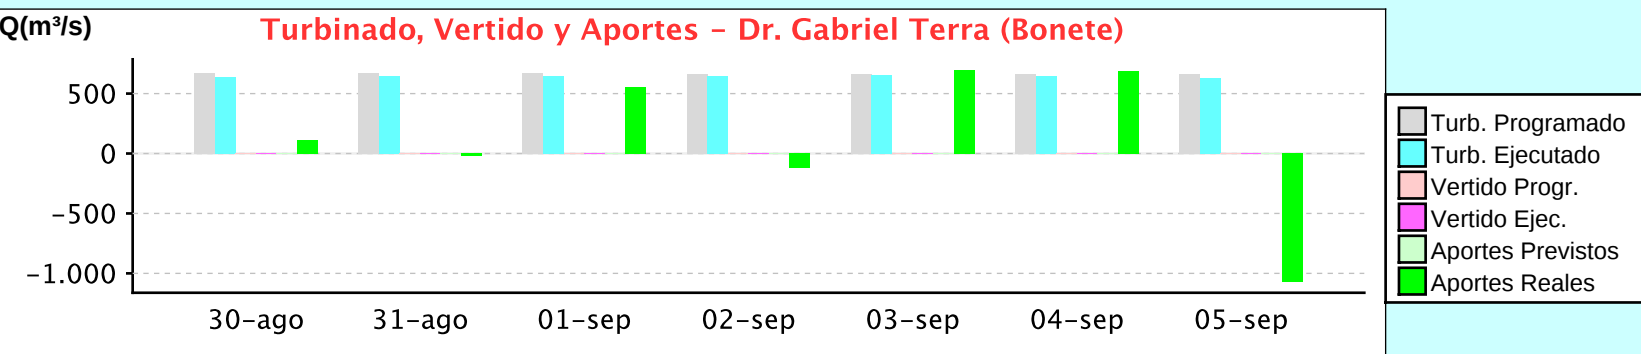

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

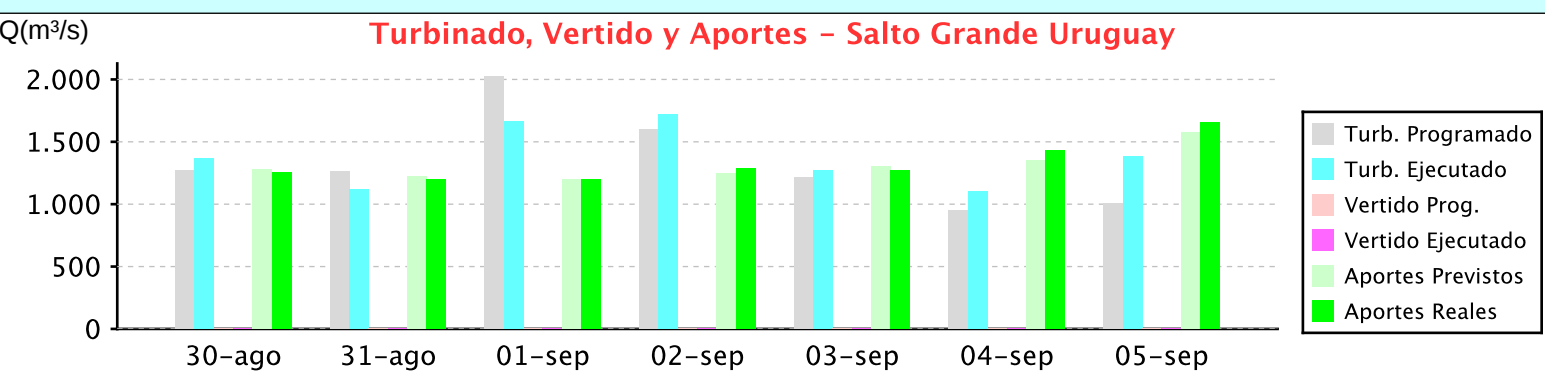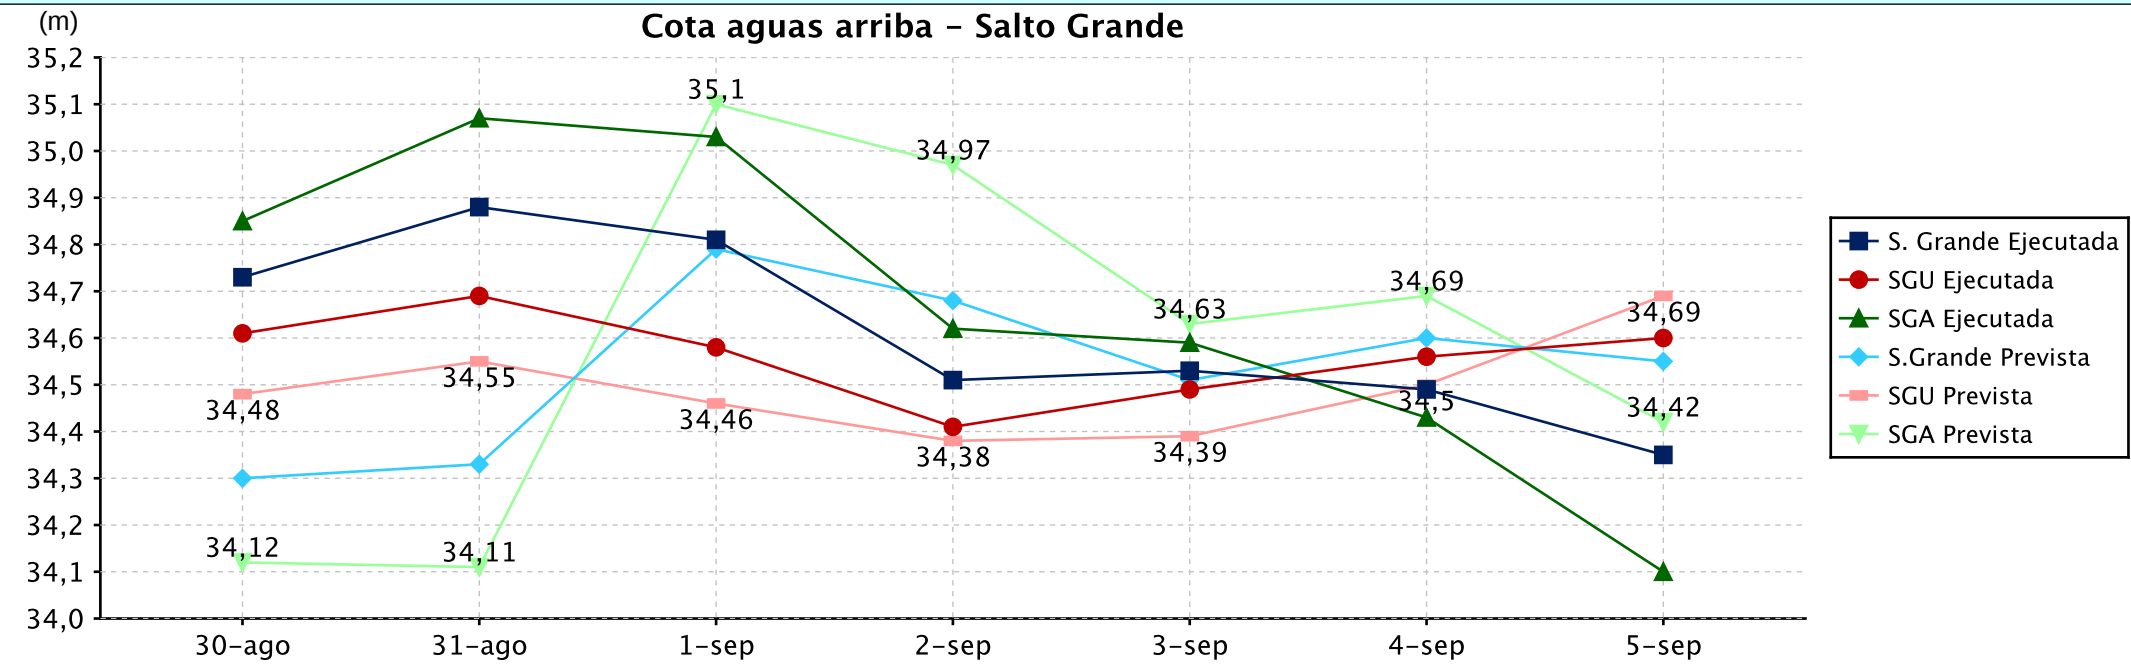

VALORES CTM	
Cotas (m)	
Cota Vista Uru	34,60
Cota Vista Arg	34,10
Cota real	34,35

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	10.762
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto (m³/s)	Ejecutado (m³/s)
Represa		
Terra	667	629
Baygorria	625	769
Palmar	1.158	1.201
SGU	1.006	1.383

APORTES PROPIOS	Previstos (m³/s)	Reales (m³/s)
Represa		
Terra	0	-1.073
Baygorria	0	32
Palmar	0	91
SGU	1.575	1.657

VERTIDO	Previsto (m³/s)	Ejecutado (m³/s)
Represa		
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Aumentaron aportes previstos en todas las cuencas, por lo que se declaró riesgo de vertimiento en todo el SIN a partir de la hora energética 14. Se sacó de servicio Motores CB y la Generación de despacho centralizado a partir de dicha hora.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

08/09/2014 16:12