



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 07 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-95
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.355
C. Baygorria	1.599
C. Palmar	1.229
C. Salto Grande	14.571
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.614
TOTAL Generación	23.254

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.254
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.570
Diferencia (MWh)	-2.316
Ejecutada - Programada	-9,06 %

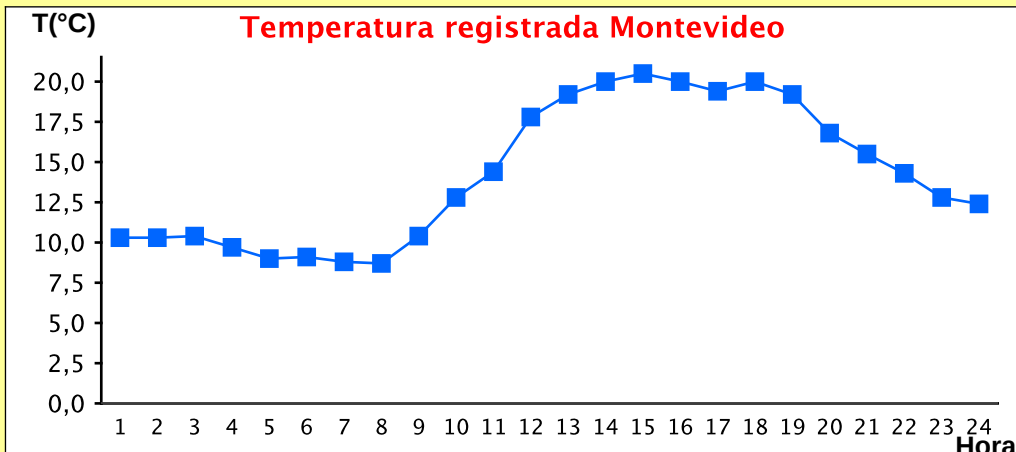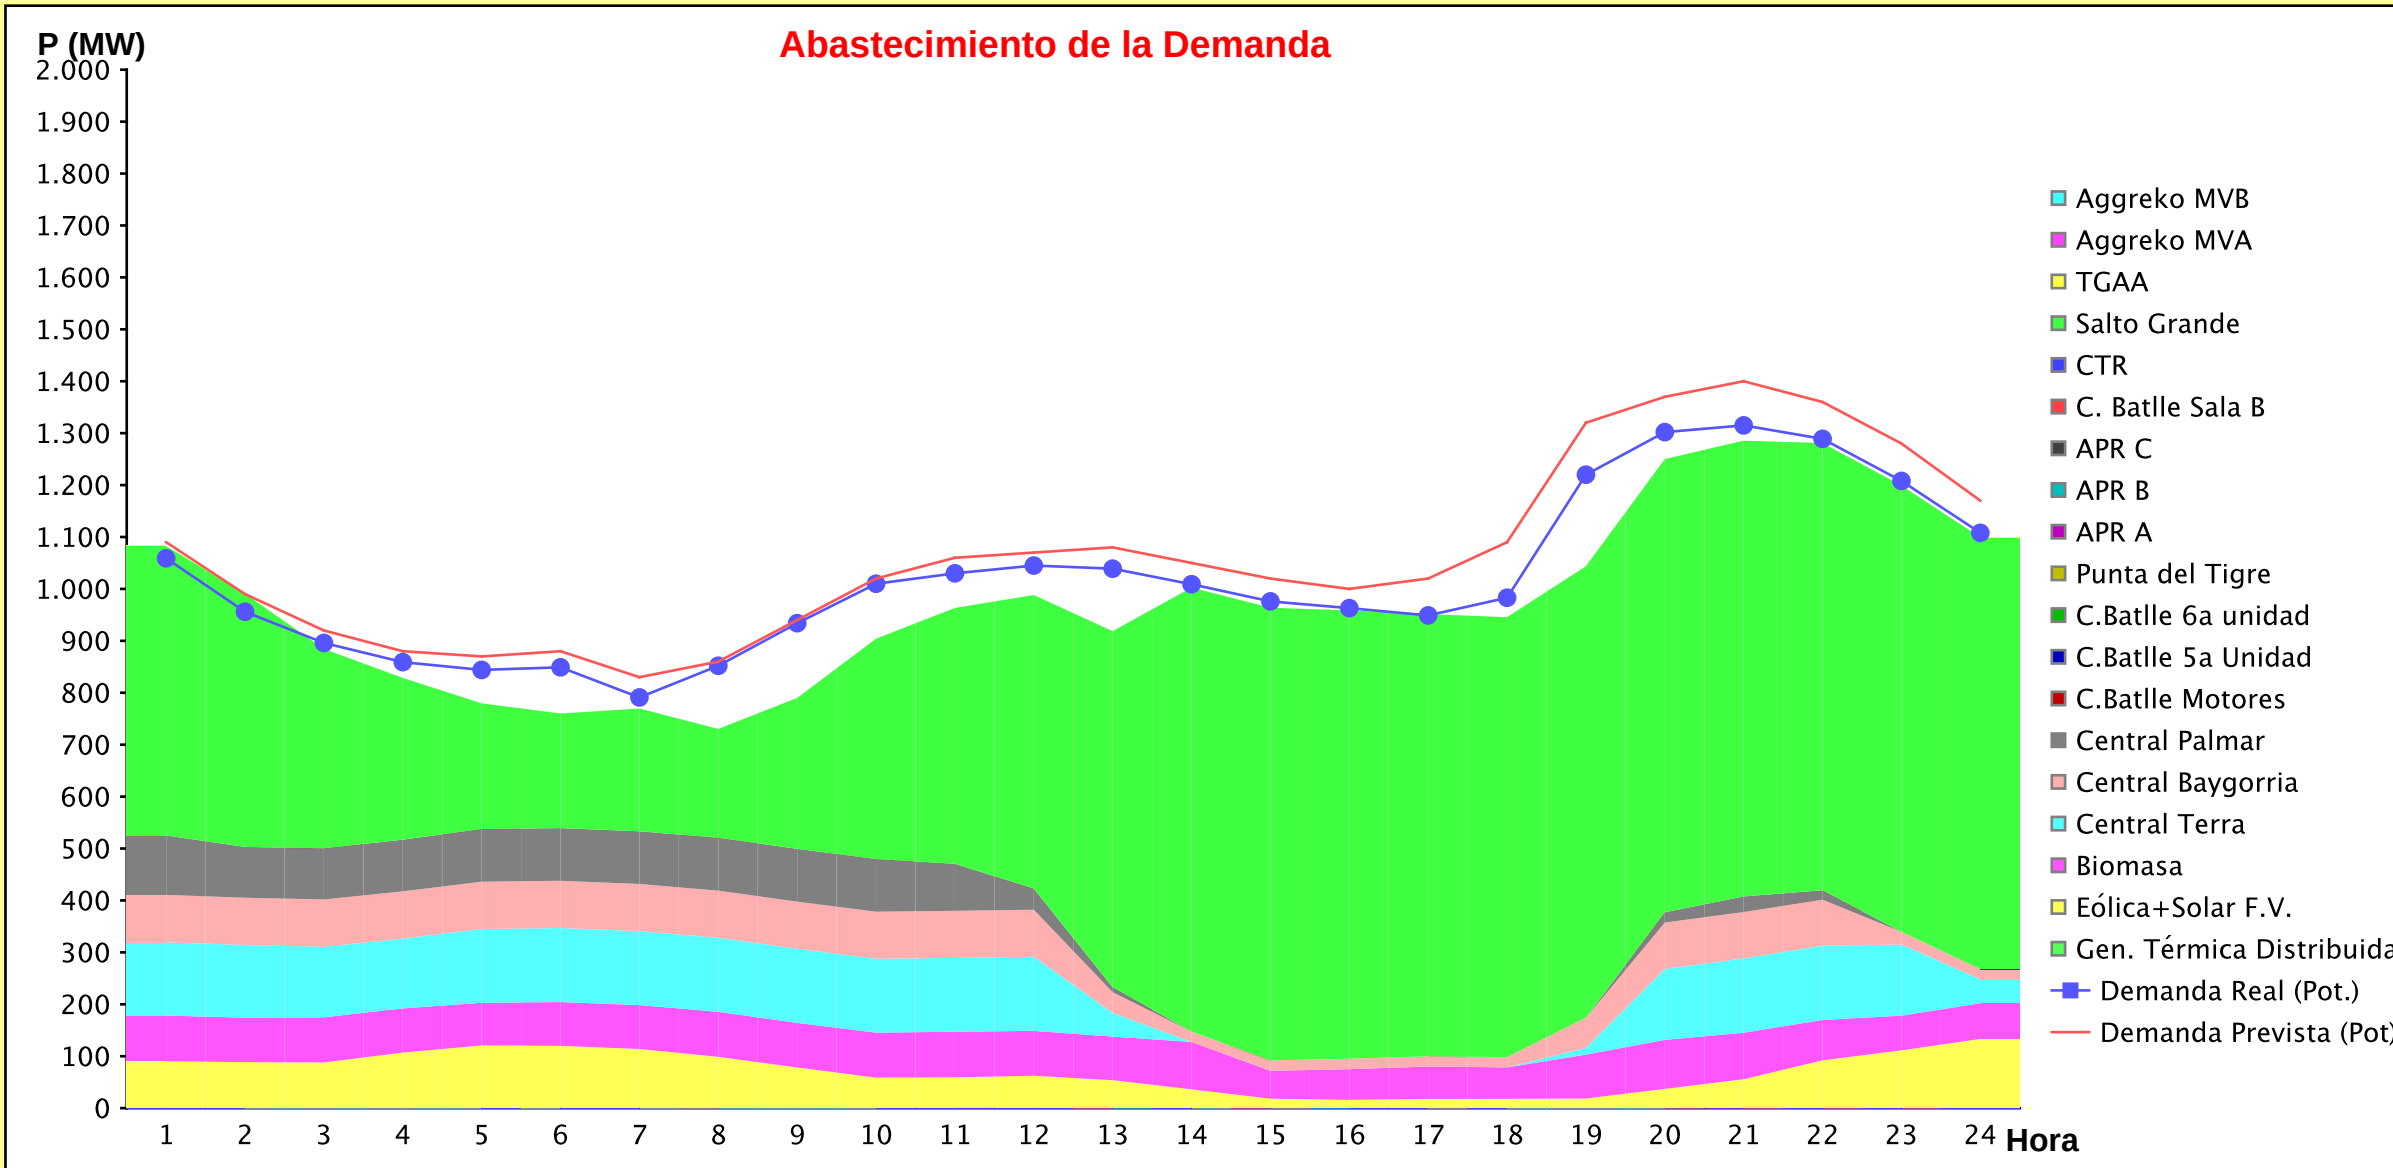



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1060,42 Hora 12:13
Potencia mínima:	781,48 Hora 07:01
Pico noche:	1328,26 Hora 21:26

Generación Media (MW)	
Eólica	70,7
Biomasa	81,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

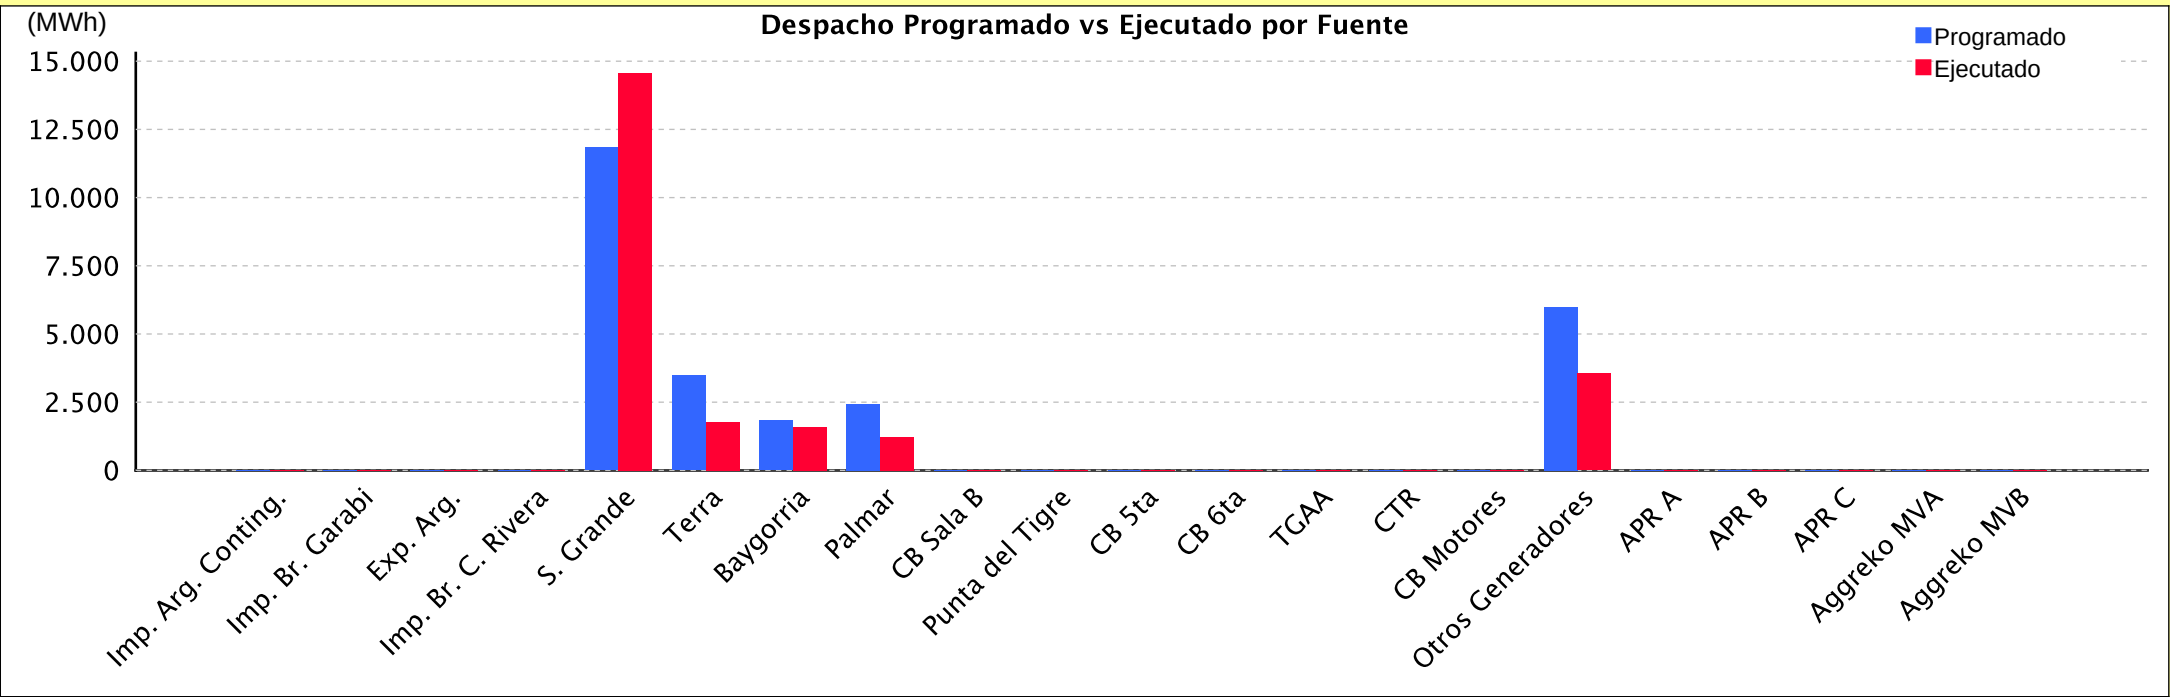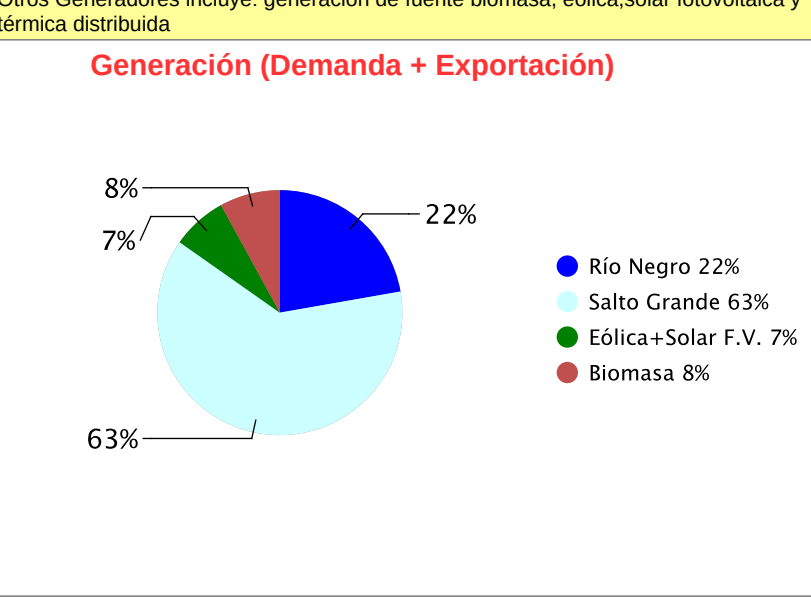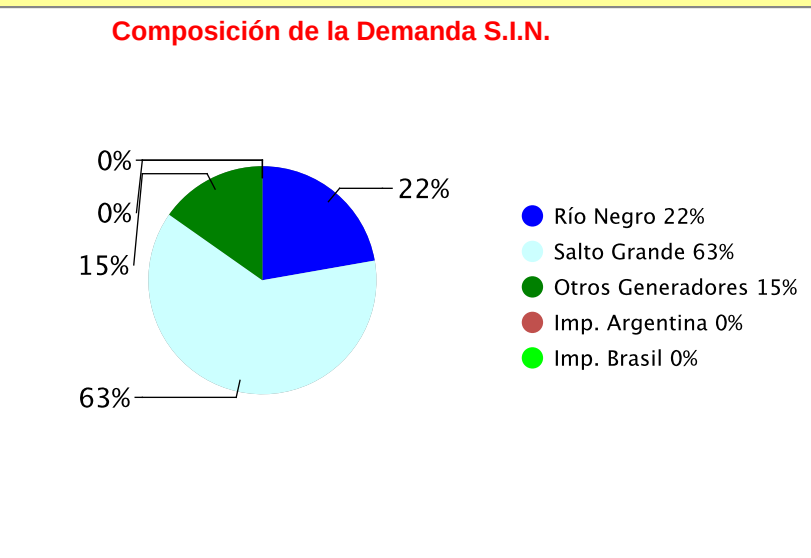



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

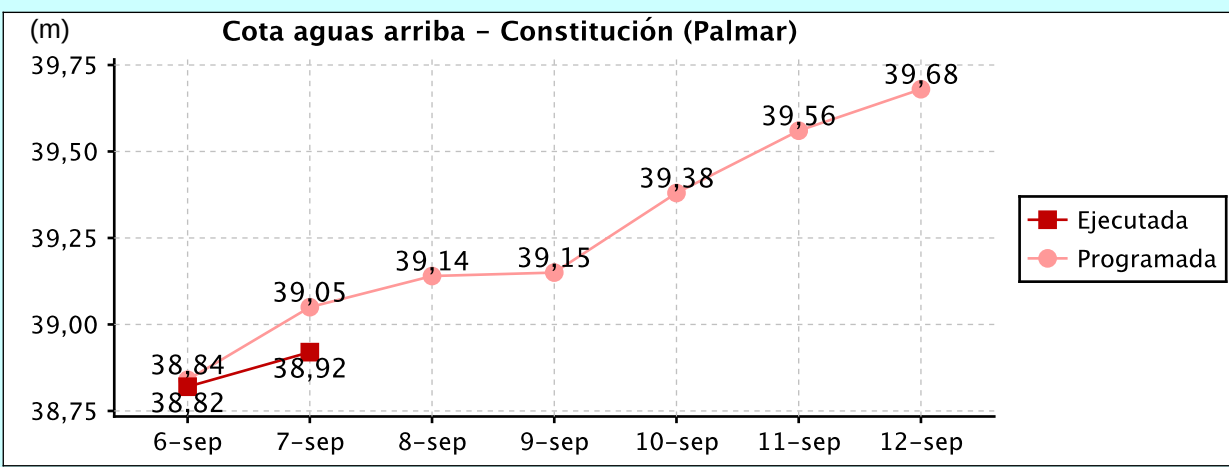
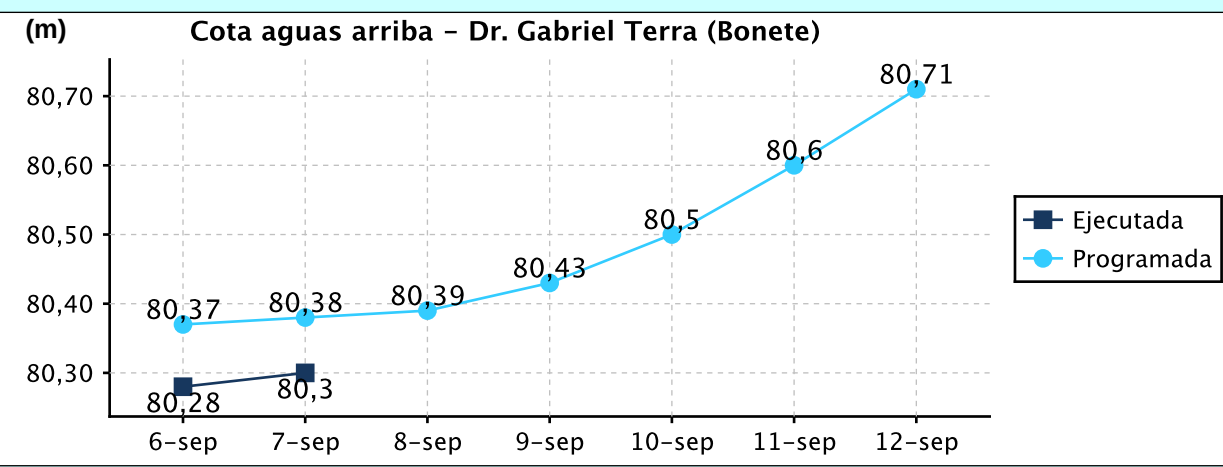


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,38	80,3
Baygorria	53,72	53,63
Palmar	39,05	38,92
SGU	34,87	34,59

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

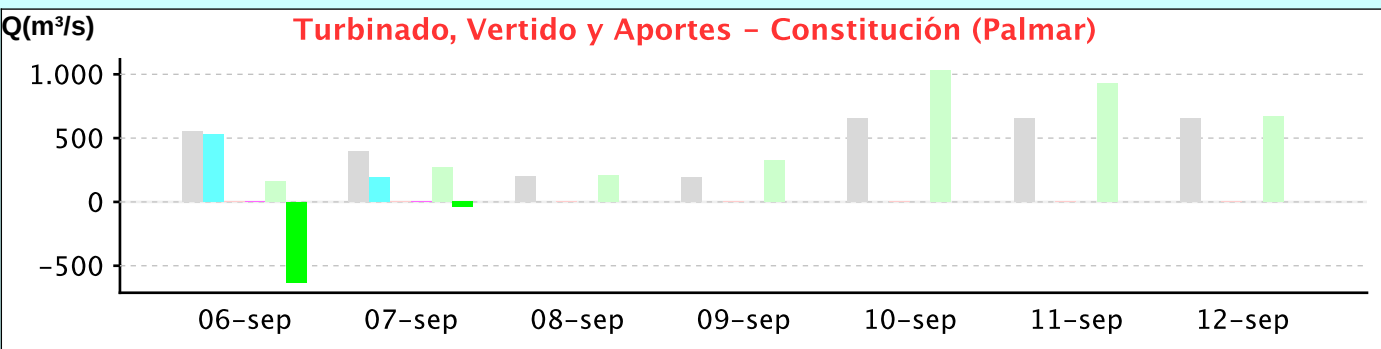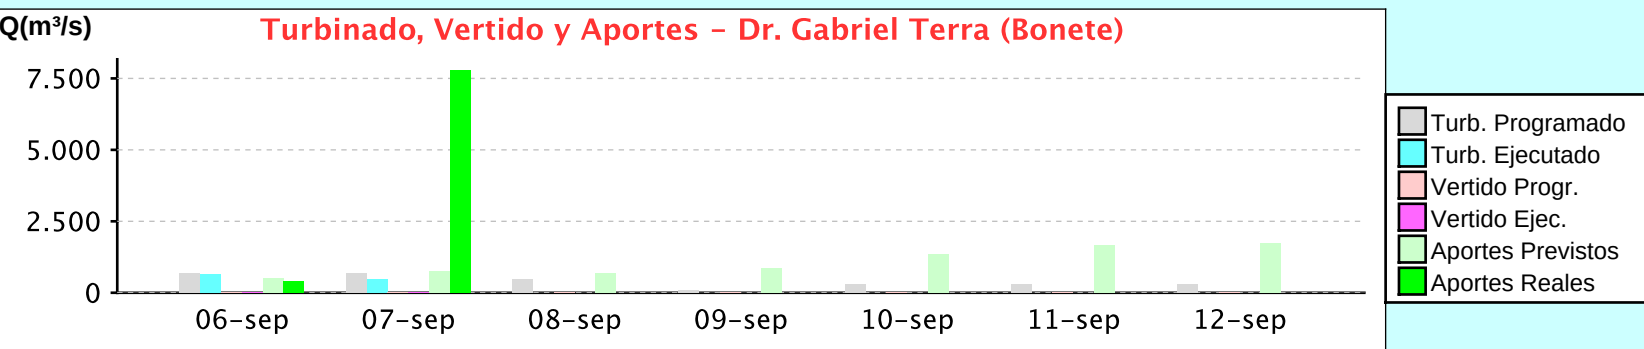

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

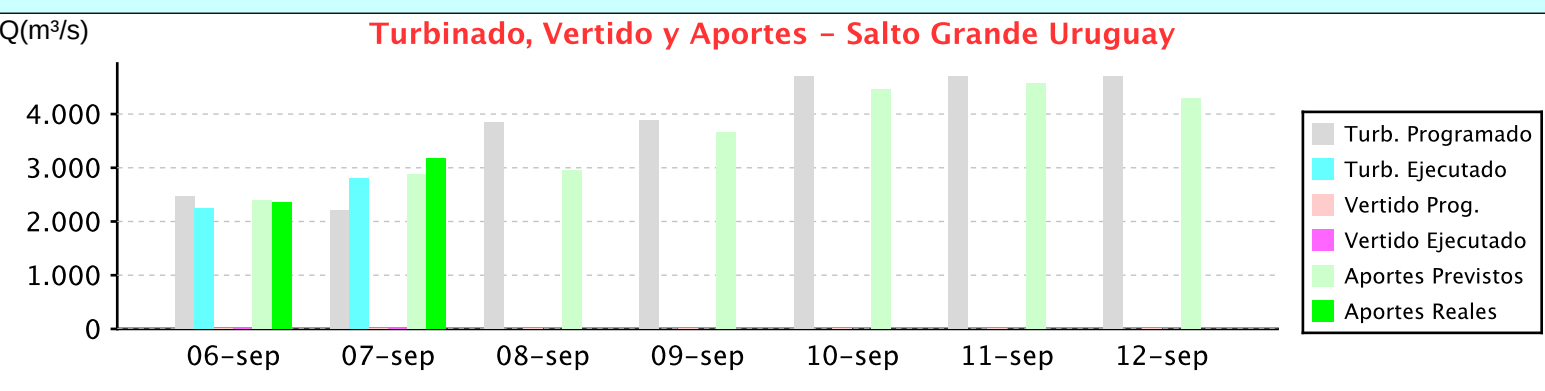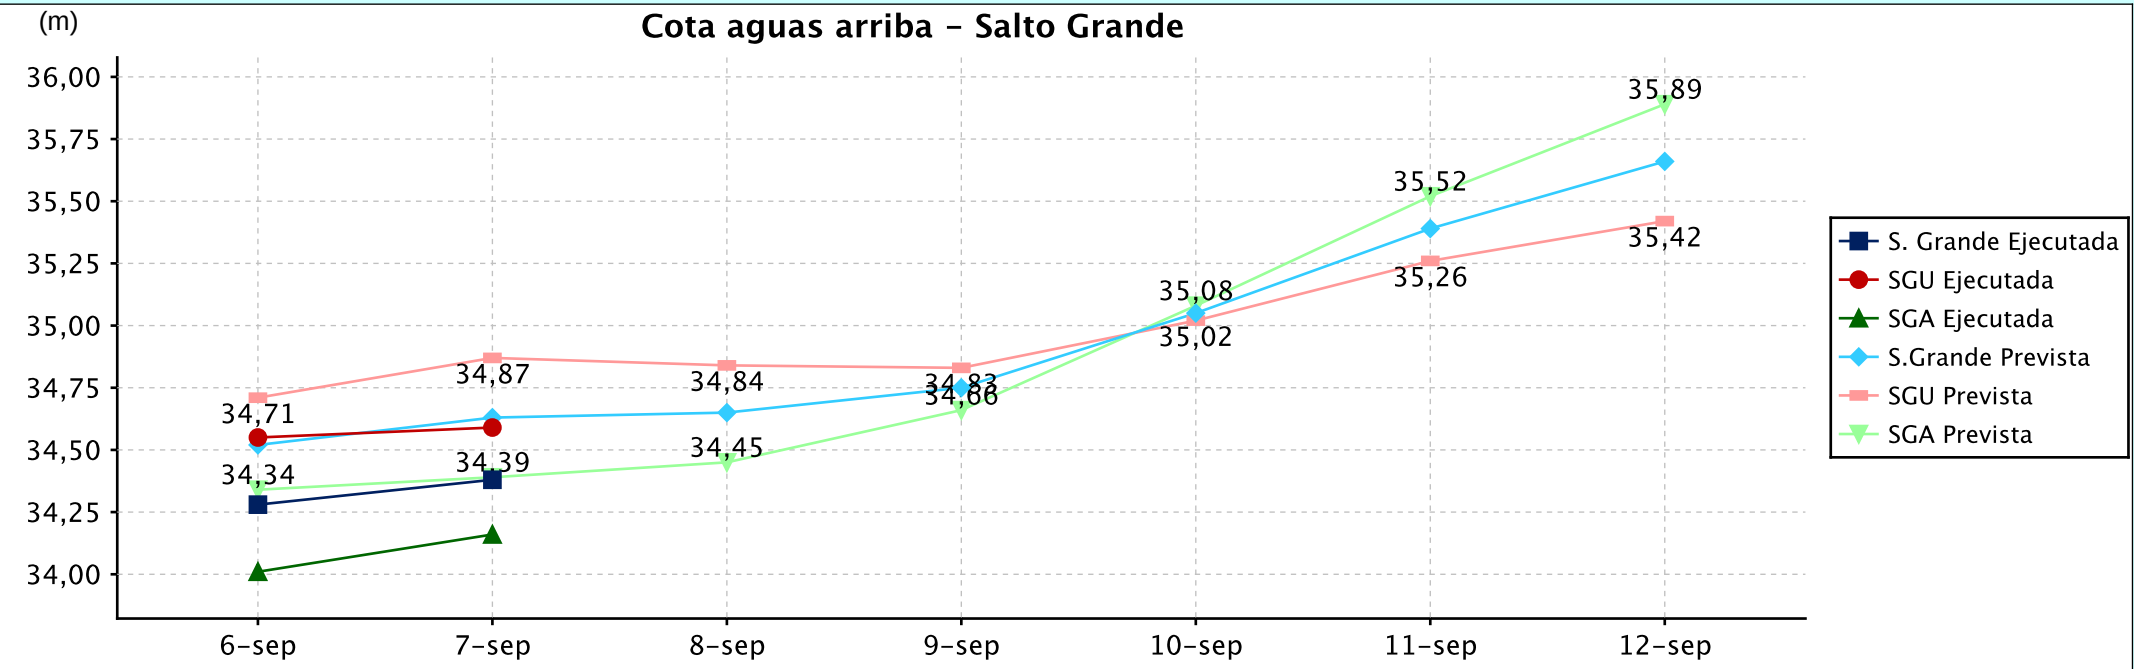

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,59
Cota Vista Arg	34,16
Cota real	34,38
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.413

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	458
Baygorria	638	548
Palmar	398	192
SGU	2.210	2.800

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	756	7.780
Baygorria	100	29
Palmar	269	-39
SGU	2.875	3.174

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES