




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 11 de septiembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	154
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	158
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.645
C. Baygorria	1.036
C. Palmar	5.299
C. Salto Grande	21.270
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.385
TOTAL Generación	32.698

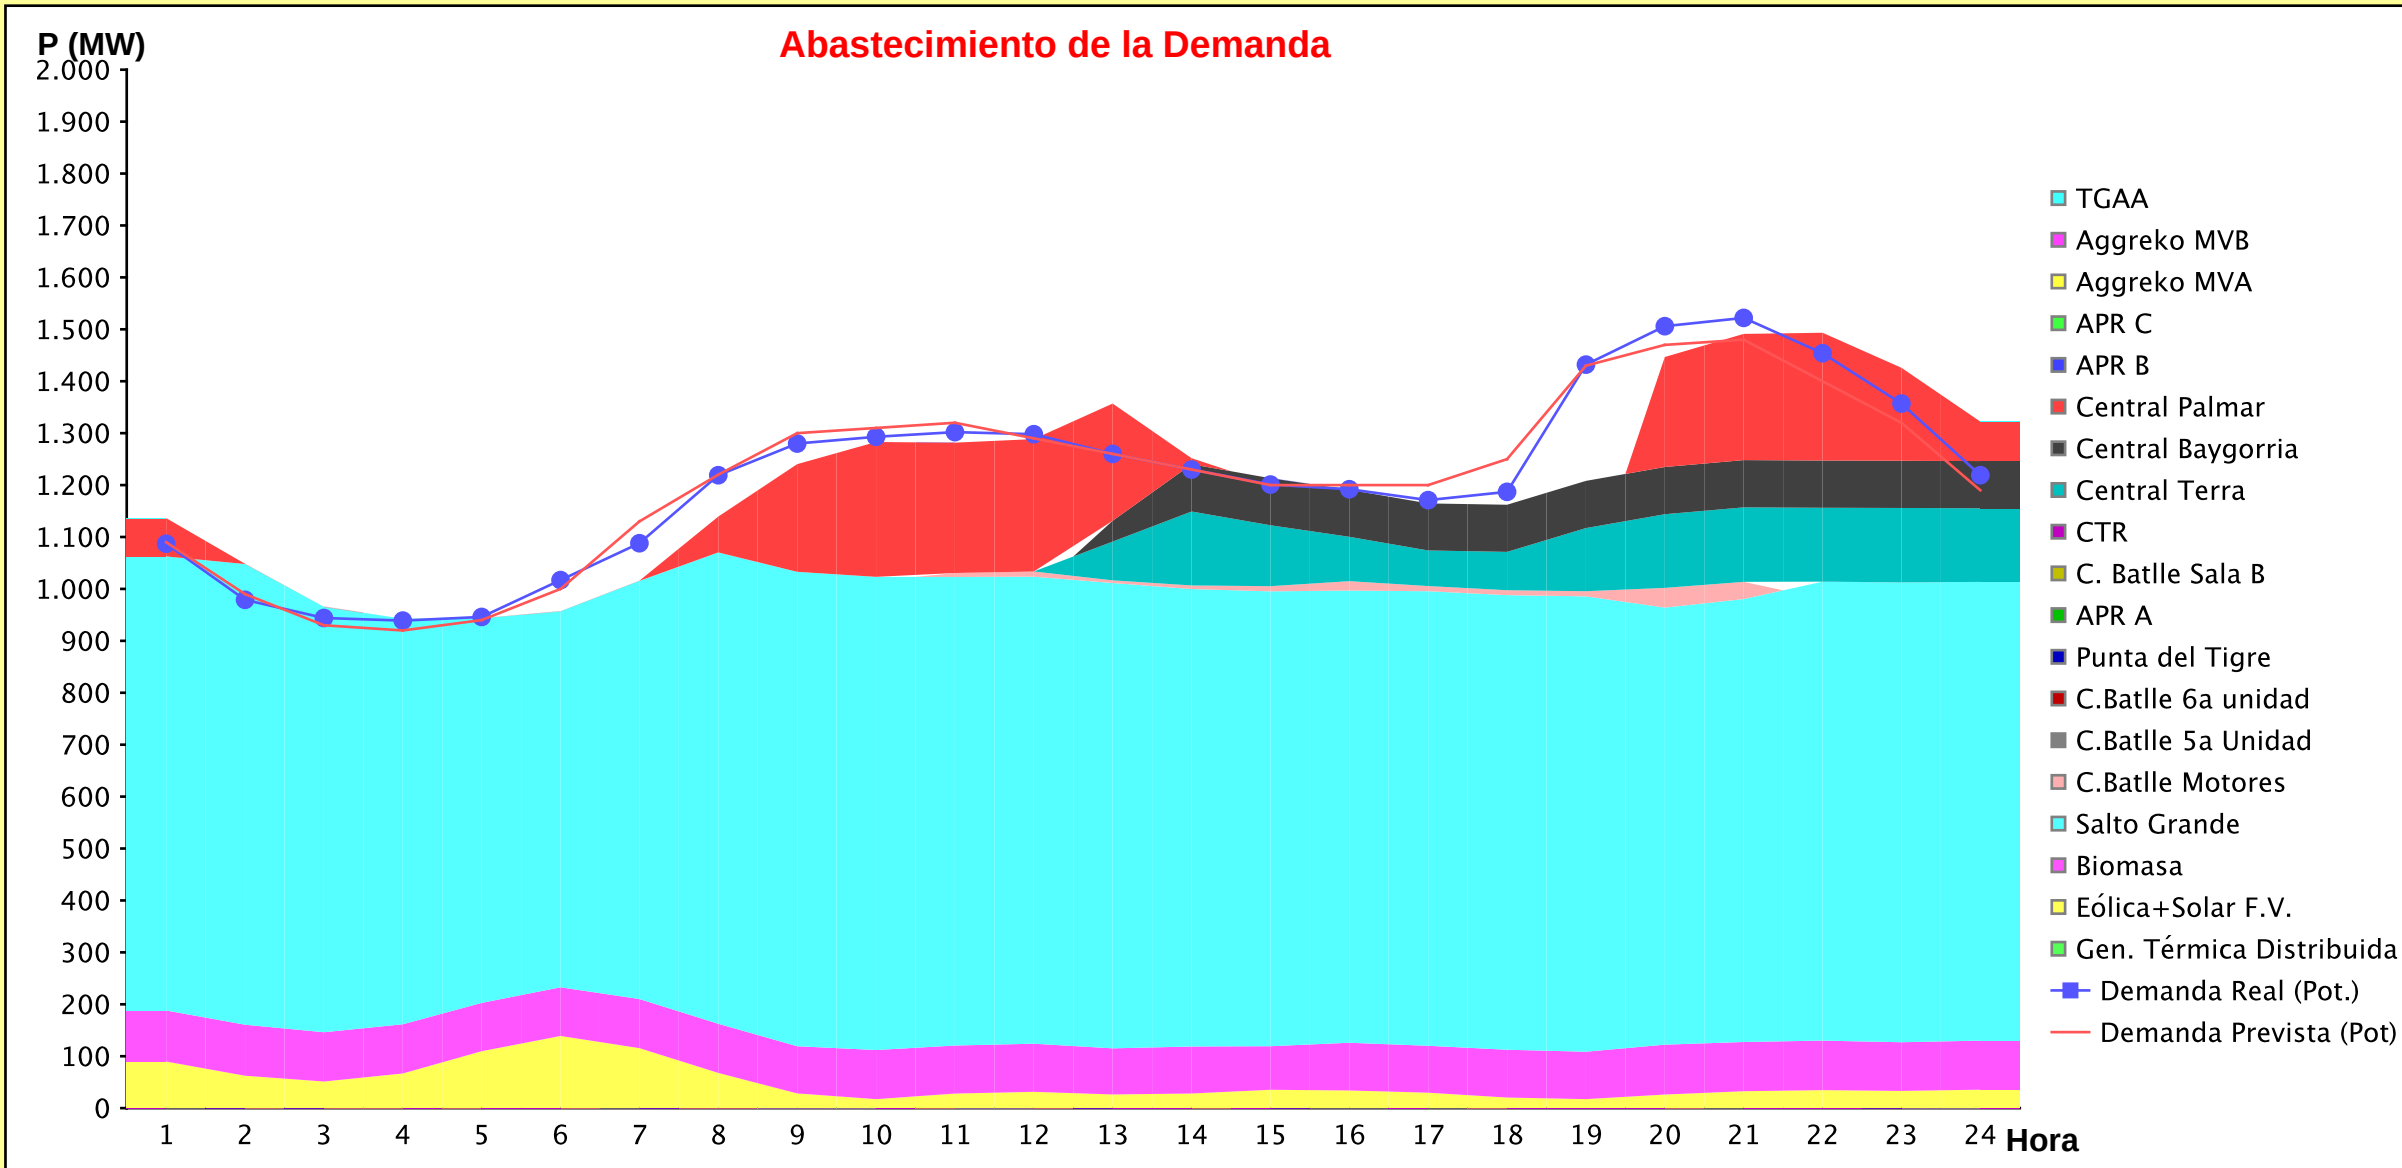

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.842
Hidráulica	3.842
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.842



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.856
(en borses de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.070
Diferencia (MWh)	-214
Ejecutada - Programada	-0,73 %

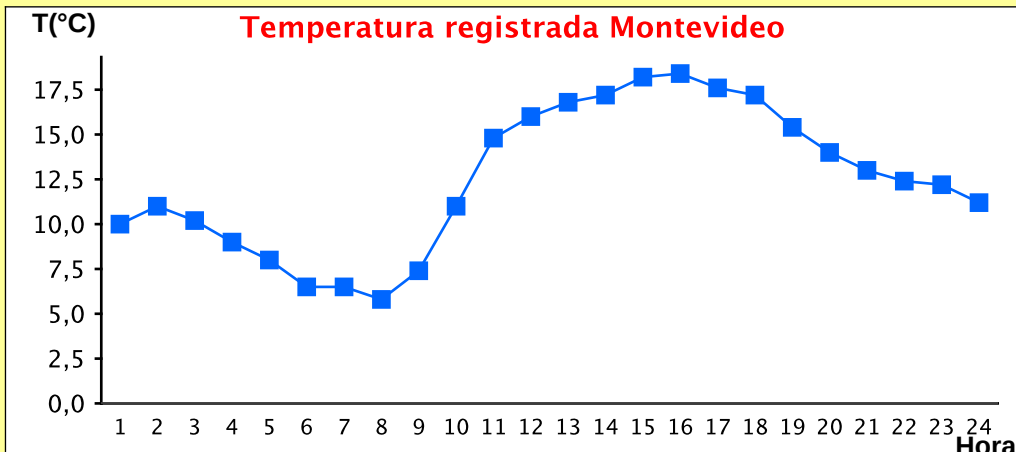


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1313,27 Hora 09:29
Potencia mínima:	921,36 Hora 04:15
Pico noche:	1537,94 Hora 20:53

Generación Media (MW)	
Eólica	49,3
Biomasa	94,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

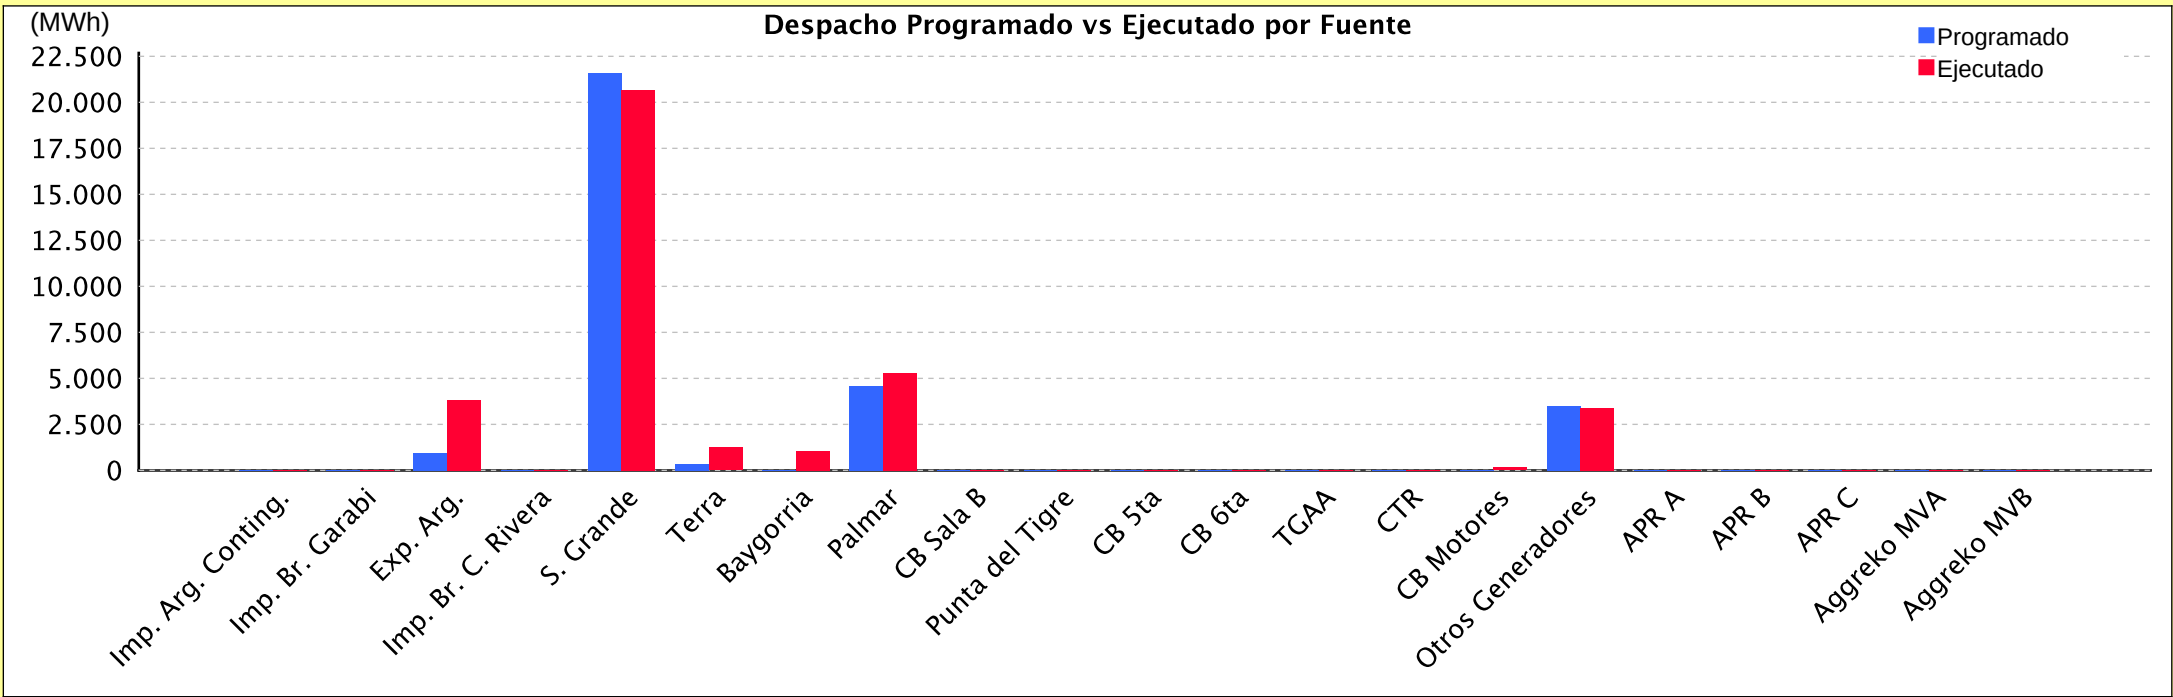
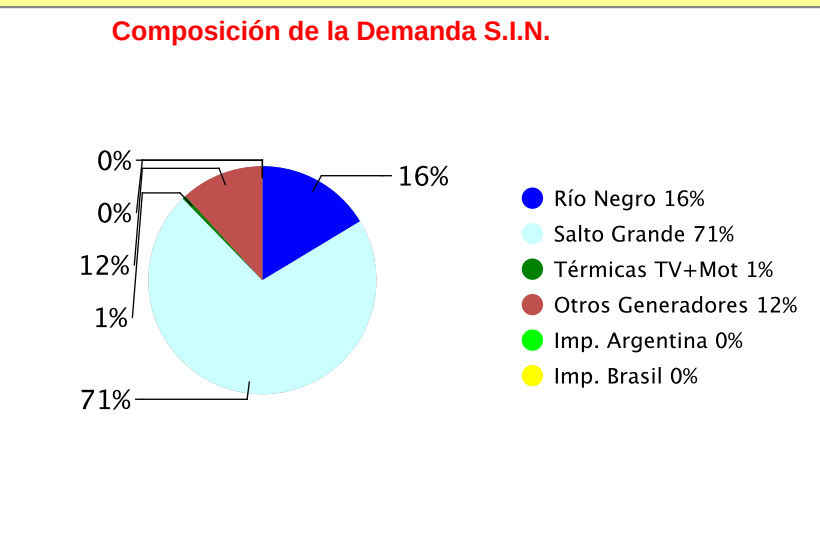


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

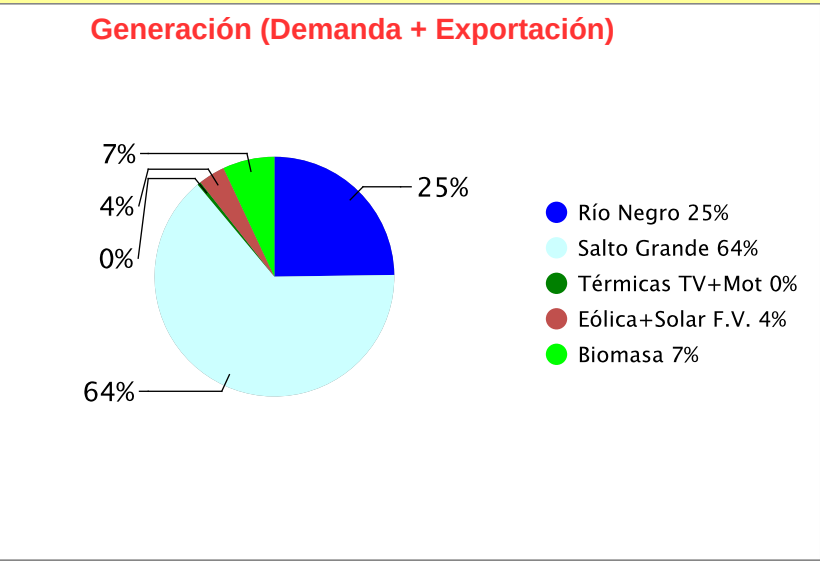



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

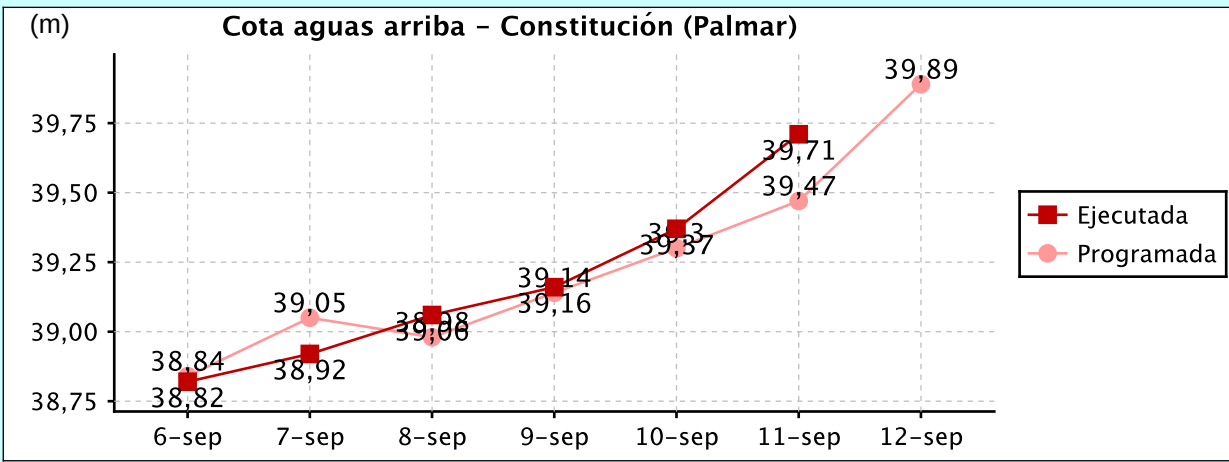
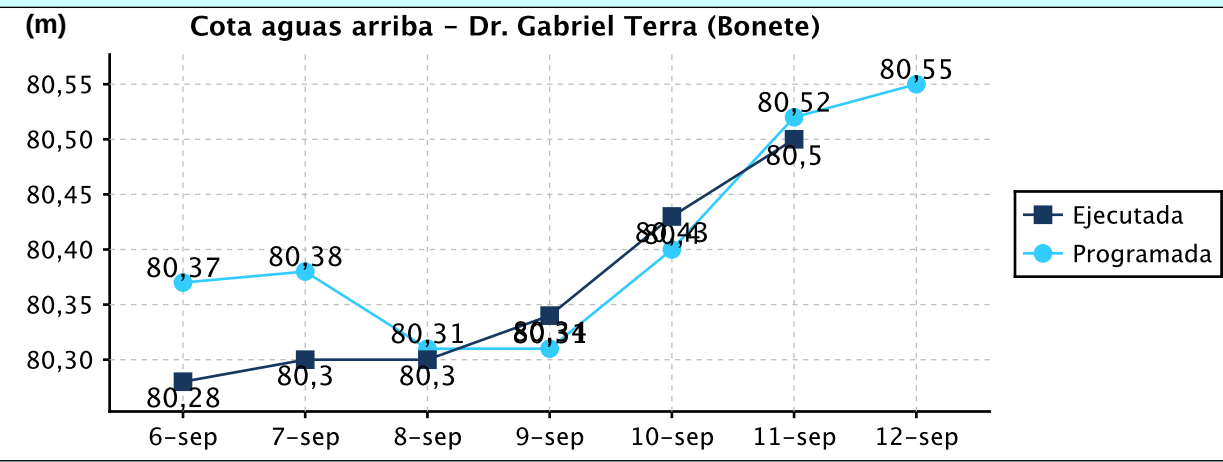


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,52	80,5
Baygorria	53,94	53,94
Palmar	39,47	39,71
SGU	35,36	35,27

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

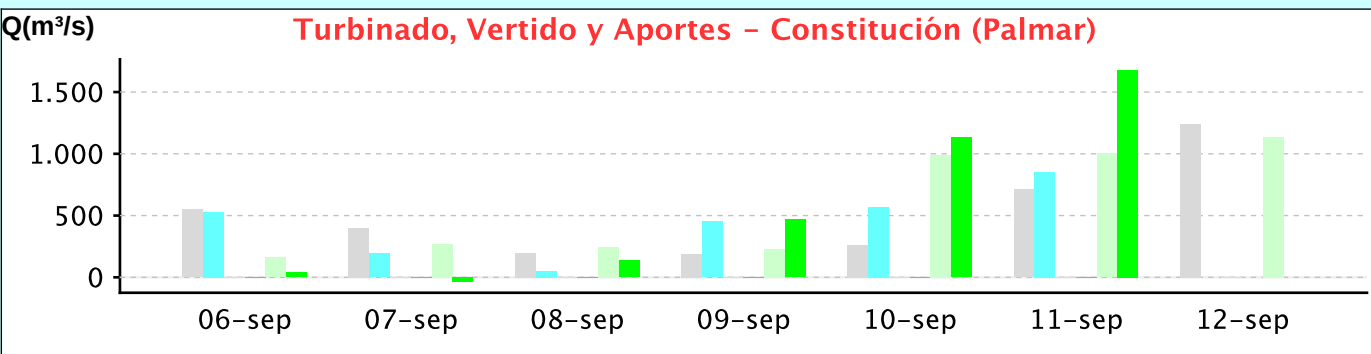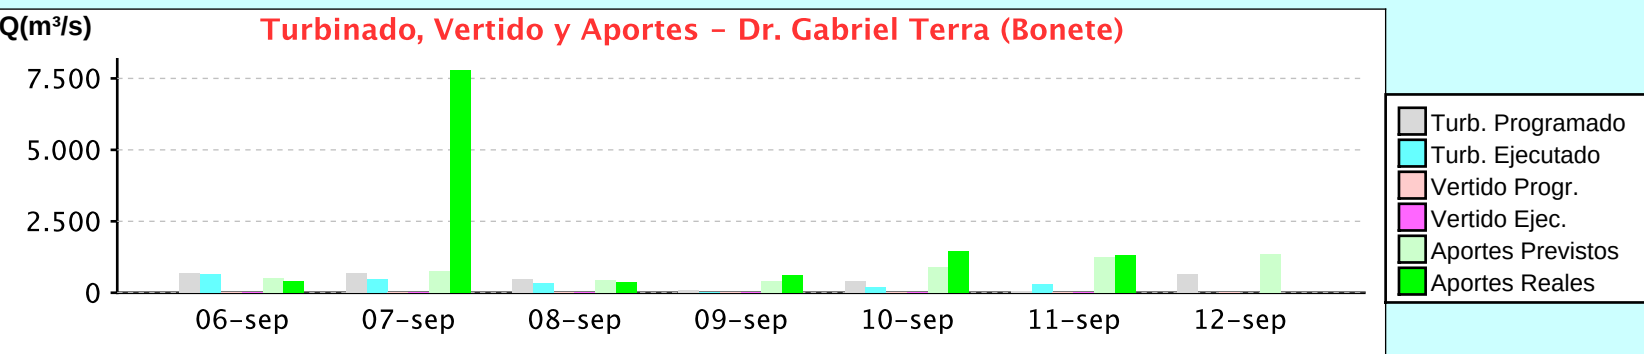

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

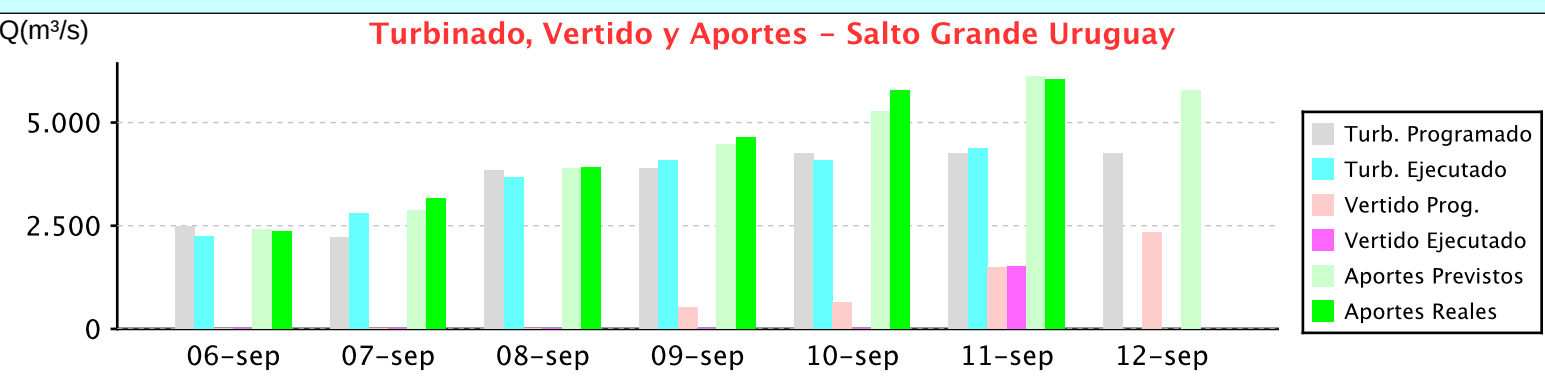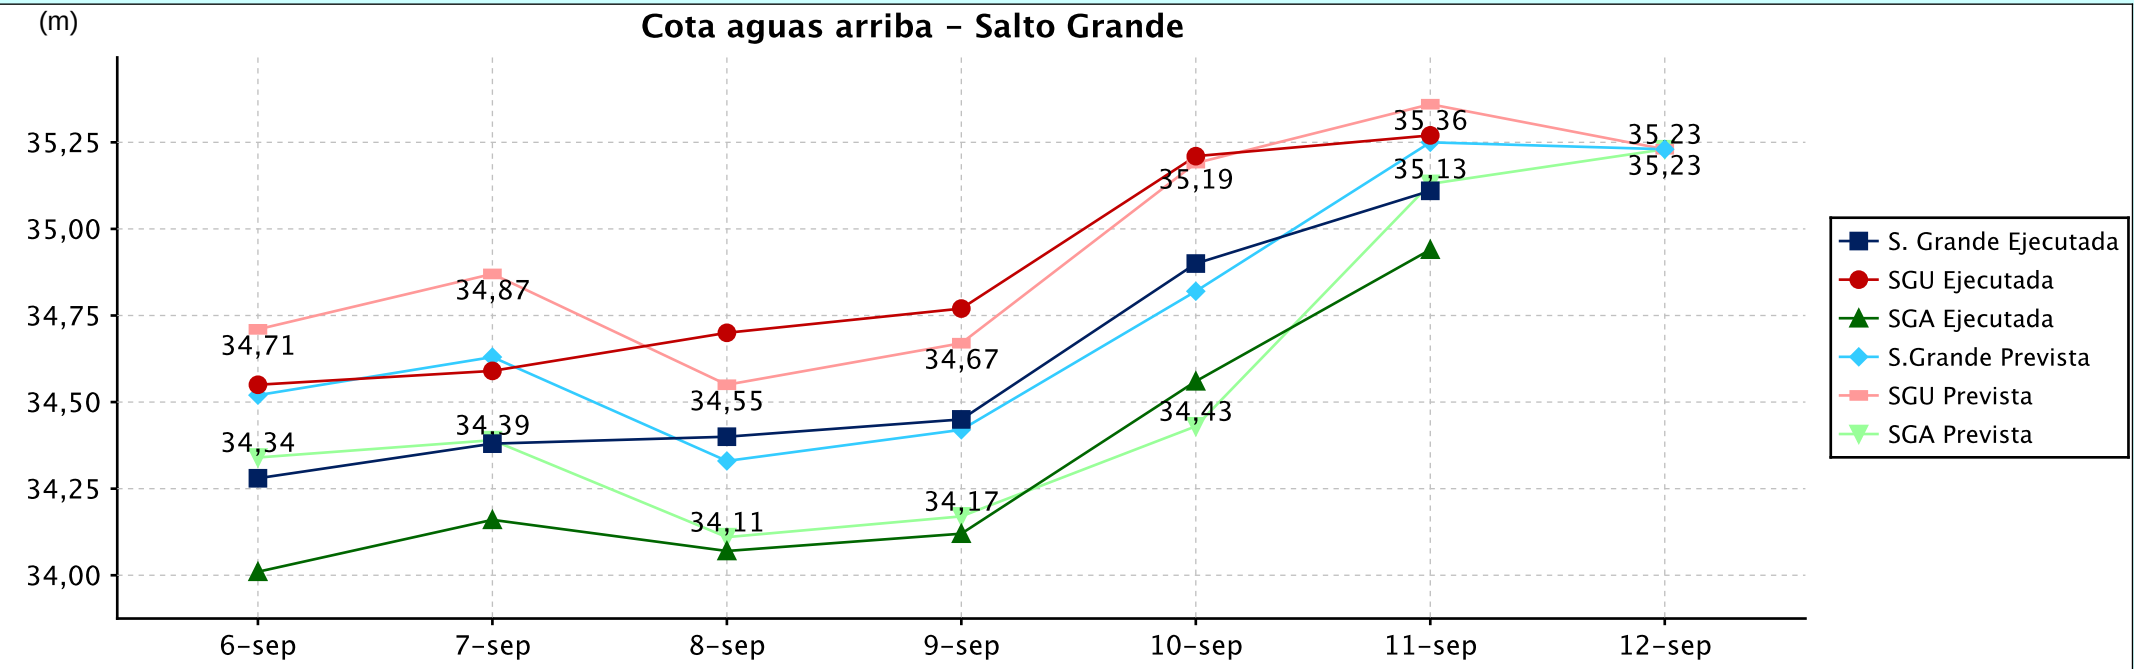

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,27
Cota Vista Arg	34,94
Cota real	35,11
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.712

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	61	312
Baygorria	0	382
Palmar	710	851
SGU	4.240	4.375

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.239	1.307
Baygorria	99	240
Palmar	1.003	1.679
SGU	6.125	6.040

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.480	1.515

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES