



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 15 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-55
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.401
C. Baygorria	1.412
C. Palmar	7.485
C. Salto Grande	21.744
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.587
TOTAL Generación	40.553

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.714
Hidráulica	11.714
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.714




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.839
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.480
Diferencia (MWh)	359
Ejecutada - Programada	1,26 %

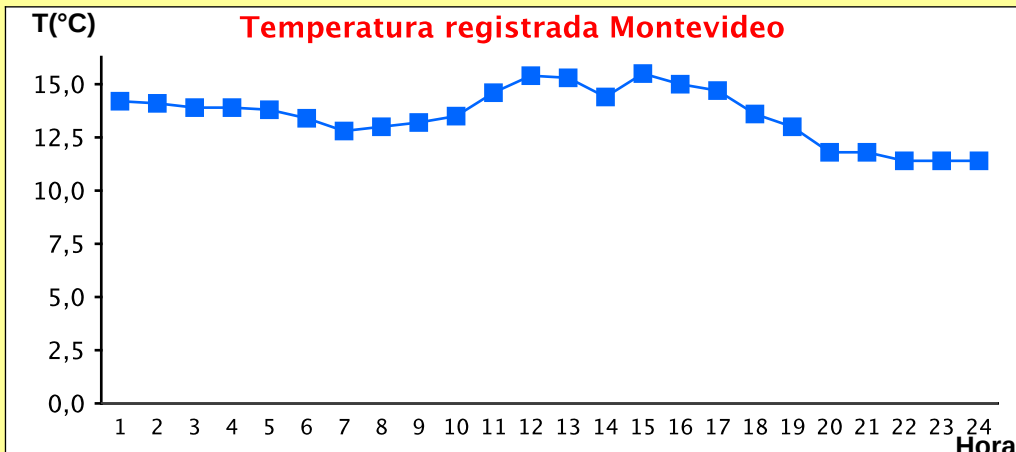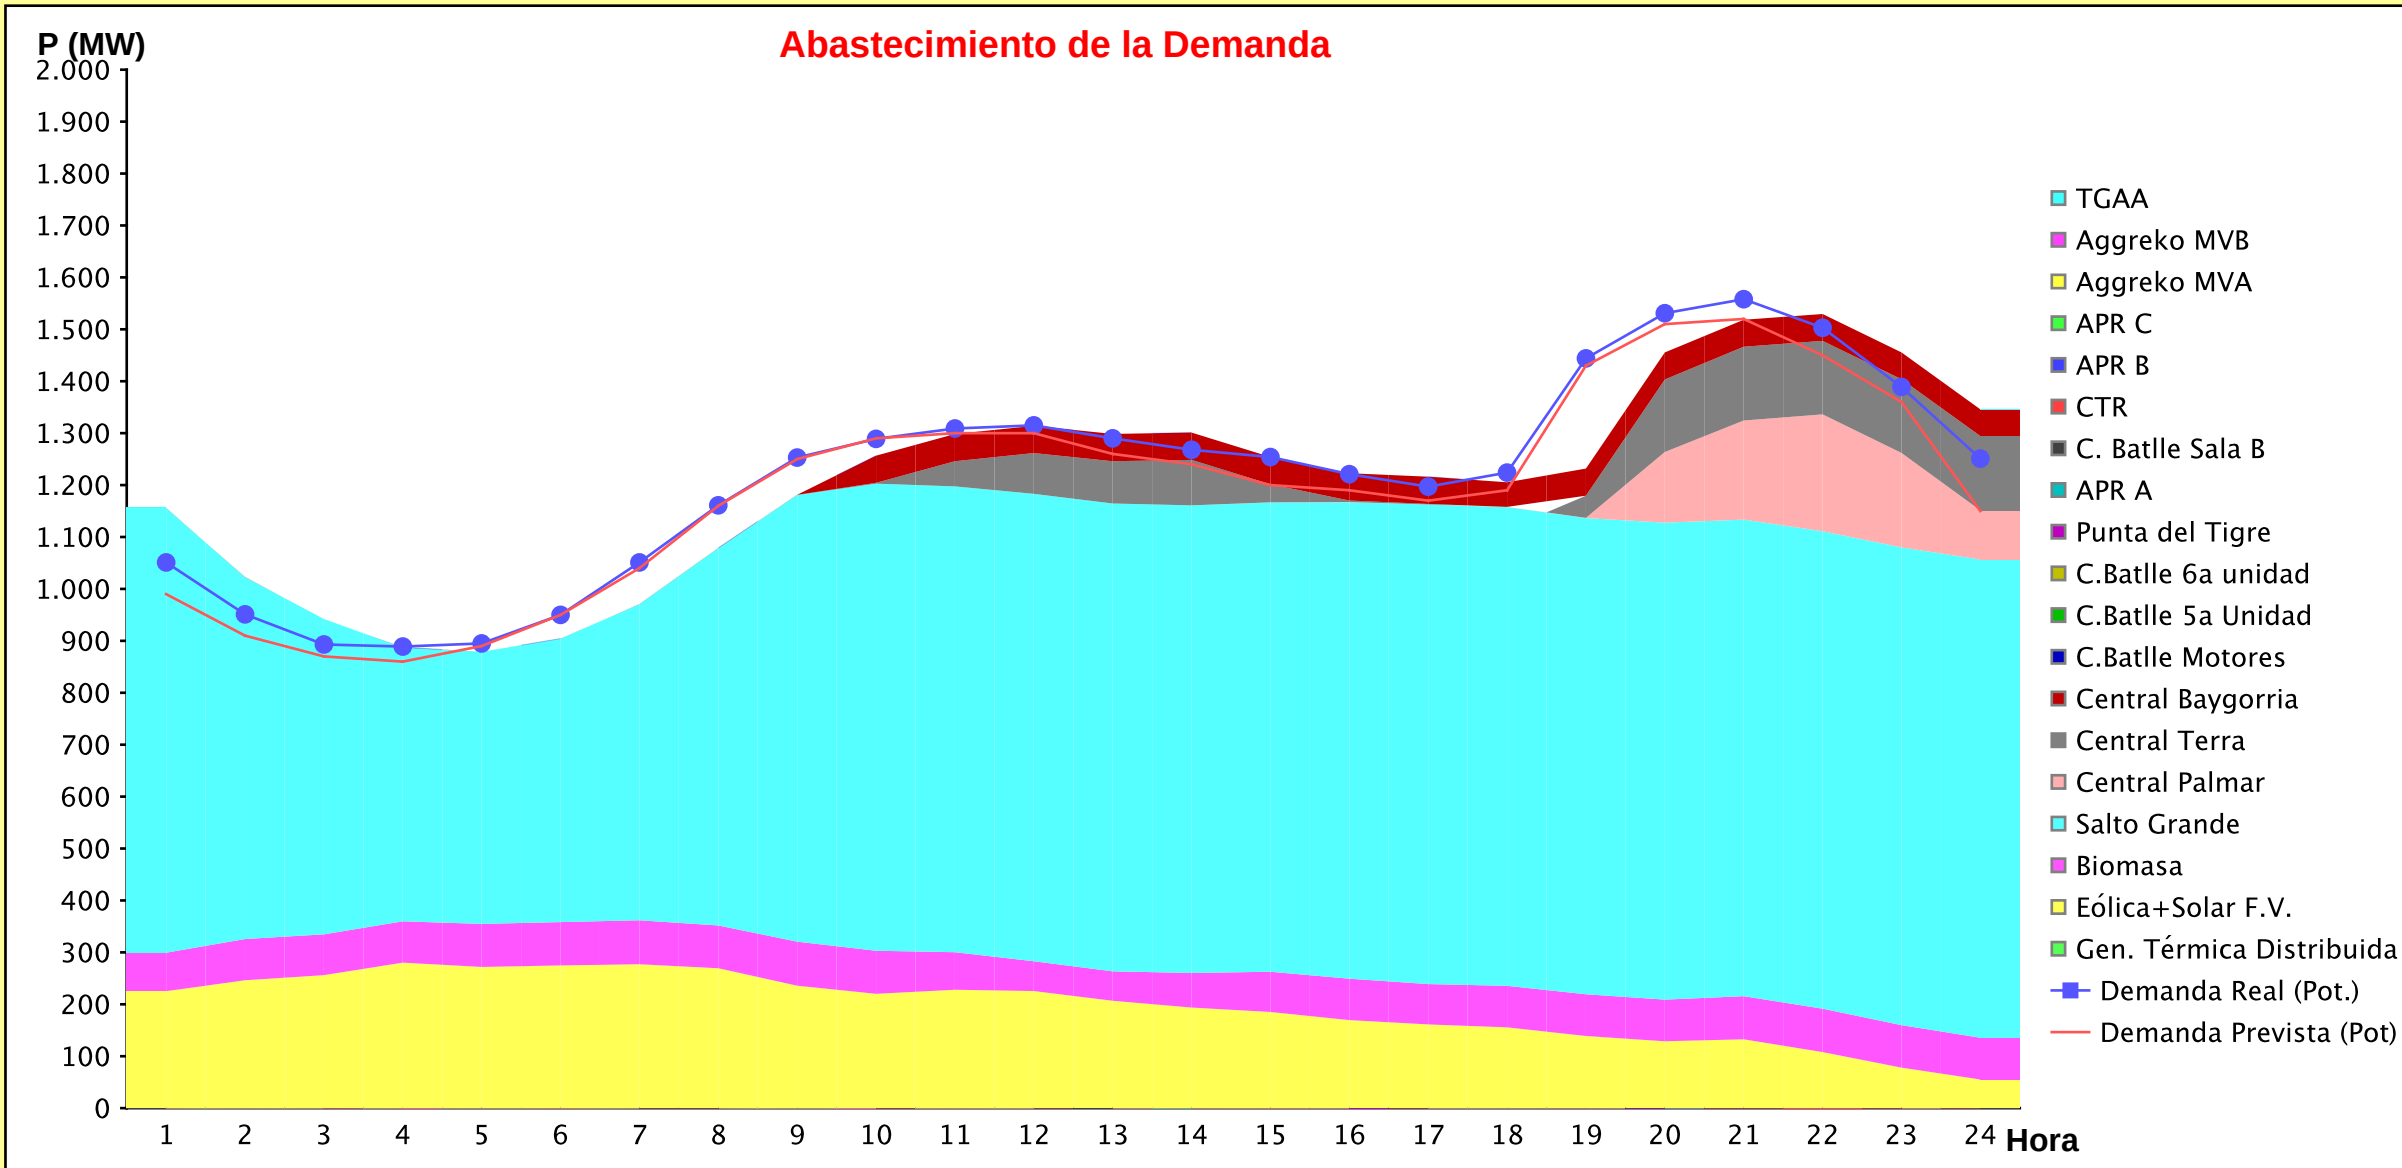



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1340,24 Hora 11:36
Potencia mínima:	869,41 Hora 03:52
Pico noche:	1564,42 Hora 21:04

Generación Media (MW)	
Eólica	197,2
Biomasa	78,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

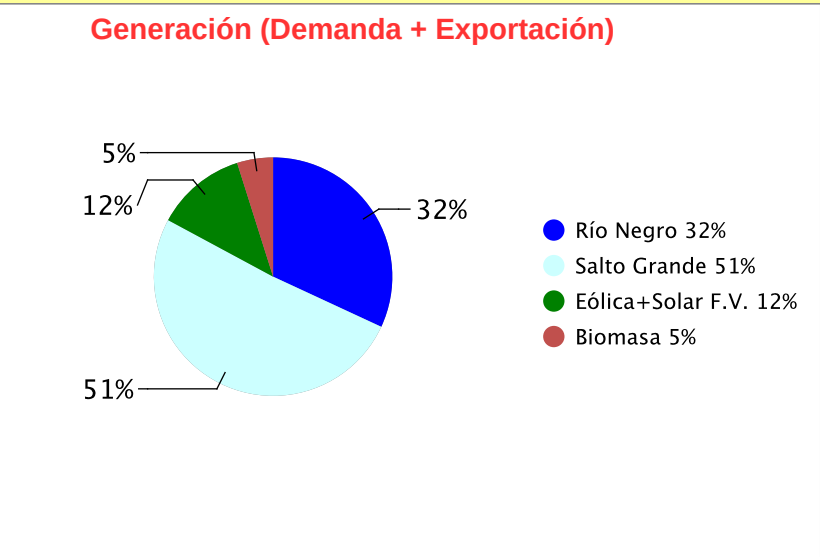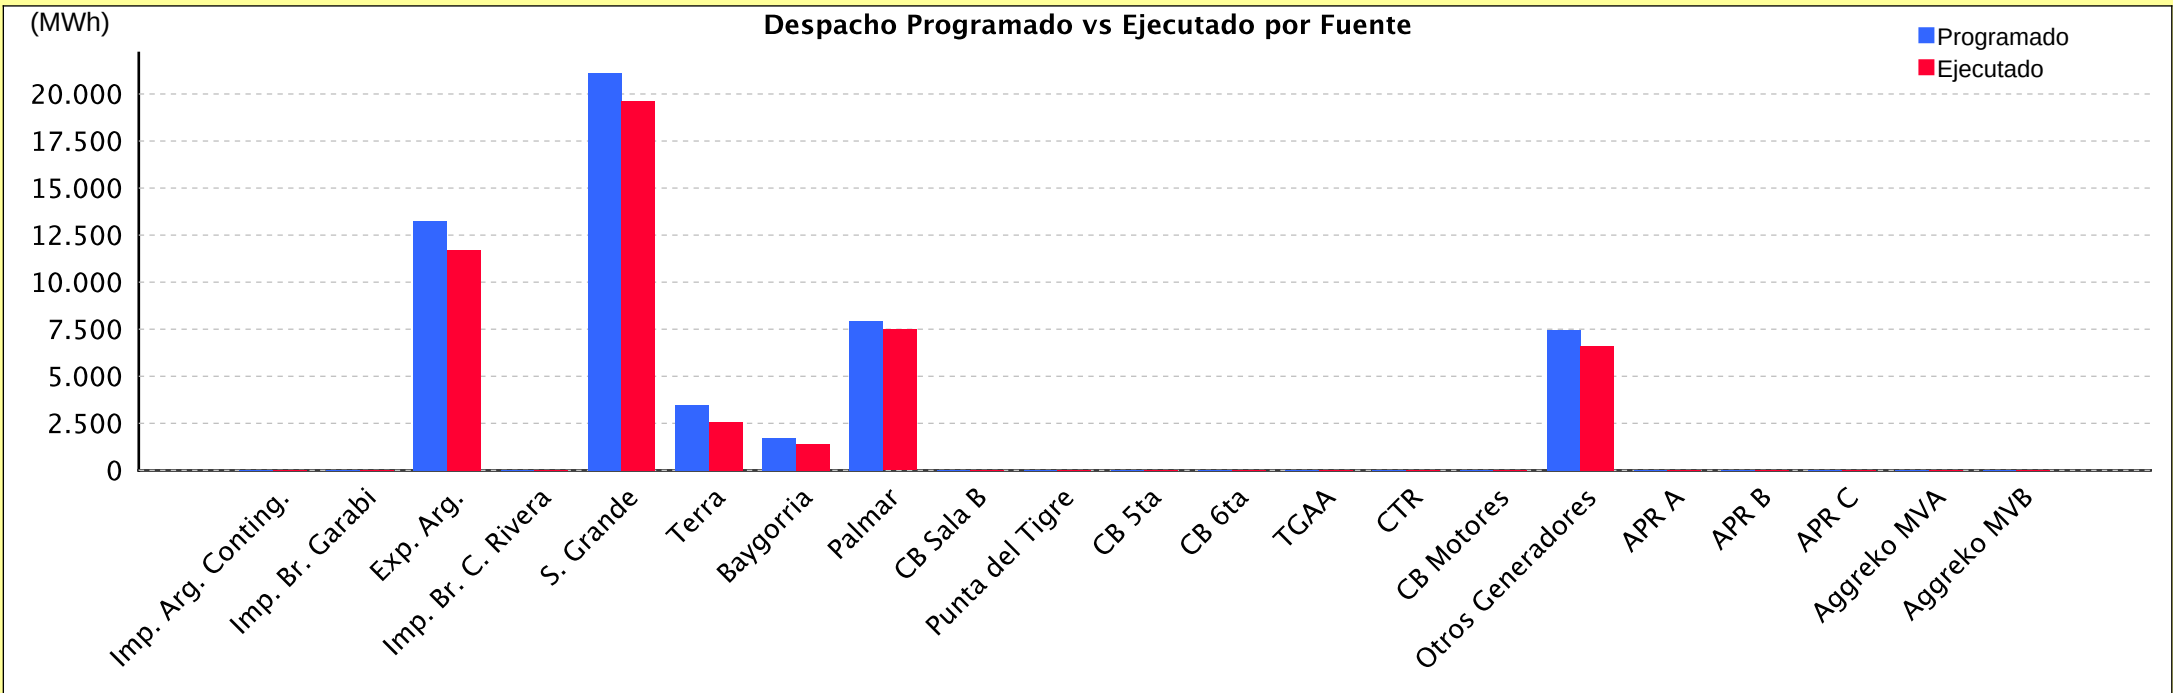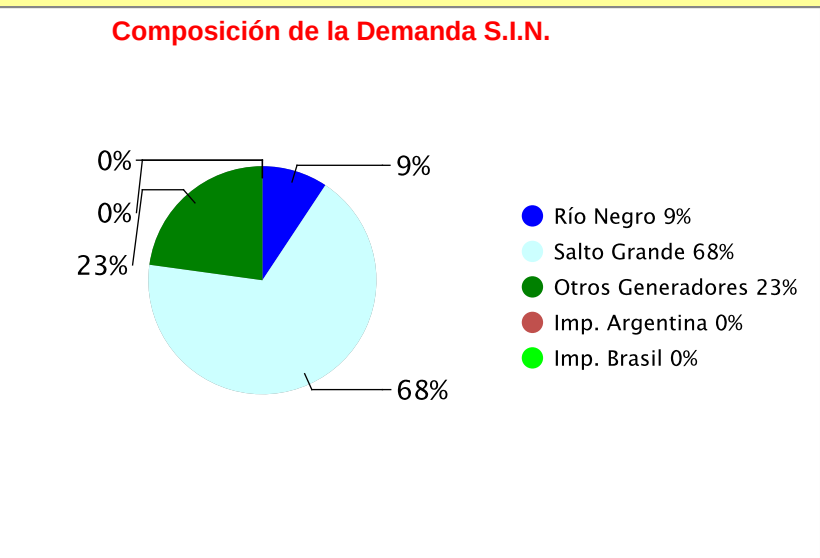



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

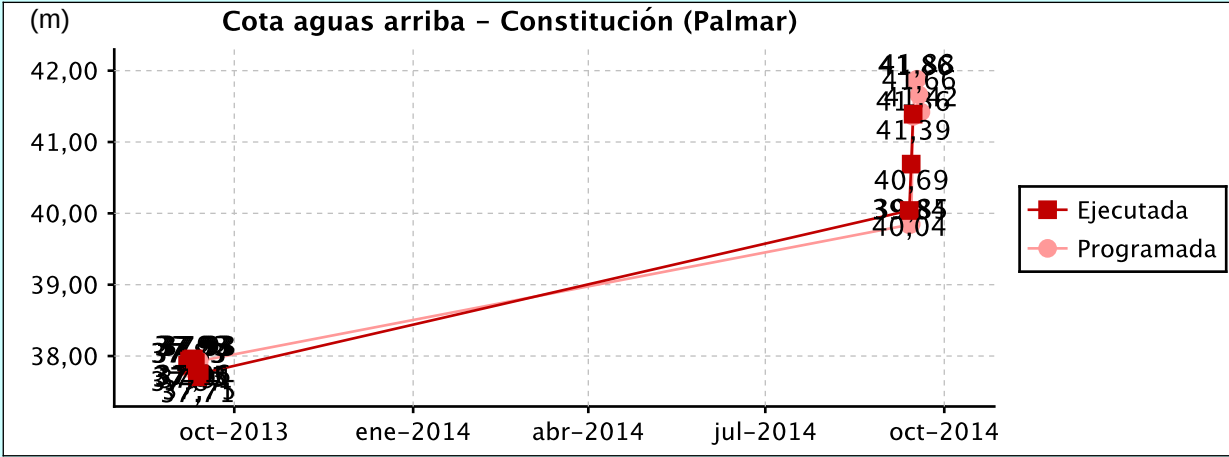
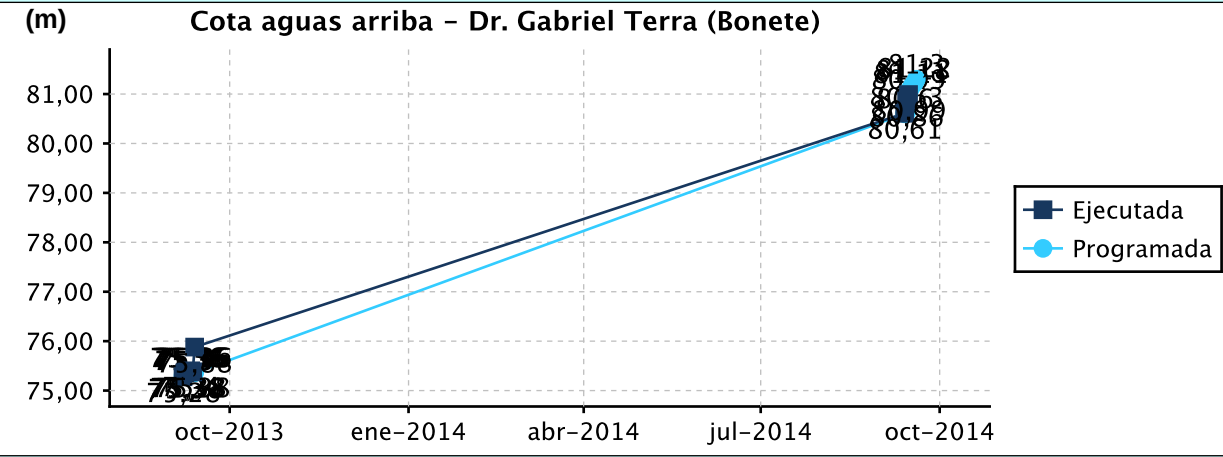


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,99	80,99
Baygorria	54,32	54,08
Palmar	41,36	41,39
SGU	35,47	35,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

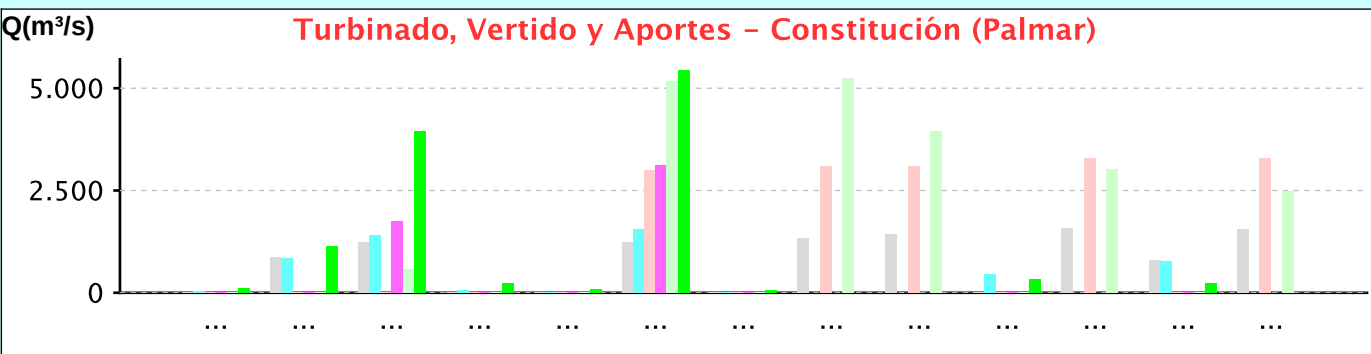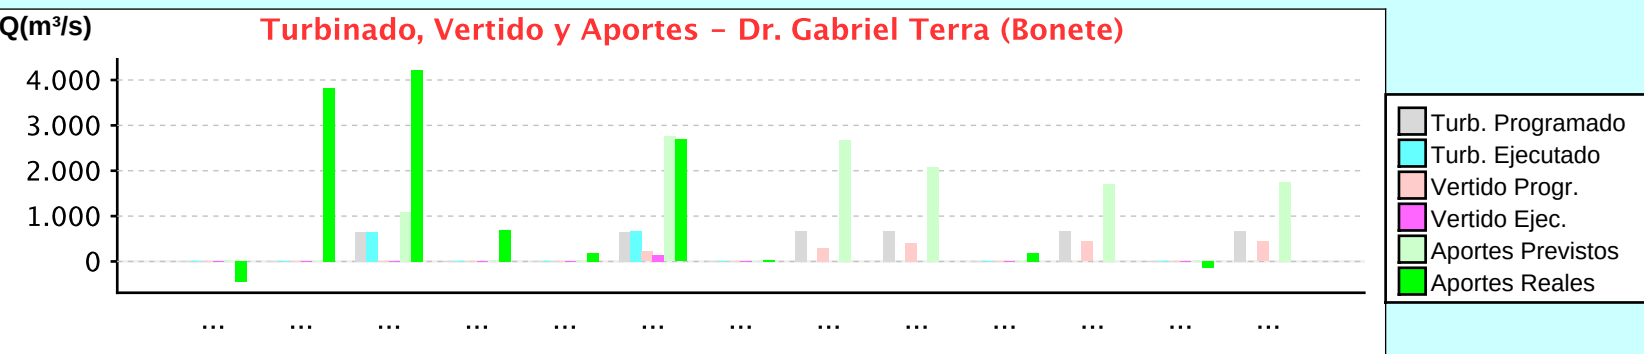

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

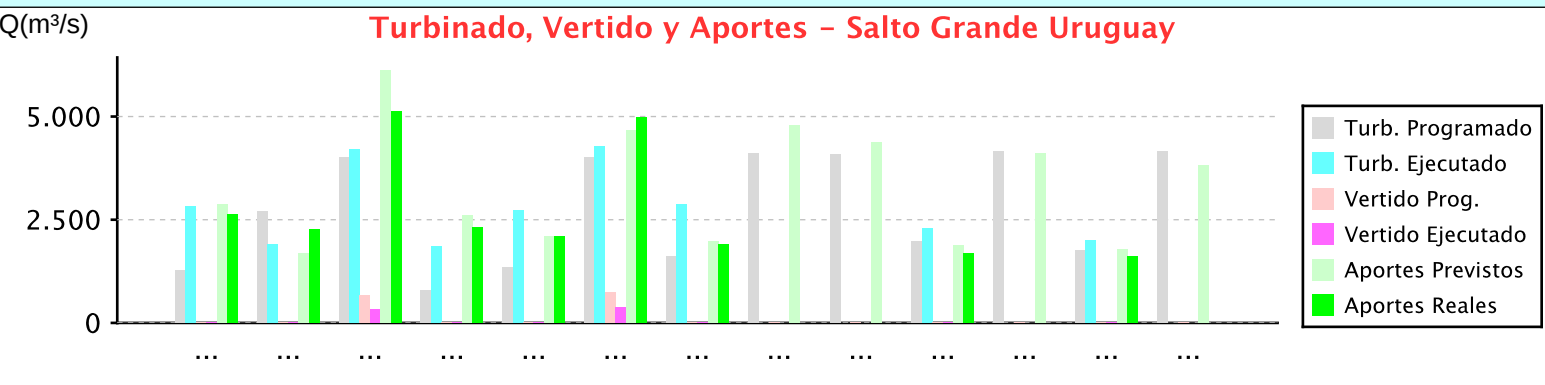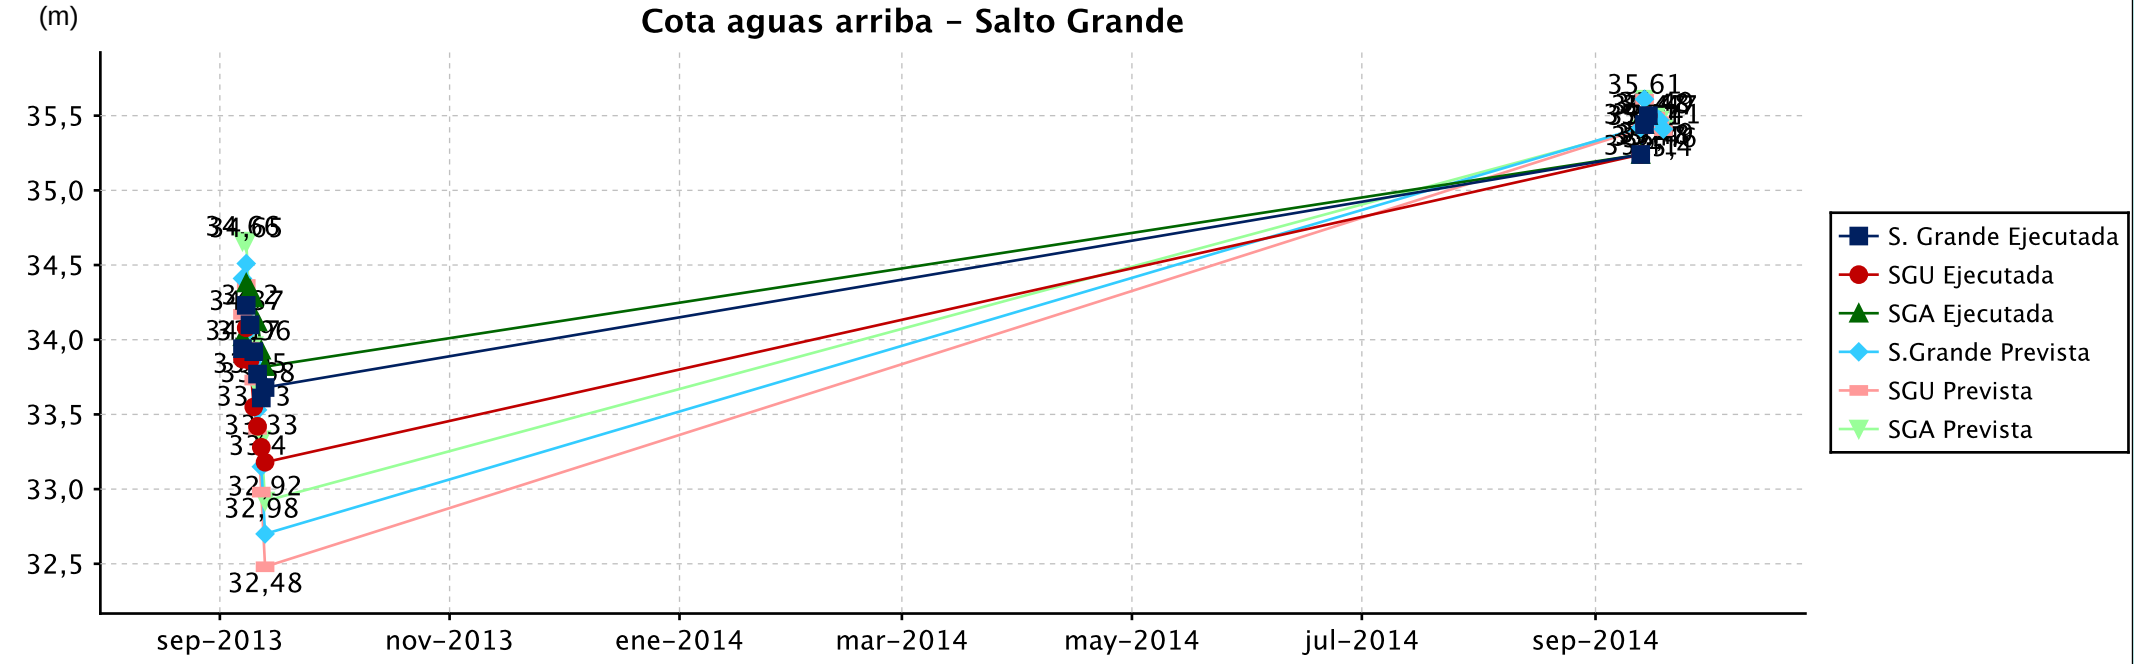

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,50
Cota Vista Arg	35,50
Cota real	35,50

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	641	667
Baygorria	594	592
Palmar	1.243	1.544
SGU	4.016	4.270

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.755	2.689
Baygorria	1.071	1.272
Palmar	5.167	5.436
SGU	4.675	4.974

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	145
Baygorria	1.200	1.658
Palmar	3.000	3.110
SGU	737	374

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 488 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Por problemas técnicos no es posible mostrar los valores de cotas de las centrales hidroeléctricas.
Se solucionará a la brevedad.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

19/09/2014 16:07