




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 28 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.365
C. Baygorria	2.195
C. Palmar	6.233
C. Salto Grande	12.417
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.516
TOTAL Generación	30.666



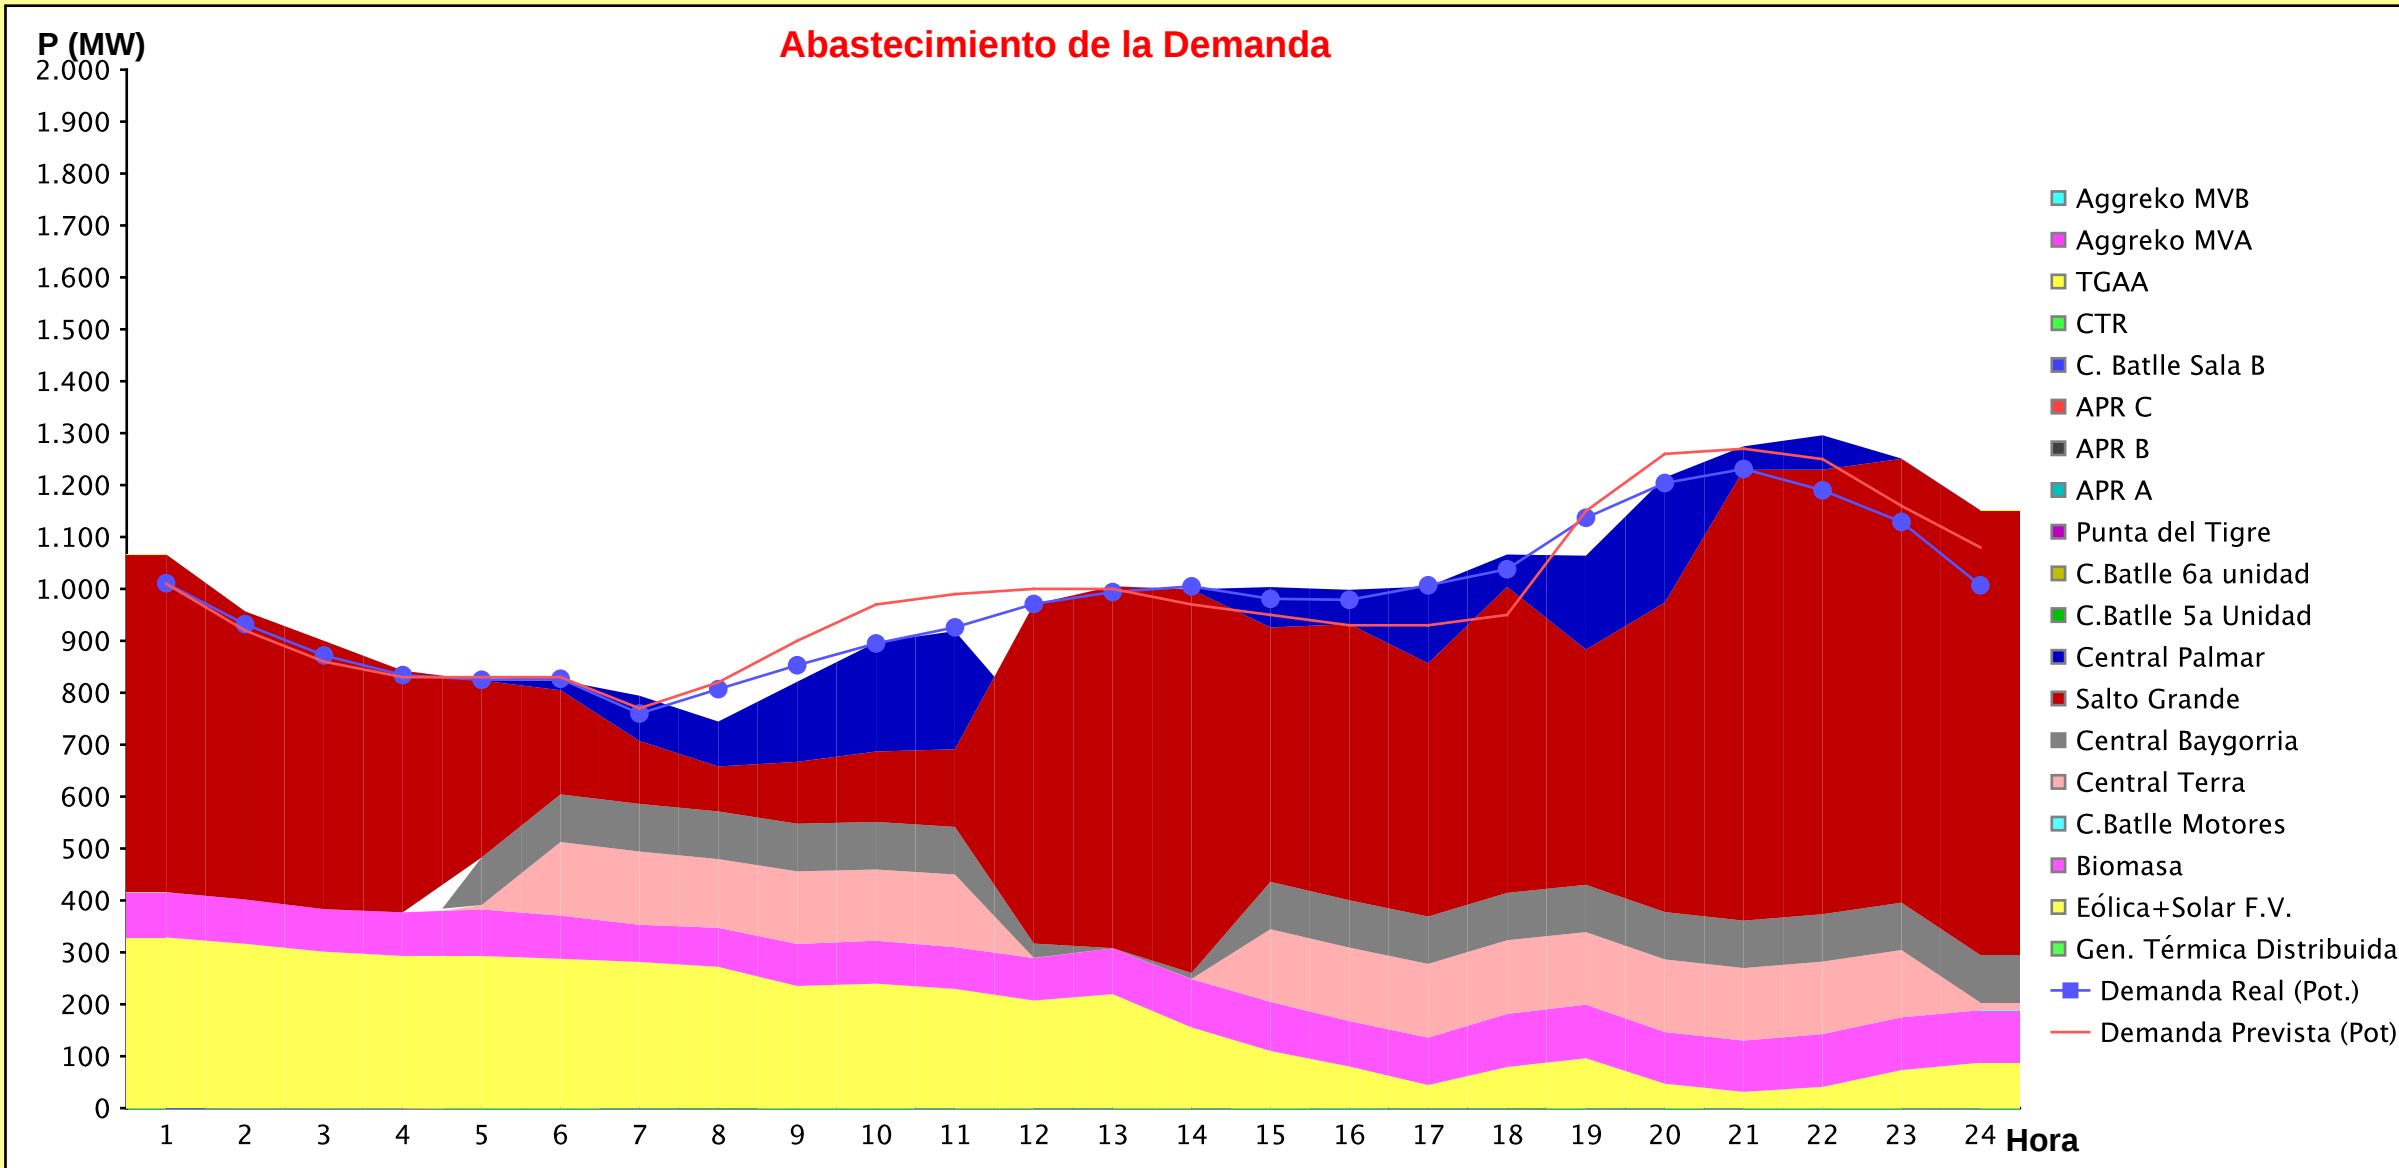


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.822
Hidráulica	6.822
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.822

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.844
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	23.630
Diferencia (MWh)	214
Ejecutada - Programada	0,91 %


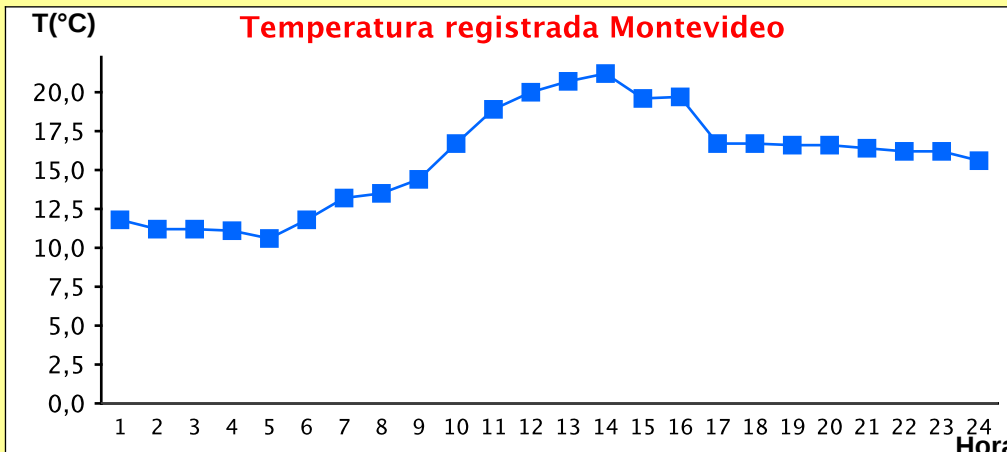


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1033,91 Hora 13:30
Potencia mínima:	748,79 Hora 07:01
Pico noche:	1253,39 Hora 20:53
Generación Media (MW)	
Eólica	181,5
Biomasa	89,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

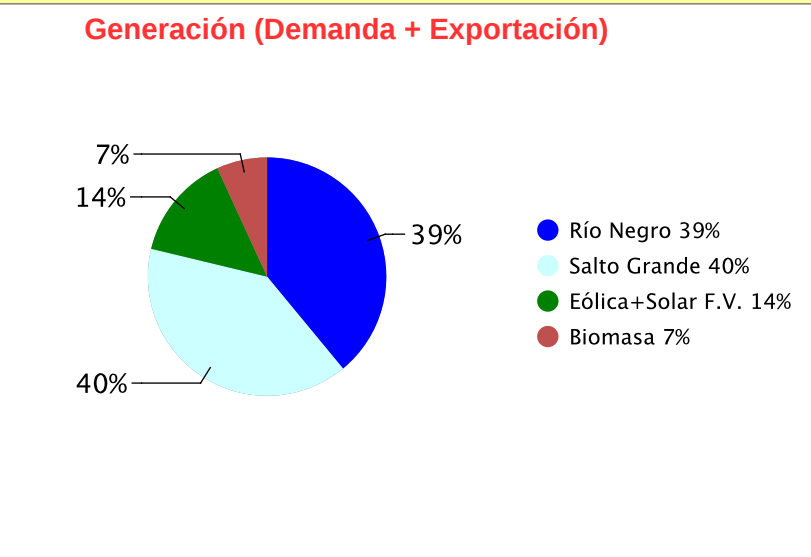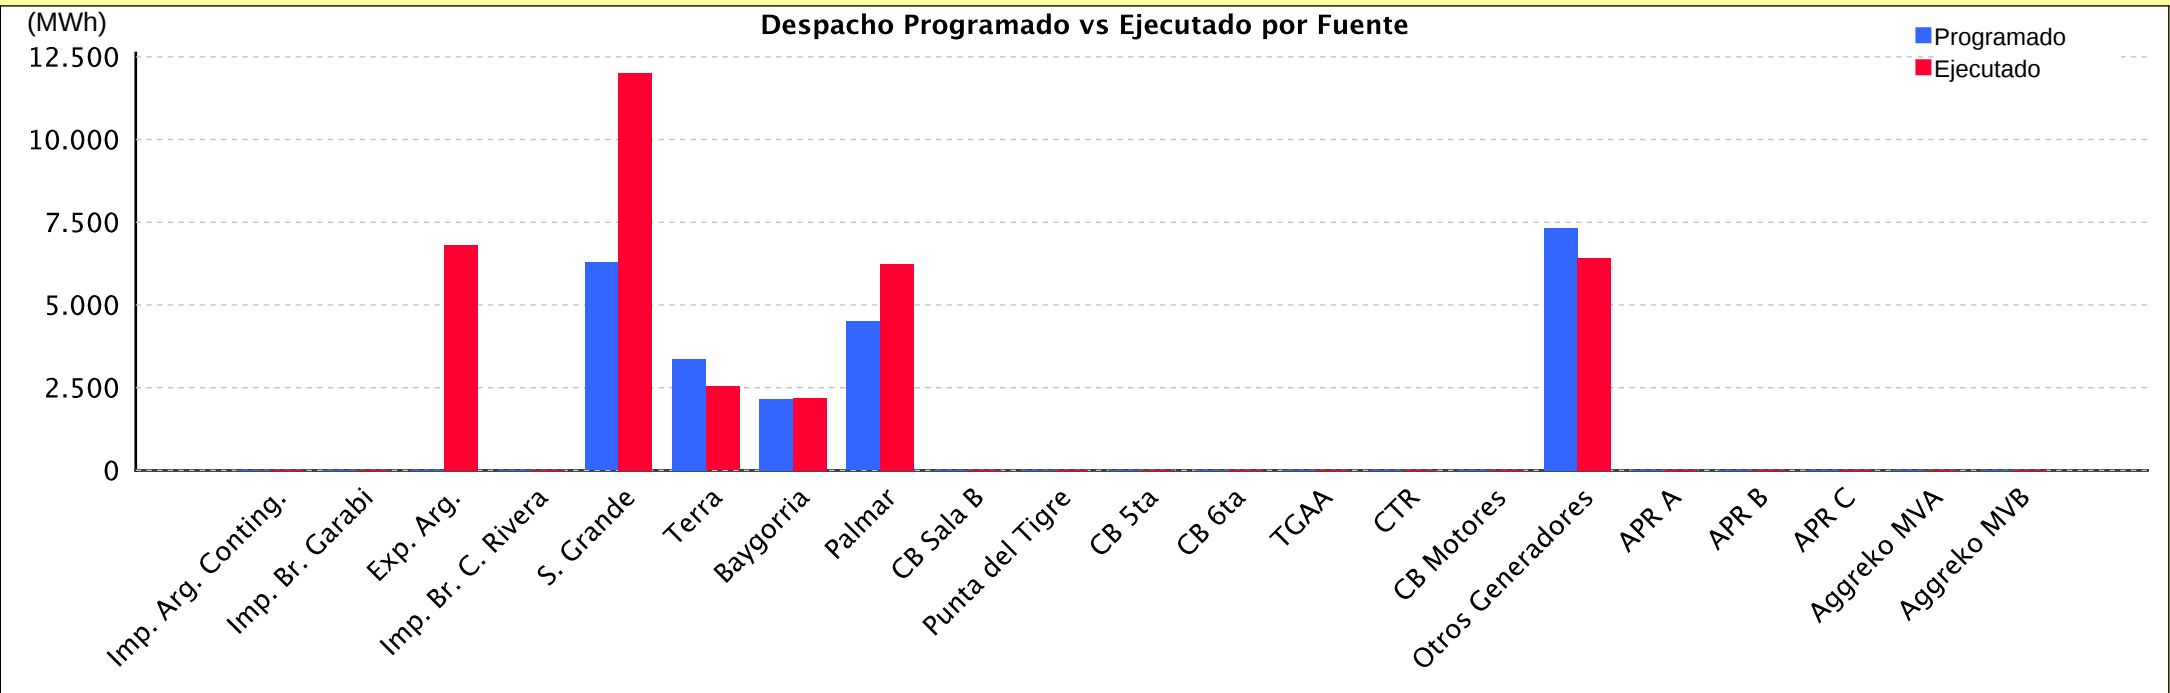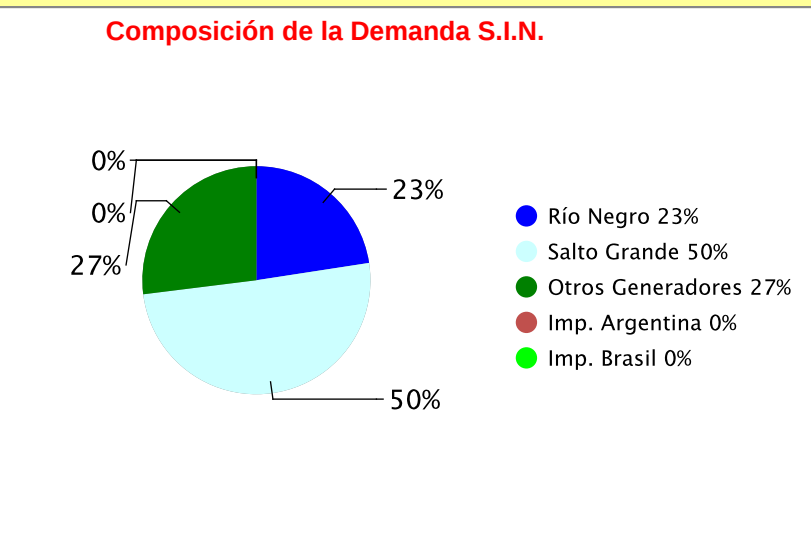



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

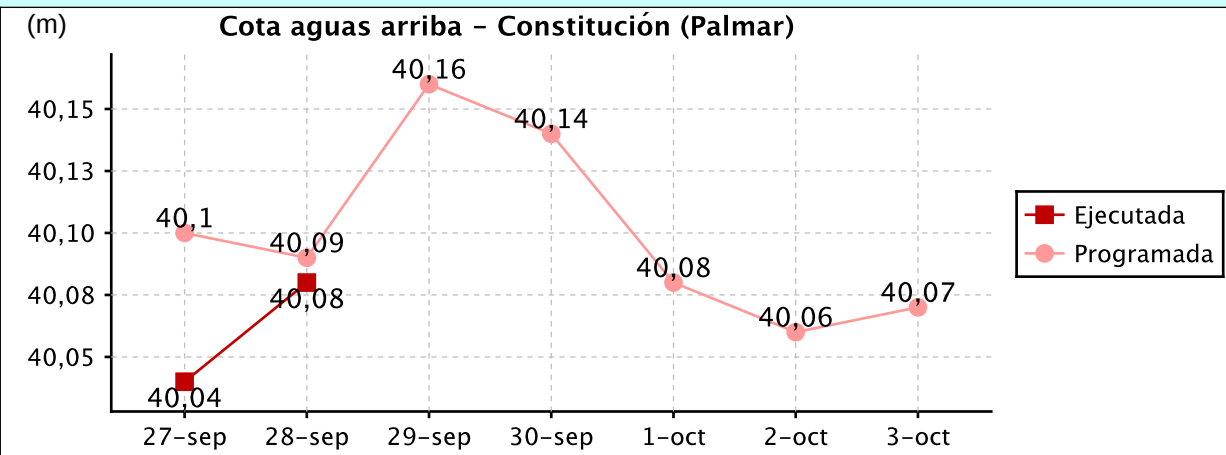
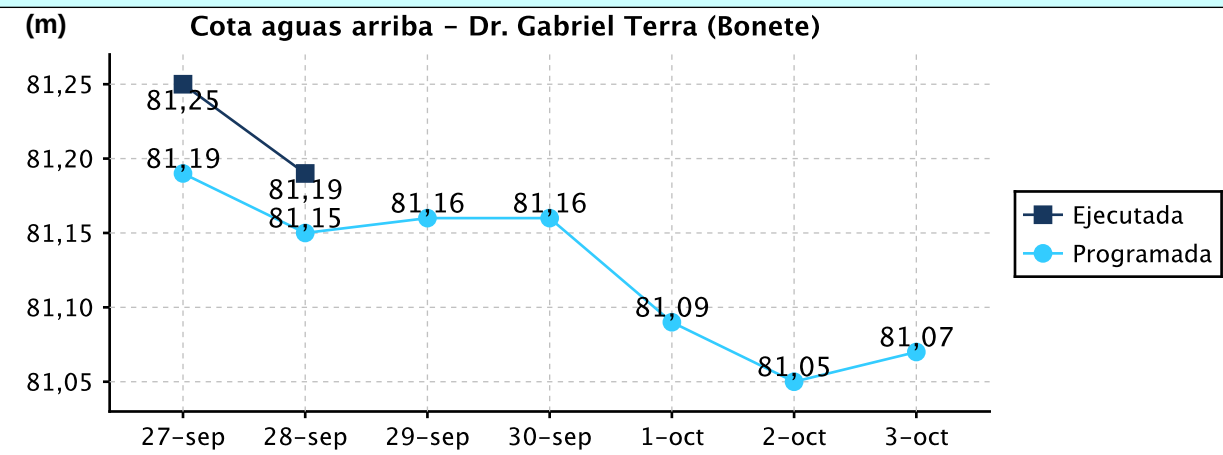


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,15	81,19
Baygorria	54,25	54,17
Palmar	40,09	40,08
SGU	35,37	35,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

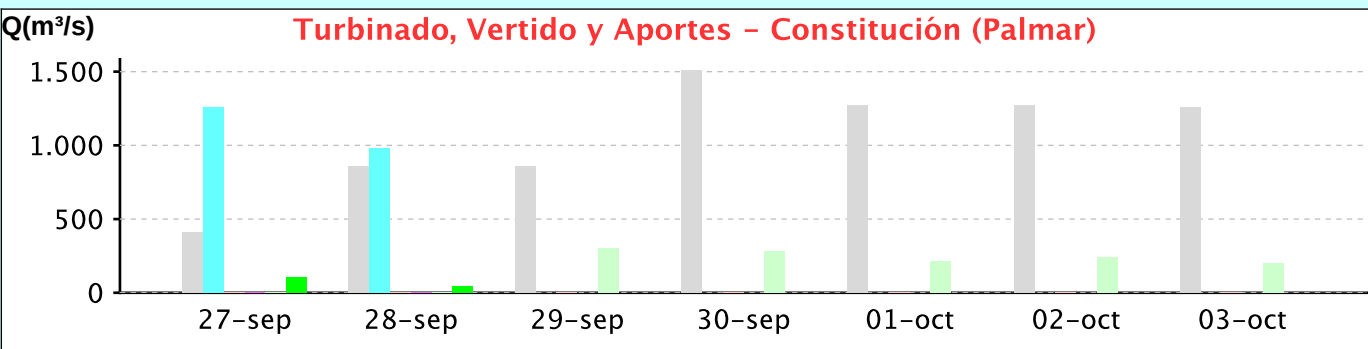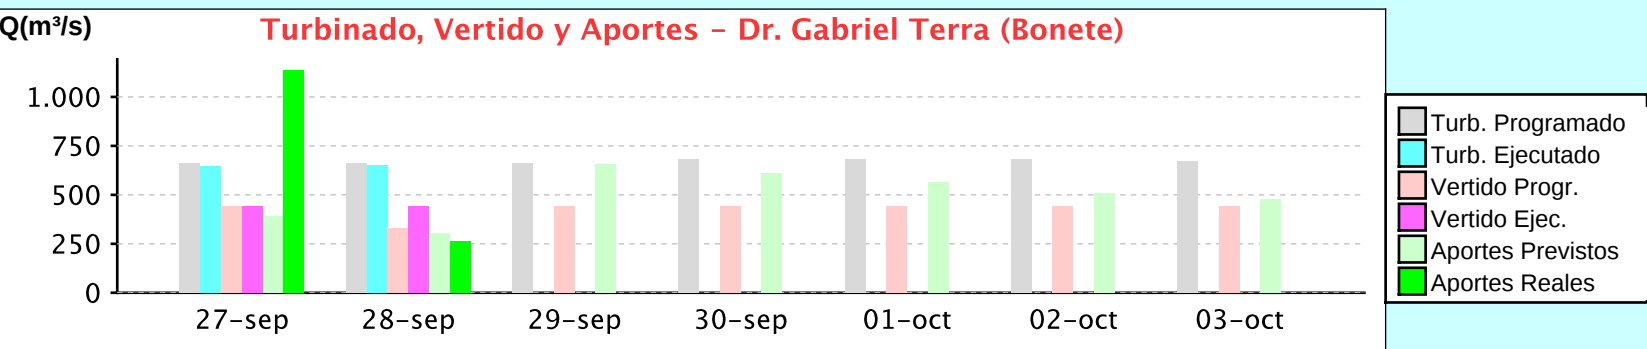

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

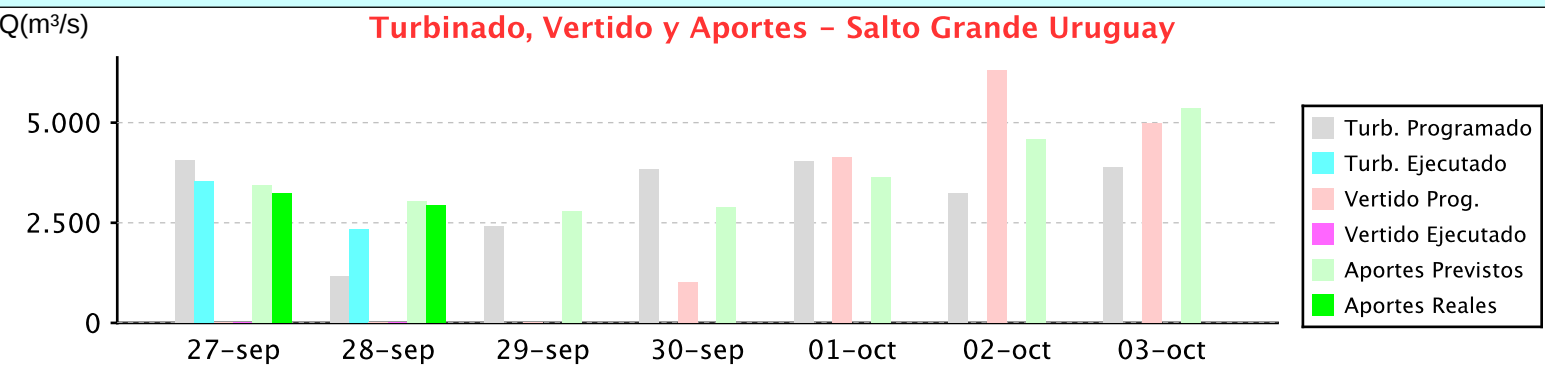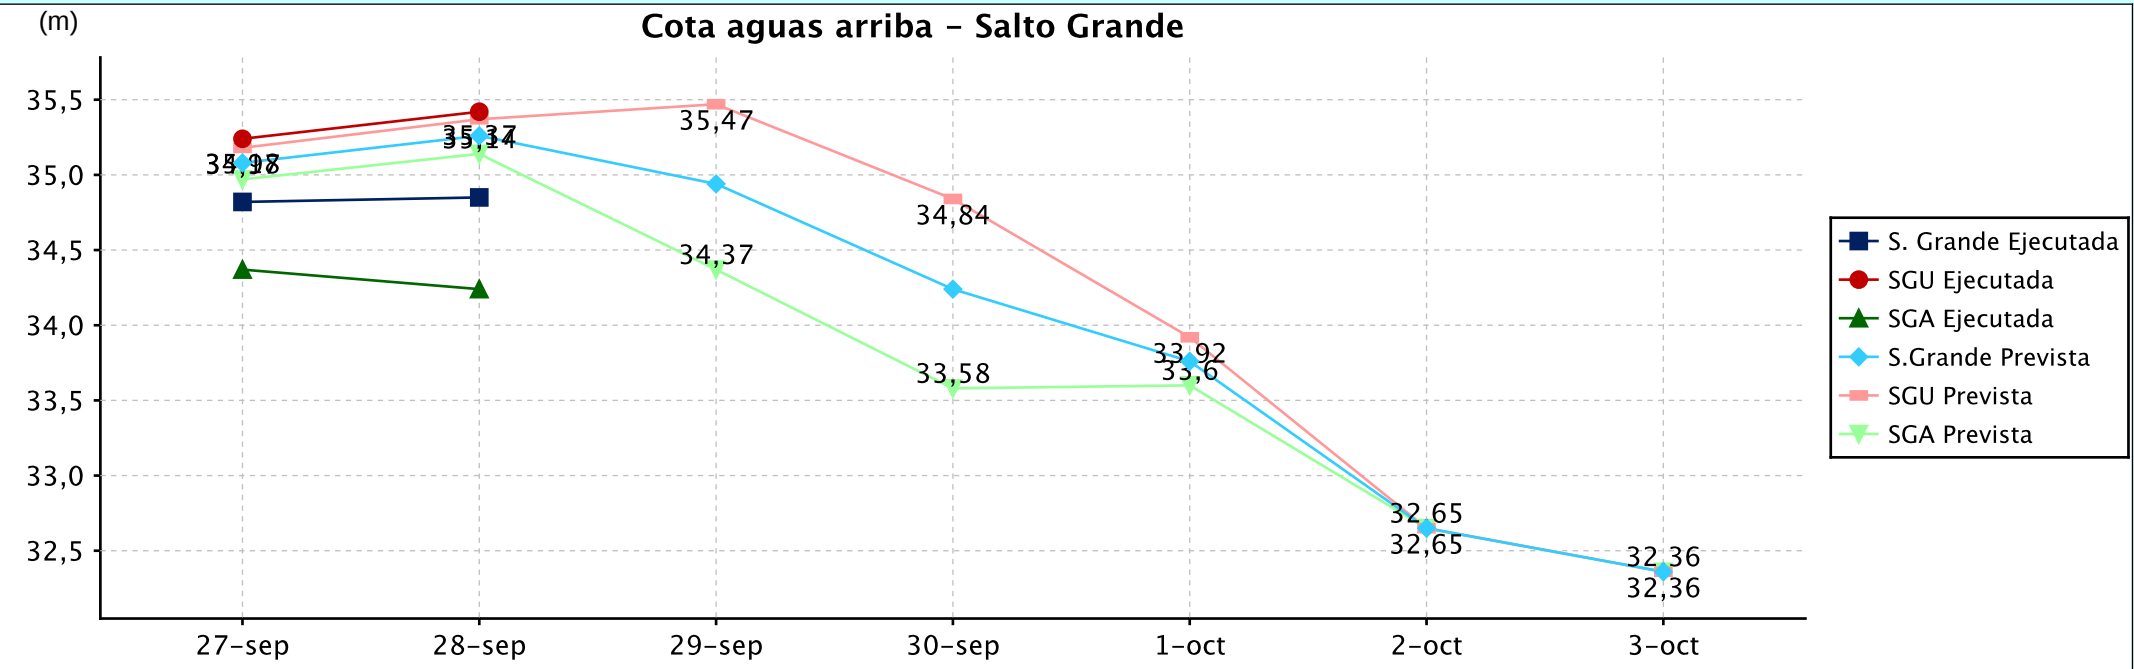

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,42
Cota Vista Arg	34,24
Cota real	34,85
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	27.254

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	653
Baygorria	850	806
Palmar	857	981
SGU	1.152	2.328

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	305	263
Baygorria	0	43
Palmar	0	47
SGU	3.025	2.938

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	330	441
Baygorria	200	277
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 284 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

08/10/2014 14:56