




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 04 de octubre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-7
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.298
C. Baygorria	2.172
C. Palmar	7.863
C. Salto Grande	16.286
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.843
TOTAL Generación	39.402

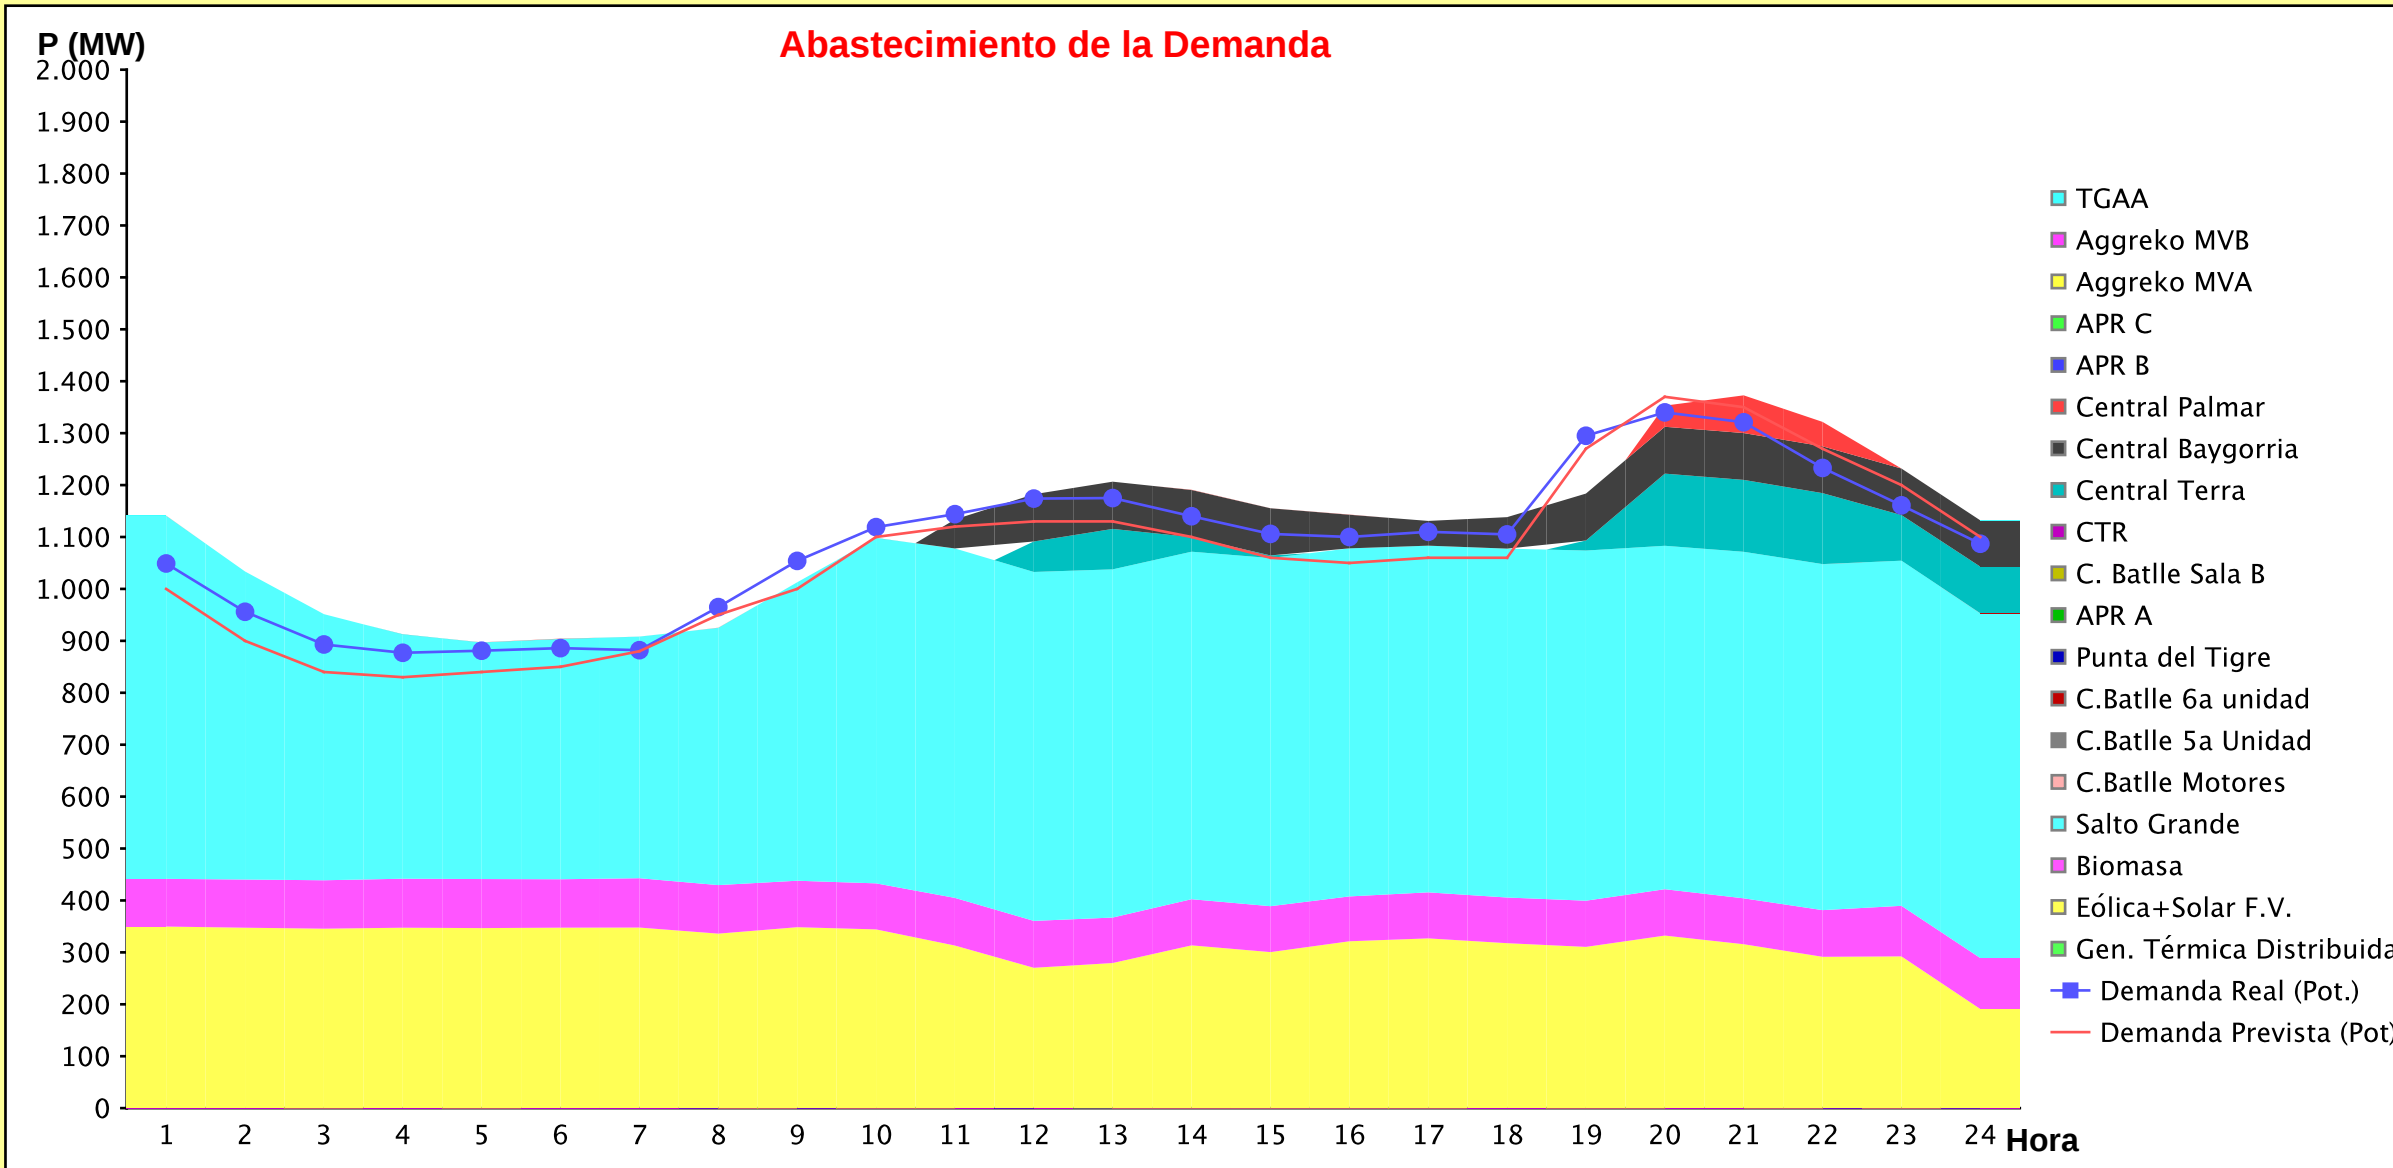

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.794
Hidráulica	12.794
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.794




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.608
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.460
Diferencia (MWh)	1.148
Ejecutada - Programada	4,51 %

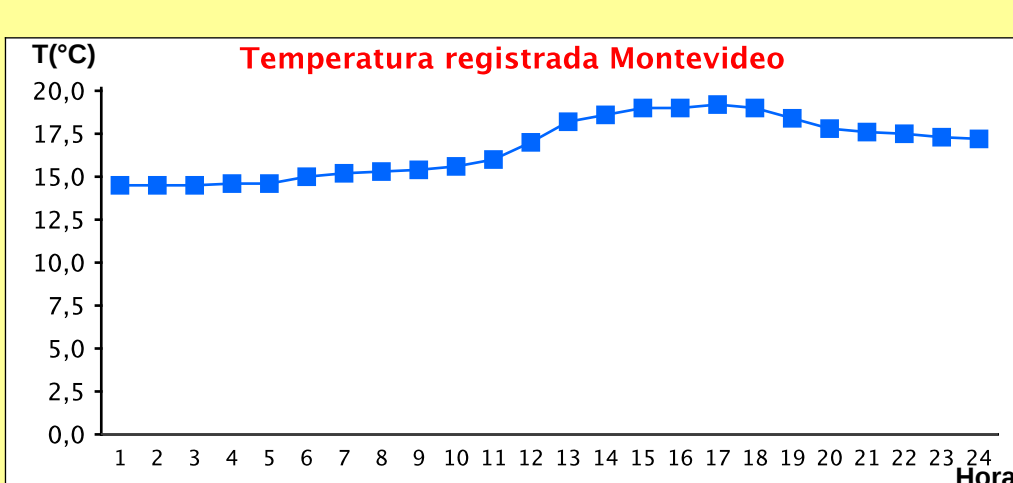



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1242,53 Hora 12:47
Potencia mínima:	916,13 Hora 04:42
Pico noche:	1414,01 Hora 19:49

Generación Media (MW)	
Eólica	318,2
Biomasa	91,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

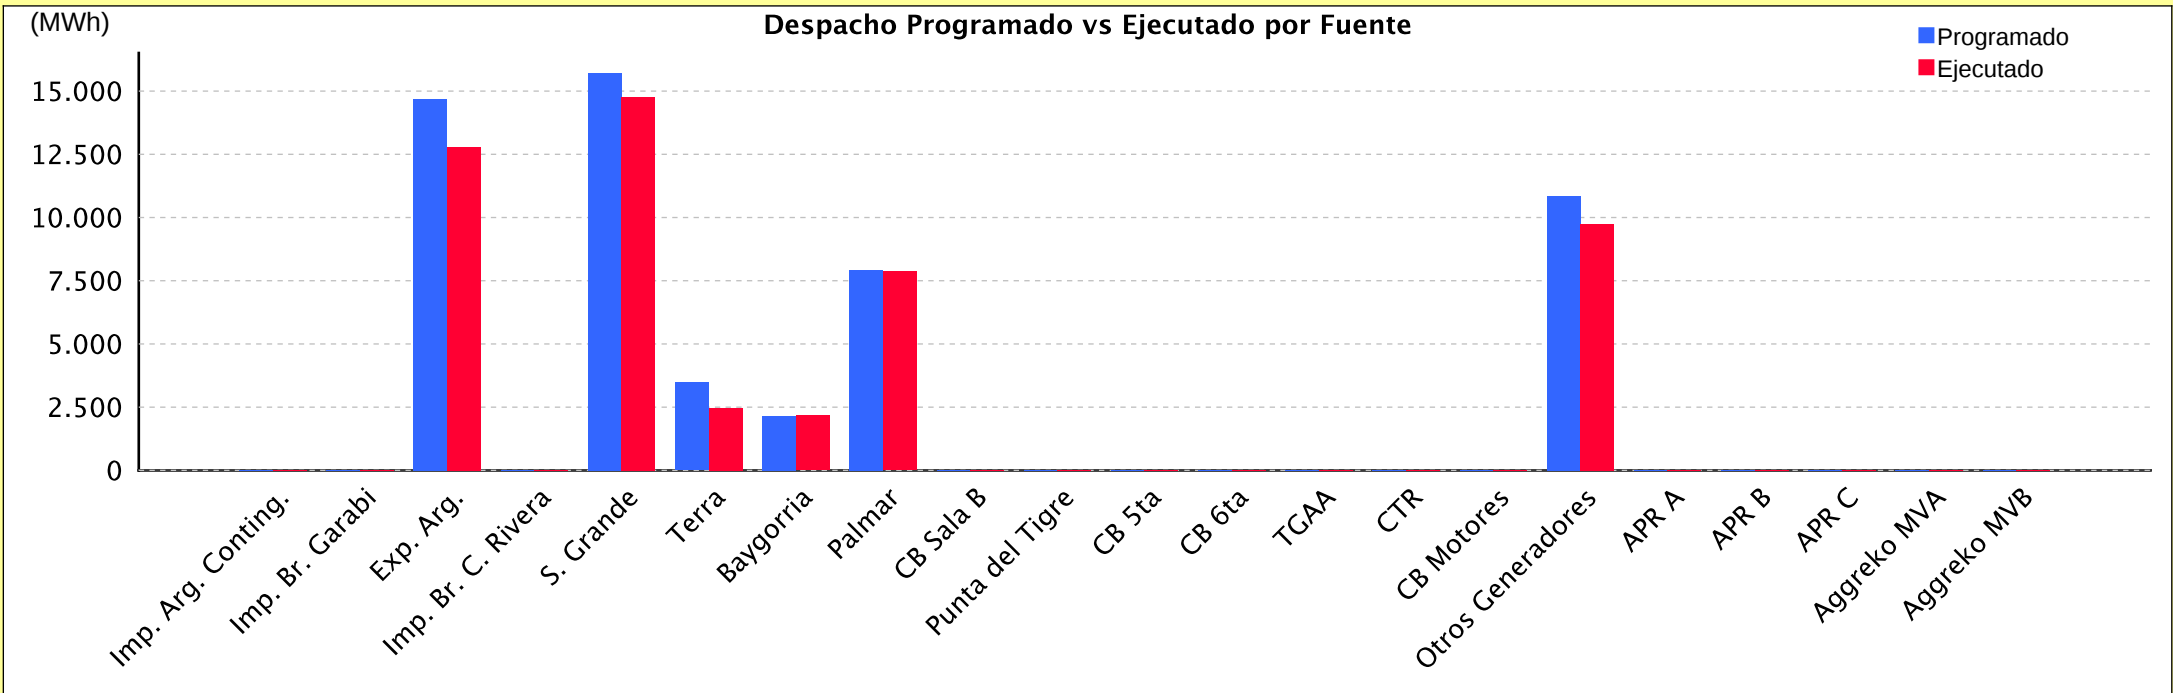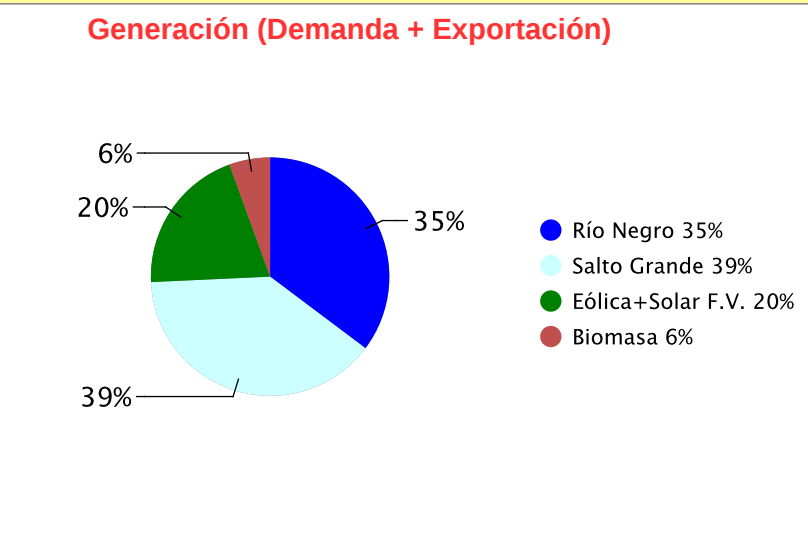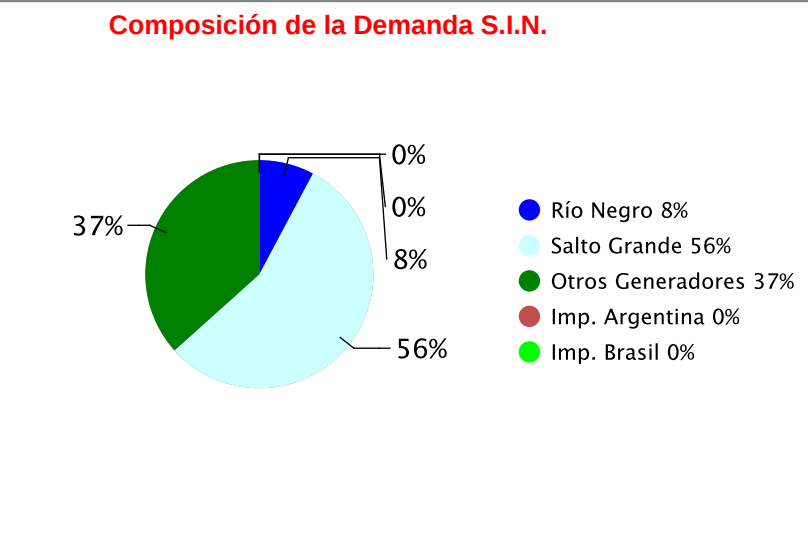



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

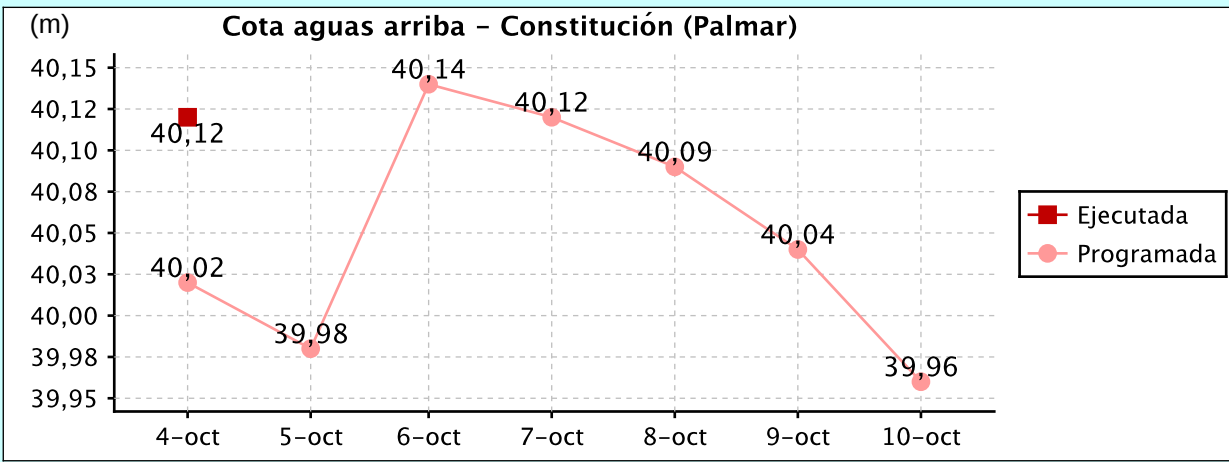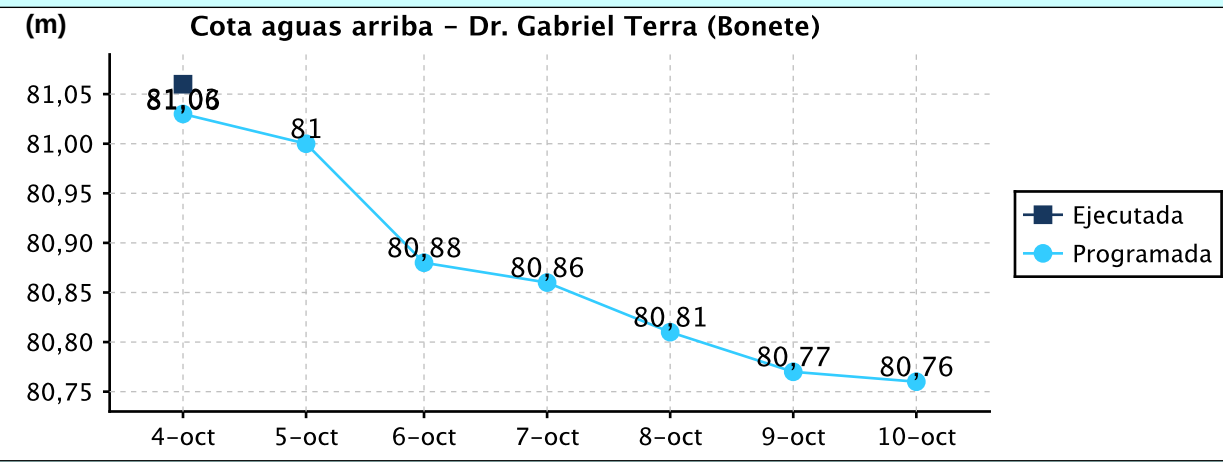


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,03	81,06
Baygorria	54,27	54,08
Palmar	40,02	40,12
SGU	31,86	31,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

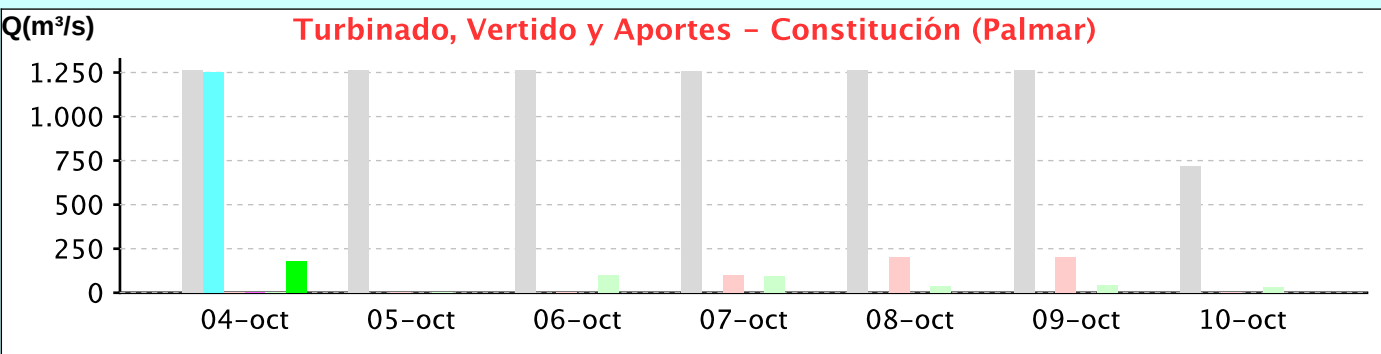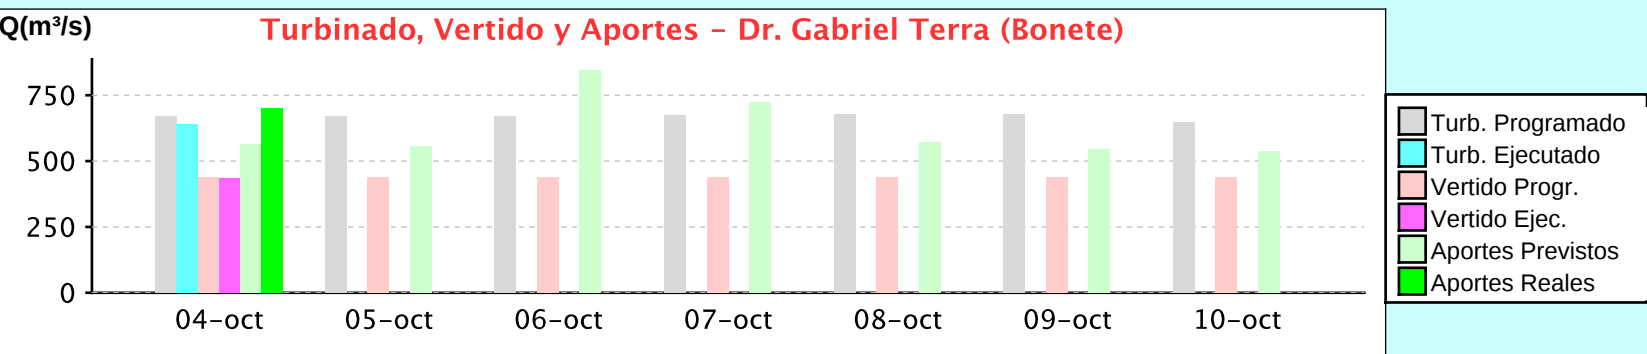


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

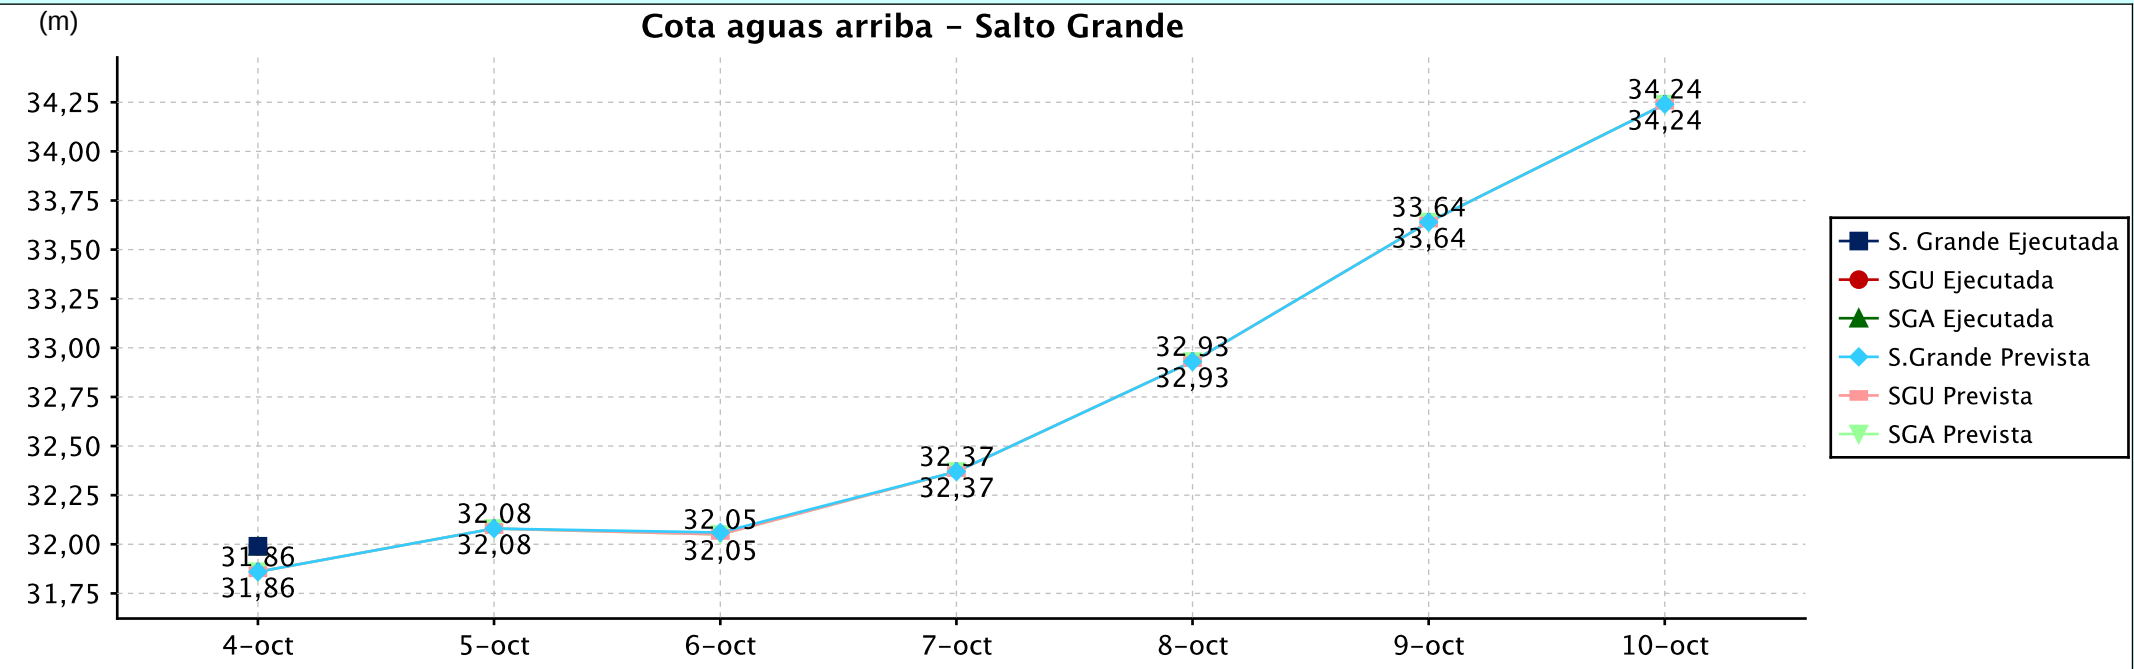

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	639
Baygorria	792	816
Palmar	1.262	1.252
SGU	3.587	4.216

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	564	700
Baygorria	0	46
Palmar	0	180
SGU	6.350	6.403

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	434
Baygorria	300	385
Palmar	0	0
SGU	2.646	5.707

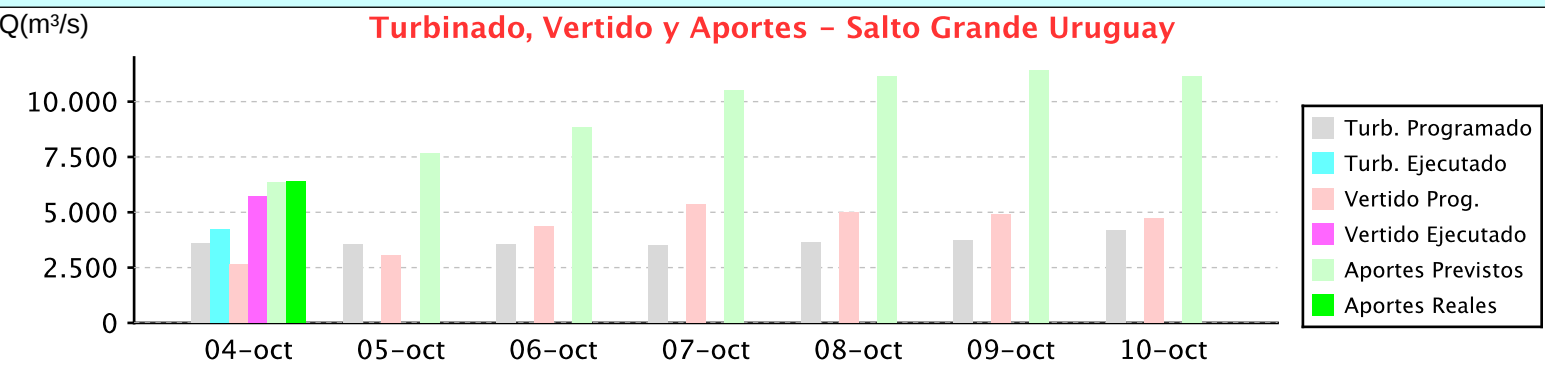

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,99
Cota Vista Arg	31,99
Cota real	31,99
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES