




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 06 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	145
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	149
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	72
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.345
C. Baygorria	2.193
C. Palmar	7.884
C. Salto Grande	14.530
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.833
TOTAL Generación	33.956

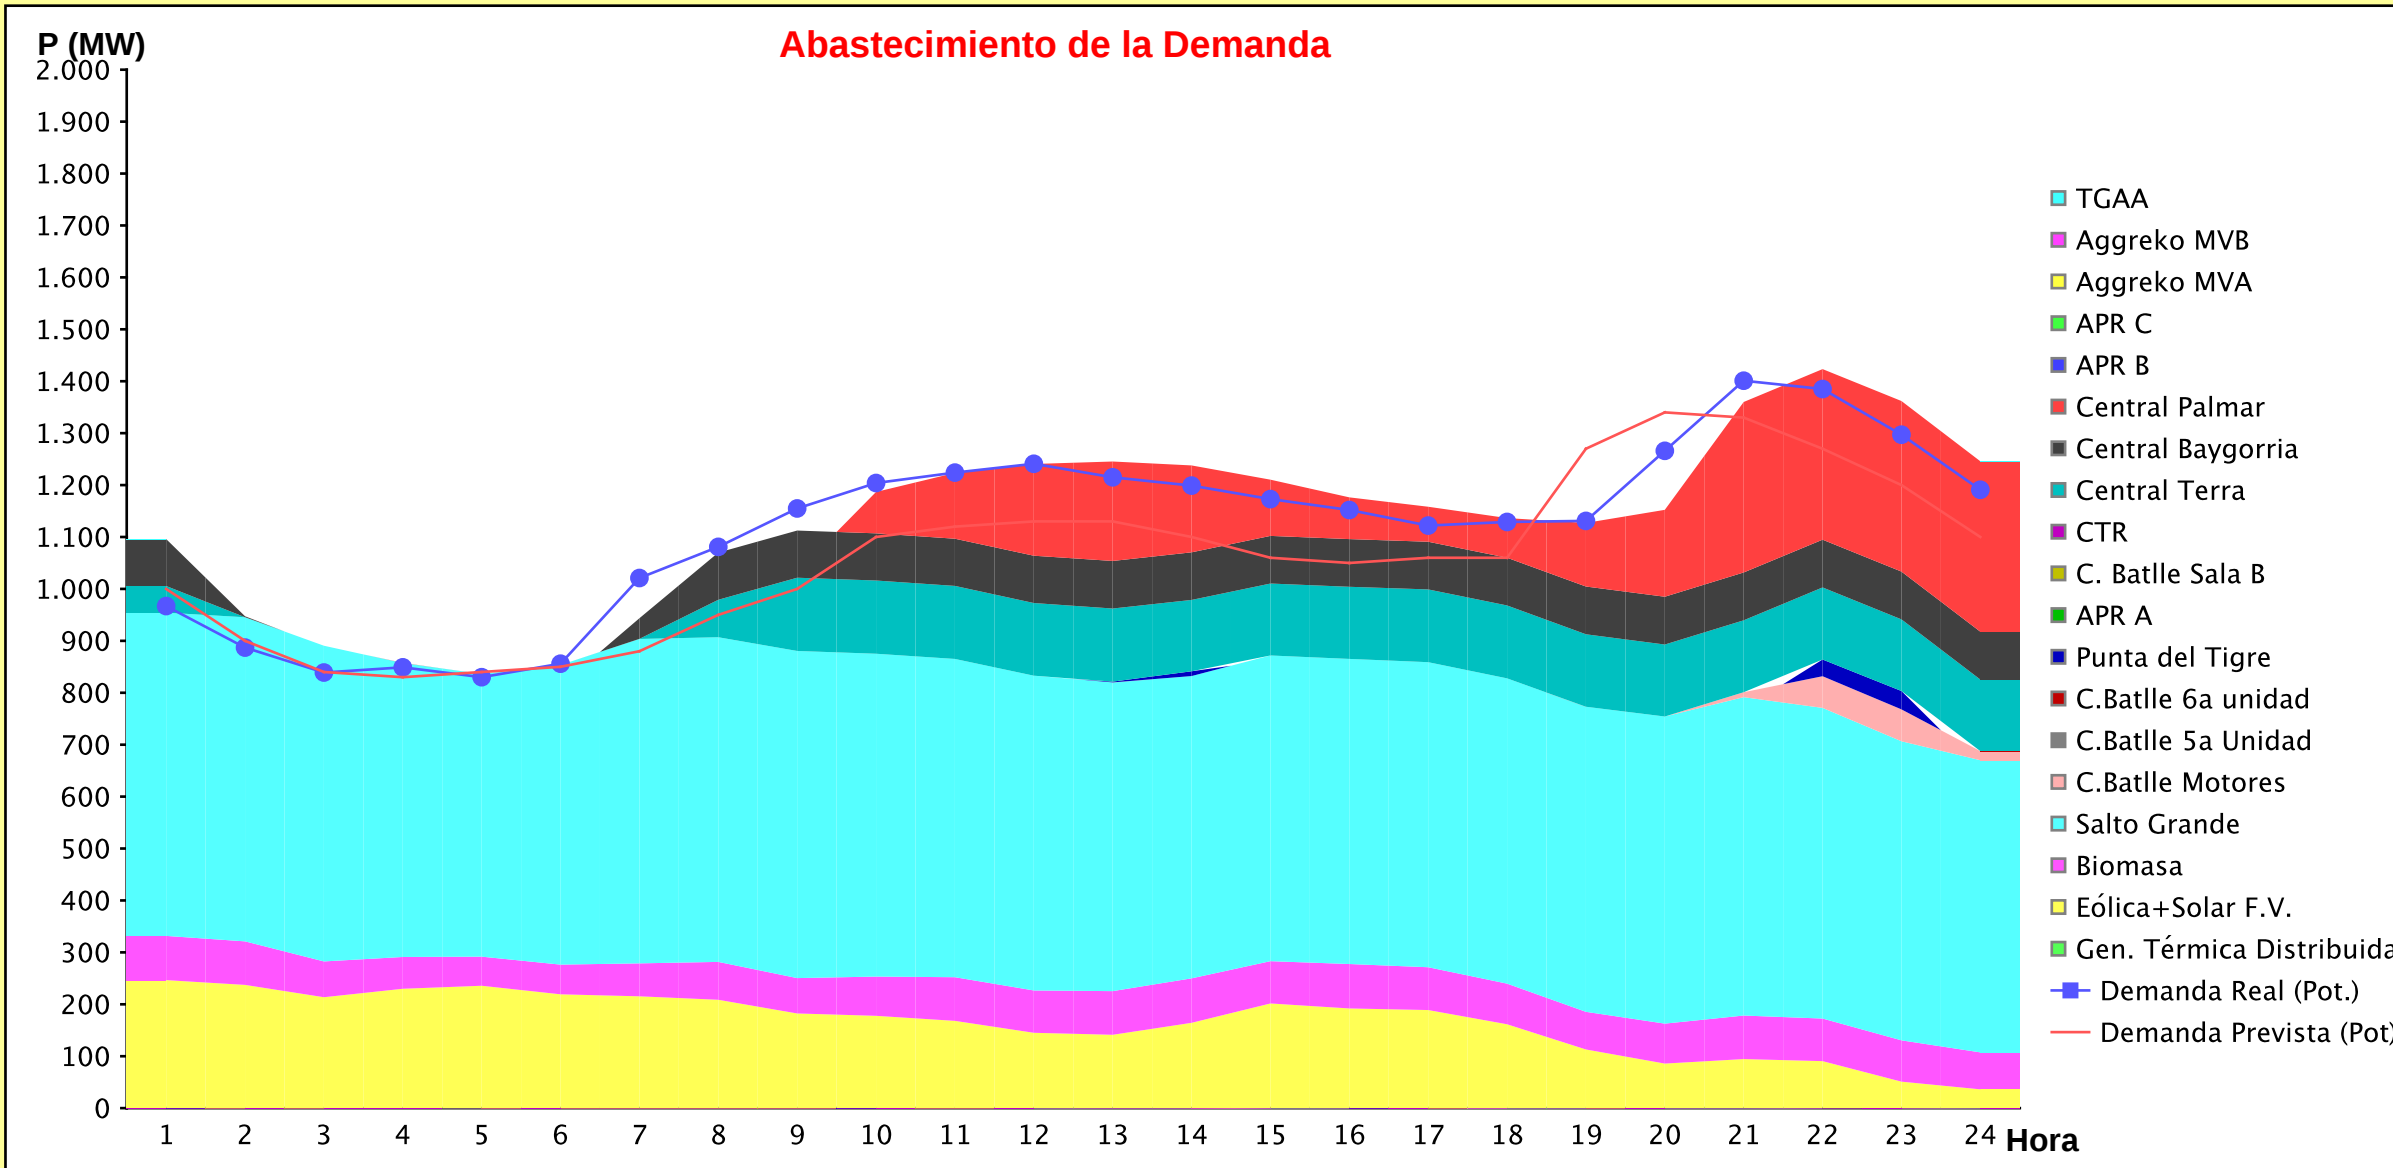



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.912
Hidráulica	6.912
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.912

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.044
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	1.634
Ejecutada - Programada	6,43 %

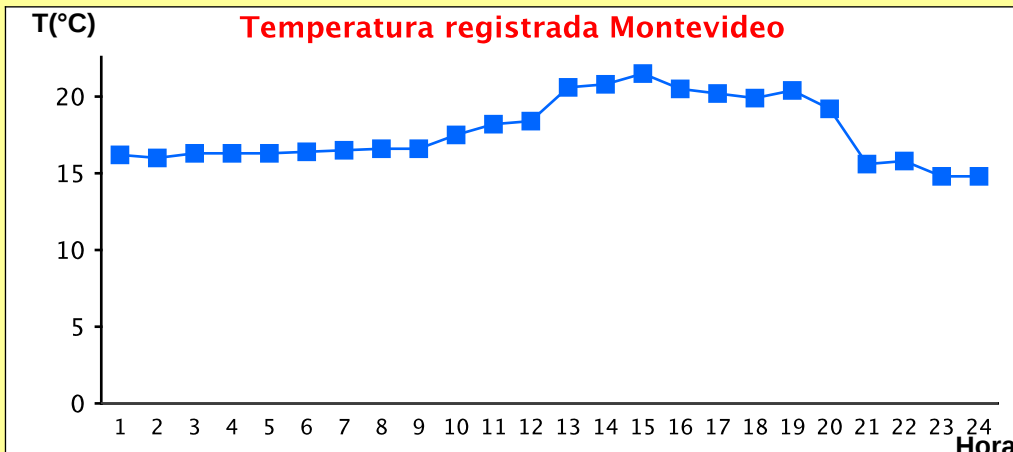


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1292,46 Hora 11:22
Potencia mínima:	838,32 Hora 04:15
Pico noche:	1464,75 Hora 21:15

Generación Media (MW)	
Eólica	166,9
Biomasa	76,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

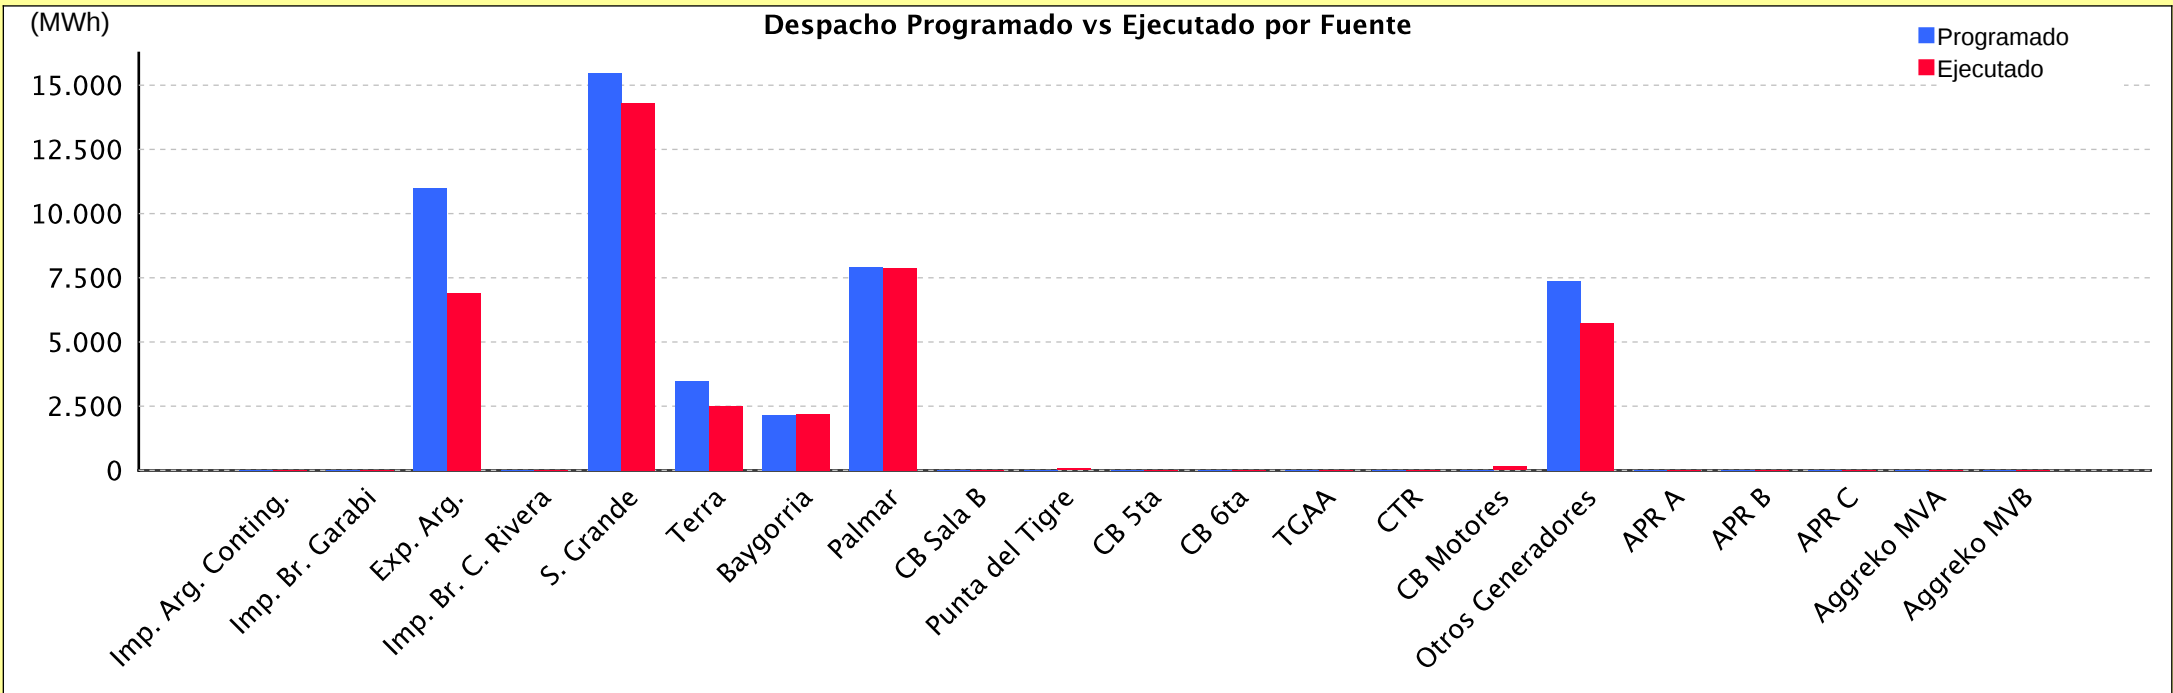
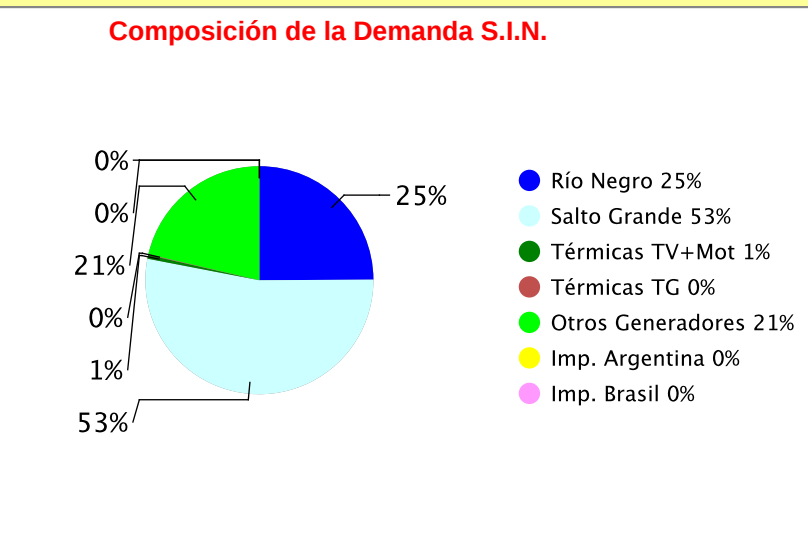


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

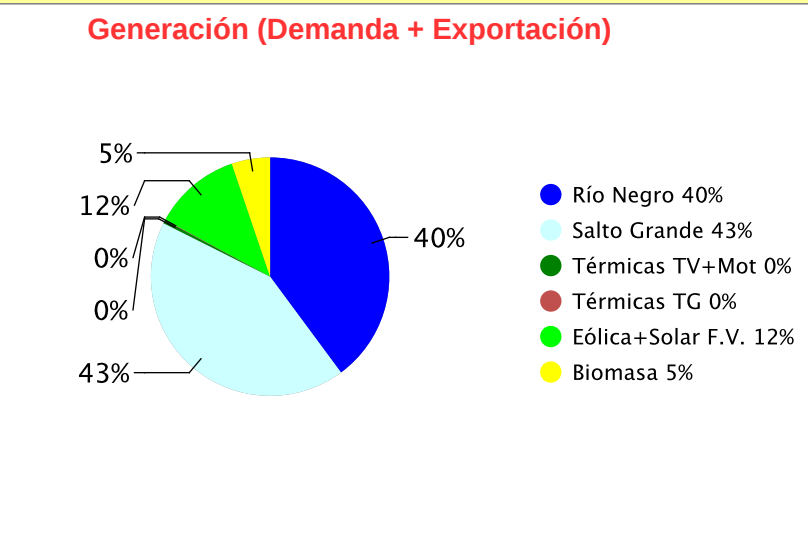



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

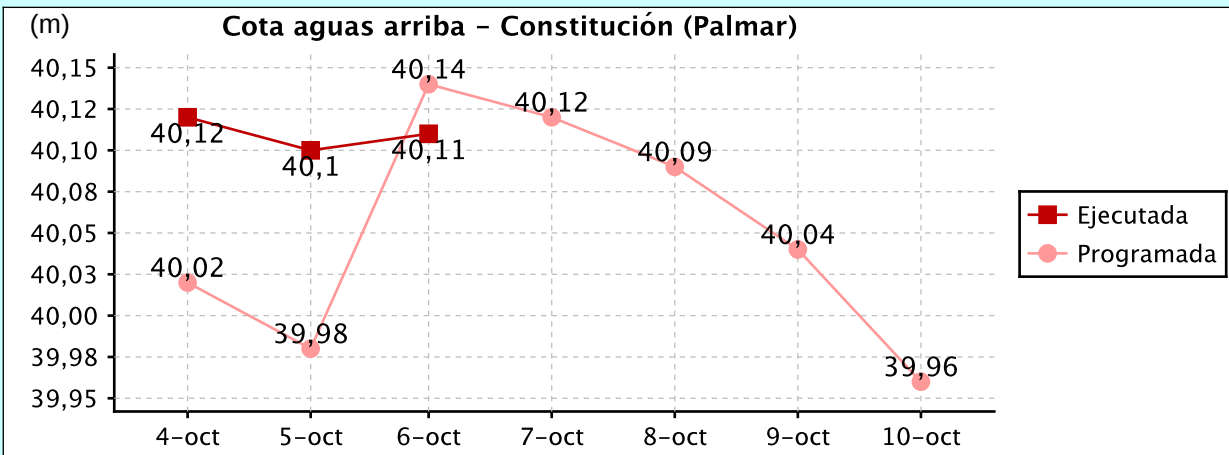
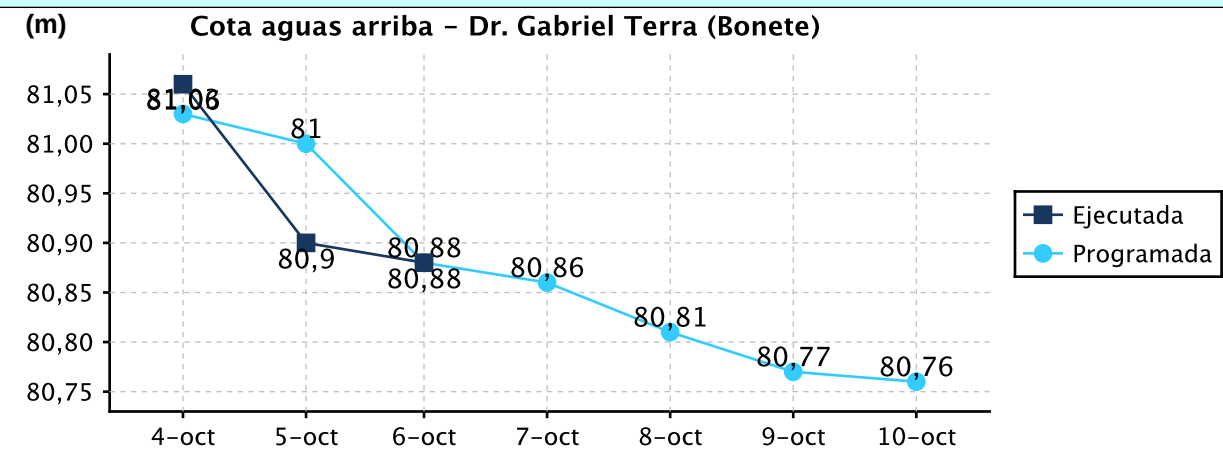


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,88	80,88
Baygorria	54,12	54,19
Palmar	40,14	40,11
SGU	32,05	31,91

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

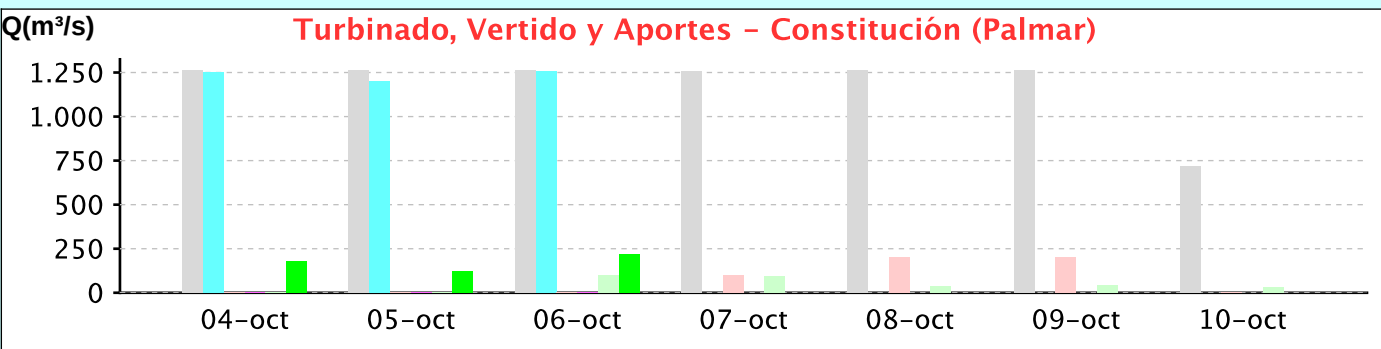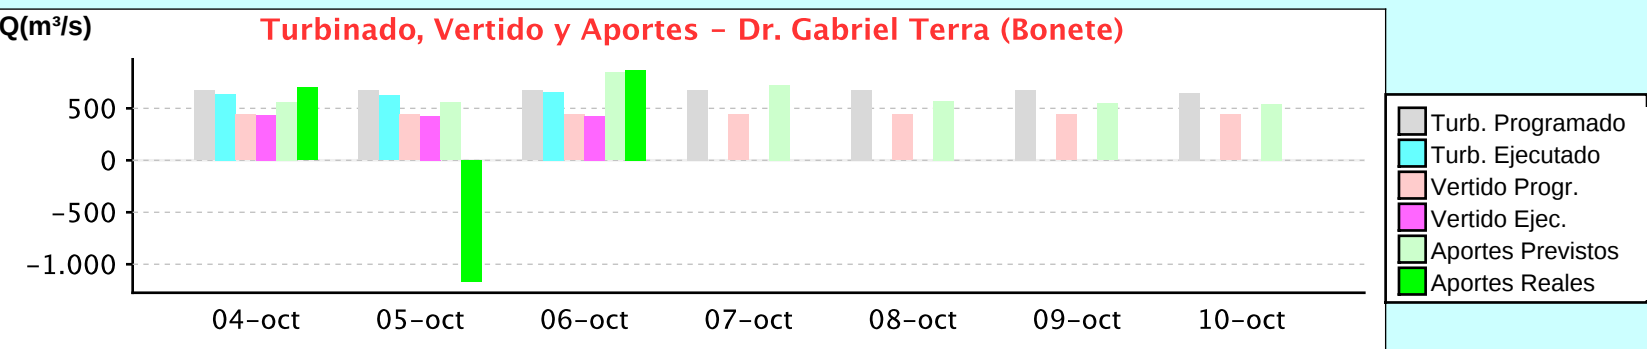

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

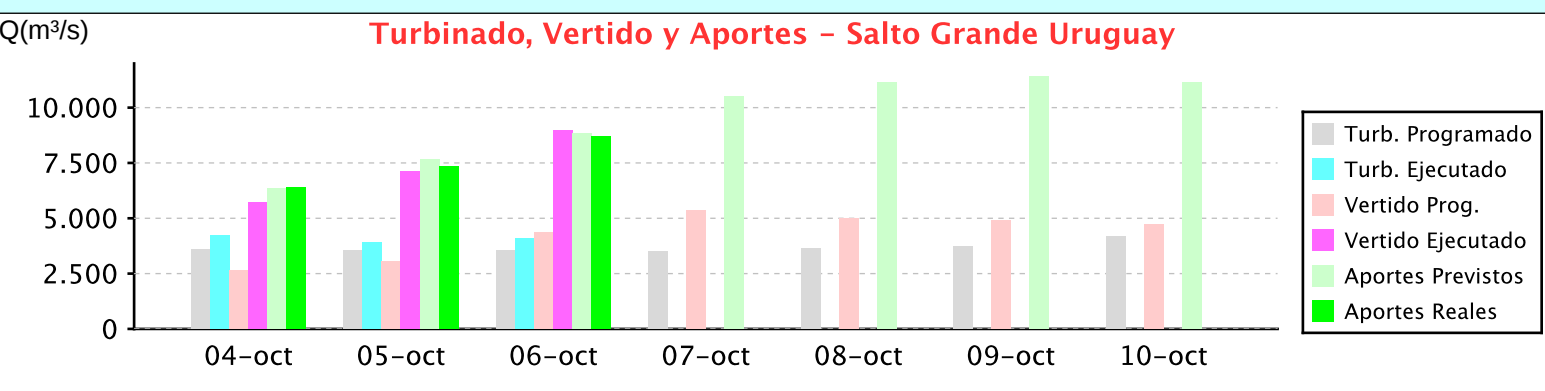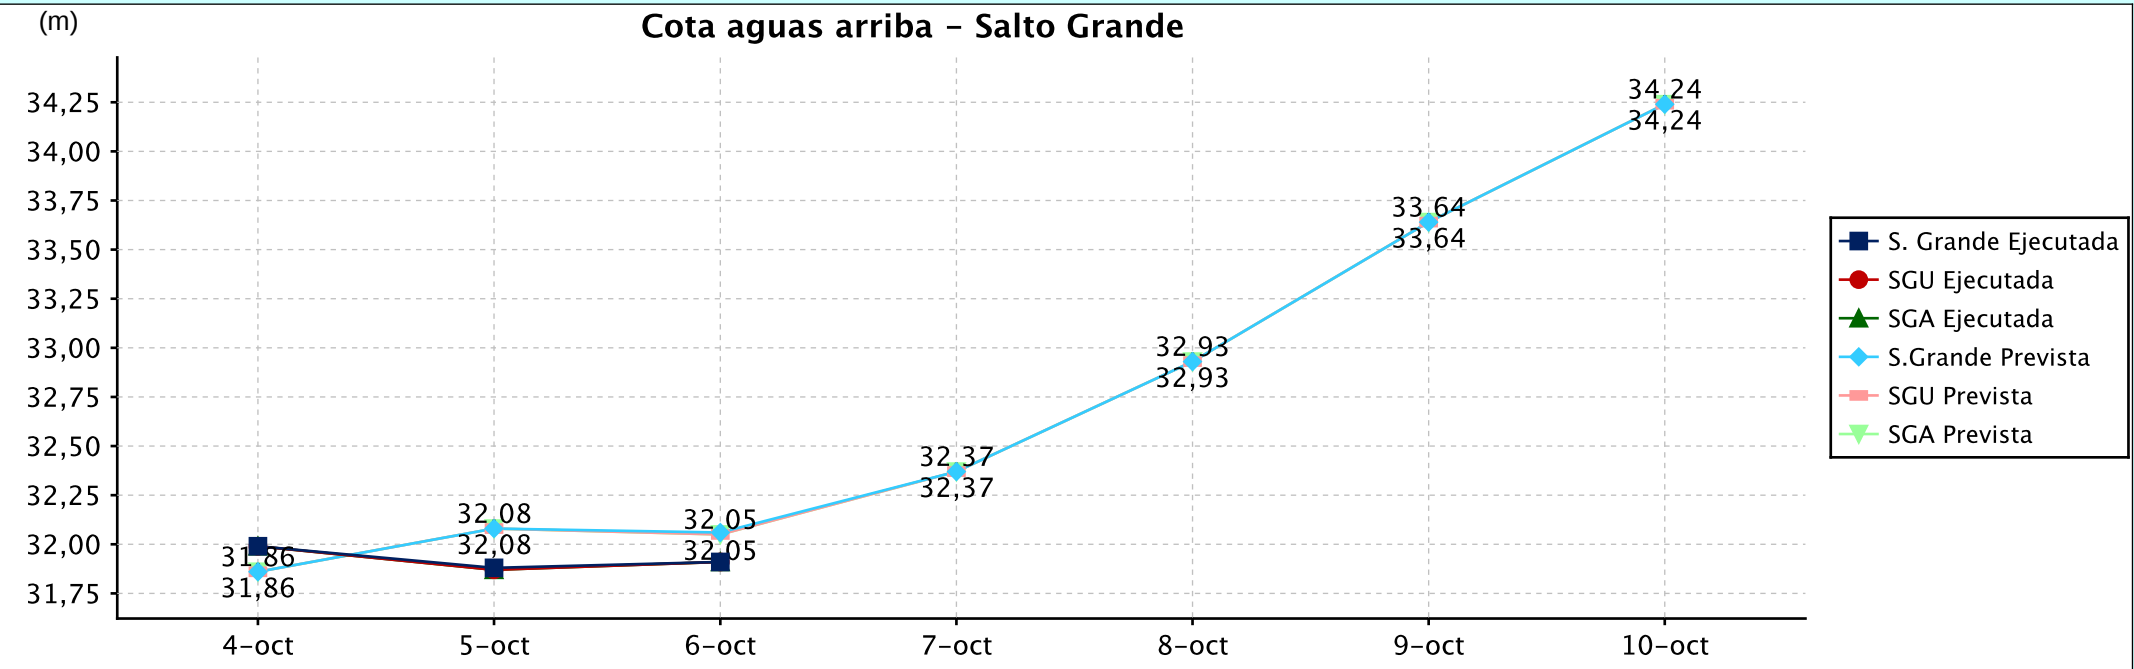

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,91
Cota Vista Arg	31,91
Cota real	31,91

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
---------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	655
Baygorria	792	824
Palmar	1.262	1.258
SGU	3.532	4.098

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	844	870
Baygorria	265	168
Palmar	100	218
SGU	8.850	8.706

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	427
Baygorria	500	277
Palmar	0	0
SGU	4.384	8.983

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES