




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 07 de octubre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	183
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	187
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	273
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.344
C. Baygorria	2.202
C. Palmar	7.879
C. Salto Grande	13.873
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.724
TOTAL Generación	30.434

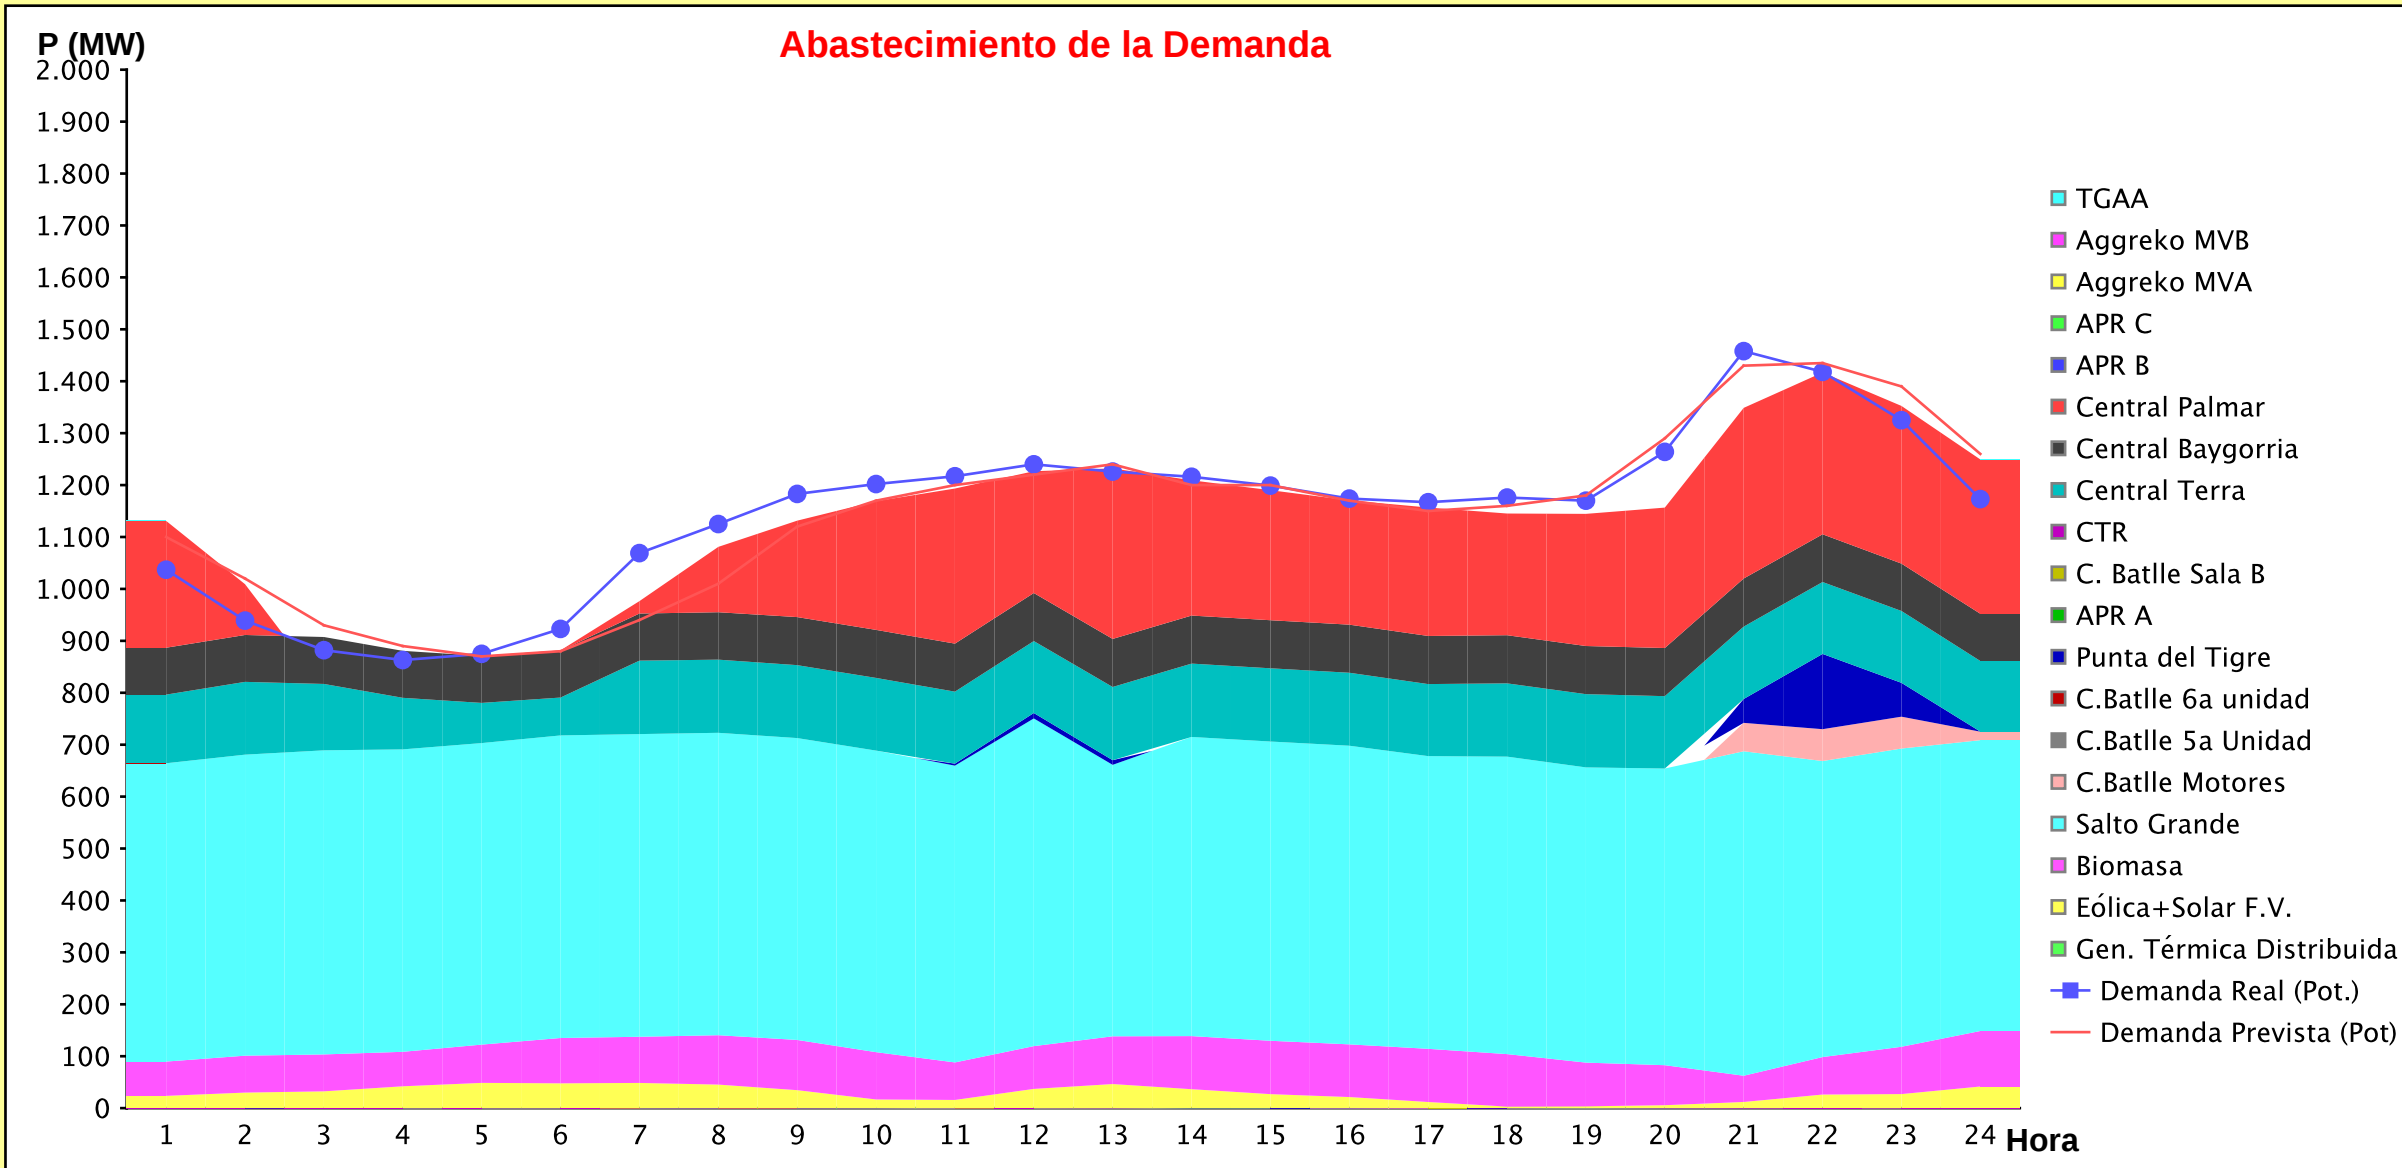

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.273
Hidráulica	3.273
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.273




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.161
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.455
Diferencia (MWh)	-294
Ejecutada - Programada	-1,07 %

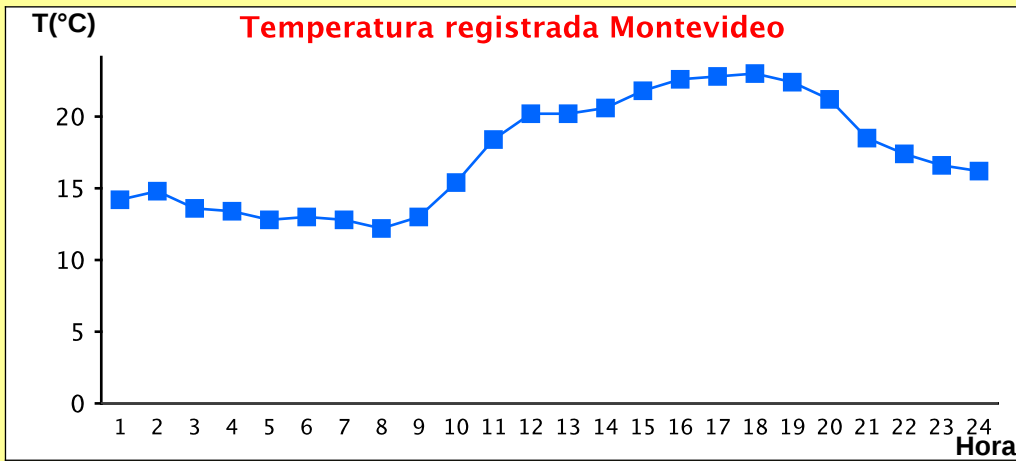



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1266,46 Hora 12:44
Potencia mínima:	855,25 Hora 04:02
Pico noche:	1474,87 Hora 21:00

Generación Media (MW)	
Eólica	29,4
Biomasa	85,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

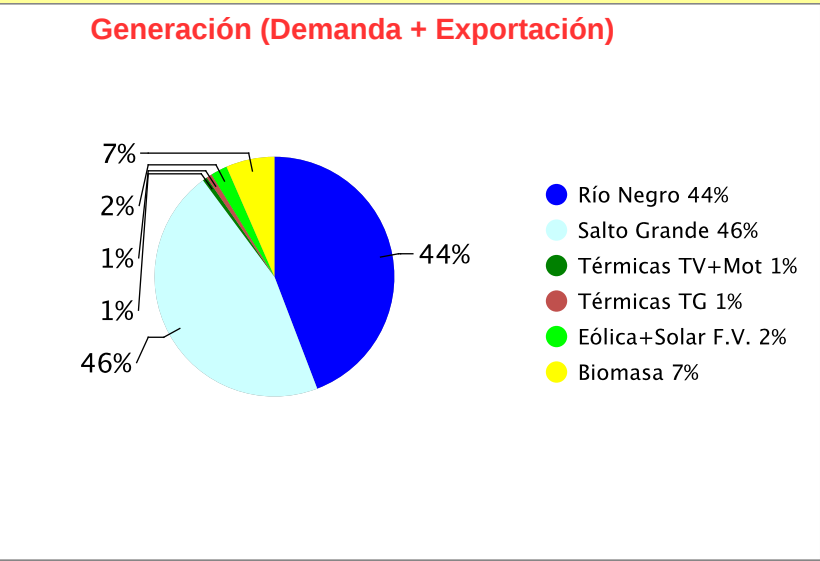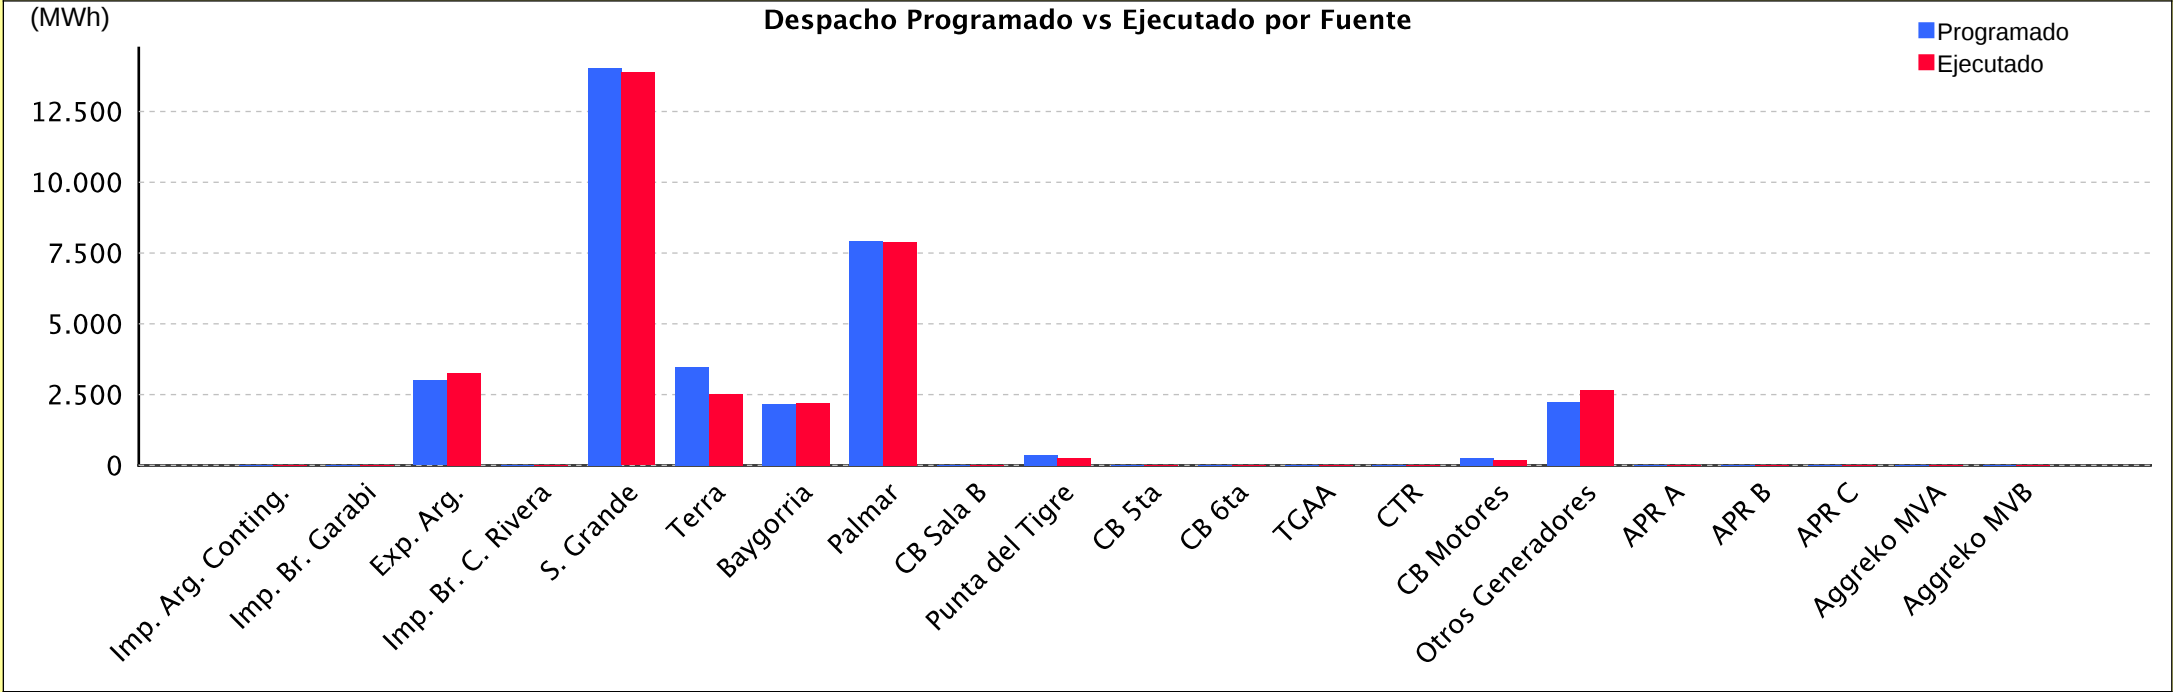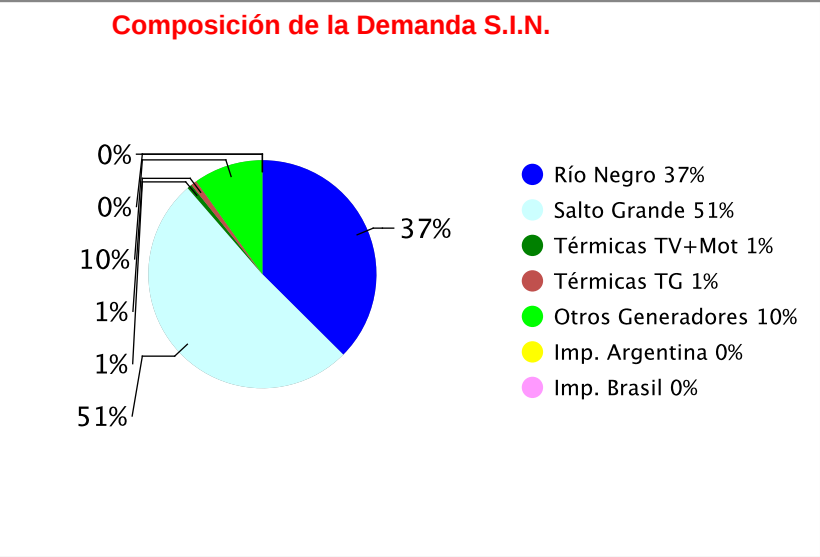



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

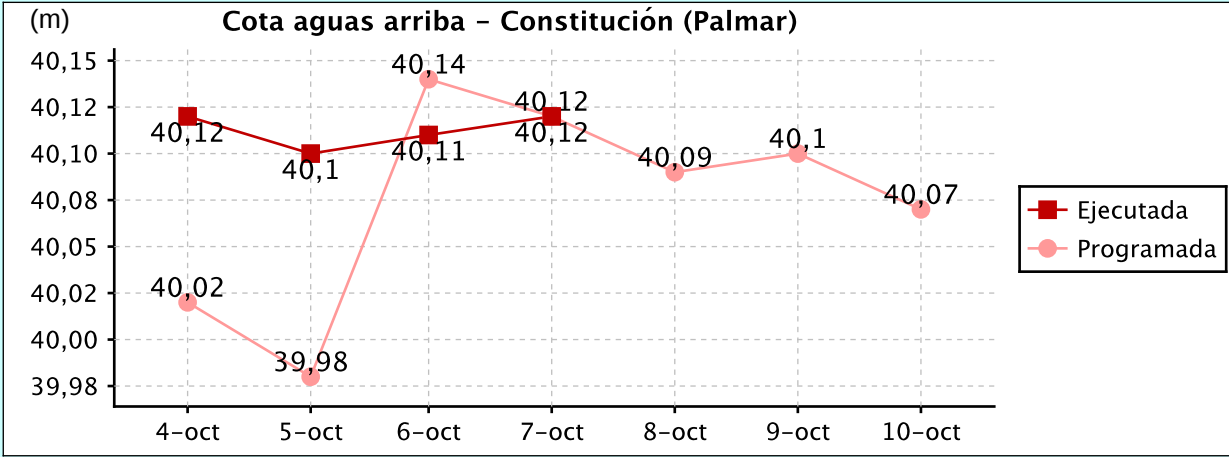
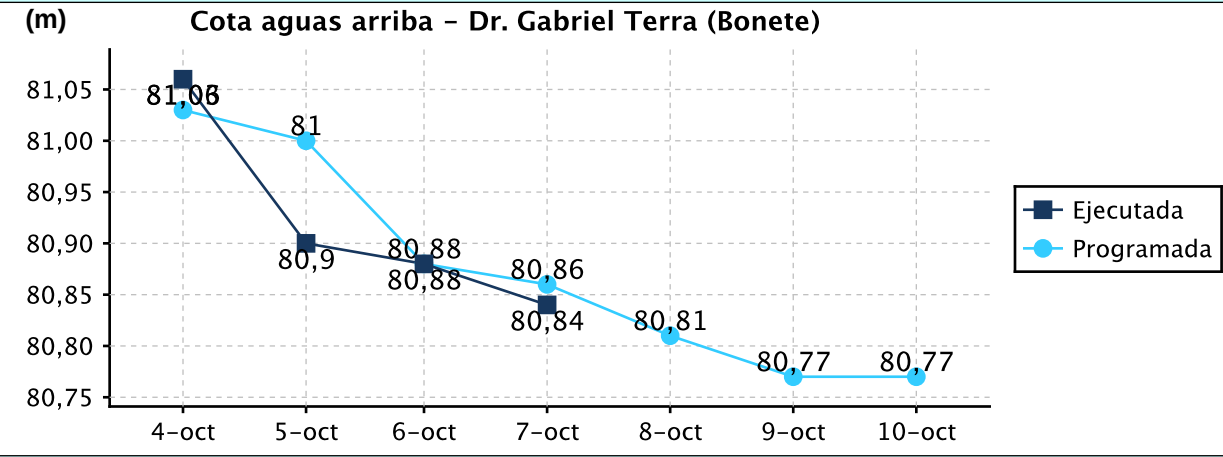


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,86	80,84
Baygorria	54,10	54,3
Palmar	40,12	40,12
SGU	32,37	32,24

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

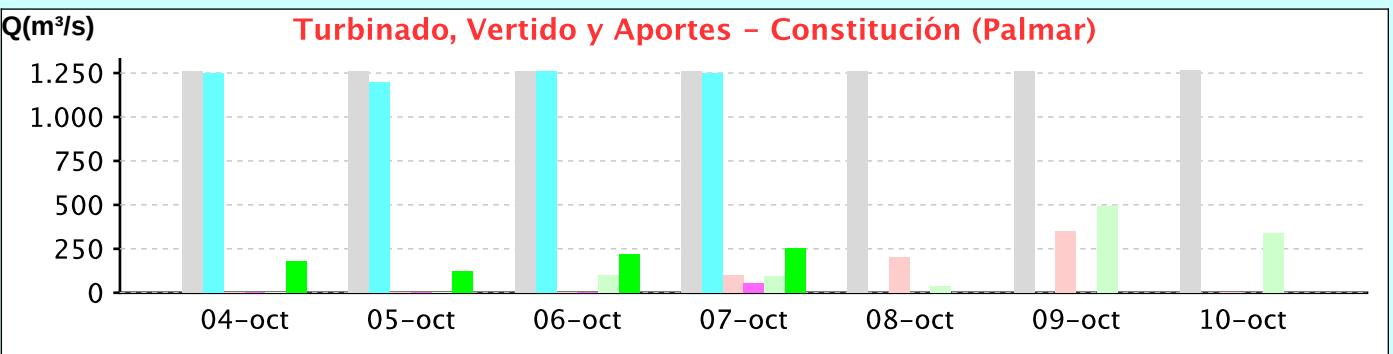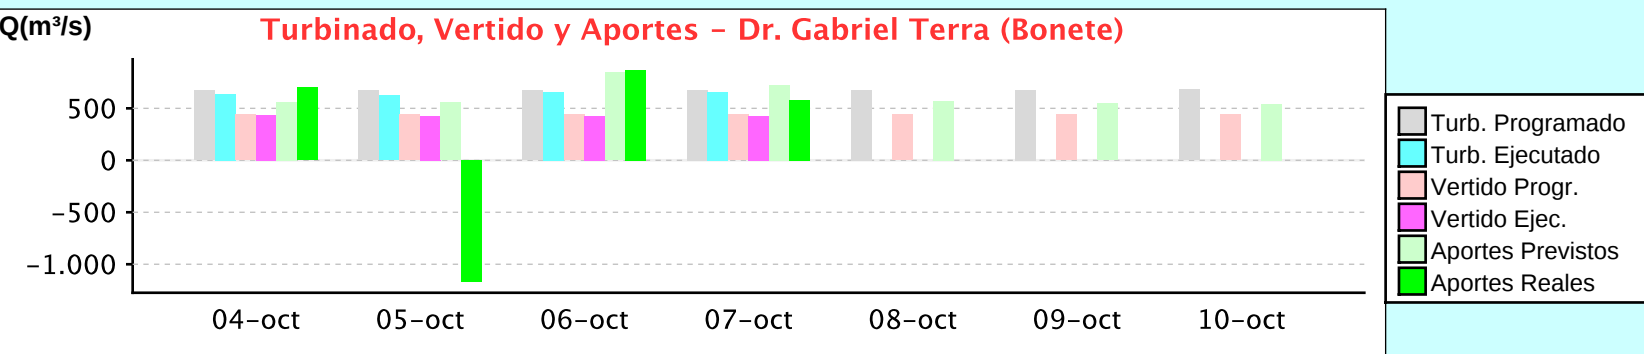

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

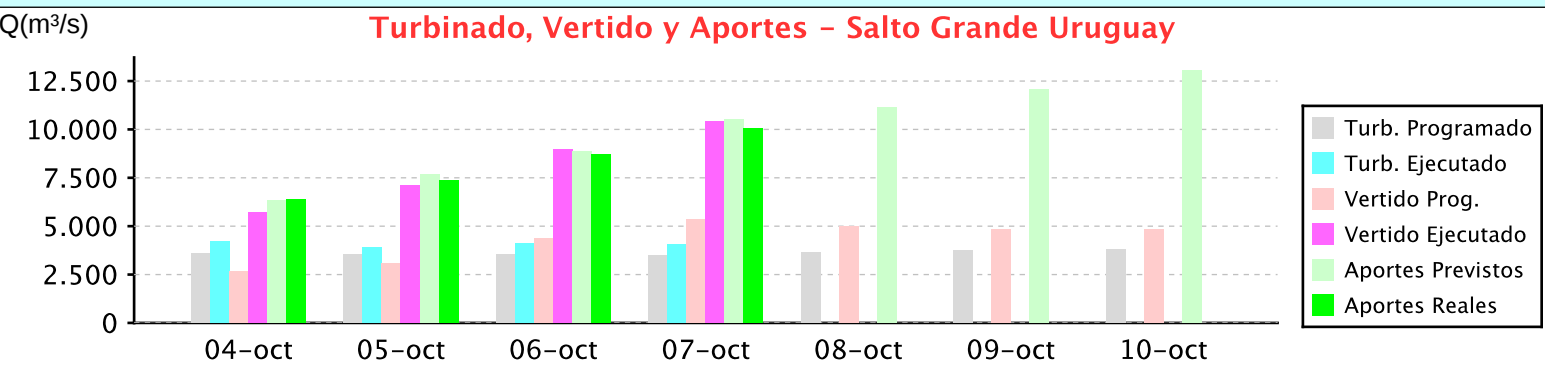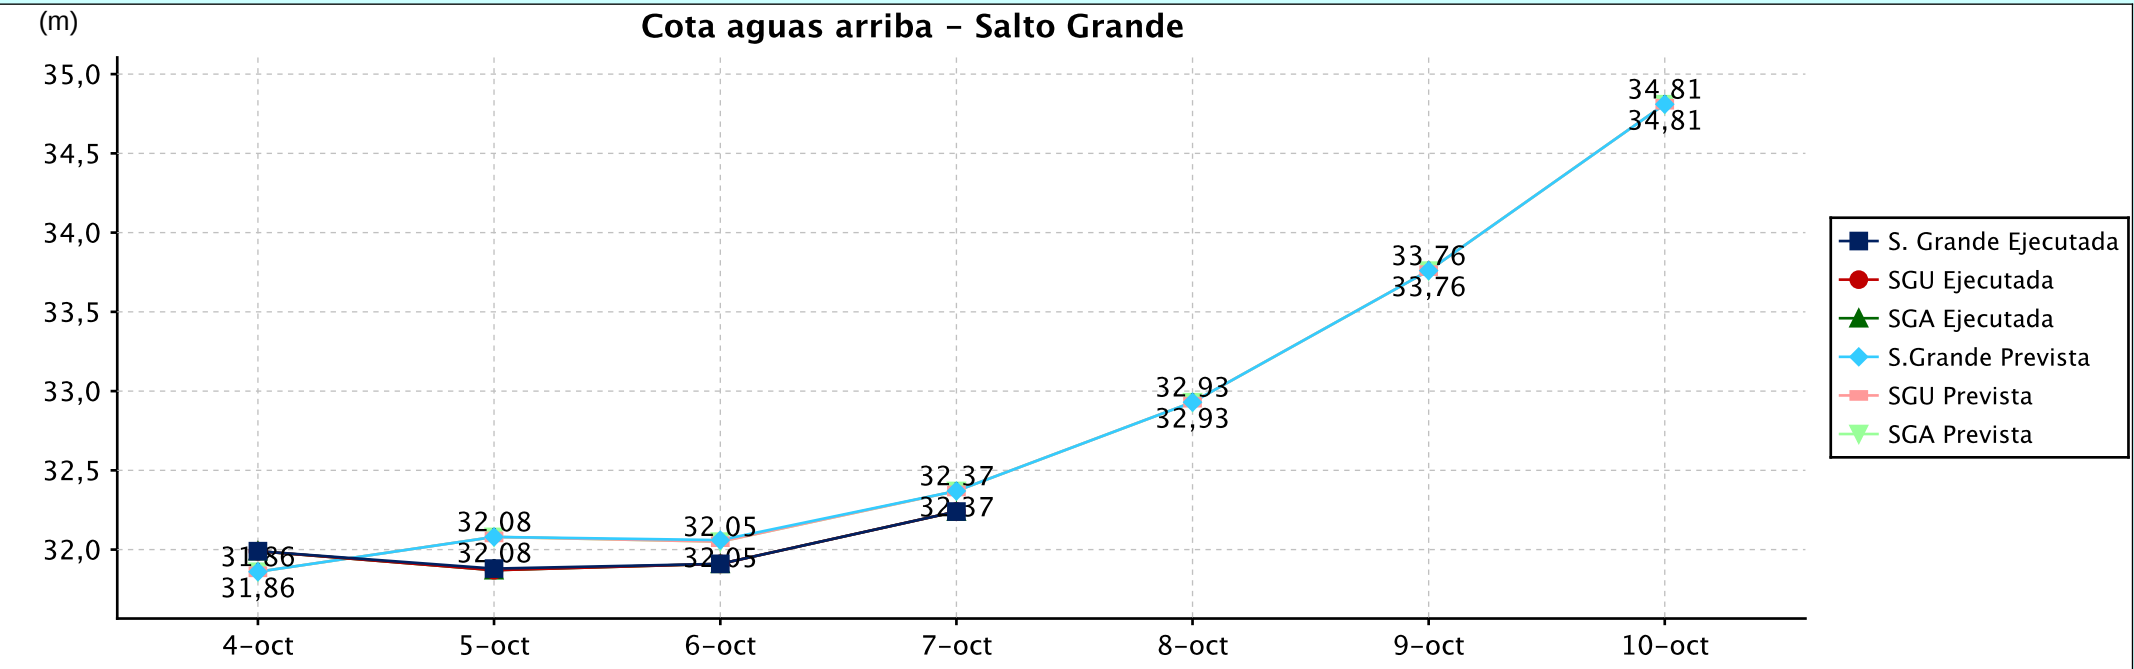

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,24
Cota Vista Arg	32,24
Cota real	32,24

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	676	656
Baygorria	801	803
Palmar	1.258	1.248
SGU	3.512	4.035

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	723	581
Baygorria	90	169
Palmar	94	251
SGU	10.525	10.074

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	426
Baygorria	500	310
Palmar	100	56
SGU	5.347	10.406

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES