



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 09 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	15
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.330
C. Baygorria	2.142
C. Palmar	7.877
C. Salto Grande	14.925
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.882
TOTAL Generación	36.118

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.420
Hidráulica	8.420
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.420


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.698
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.230
Diferencia (MWh)	-532
Ejecutada - Programada	-1,88 %

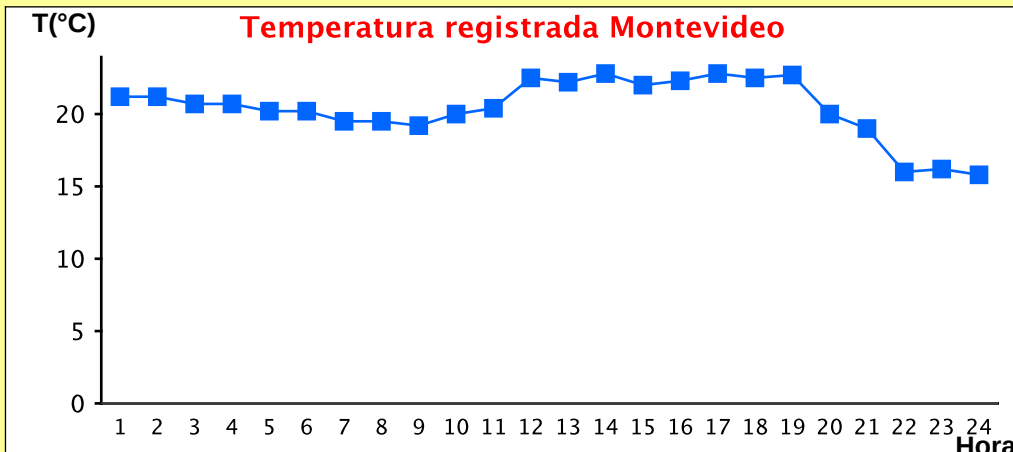
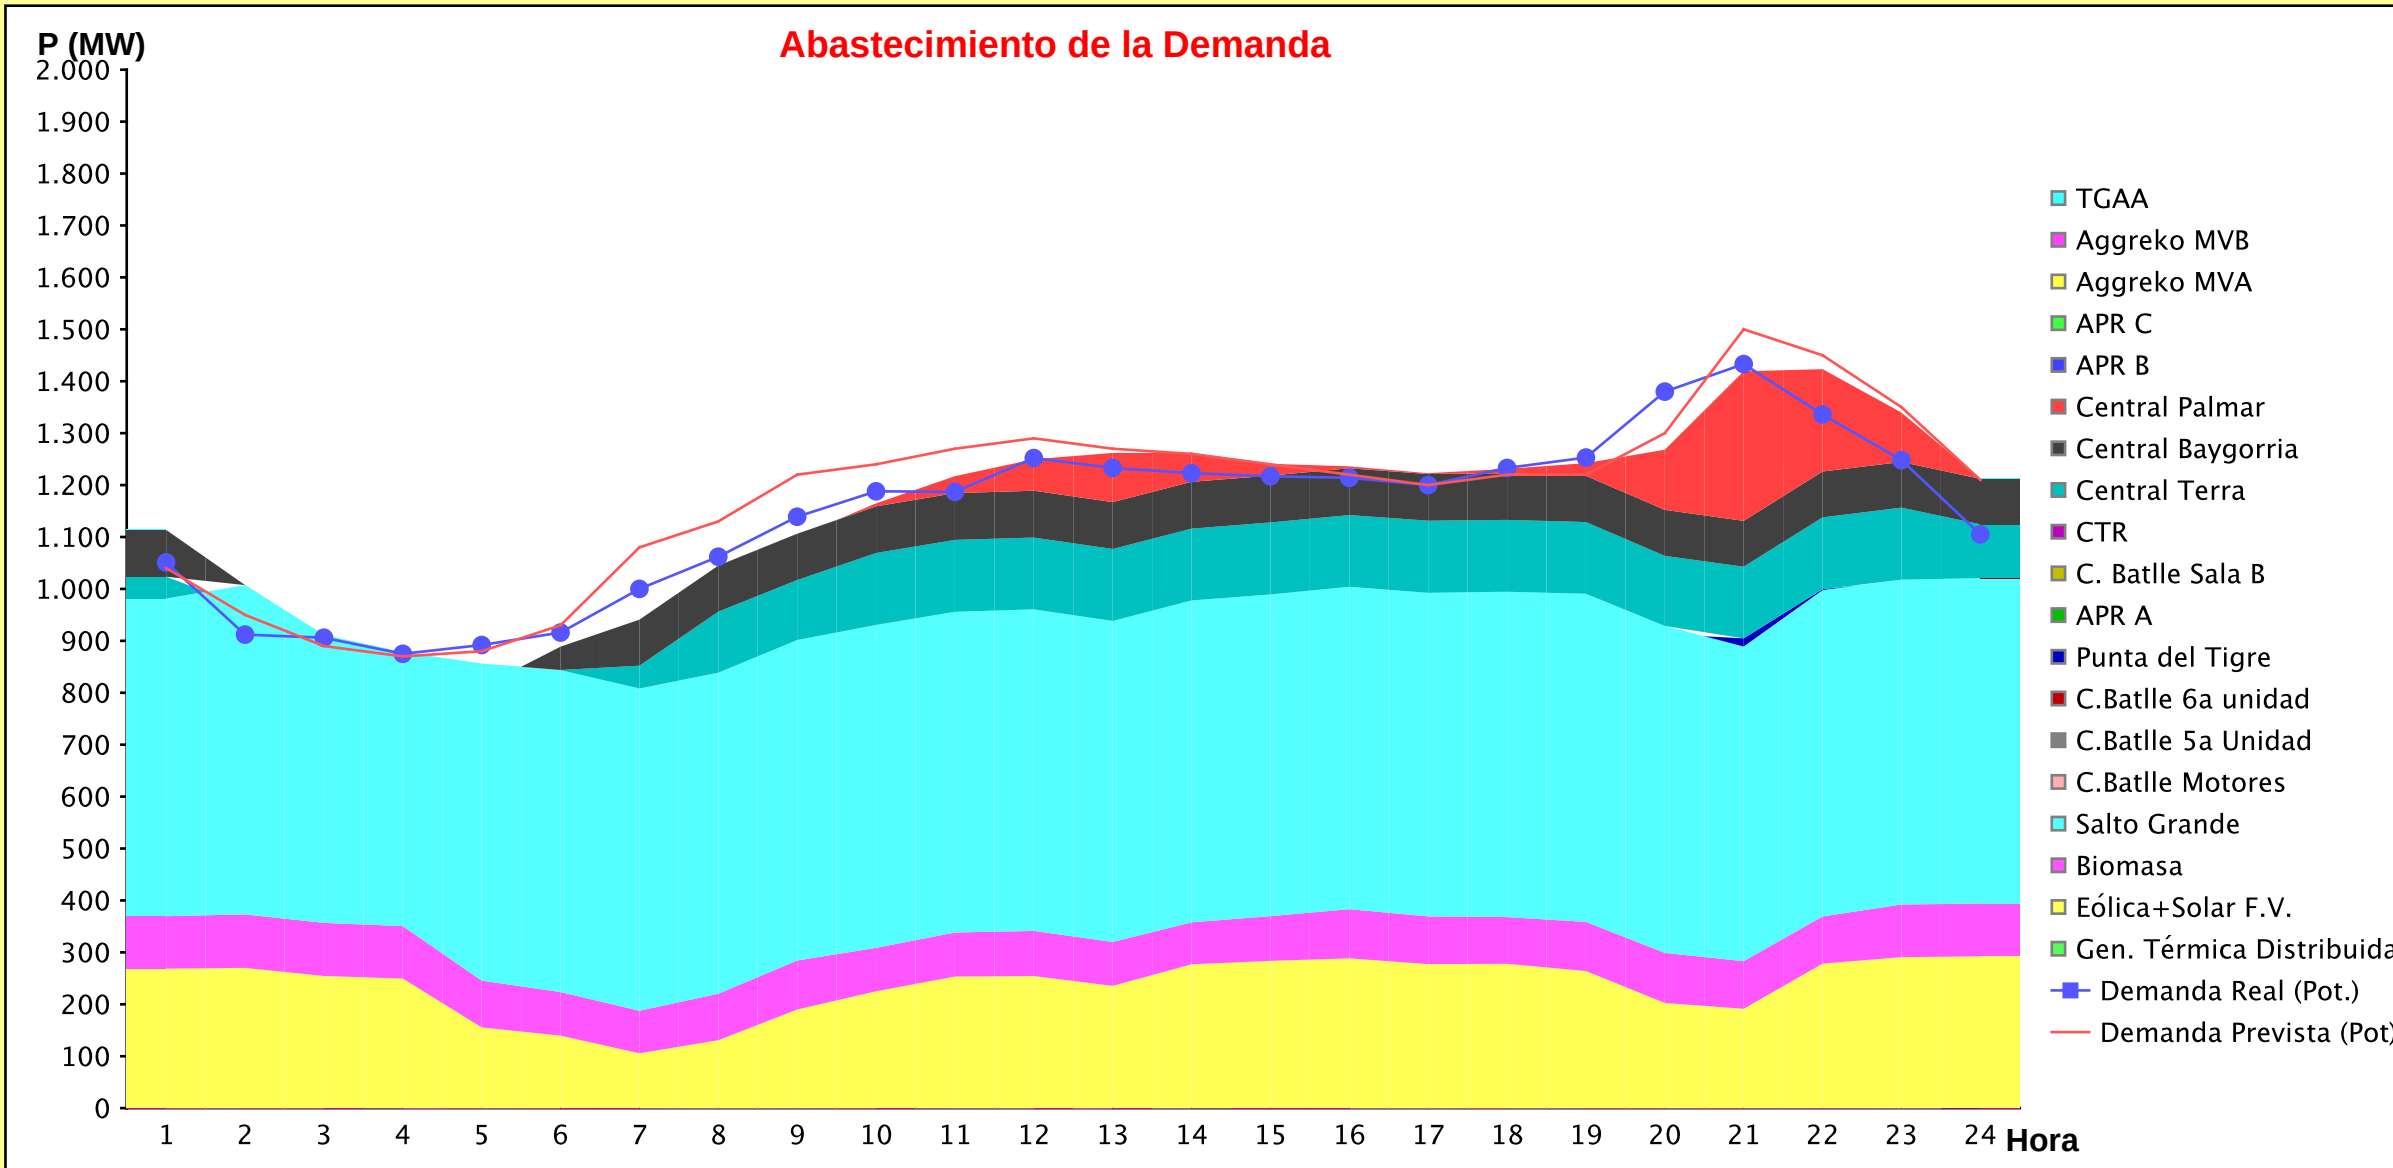


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1297,35 Hora 13:34
Potencia mínima:	860,48 Hora 04:40
Pico noche:	1495,07 Hora 20:59

Generación Media (MW)	
Eólica	235,9
Biomasa	92,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


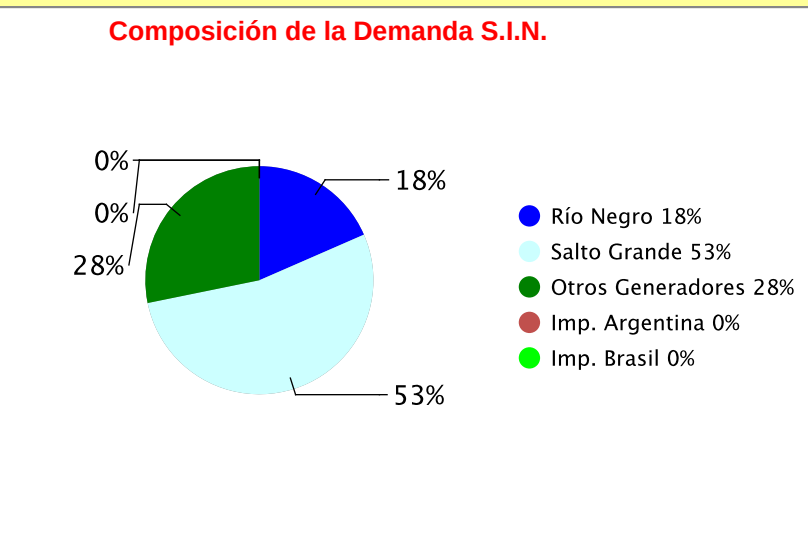


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

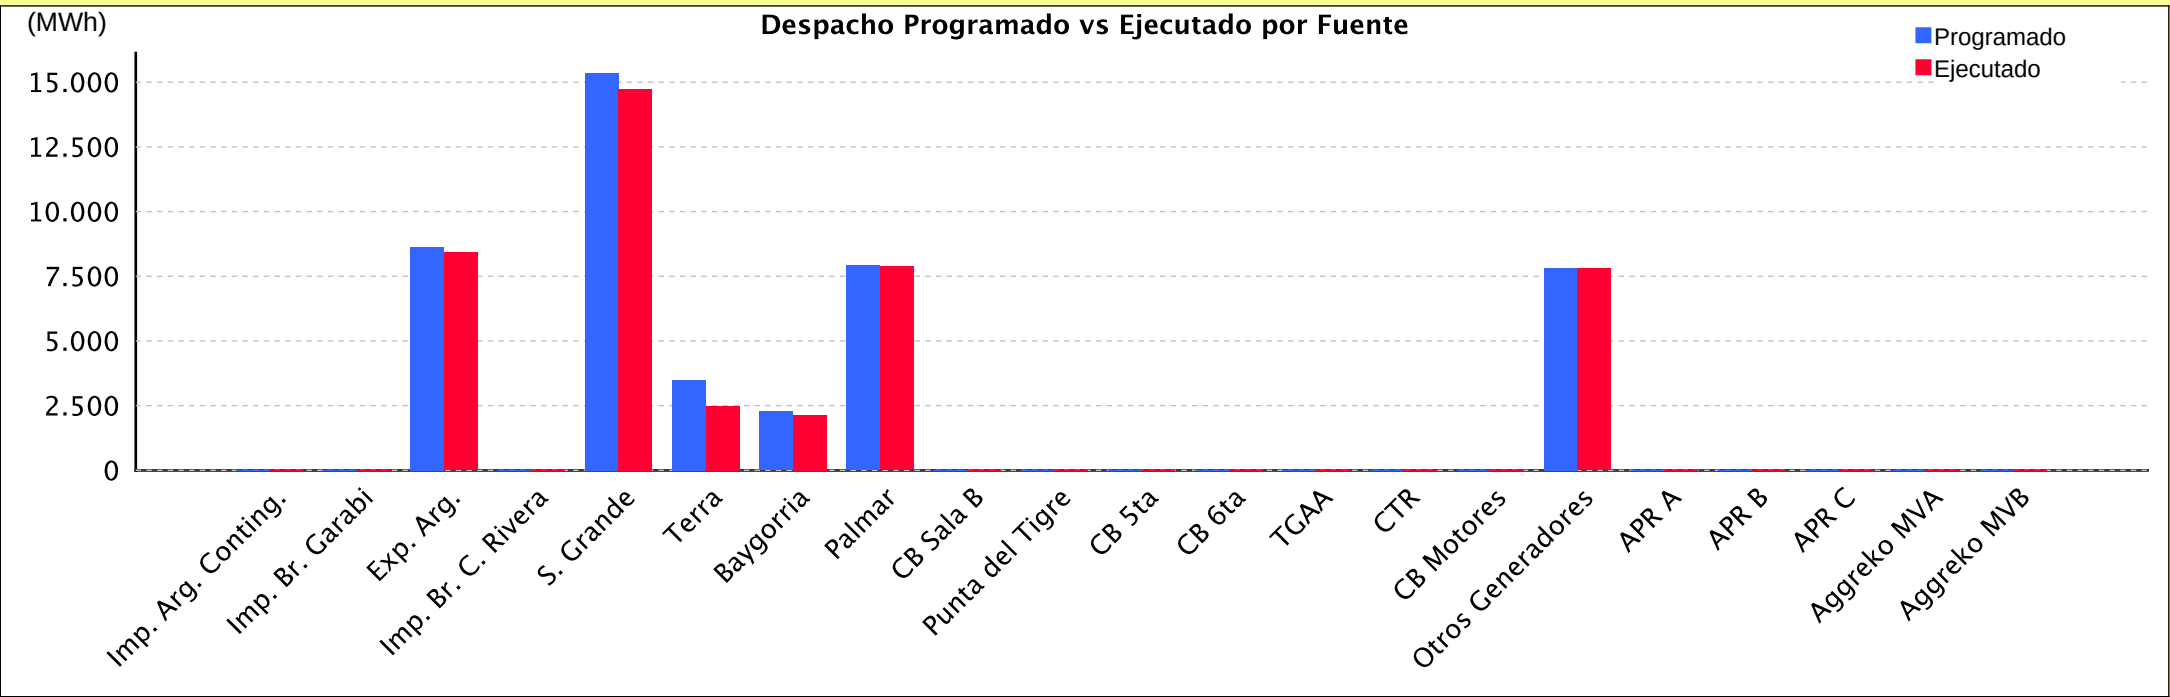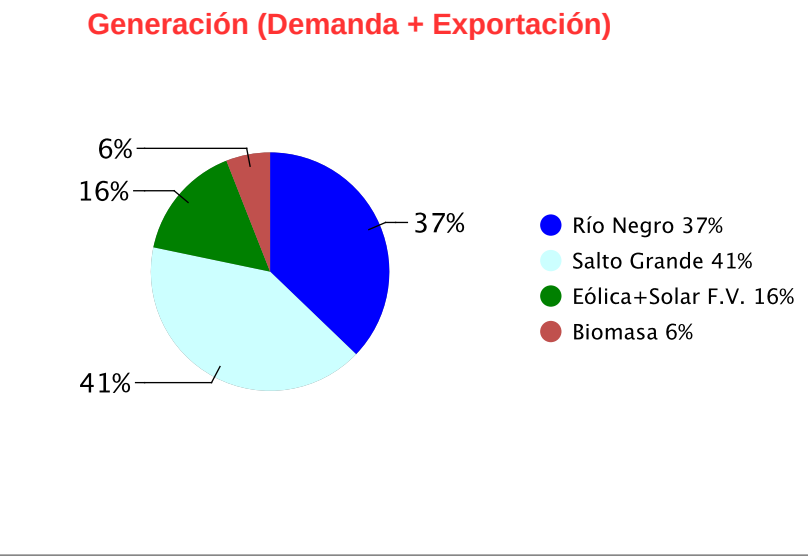



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

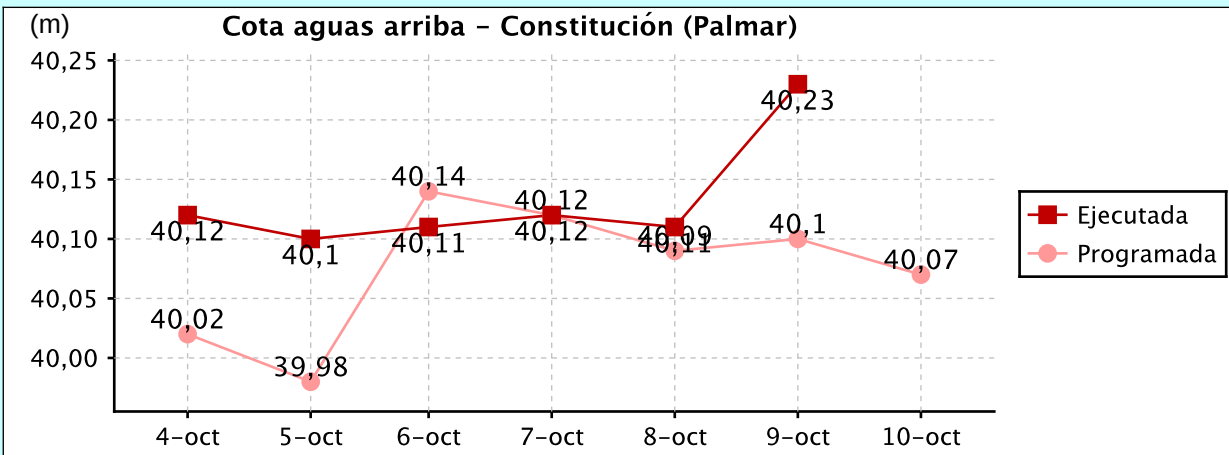
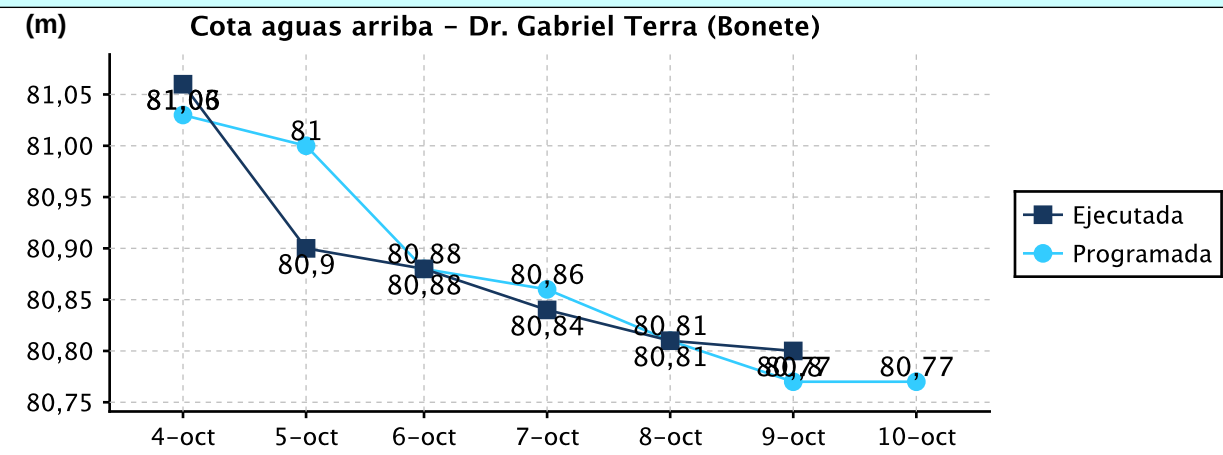


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,77	80,8
Baygorria	54,18	54,12
Palmar	40,10	40,23
SGU	33,76	33,36

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

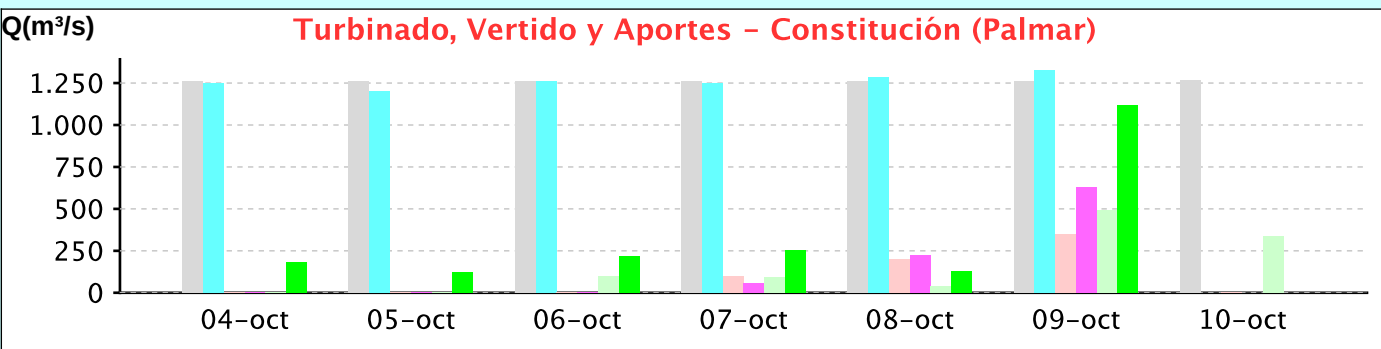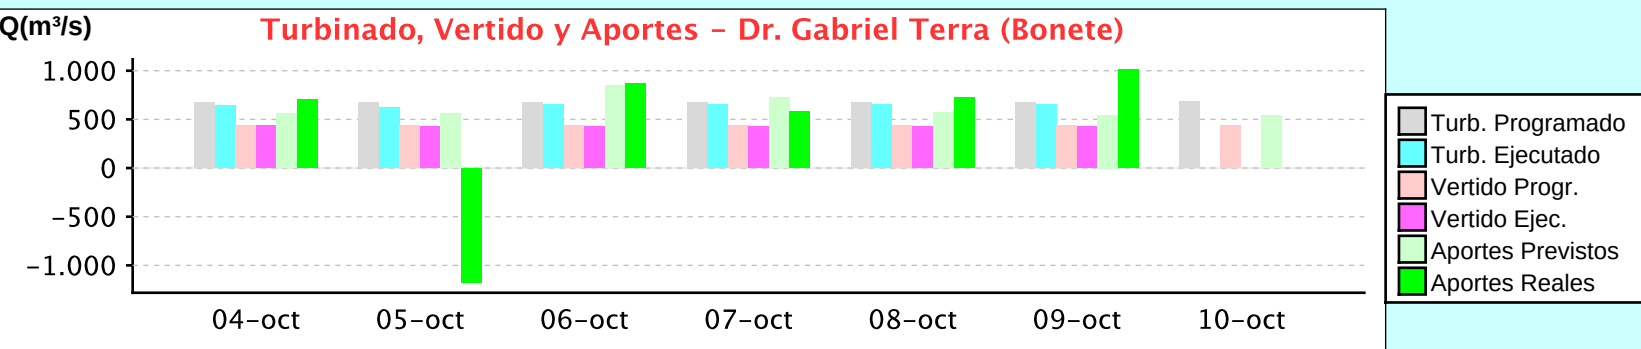

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

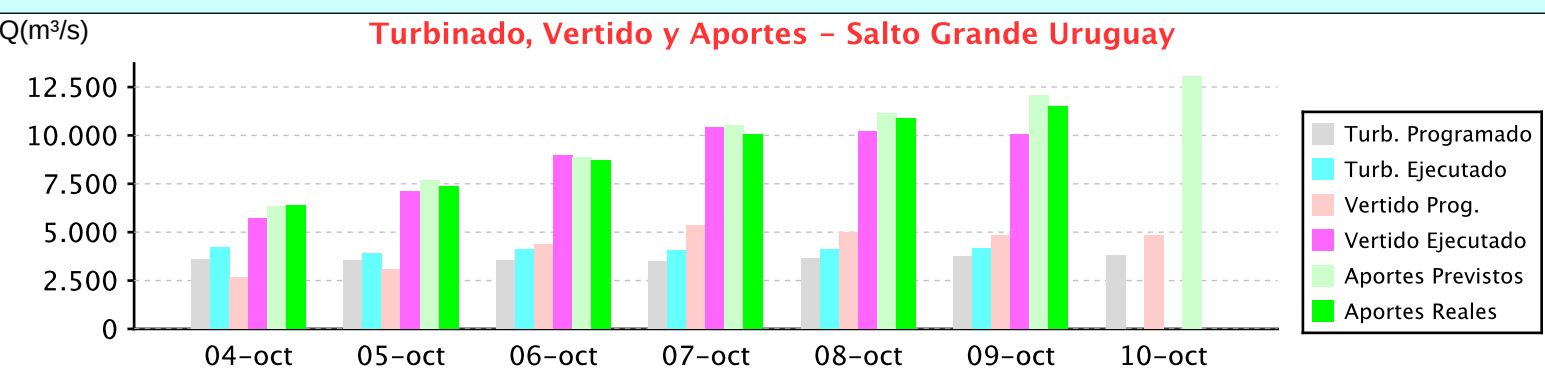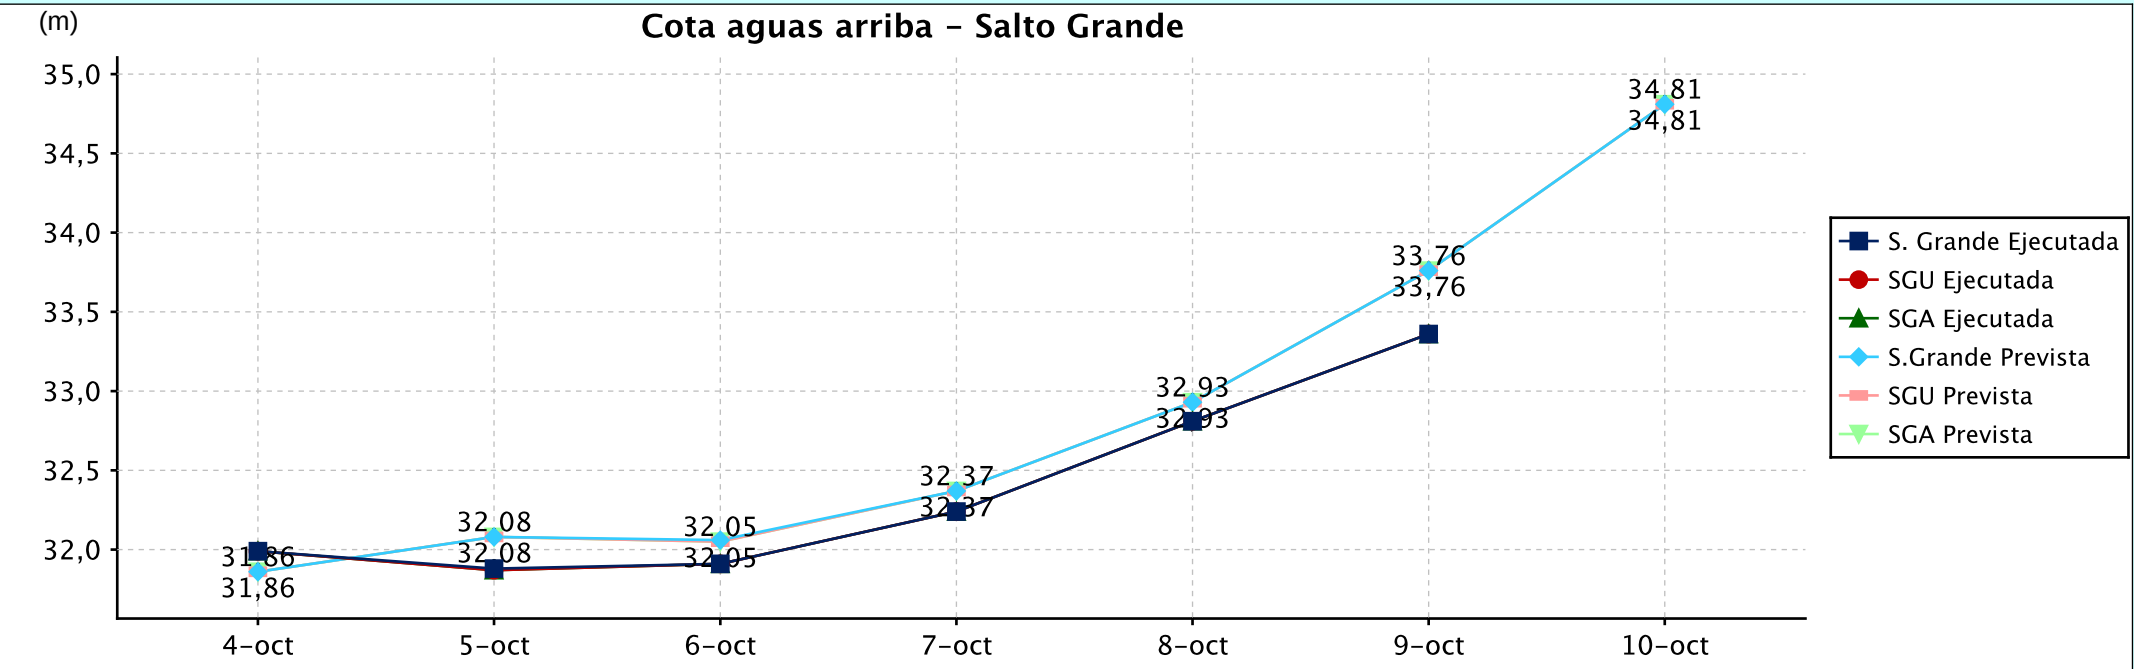

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,36
Cota Vista Arg	33,36
Cota real	33,36
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	657
Baygorria	849	809
Palmar	1.260	1.325
SGU	3.734	4.144

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	545	1.008
Baygorria	100	188
Palmar	491	1.115
SGU	12.084	11.480

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	425
Baygorria	300	439
Palmar	350	630
SGU	4.829	10.068

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES