




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 13 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-23
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.692
C. Baygorria	2.160
C. Palmar	7.881
C. Salto Grande	18.104
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.863
TOTAL Generación	32.662



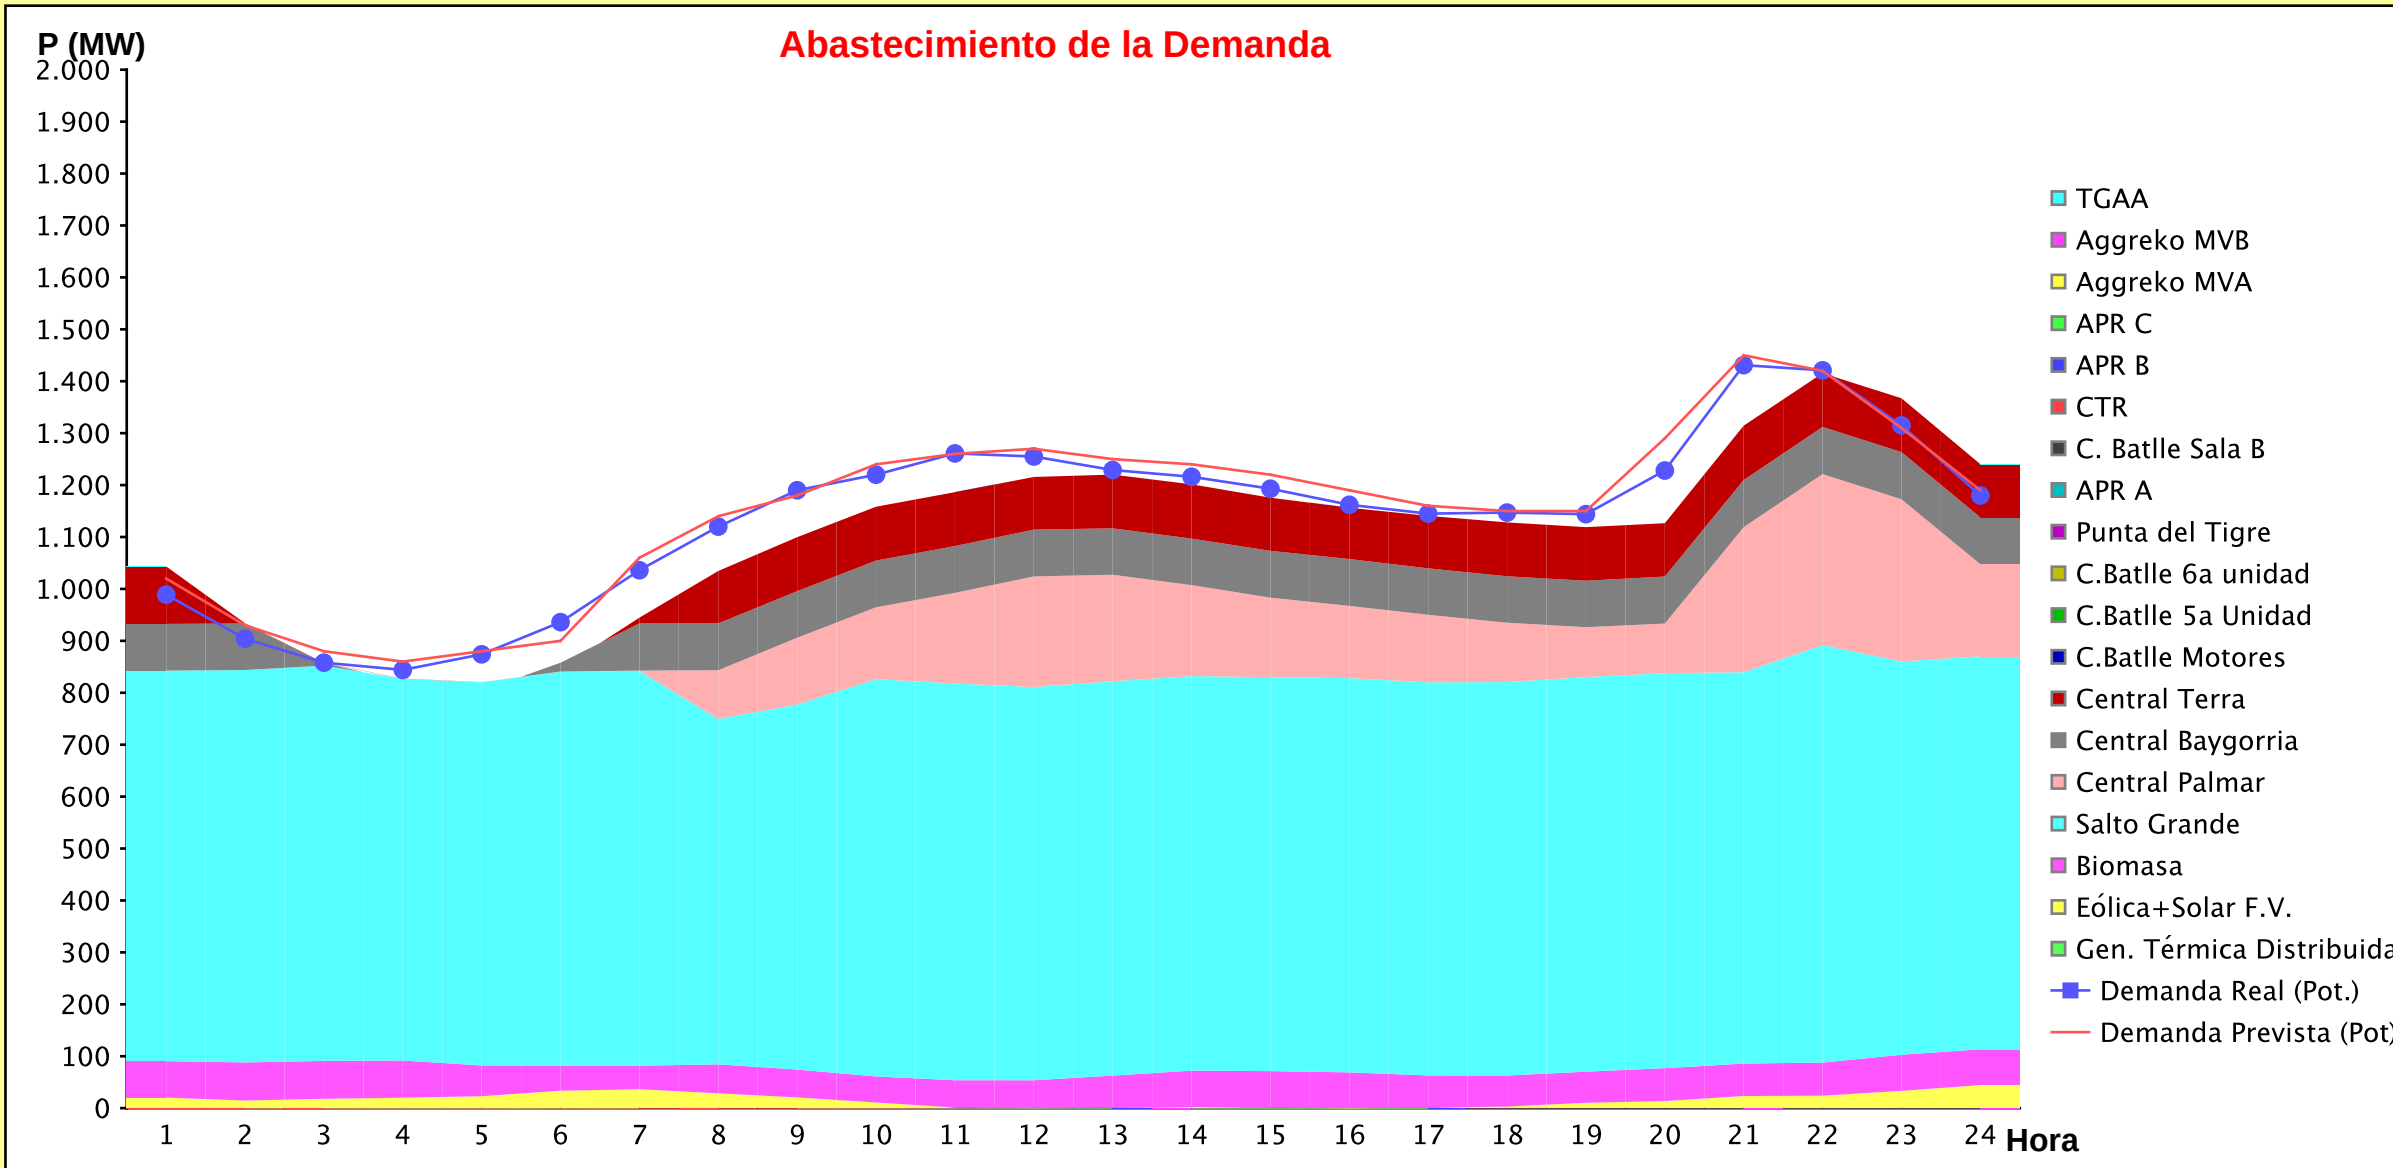


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.125
Hidráulica	6.125
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.125

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.537
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.640
Diferencia (MWh)	-1.103
Ejecutada - Programada	-3,99 %


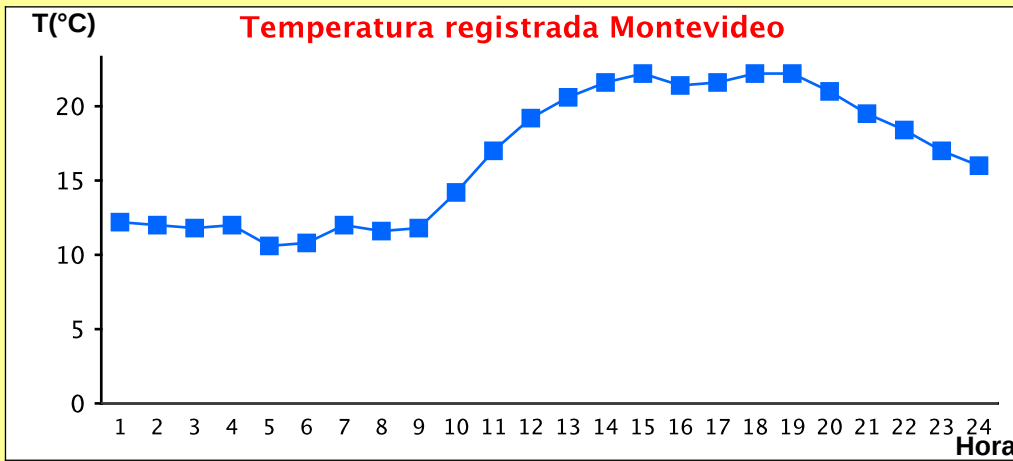


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1287,52 Hora 11:35
Potencia mínima:	838,37 Hora 04:02
Pico noche:	1452 Hora 21:33
Generación Media (MW)	
Eólica	17,6
Biomasa	75,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

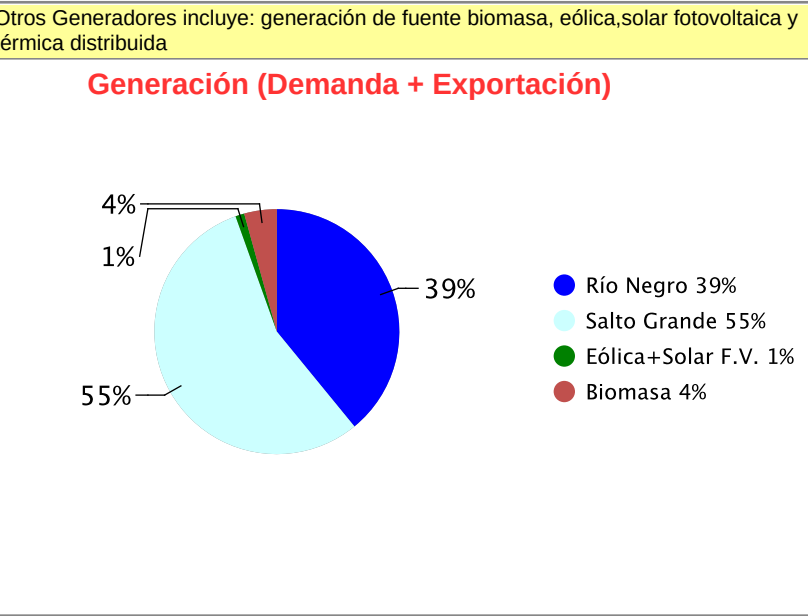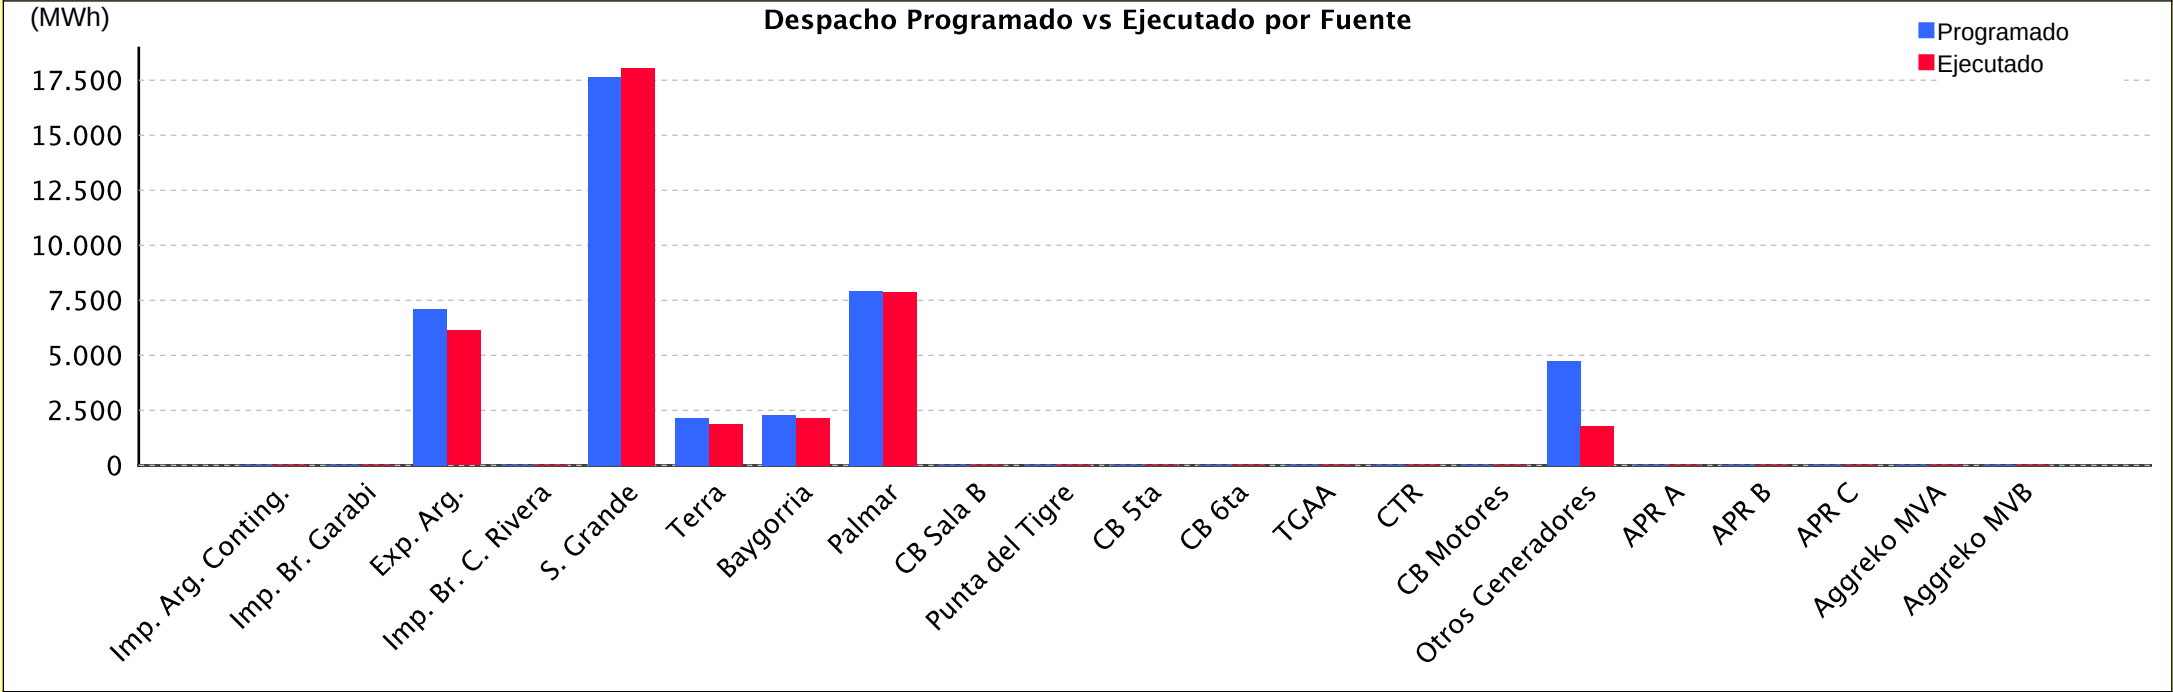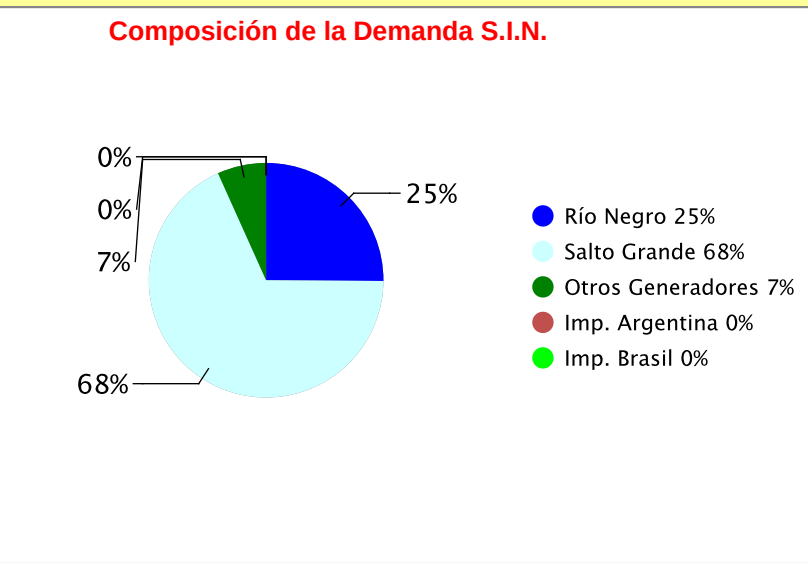



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

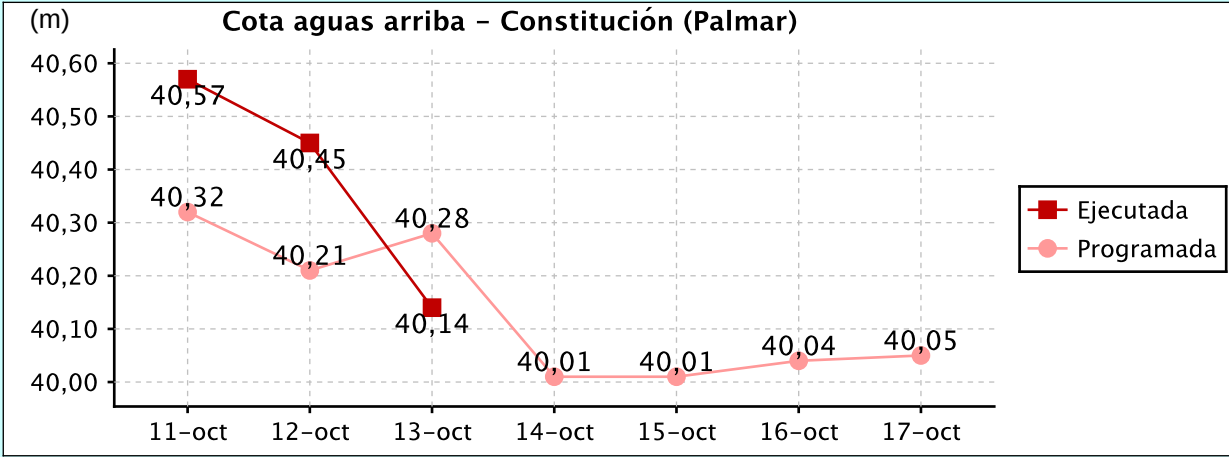
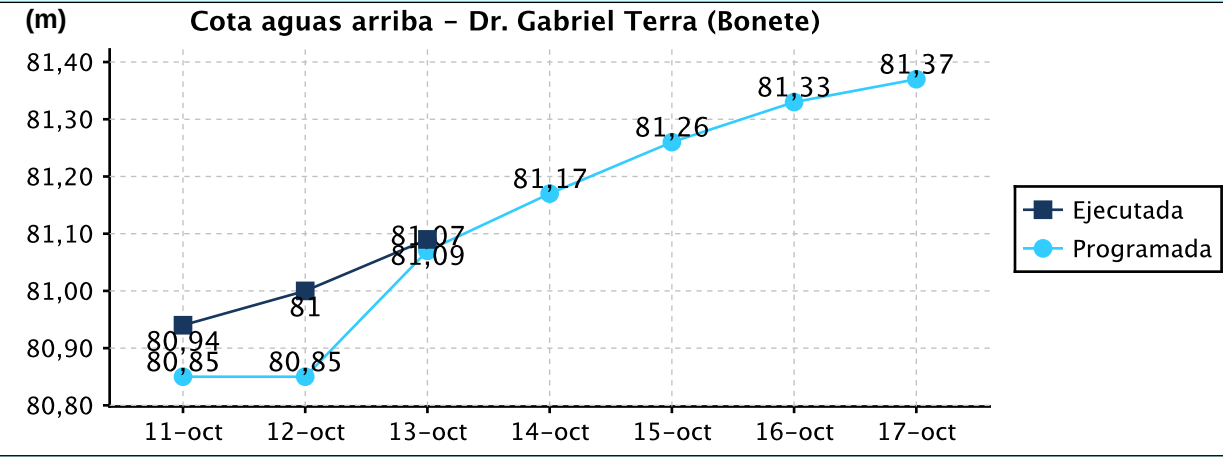


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,07	81,09
Baygorria	54,07	54,23
Palmar	40,28	40,14
SGU	36,12	36,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

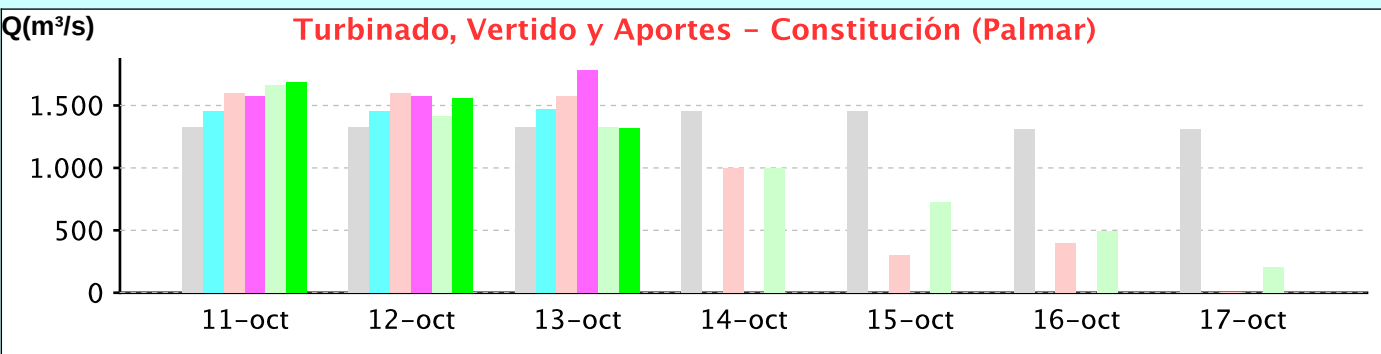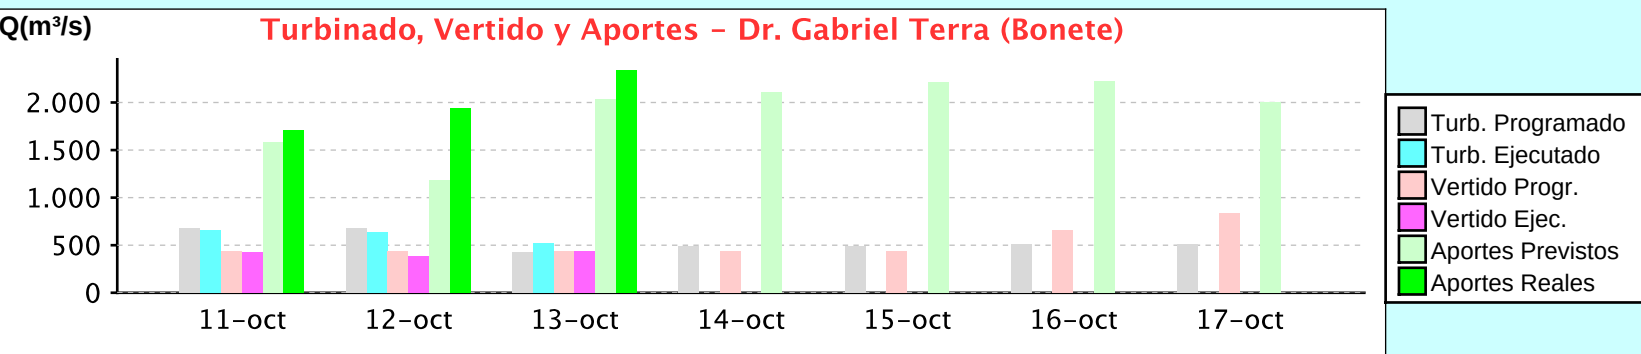

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

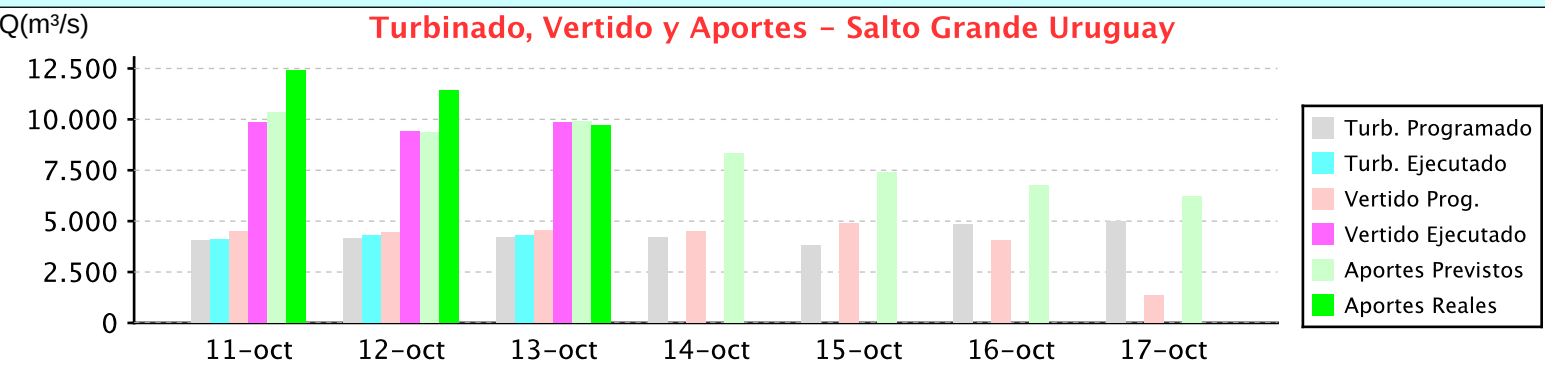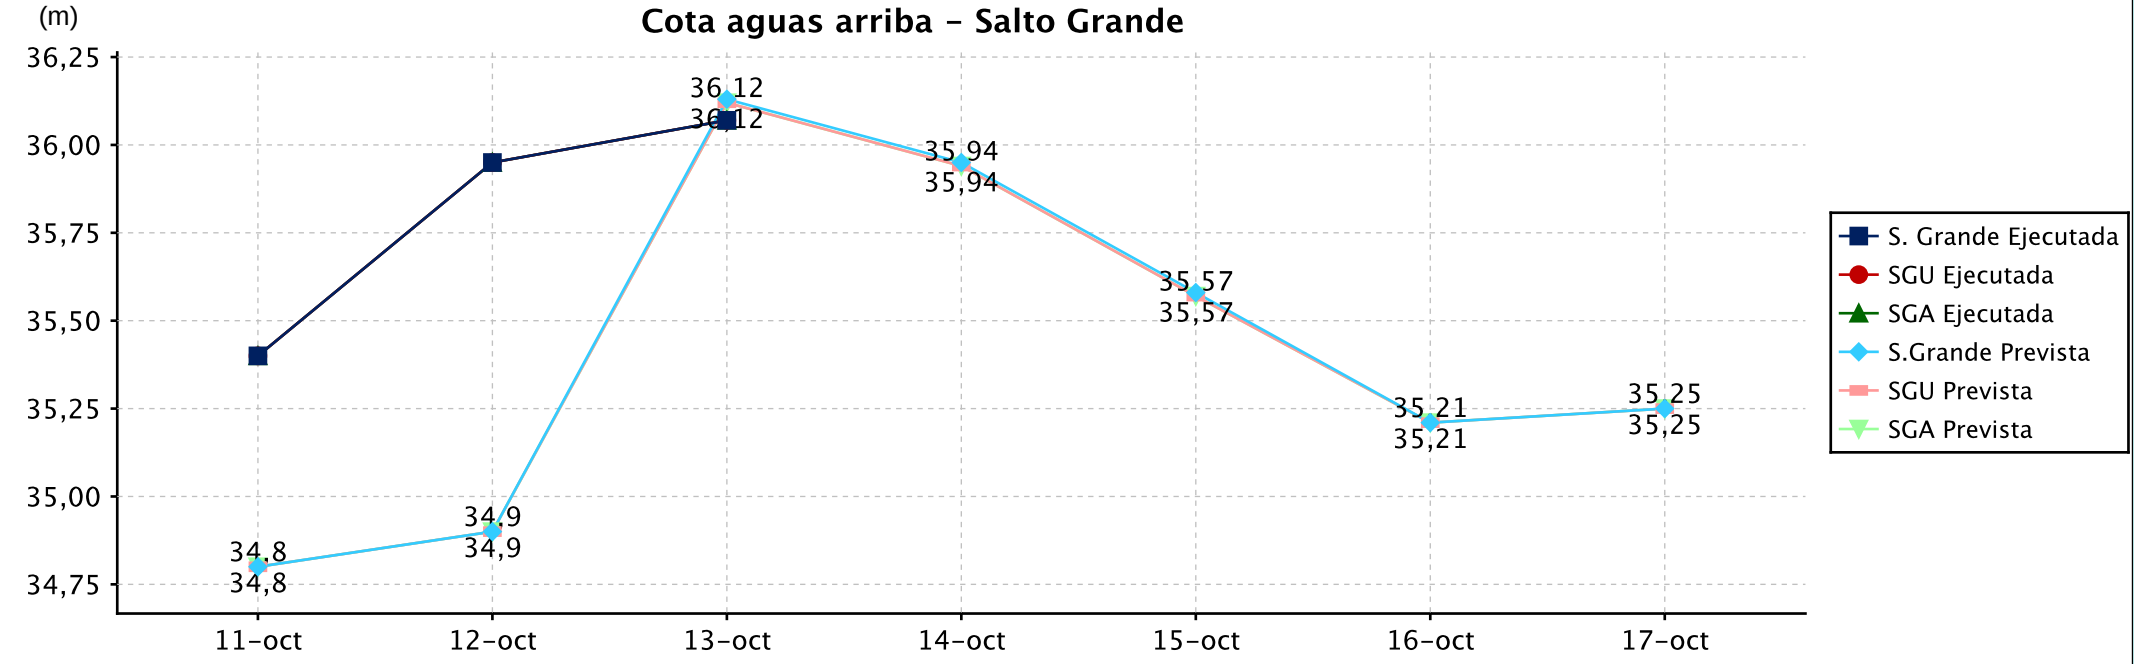

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,07
Cota Vista Arg	36,07
Cota real	36,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	423	519
Baygorria	849	810
Palmar	1.328	1.473
SGU	4.212	4.305

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.035	2.337
Baygorria	0	174
Palmar	1.328	1.320
SGU	9.900	9.720

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	433
Baygorria	250	144
Palmar	1.570	1.781
SGU	4.539	9.855

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 255 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

14/10/2014 17:39