




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 16 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	12
Central La Tablada	-6
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.461
C. Baygorria	2.009
C. Palmar	7.876
C. Salto Grande	17.631
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.966
TOTAL Generación	34.934

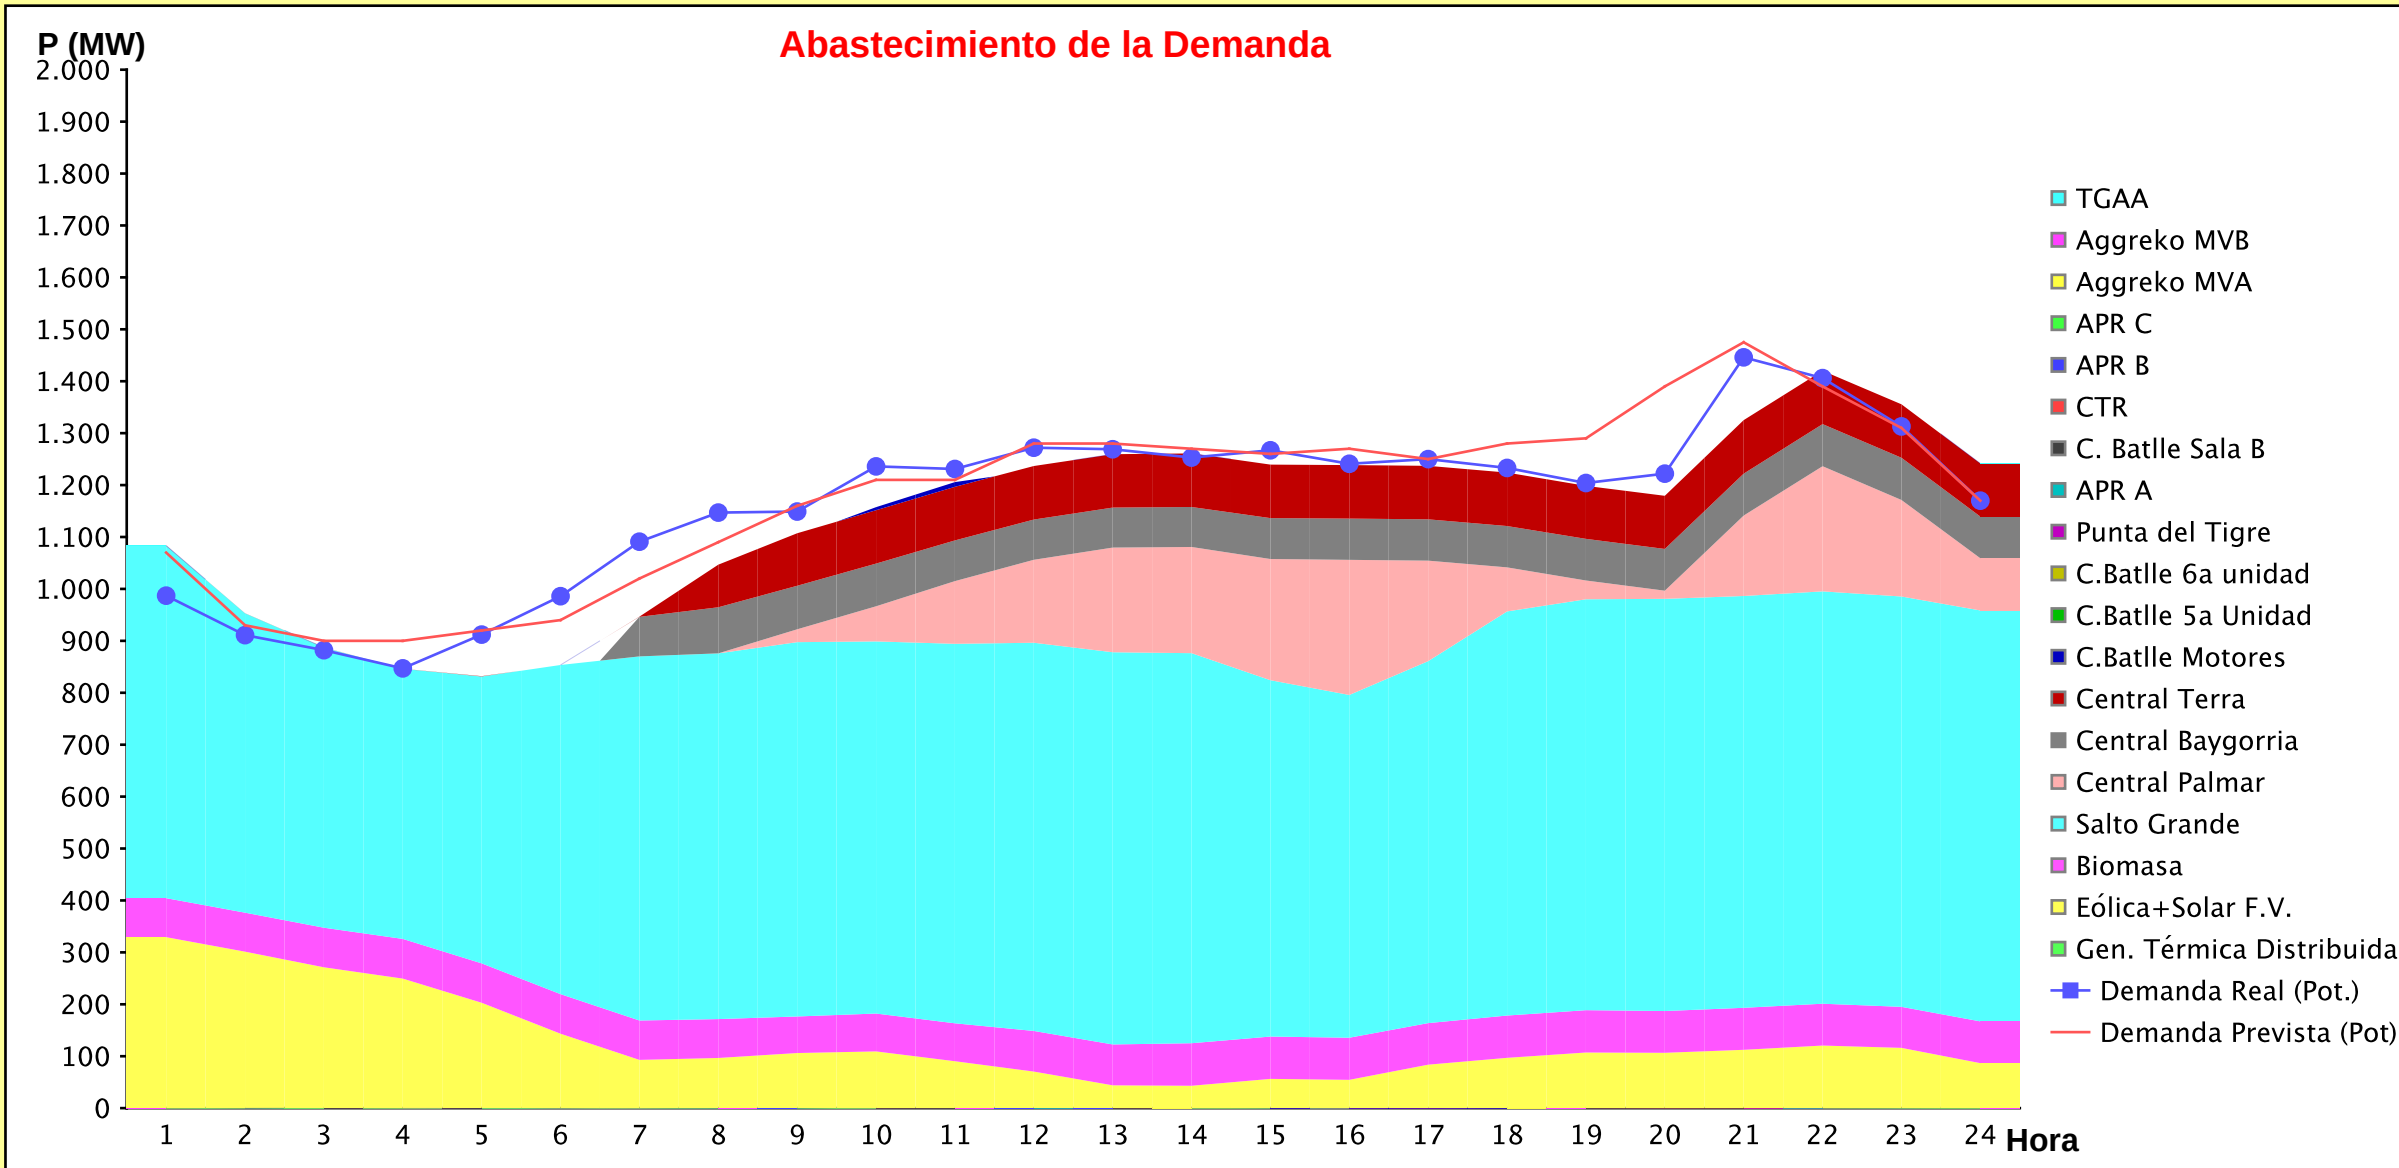




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.617
Hidráulica	7.617
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.617

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.317
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.265
Diferencia (MWh)	-948
Ejecutada - Programada	-3,35 %

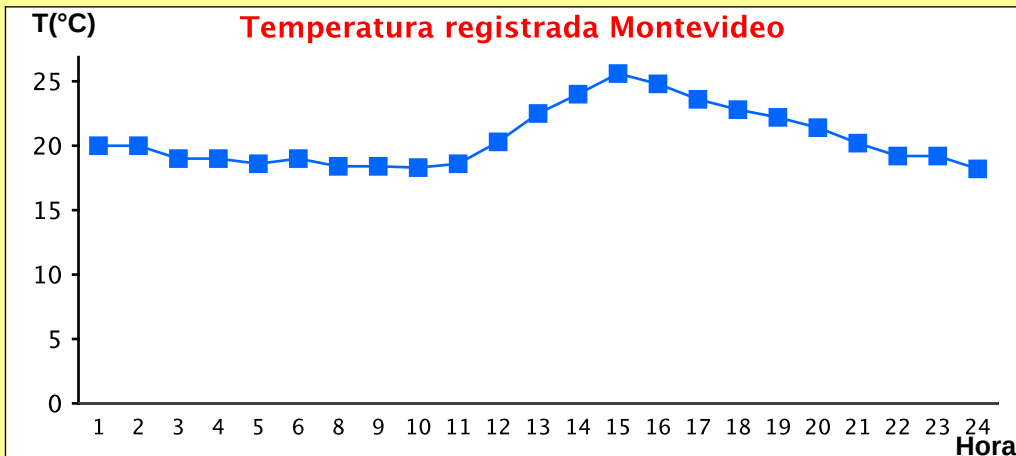



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	129,3
Biomasa	83,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

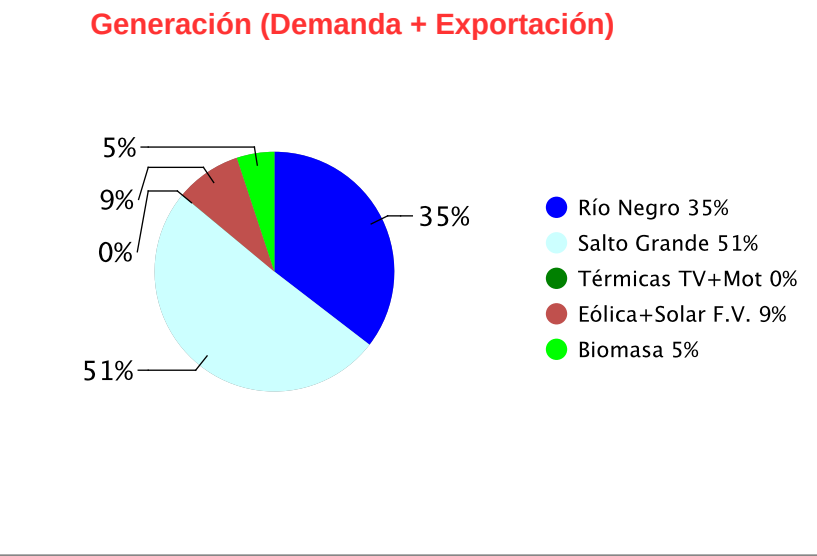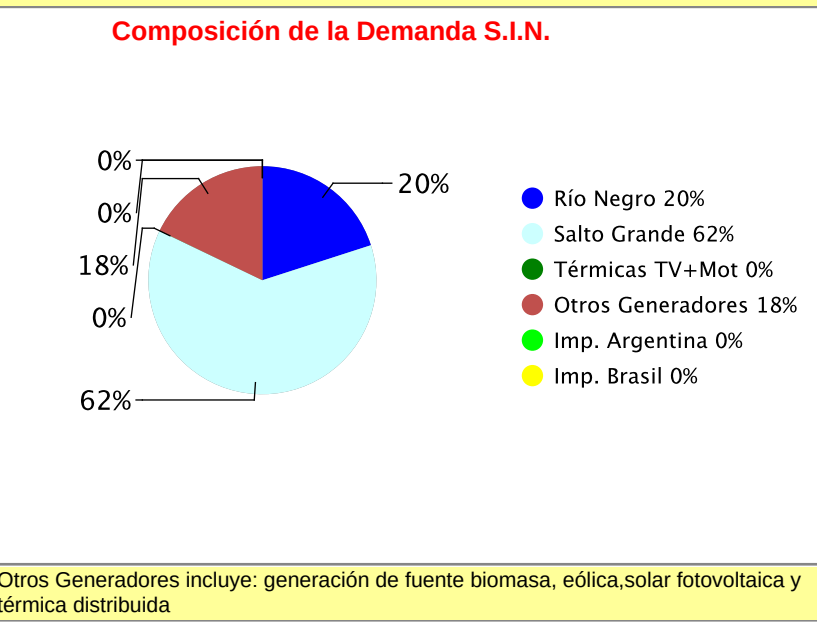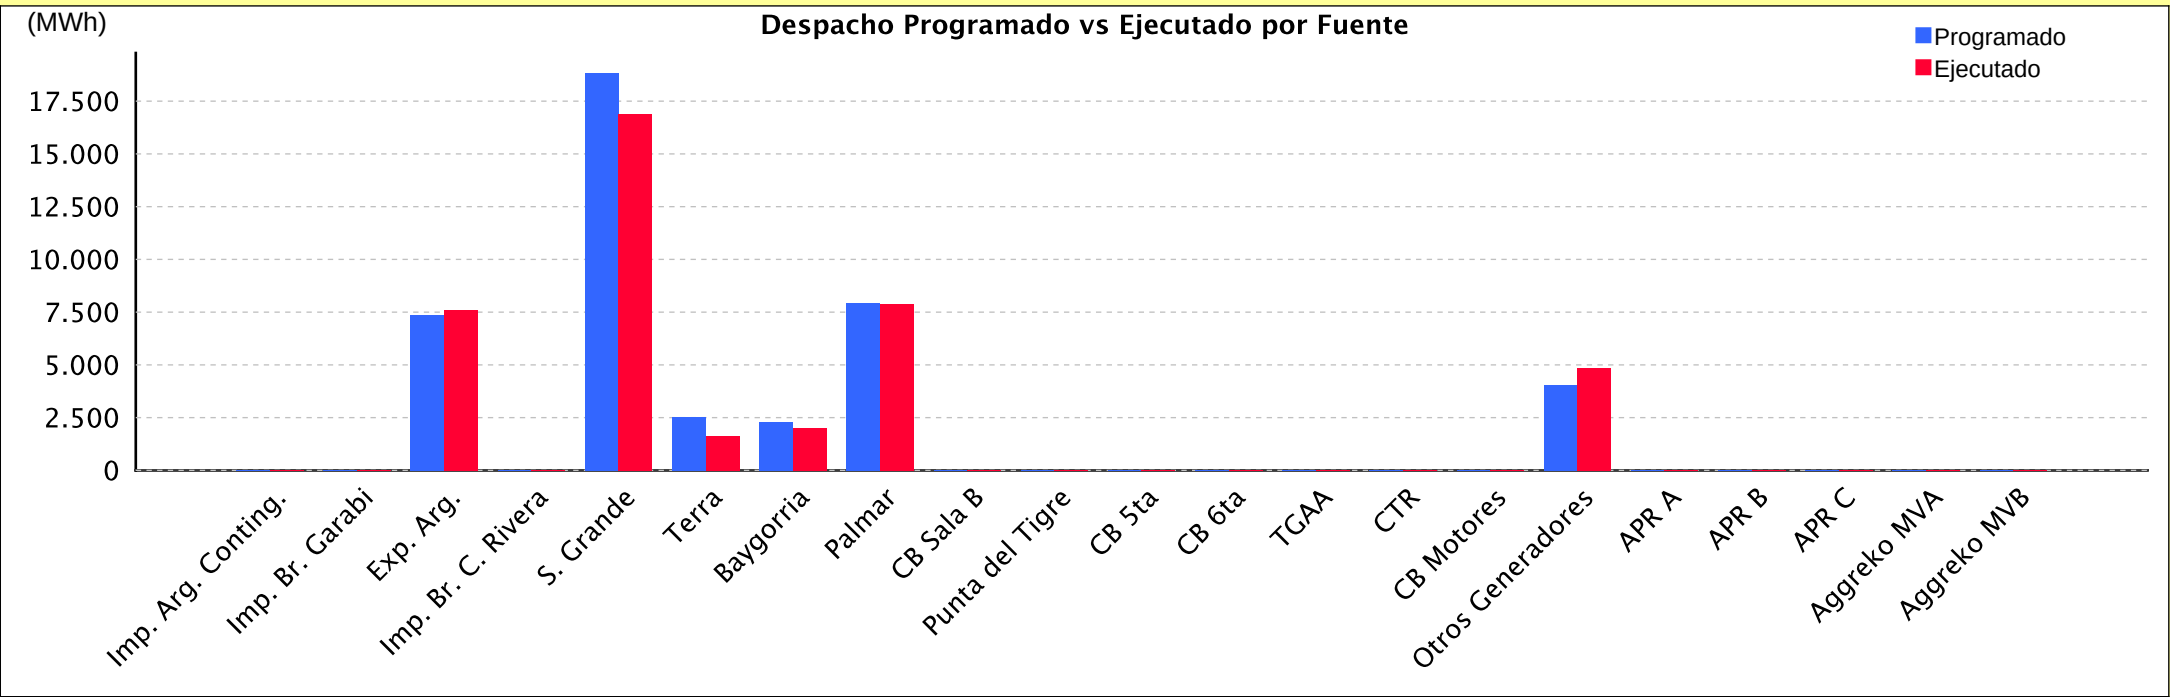



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

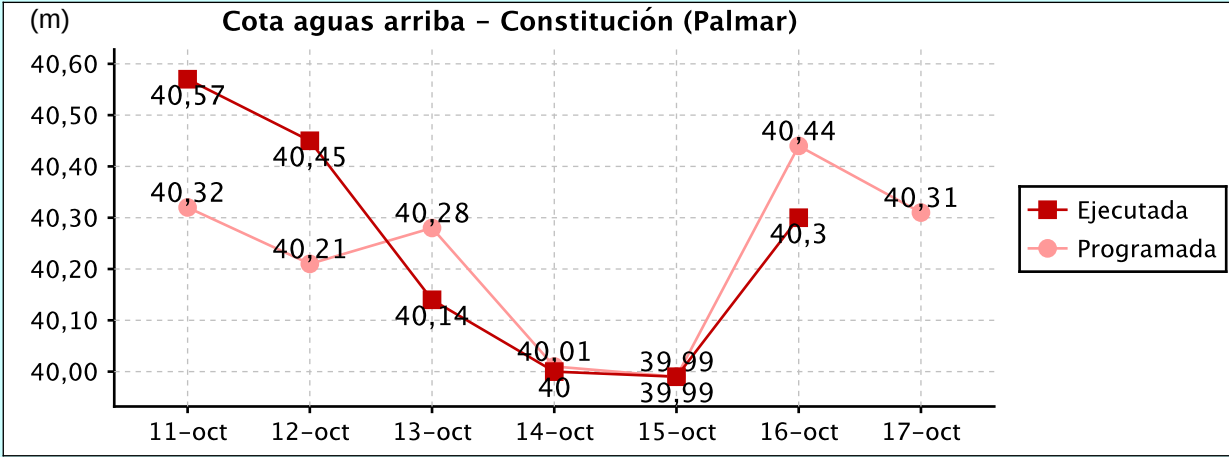
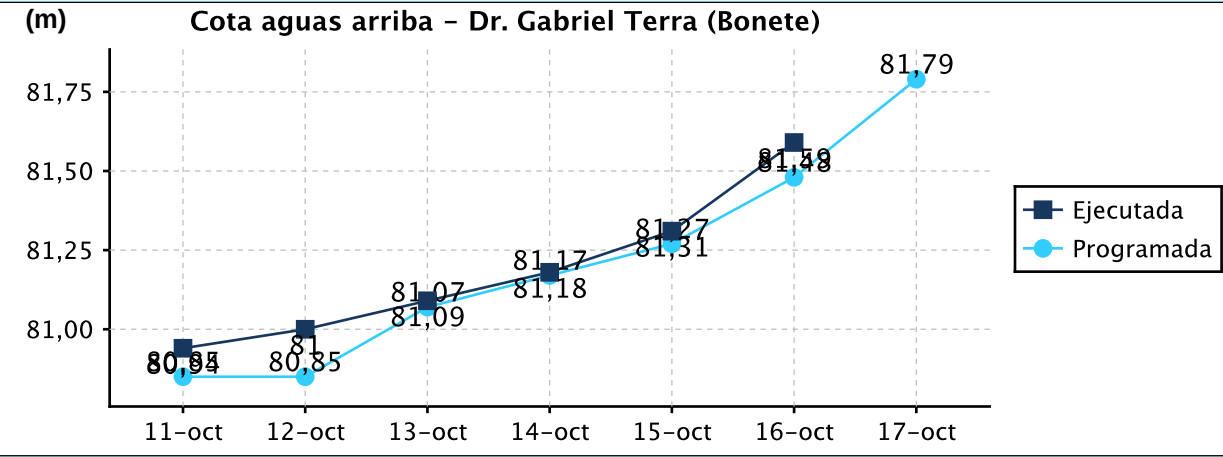


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,48	81,59
Baygorria	54,27	54,3
Palmar	40,44	40,3
SGU	35,15	35,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

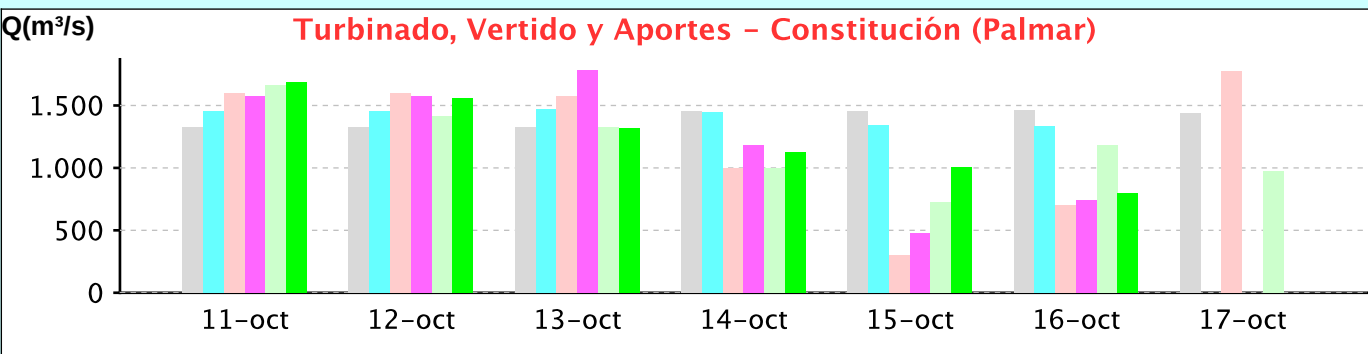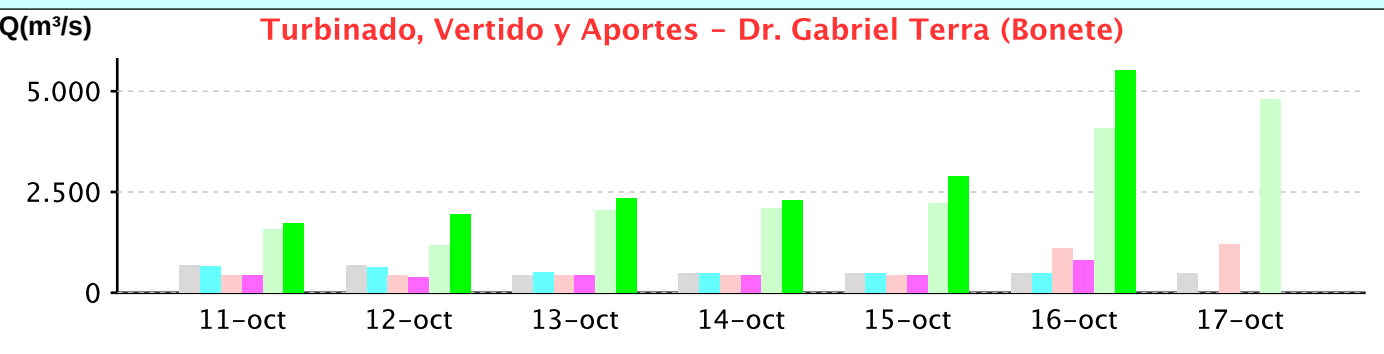

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

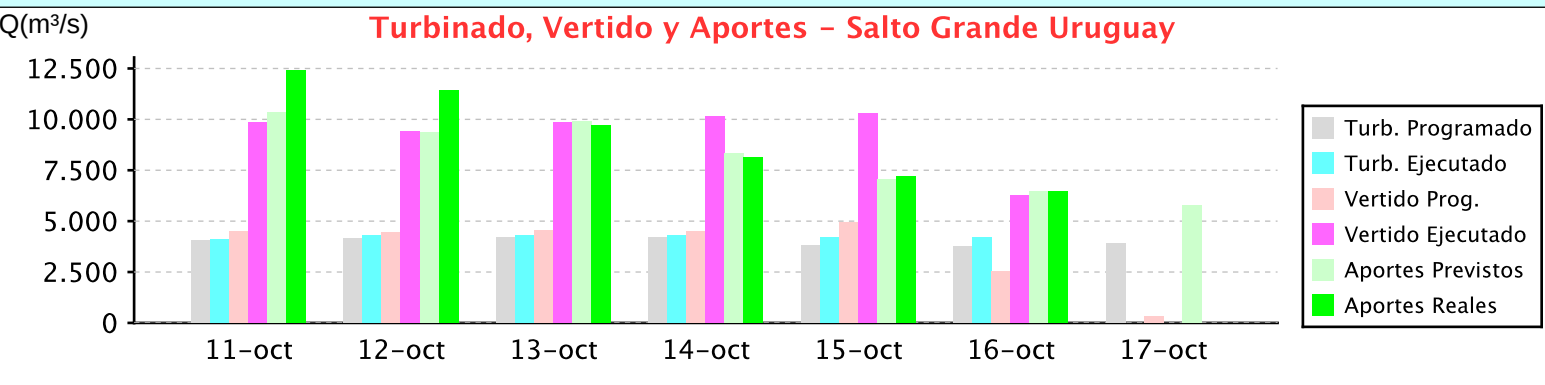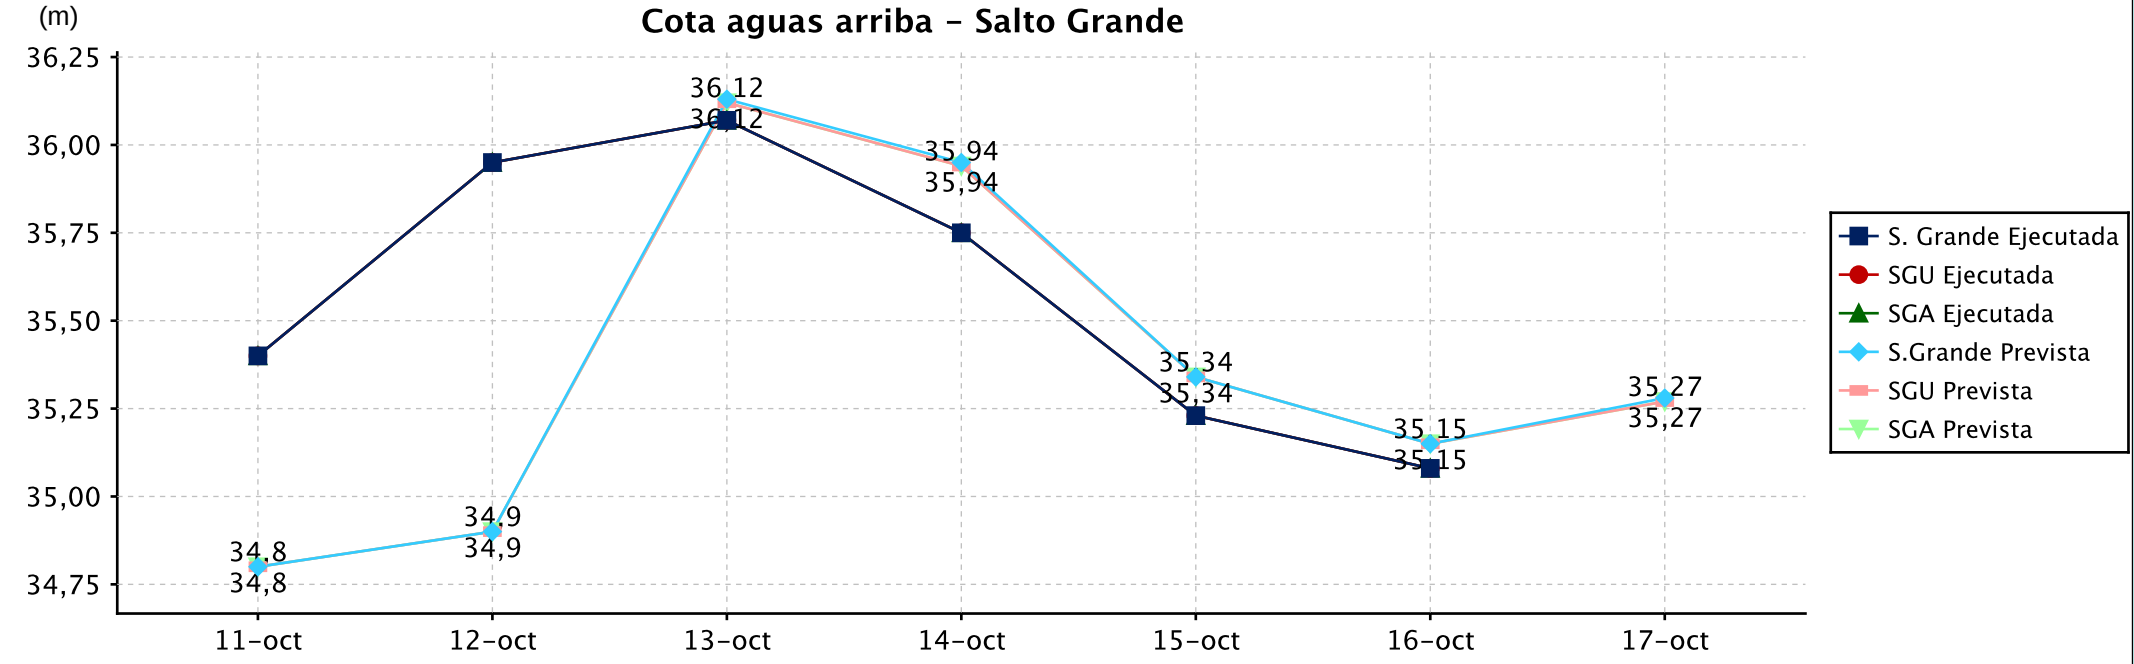

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,08
Cota Vista Arg	35,08
Cota real	35,08

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	488	483
Baygorria	869	828
Palmar	1.463	1.333
SGU	3.779	4.189

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	4.075	5.516
Baygorria	1.139	1.167
Palmar	1.183	799
SGU	6.450	6.482

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	798
Baygorria	1.800	1.482
Palmar	700	745
SGU	2.539	6.242

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 317 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

17/10/2014 16:40