




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 18 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-4
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.452
C. Baygorria	2.096
C. Palmar	7.841
C. Salto Grande	17.362
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.752
TOTAL Generación	34.487



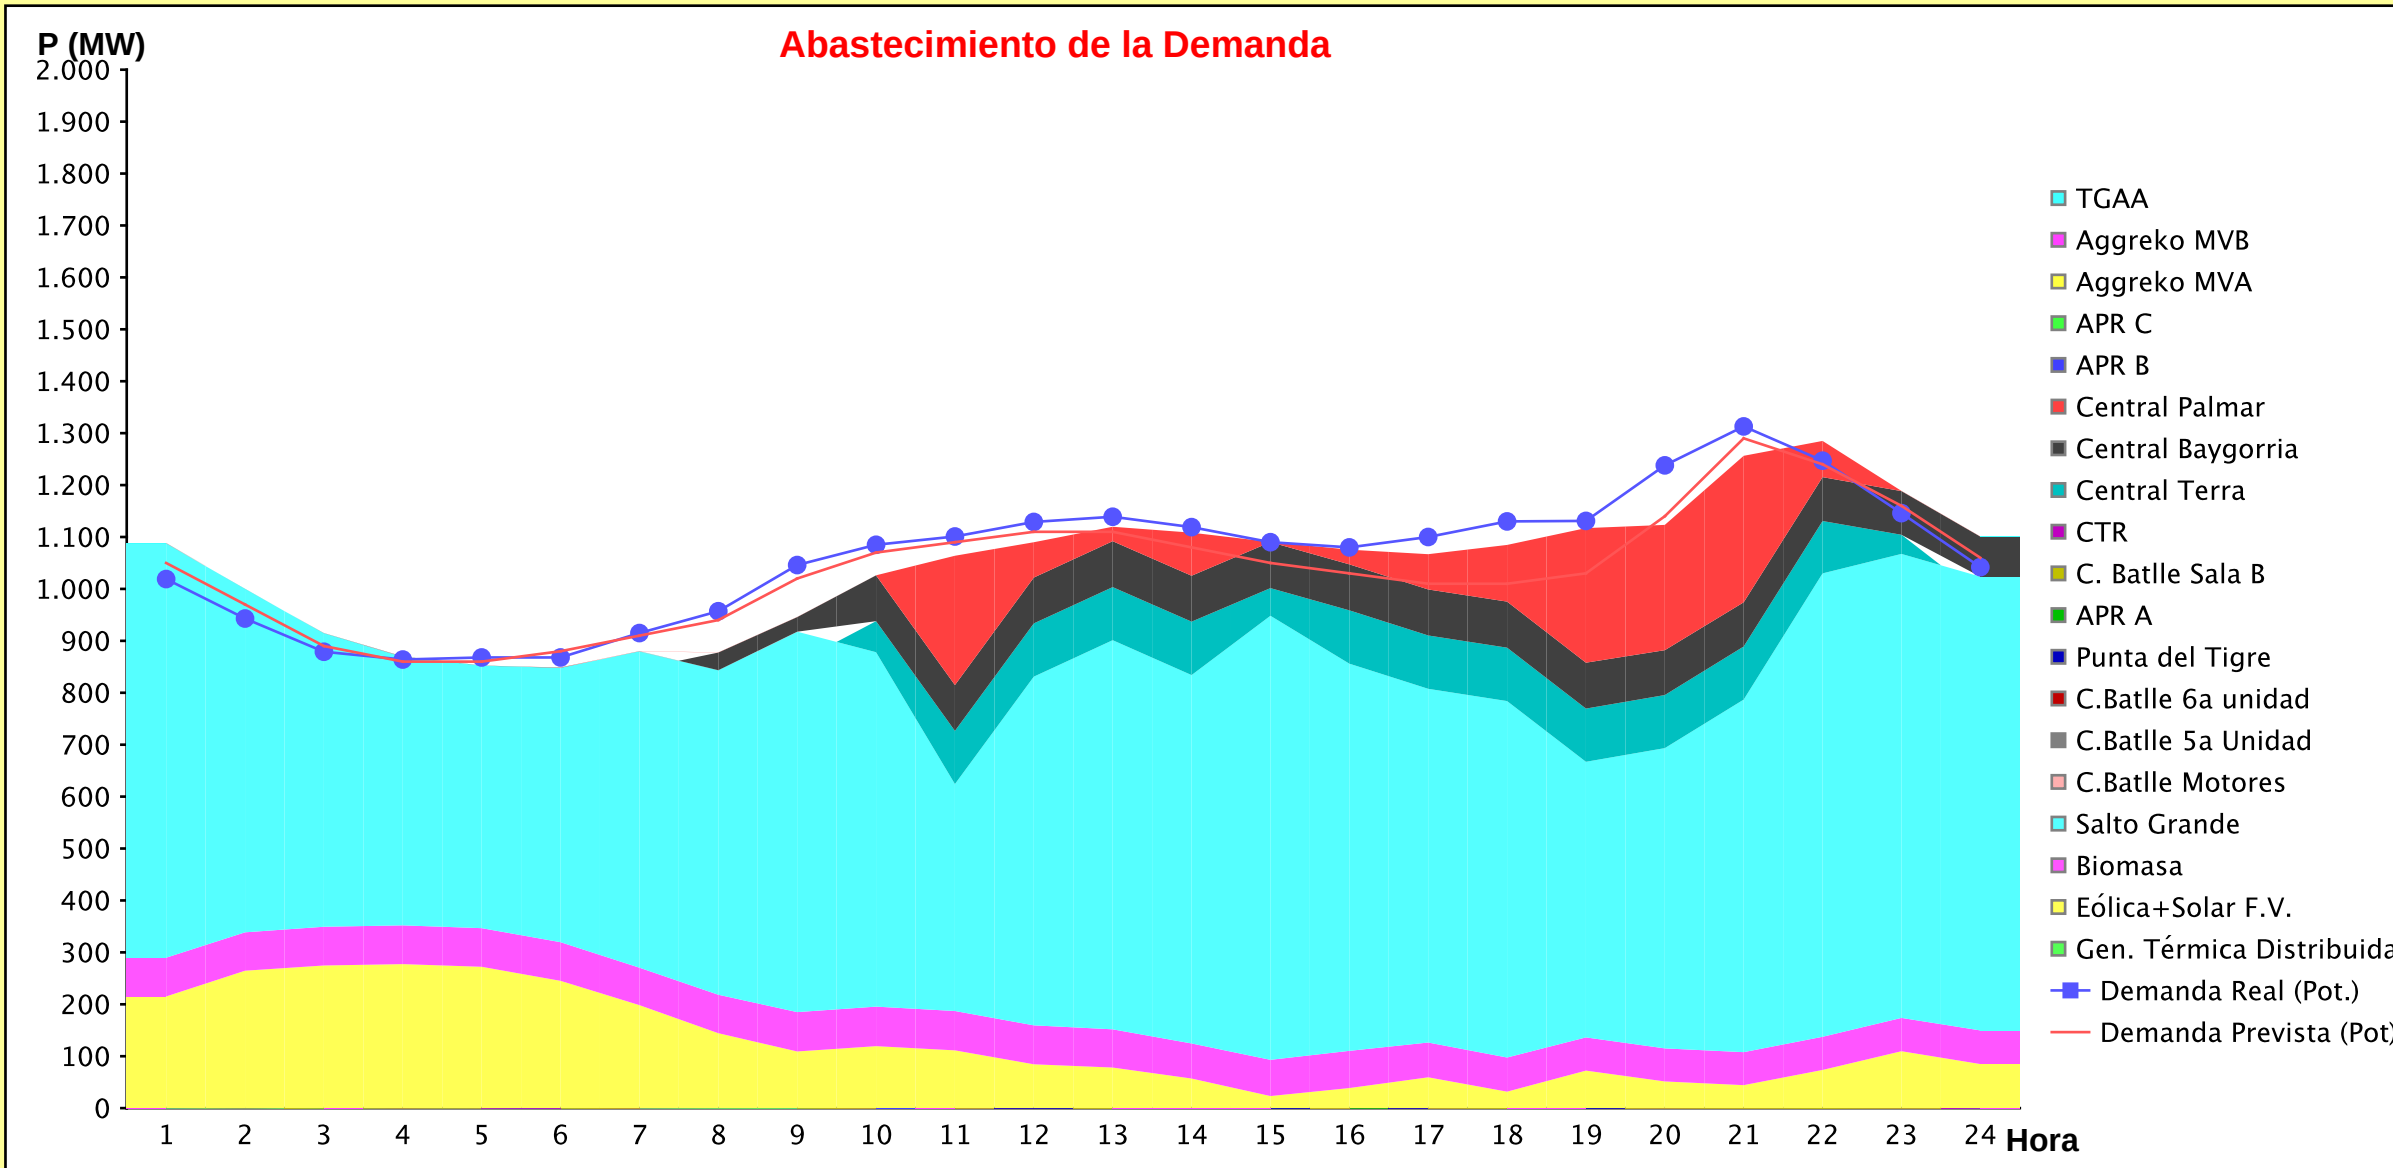


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.414
Hidráulica	9.414
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.414

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.073
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	24.860
Diferencia (MWh)	213
Ejecutada - Programada	0,86 %


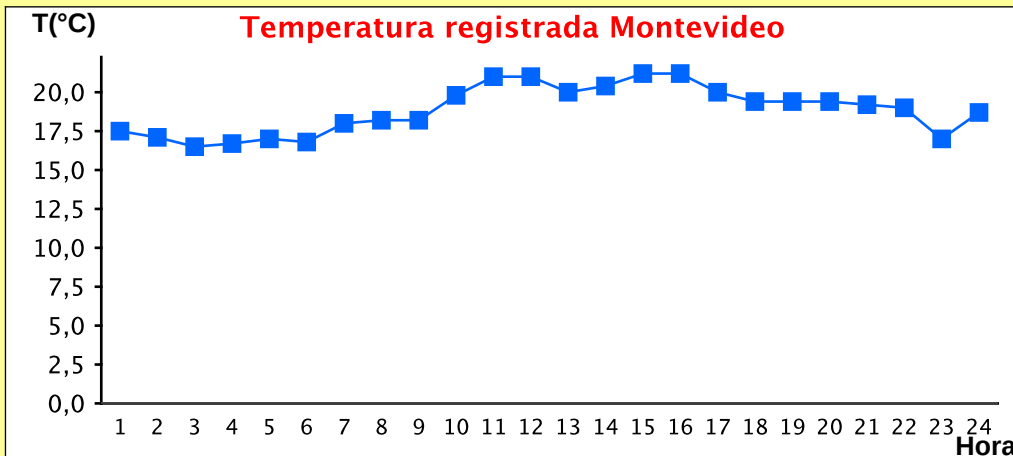


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1145,05 Hora 12:41
Potencia mínima:	834,87 Hora 04:30
Pico noche:	1317,47 Hora 20:40
Generación Media (MW)	
Eólica	127,1
Biomasa	78,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

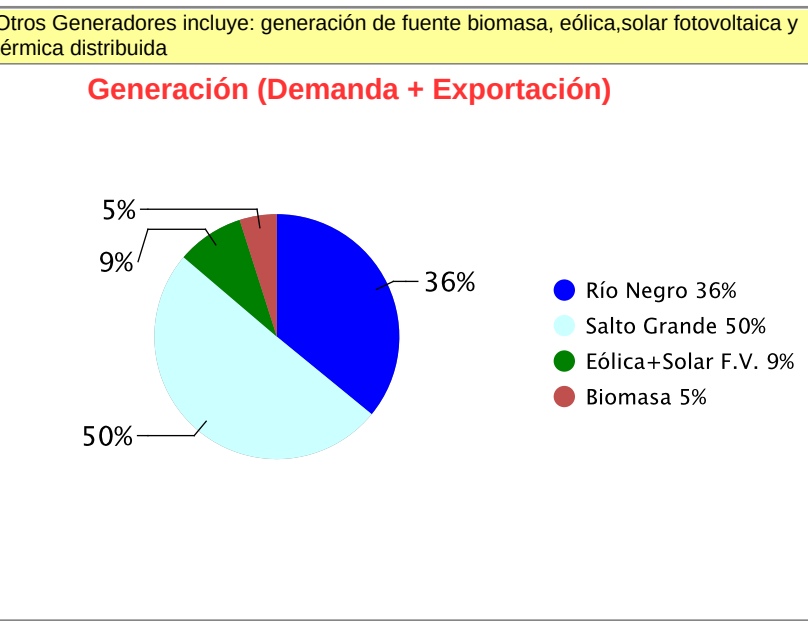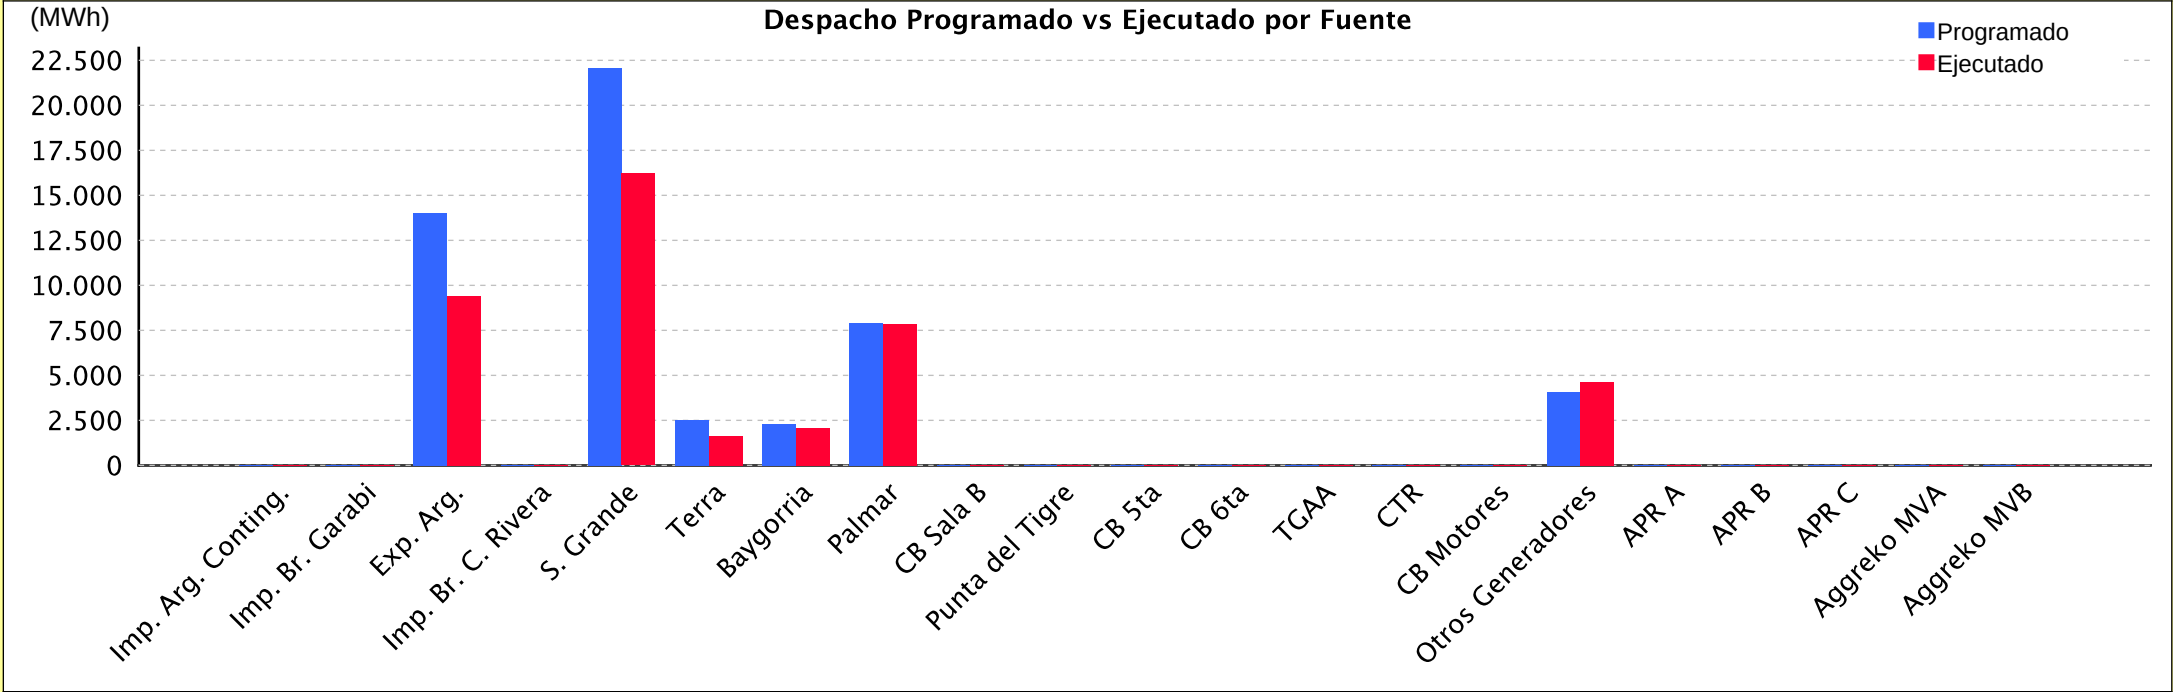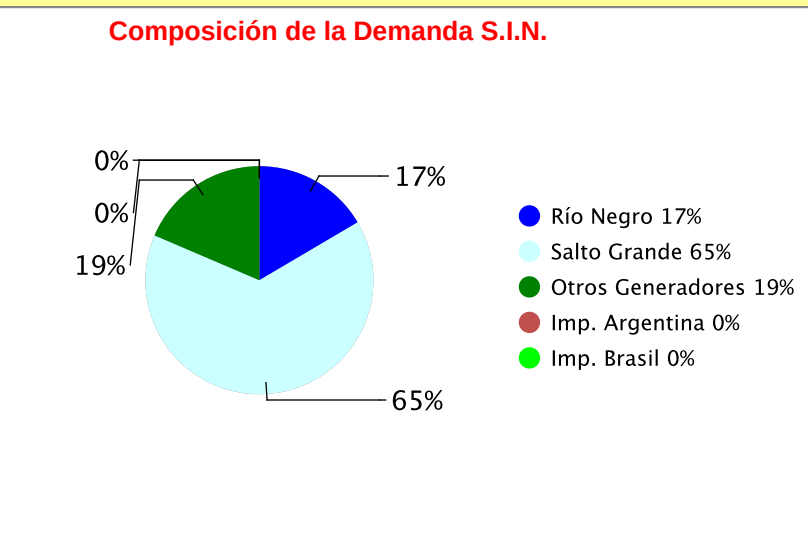



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

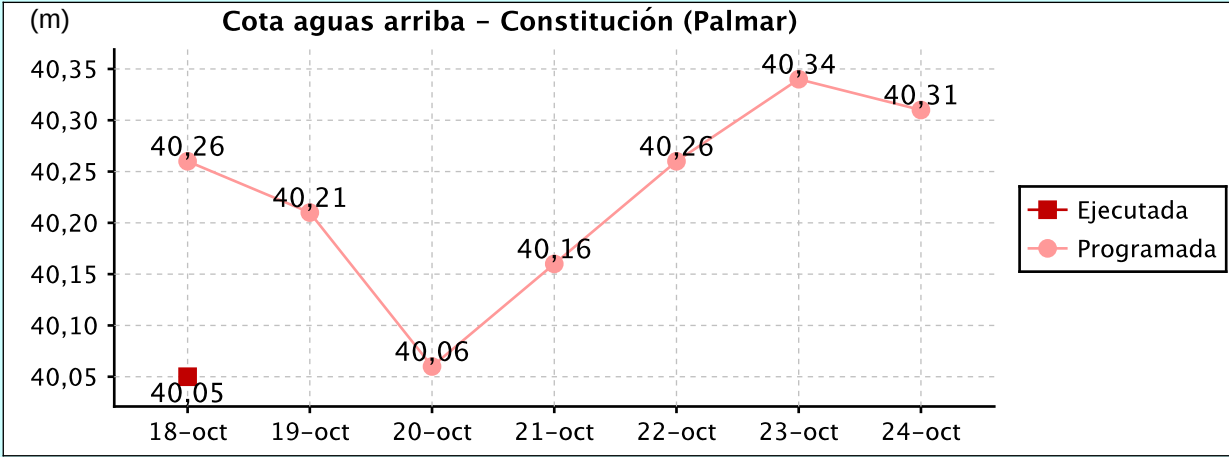
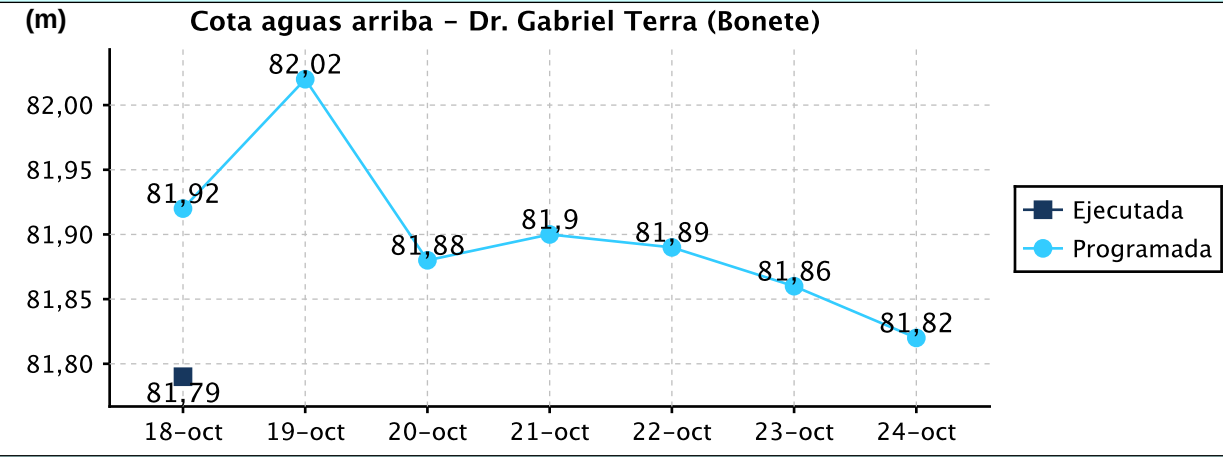


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,92	81,79
Baygorria	54,25	54,23
Palmar	40,26	40,05
SGU	35,39	35,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

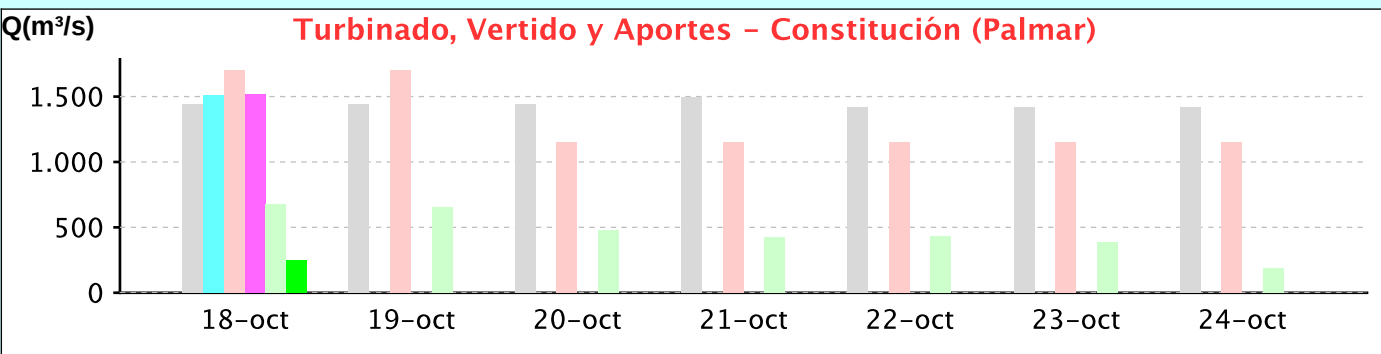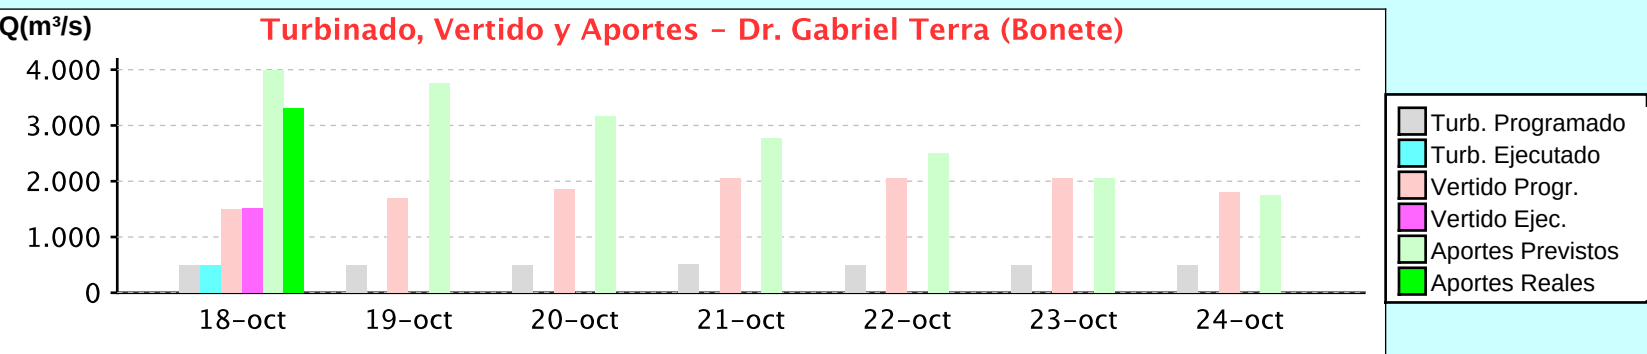

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

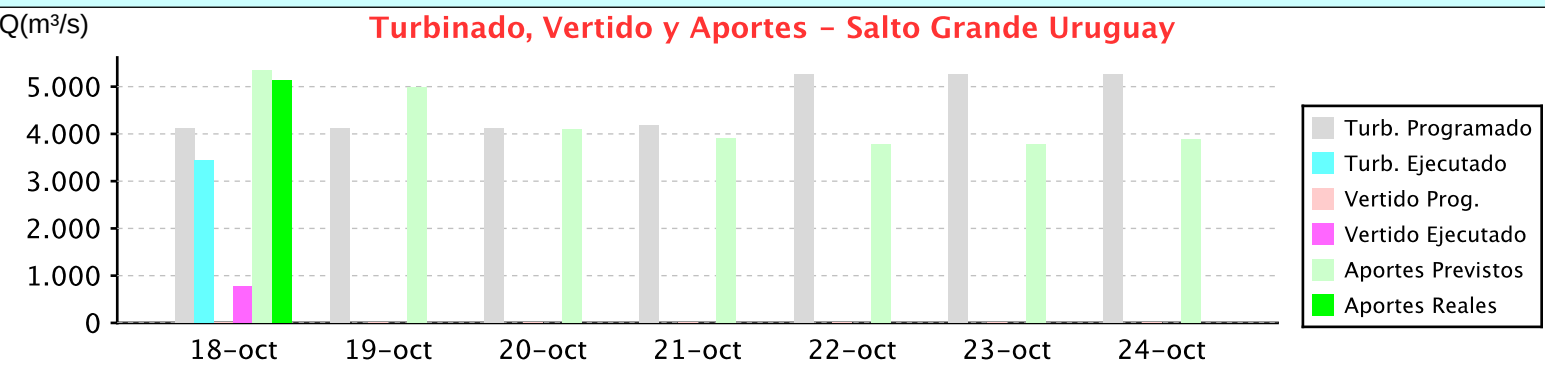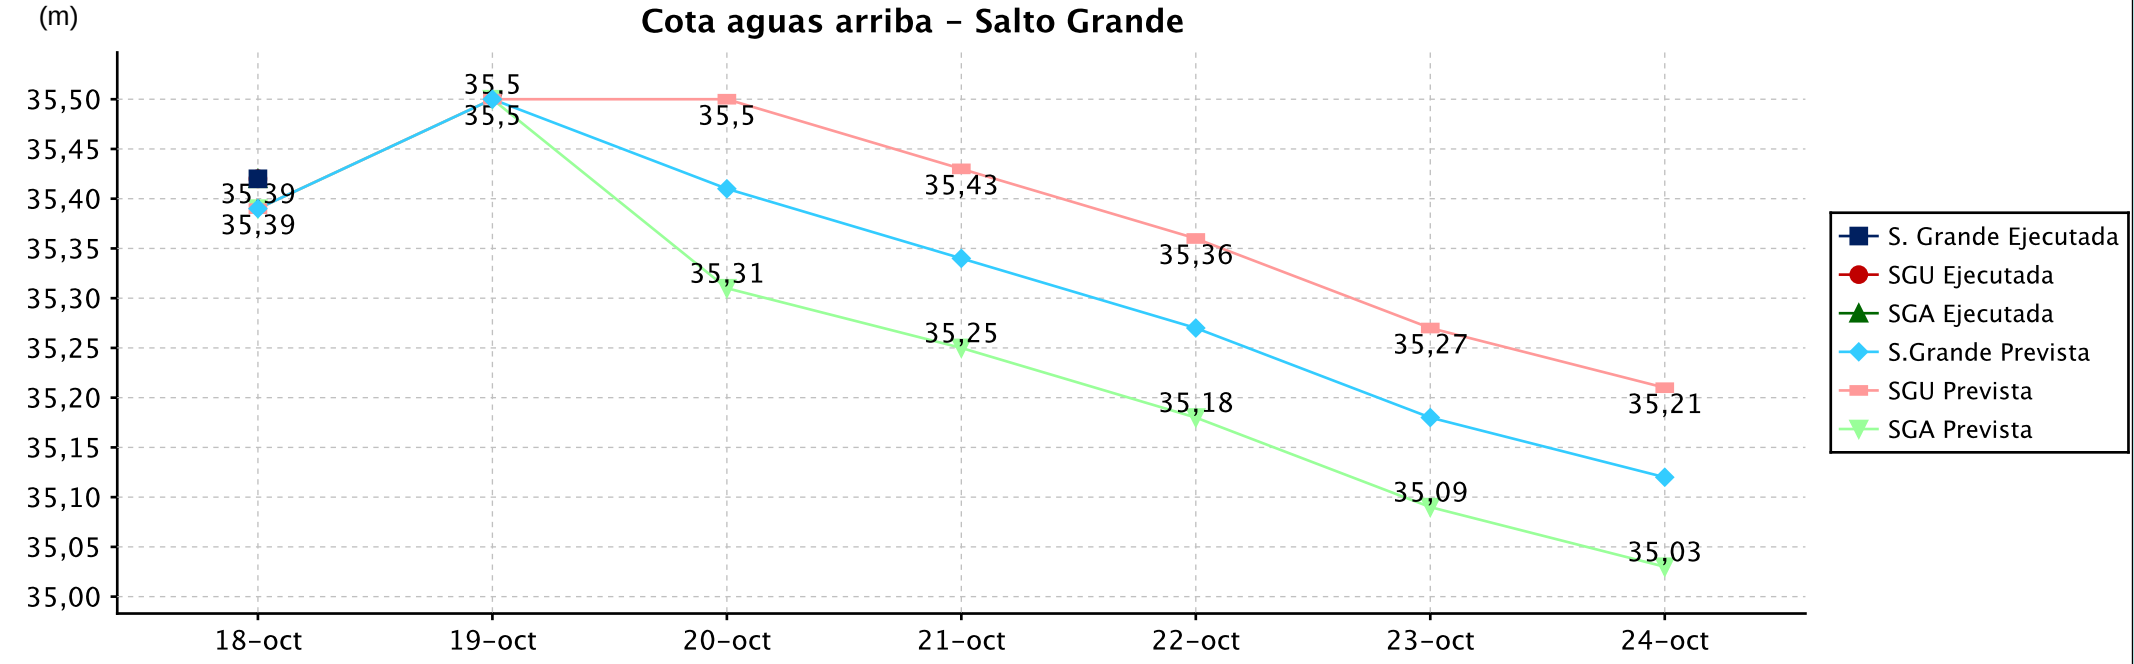

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,42
Cota Vista Arg	35,42
Cota real	35,42
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	486	492
Baygorria	862	802
Palmar	1.439	1.509
SGU	4.122	3.442

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	3.987	3.301
Baygorria	200	222
Palmar	674	249
SGU	5.350	5.130

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.500	1.511
Baygorria	1.450	1.391
Palmar	1.700	1.520
SGU	0	781

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES