




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 22 de octubre de 2014


| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | -4     |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | -0     |
| Central La Tablada    | -1     |
| Central P. del Tigre  | -3     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -2     |
| APR C                 | 0      |
| Aggreko               | -1     |
| Aggreko MVA           | -1     |
| Aggreko MVB           | -1     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 2.426  |
| C. Baygorria          | 2.001  |
| C. Palmar             | 7.877  |
| C. Salto Grande       | 18.903 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 7.281  |
| TOTAL Generación      | 38.476 |

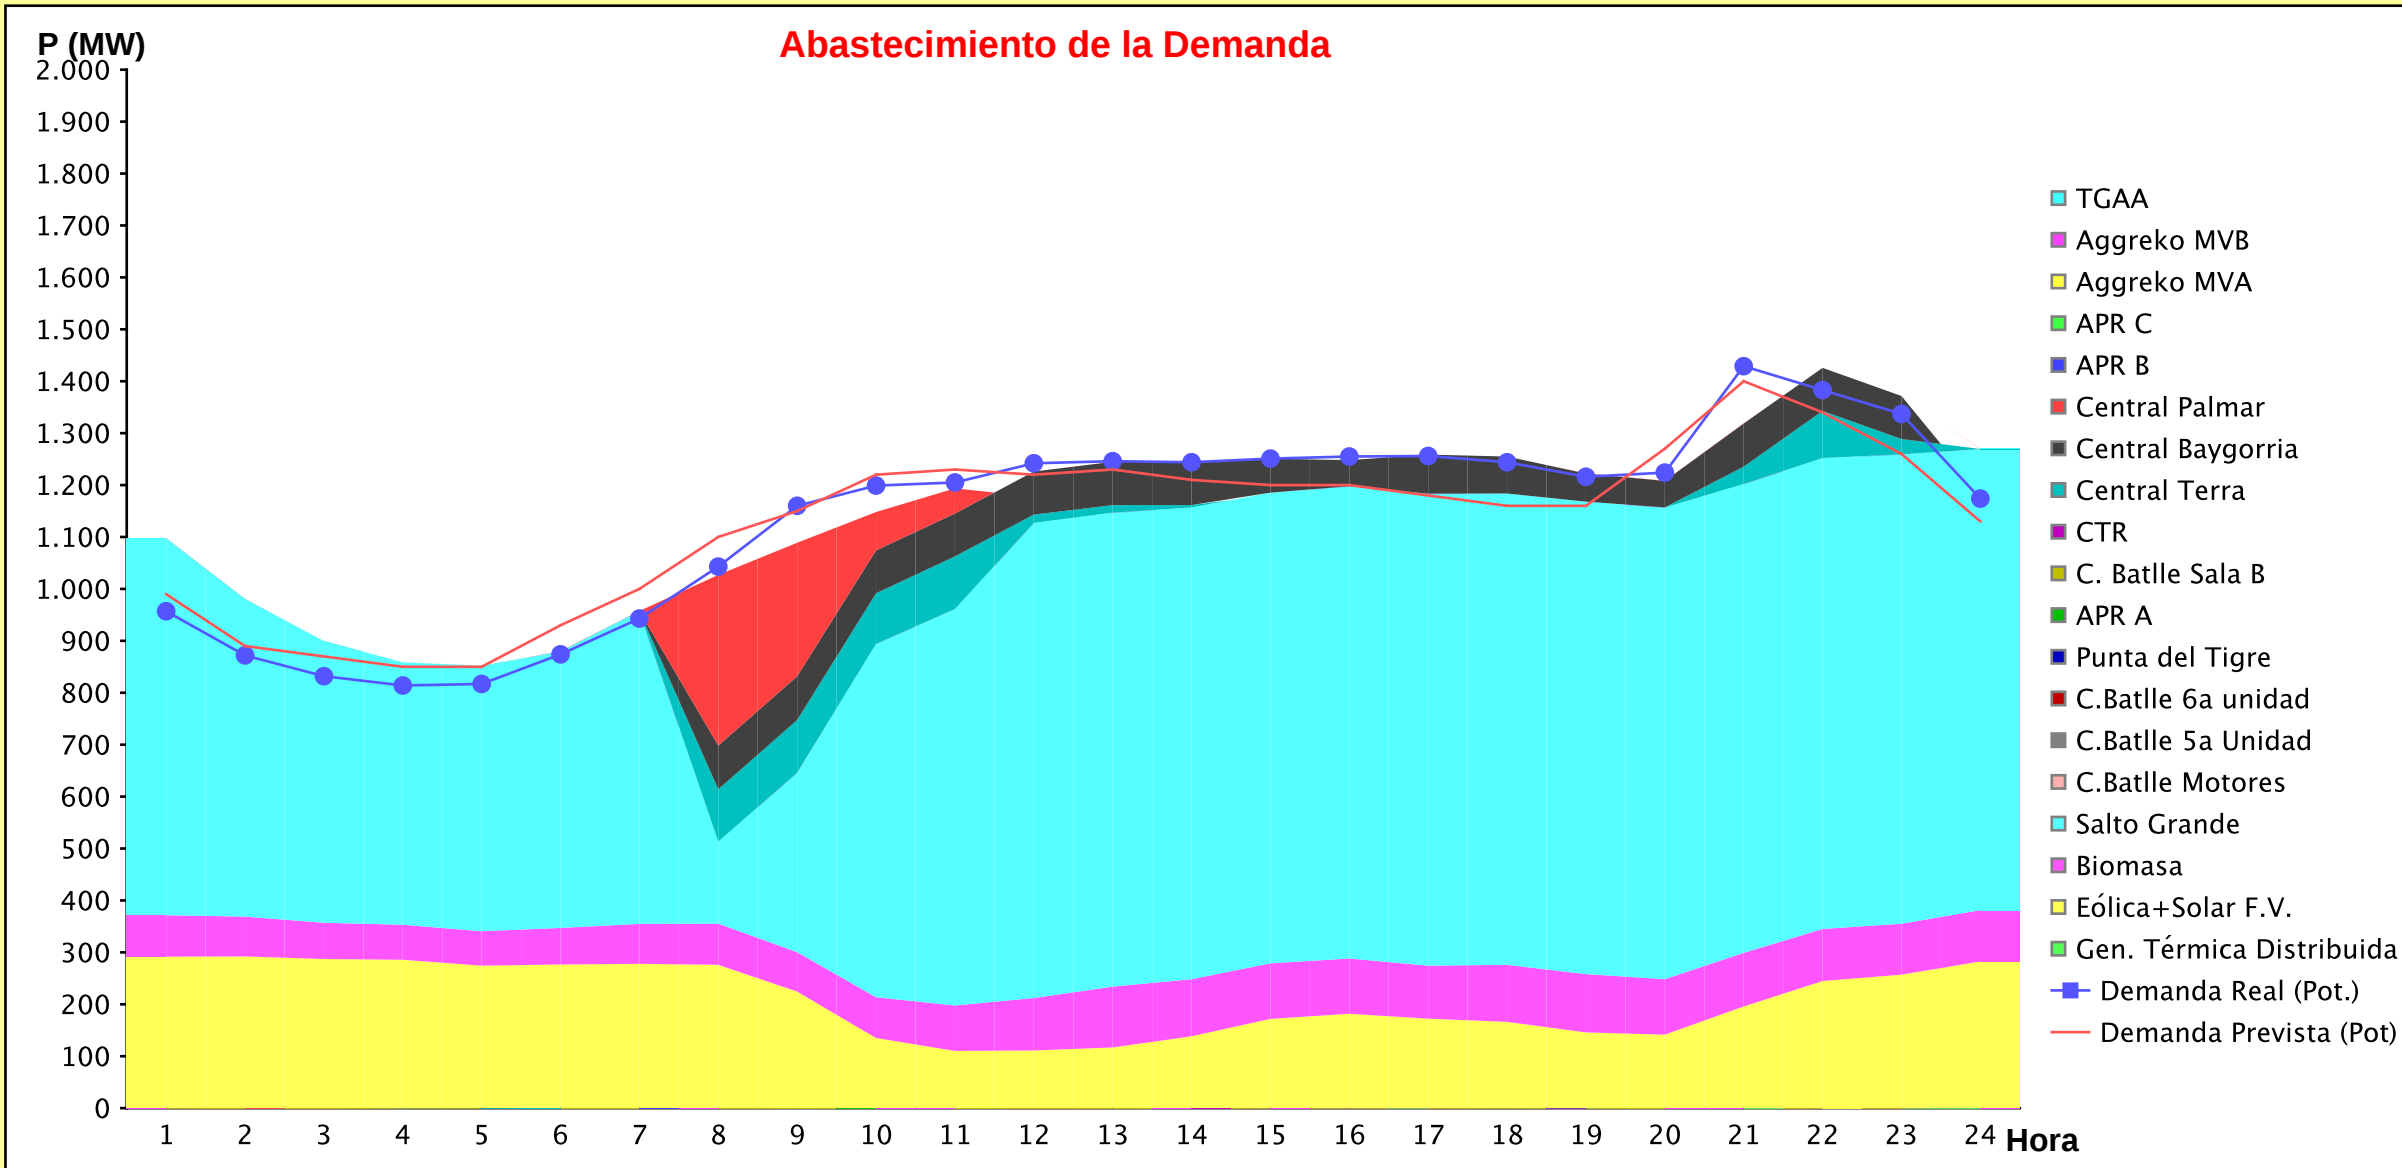

| Exportación (MWh)       |        |
|-------------------------|--------|
| Exportación a Arg.      | 10.944 |
| Hidráulica              | 10.944 |
| Térmica                 | 0      |
| Exportación a Brasil    | 0      |
| TOTAL Exportación (MWh) | 10.944 |



|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 27.532 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Demanda Programada (MWh) | 27.040 |
| Diferencia (MWh)         | 492    |
| Ejecutada - Programada   | 1,82 % |

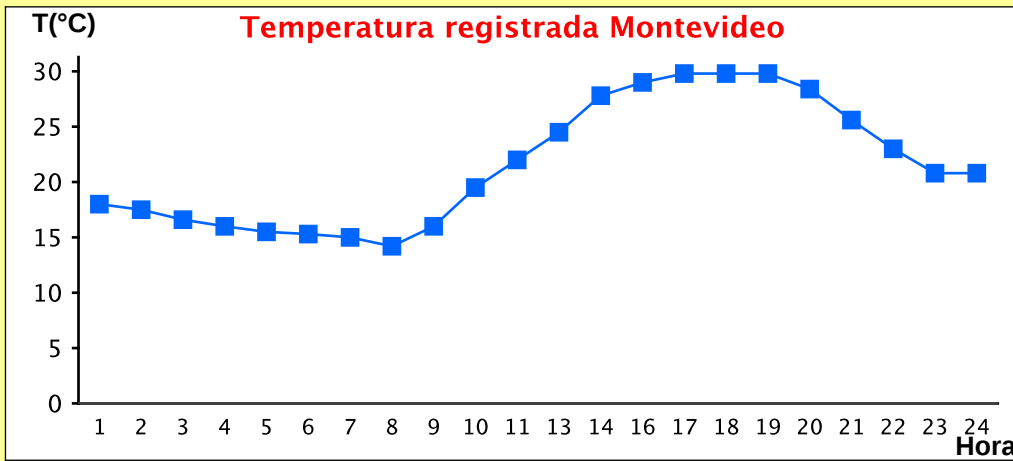


| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1284,24 Hora 15:47 |
| Potencia mínima:       | 822,92 Hora 04:09  |
| Pico noche:            | 1444,84 Hora 21:07 |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 210,9 |
| Biomasa                | 92,5  |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

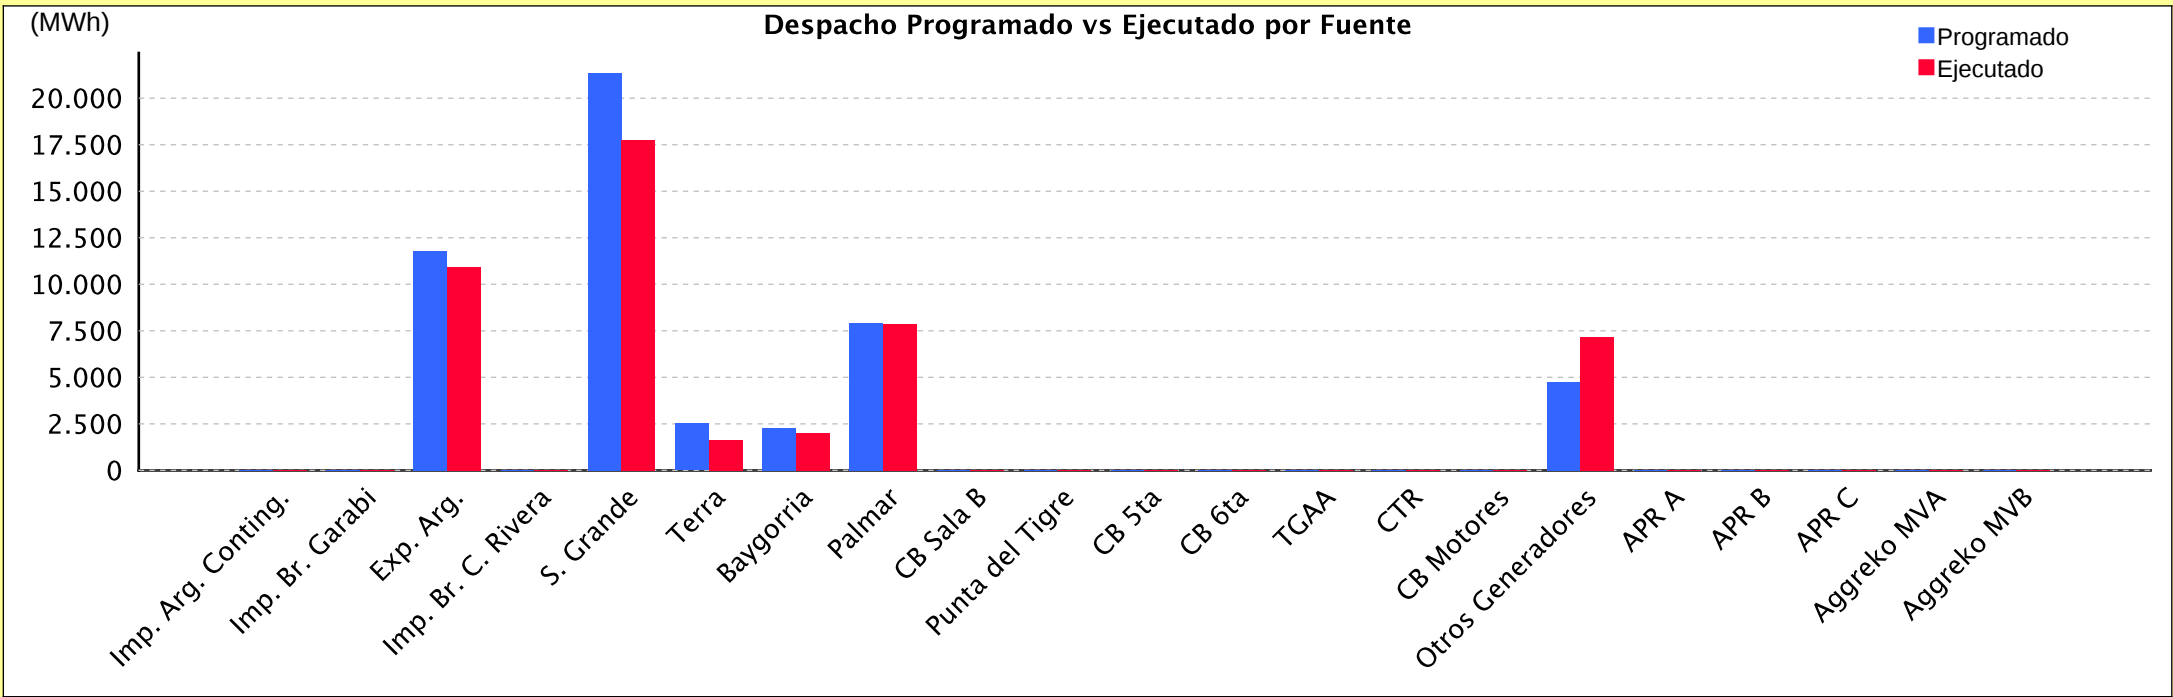
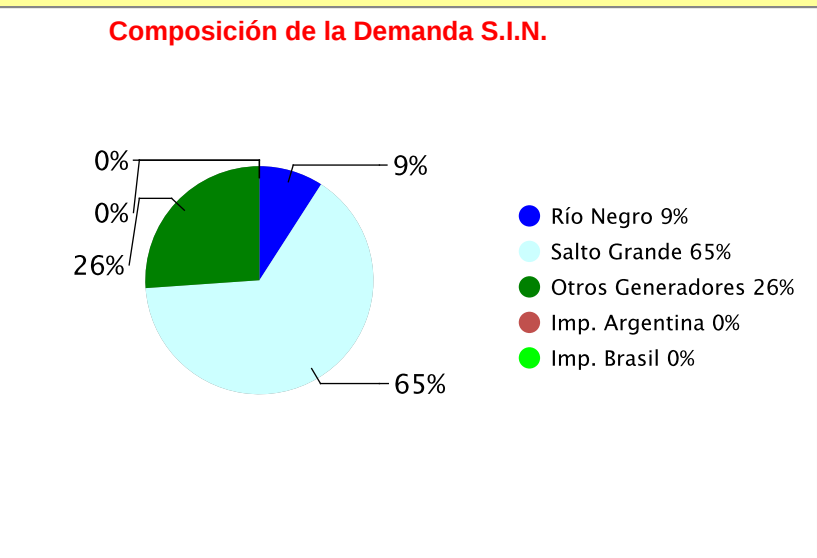


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

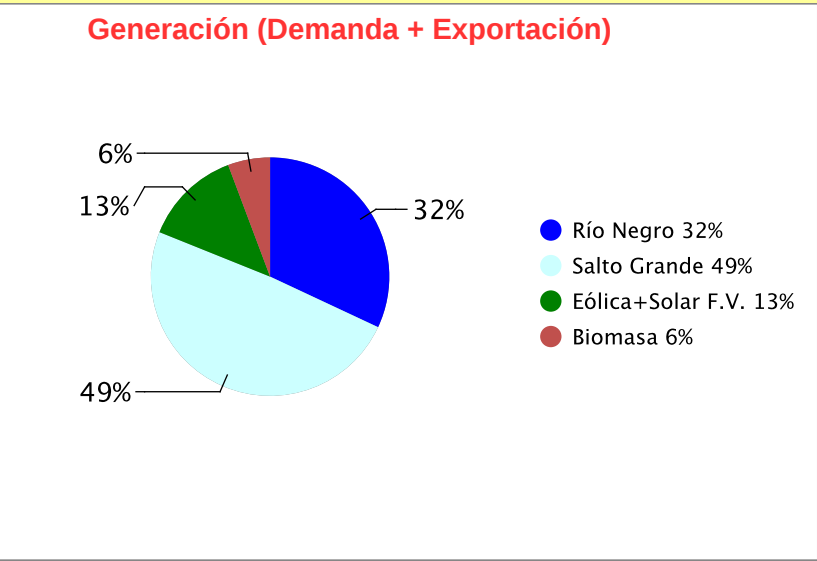



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

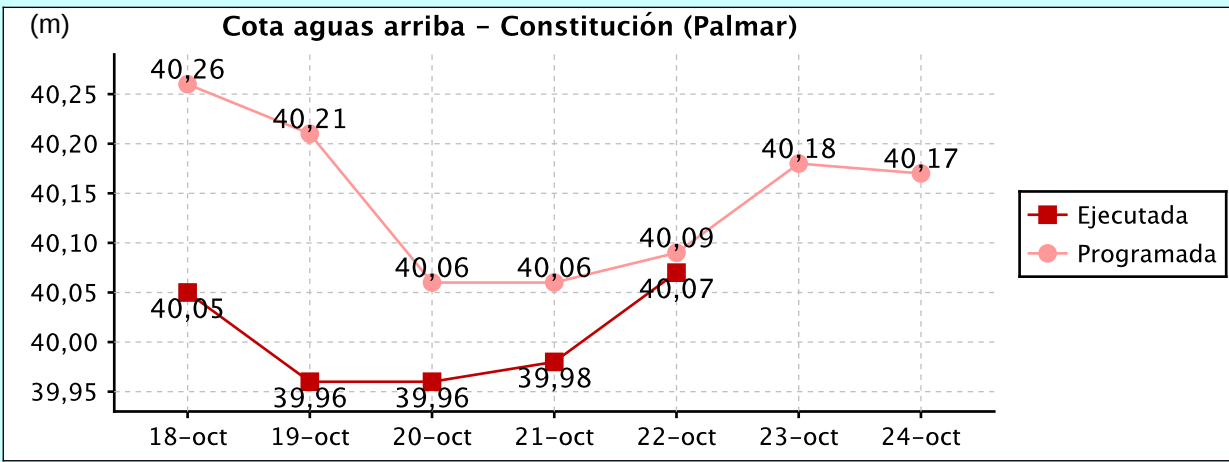
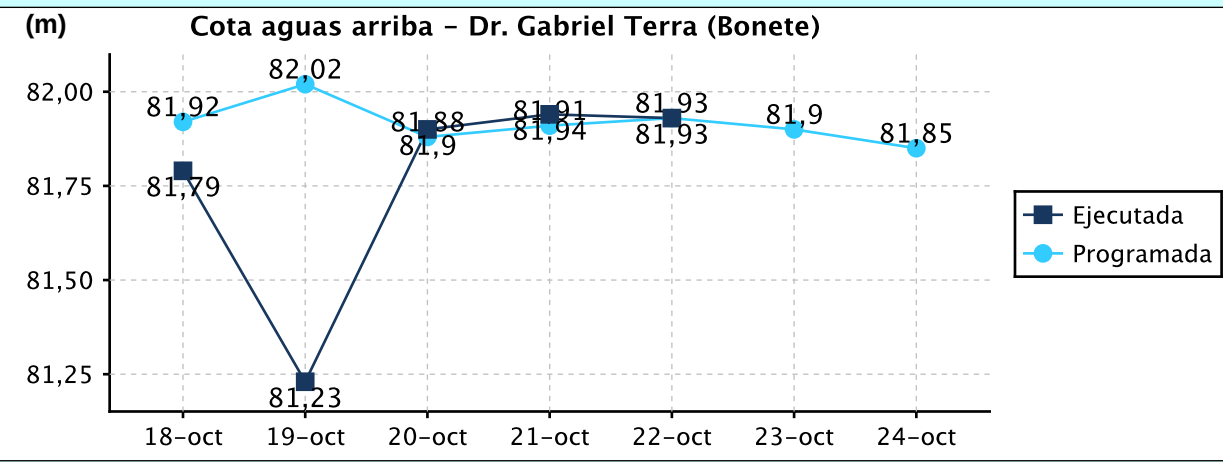


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 81,93    | 81,93     |
| Baygorria  | 54,32    | 54,27     |
| Palmar     | 40,09    | 40,07     |
| SGU        | 35,38    | 35,52     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

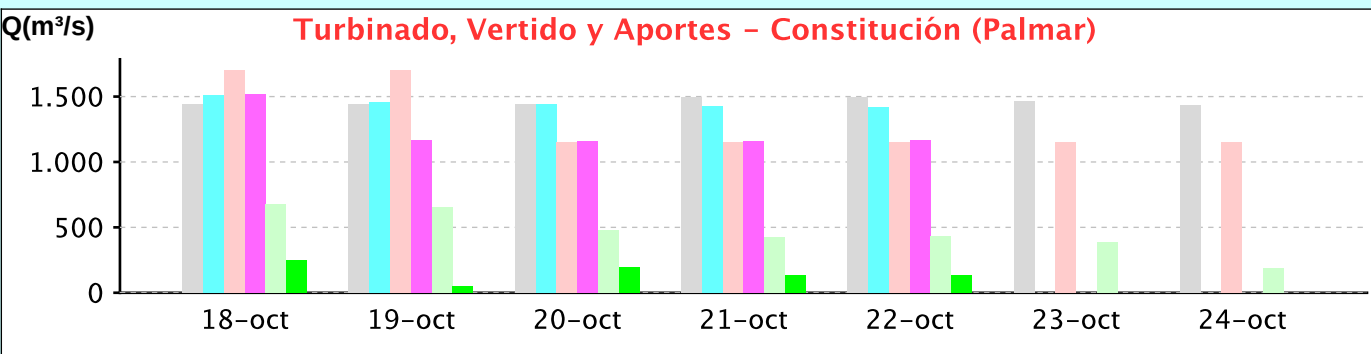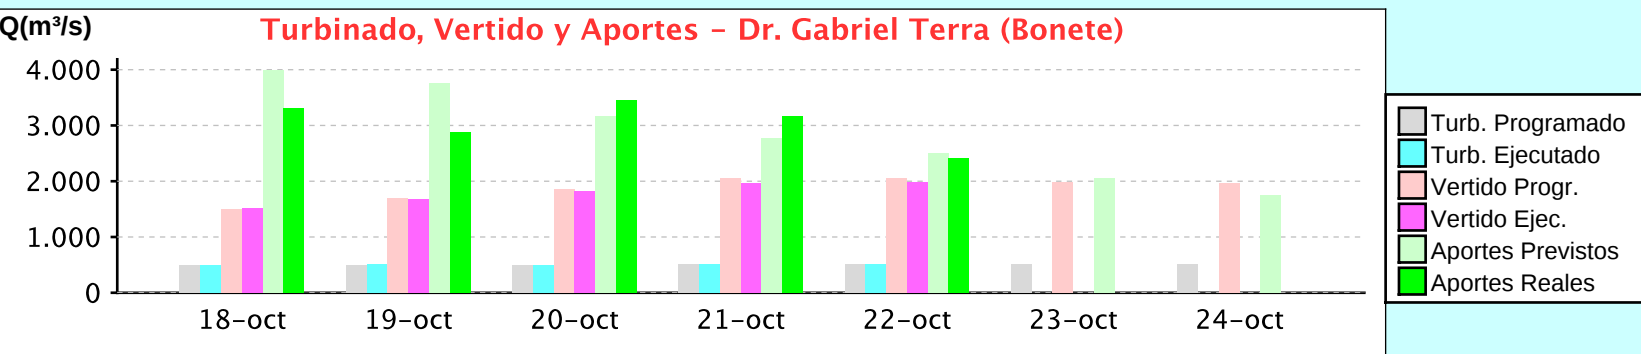

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

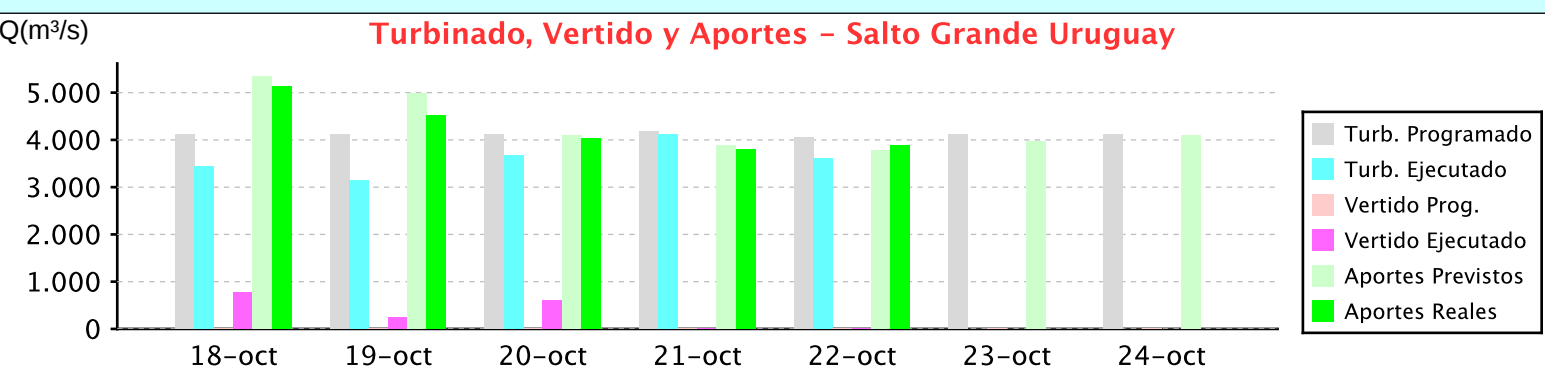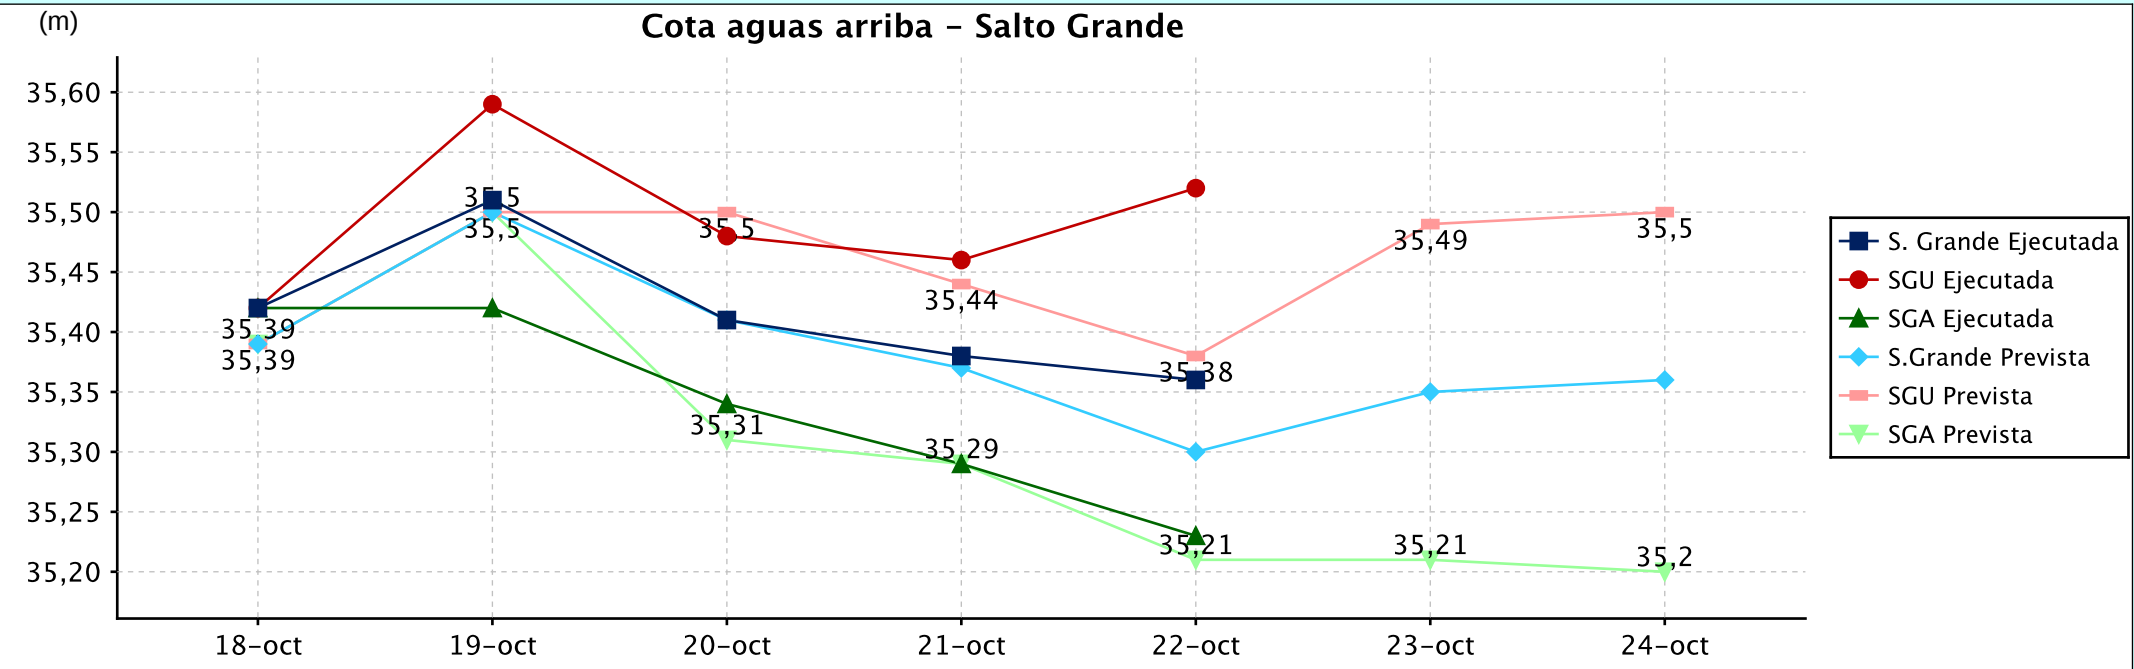

| VALORES CTM                        |       |
|------------------------------------|-------|
| Cotas                              | (m)   |
| Cota Vista Uru                     | 35,52 |
| Cota Vista Arg                     | 35,23 |
| Cota real                          | 35,36 |
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 6.935 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 512      | 508       |
| Baygorria | 902      | 837       |
| Palmar    | 1.493    | 1.420     |
| SGU       | 4.052    | 3.611     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 2.500     | 2.404  |
| Baygorria       | 0         | 224    |
| Palmar          | 429       | 133    |
| SGU             | 3.775     | 3.882  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 2.050    | 1.975     |
| Baygorria | 1.730    | 1.941     |
| Palmar    | 1.150    | 1.164     |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES