



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 18 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	423
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	427
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	905
APR A	127
APR B	69
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.318
C. Baygorria	2.165
C. Palmar	7.206
C. Salto Grande	9.552
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.398
TOTAL Generación	31.120

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.364
Hidráulica	0
Térmica	1.364
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.364




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.756
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.810
Diferencia (MWh)	946
Ejecutada - Programada	3,28 %

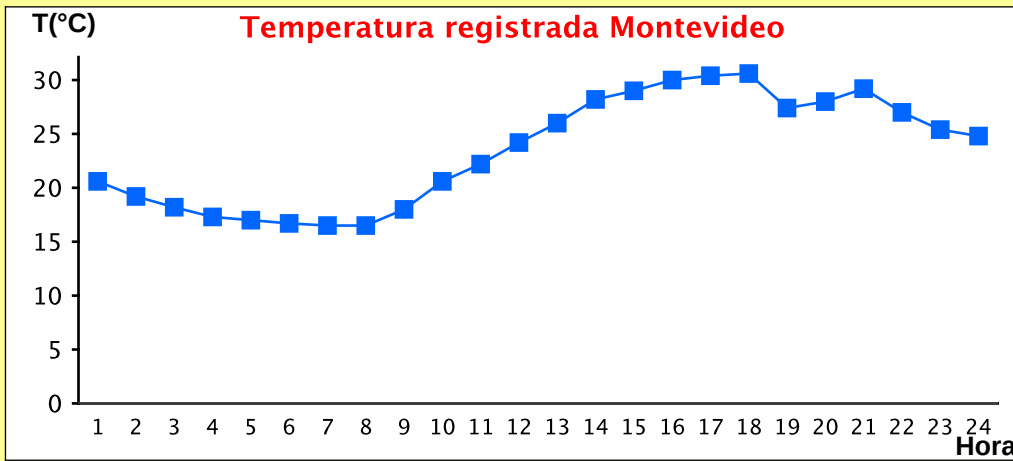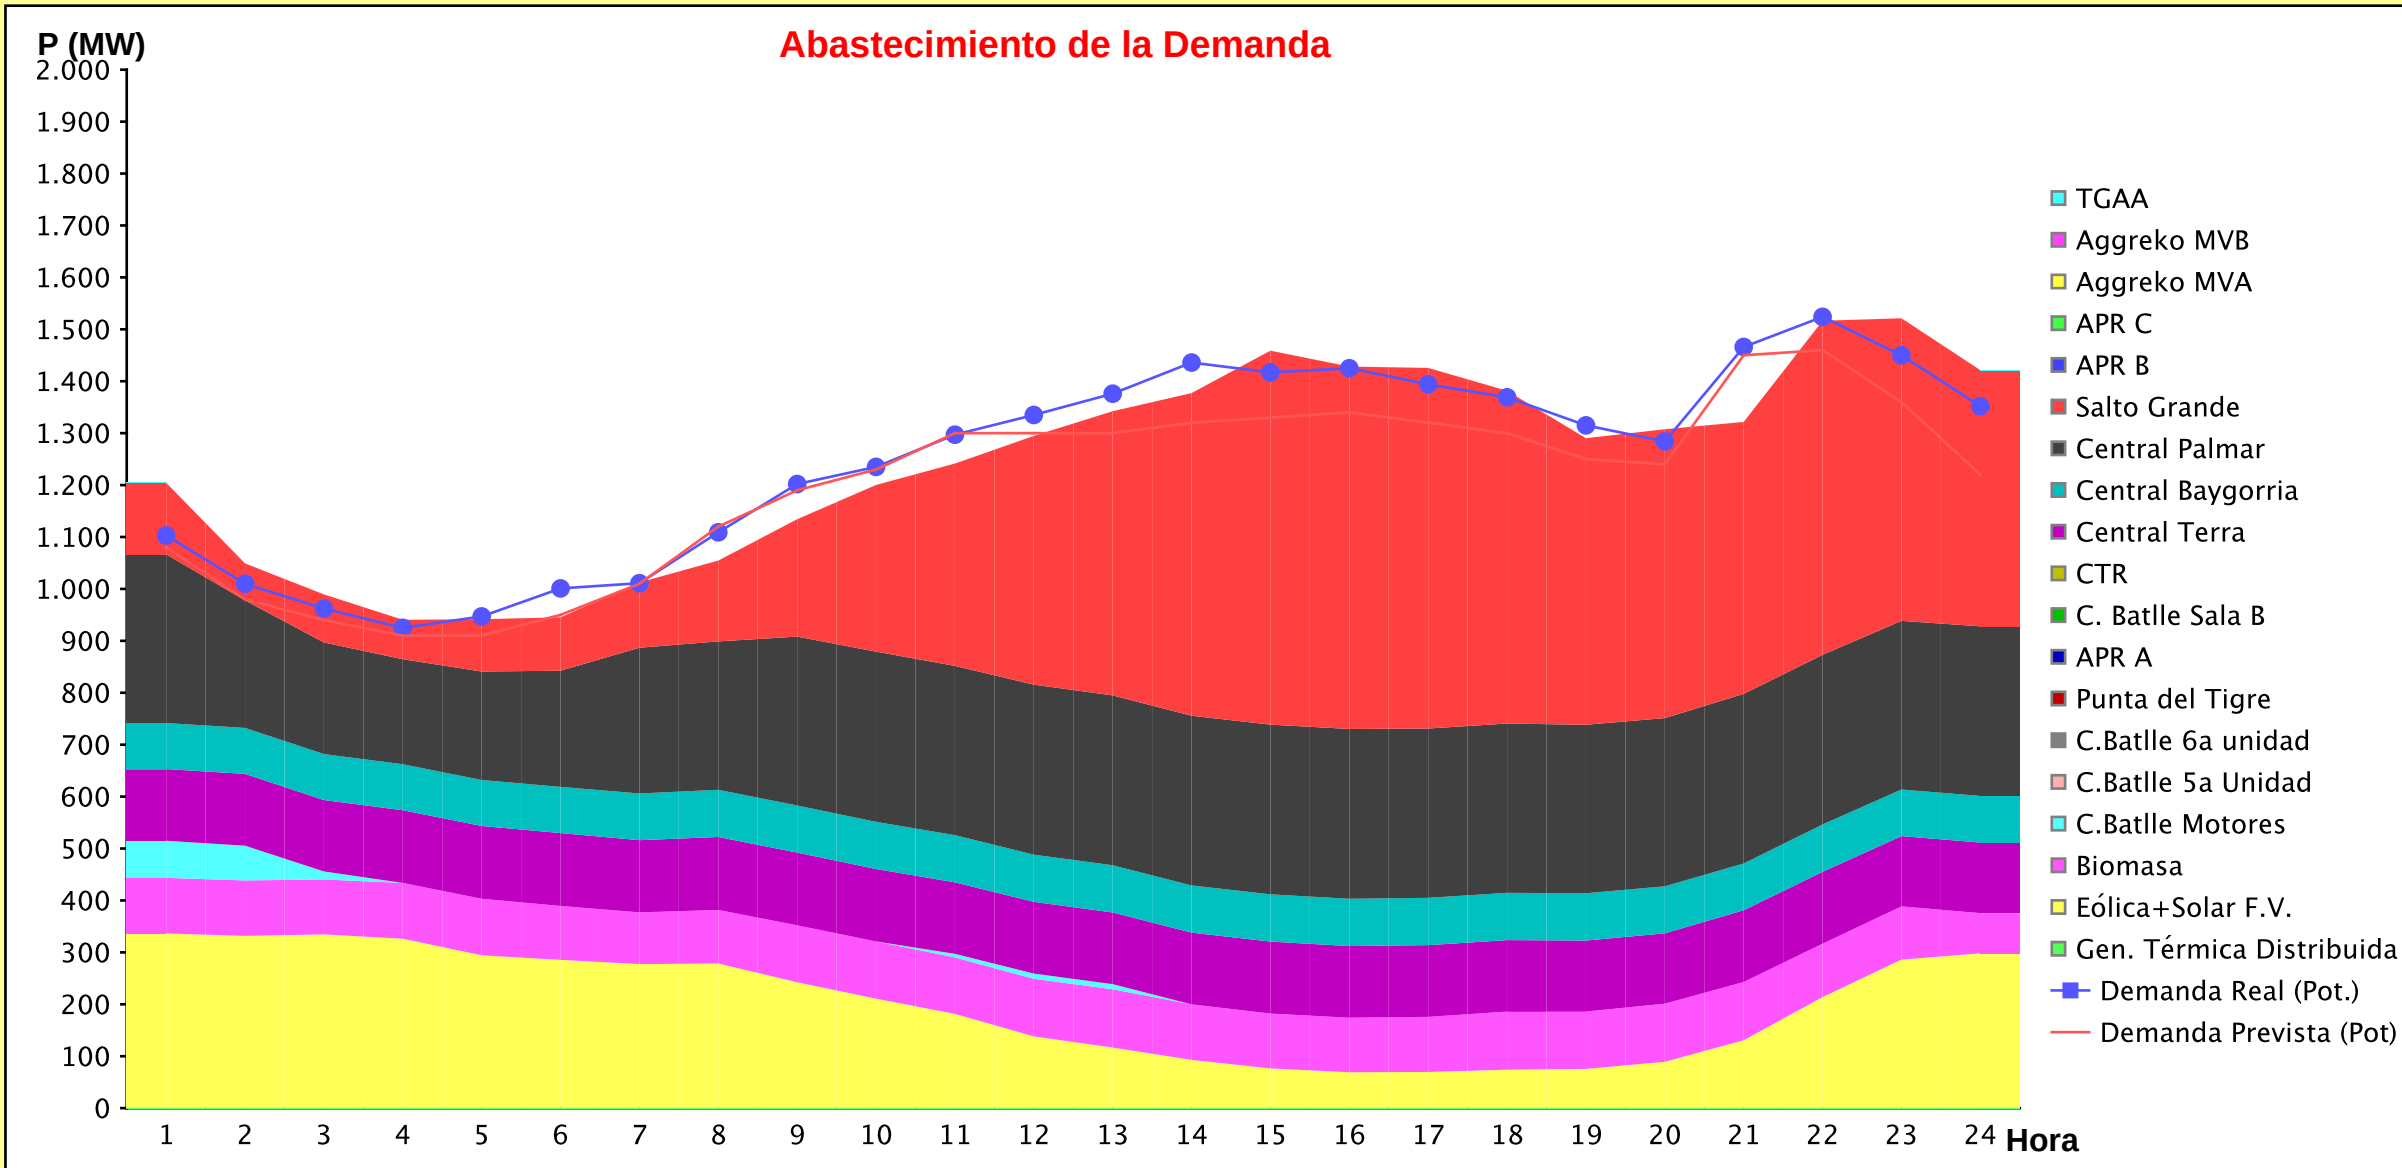



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1443,29 Hora 16:04
Potencia mínima:	919,8 Hora 03:59
Pico noche:	1548,76 Hora 21:39

Generación Media (MW)	
Eólica	201,5
Biomasa	106,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

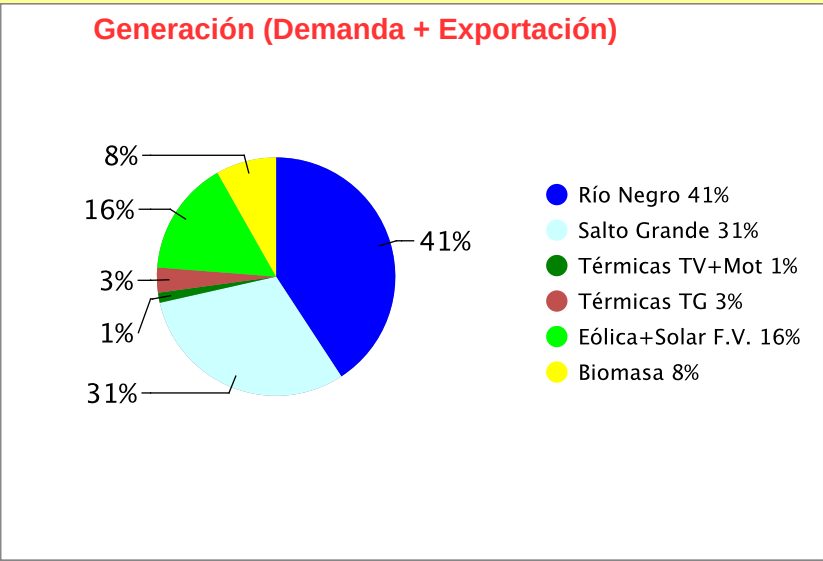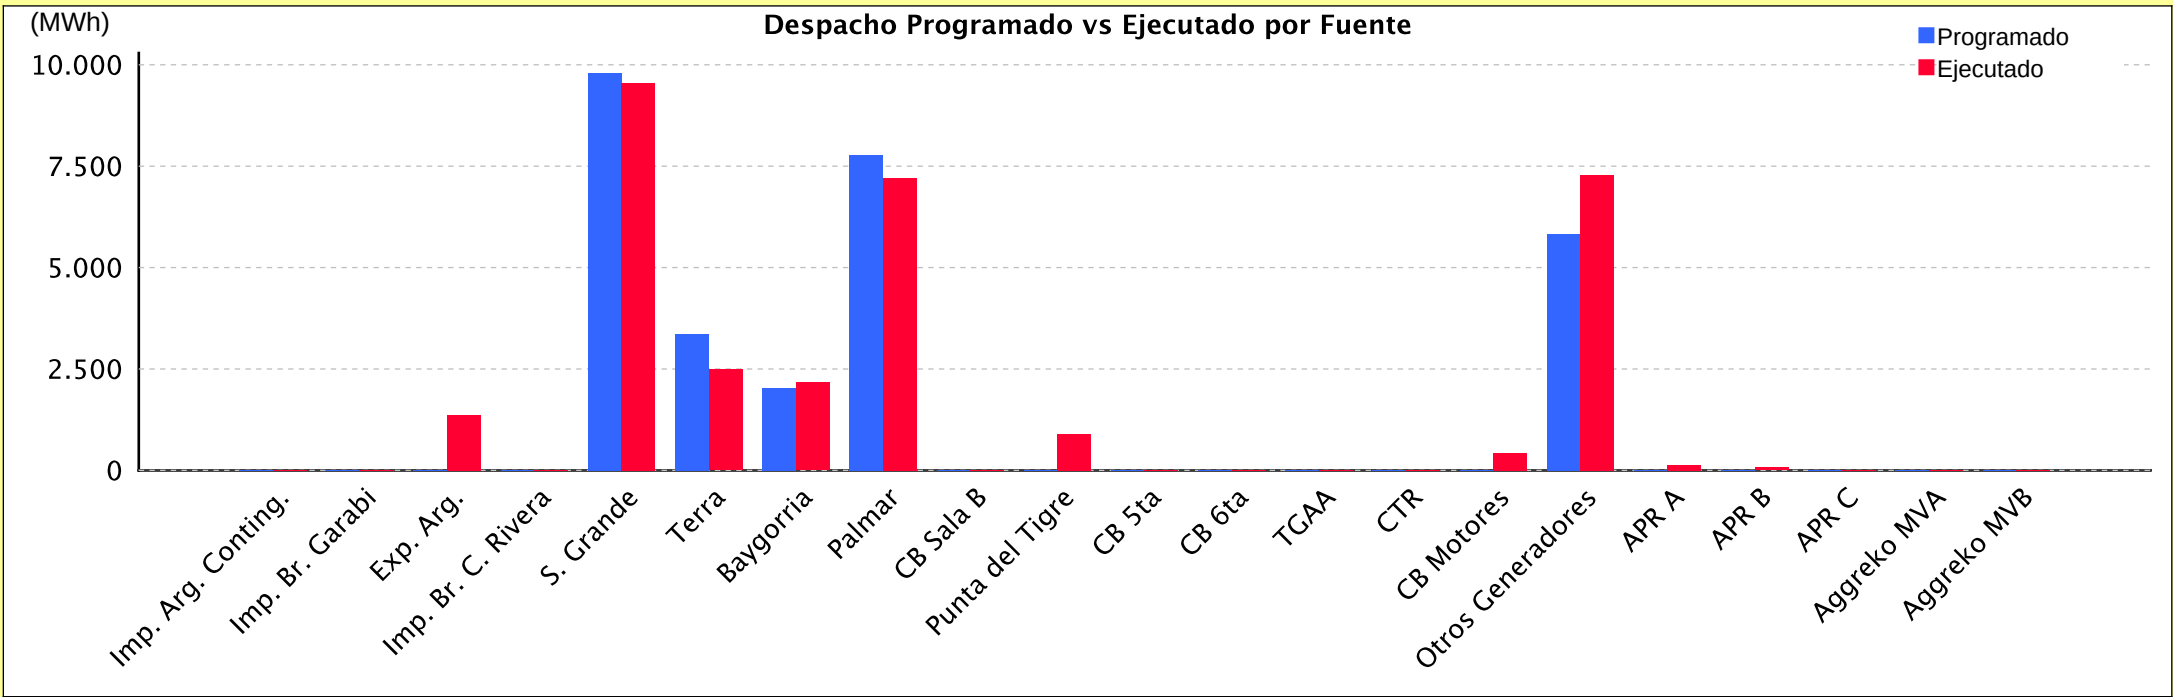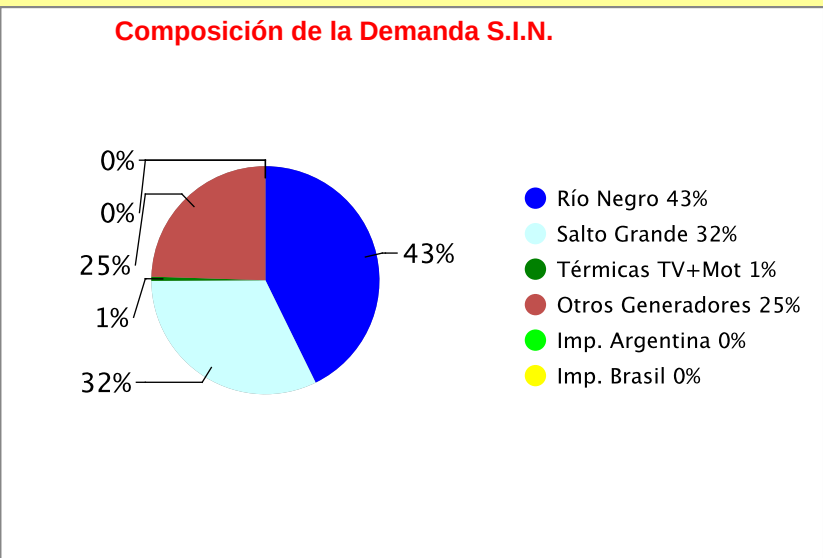



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

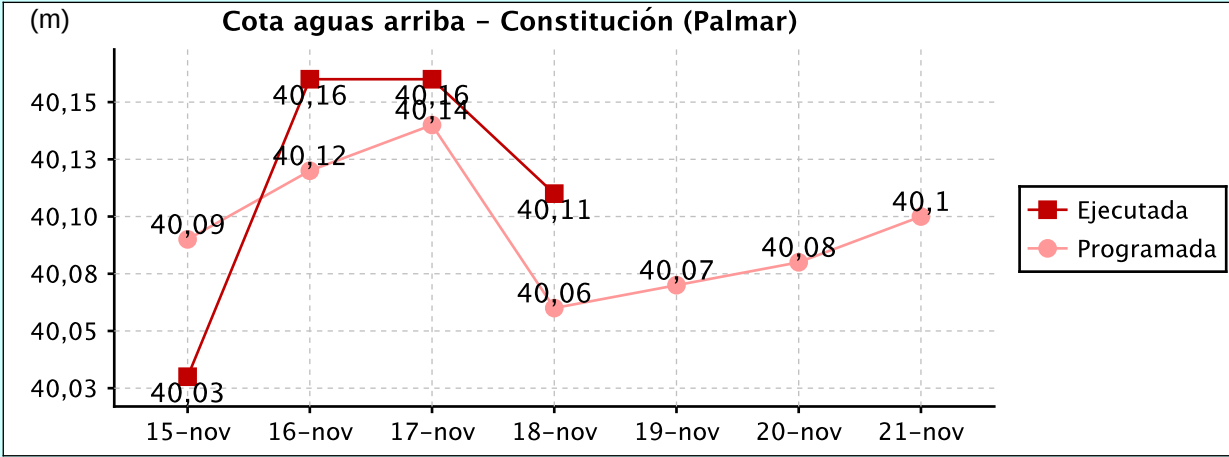
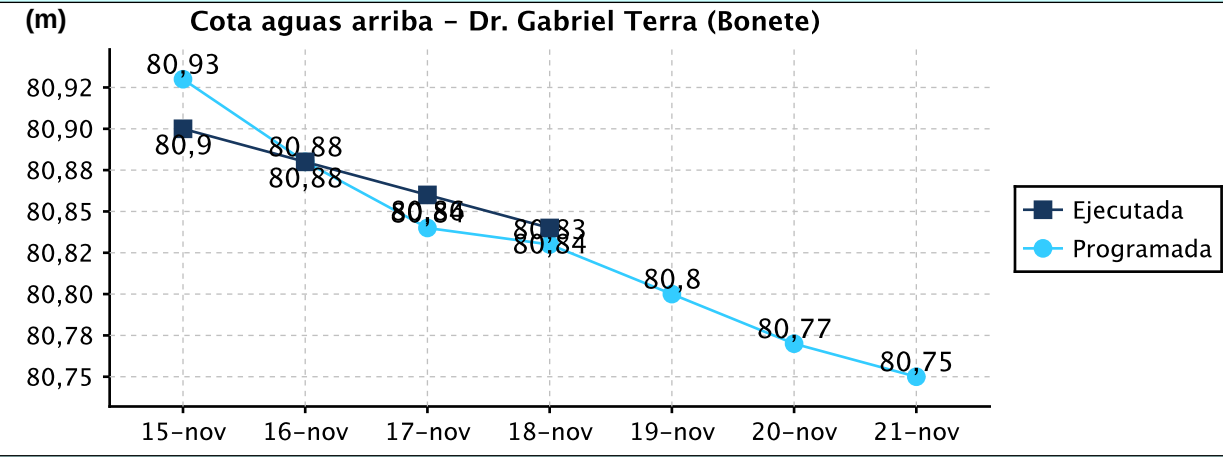


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,83	80,84
Baygorria	54,23	54,2
Palmar	40,06	40,11
SGU	35,86	35,89

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

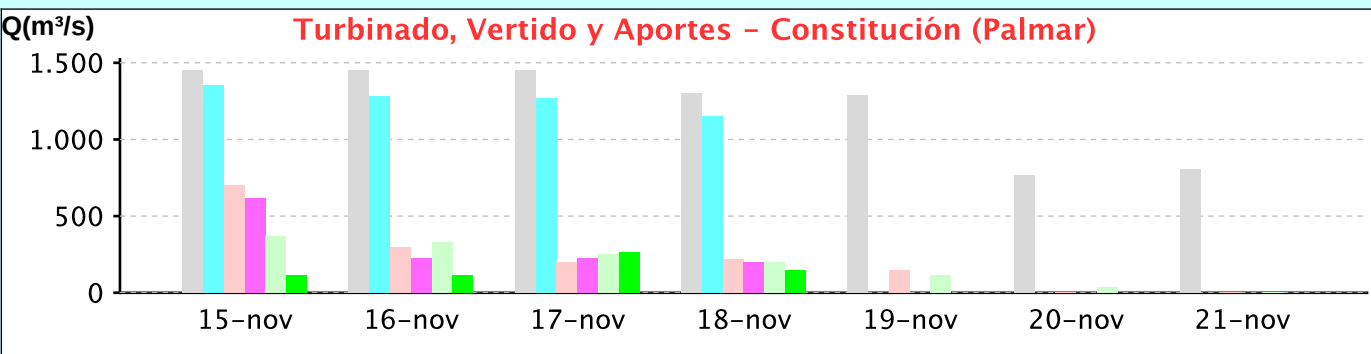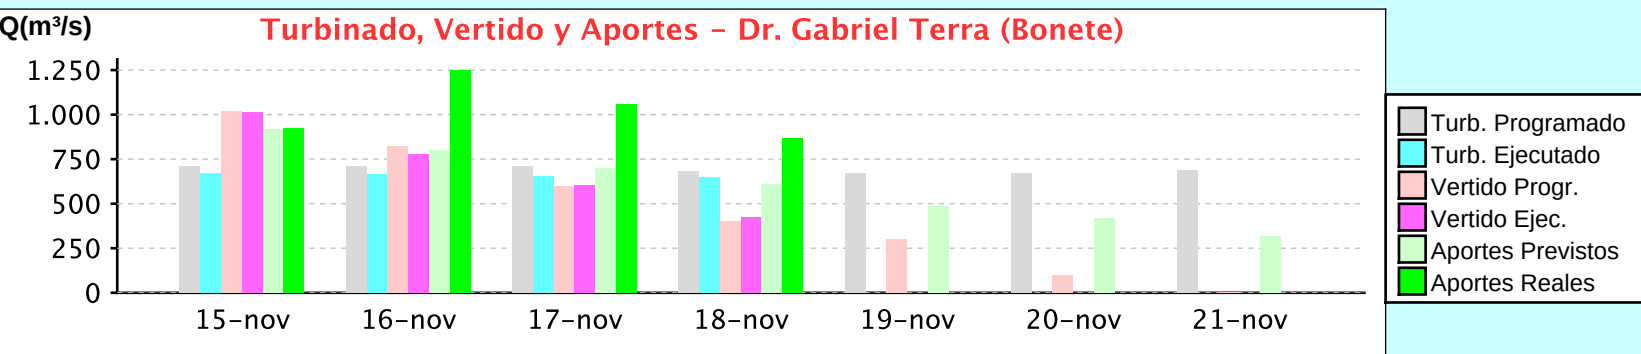

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

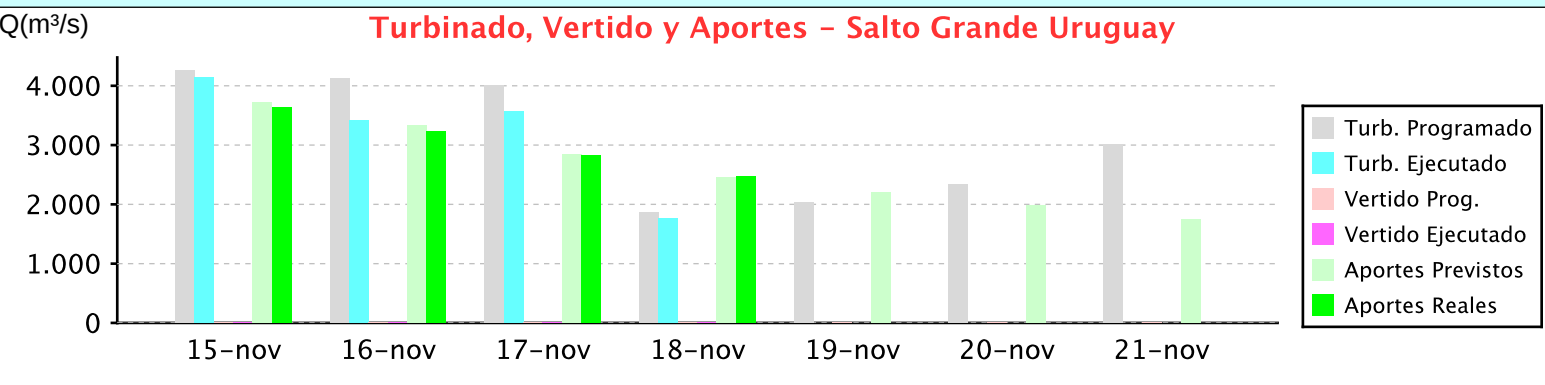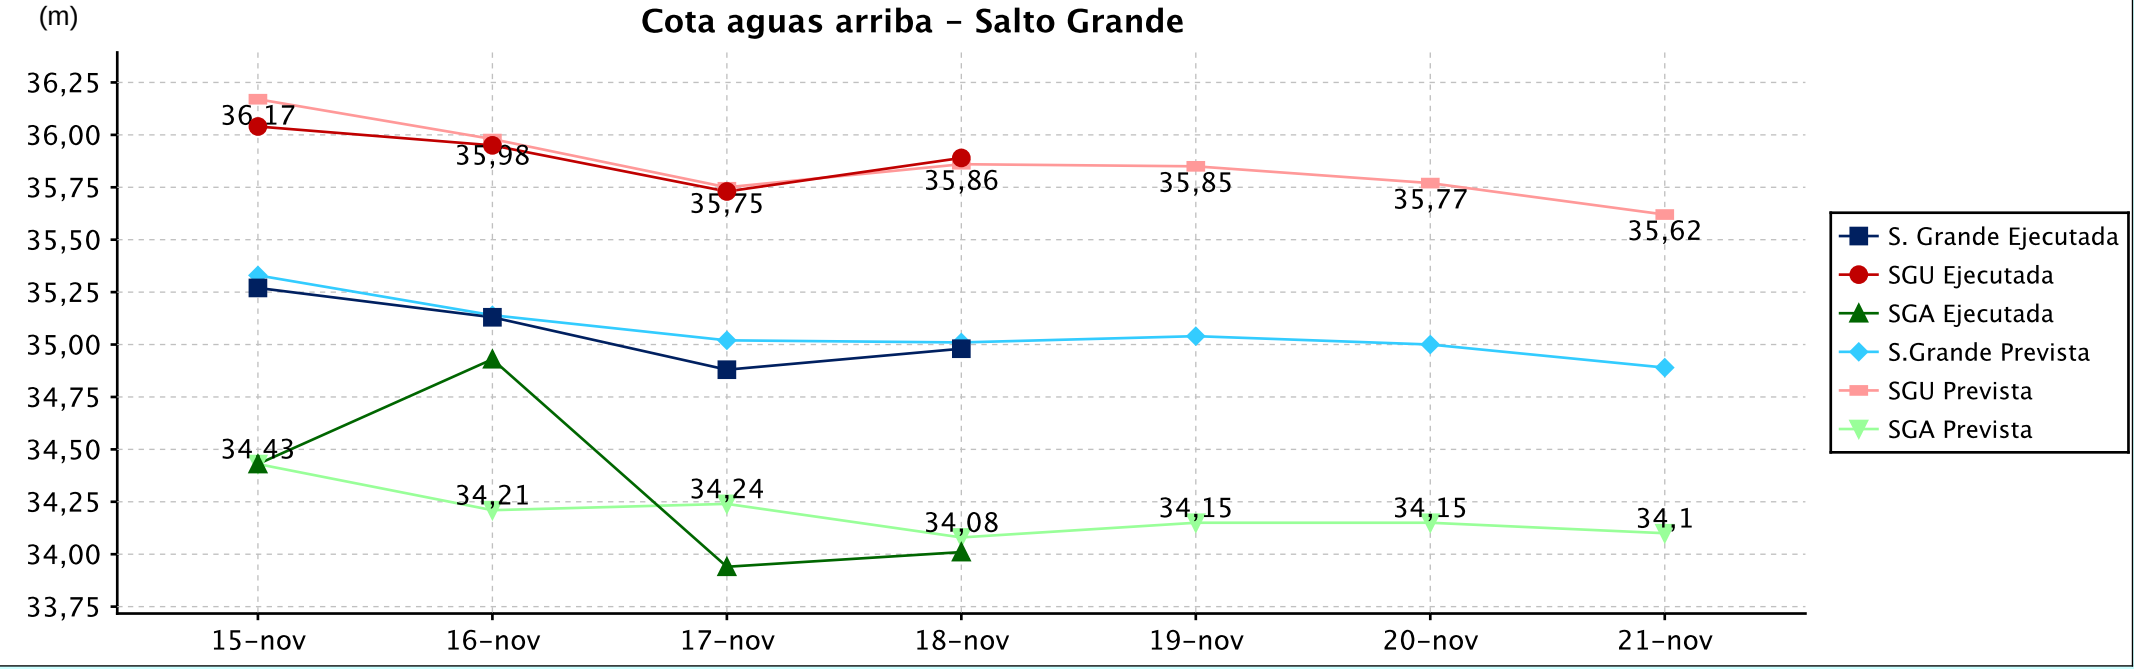

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,89
Cota Vista Arg	34,01
Cota real	34,98
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	43.806

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	647
Baygorria	789	799
Palmar	1.302	1.153
SGU	1.869	1.761

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	609	868
Baygorria	0	82
Palmar	197	144
SGU	2.450	2.468

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	400	426
Baygorria	150	275
Palmar	220	197
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES