




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 22 de noviembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-46
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.336
C. Baygorria	2.111
C. Palmar	7.831
C. Salto Grande	15.589
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.441
TOTAL Generación	36.244

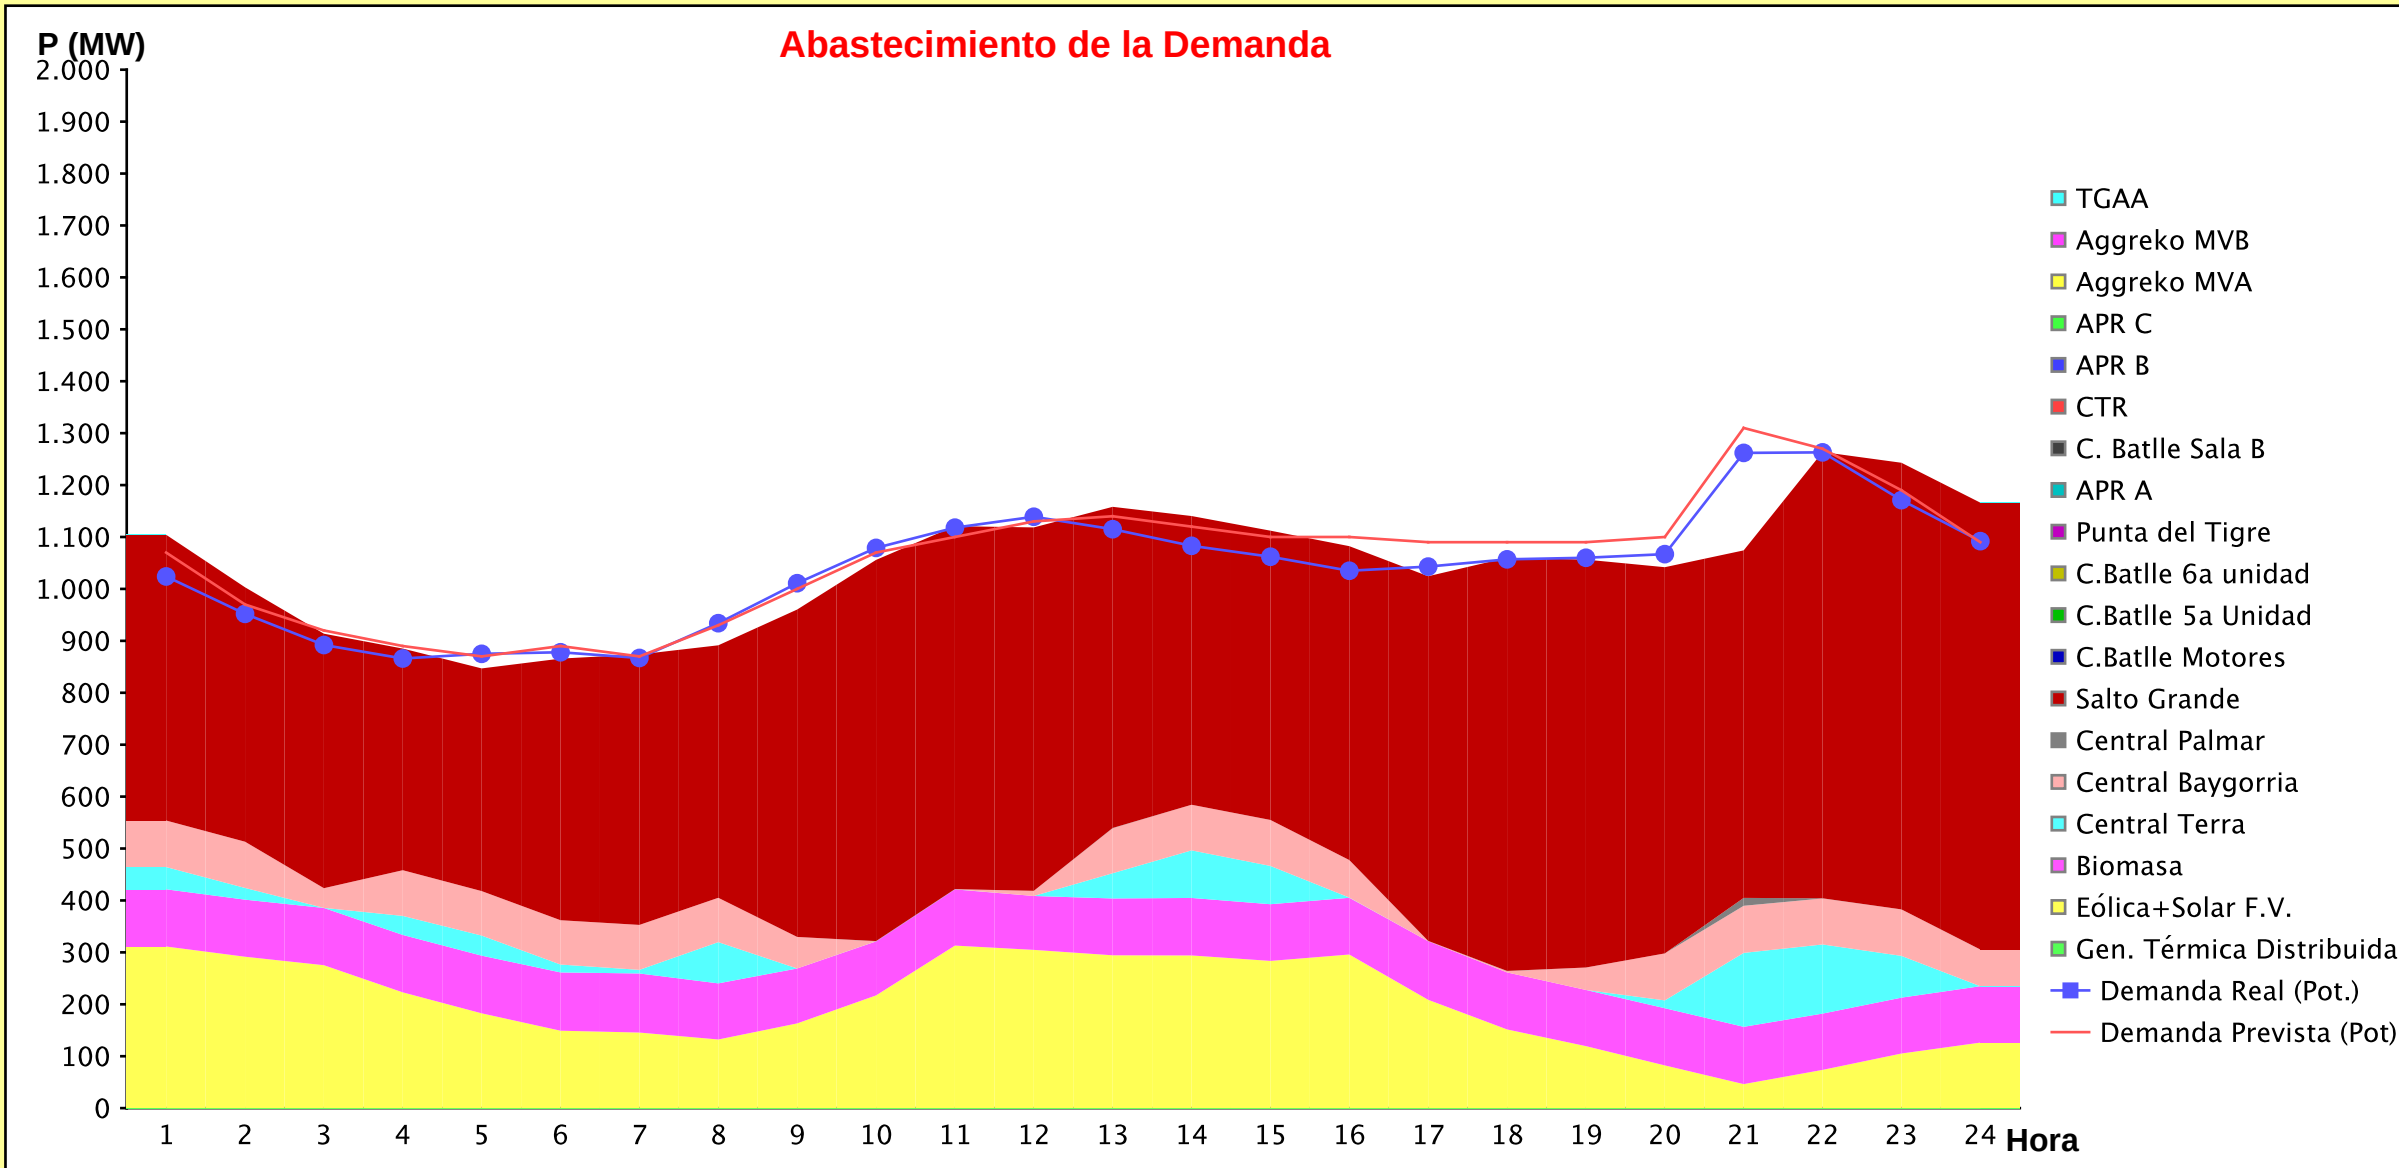

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.229
Hidráulica	11.229
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.229




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.015
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.400
Diferencia (MWh)	-385
Ejecutada - Programada	-1,52 %

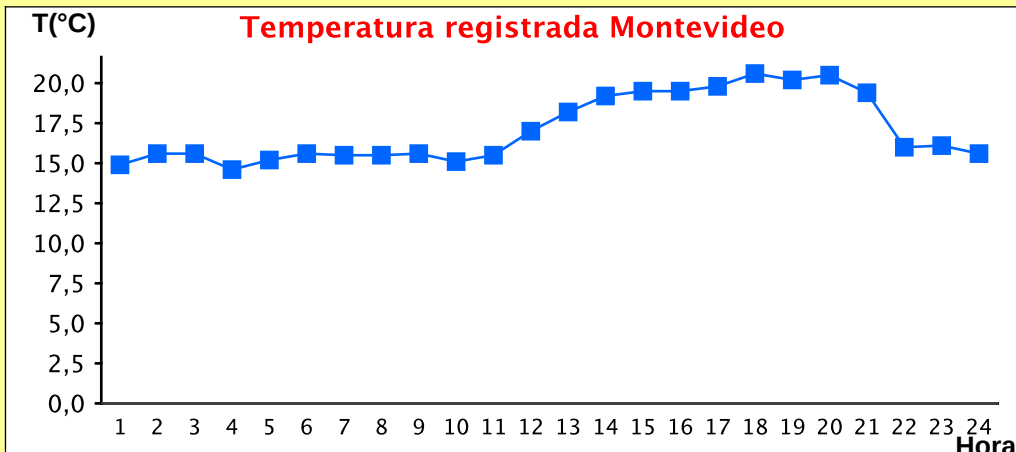



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1154,72 Hora 12:32
Potencia mínima:	850,51 Hora 04:29
Pico noche:	1288,47 Hora 21:21

Generación Media (MW)	
Eólica	199,7
Biomasa	109,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

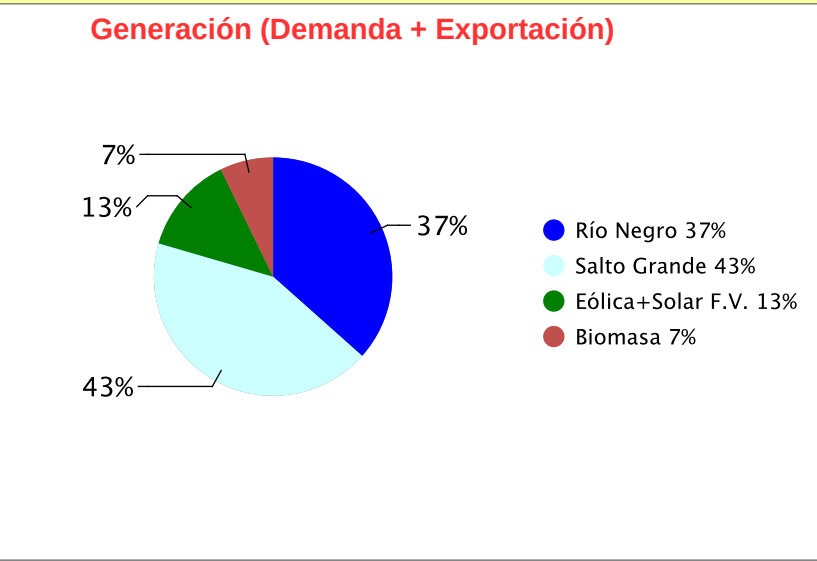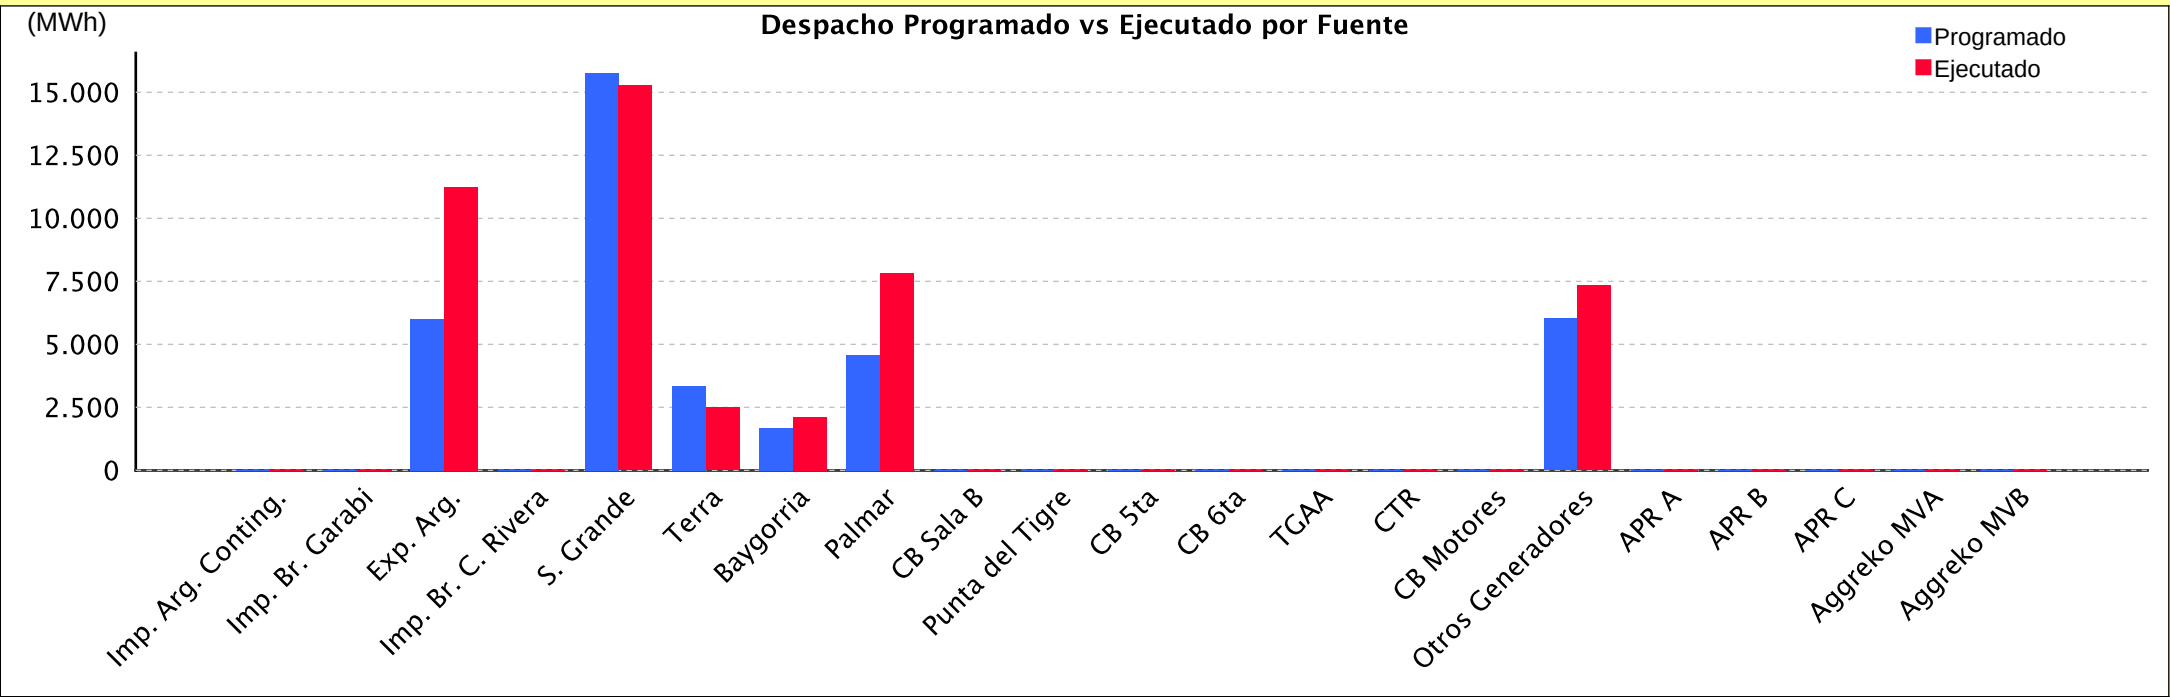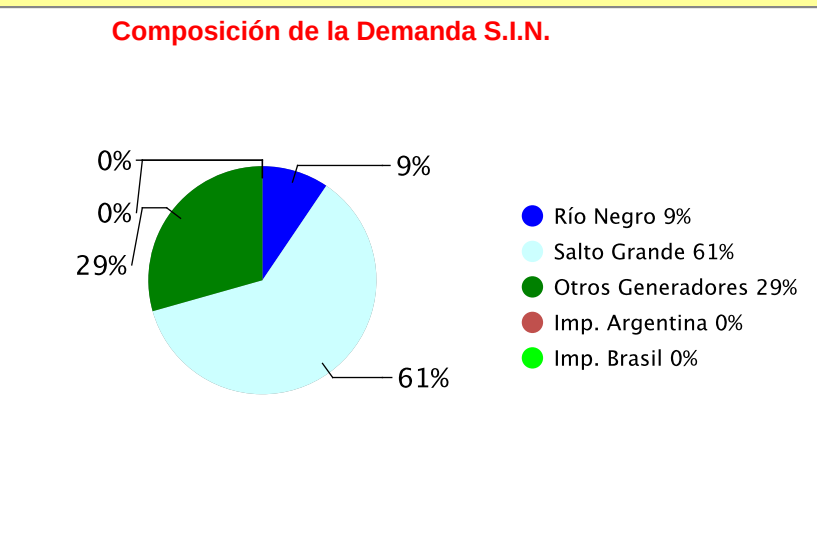



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

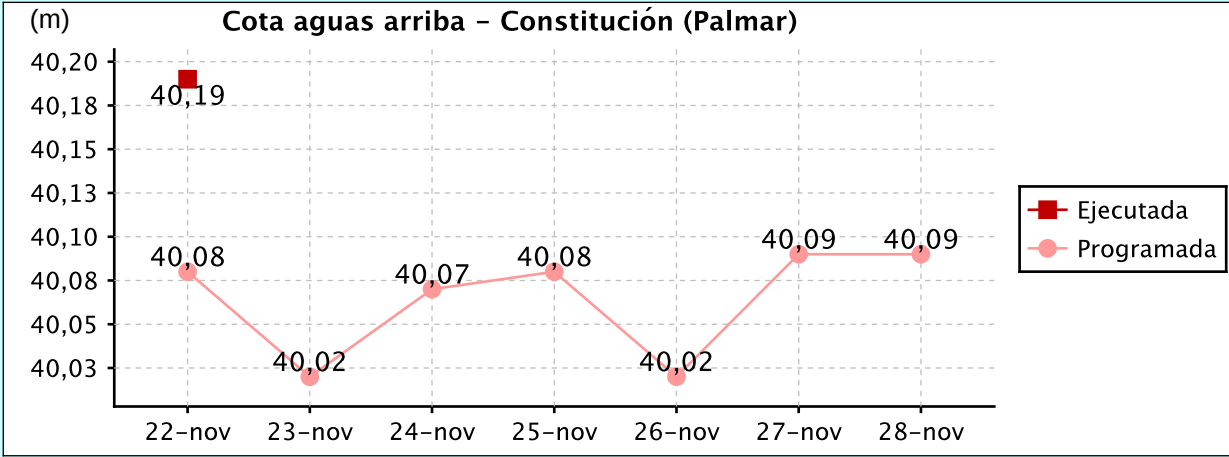
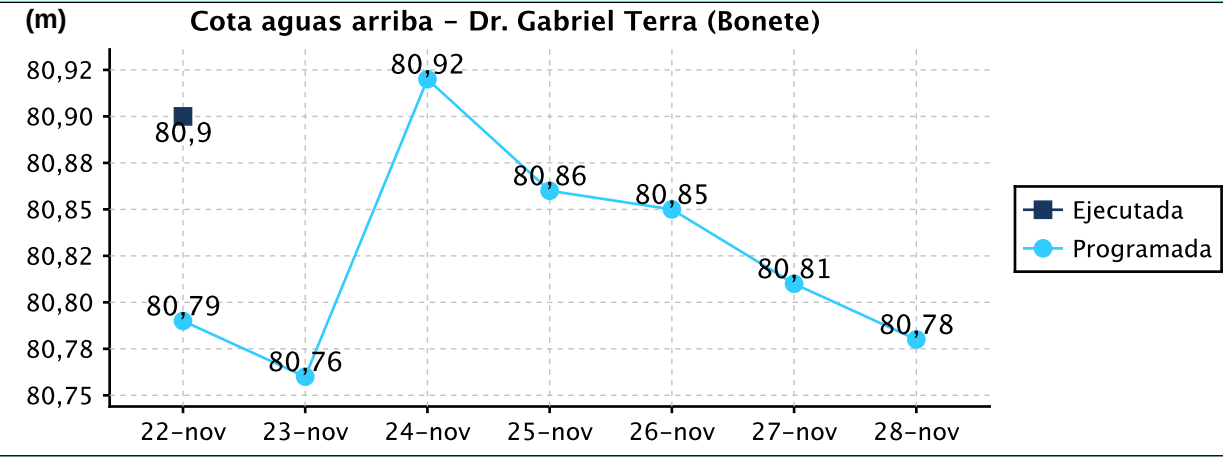


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,79	80,9
Baygorria	54,09	54,15
Palmar	40,08	40,19
SGU	35,52	35,64

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

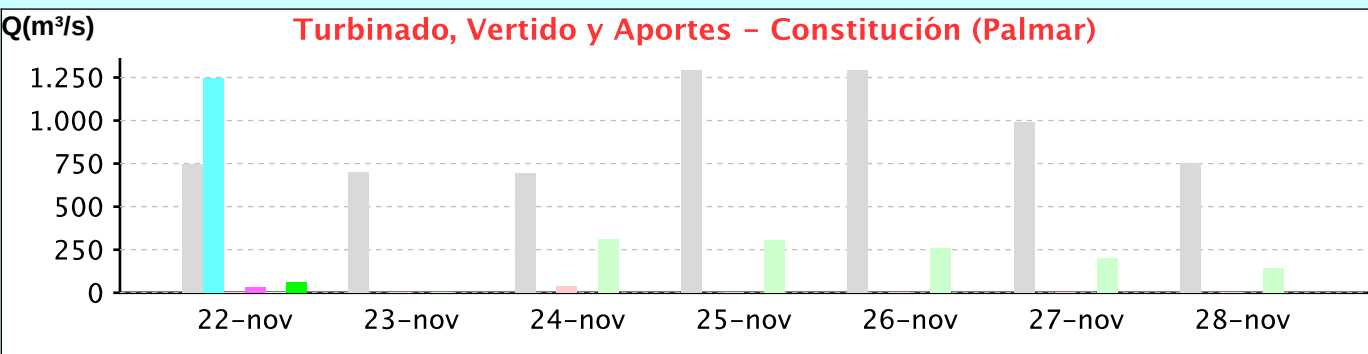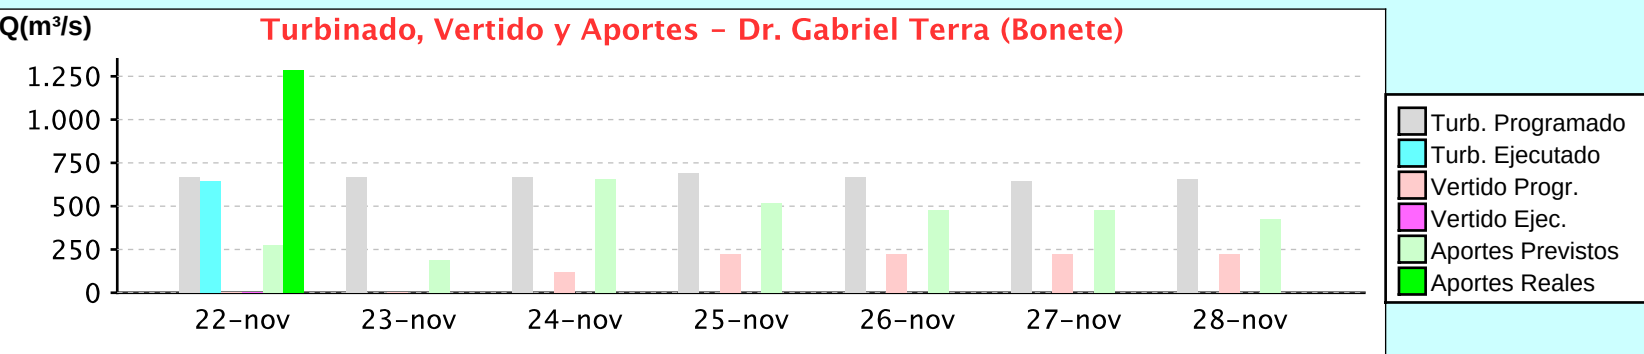

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

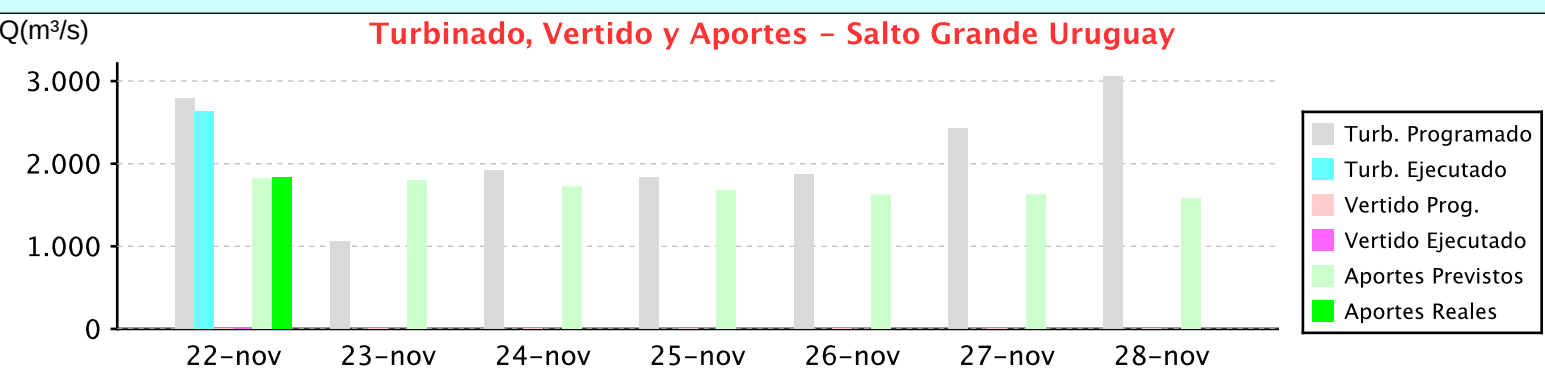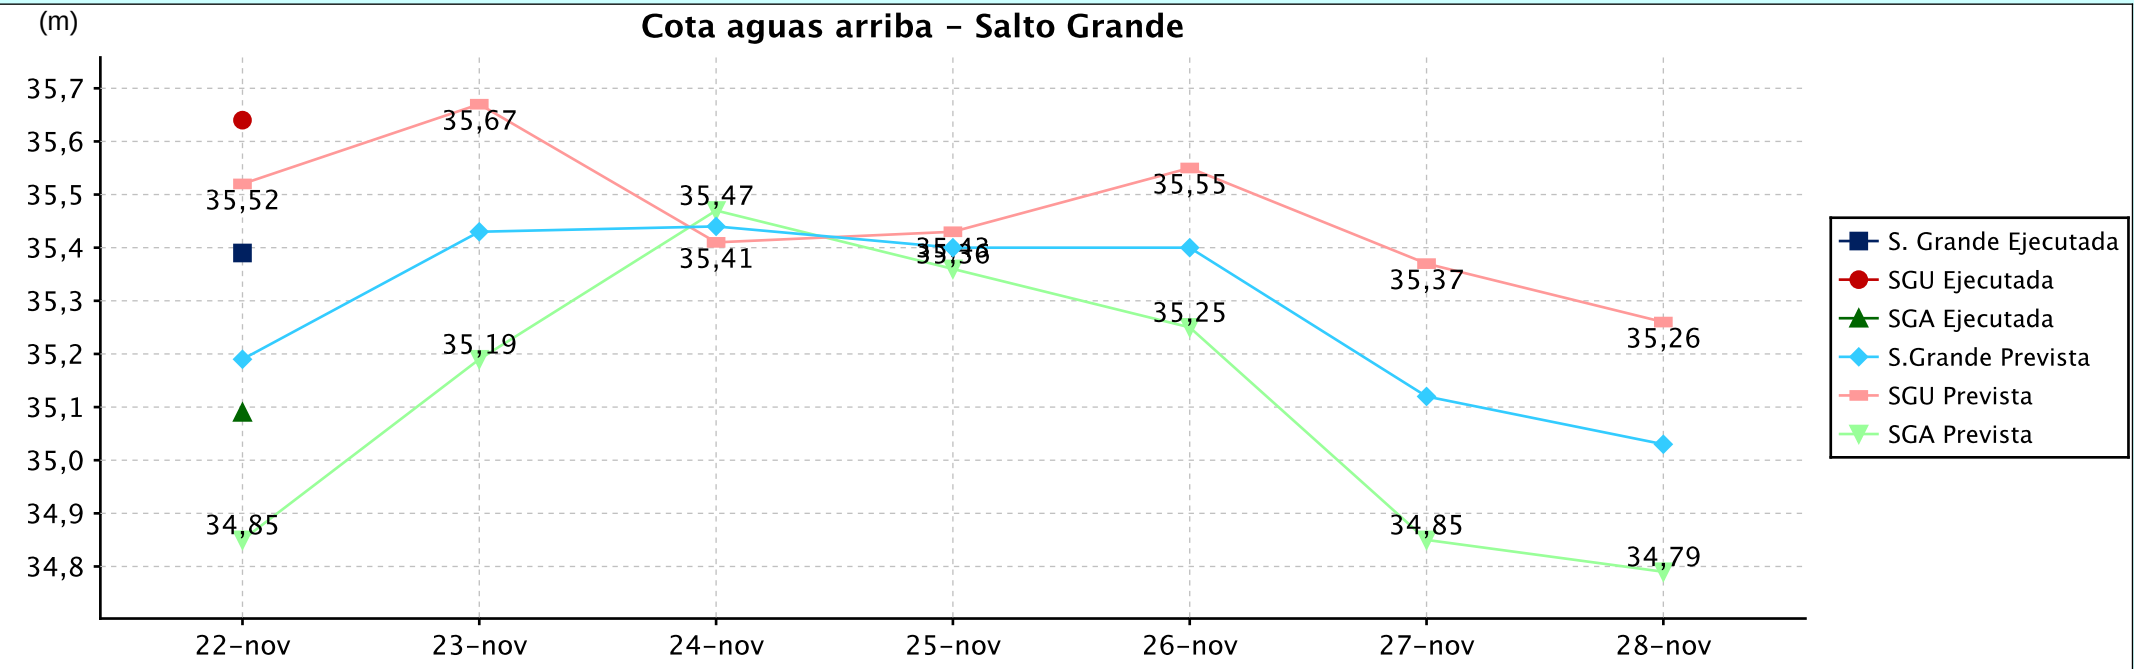

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,64
Cota Vista Arg	35,09
Cota real	35,39
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.446

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	644
Baygorria	634	803
Palmar	744	1.245
SGU	2.792	2.628

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	272	1.284
Baygorria	0	734
Palmar	0	59
SGU	1.825	1.834

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	667
Palmar	0	33
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se actualiza informe parcial publicado el 24/11.
Se exportaron 468 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

27/11/2014 14:10