



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 25 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-1
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	3
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-10
APR A	-0
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.385
C. Baygorria	1.774
C. Palmar	7.884
C. Salto Grande	9.135
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.064
TOTAL Generación	27.184

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.184
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.850
Diferencia (MWh)	-666
Ejecutada - Programada	-2,39 %

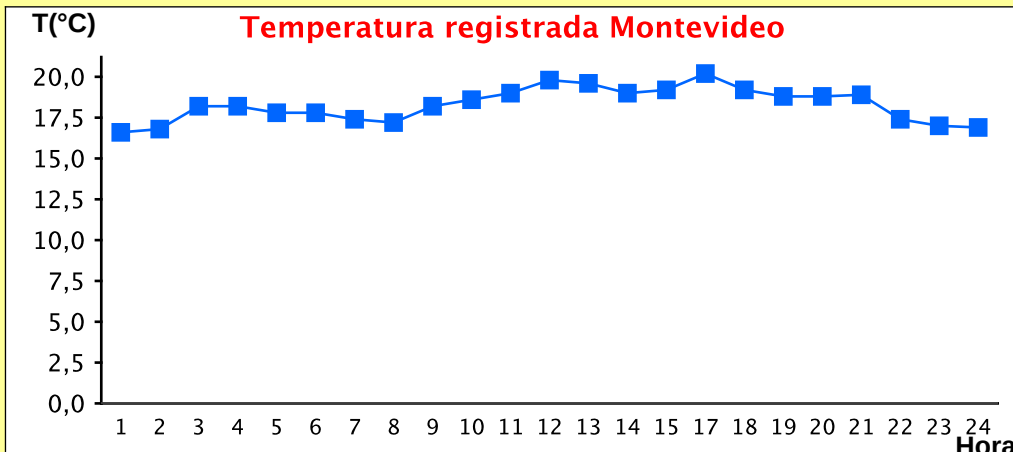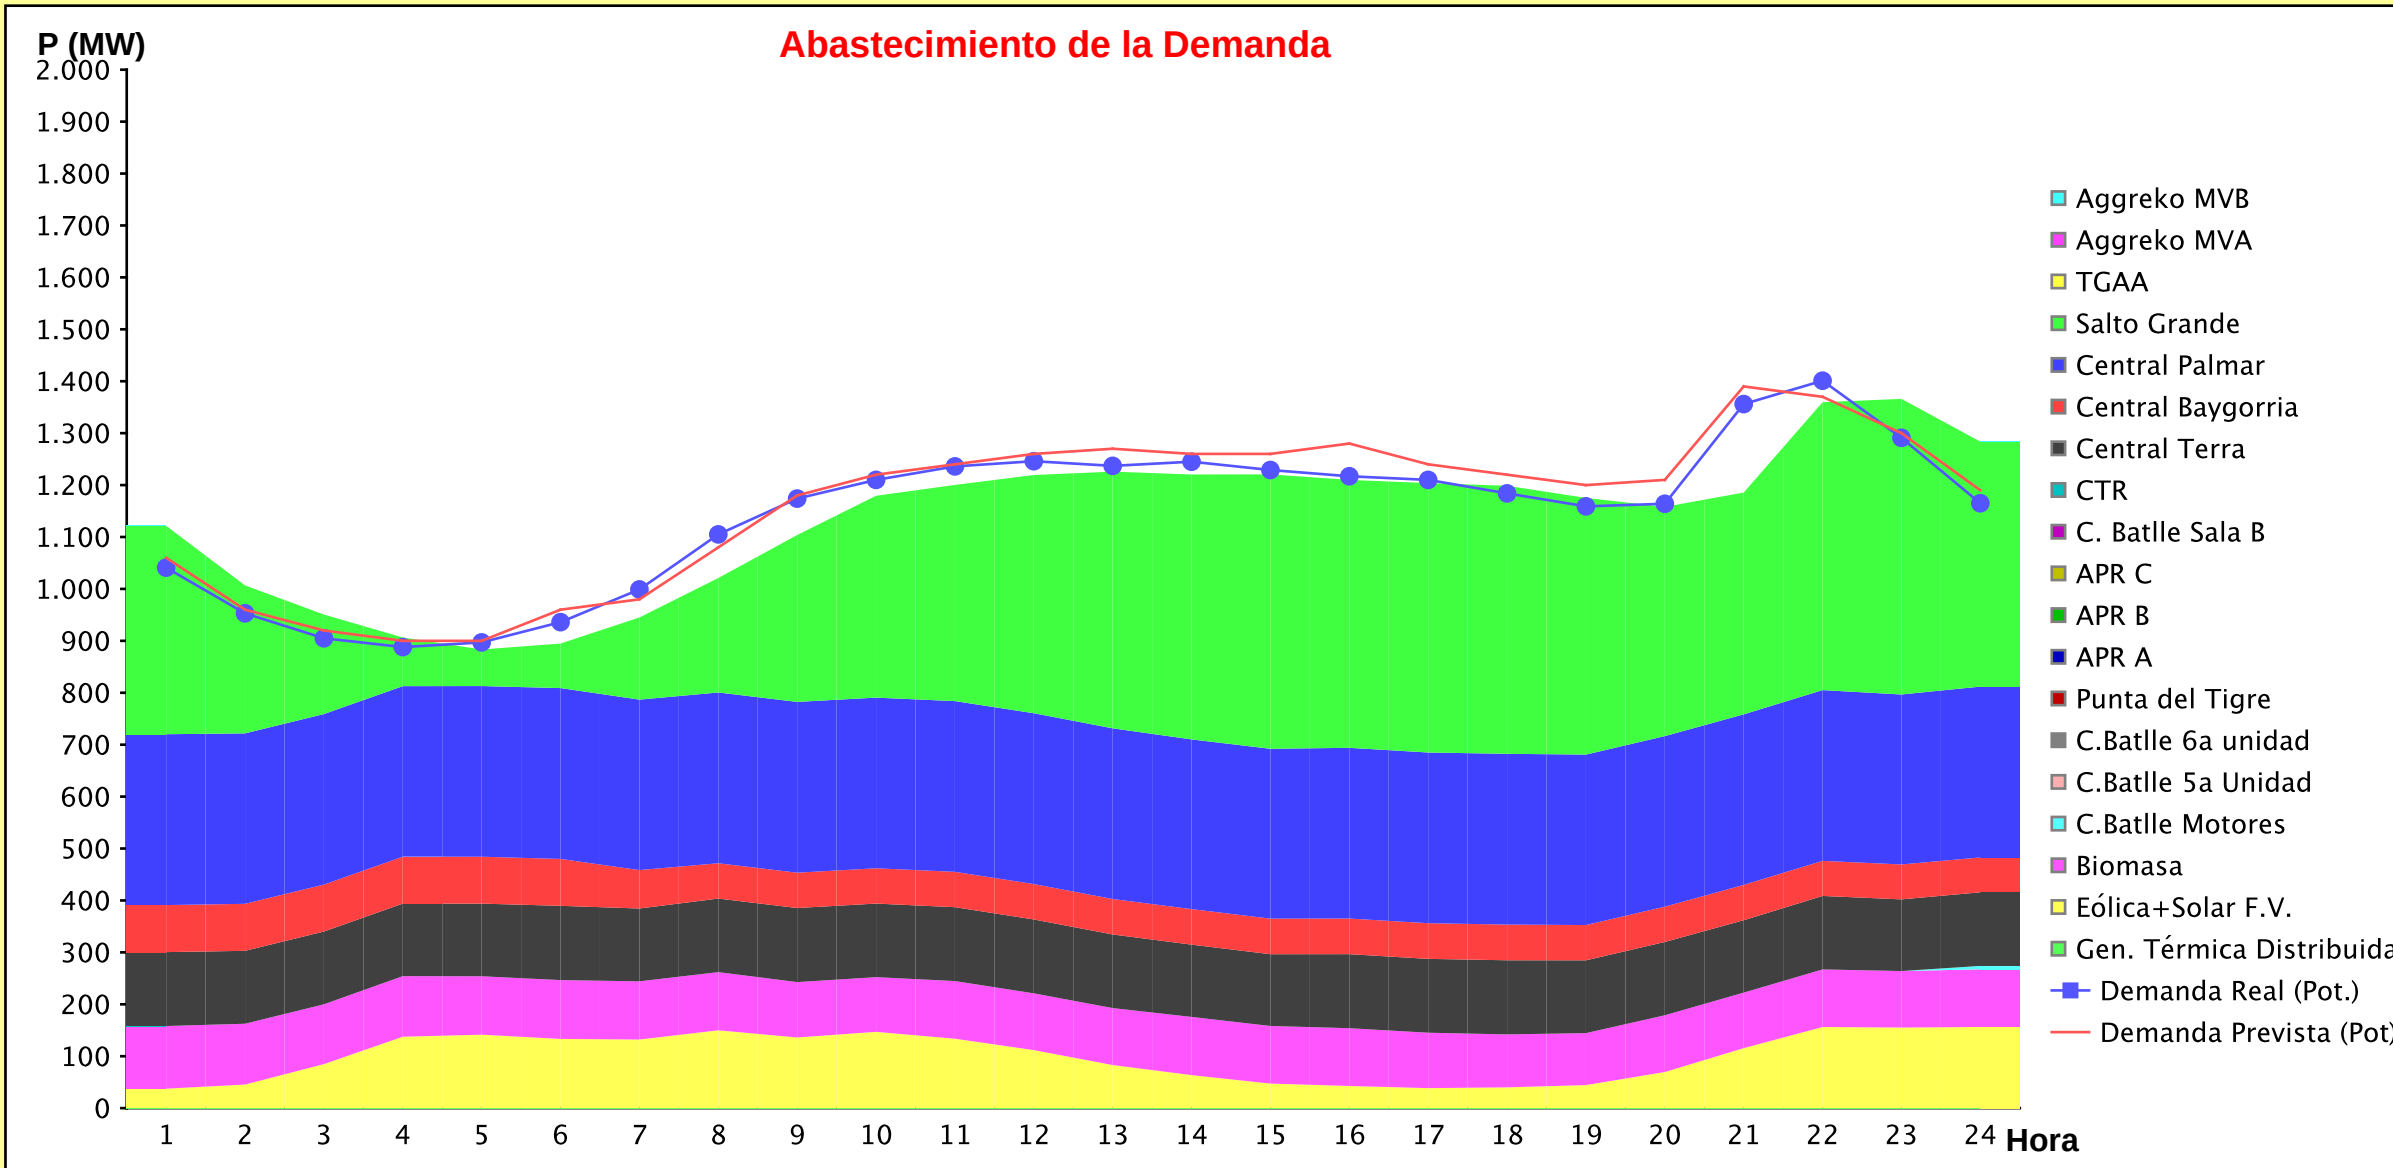



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1257,39 Hora 11:43
Potencia mínima:	870,61 Hora 03:56
Pico noche:	1416,79 Hora 21:38

Generación Media (MW)	
Eólica	101,2
Biomasa	110,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

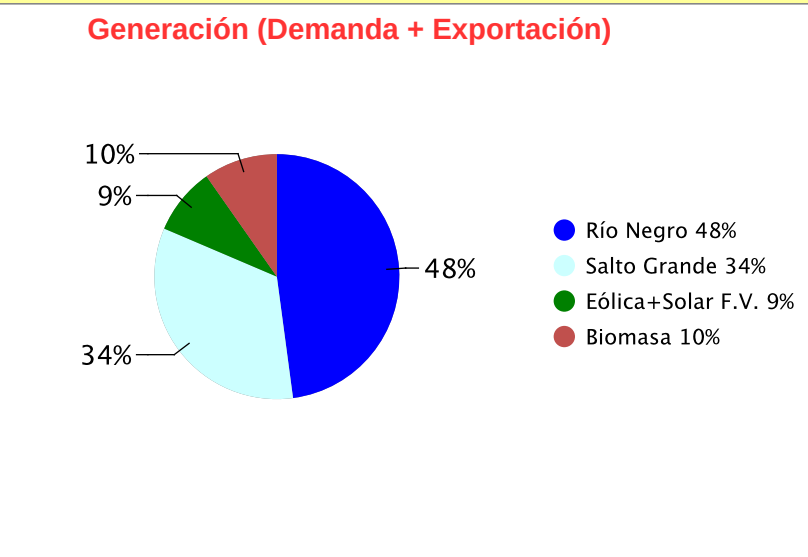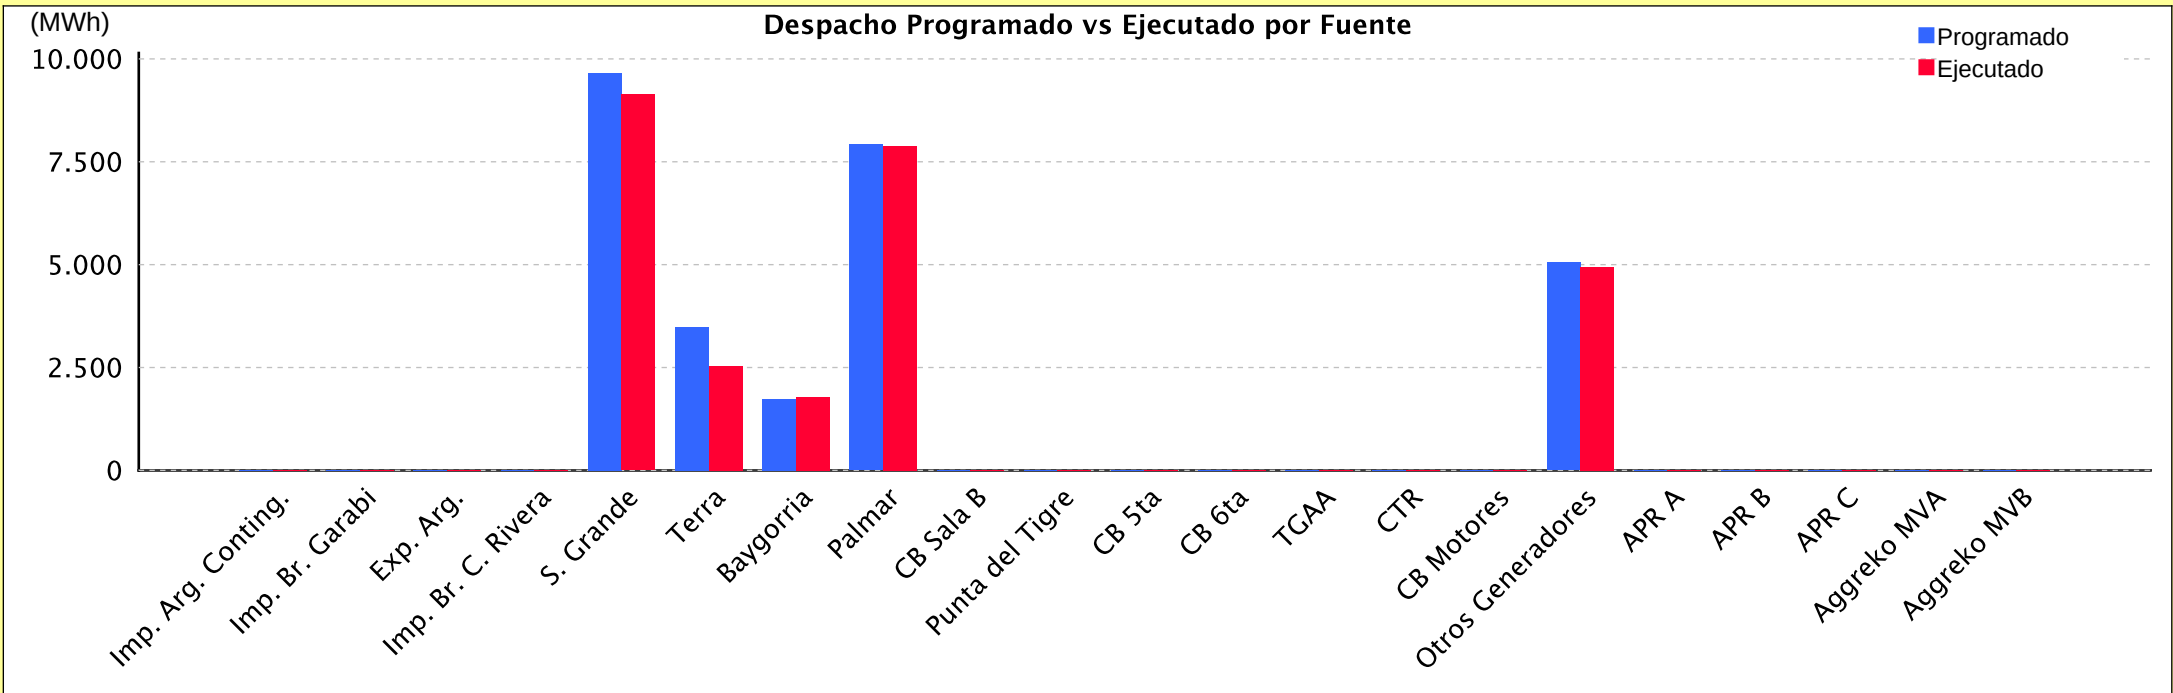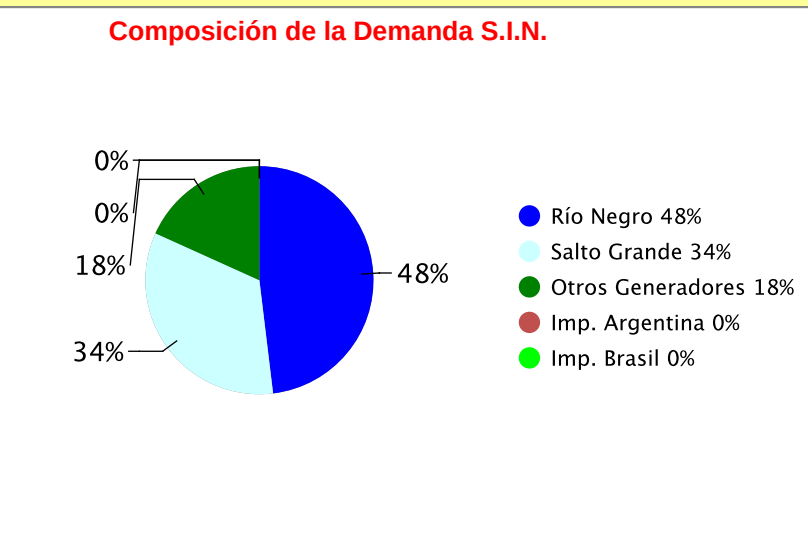



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

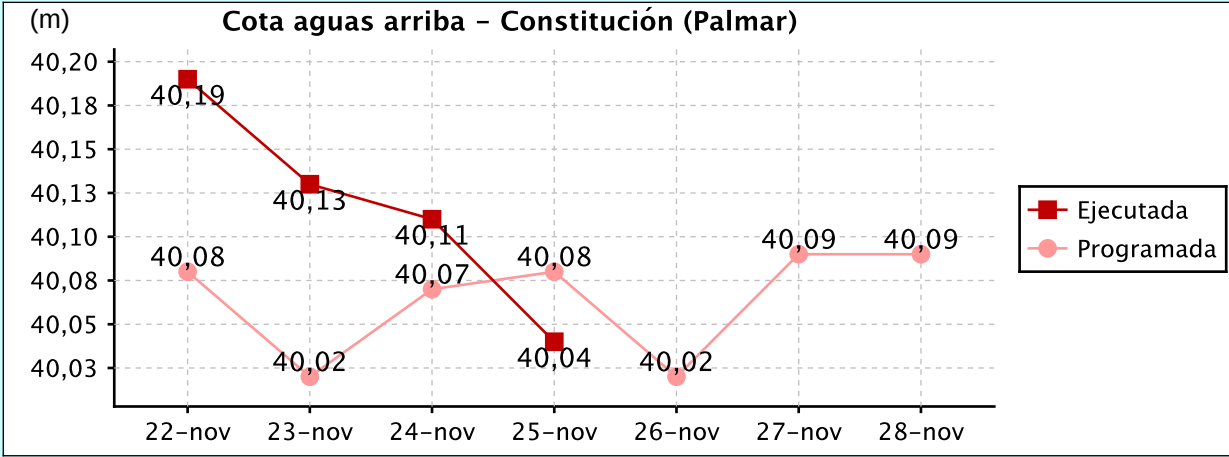
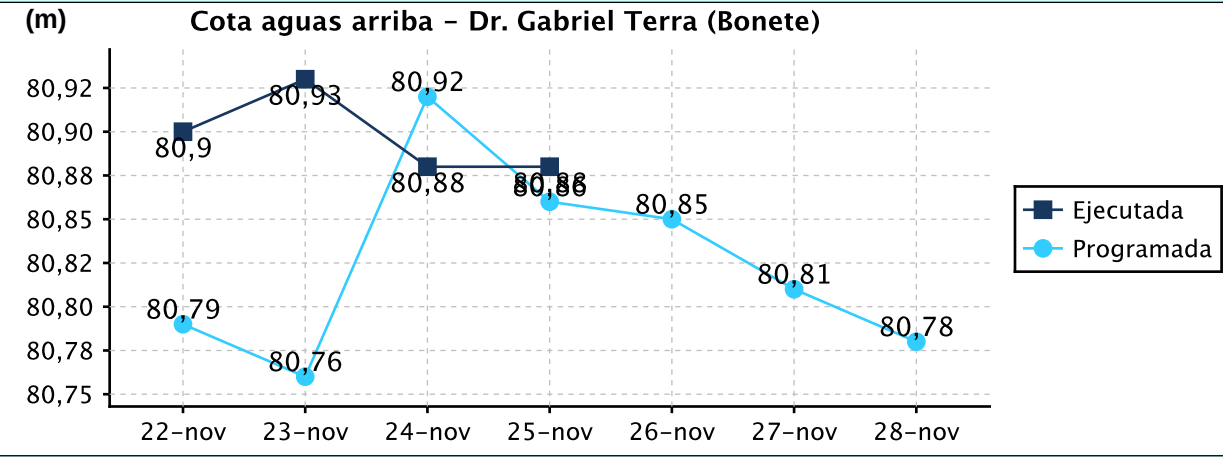


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,86	80,88
Baygorria	54,11	54,31
Palmar	40,08	40,04
SGU	35,43	35,53

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

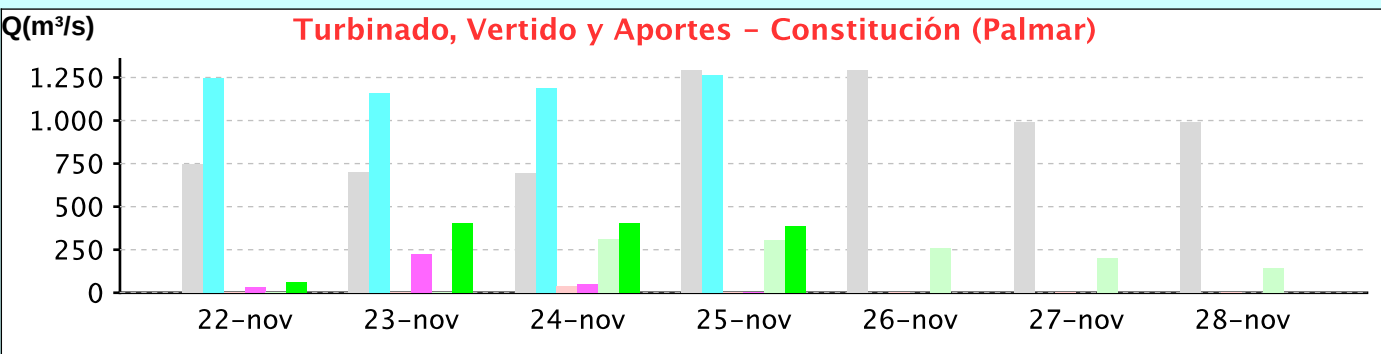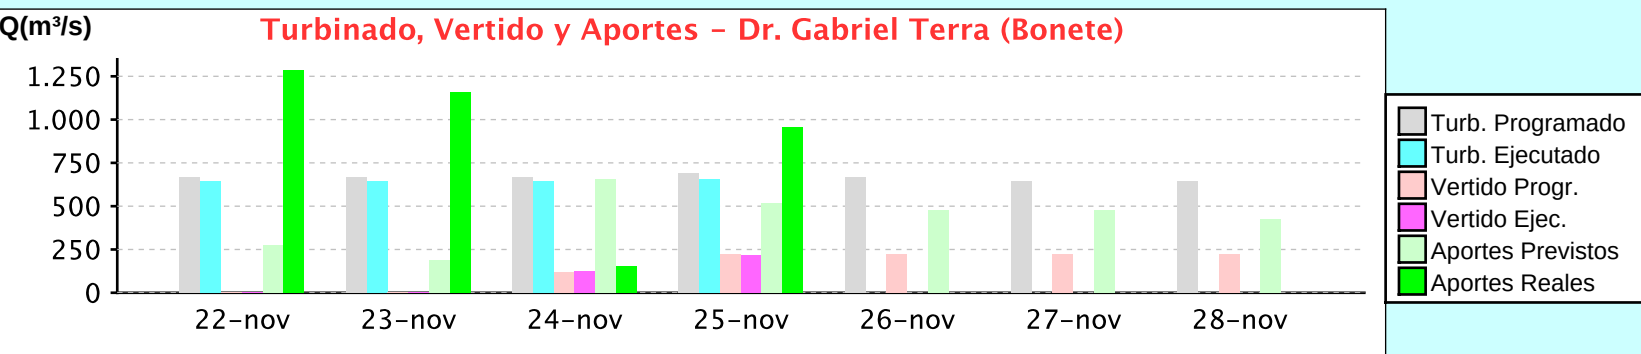

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

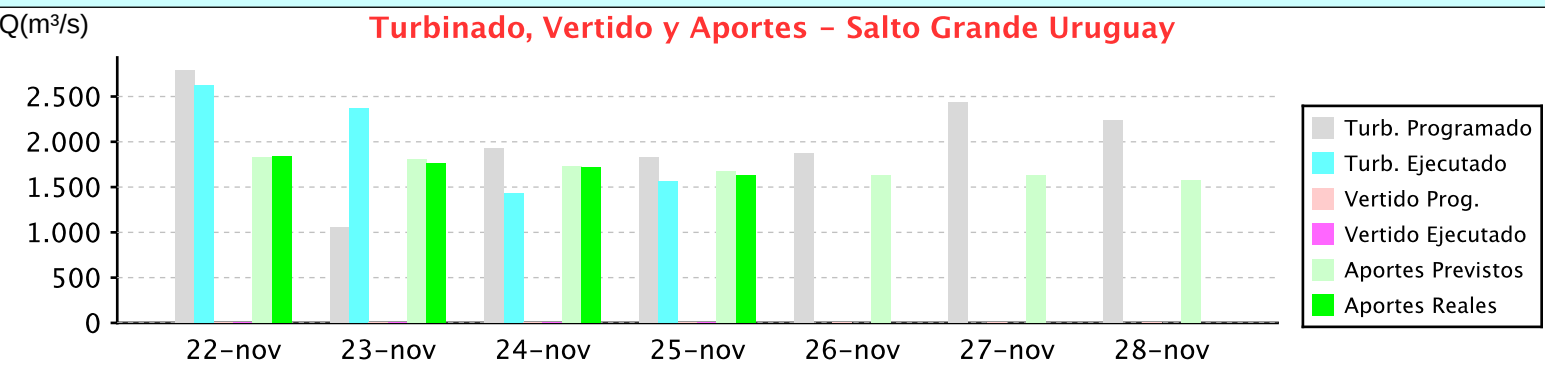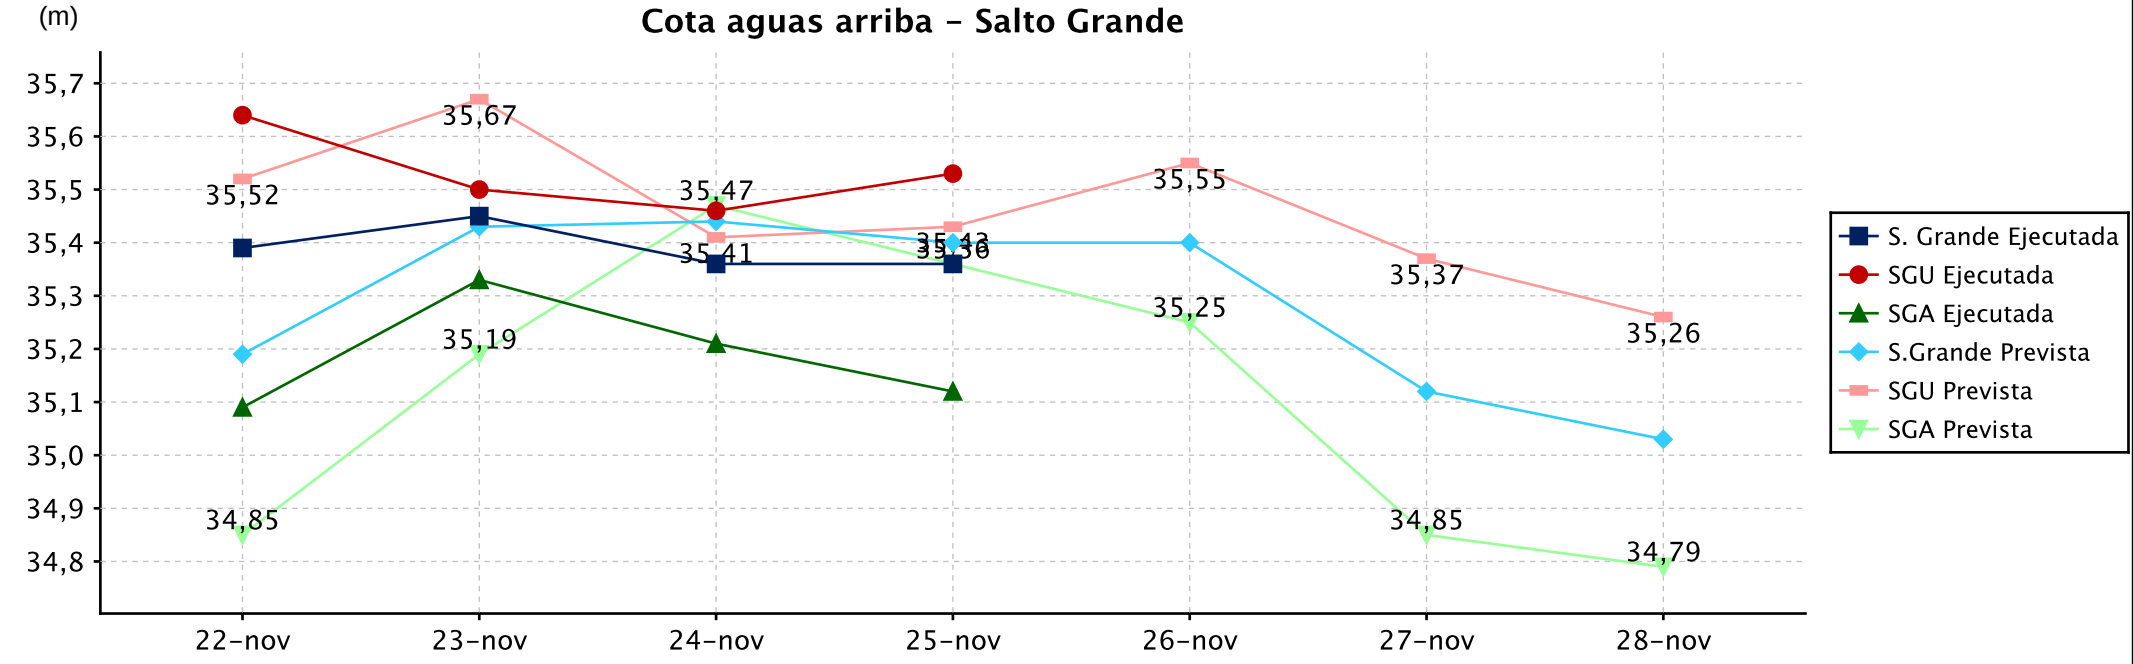

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,53
Cota Vista Arg	35,12
Cota real	35,36
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
10.045	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	693	653
Baygorria	657	644
Palmar	1.291	1.264
SGU	1.830	1.564

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	519	954
Baygorria	0	84
Palmar	305	387
SGU	1.675	1.629

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	270	32
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES