



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 30 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-9
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-6
Central La Tablada	-52
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.344
C. Baygorria	2.142
C. Palmar	7.875
C. Salto Grande	5.746
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.323
TOTAL Generación	24.358

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.358
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.090
Diferencia (MWh)	268
Ejecutada - Programada	1,11 %

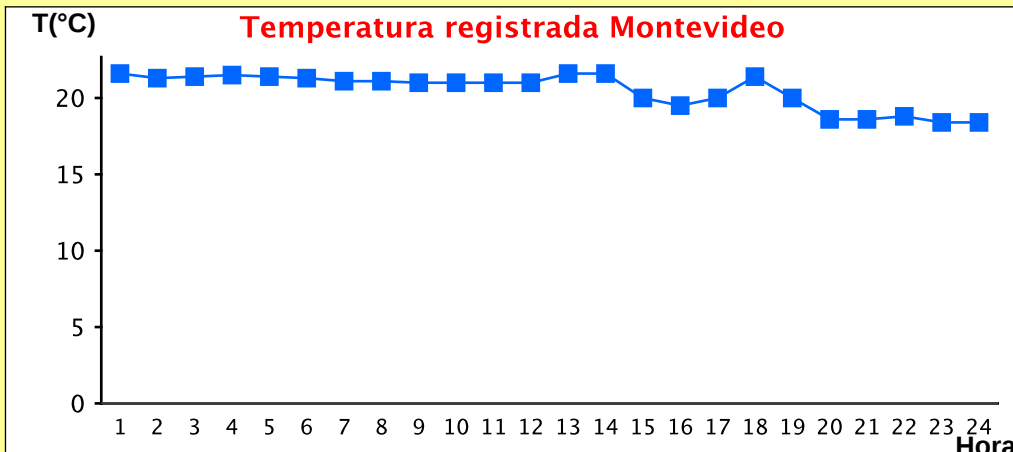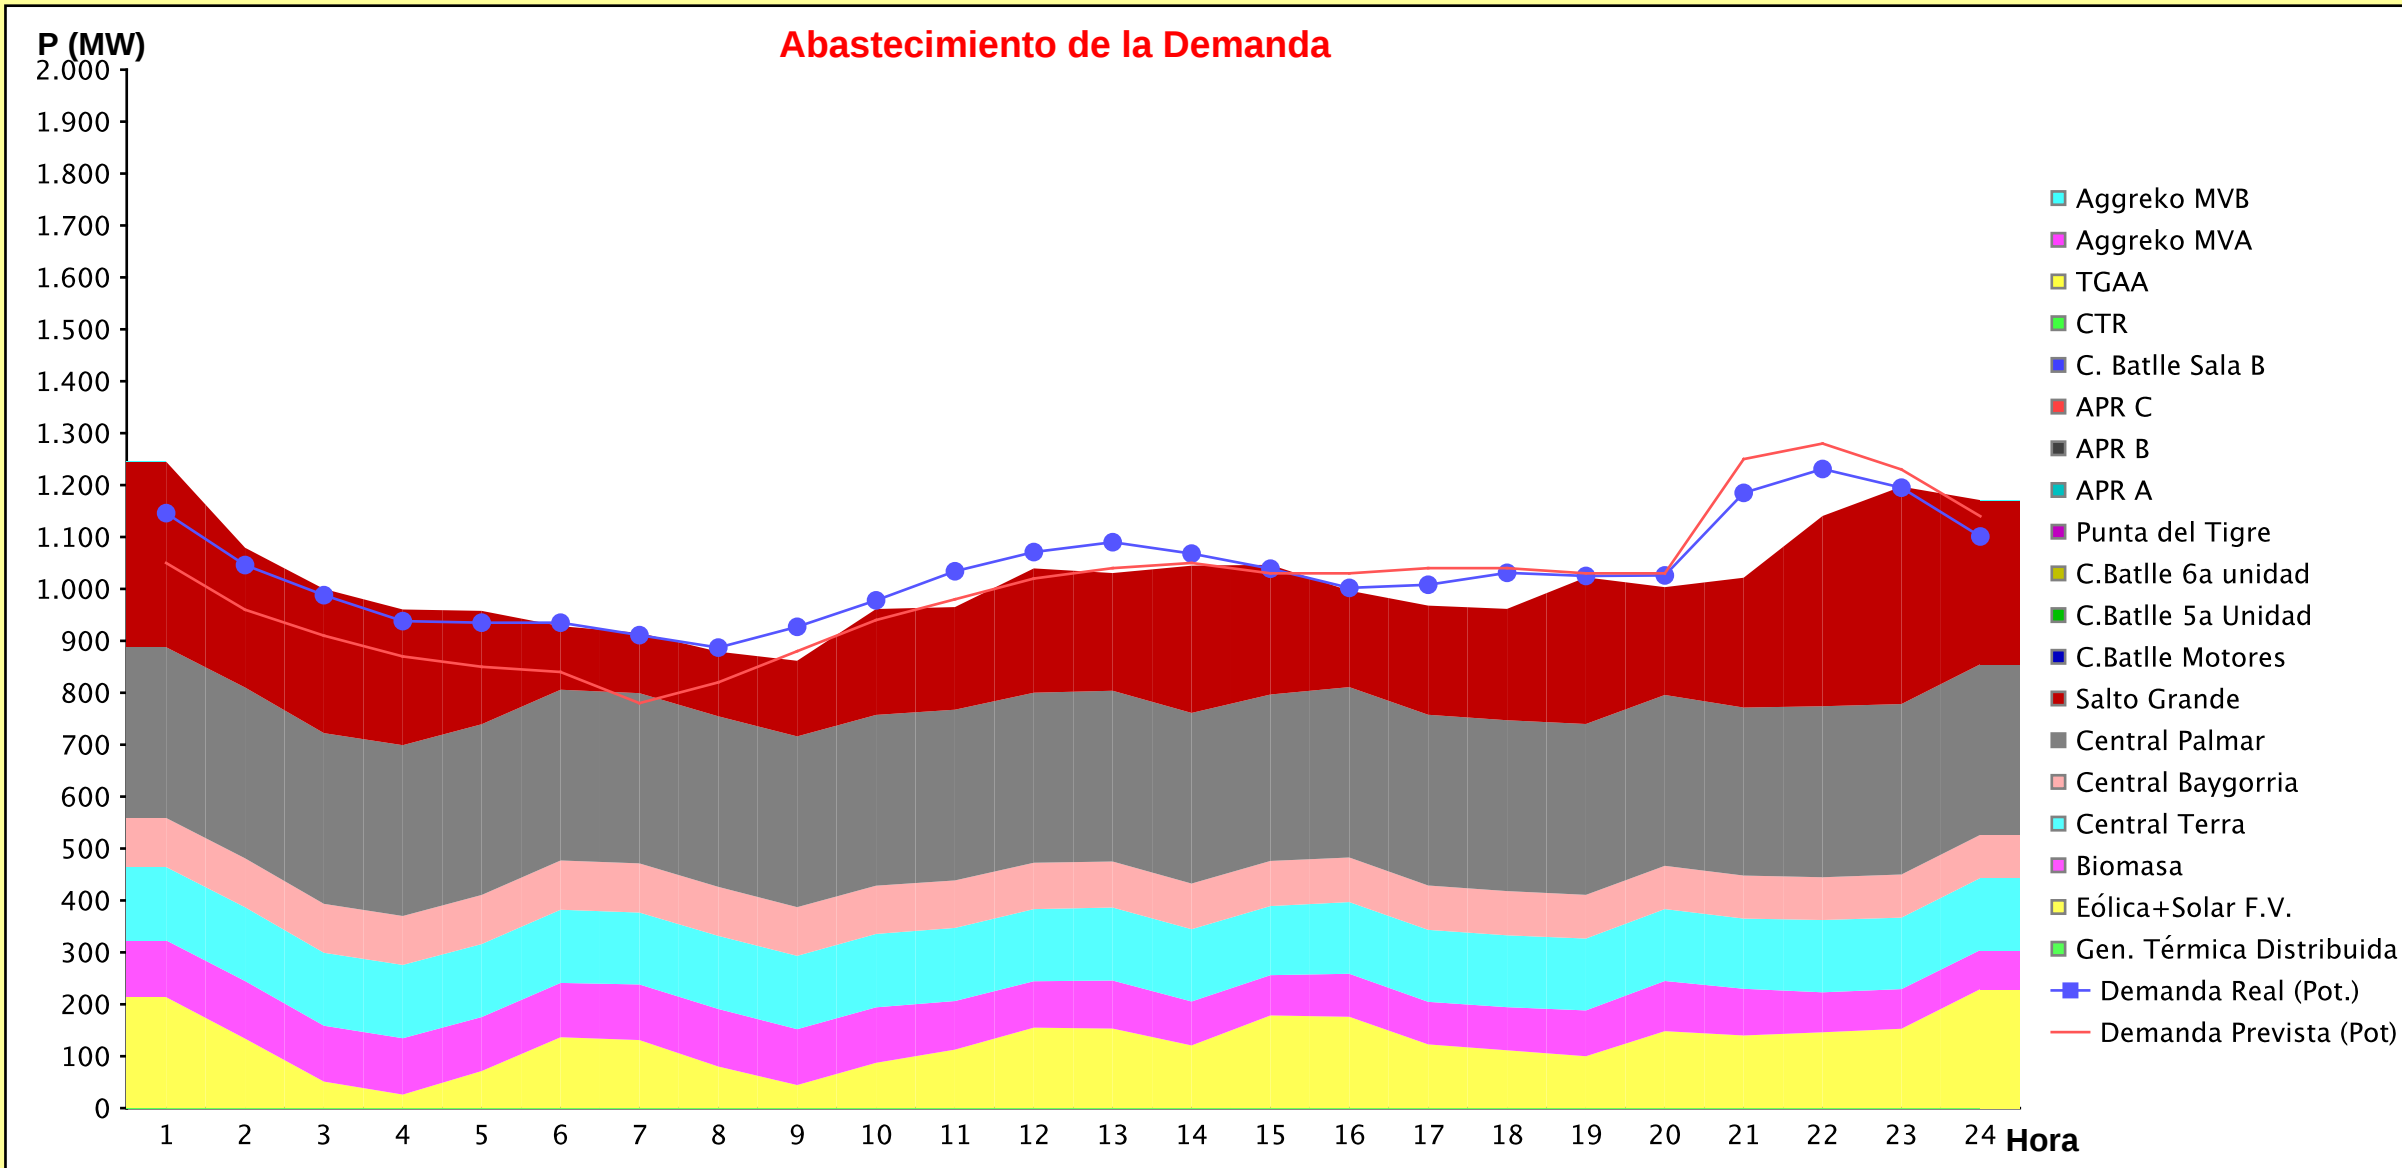



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1095,78 Hora 13:16
Potencia mínima:	884,7 Hora 07:59
Pico noche:	1239,02 Hora 21:57

Generación Media (MW)	
Eólica	126,5
Biomasa	94,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

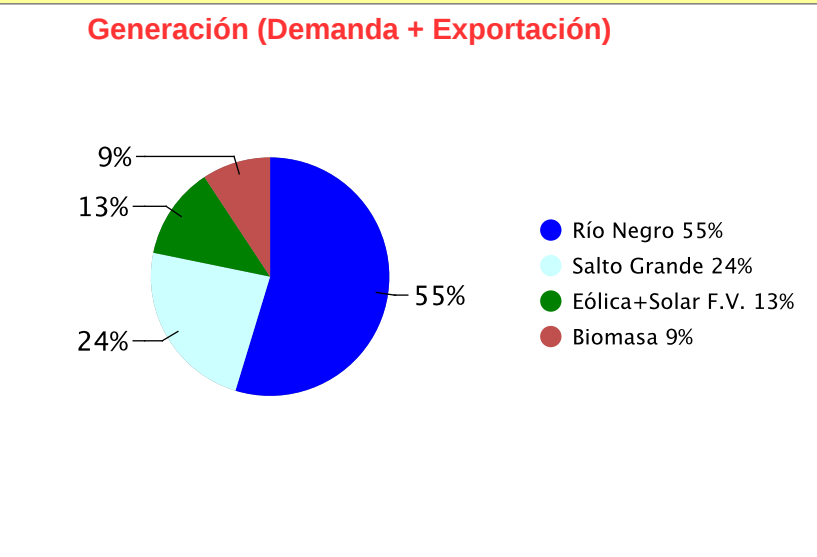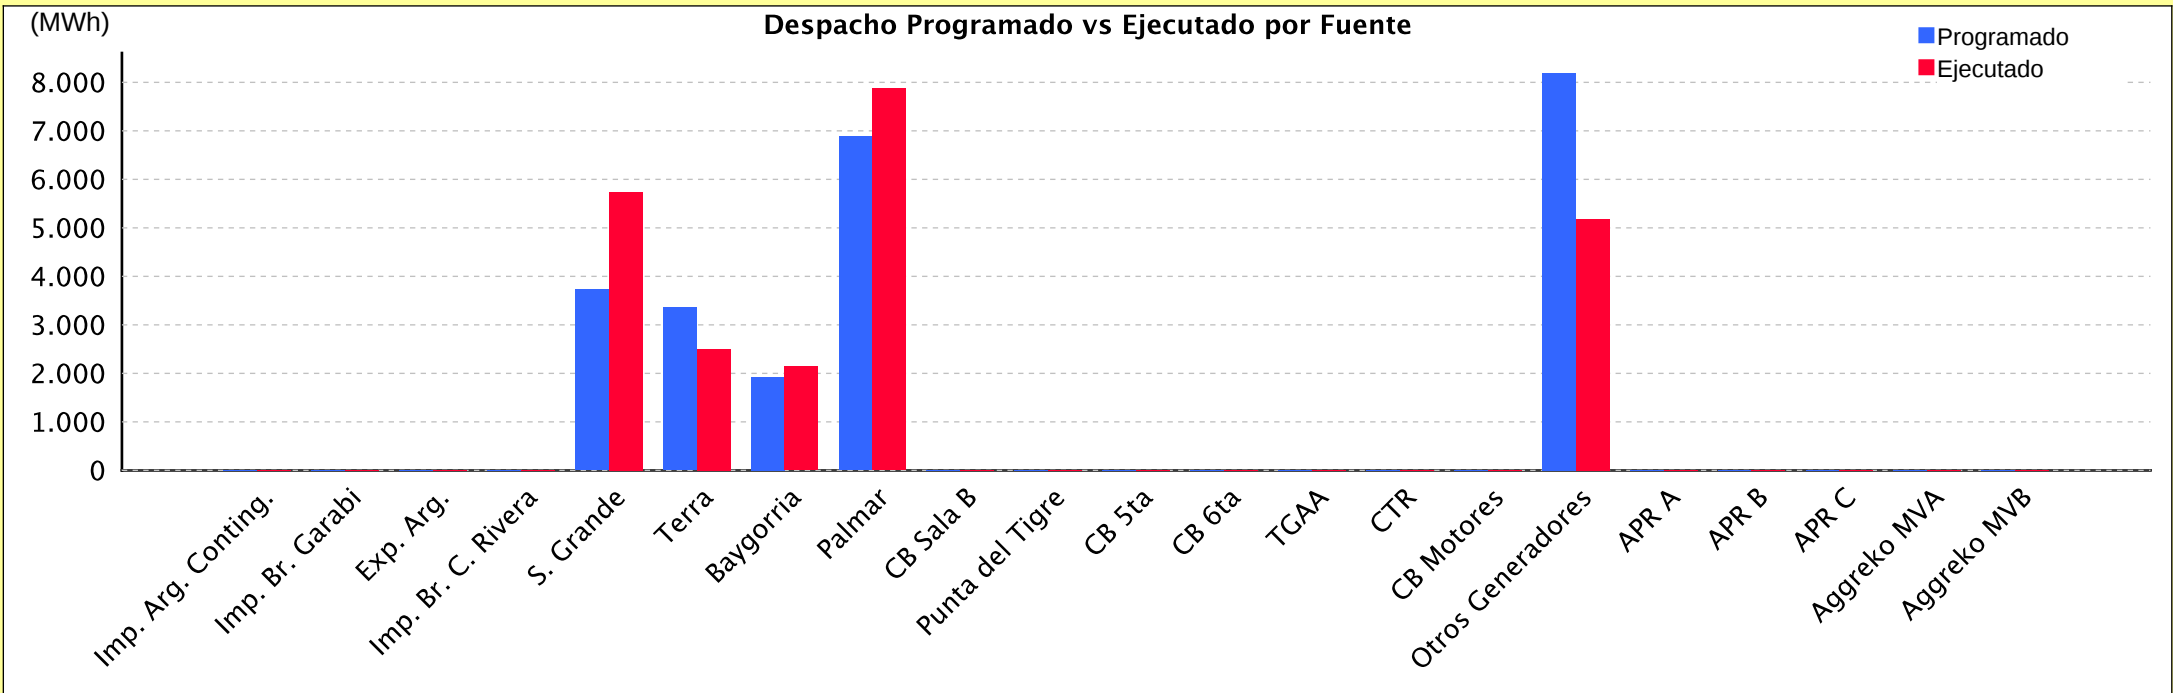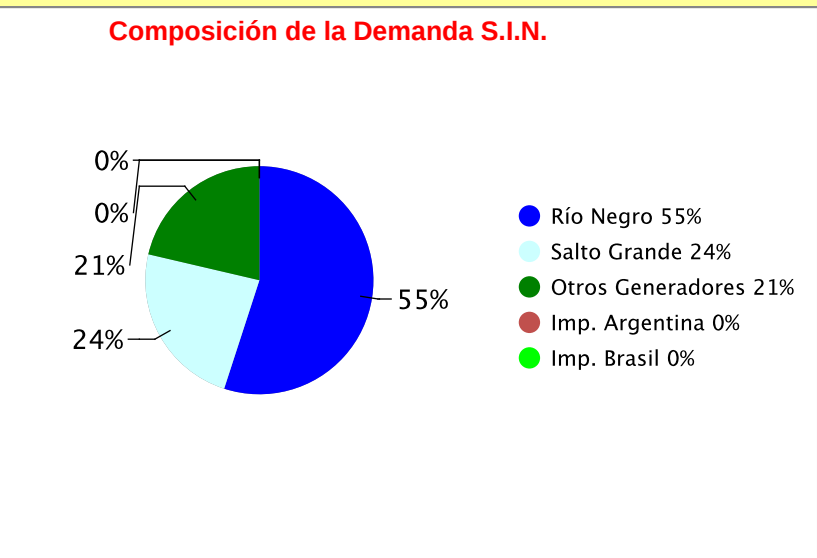



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

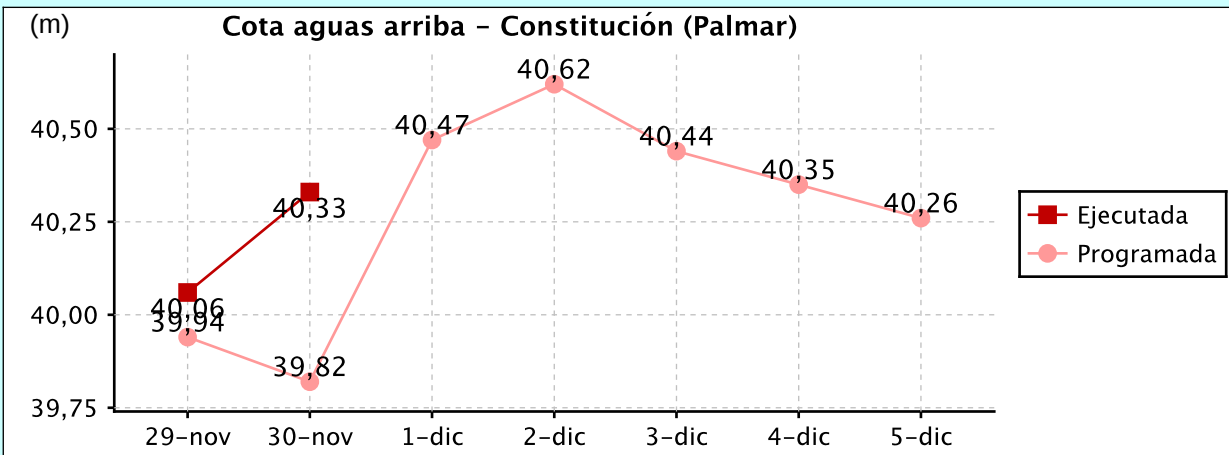
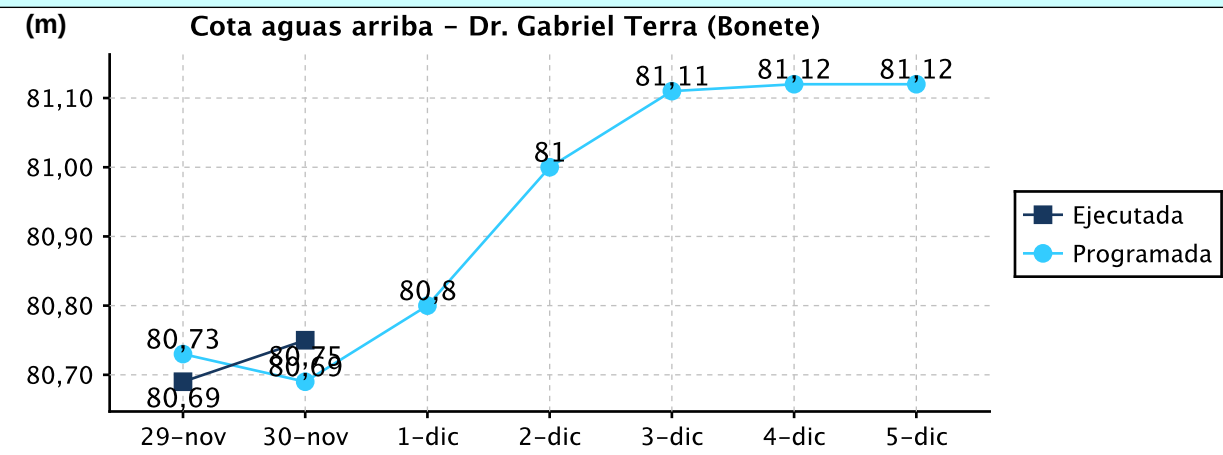


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,69	80,75
Baygorria	54,25	54,26
Palmar	39,82	40,33
SGU	35,09	35,33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

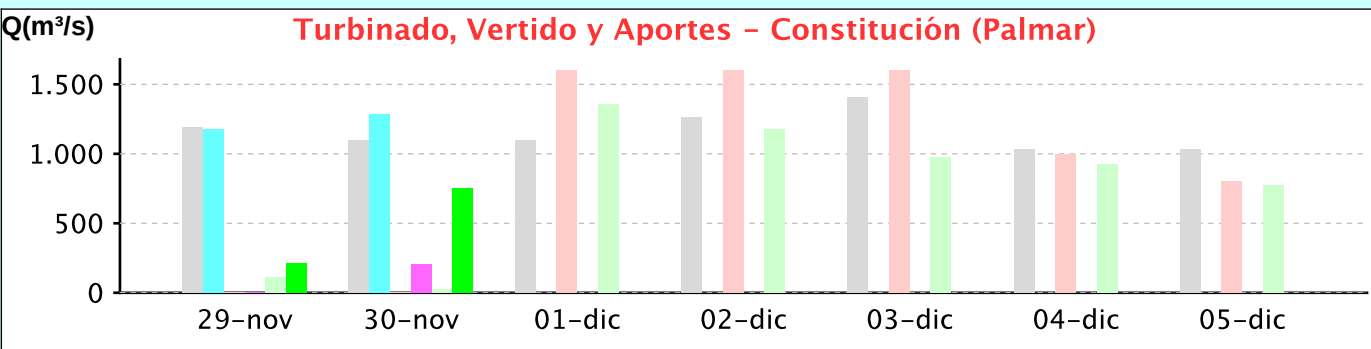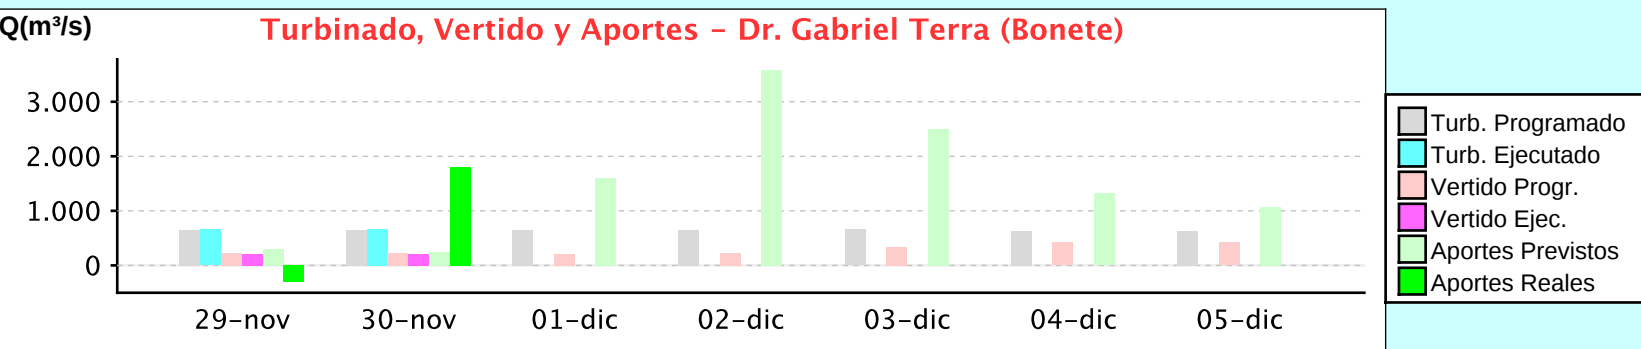

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

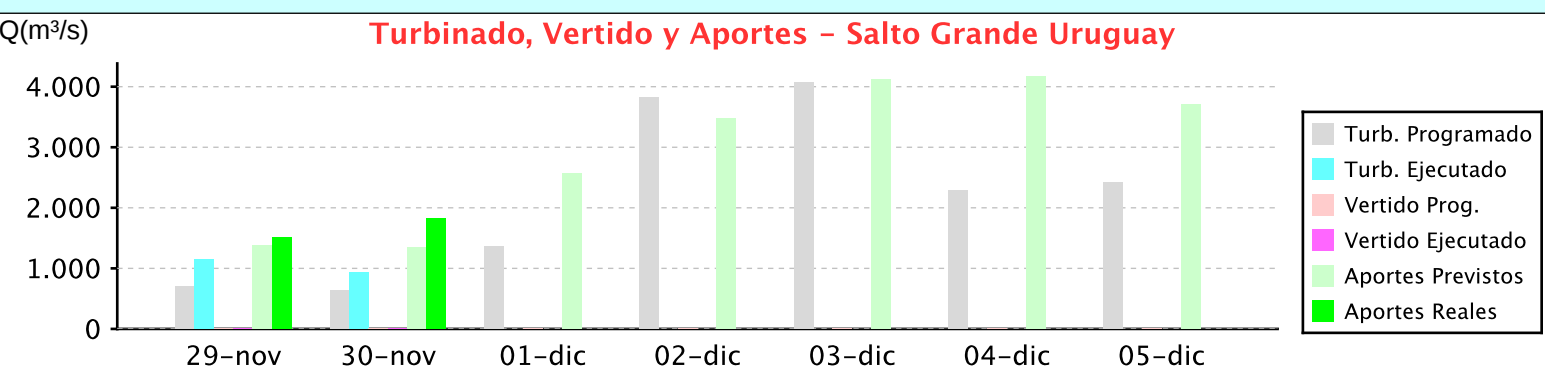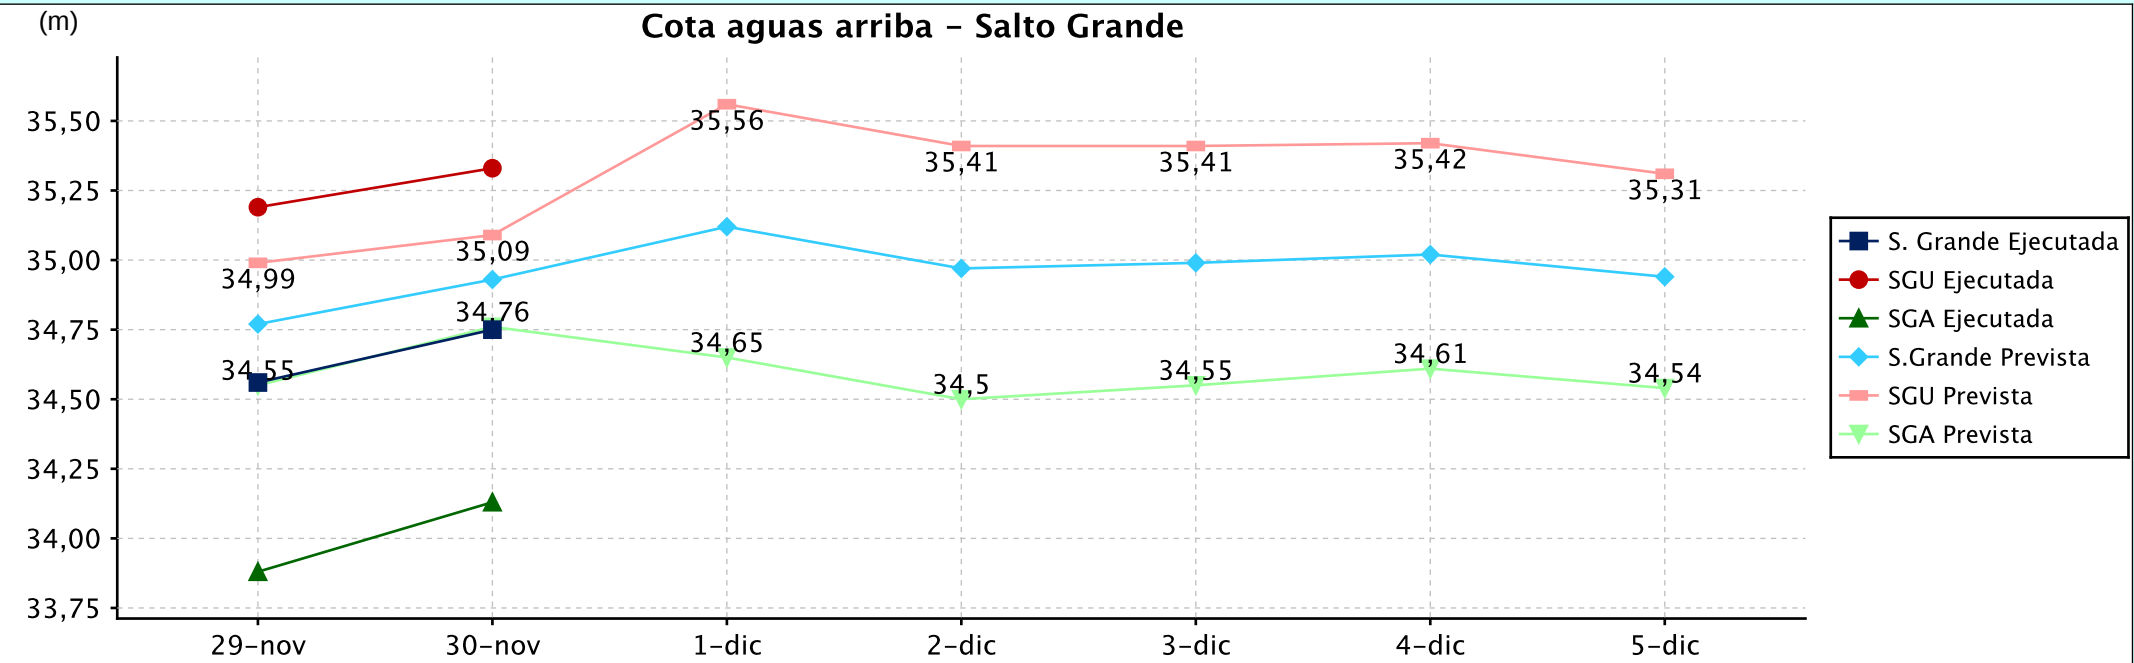

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,33
Cota Vista Arg	34,13
Cota real	34,75

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	27.197
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	646	667
Baygorria	712	835
Palmar	1.098	1.281
SGU	638	938

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	251	1.806
Baygorria	0	1.022
Palmar	27	750
SGU	1.350	1.828

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	211
Baygorria	0	799
Palmar	0	204
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se actualiza versión publicada el 1/12.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

03/12/2014 10:53