



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 25 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-93
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.164
C. Baygorria	372
C. Palmar	87
C. Salto Grande	15.888
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.594
TOTAL Generación	23.995

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	593
Hidráulica	593
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	593


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.402
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.440
Diferencia (MWh)	-38
Ejecutada - Programada	-0,16 %

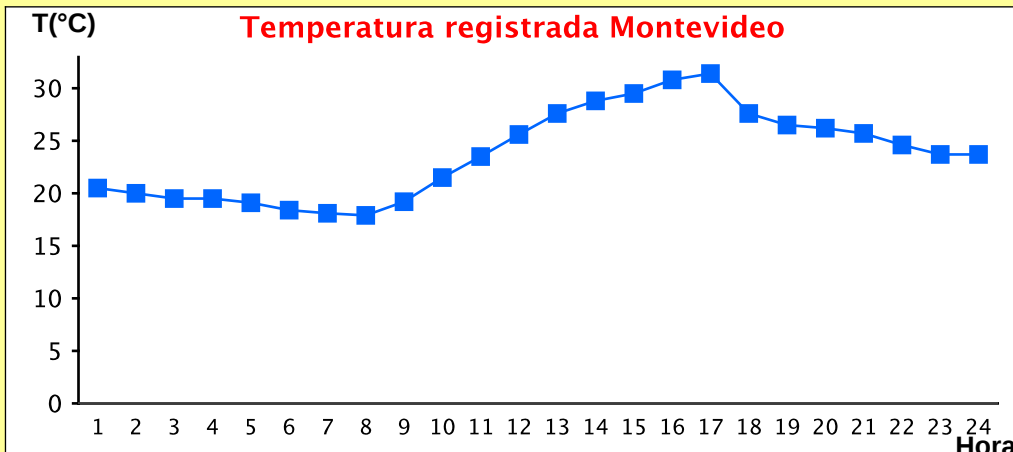
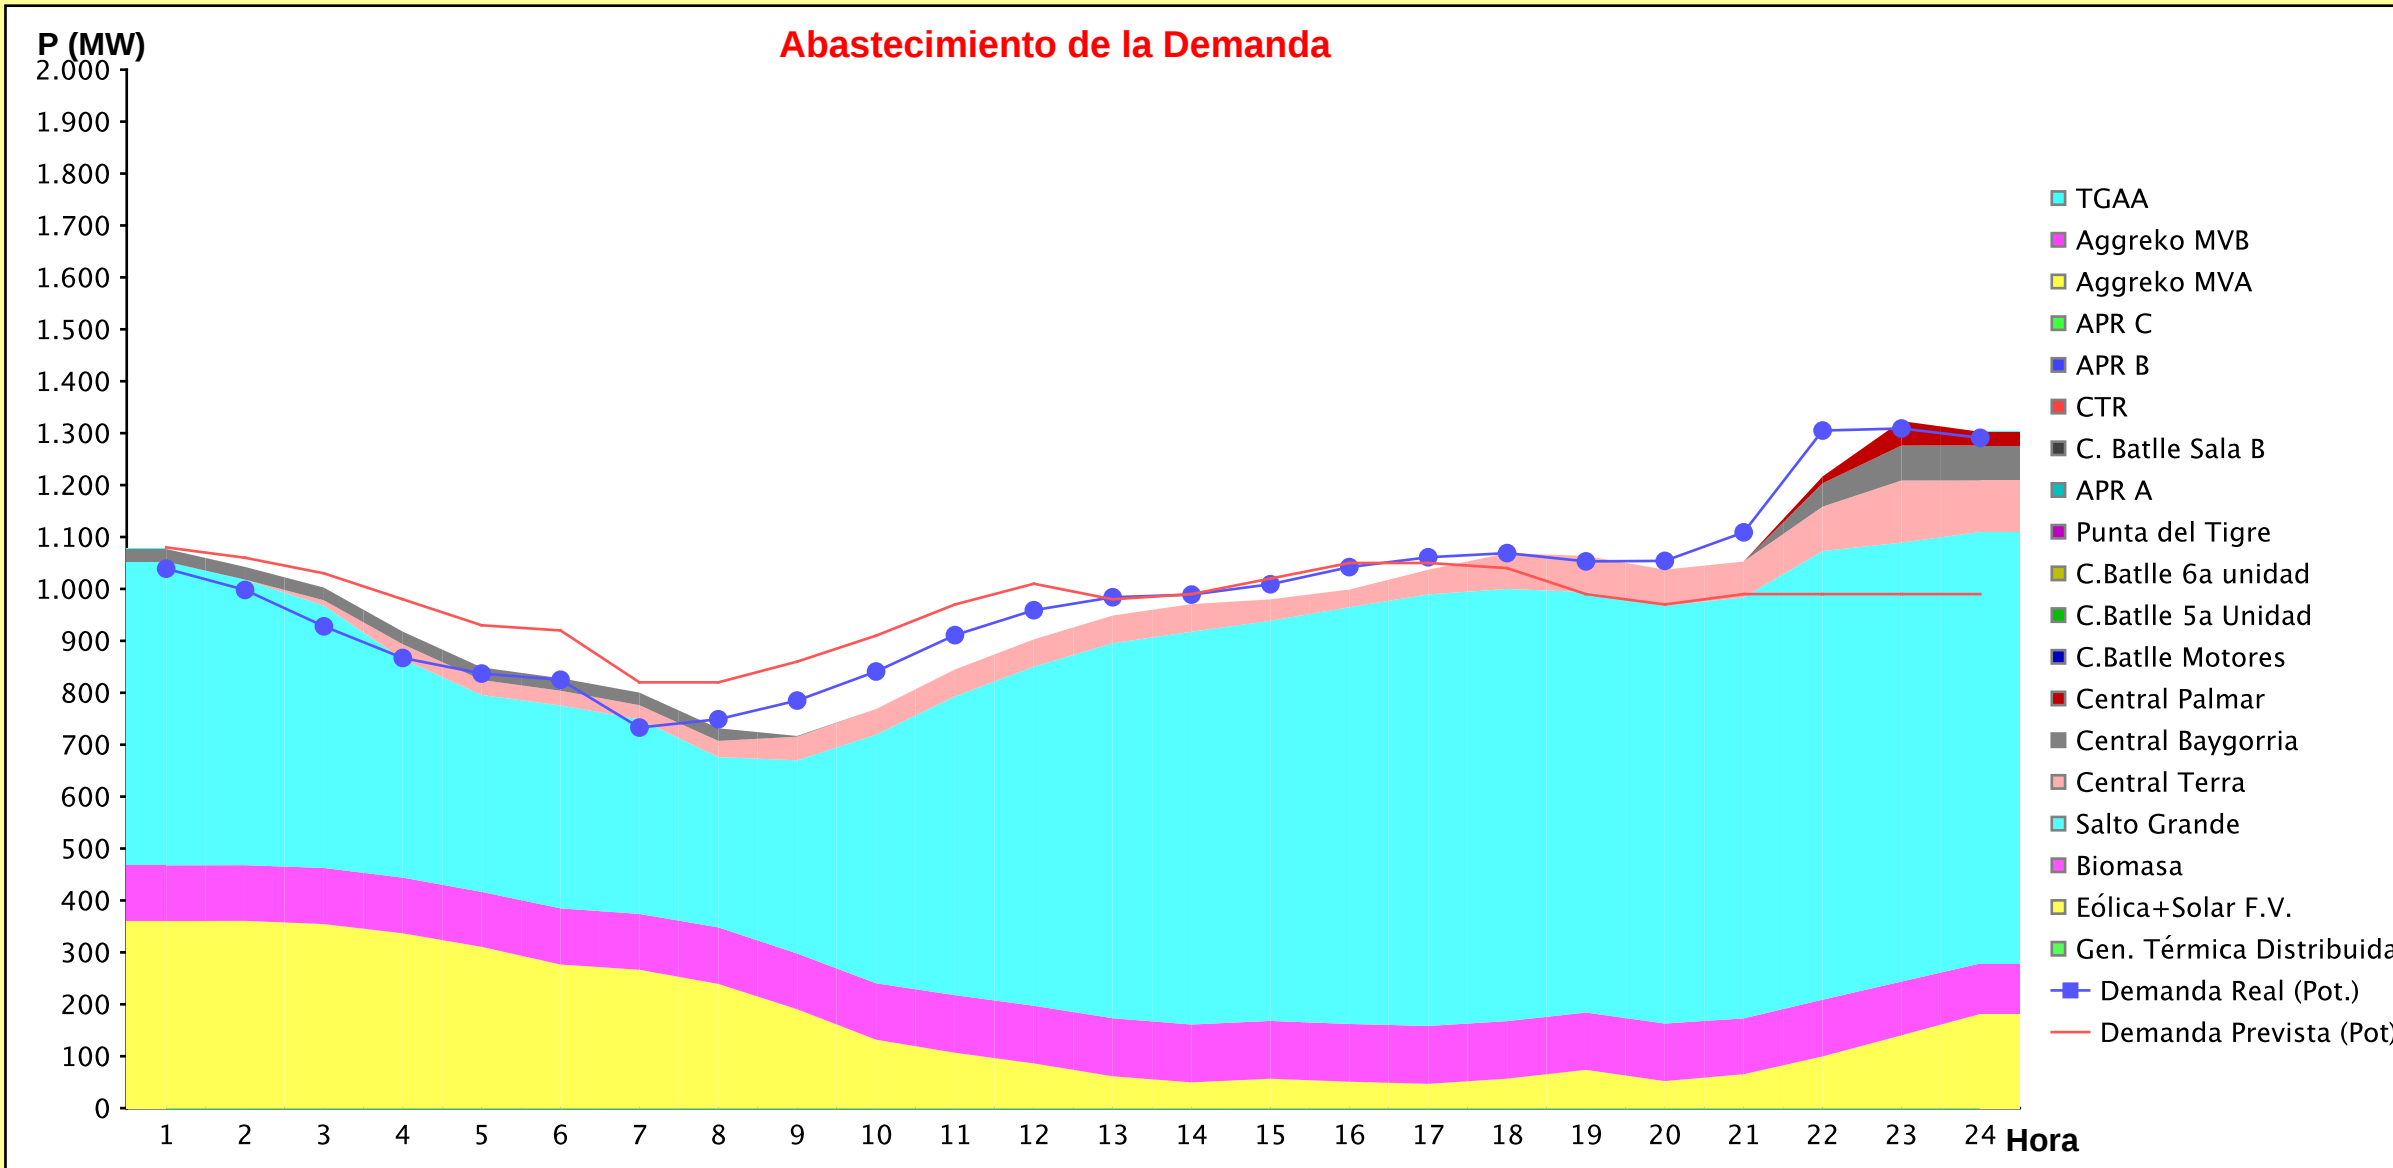


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1061,07 Hora 16:52
Potencia mínima:	724,39 Hora 07:31
Pico noche:	1322,22 Hora 22:30

Generación Media (MW)	
Eólica	164,9
Biomasa	108,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


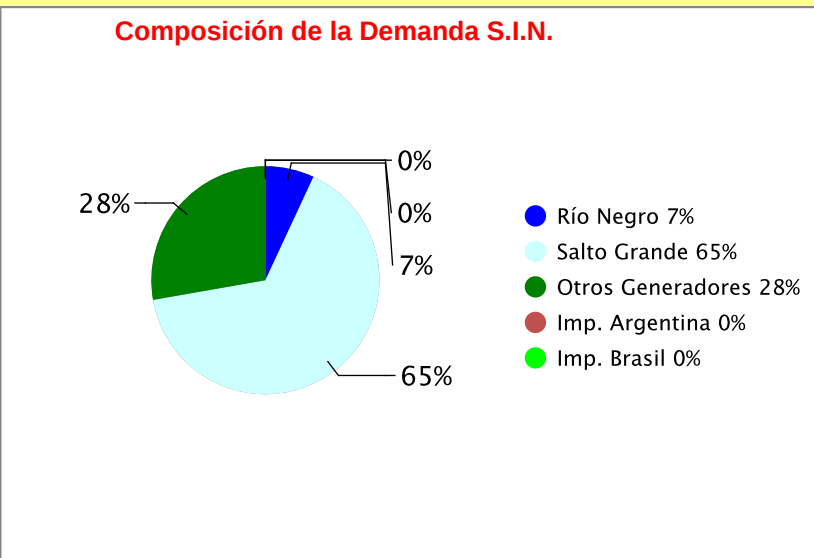


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

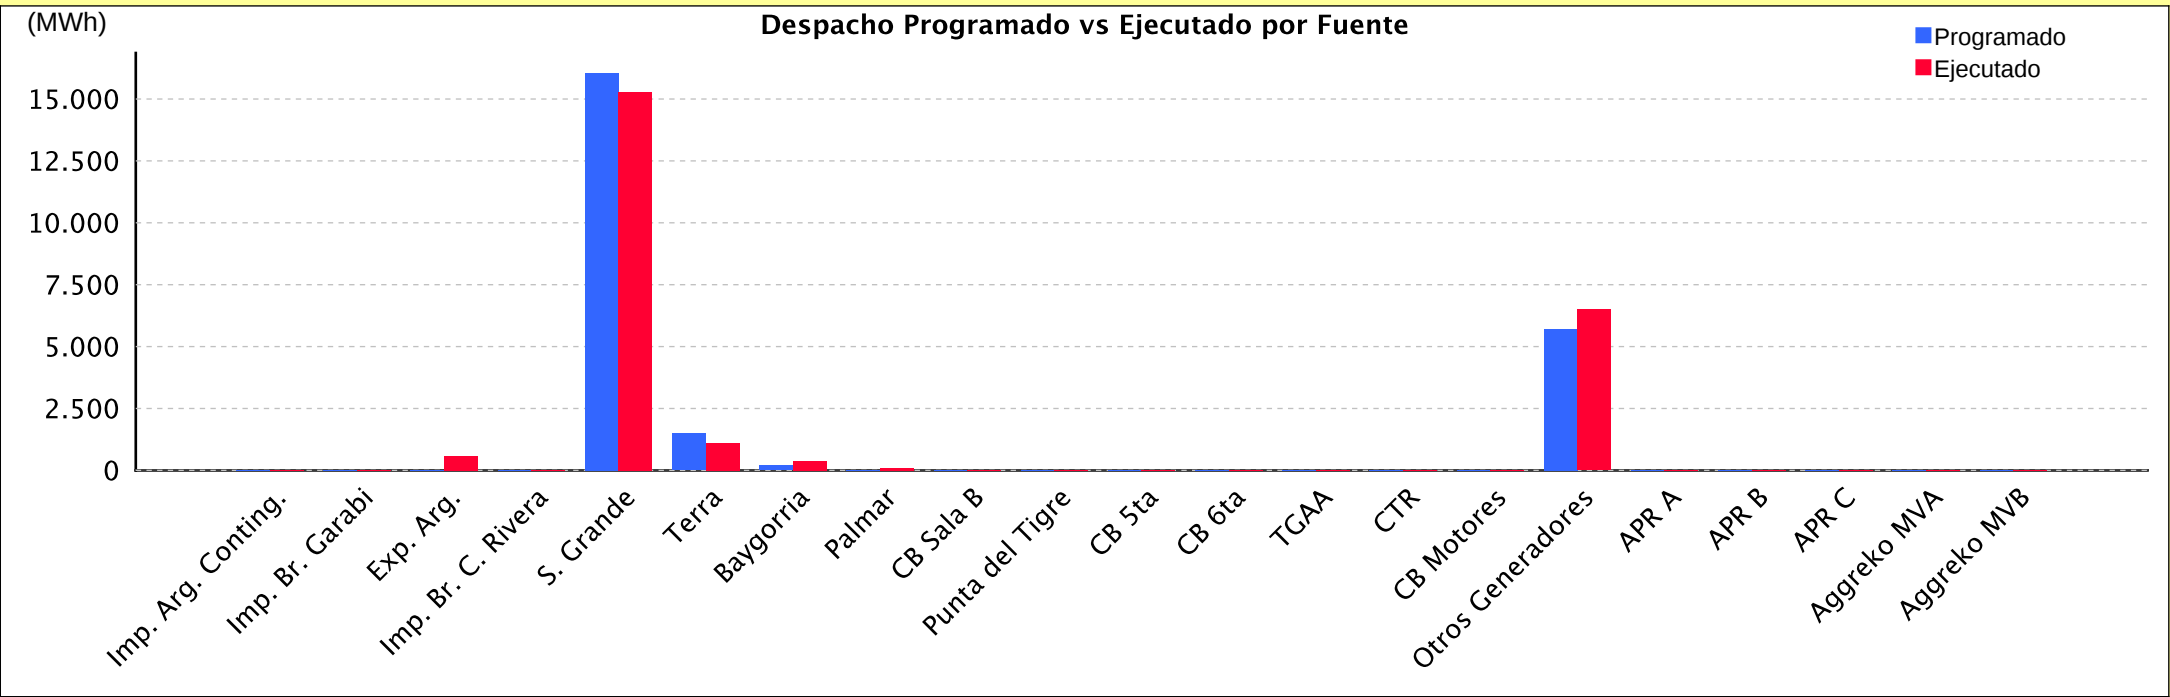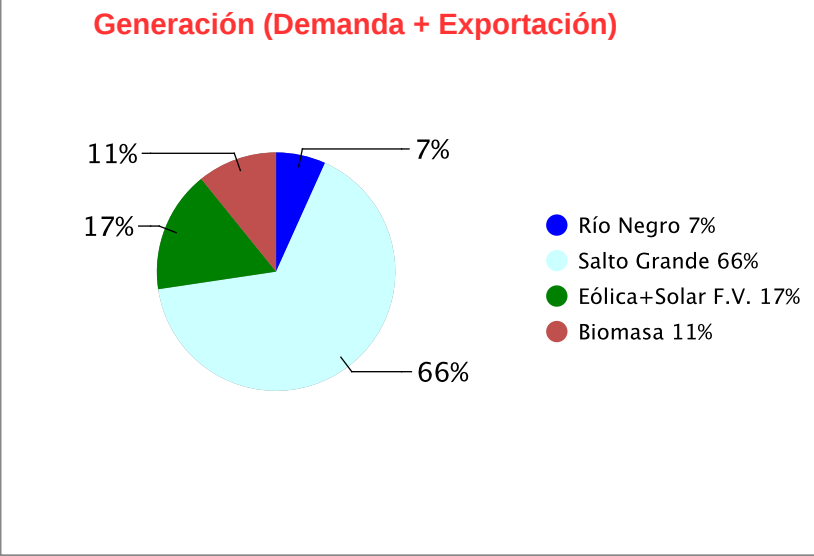



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

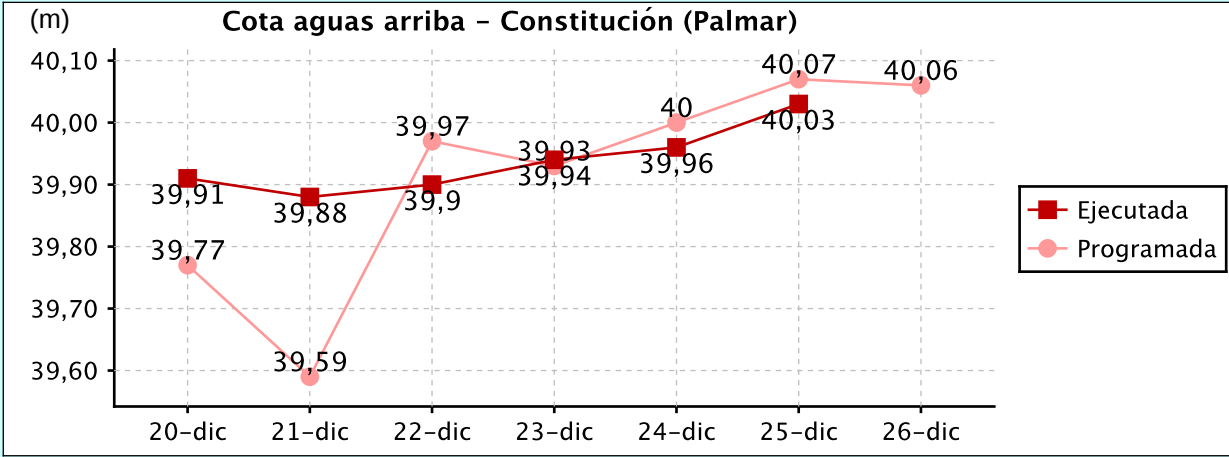
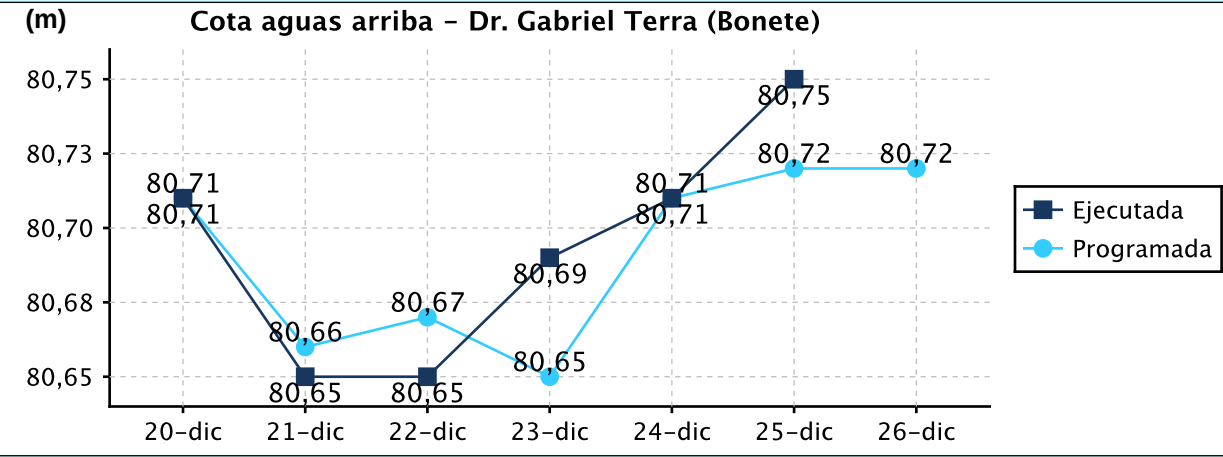


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,72	80,75
Baygorria	54,18	54,19
Palmar	40,07	40,03
SGU	35,82	36,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

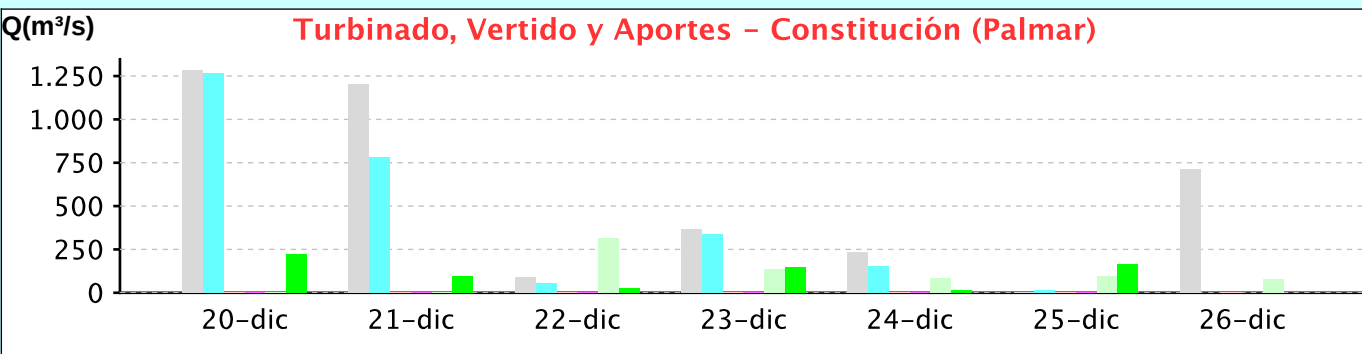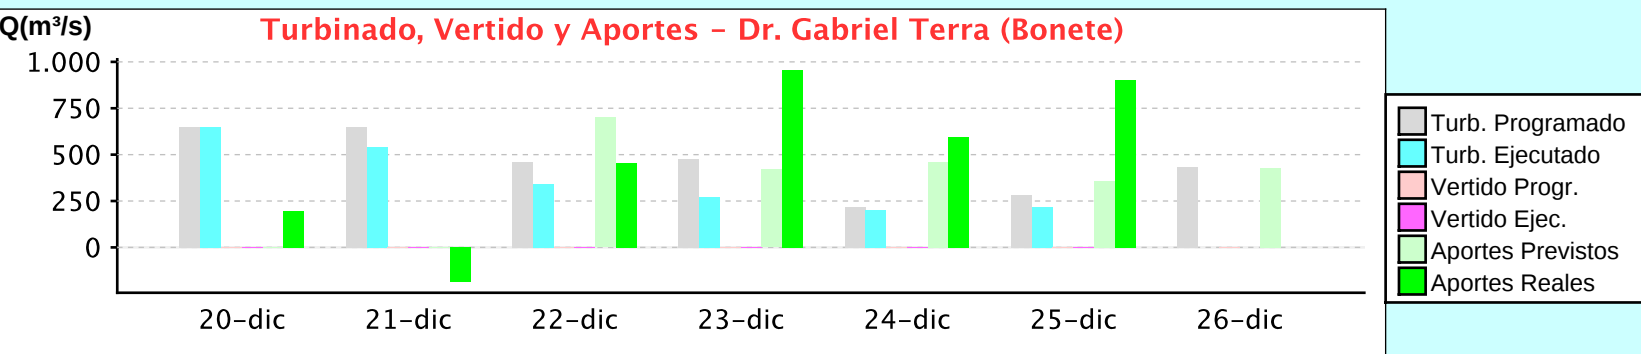

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

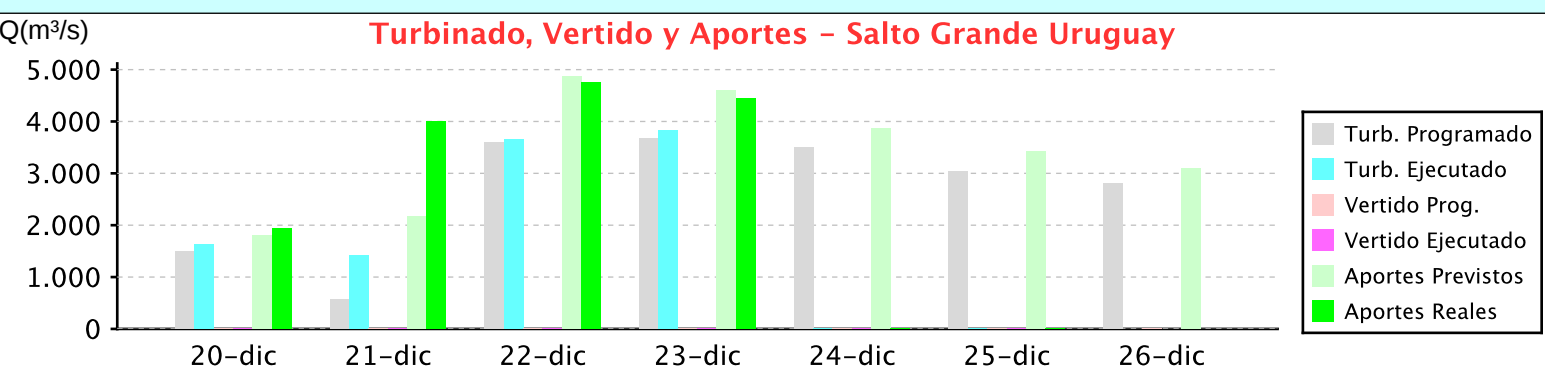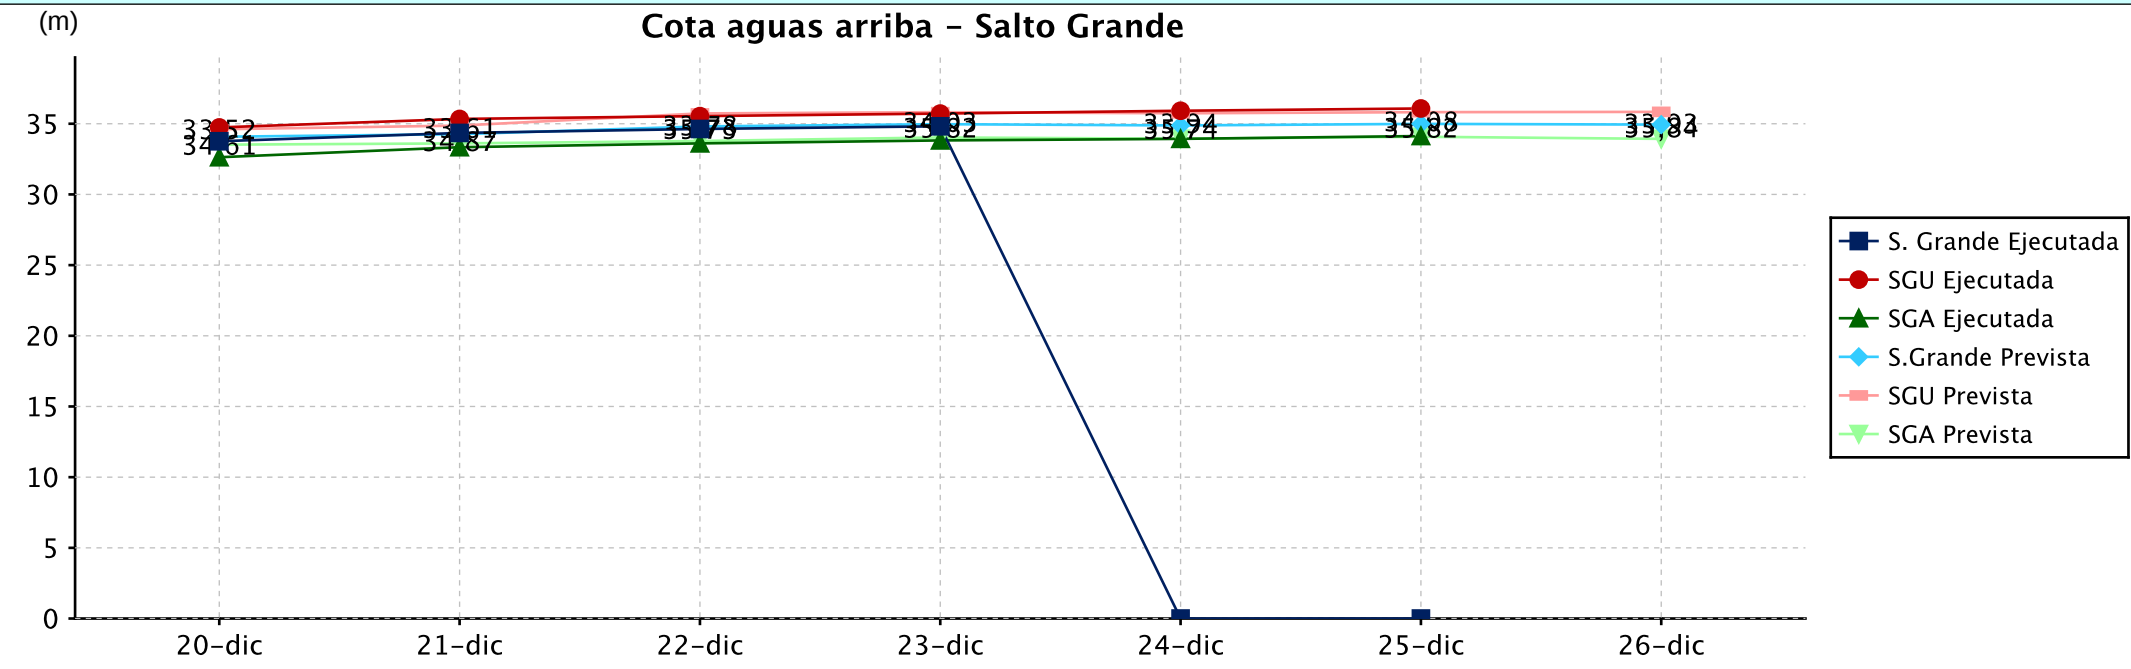

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,08
Cota Vista Arg	34,13
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	46.070

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	283	219
Baygorria	76	131
Palmar	0	14
SGU	3.040	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	360	903
Baygorria	0	-4
Palmar	93	164
SGU	3.425	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Al momento están faltando datos hidráulicos de Salto Grande.
Se exportaron 24,7 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

26/12/2014 14:43