



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 02 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-71
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.325
C. Baygorria	1.762
C. Palmar	5.814
C. Salto Grande	15.702
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.366
TOTAL Generación	32.882

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.081
Hidráulica	8.081
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.081


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.801
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.680
Diferencia (MWh)	-3.879
Ejecutada - Programada	-13,53 %

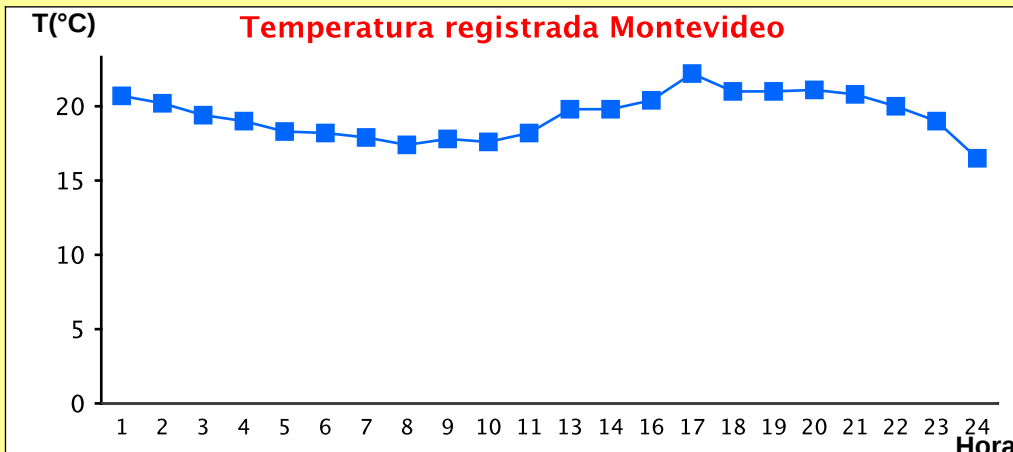
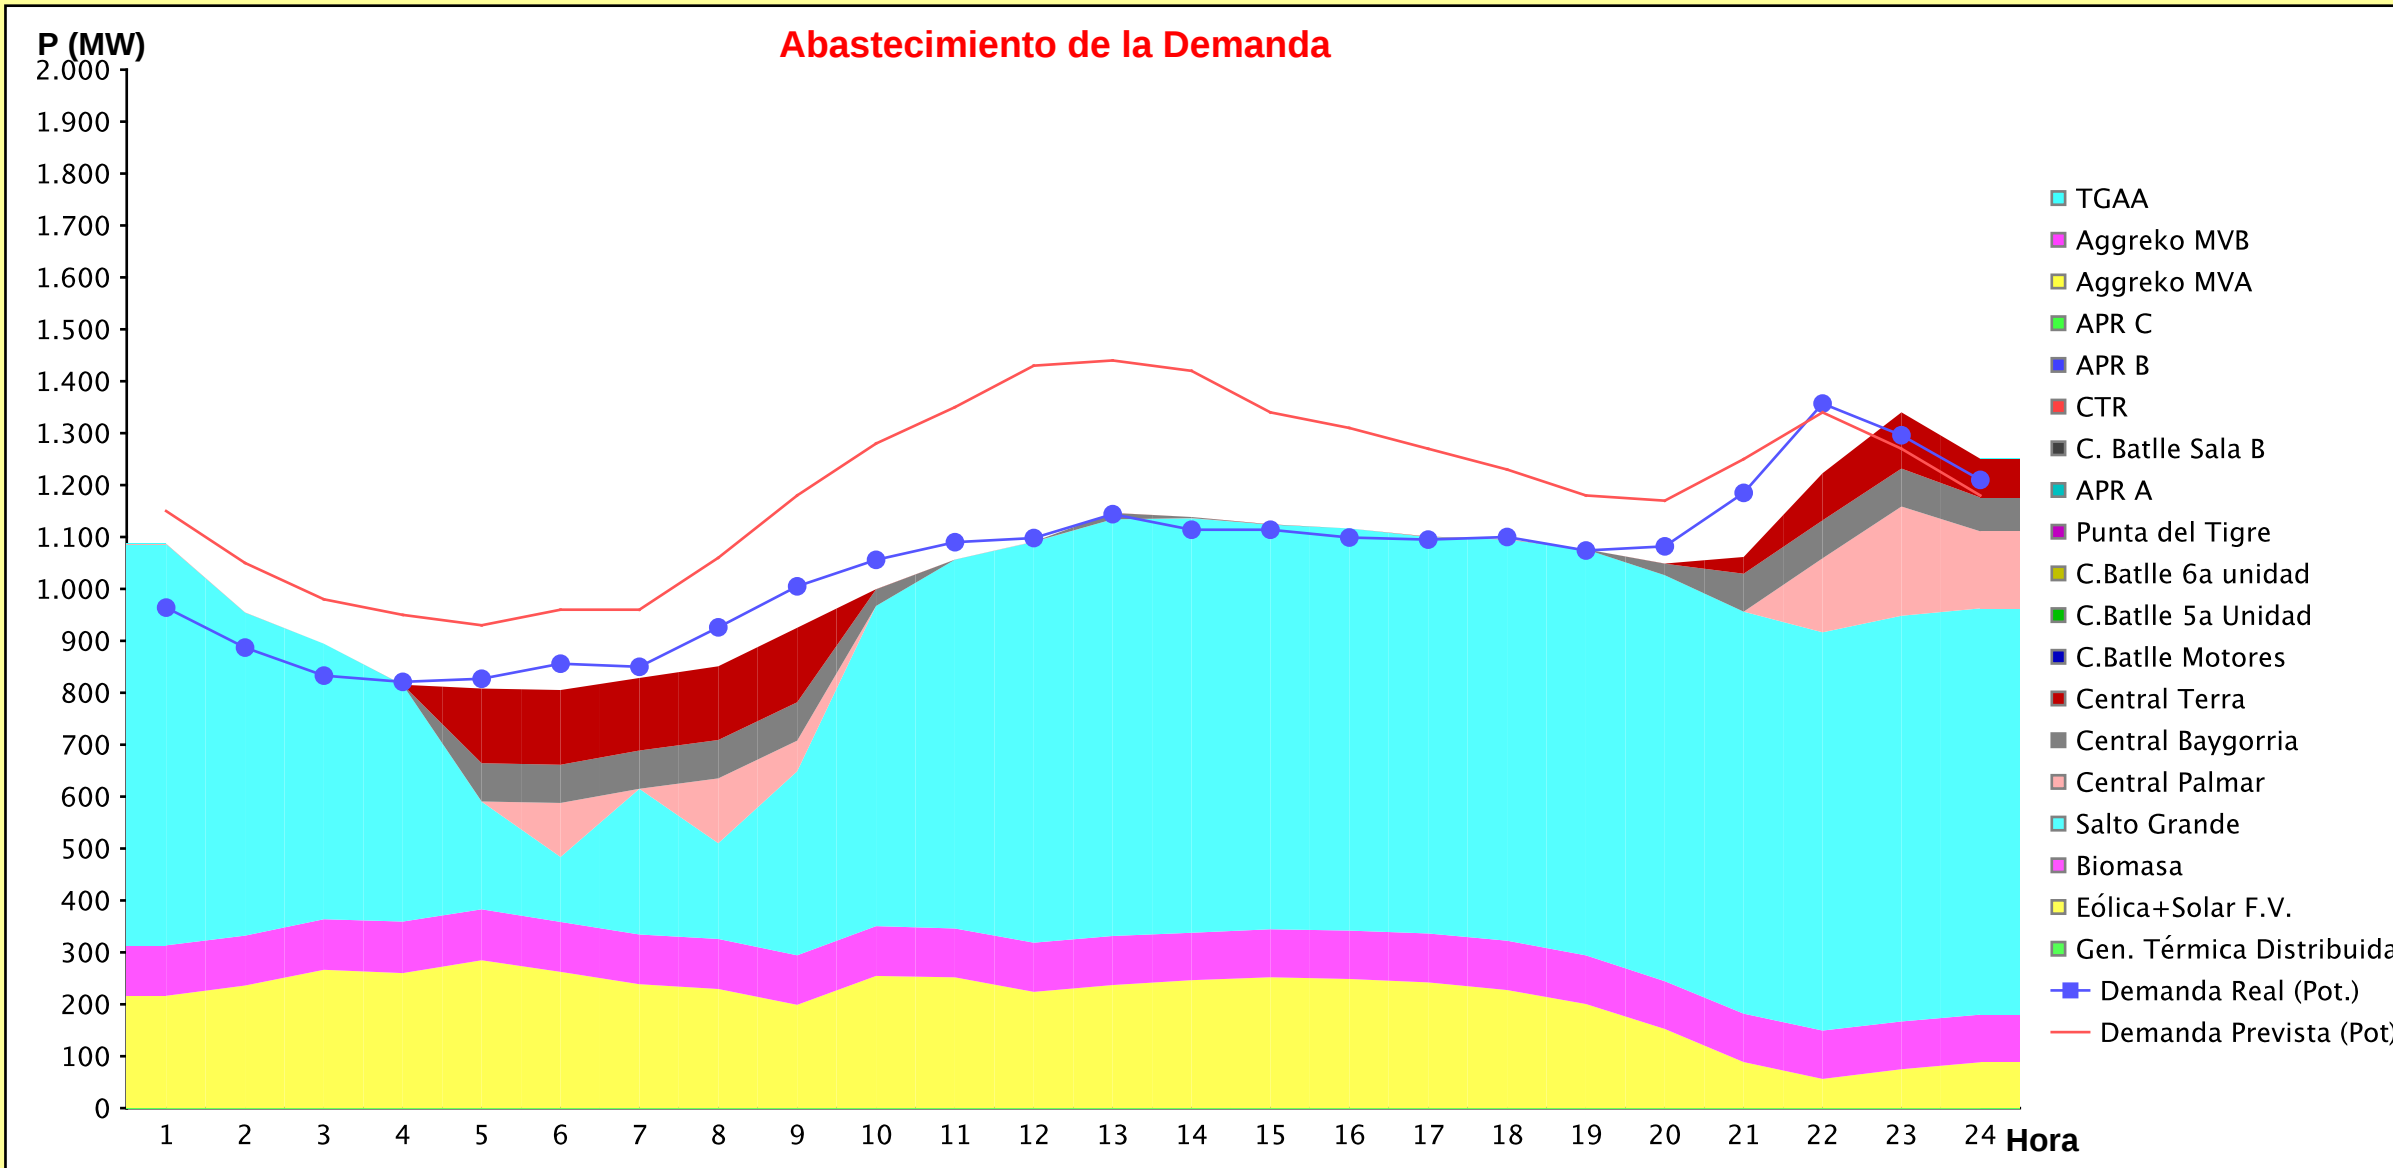


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1151,48 Hora 12:53
Potencia mínima:	810,81 Hora 03:51
Pico noche:	1364,69 Hora 21:44

Generación Media (MW)	
Eólica	210,0
Biomasa	94,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


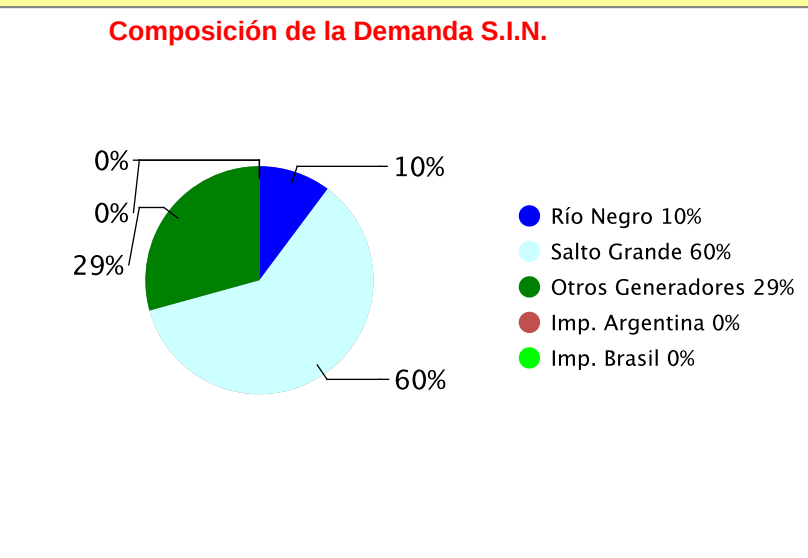


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

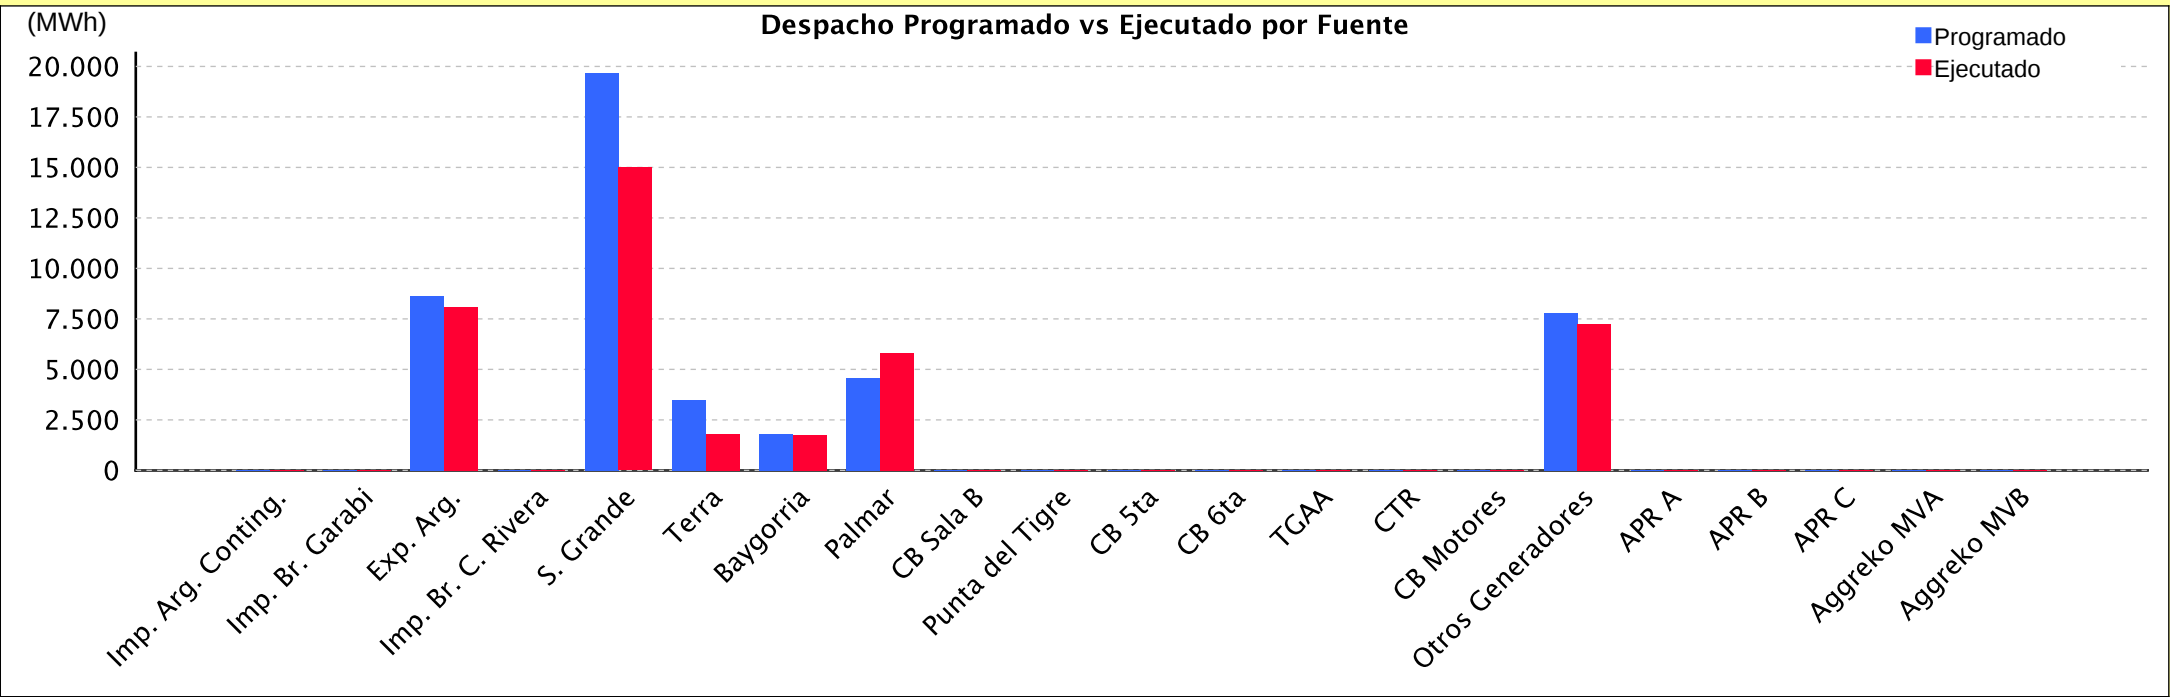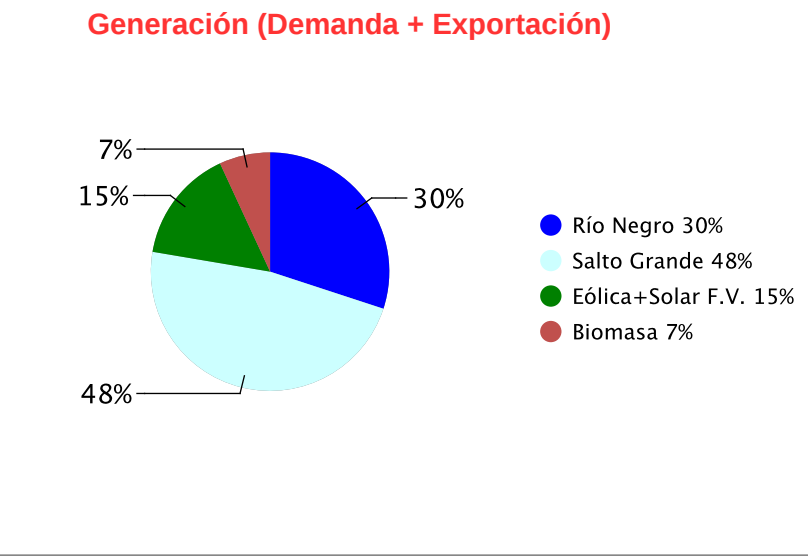



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

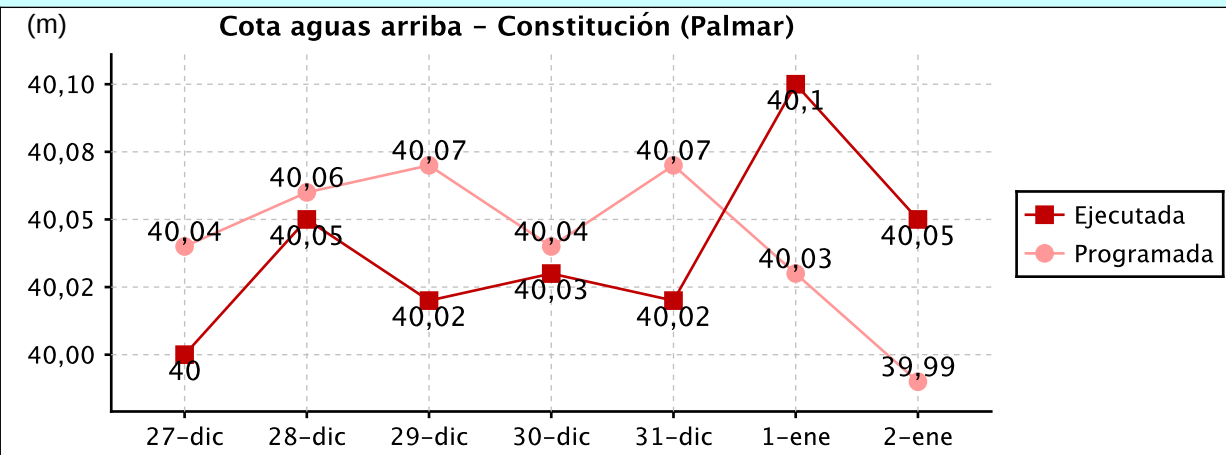
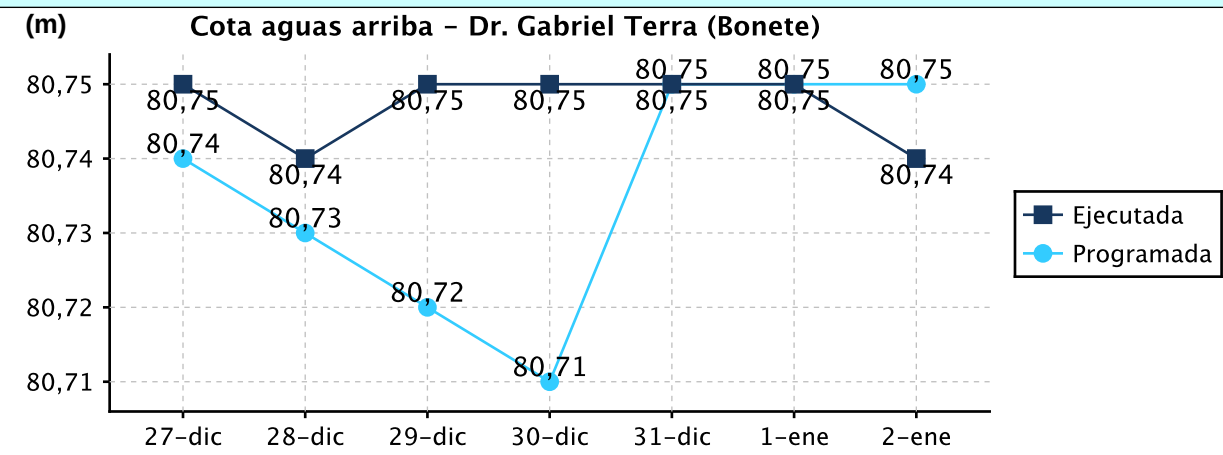


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,74
Baygorria	54,20	54,11
Palmar	39,99	40,05
SGU	35,31	35,01

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

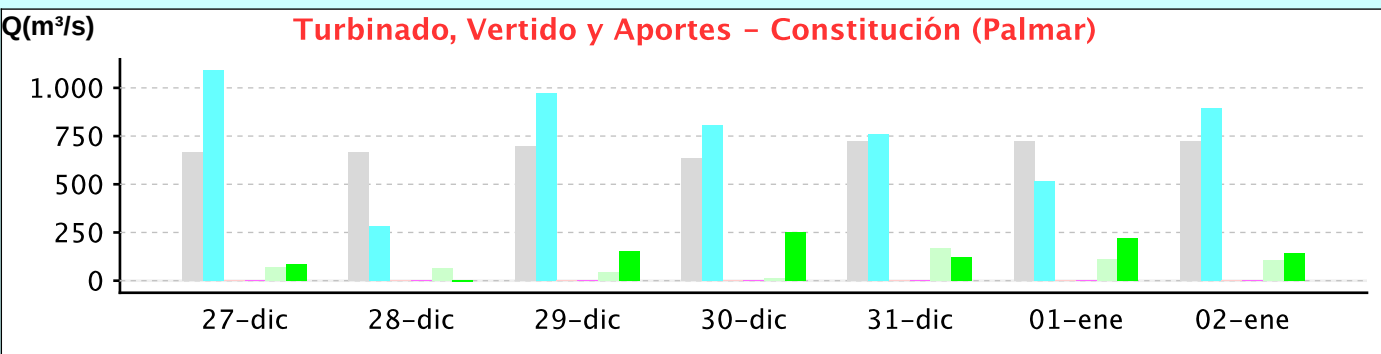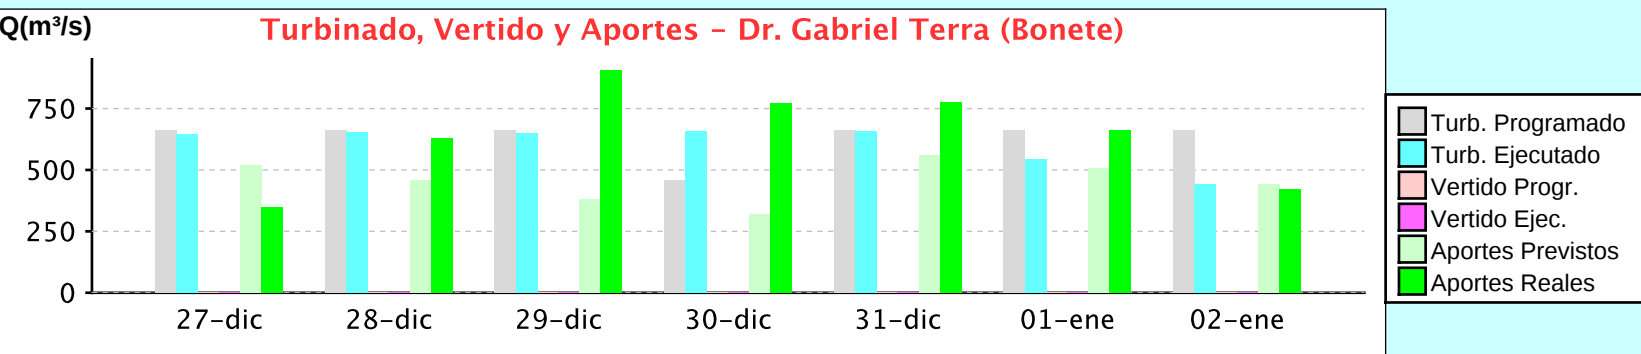

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

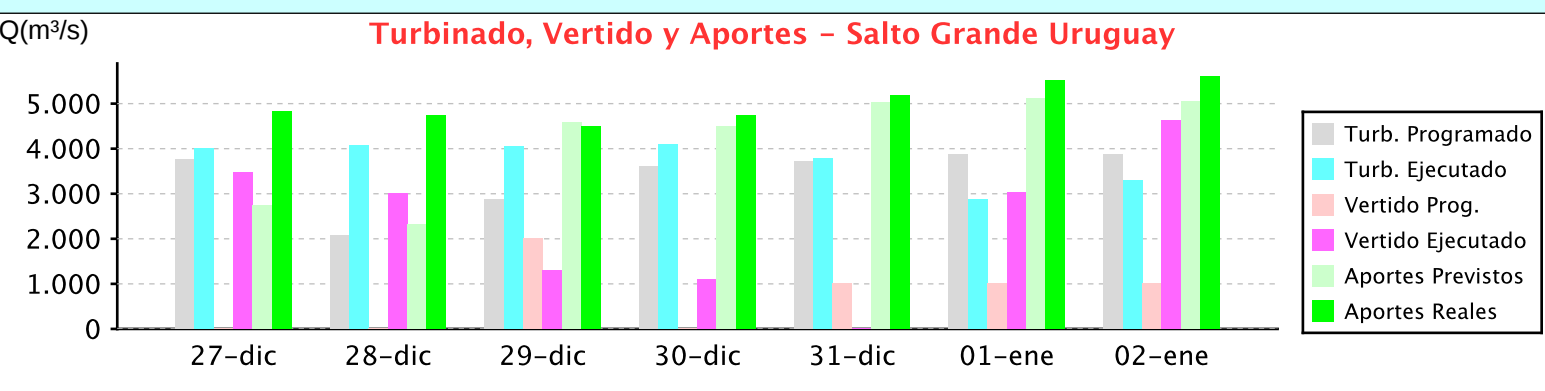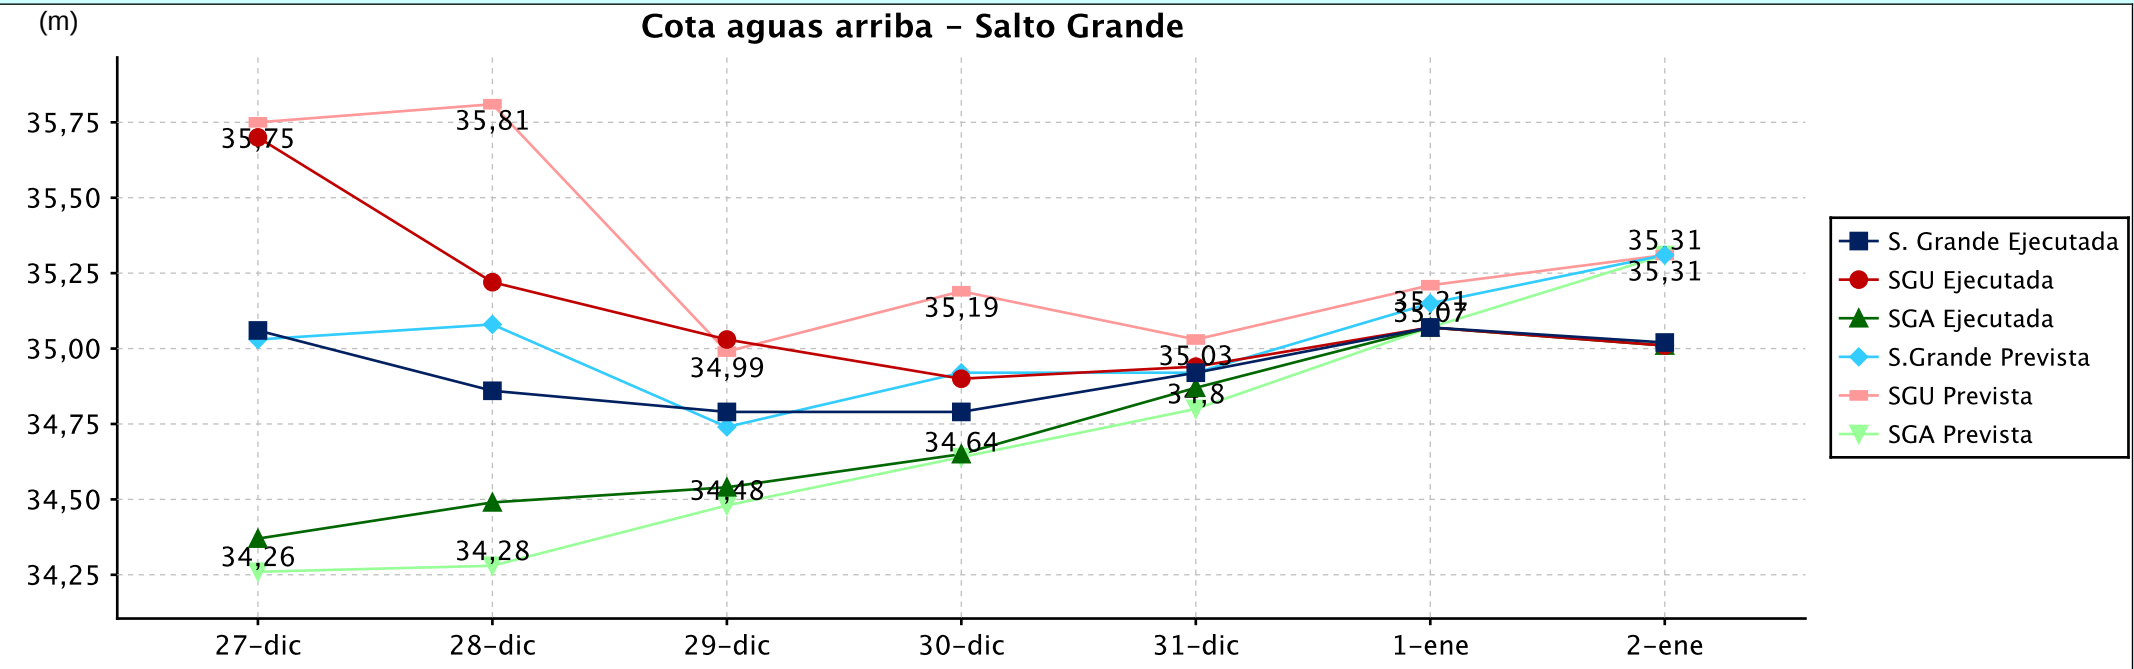

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,01
Cota Vista Arg	35,01
Cota real	35,02
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	662	444
Baygorria	687	628
Palmar	723	895
SGU	3.866	3.295

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	441	422
Baygorria	0	95
Palmar	106	144
SGU	5.050	5.611

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.000	4.634

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 337 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

20/01/2015 11:52