




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 08 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	510
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	514
Central La Tablada	-71
Central P. del Tigre	758
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.415
C. Baygorria	2.302
C. Palmar	7.894
C. Salto Grande	14.513
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.733
TOTAL Generación	33.049

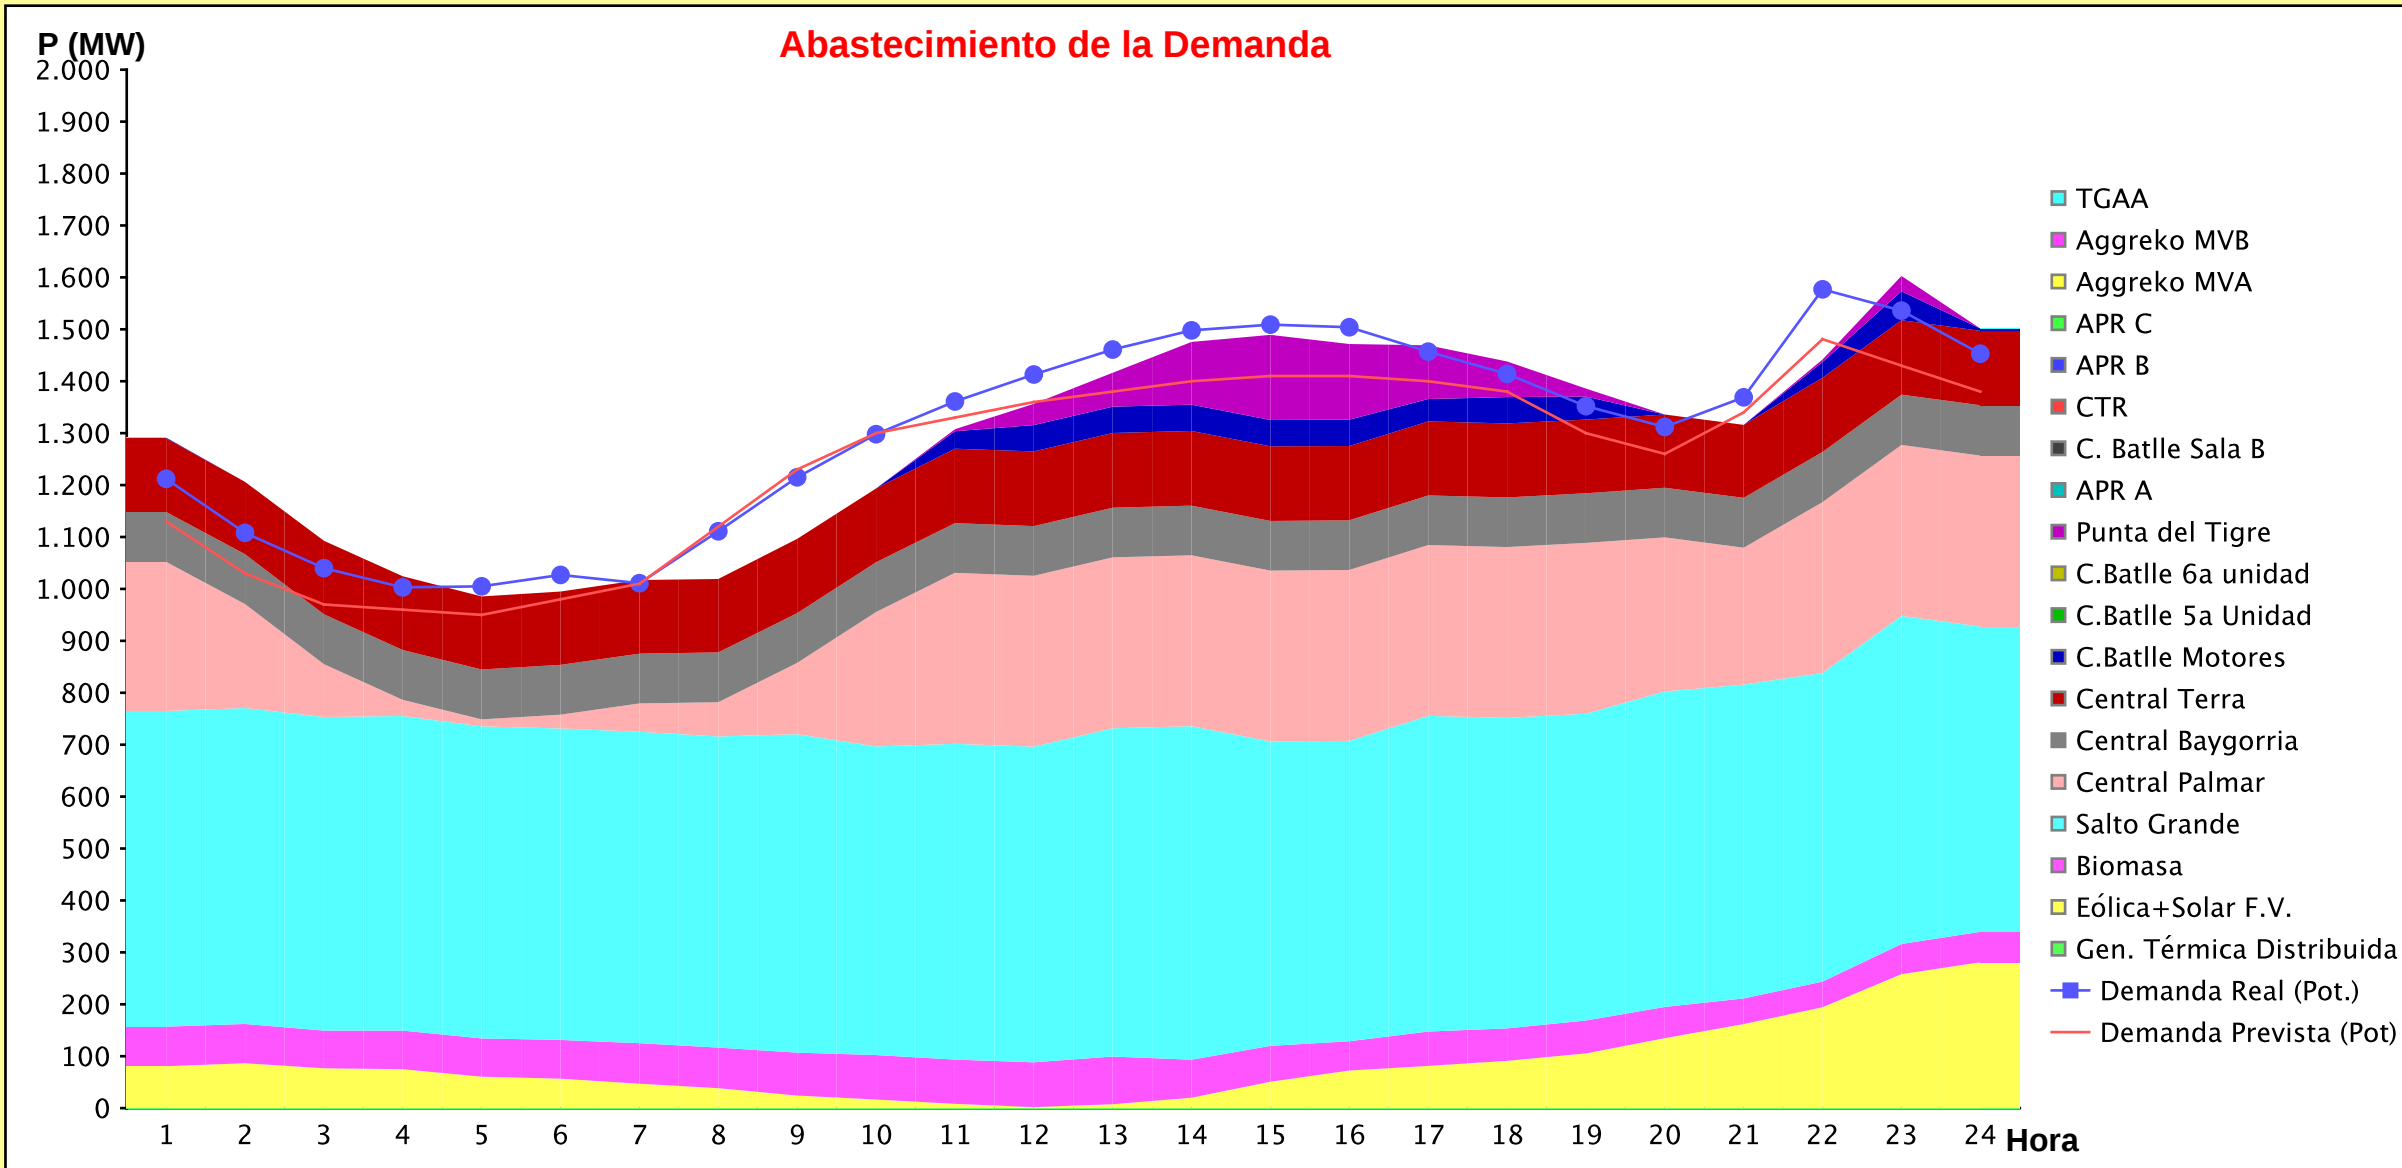

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.207
Hidráulica	2.207
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.207




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.842
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.941
Diferencia (MWh)	901
Ejecutada - Programada	3,01 %

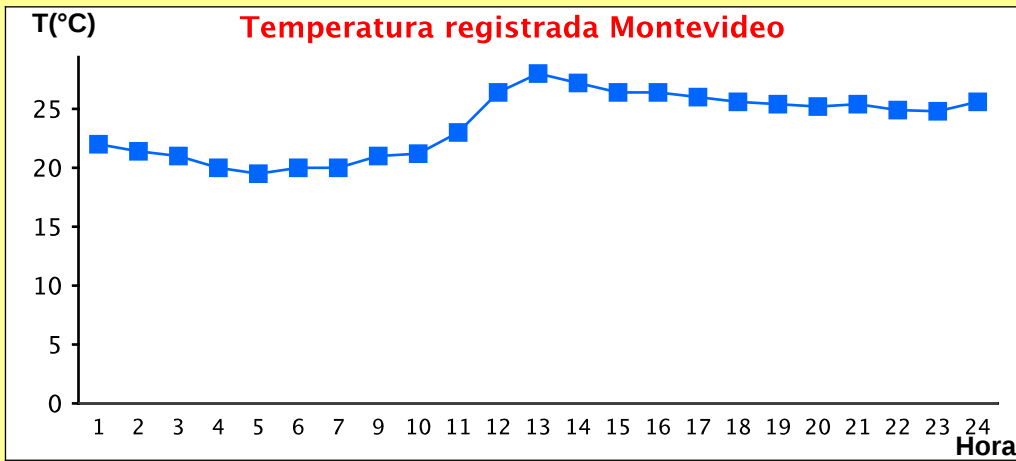



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1512,99 Hora 15:14
Potencia mínima:	980,84 Hora 04:39
Pico noche:	1578,77 Hora 21:49

Generación Media (MW)	
Eólica	85,4
Biomasa	71,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

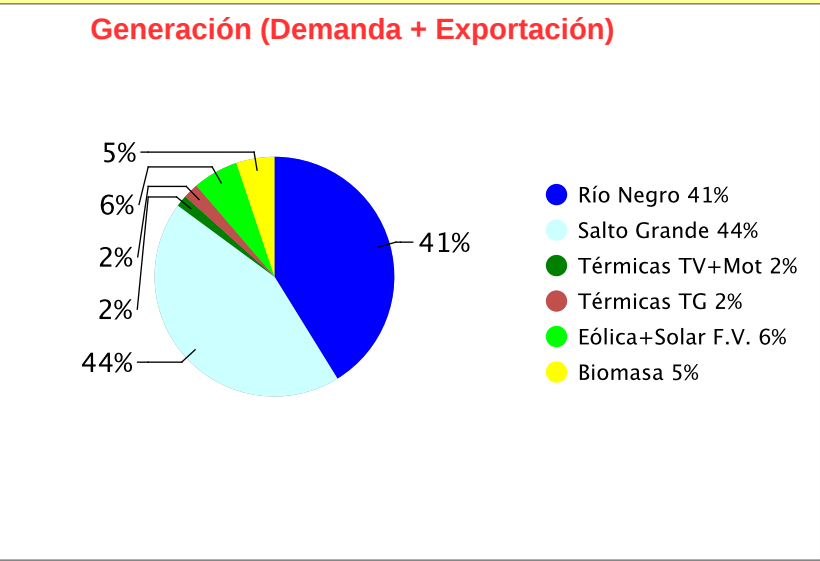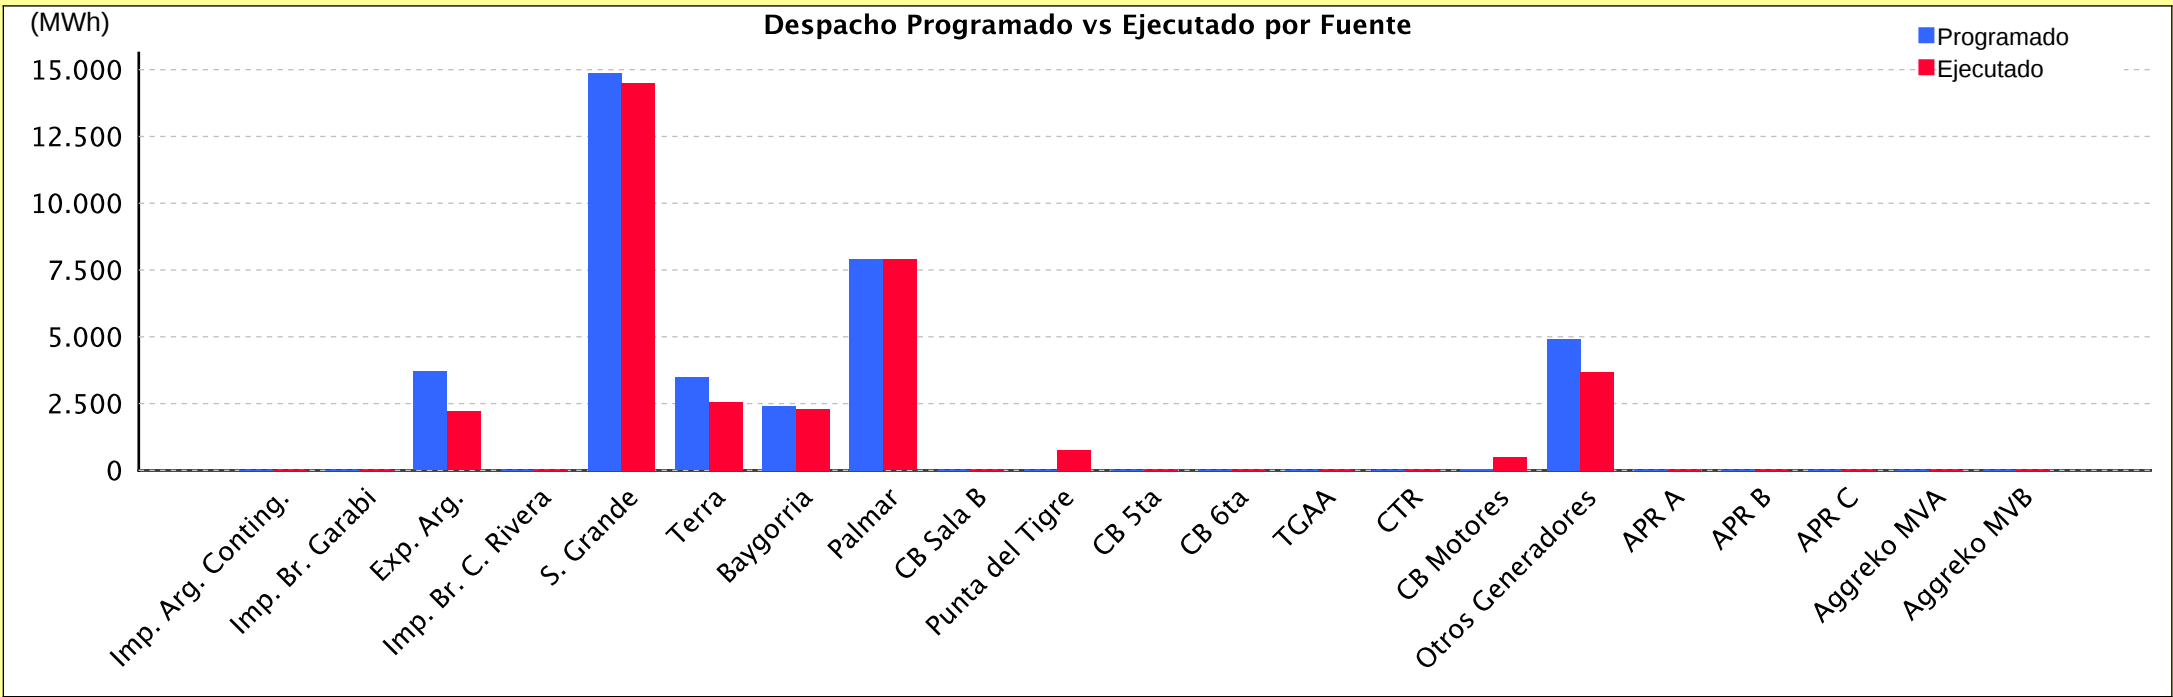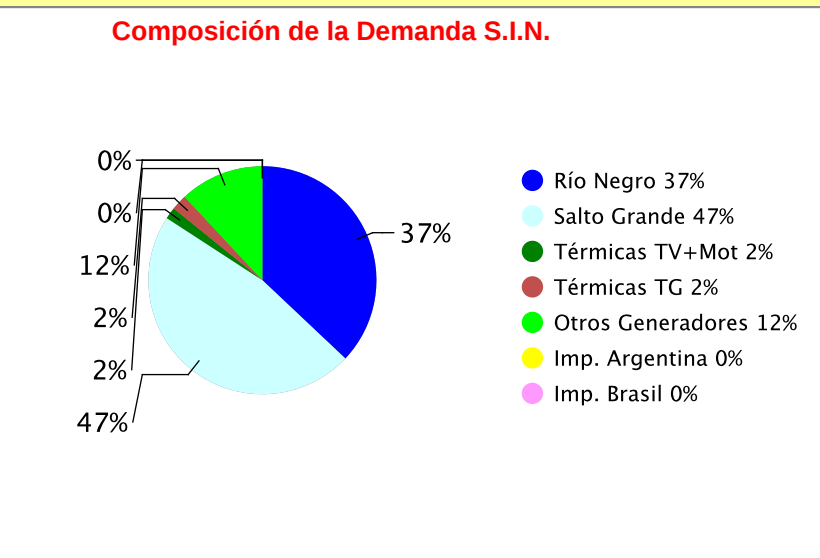



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

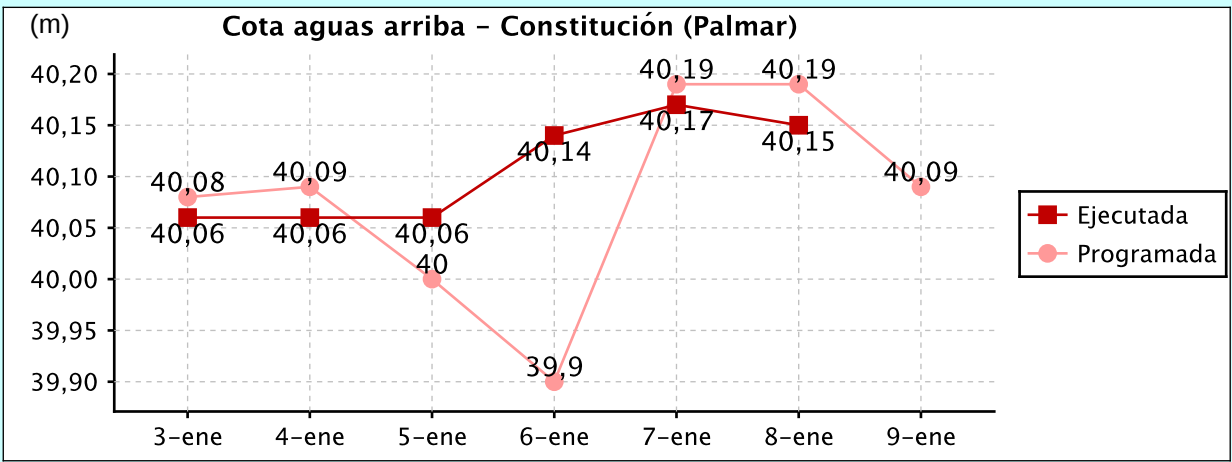
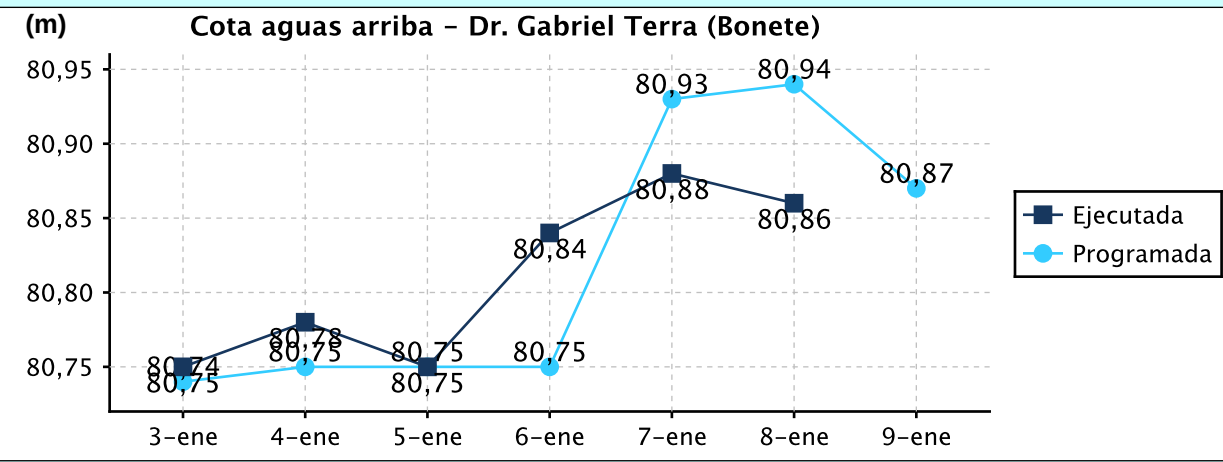


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,94	80,86
Baygorria	54,16	54,04
Palmar	40,19	40,15
SGU	33,75	33,73

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

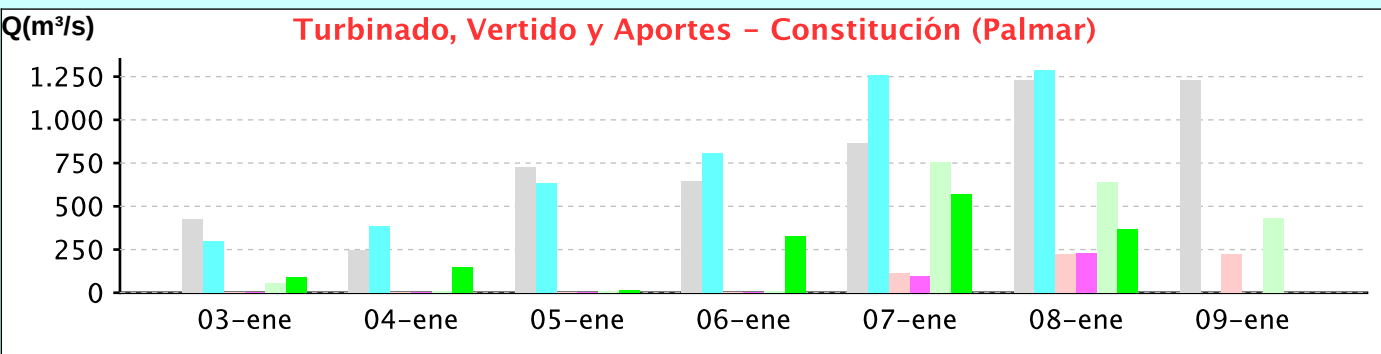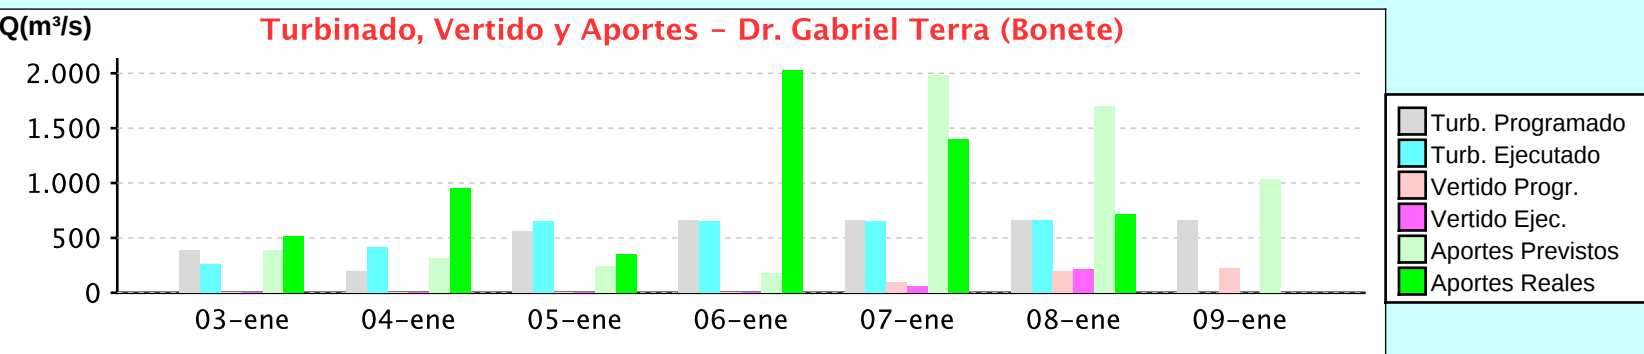

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

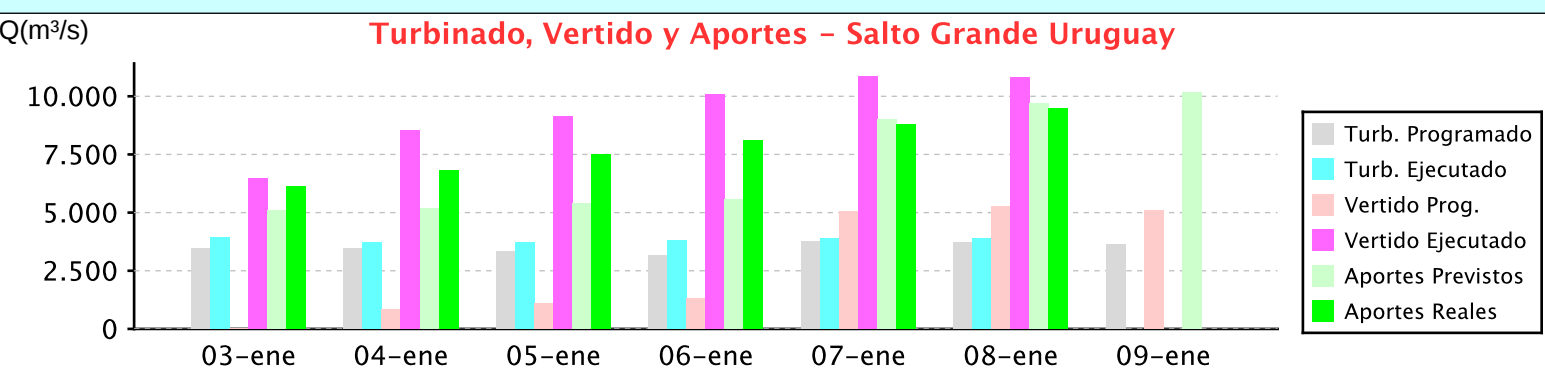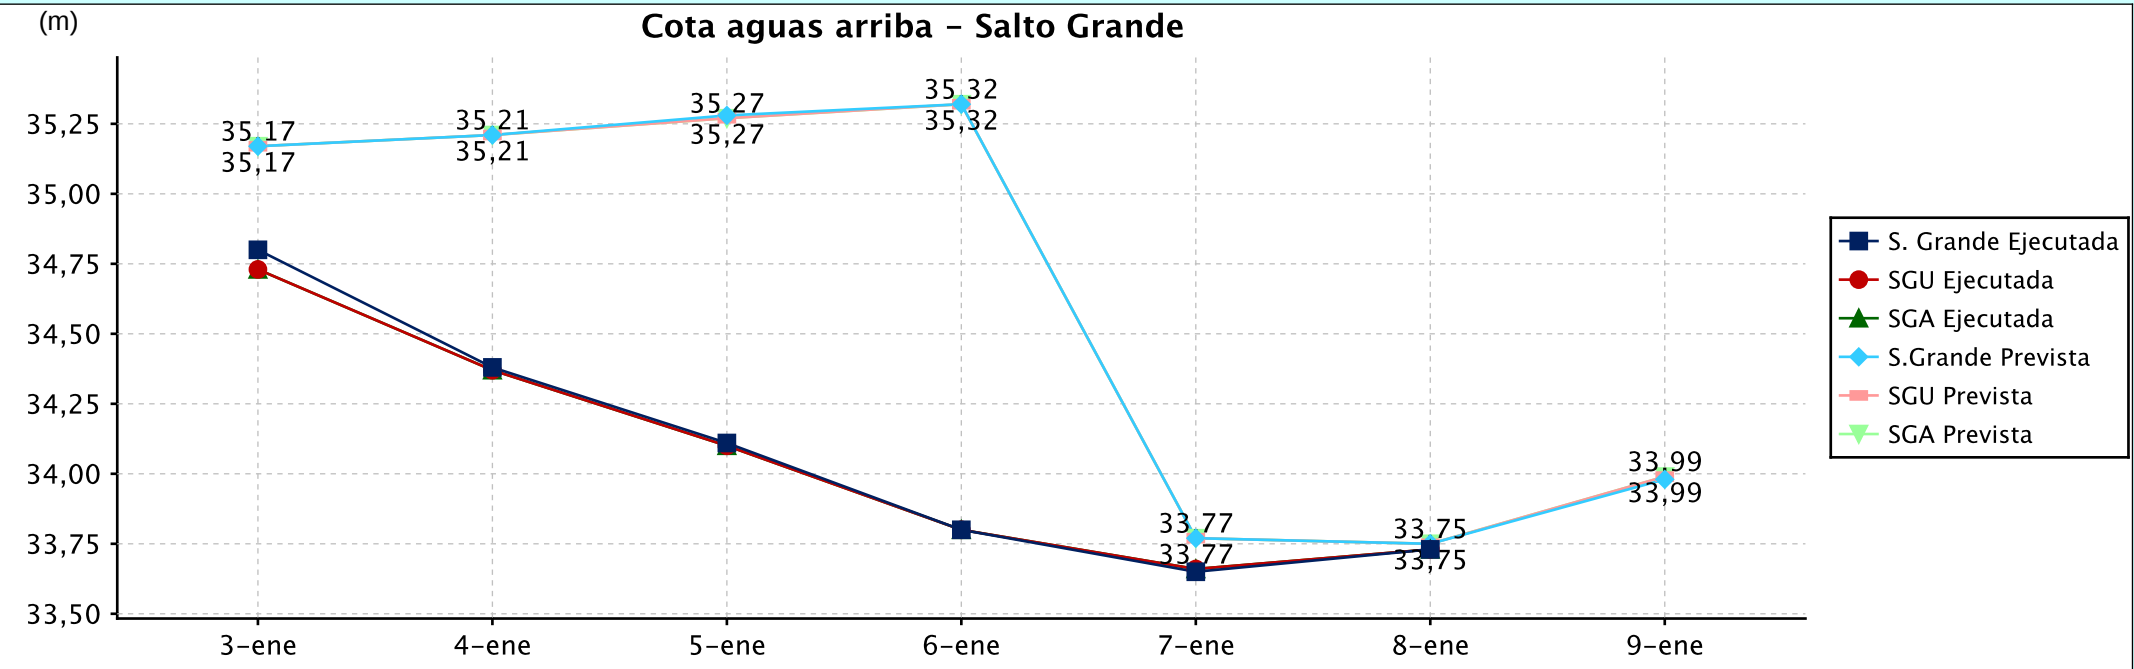

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,73
Cota Vista Arg	33,73
Cota real	33,73
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	661
Baygorria	859	879
Palmar	1.226	1.286
SGU	3.699	3.874

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.701	716
Baygorria	59	124
Palmar	640	369
SGU	9.675	9.458

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	216
Baygorria	100	234
Palmar	220	226
SGU	5.259	10.804

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 92 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.