




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 17 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-12
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-8
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.390
C. Baygorria	2.328
C. Palmar	7.852
C. Salto Grande	17.994
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.167
TOTAL Generación	35.626

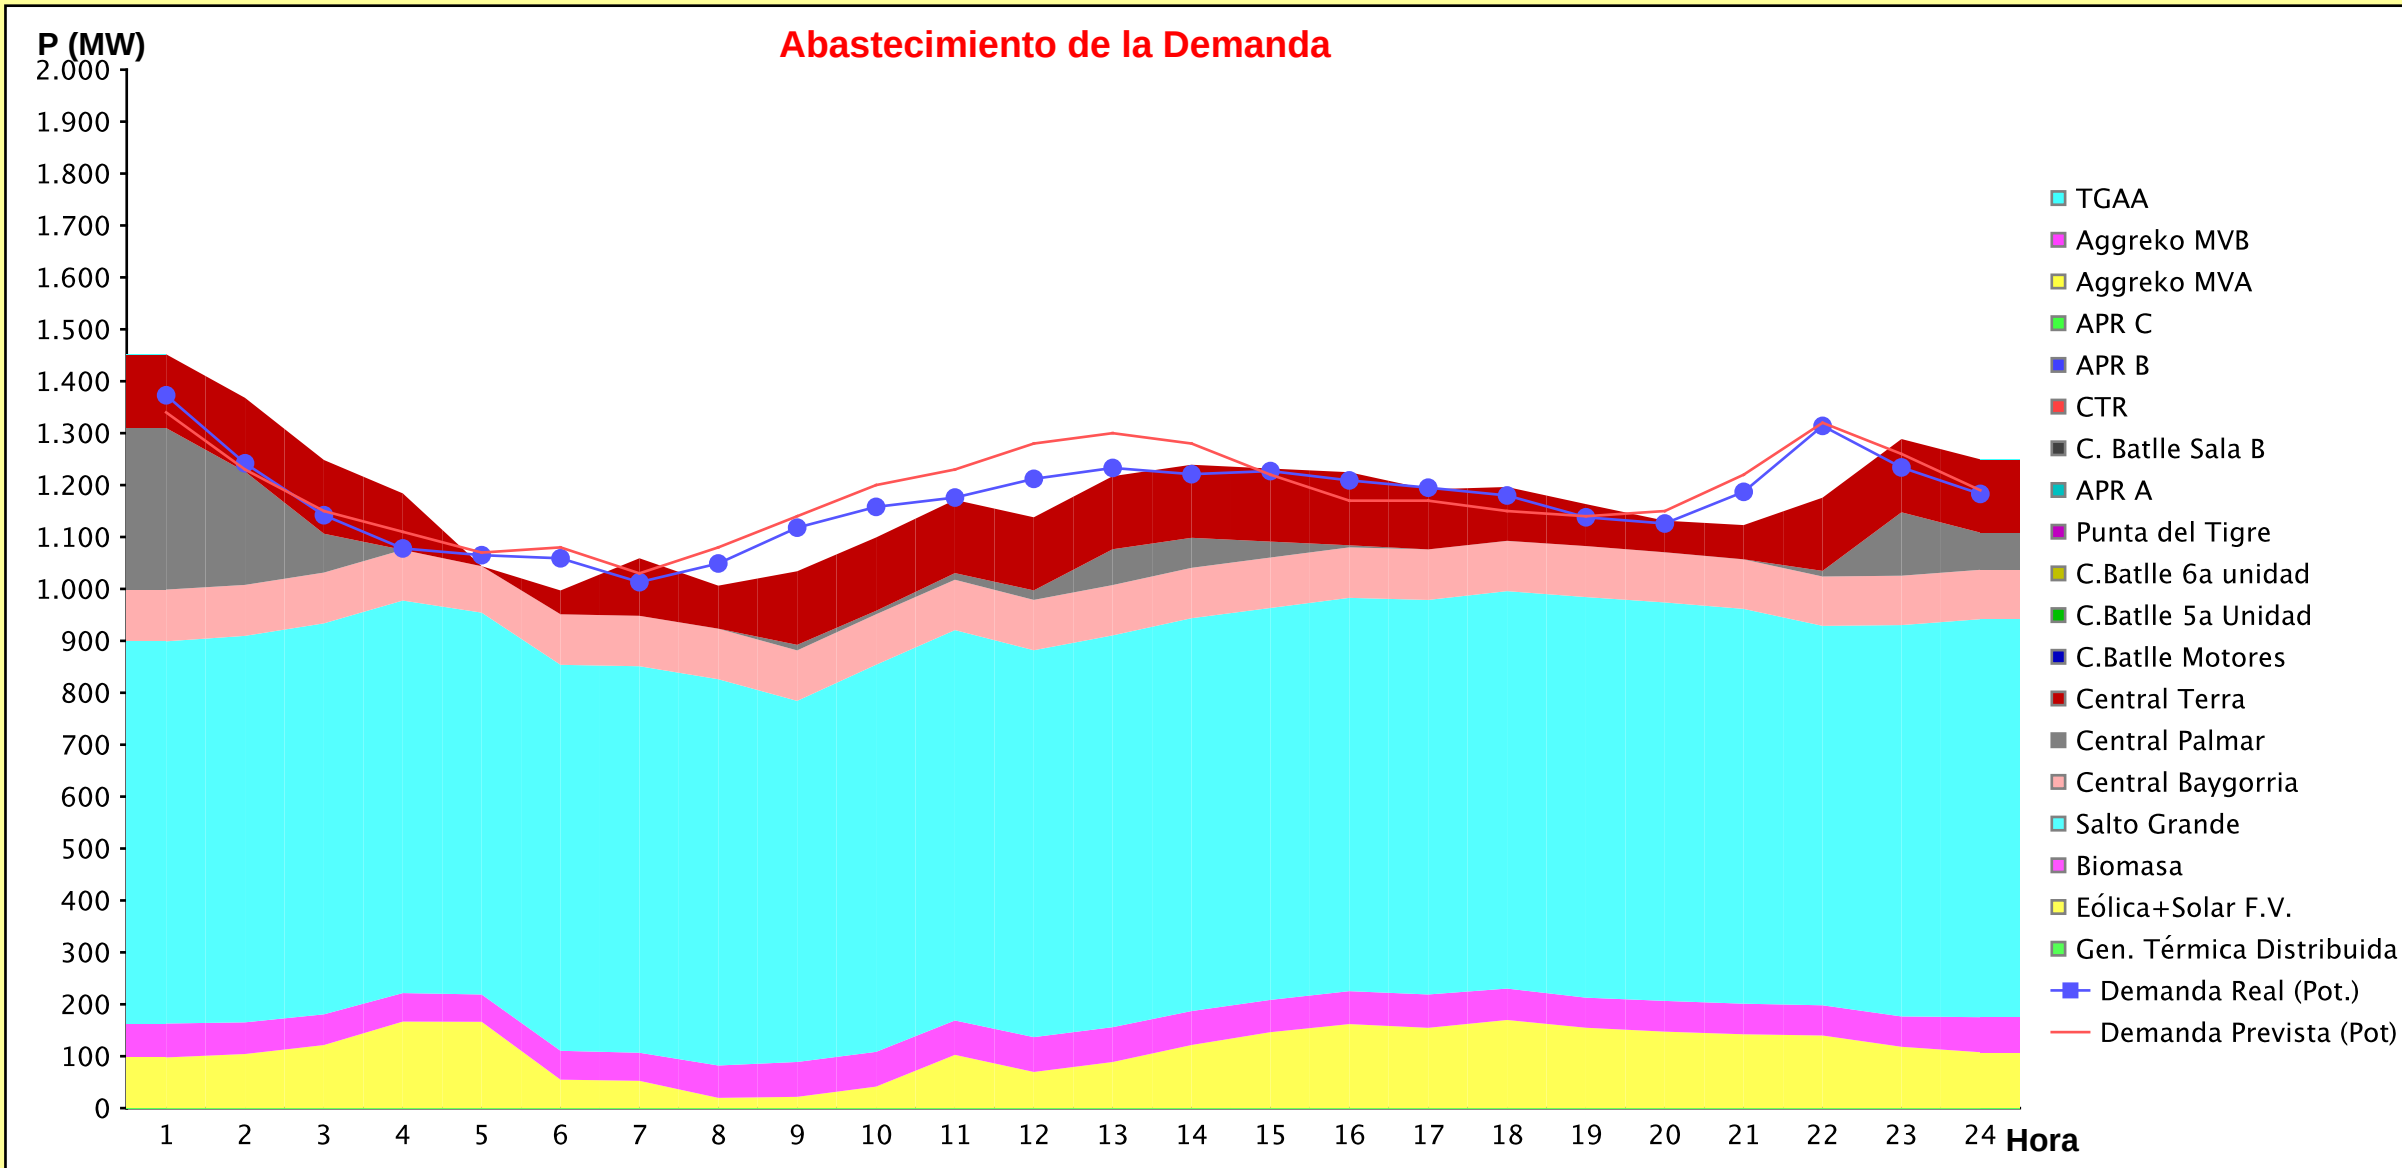




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.479
Hidráulica	7.479
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.479

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.147
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	-363
Ejecutada - Programada	-1,27 %

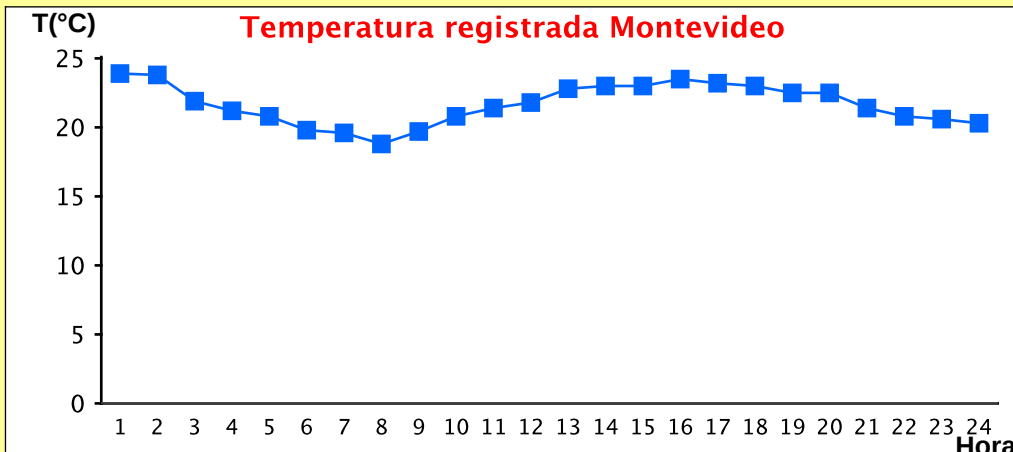



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1238,31 Hora 12:55
Potencia mínima:	1007,58 Hora 07:07
Pico noche:	1327,93 Hora 21:39

Generación Media (MW)	
Eólica	112,2
Biomasa	62,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

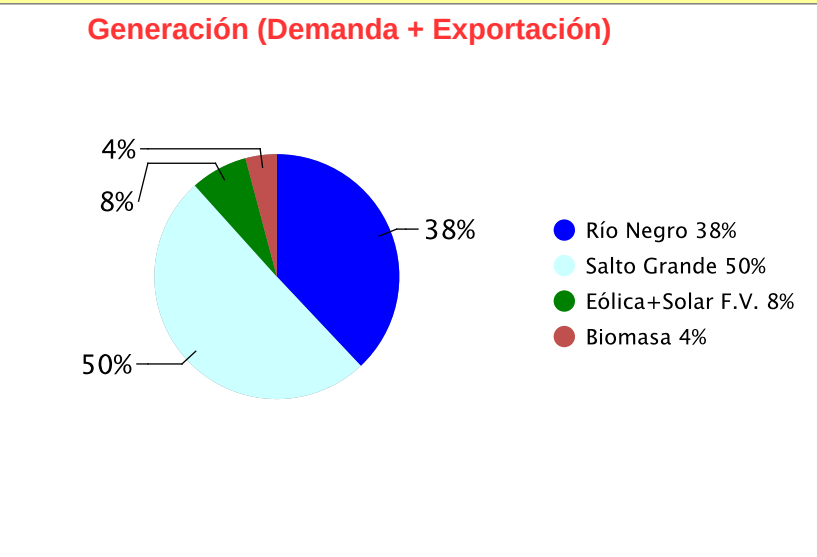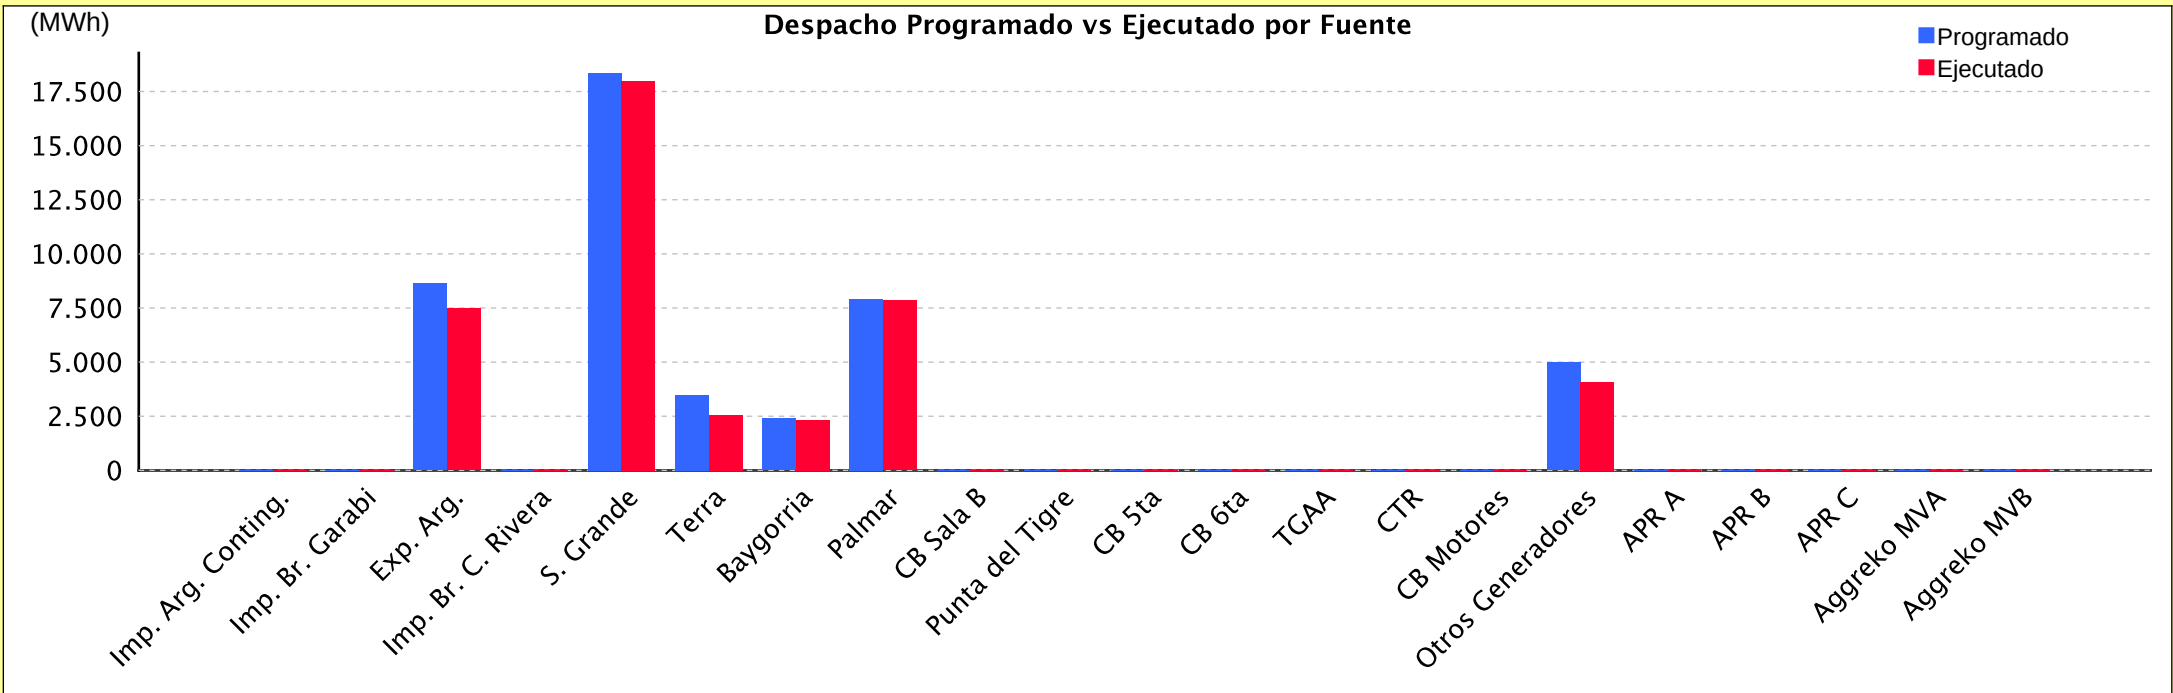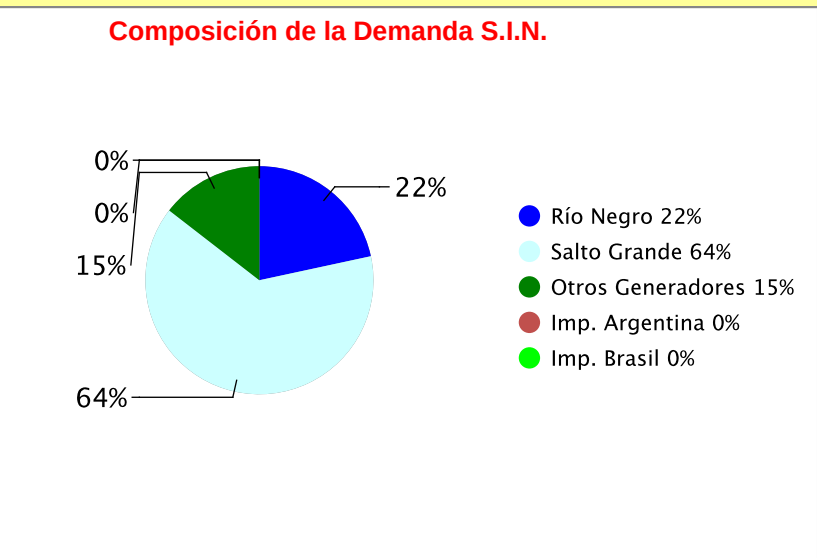



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

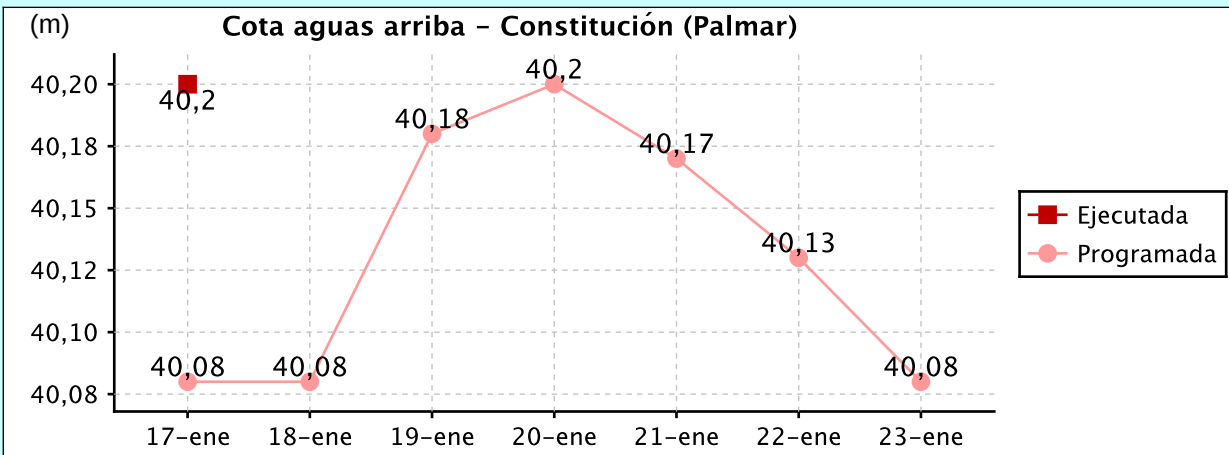
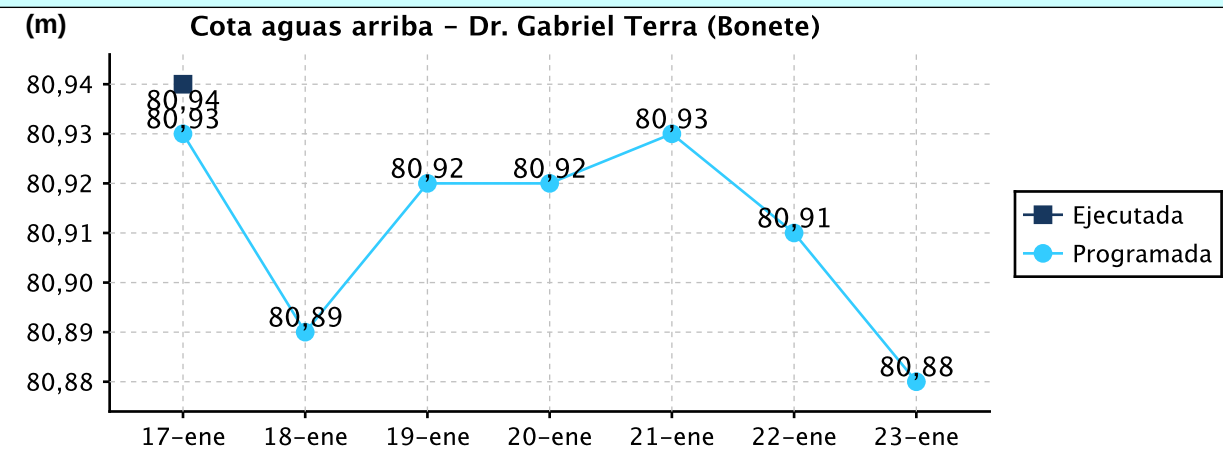


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,93	80,94
Baygorria	54,22	54,34
Palmar	40,08	40,2
SGU	35,16	35,16

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

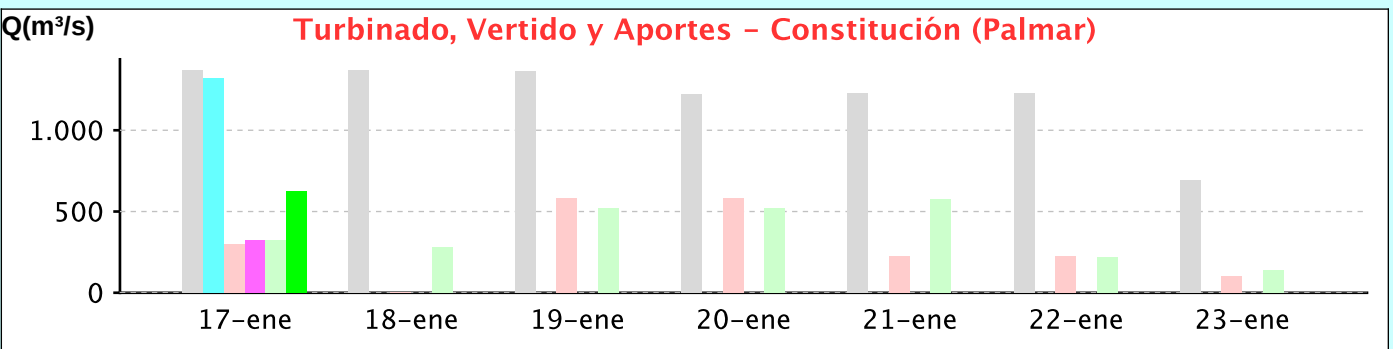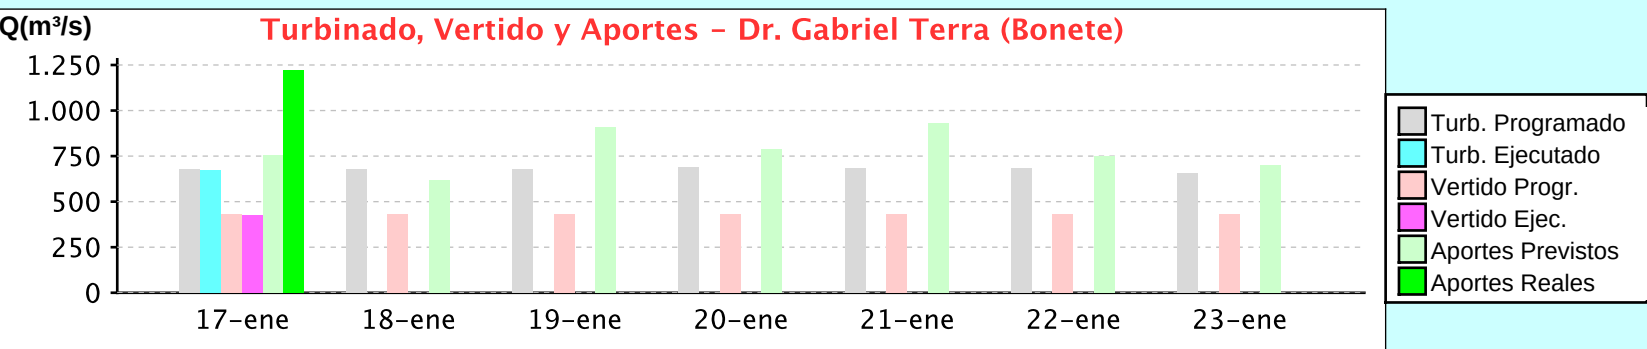

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

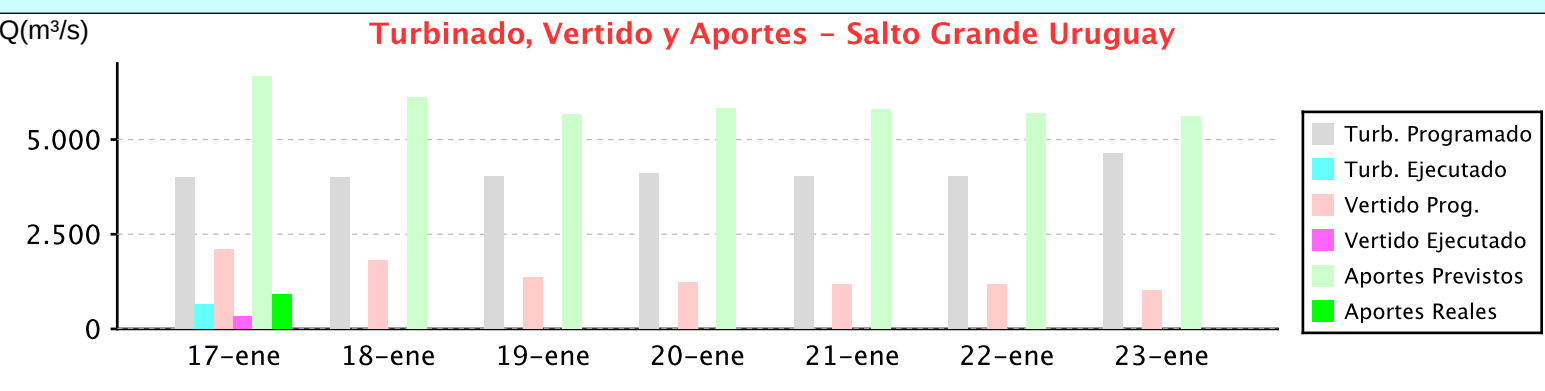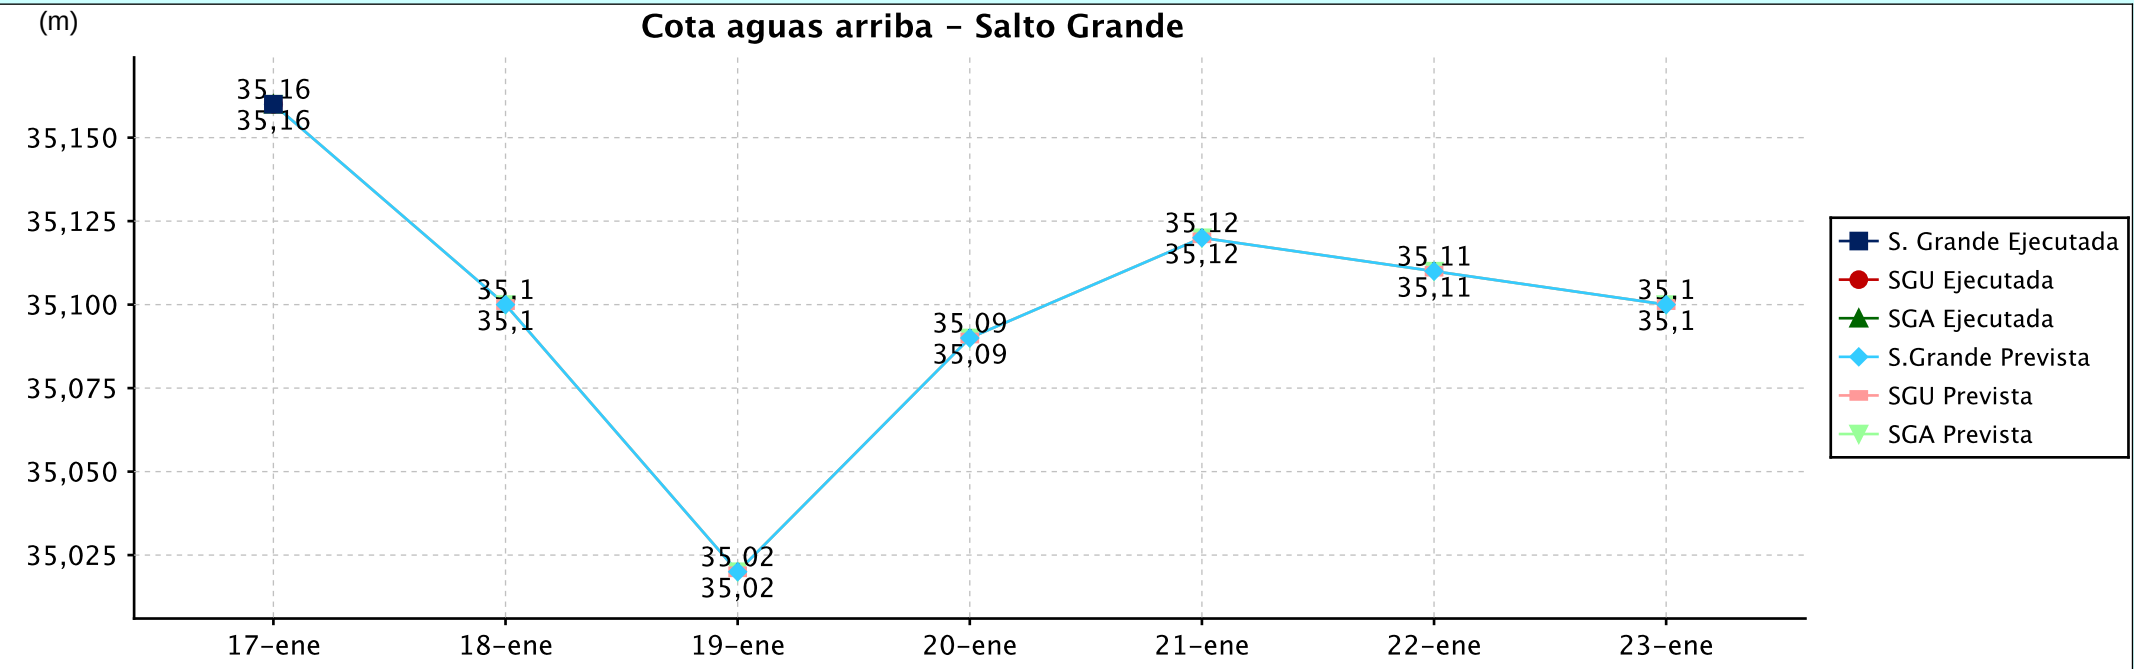

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,16
Cota Vista Arg	35,16
Cota real	35,16

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	679	673
Baygorria	902	870
Palmar	1.368	1.318
SGU	4.011	658

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	754	1.220
Baygorria	0	214
Palmar	325	624
SGU	6.675	922

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	428
Baygorria	300	349
Palmar	300	324
SGU	2.110	324

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 312 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/01/2015 18:31