




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 18 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.399
C. Baygorria	2.271
C. Palmar	7.839
C. Salto Grande	16.830
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.206
TOTAL Generación	33.445

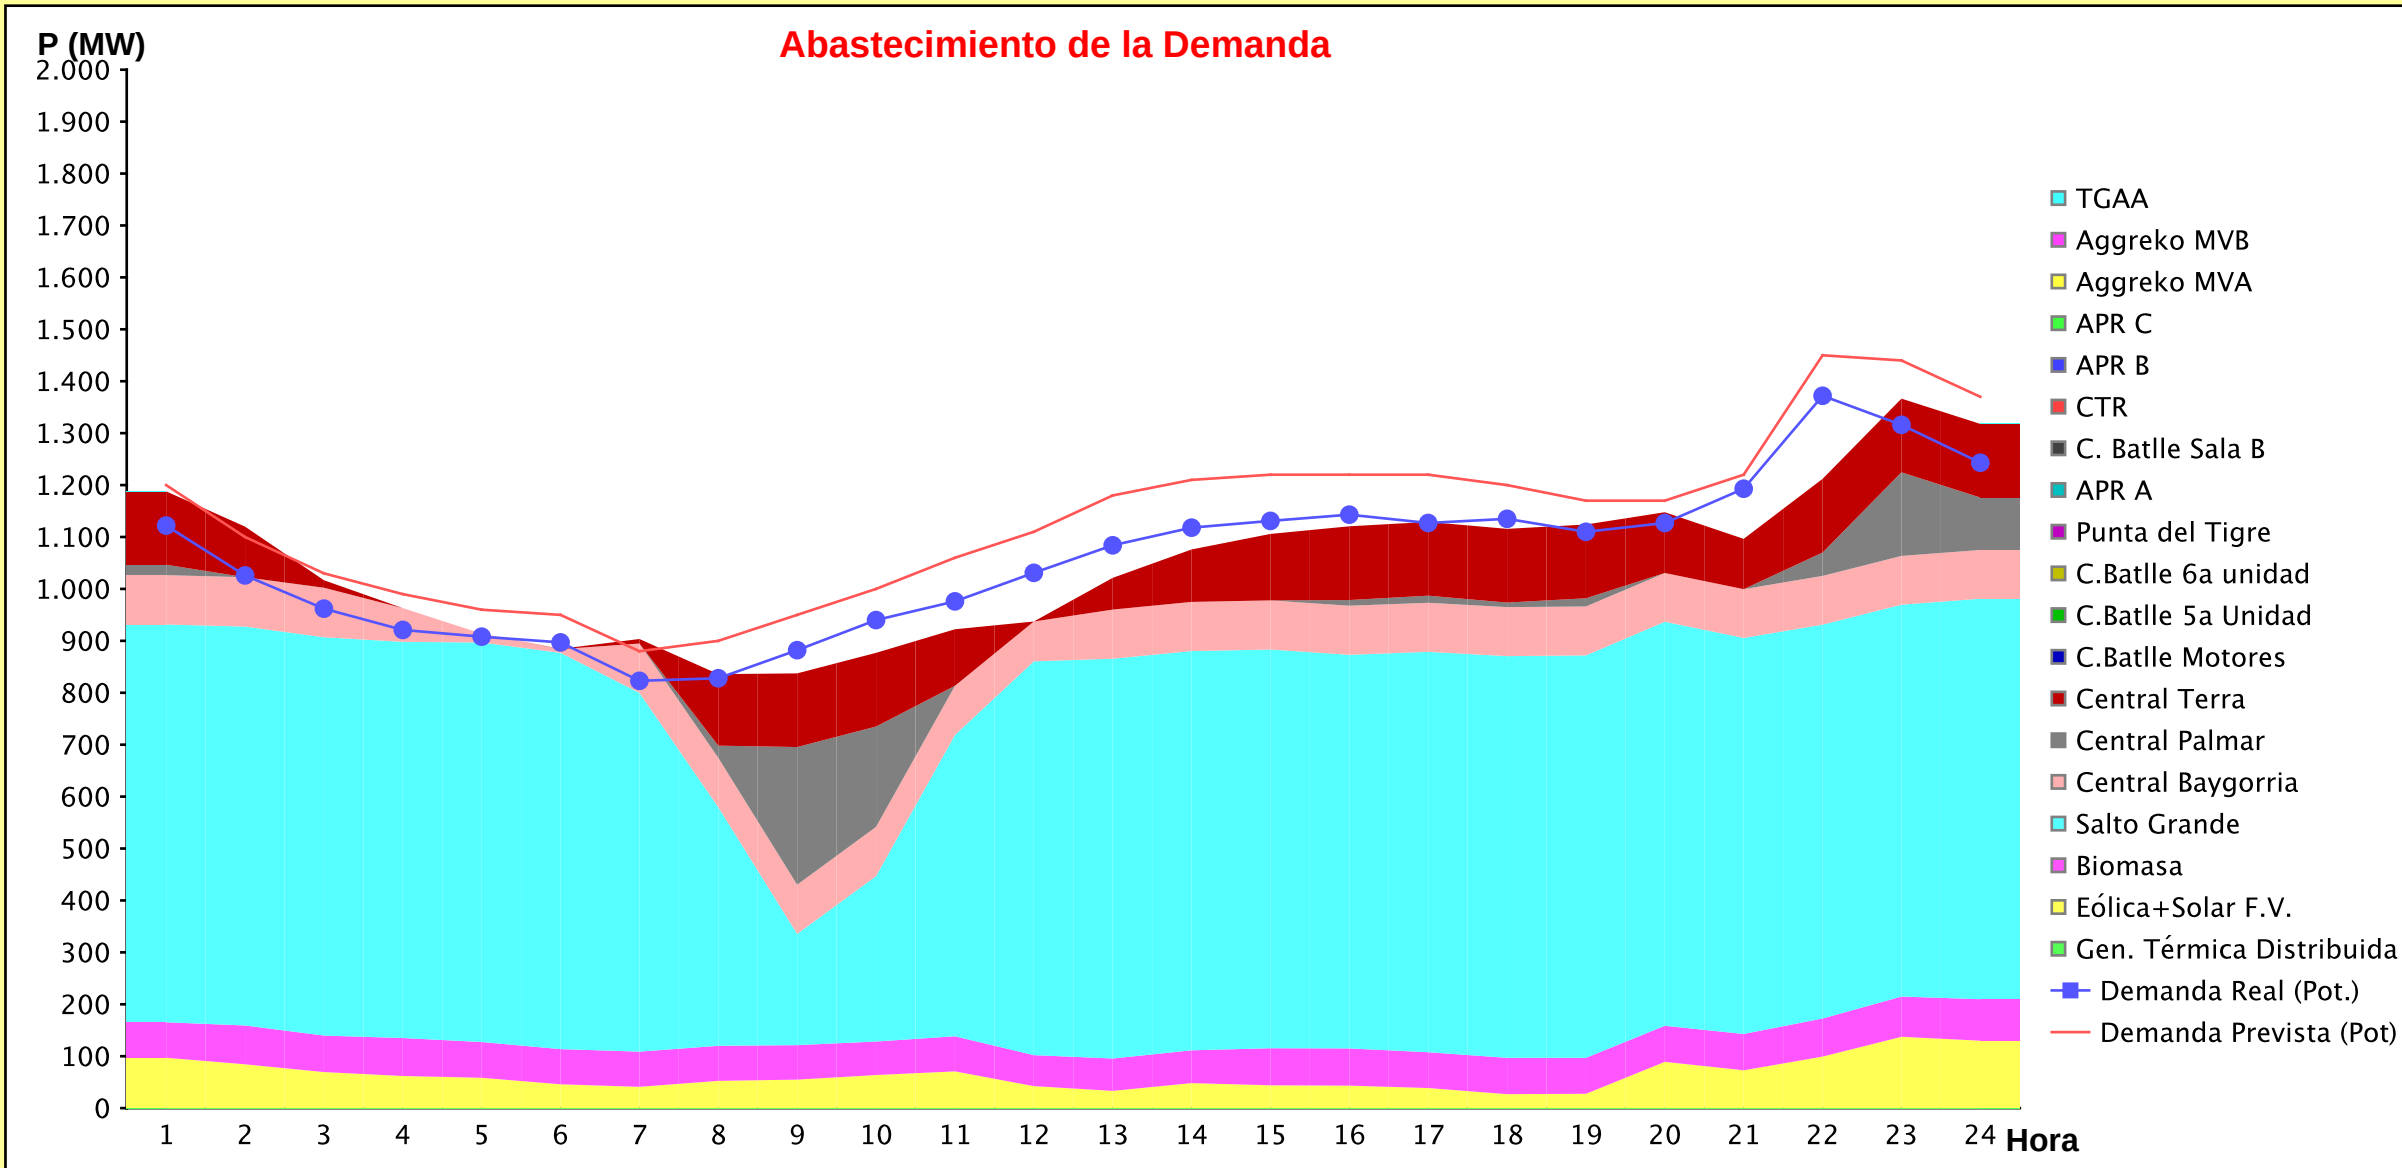

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.306
Hidráulica	8.306
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.306




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.139
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.200
Diferencia (MWh)	-2.061
Ejecutada - Programada	-7,58 %

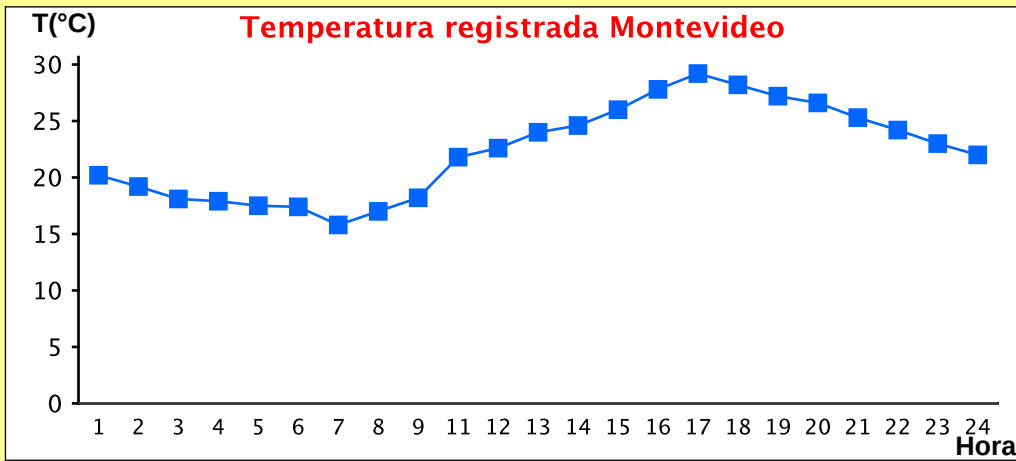



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1146,33 Hora 15:52
Potencia mínima:	805,48 Hora 07:16
Pico noche:	1381,76 Hora 22:03

Generación Media (MW)	
Eólica	64,2
Biomasa	69,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

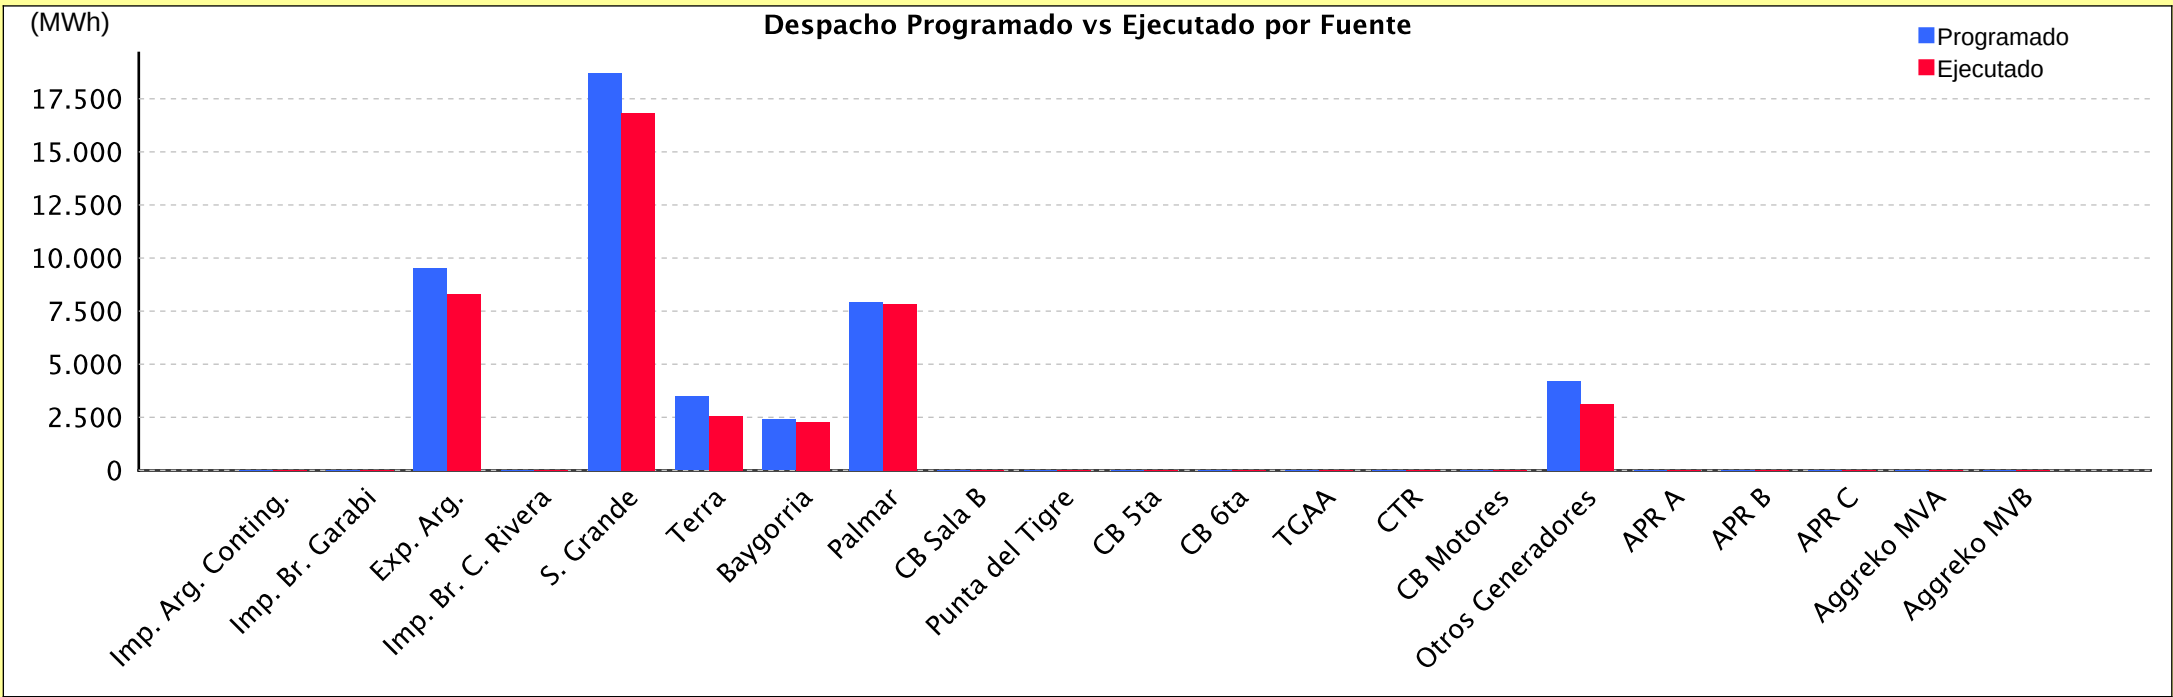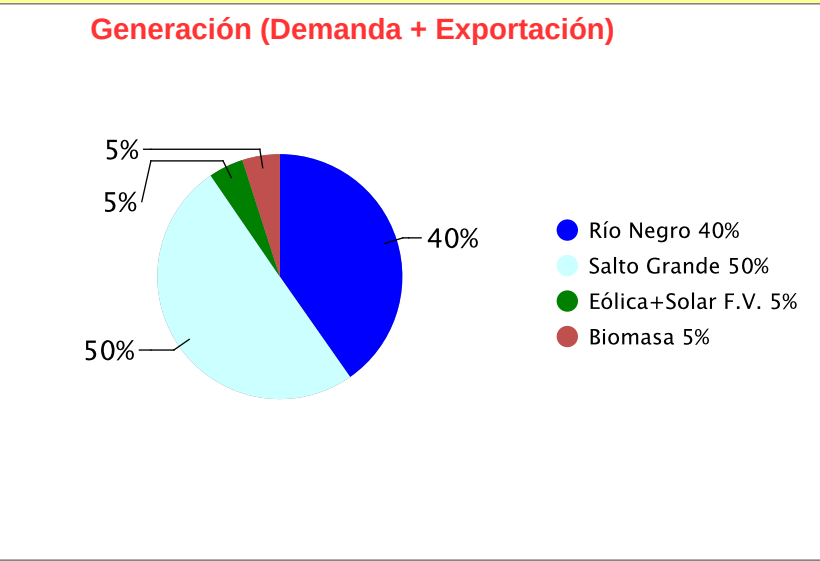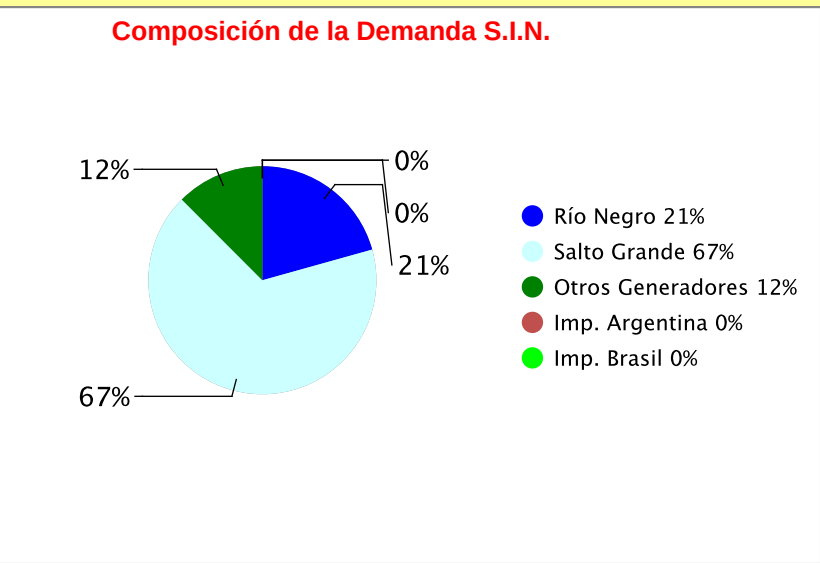



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

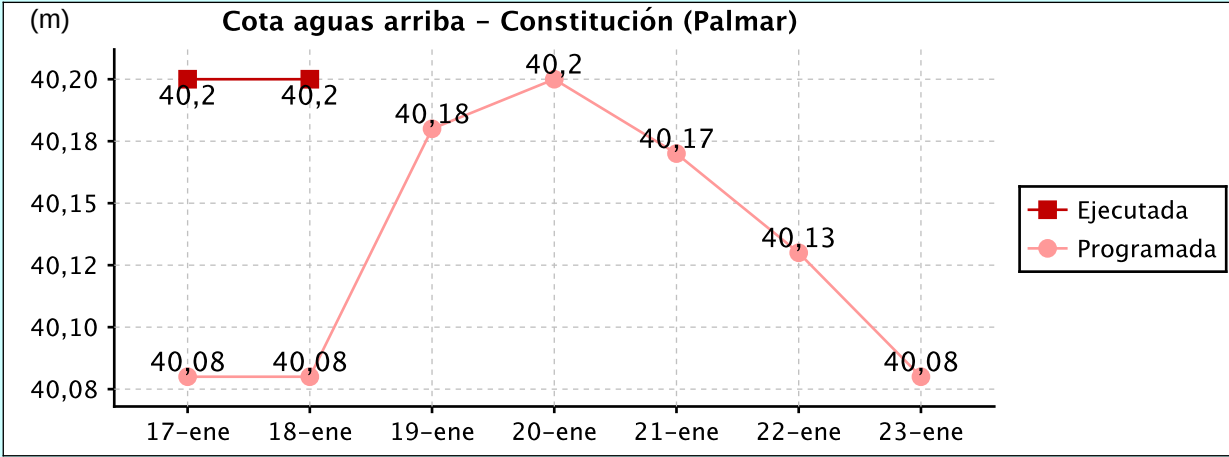
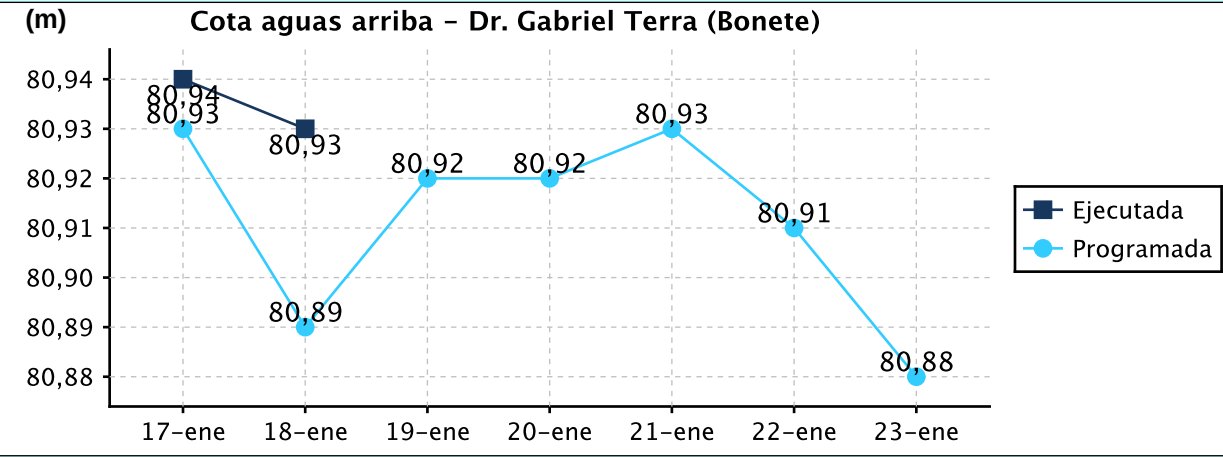


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,89	80,93
Baygorria	54,23	54,22
Palmar	40,08	40,2
SGU	35,10	35,09

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

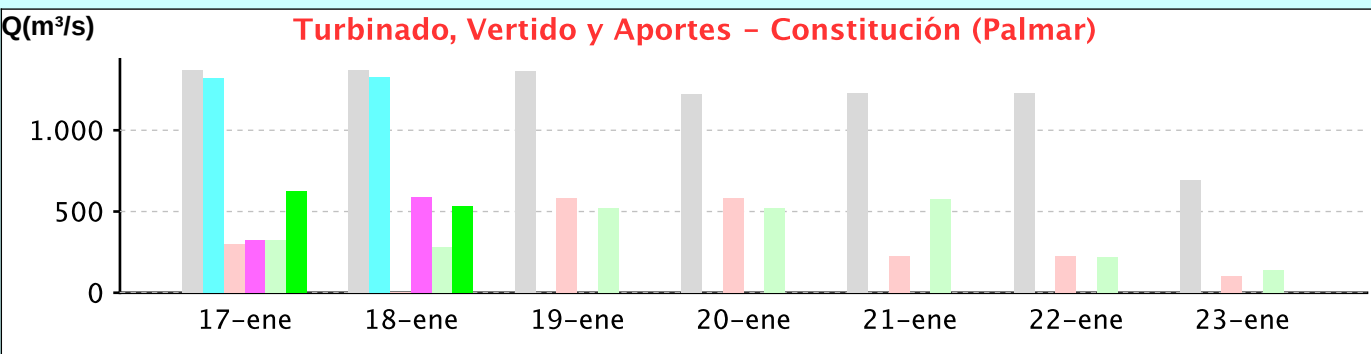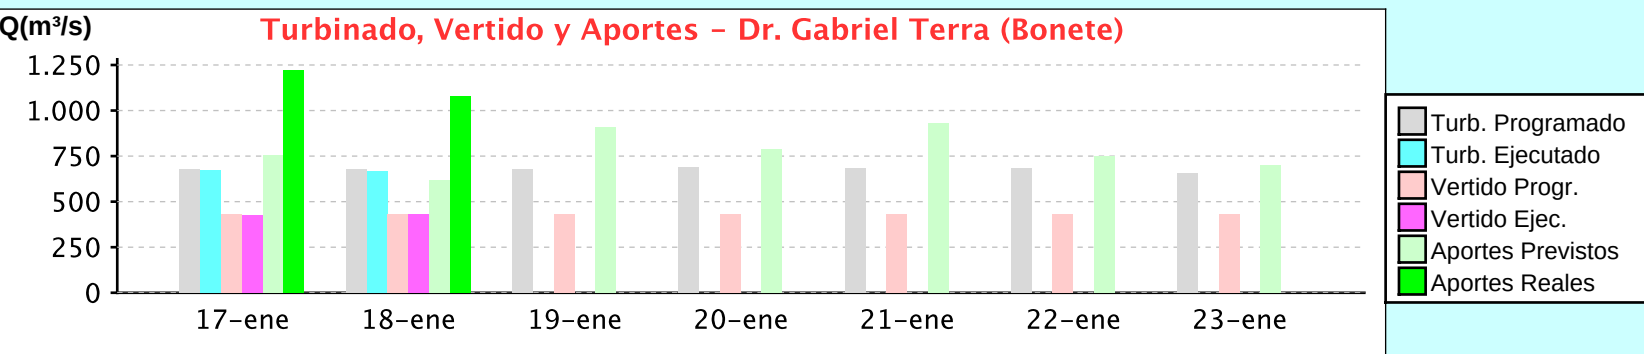

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

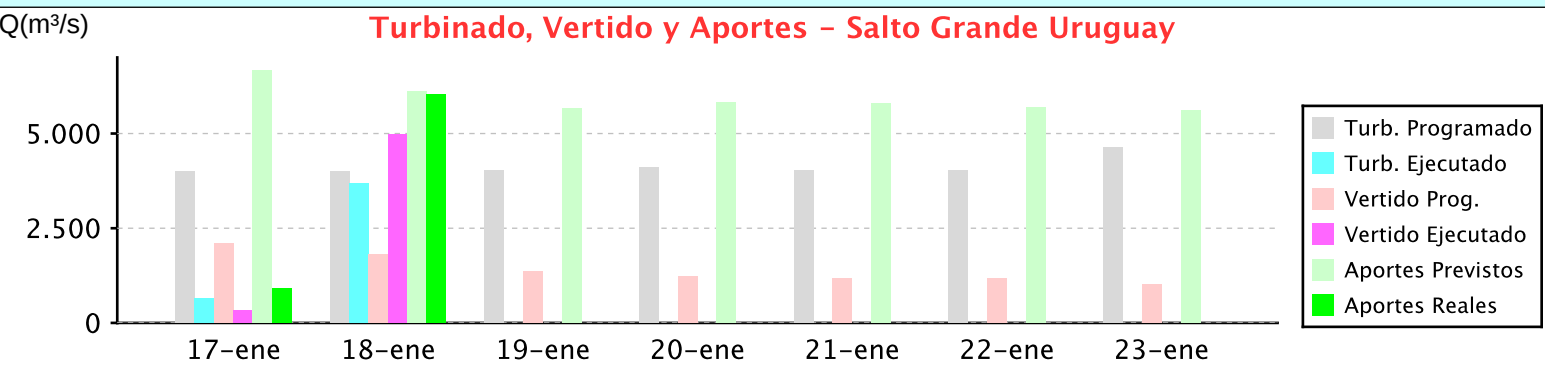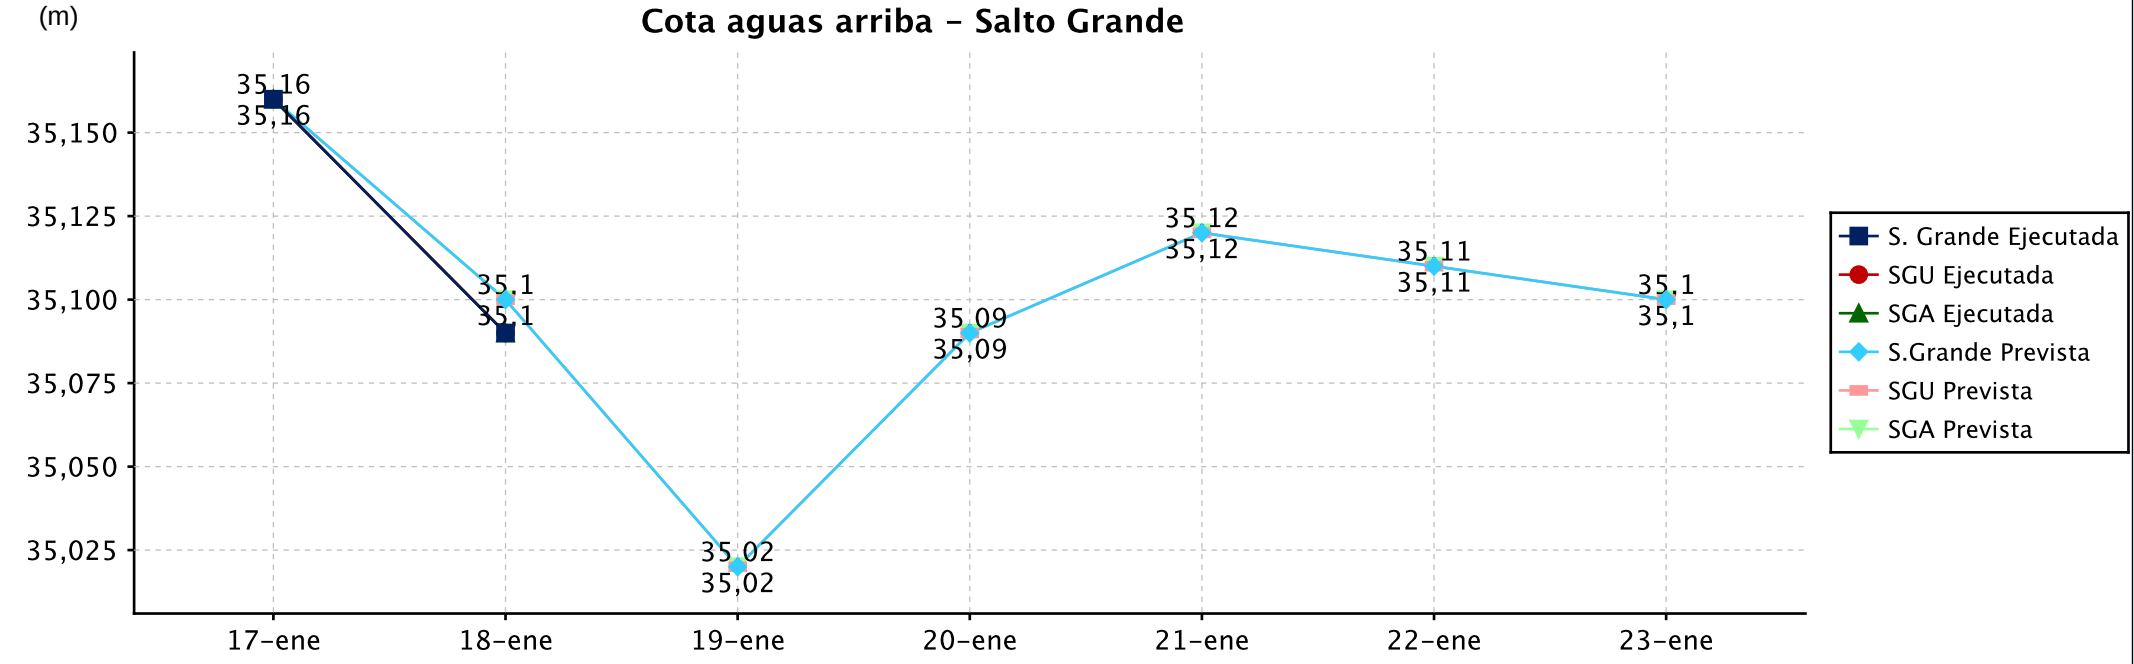

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,09
Cota Vista Arg	35,09
Cota real	35,09
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	679	668
Baygorria	902	861
Palmar	1.368	1.325
SGU	4.004	3.692

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	615	1.076
Baygorria	0	186
Palmar	279	532
SGU	6.100	6.033

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	428
Baygorria	250	557
Palmar	0	585
SGU	1.820	4.971

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 312 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/01/2015 18:31