




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 20 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.410
C. Baygorria	2.300
C. Palmar	7.021
C. Salto Grande	16.607
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.825
TOTAL Generación	36.067

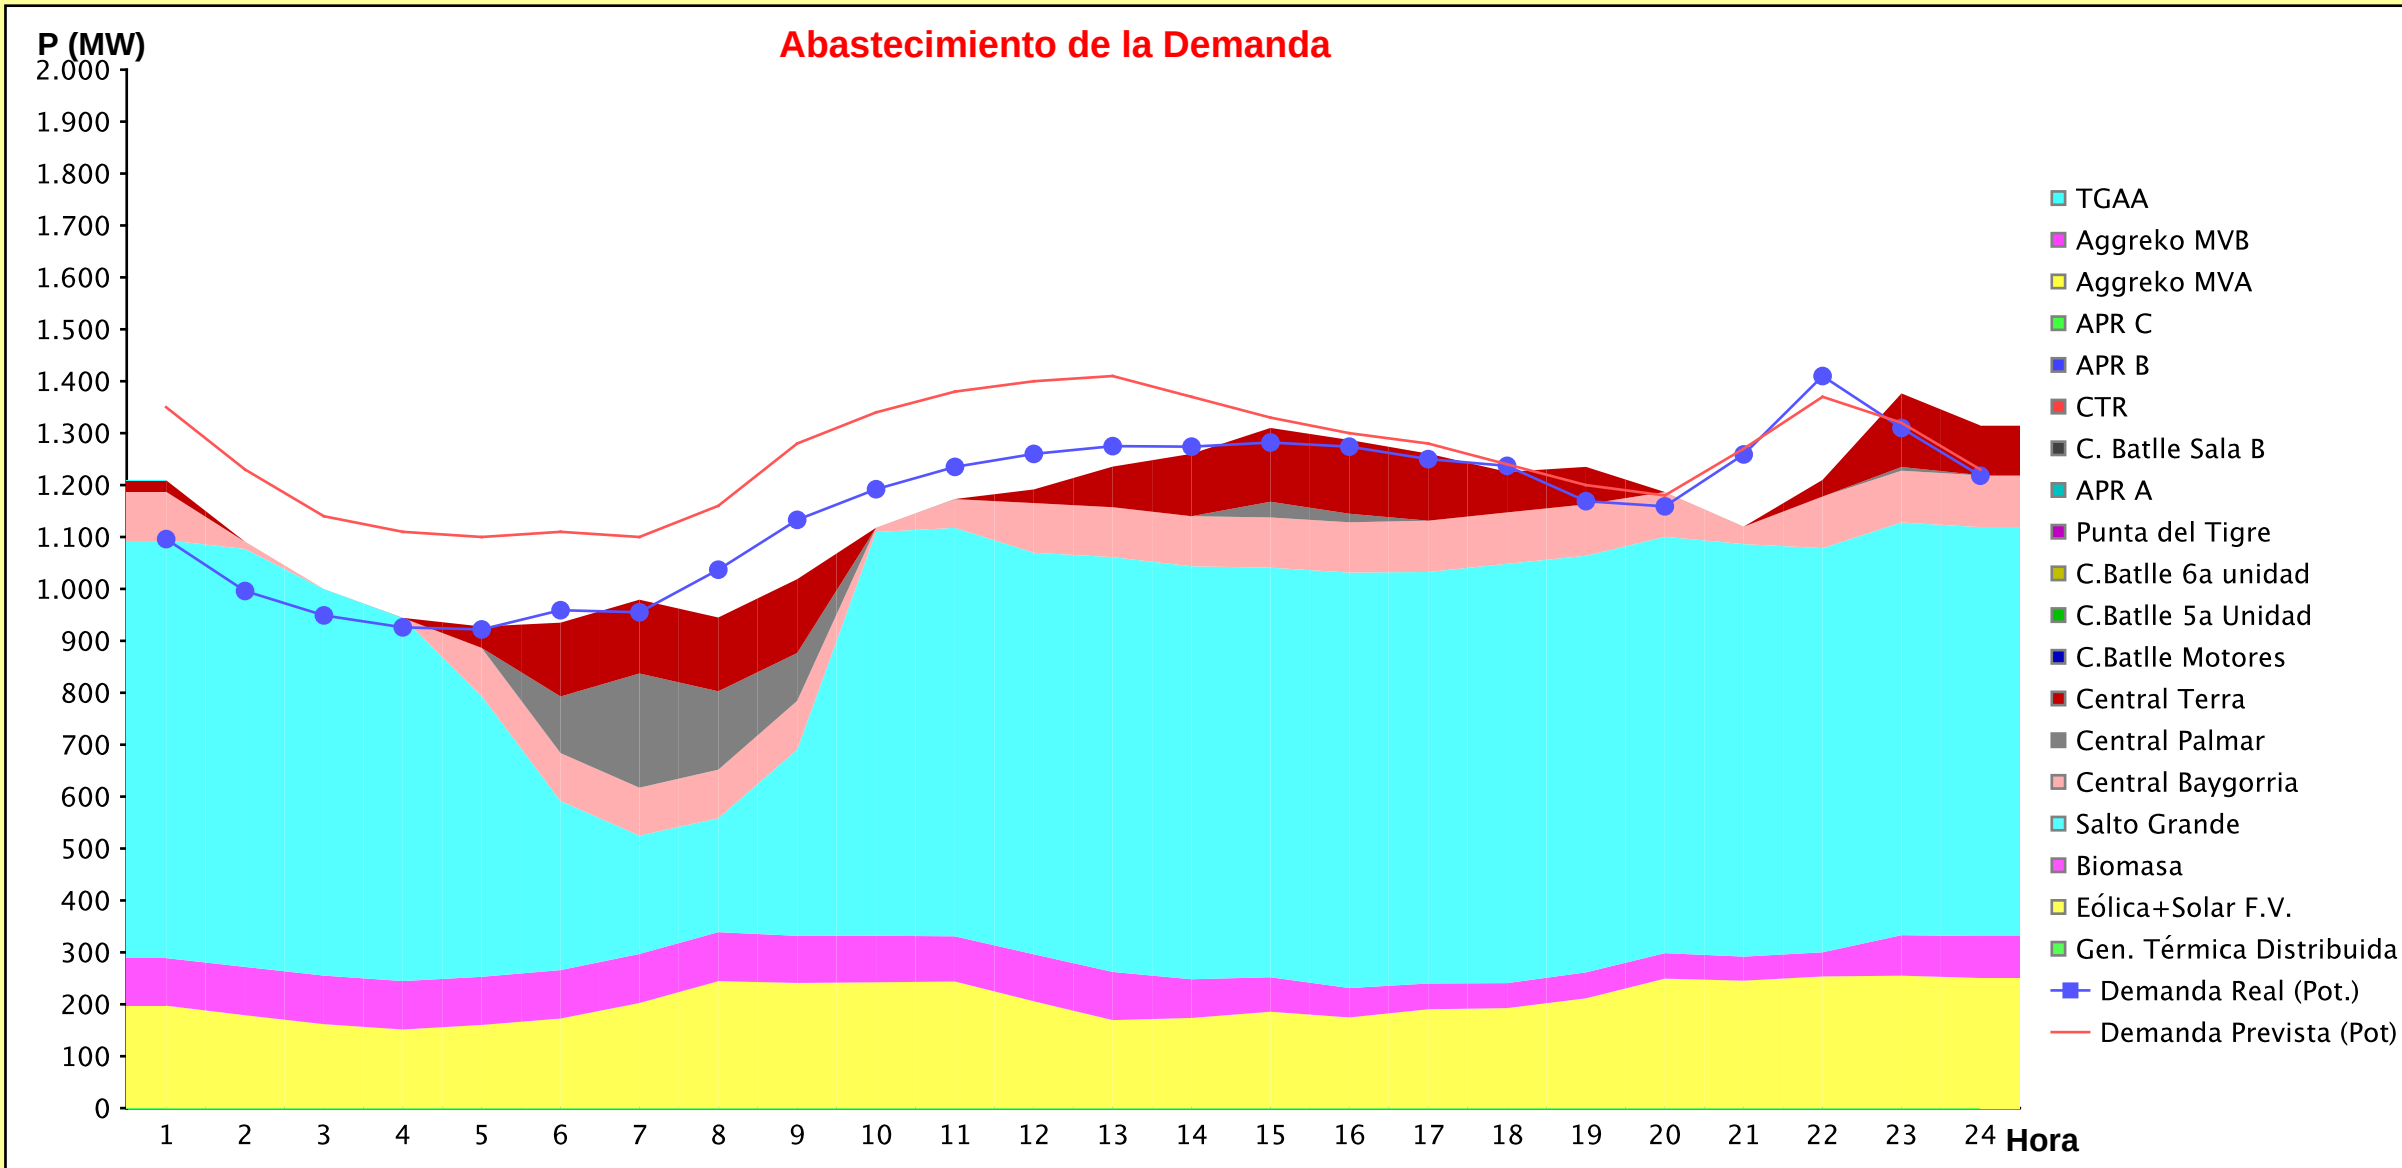

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.585
Hidráulica	8.585
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.585




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.482
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.200
Diferencia (MWh)	-2.718
Ejecutada - Programada	-9,00 %

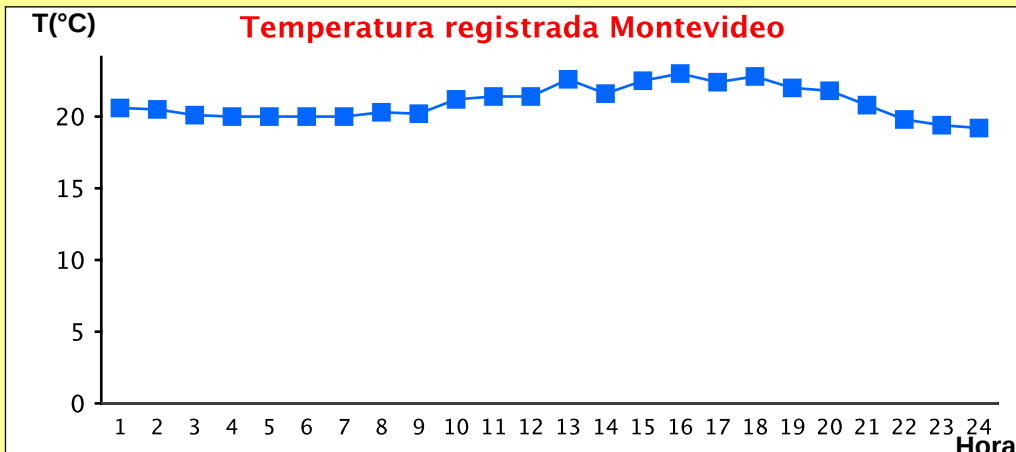



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1313,05 Hora 13:22
Potencia mínima:	898,08 Hora 04:56
Pico noche:	1423,17 Hora 21:54

Generación Media (MW)	
Eólica	206,7
Biomasa	84,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

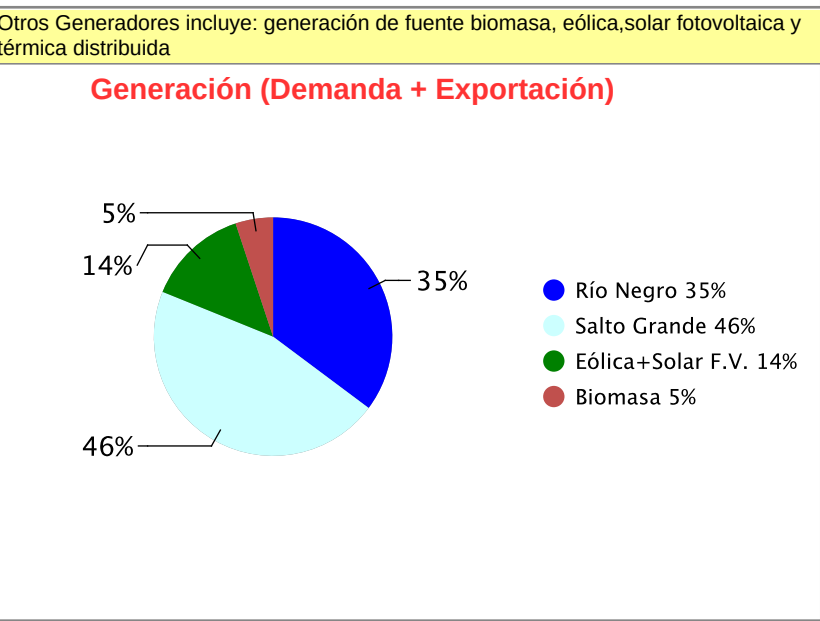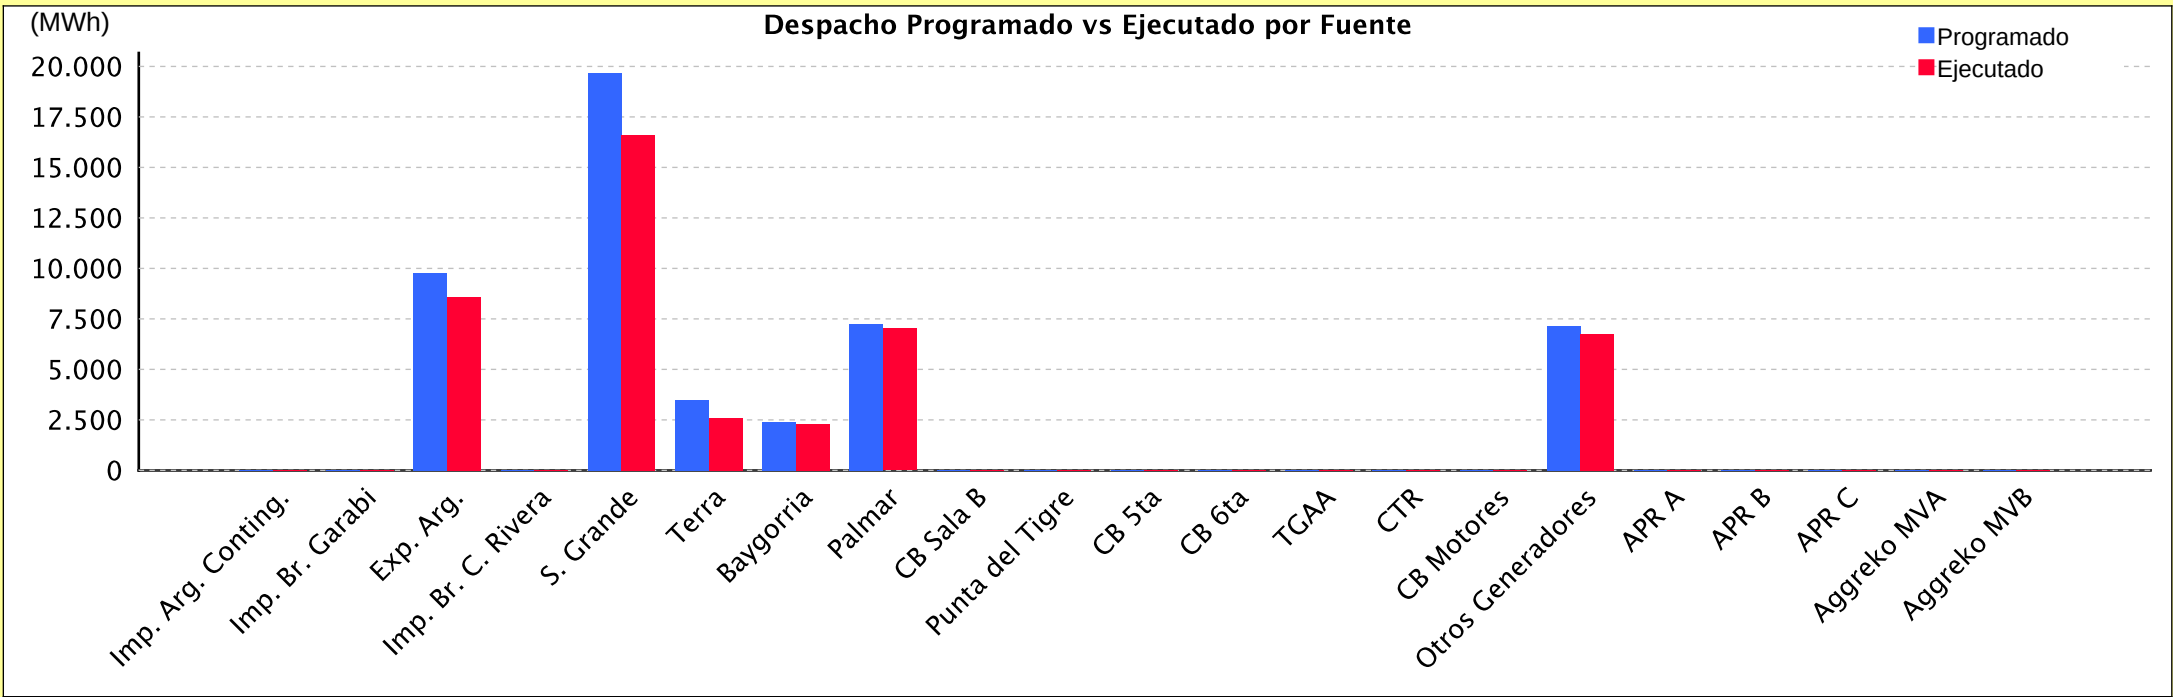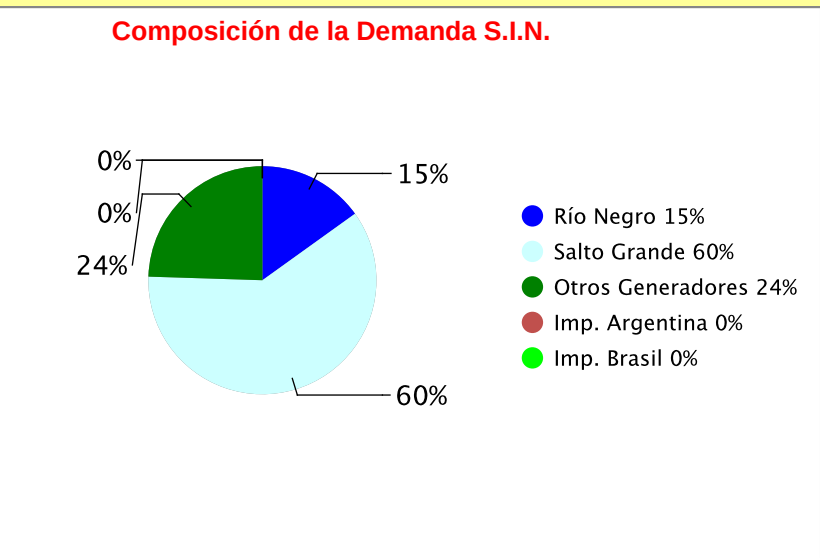



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

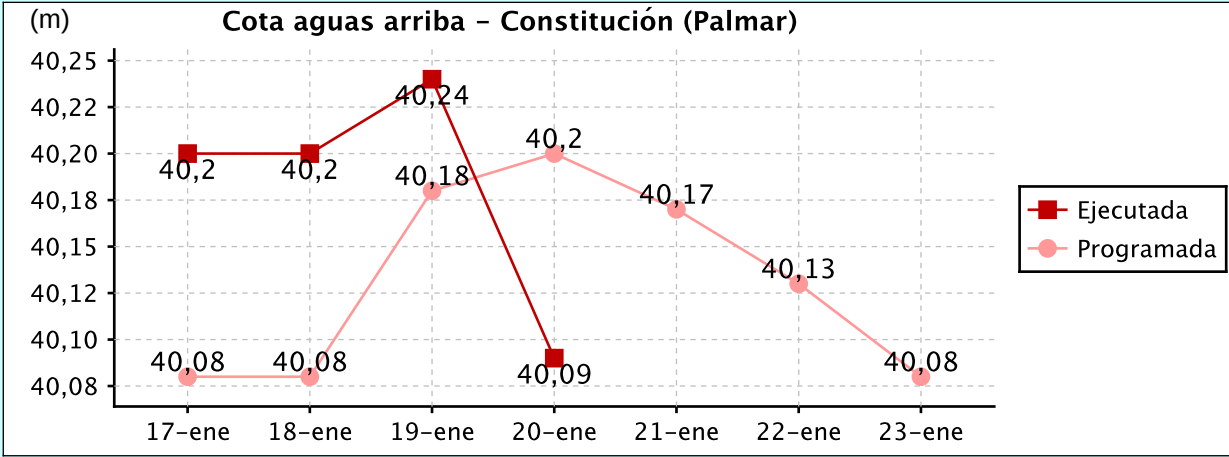
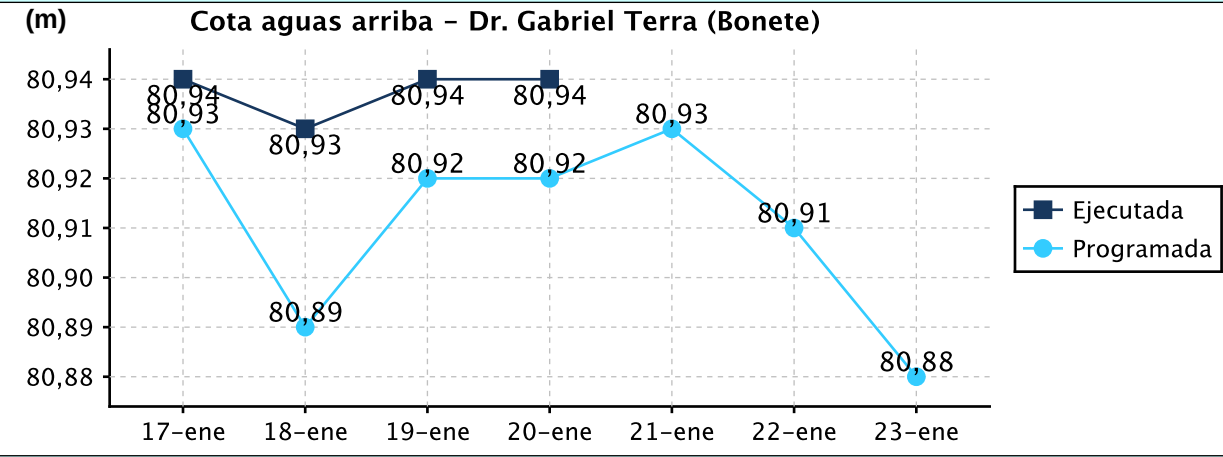


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,92	80,94
Baygorria	54,09	54,22
Palmar	40,20	40,09
SGU	35,09	35,11

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

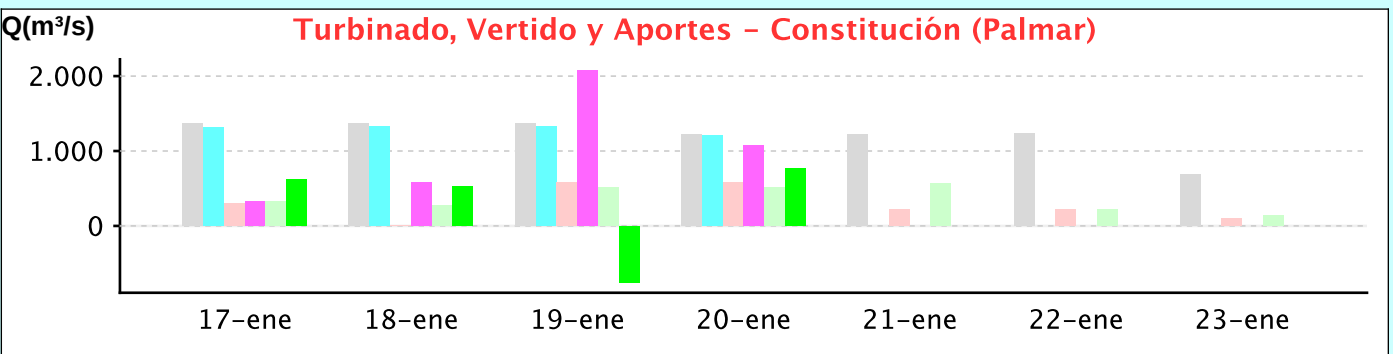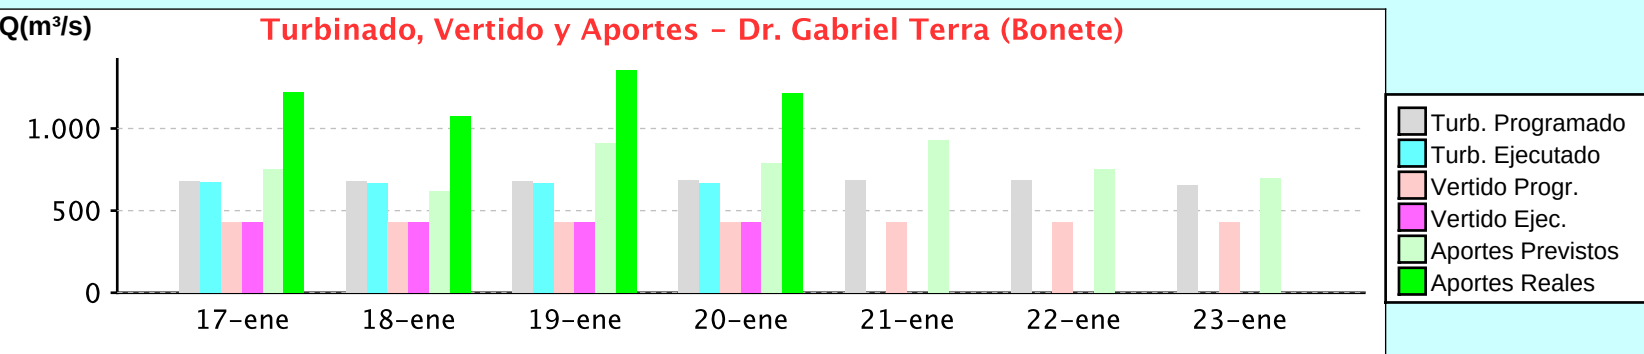

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

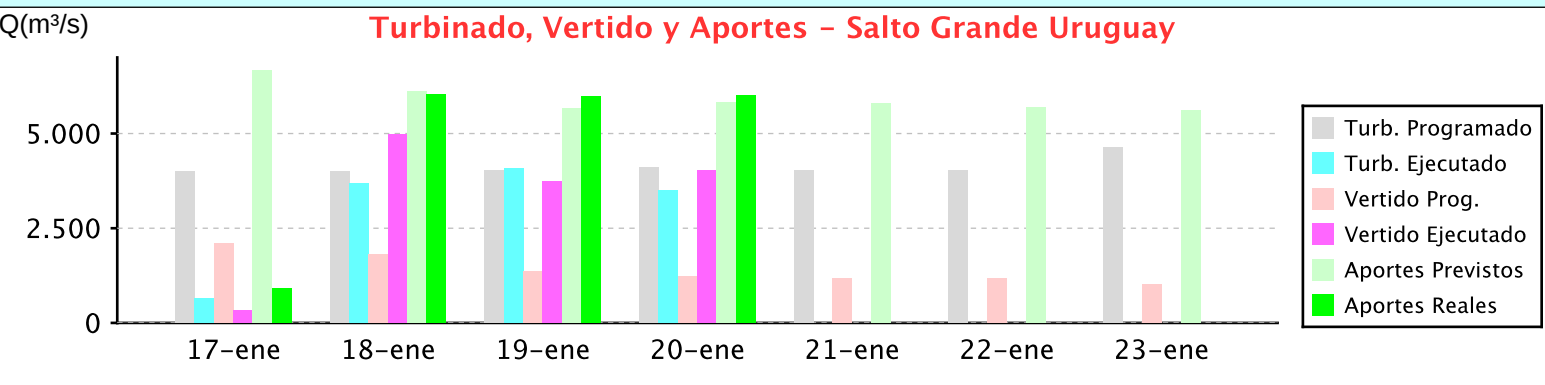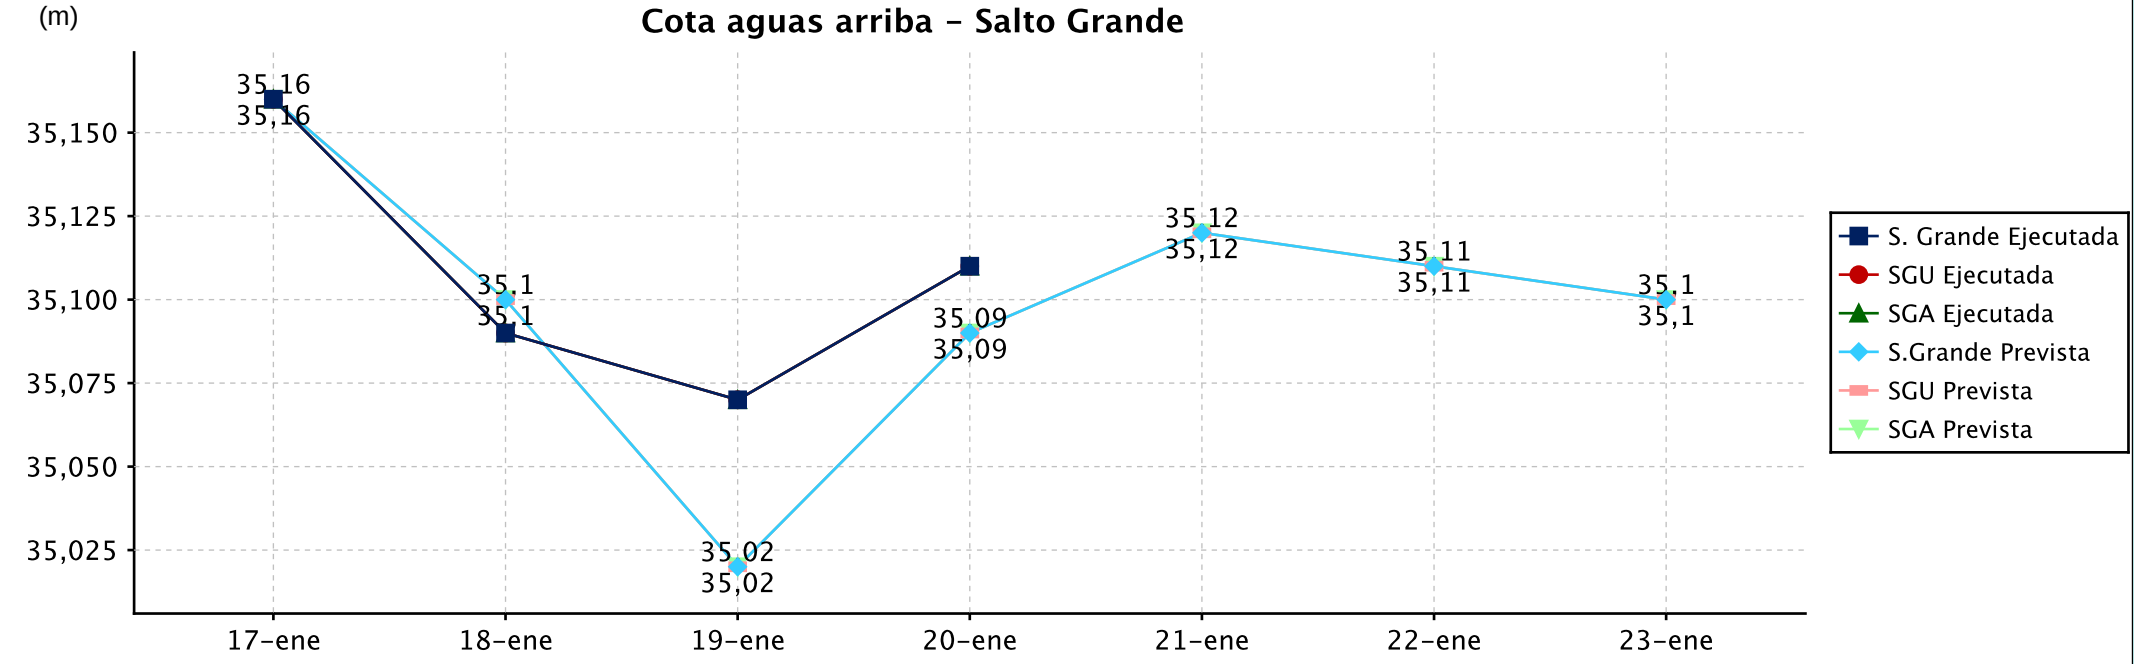

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,11
Cota Vista Arg	35,11
Cota real	35,11

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	687	668
Baygorria	903	863
Palmar	1.223	1.206
SGU	4.096	3.488

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	786	1.215
Baygorria	92	104
Palmar	517	773
SGU	5.825	6.009

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	428
Baygorria	400	196
Palmar	580	1.072
SGU	1.229	4.017

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 358 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/01/2015 18:35