




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 27 de enero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	408
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	412
Central La Tablada	-70
Central P. del Tigre	158
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.400
C. Baygorria	2.118
C. Palmar	4.628
C. Salto Grande	19.285
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.812
TOTAL Generación	35.732

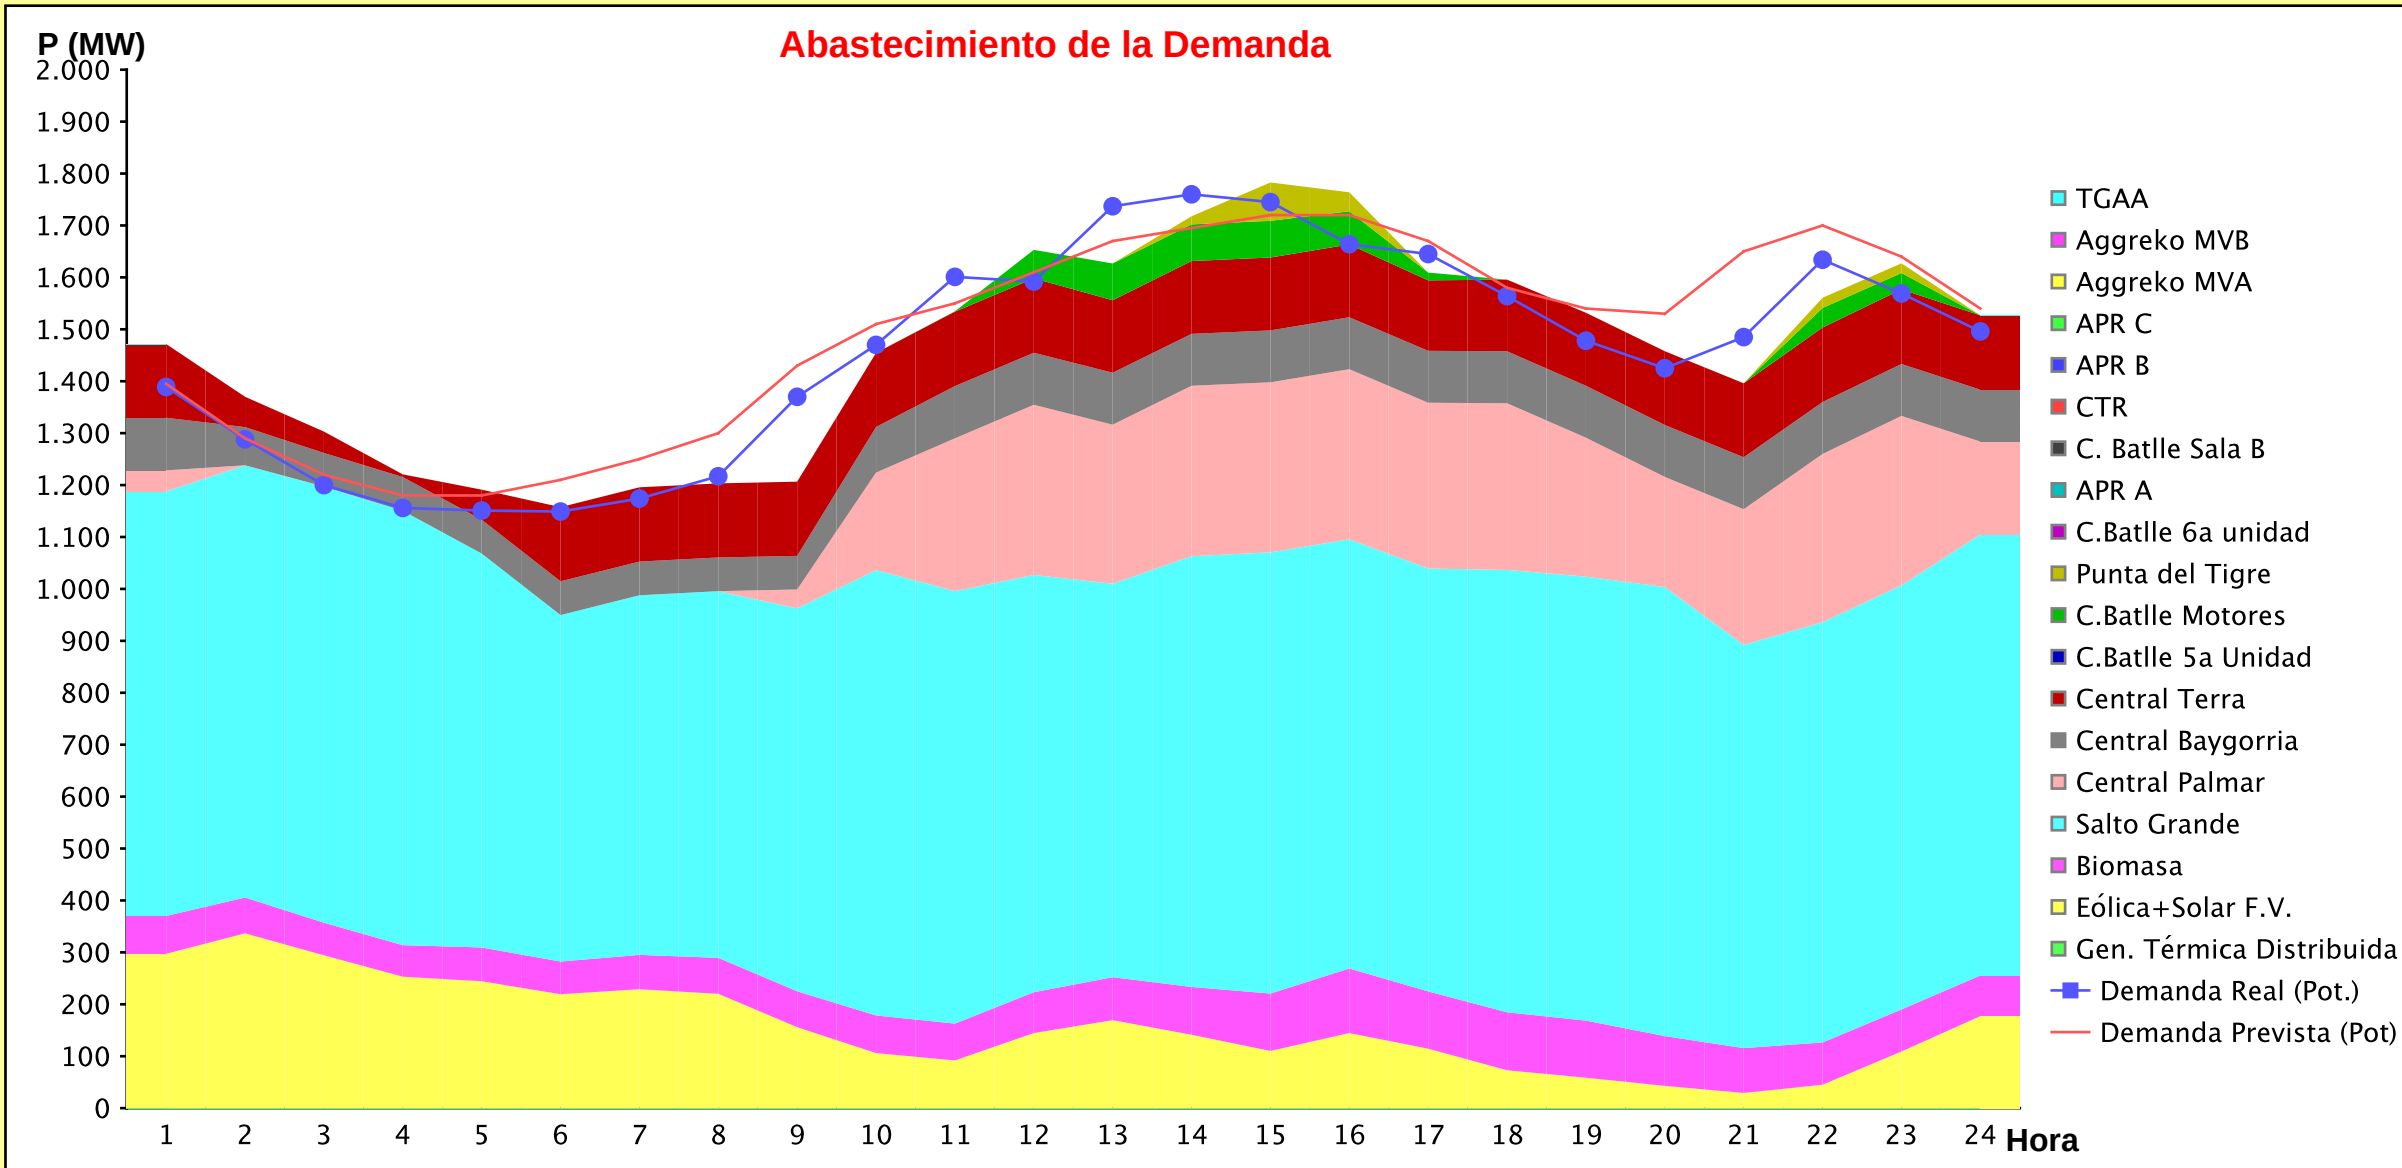

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	646
Hidráulica	646
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	646




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	35.086
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	35.780
Diferencia (MWh)	-694
Ejecutada - Programada	-1,94 %

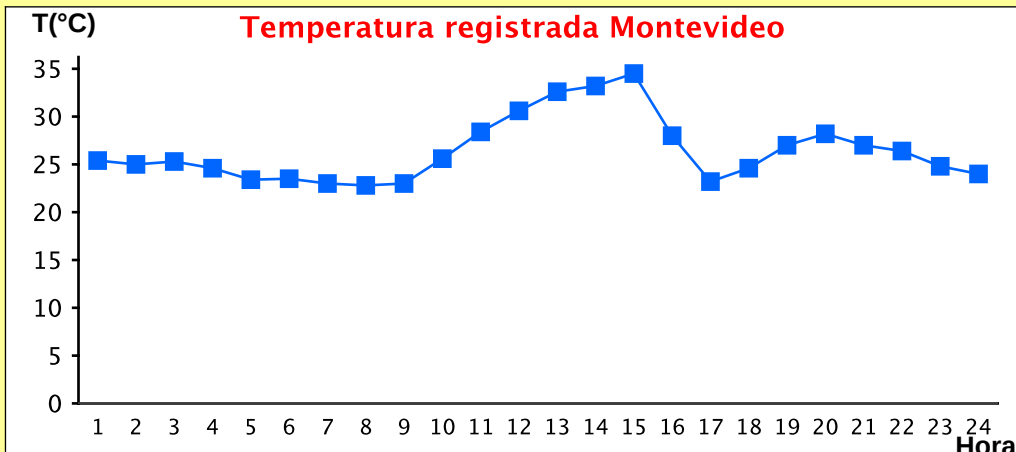



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1774,34 Hora 14:34
Potencia mínima:	1134,22 Hora 04:44
Pico noche:	1640,28 Hora 21:57

Generación Media (MW)	
Eólica	159,2
Biomasa	83,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

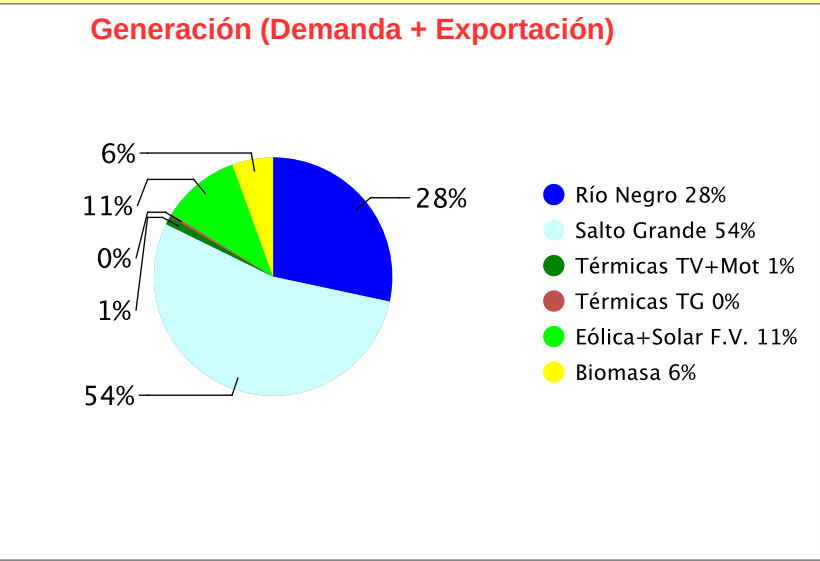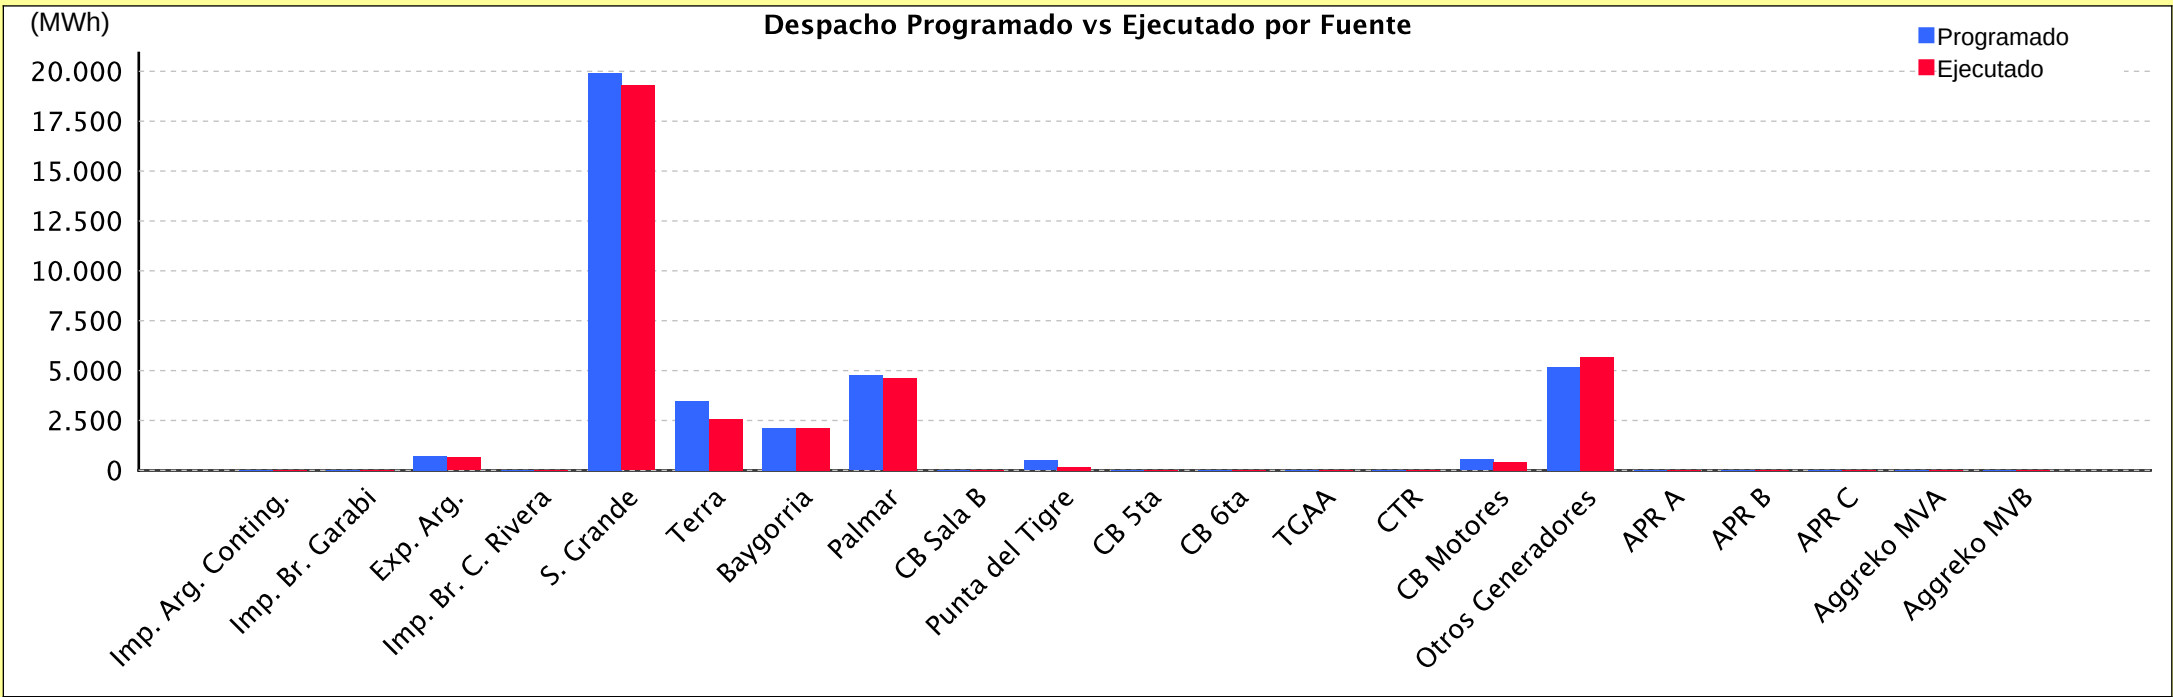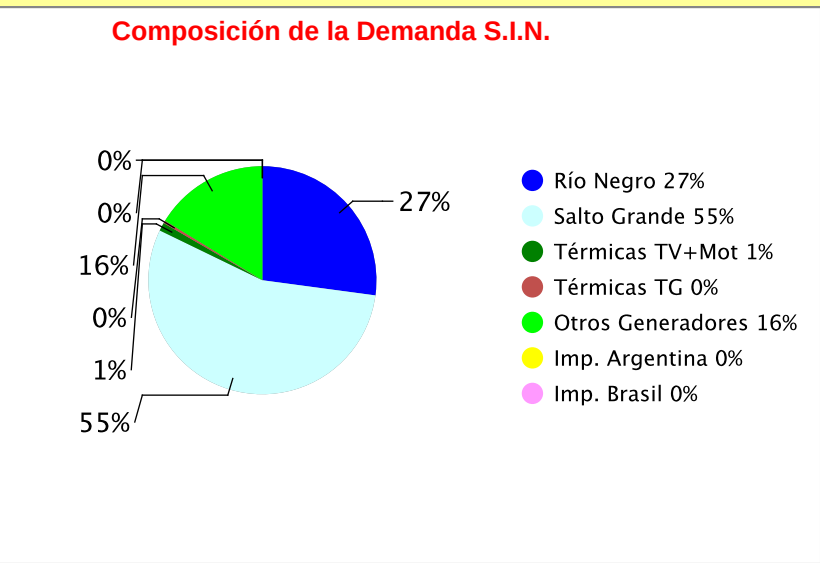



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

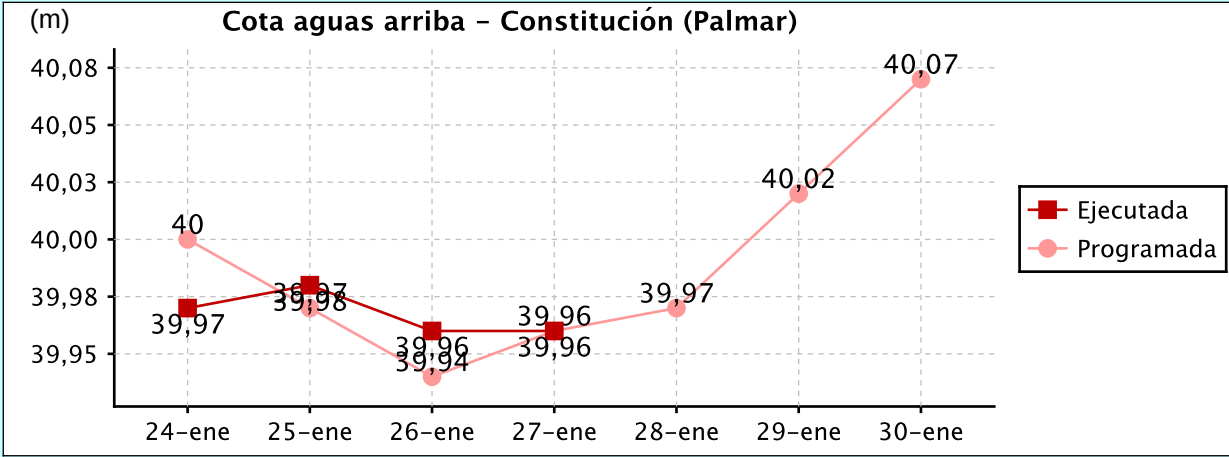
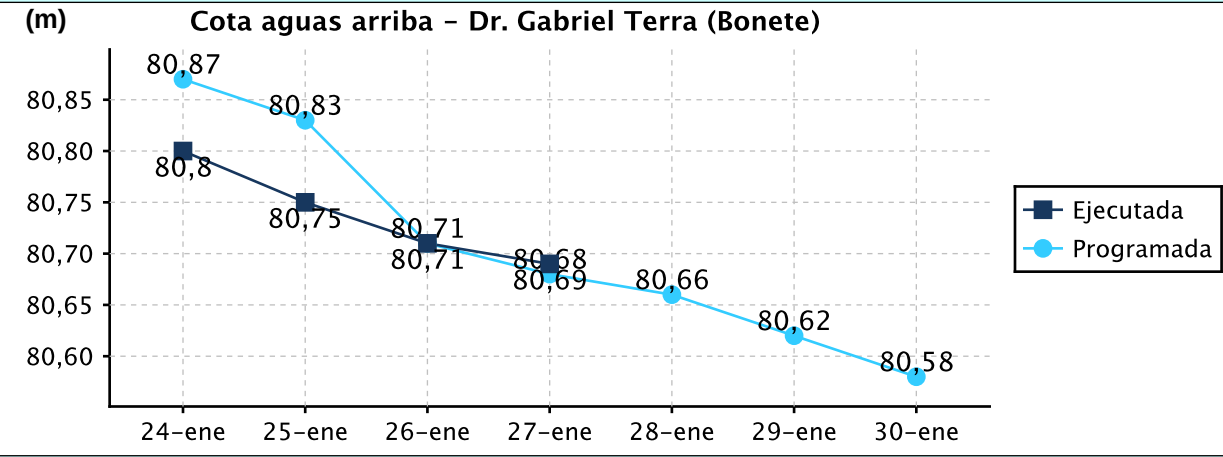


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,68	80,69
Baygorria	54,22	54,21
Palmar	39,96	39,96
SGU	35,33	35,35

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

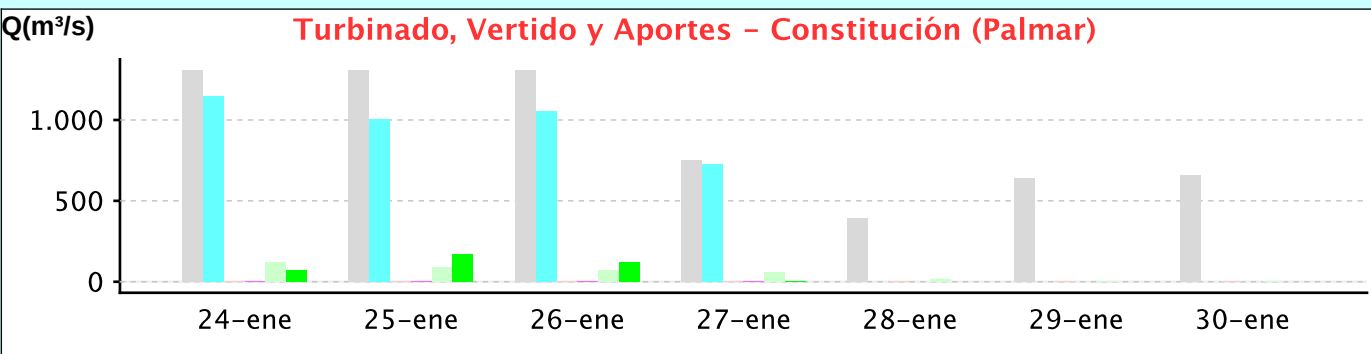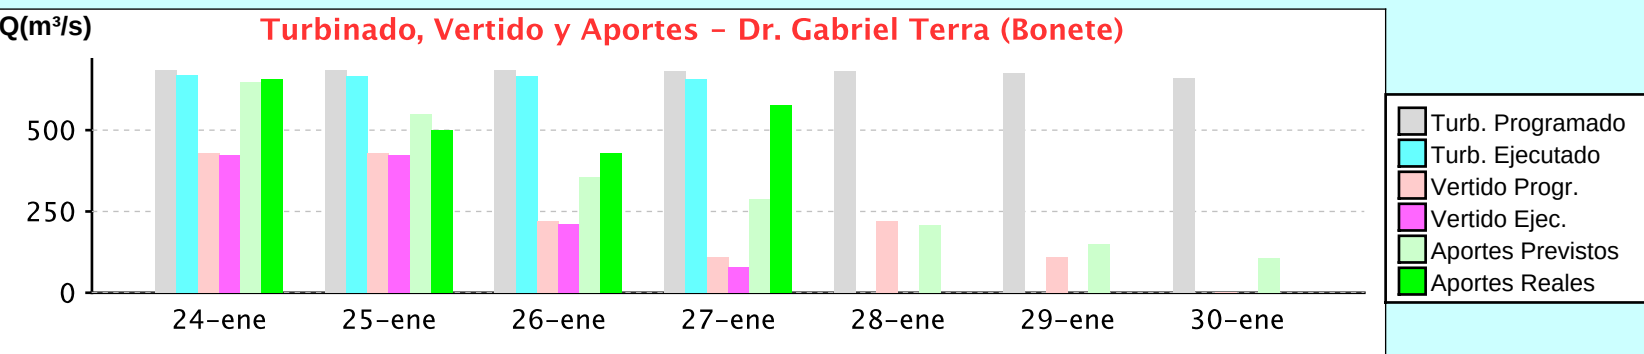

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

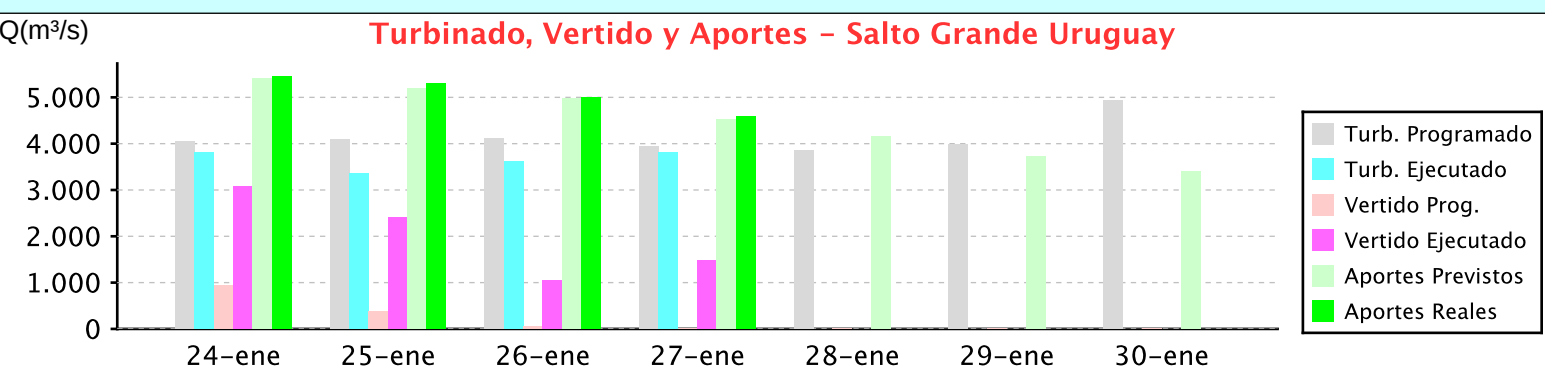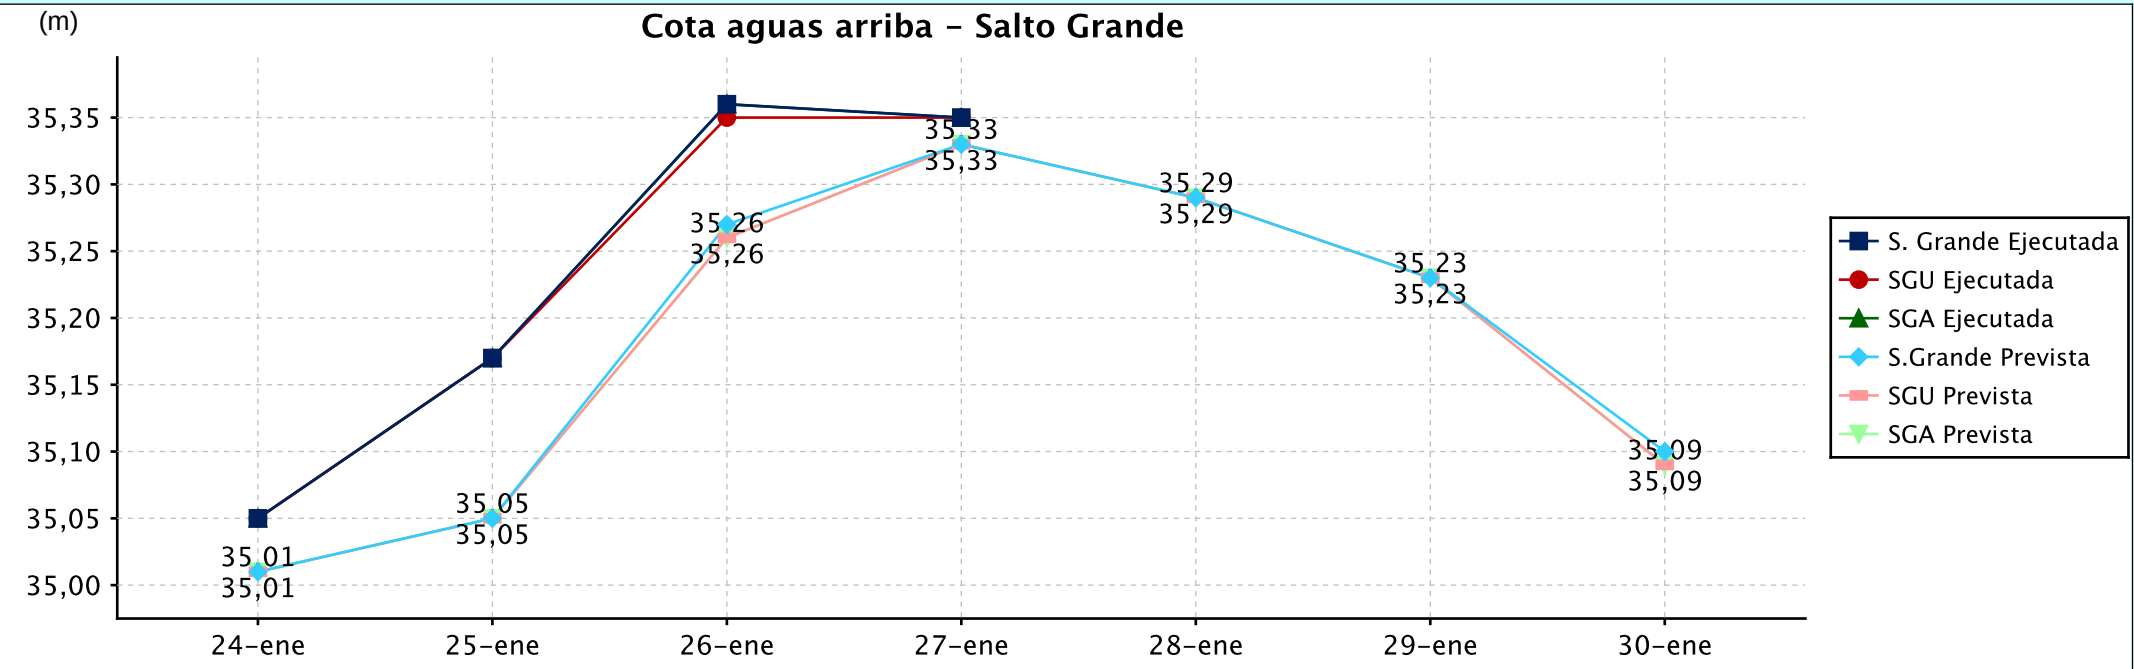

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,35
Cota Vista Arg	35,35
Cota real	35,35

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	680	657
Baygorria	775	766
Palmar	750	725
SGU	3.936	3.806

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	286	575
Baygorria	0	44
Palmar	60	-3
SGU	4.525	4.596

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	110	79
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	1.476

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 27 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Se volvió a superar el pico de demanda del Verano 14-15 registrado ayer.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

28/01/2015 15:28