




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 28 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.375
C. Baygorria	1.941
C. Palmar	3.793
C. Salto Grande	19.287
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.019
TOTAL Generación	35.317



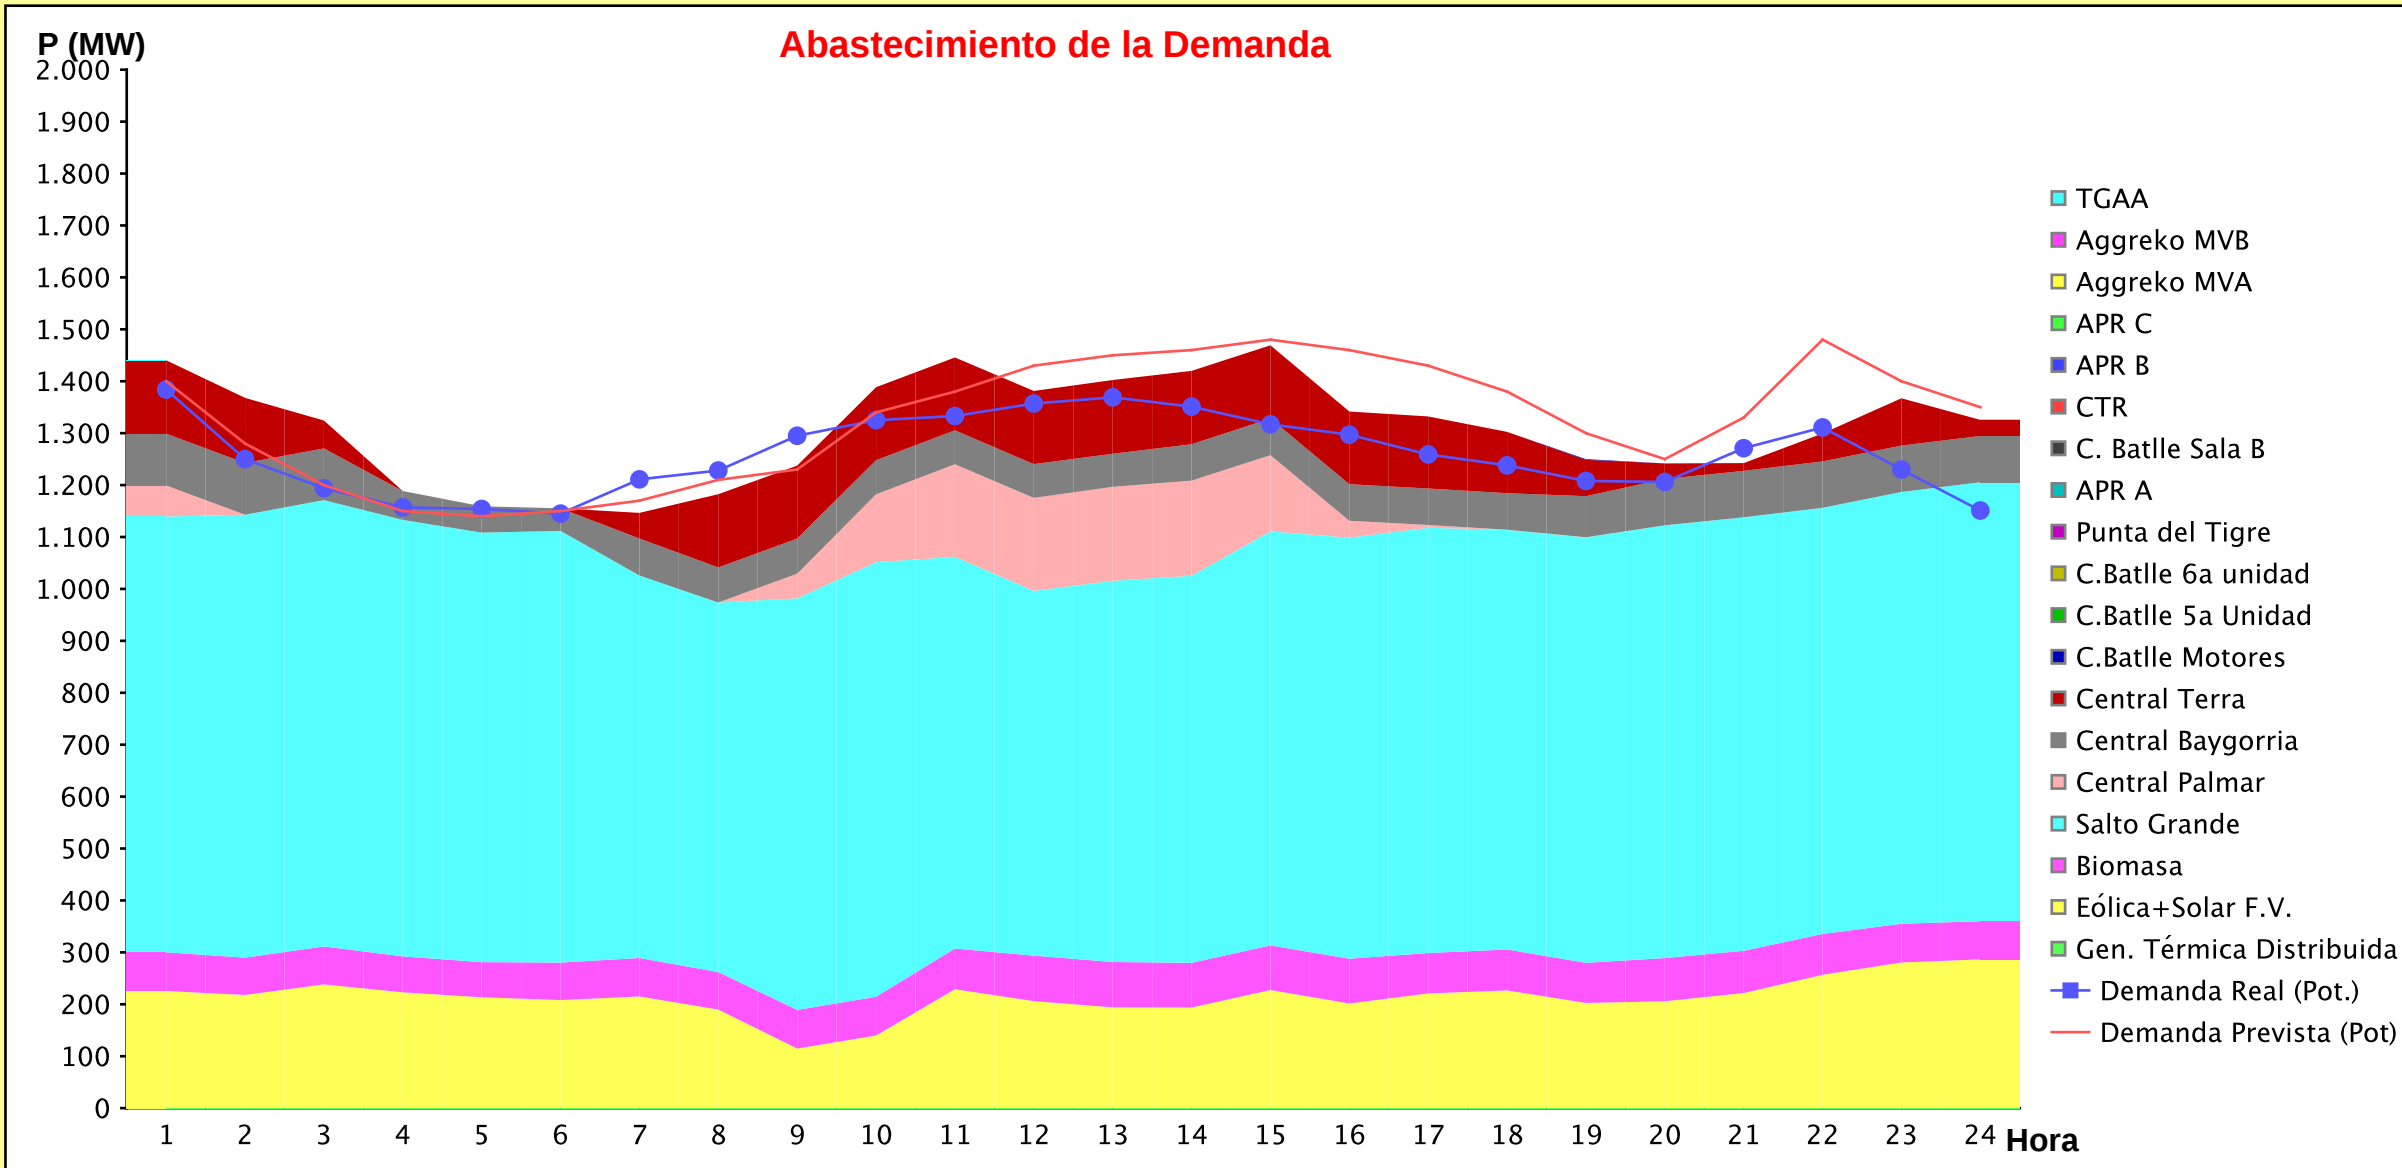


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.989
Hidráulica	3.989
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.989

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.328
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.850
Diferencia (MWh)	-522
Ejecutada - Programada	-1,64 %


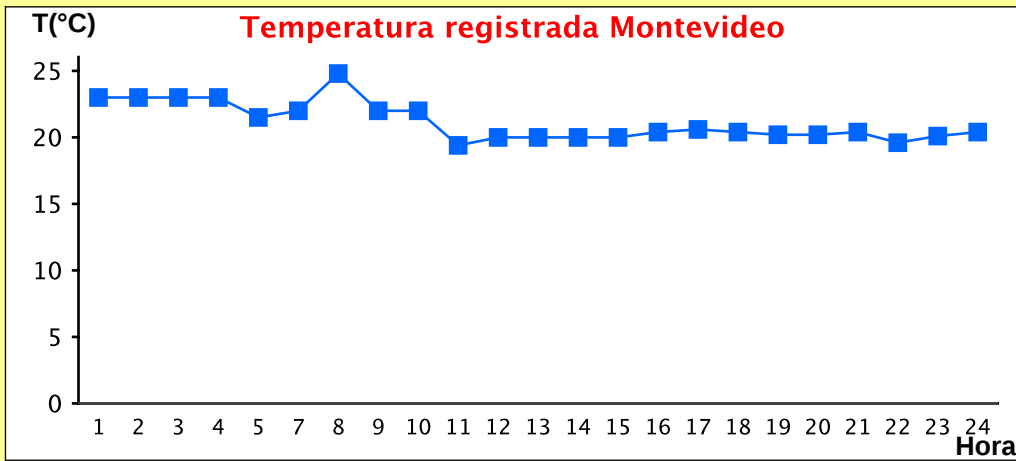


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1444 Hora 13:12
Potencia mínima:	1140 Hora 05:30
Pico noche:	1391 Hora 21:38
Generación Media (MW)	
Eólica	214,7
Biomasa	77,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

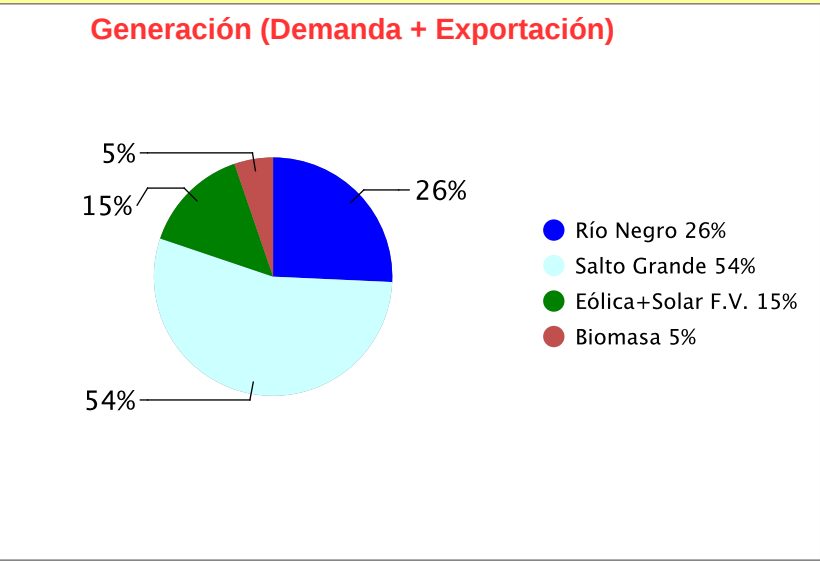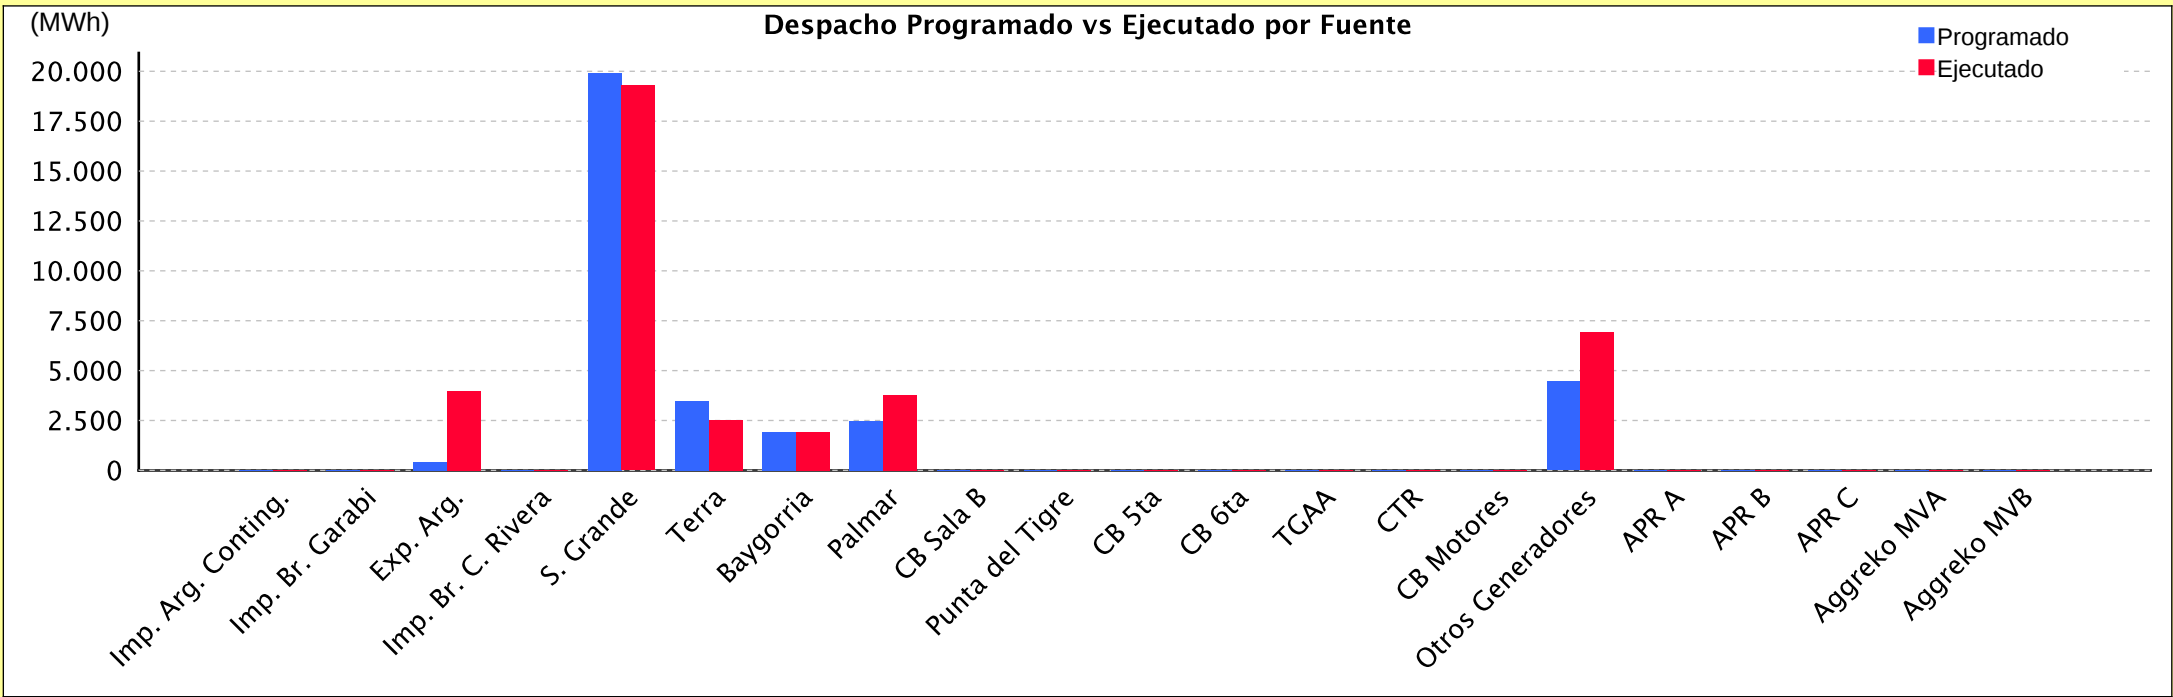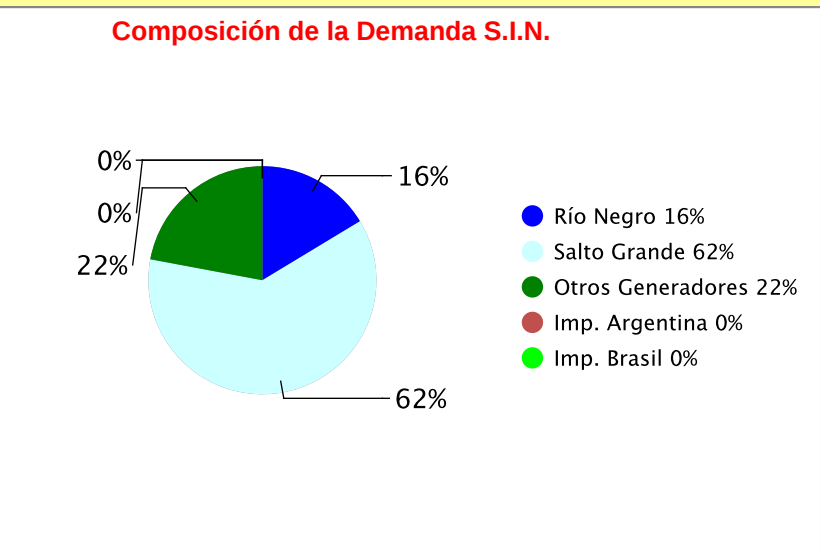



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

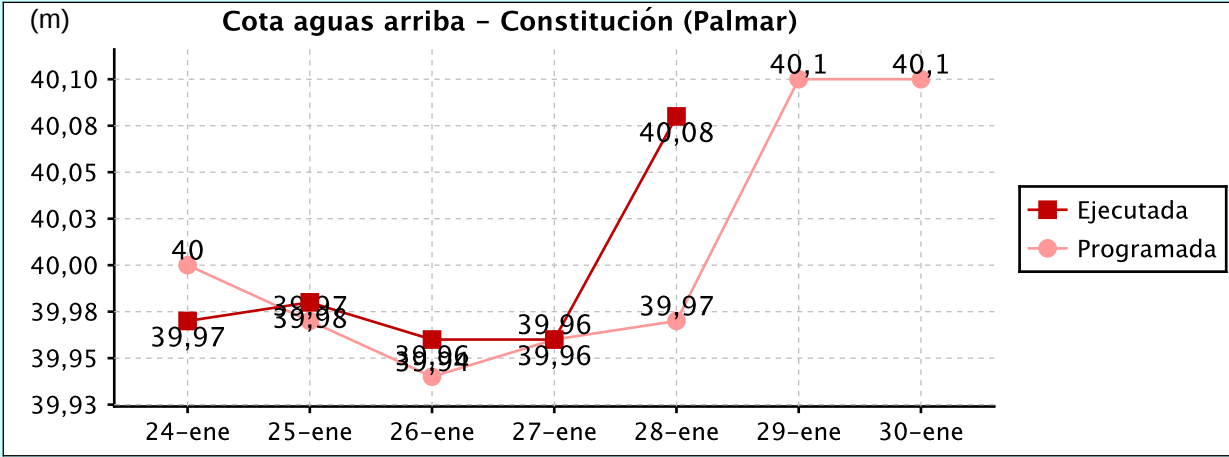
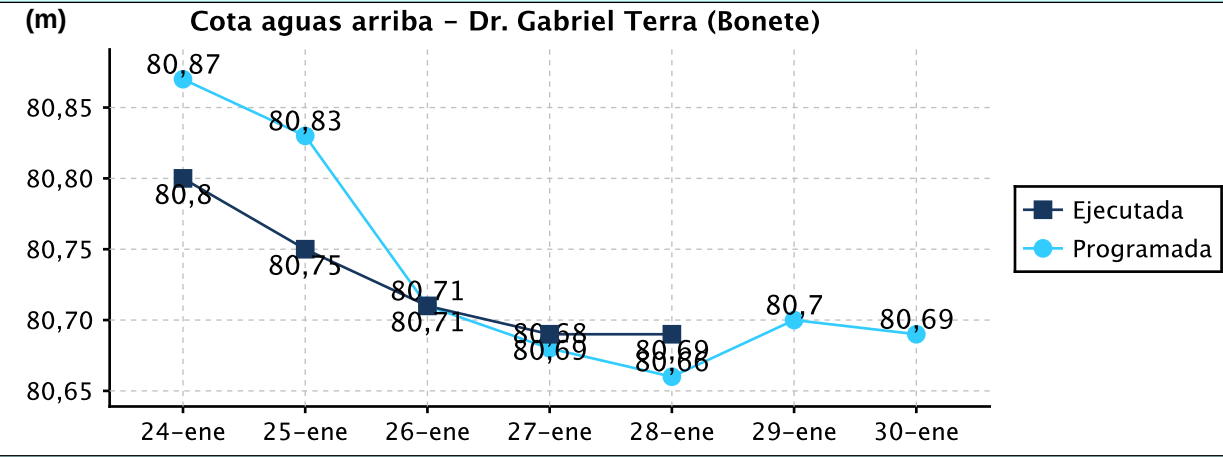


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,69
Baygorria	54,22	54,18
Palmar	39,97	40,08
SGU	35,29	35,26

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

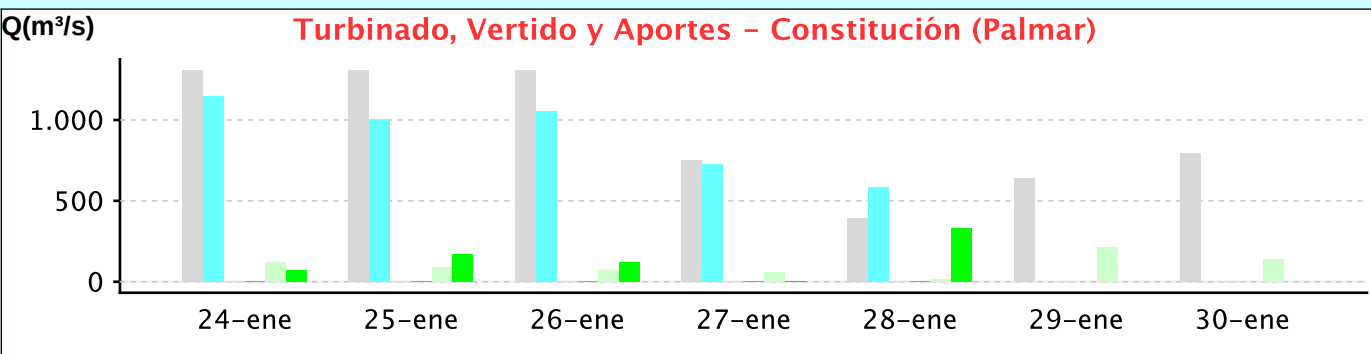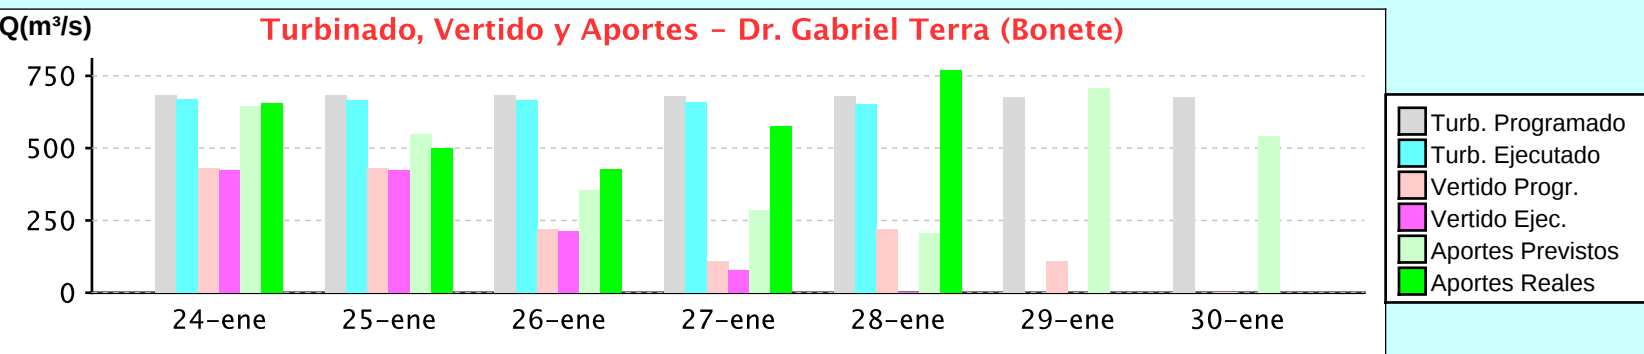

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

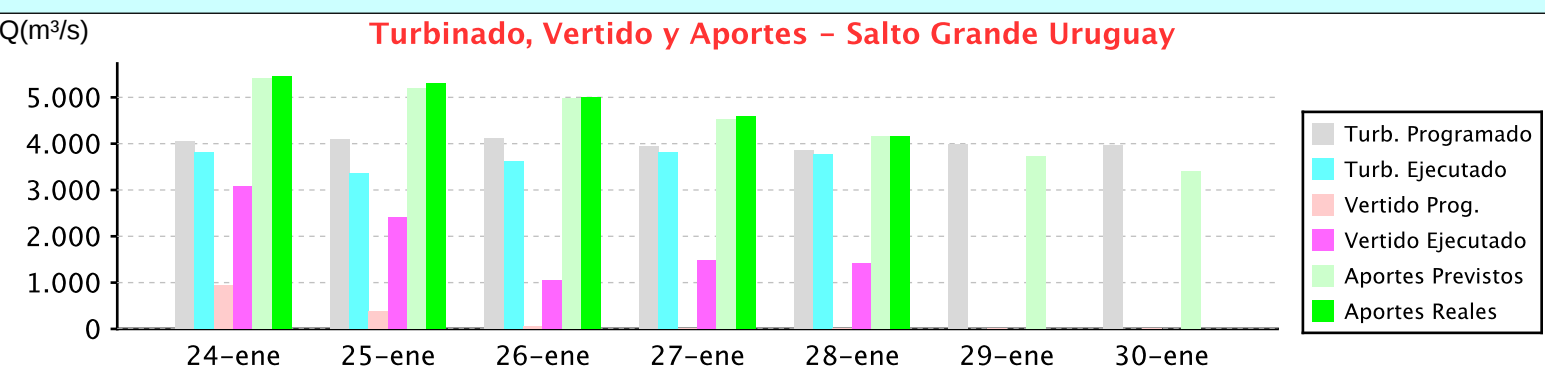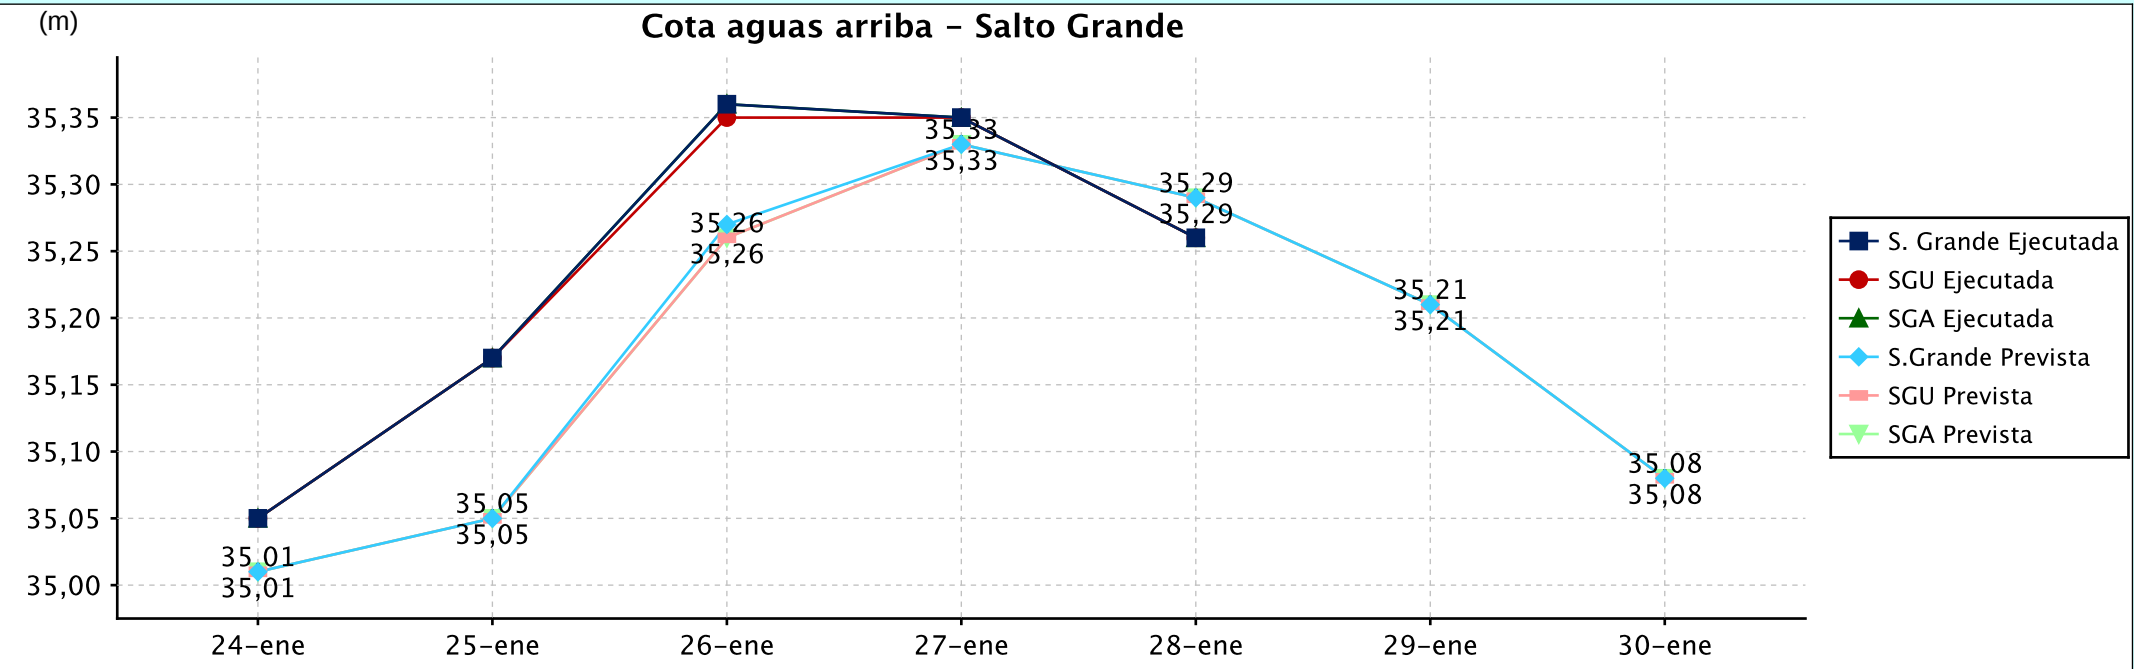

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,26
Cota Vista Arg	35,26
Cota real	35,26
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	680	652
Baygorria	698	702
Palmar	392	587
SGU	3.862	3.775

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	206	769
Baygorria	0	18
Palmar	18	329
SGU	4.150	4.158

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	1.419

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 166 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.