




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 01 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.439
C. Baygorria	759
C. Palmar	3.537
C. Salto Grande	15.808
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.651
TOTAL Generación	28.092



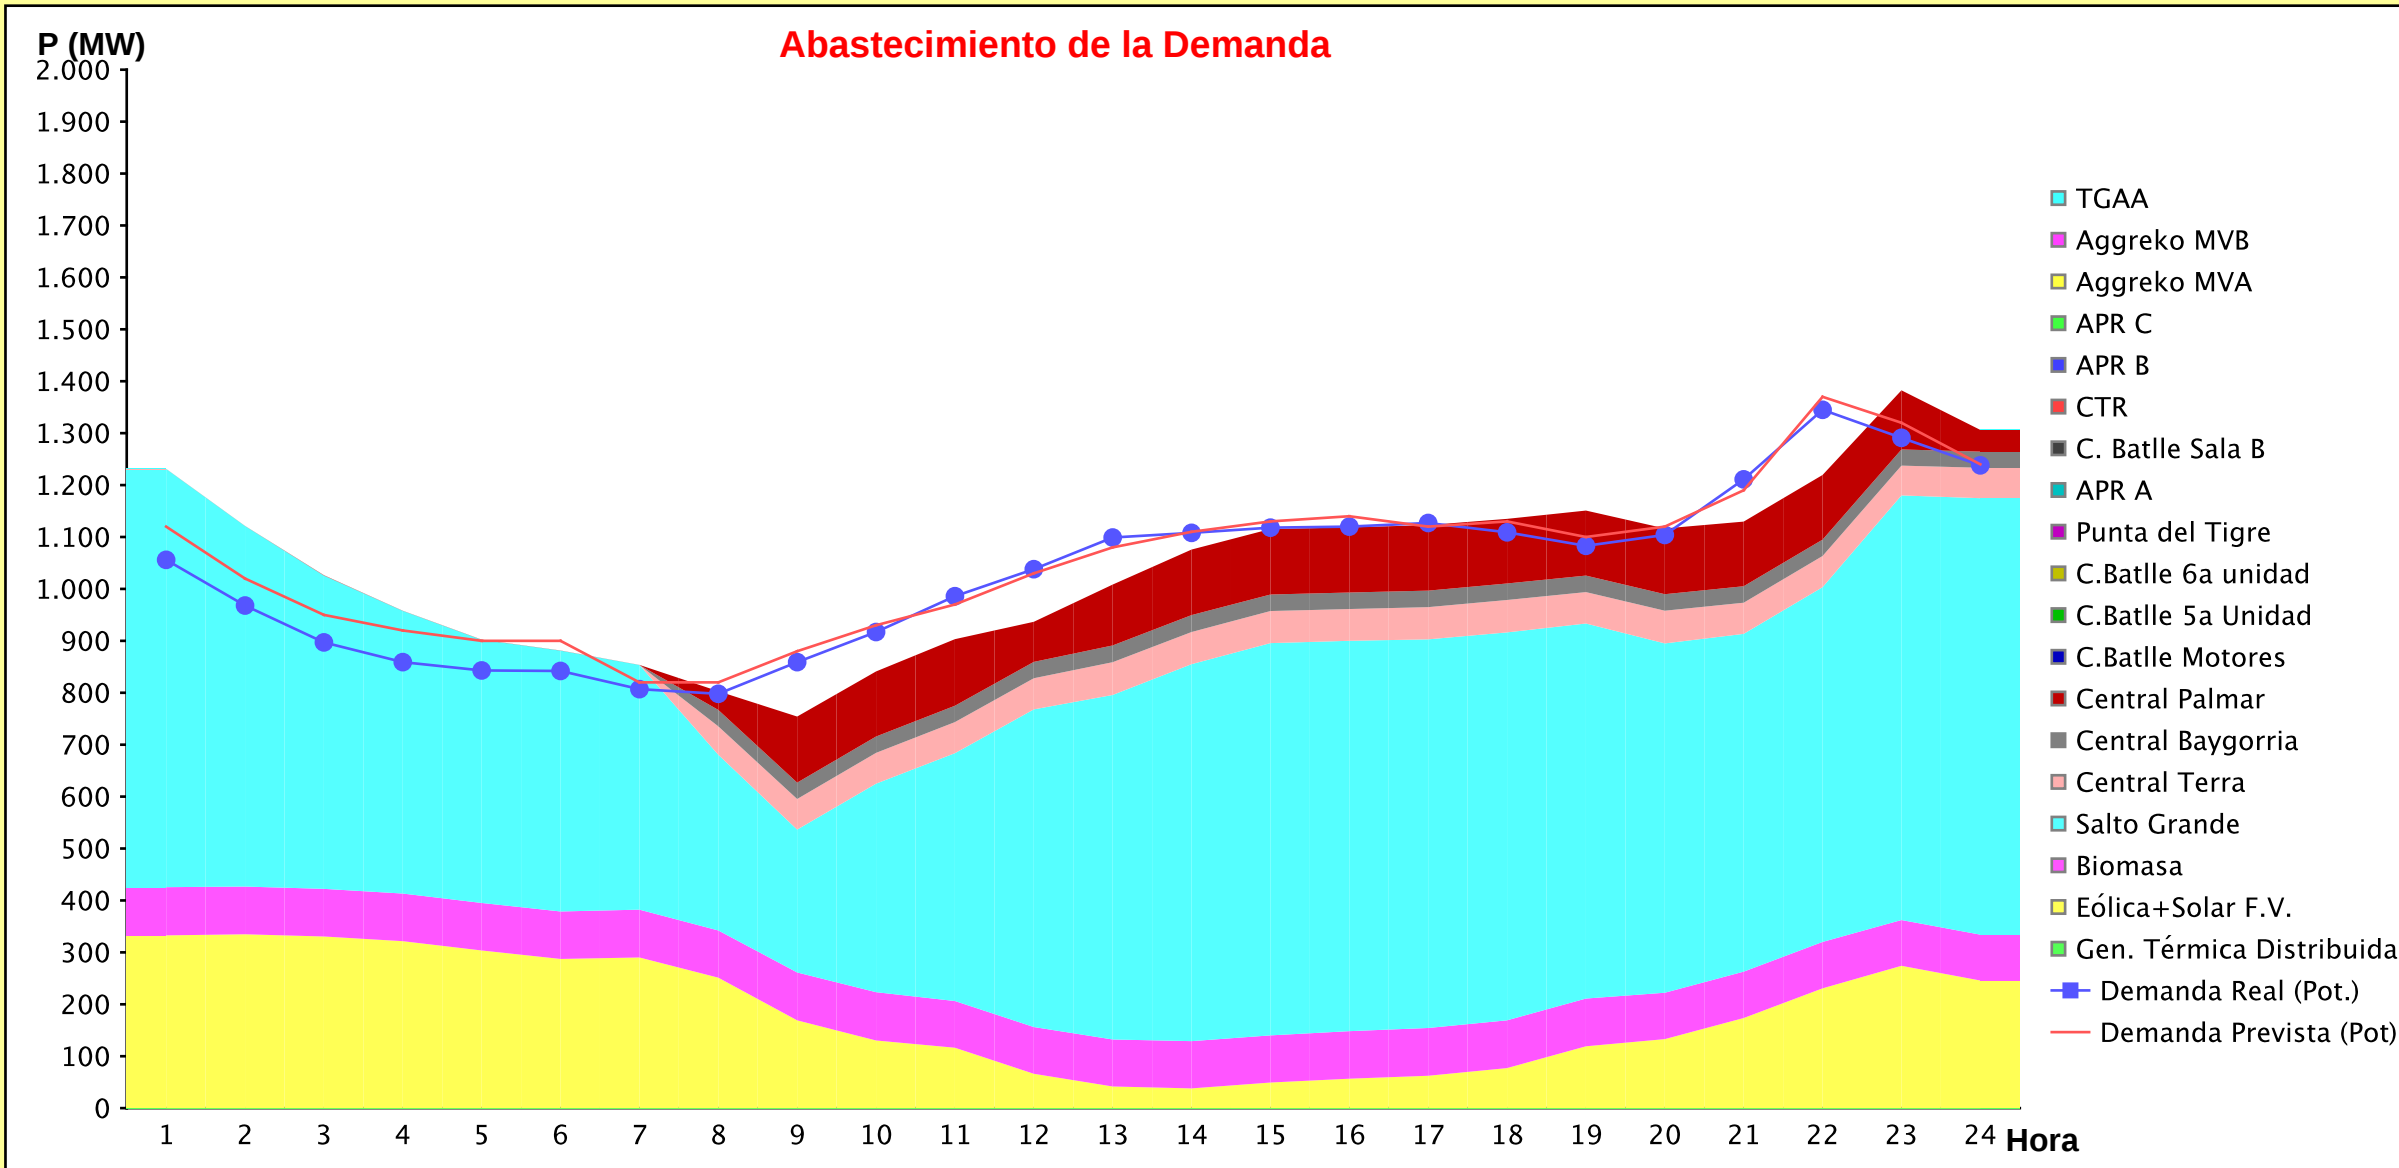


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.071
Hidráulica	3.071
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.071

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.021
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	25.310
Diferencia (MWh)	-289
Ejecutada - Programada	-1,14 %


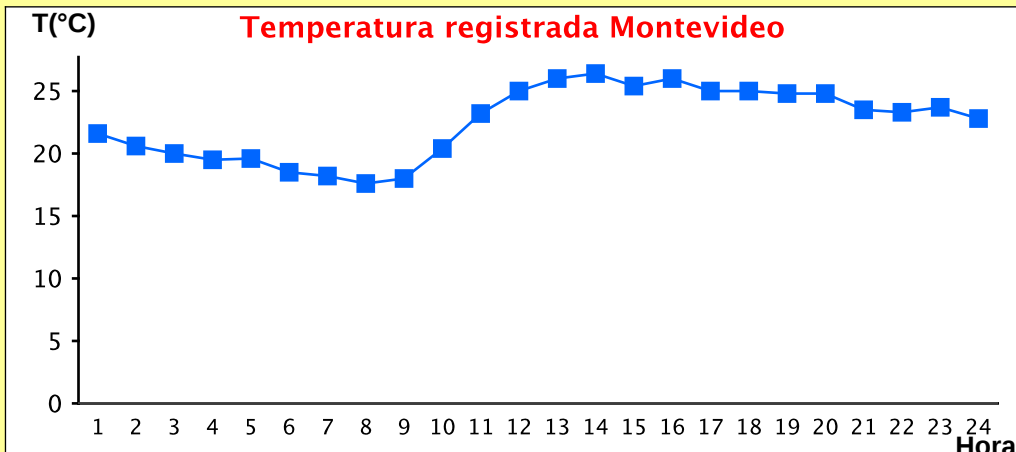


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00
Generación Media (MW)	
Eólica	185,0
Biomasa	91,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

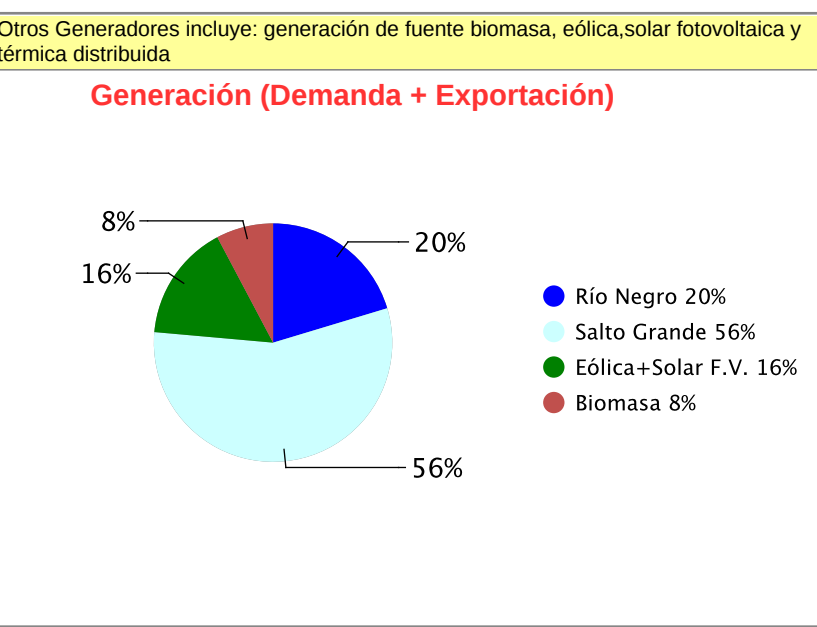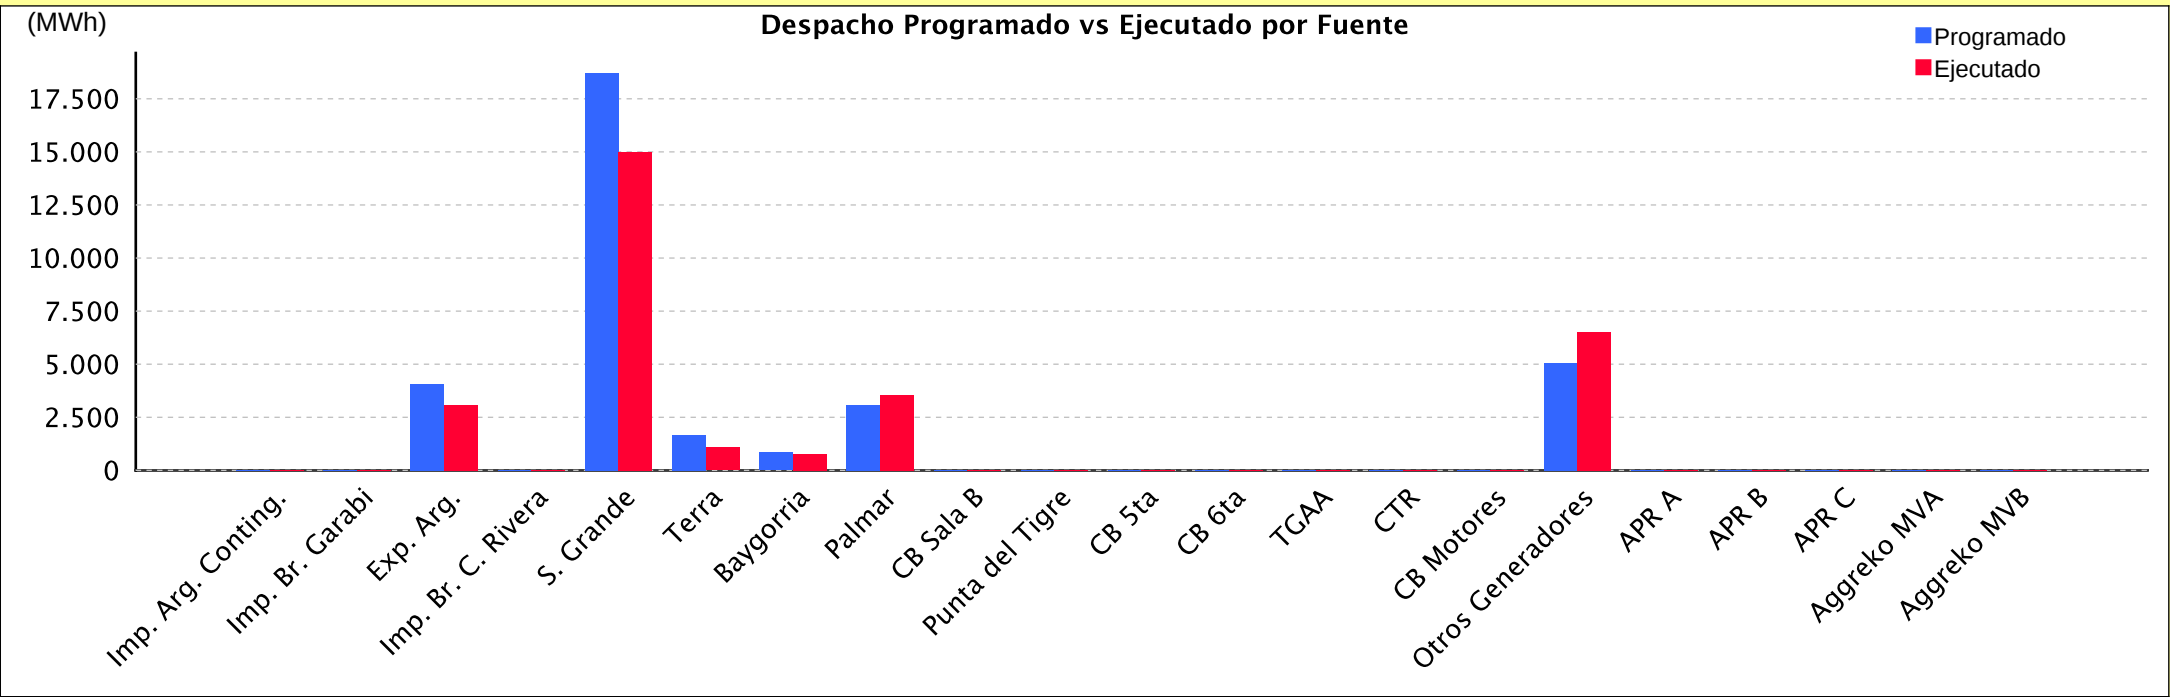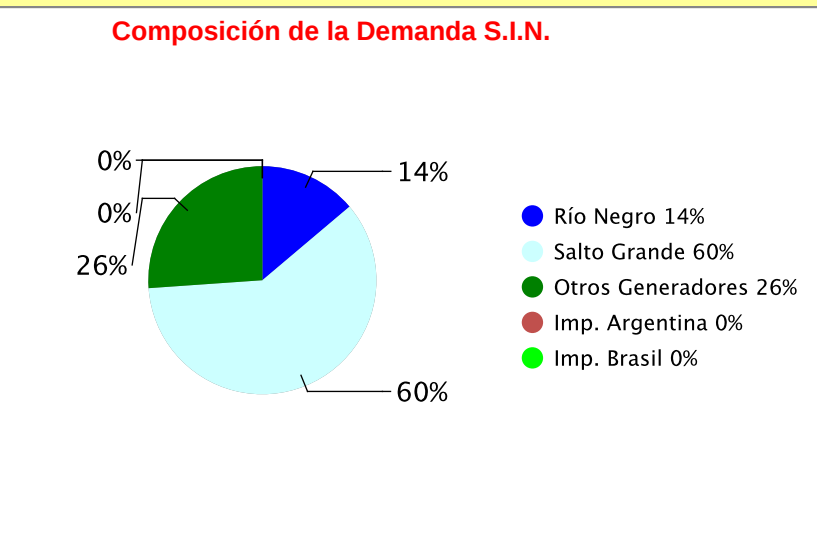



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

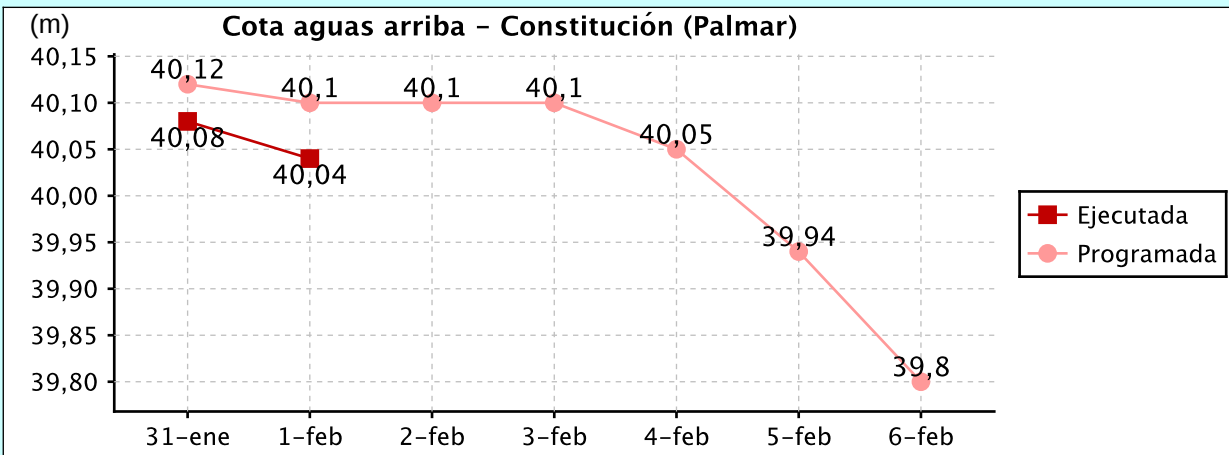
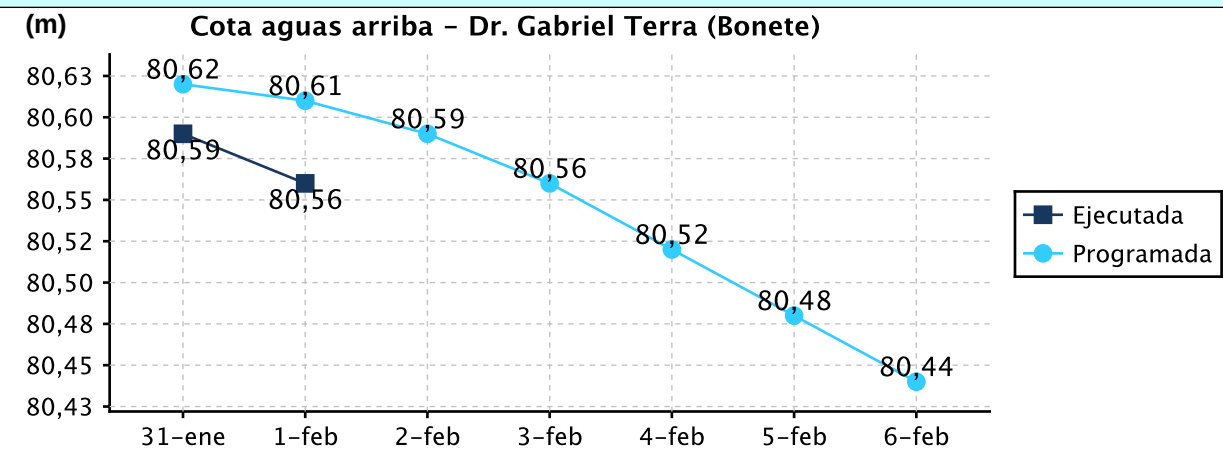


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,61	80,56
Baygorria	54,29	54,2
Palmar	40,10	40,04
SGU	35,08	35,55

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

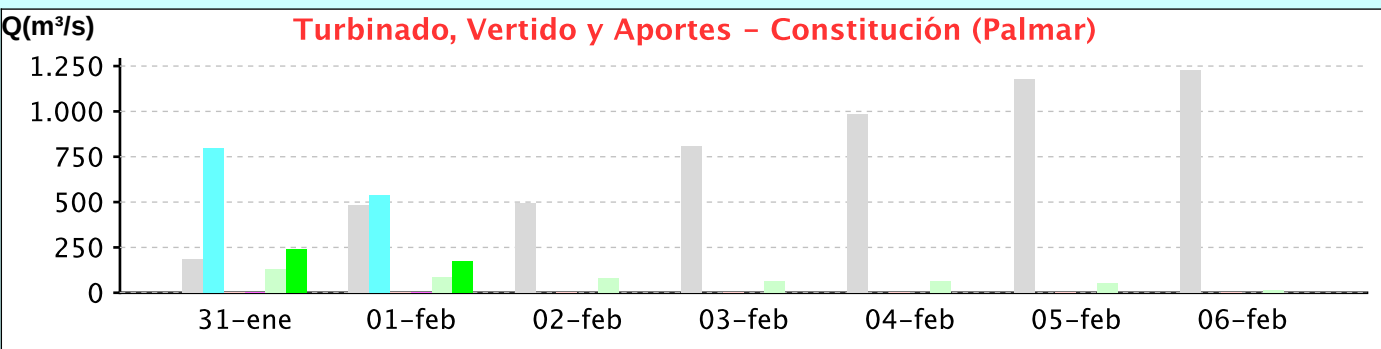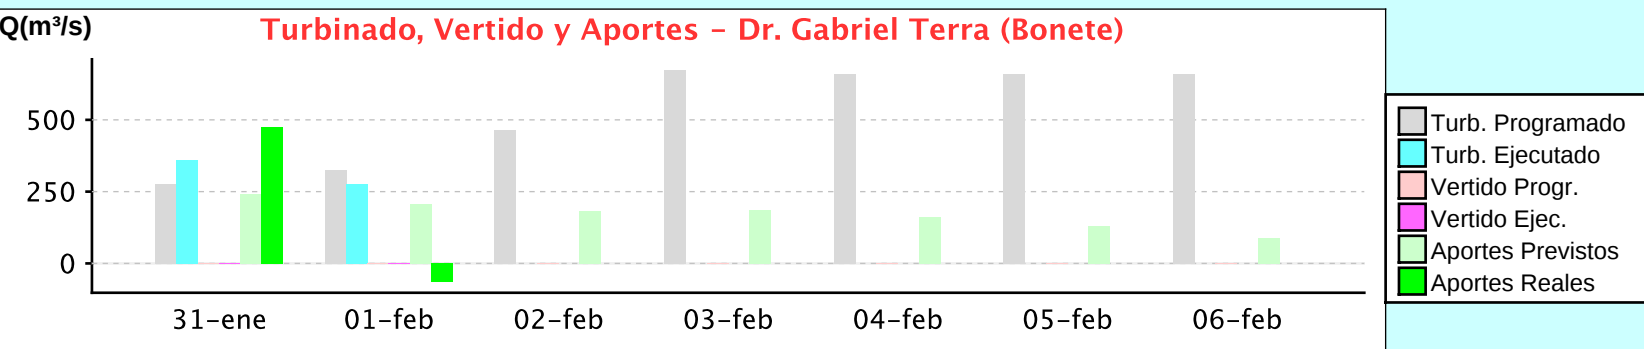

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

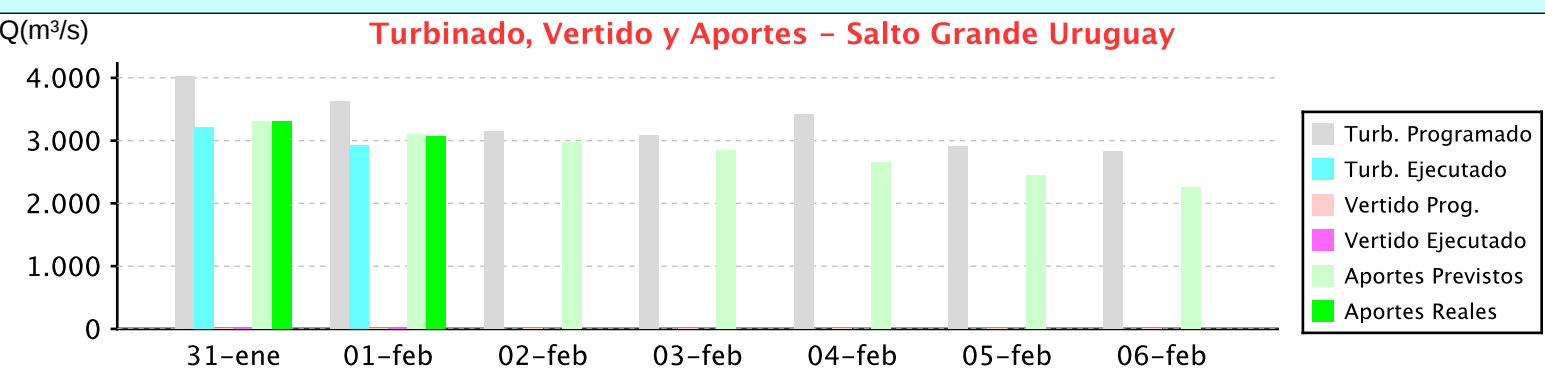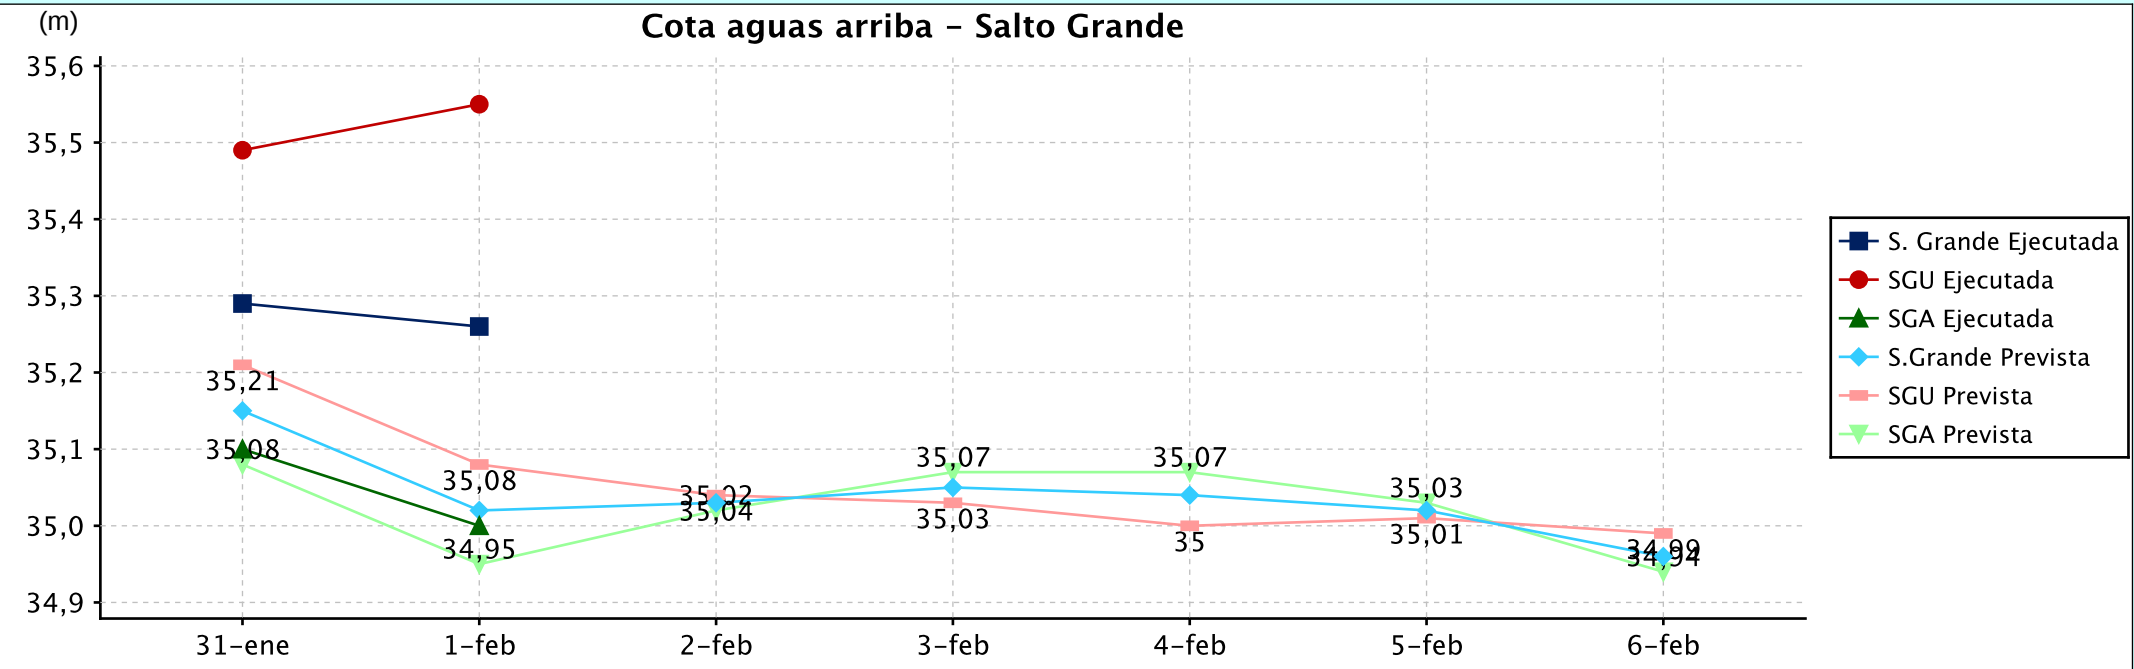

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,55
Cota Vista Arg	35,00
Cota real	35,26
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.136

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	325	275
Baygorria	304	269
Palmar	485	537
SGU	3.626	2.931

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	206	-65
Baygorria	0	5
Palmar	84	173
SGU	3.100	3.065

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 128 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Al momento no están disponibles los valores de los Picos de Potencia.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

02/02/2015 17:30