



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 02 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-71
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.858
C. Baygorria	1.756
C. Palmar	4.244
C. Salto Grande	17.171
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.206
TOTAL Generación	31.146

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	107
Hidráulica	107
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	107




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.039
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.630
Diferencia (MWh)	3.409
Ejecutada - Programada	12,34 %

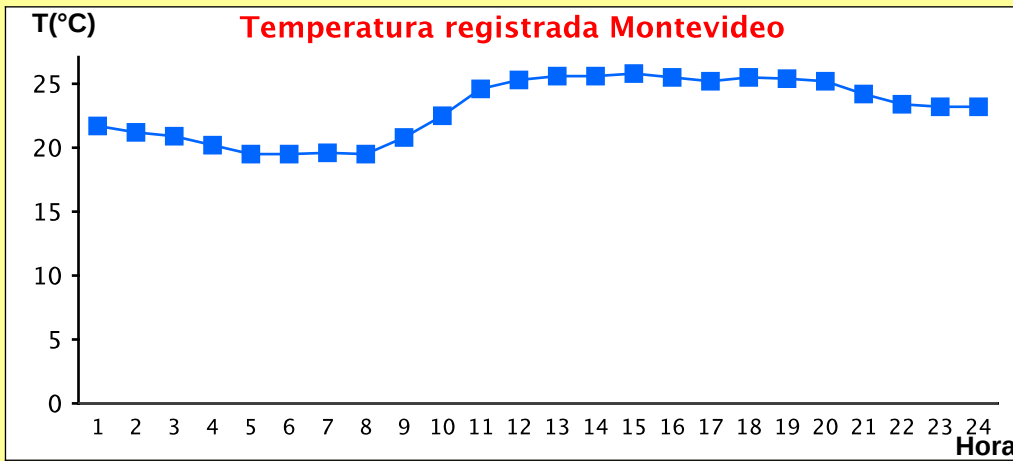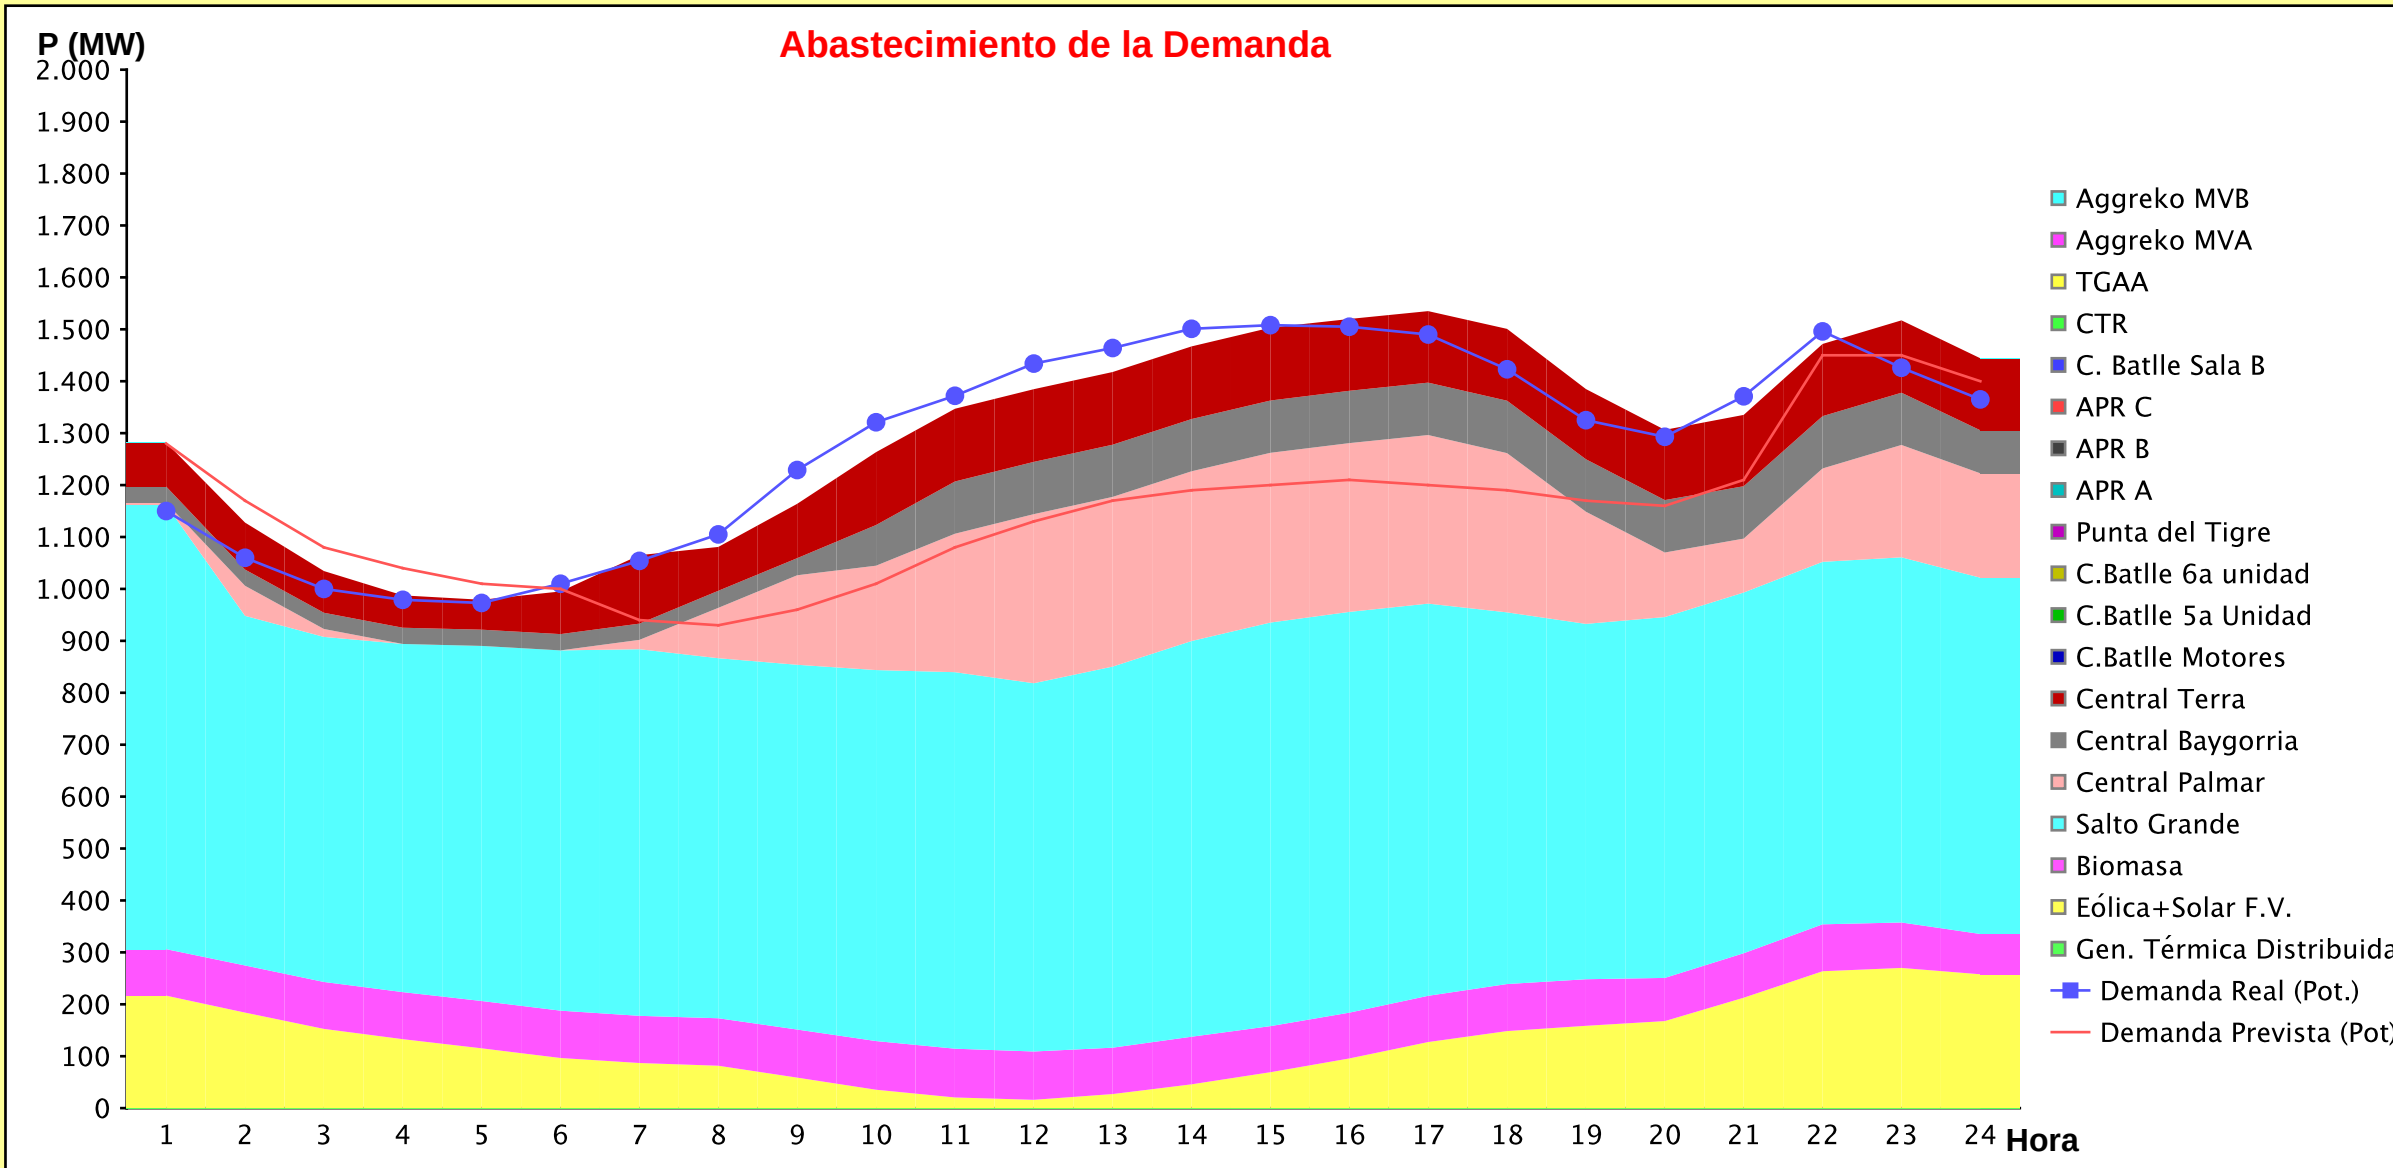



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	127,3
Biomasa	89,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

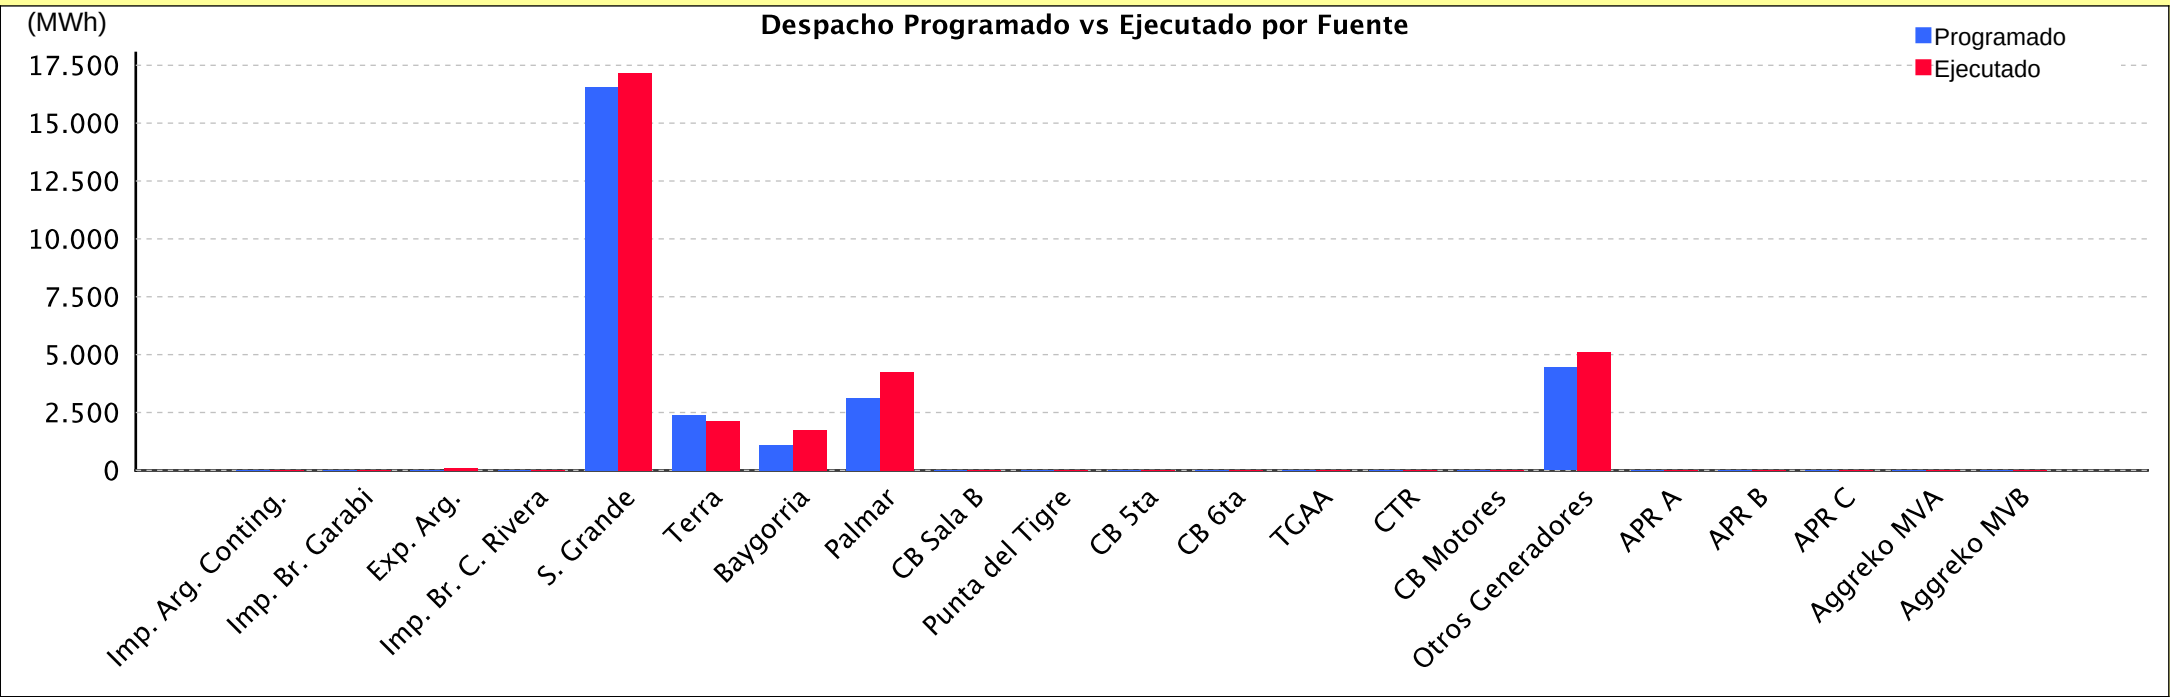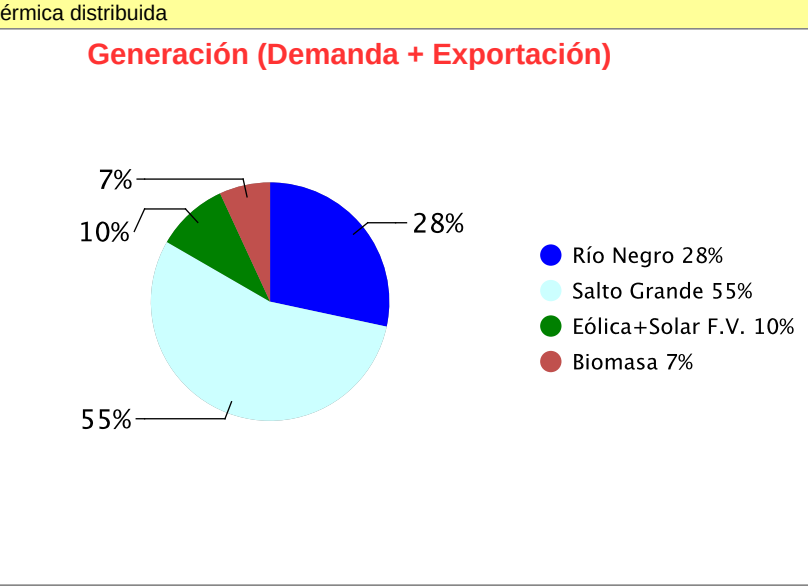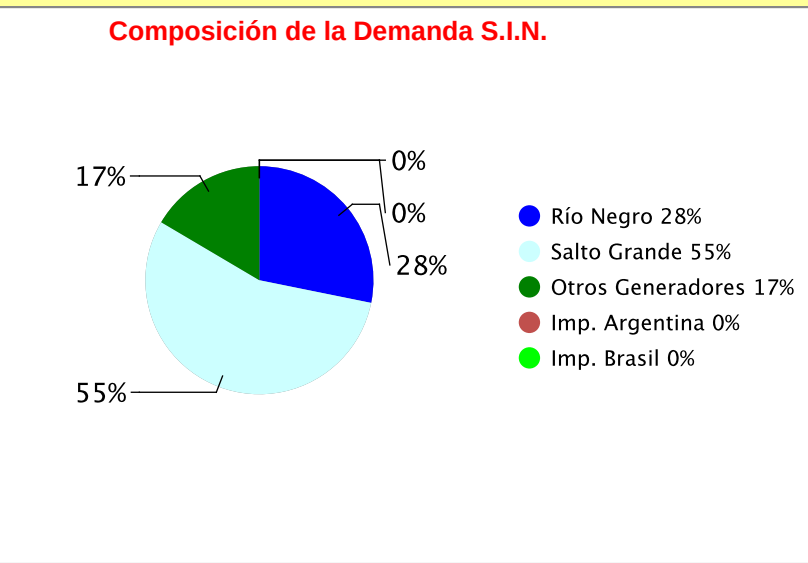



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

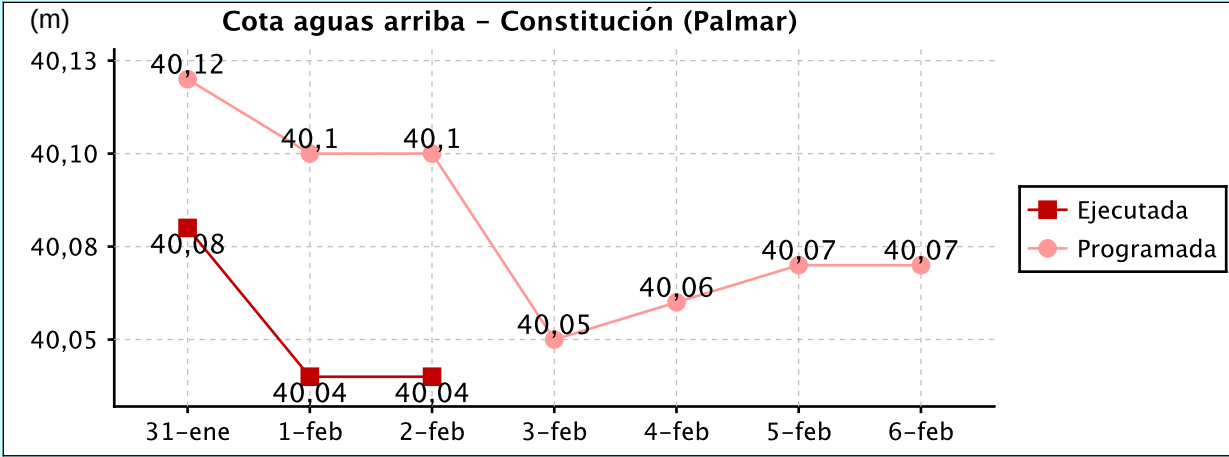
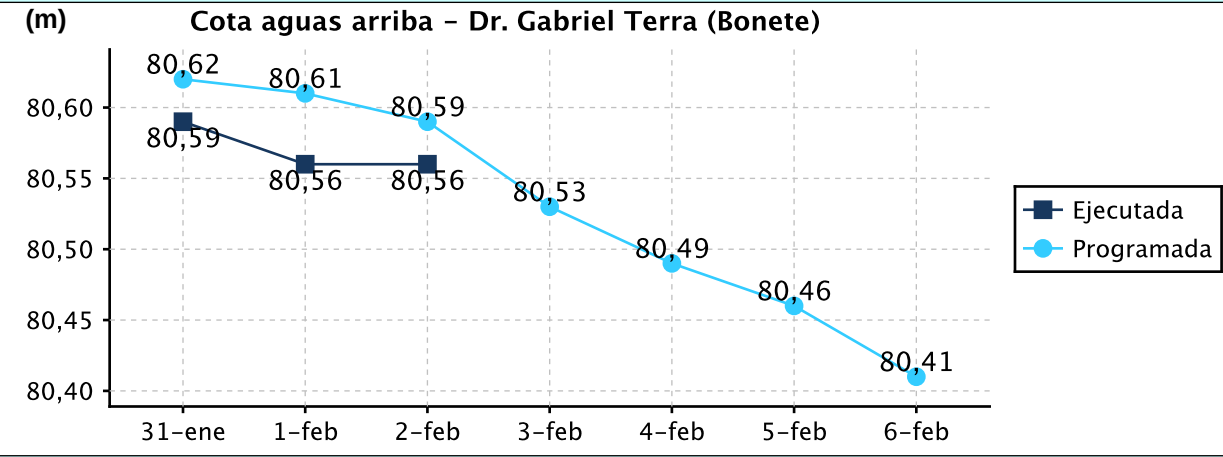


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,59	80,56
Baygorria	54,29	54,14
Palmar	40,10	40,04
SGU	35,04	35,54

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

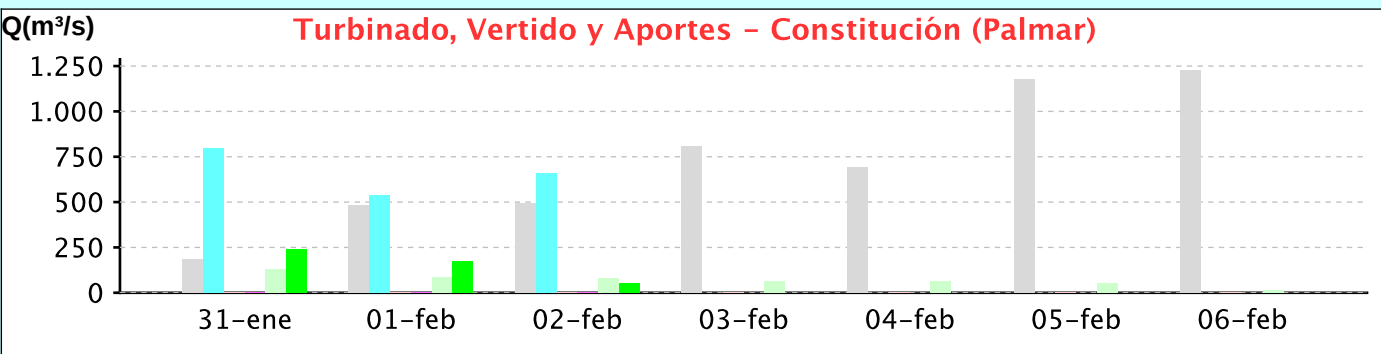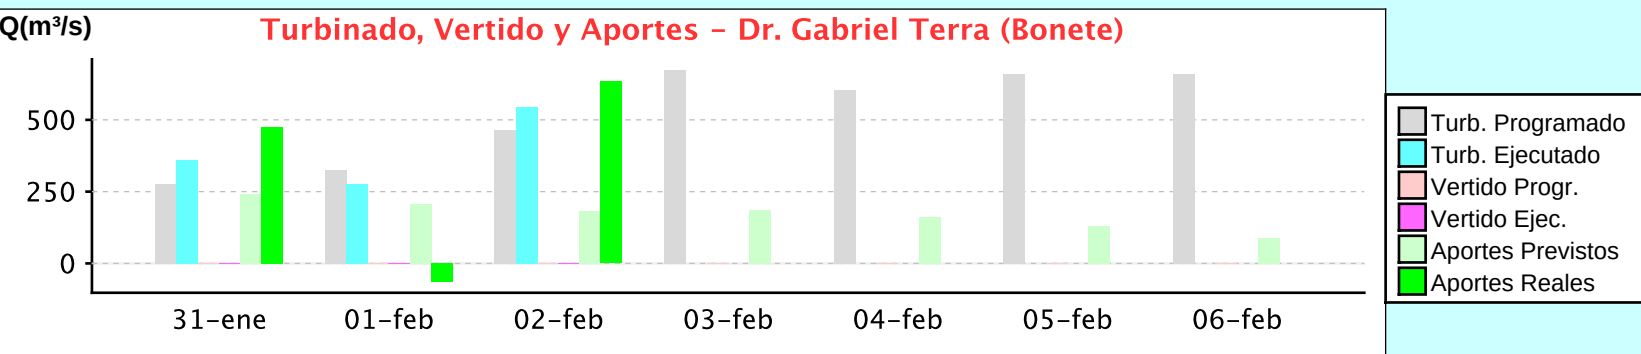

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

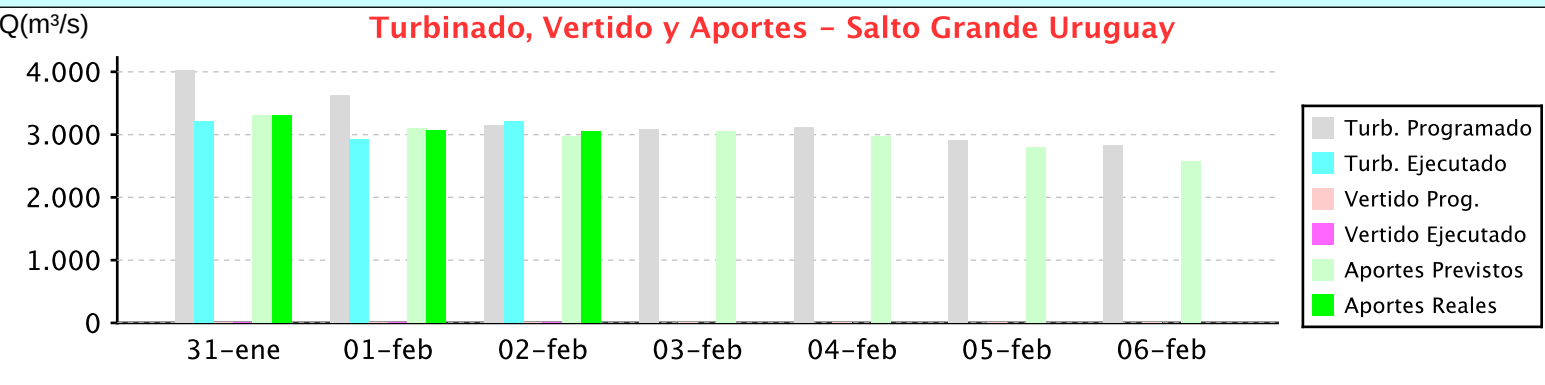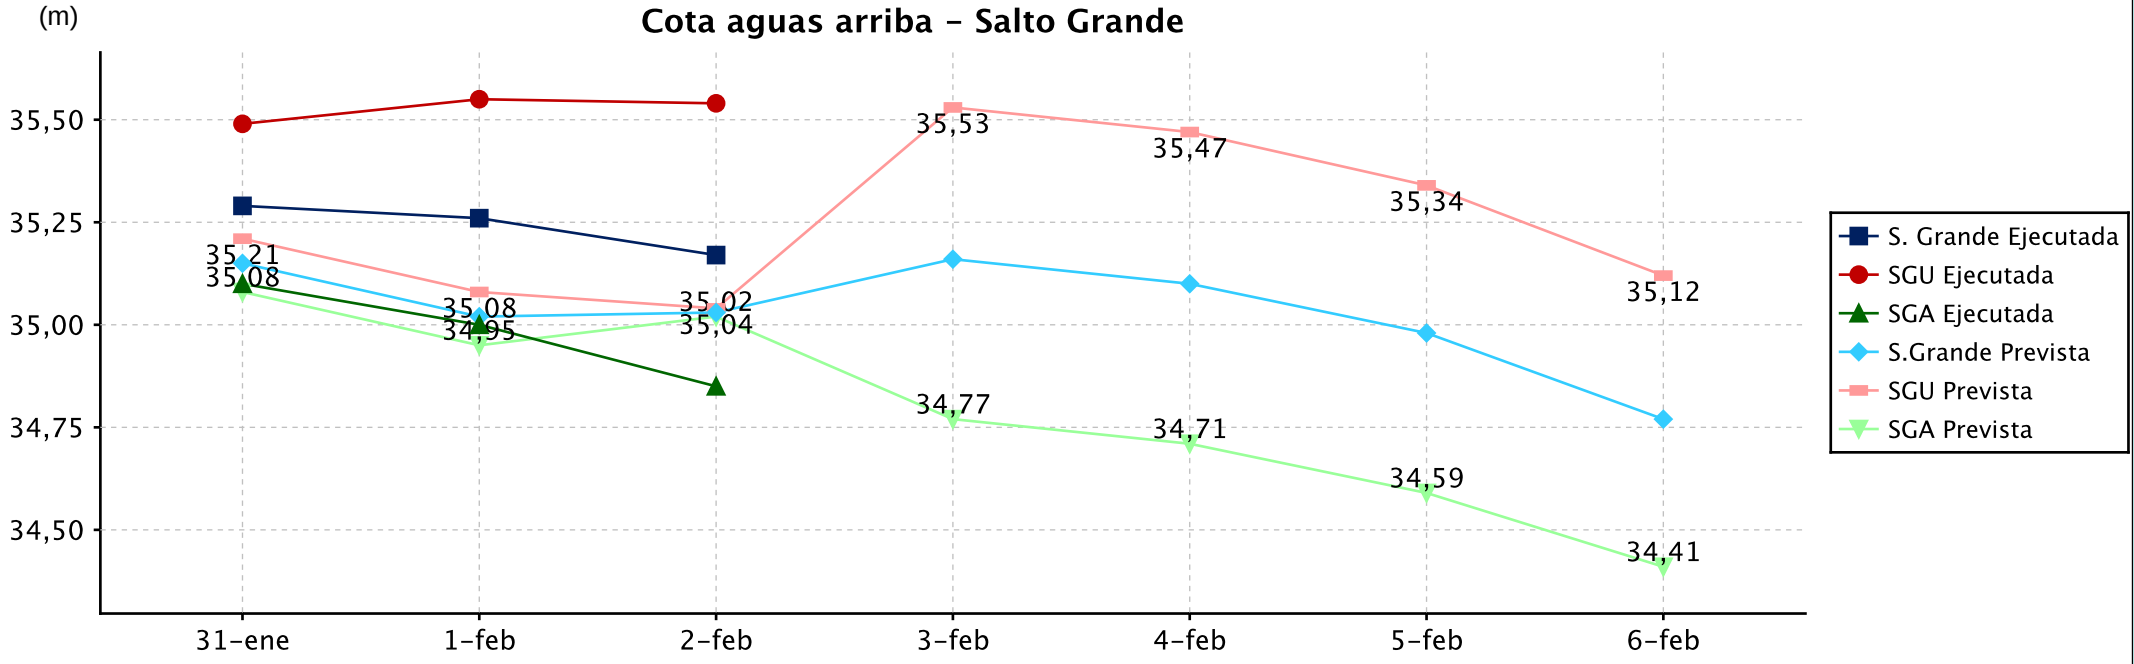

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,54
Cota Vista Arg	34,85
Cota real	35,17
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	465	546
Baygorria	395	638
Palmar	494	659
SGU	3.149	3.210

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	182	634
Baygorria	0	24
Palmar	82	53
SGU	2.975	3.058

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

e exportaron 4,5 MW medios hacia Argentina.
Al momento no están disponibles los valores de los Picos de Potencia.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

03/02/2015 15:12