



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 17 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.471
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	18
Motores	1.457
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-3
APR A	168
APR B	-2
APR C	15
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.320
C. Baygorria	1.276
C. Palmar	354
C. Salto Grande	15.561
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.725
TOTAL Generación	28.805

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.805
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.030
Diferencia (MWh)	-1.225
Ejecutada - Programada	-4,08 %

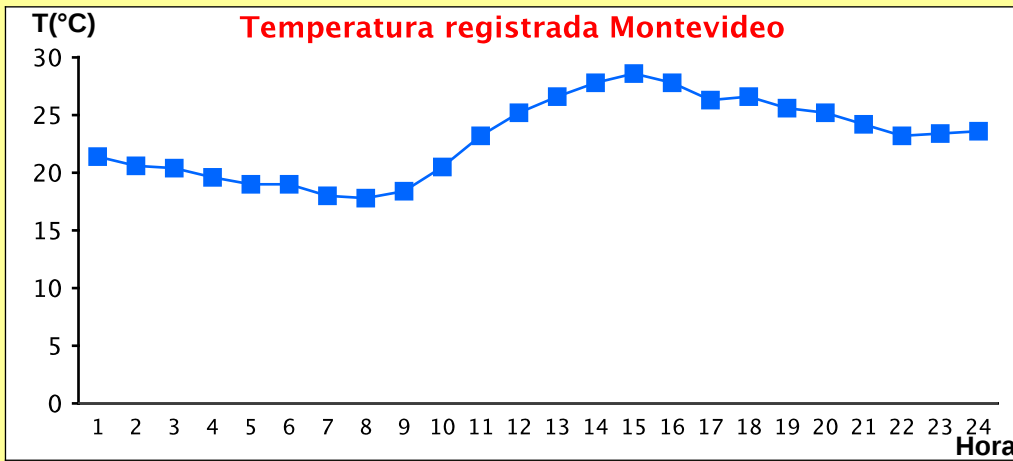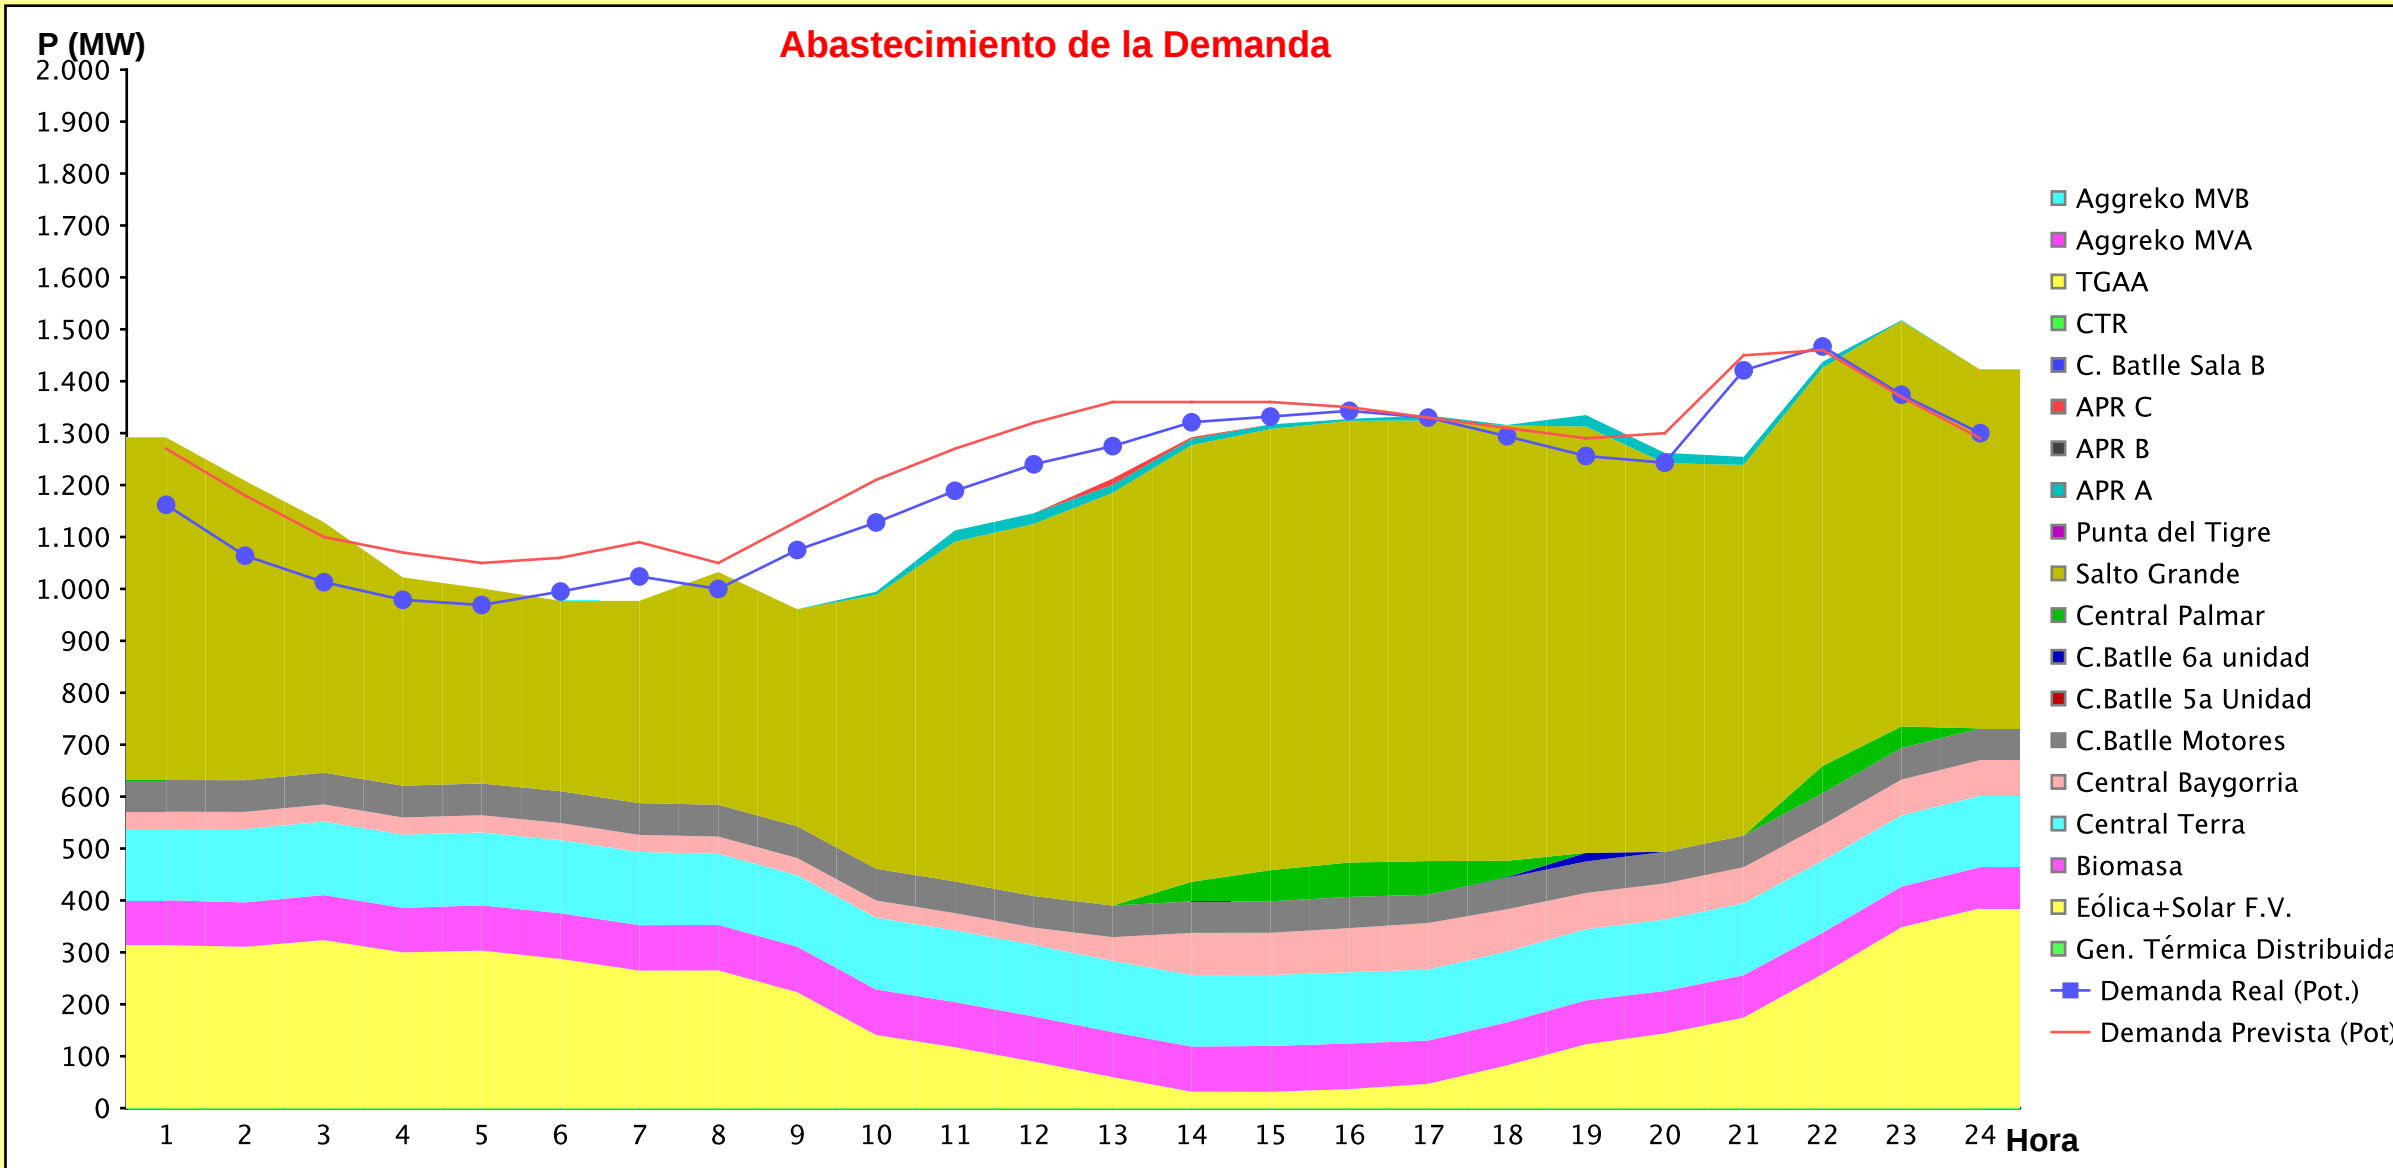



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1346,02 Hora 15:52
Potencia mínima:	968,86 Hora 04:38
Pico noche:	1494 Hora 21:35

Generación Media (MW)	
Eólica	194,9
Biomasa	85,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

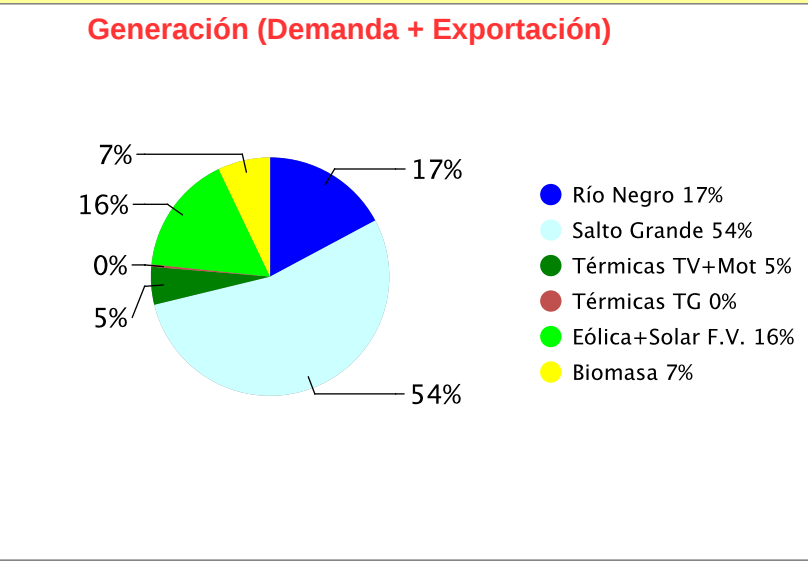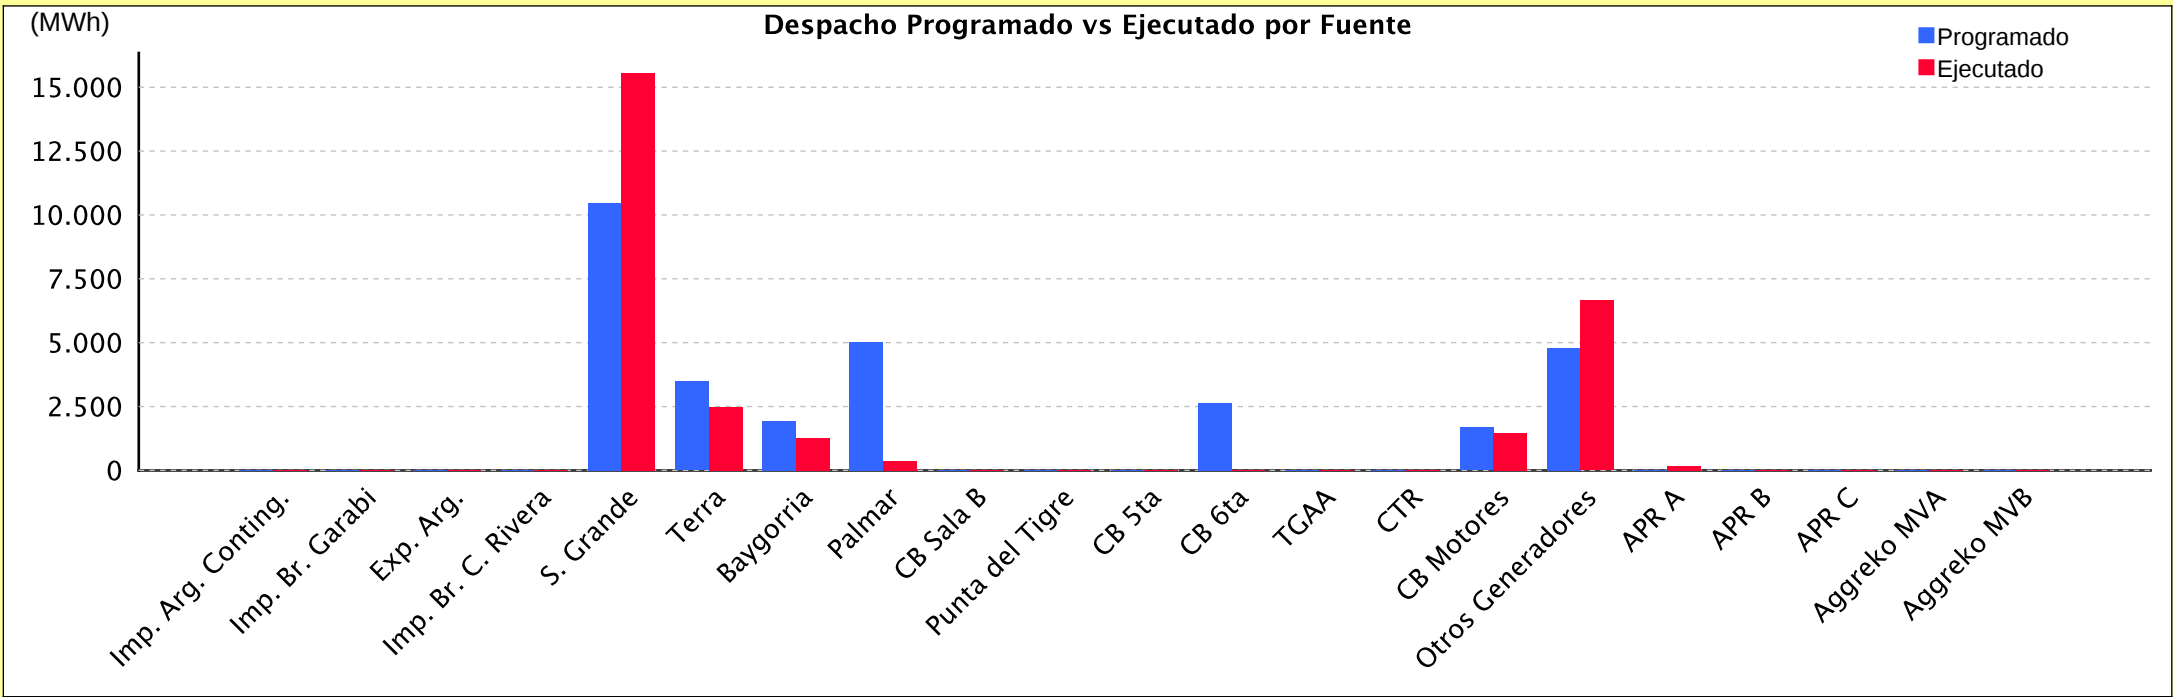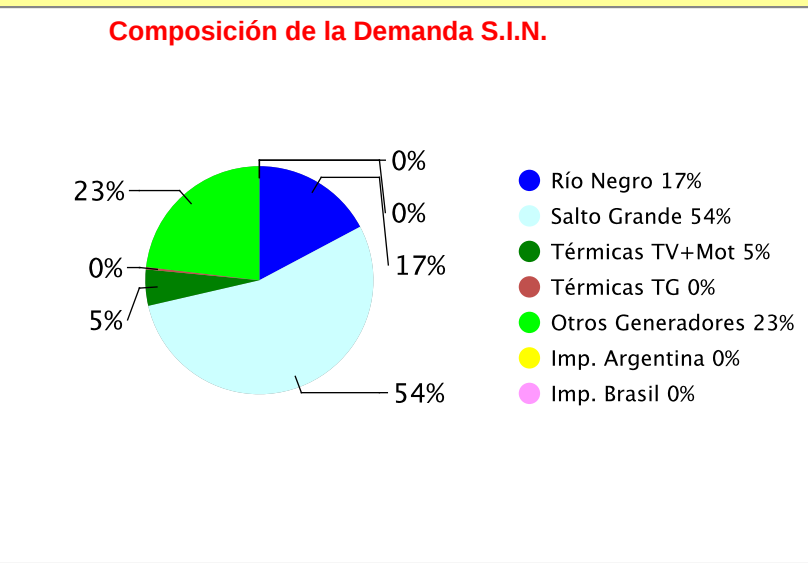



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

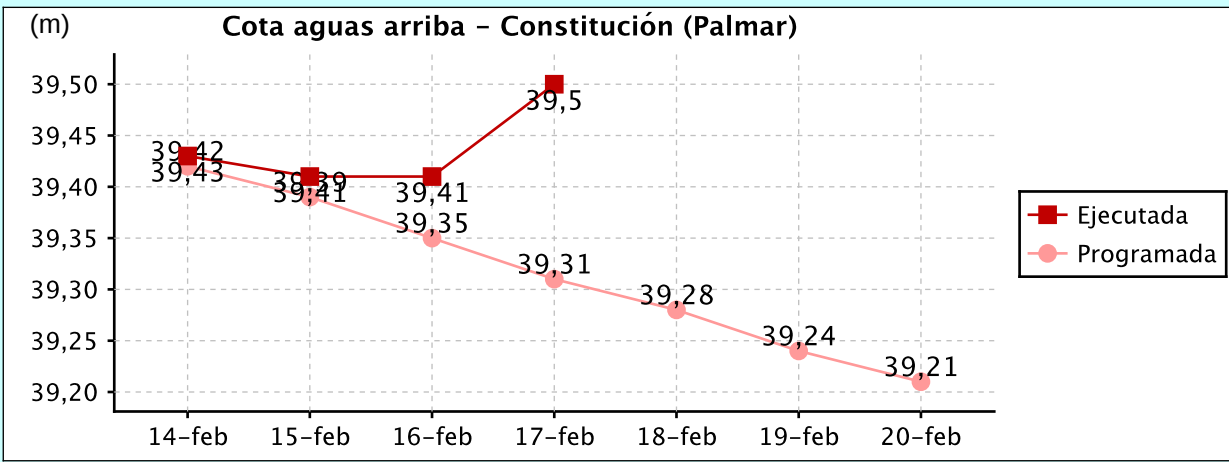
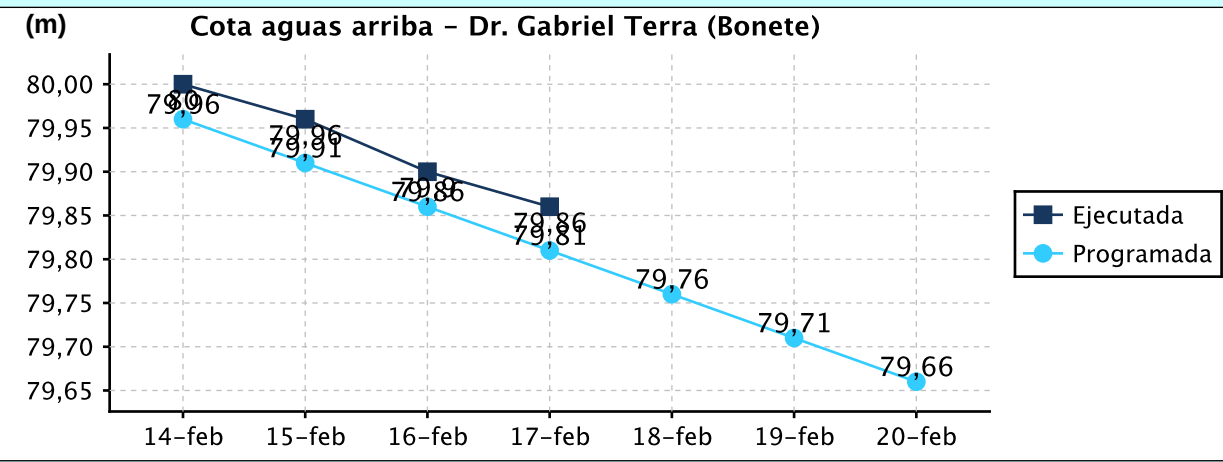


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,81	79,86
Baygorria	53,78	53,93
Palmar	39,31	39,5
SGU	35,39	35,74

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

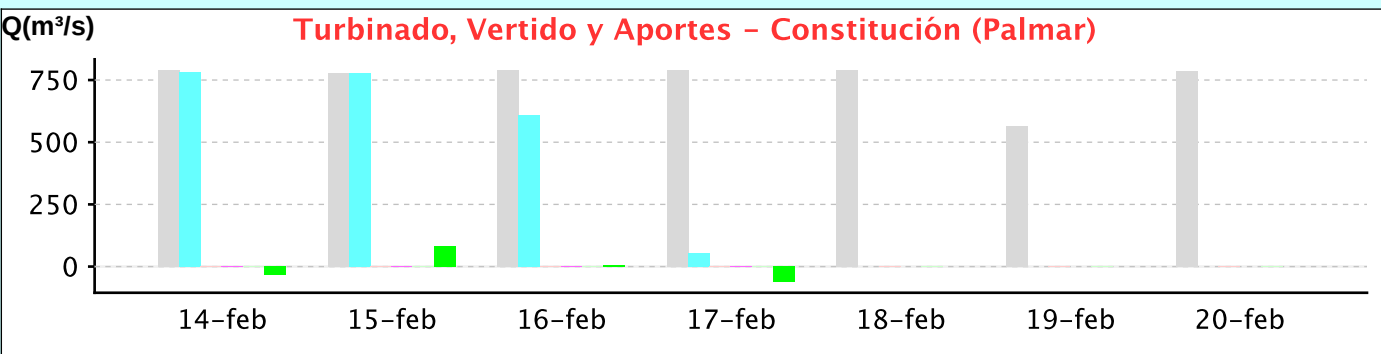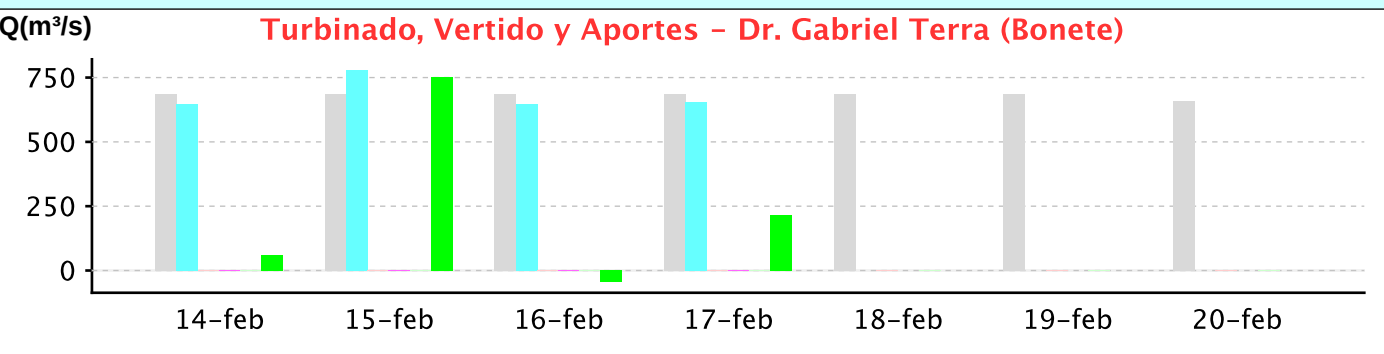

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

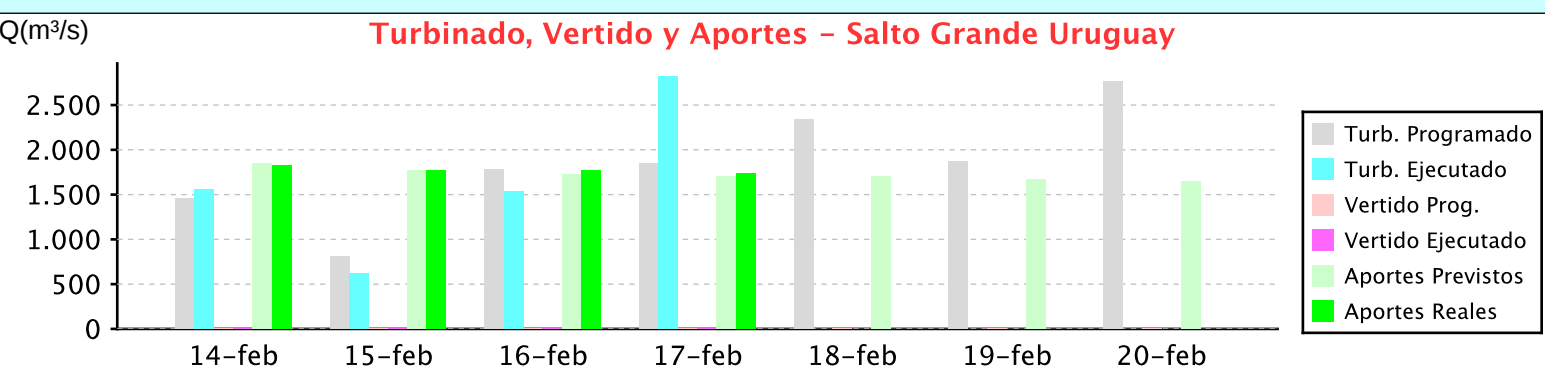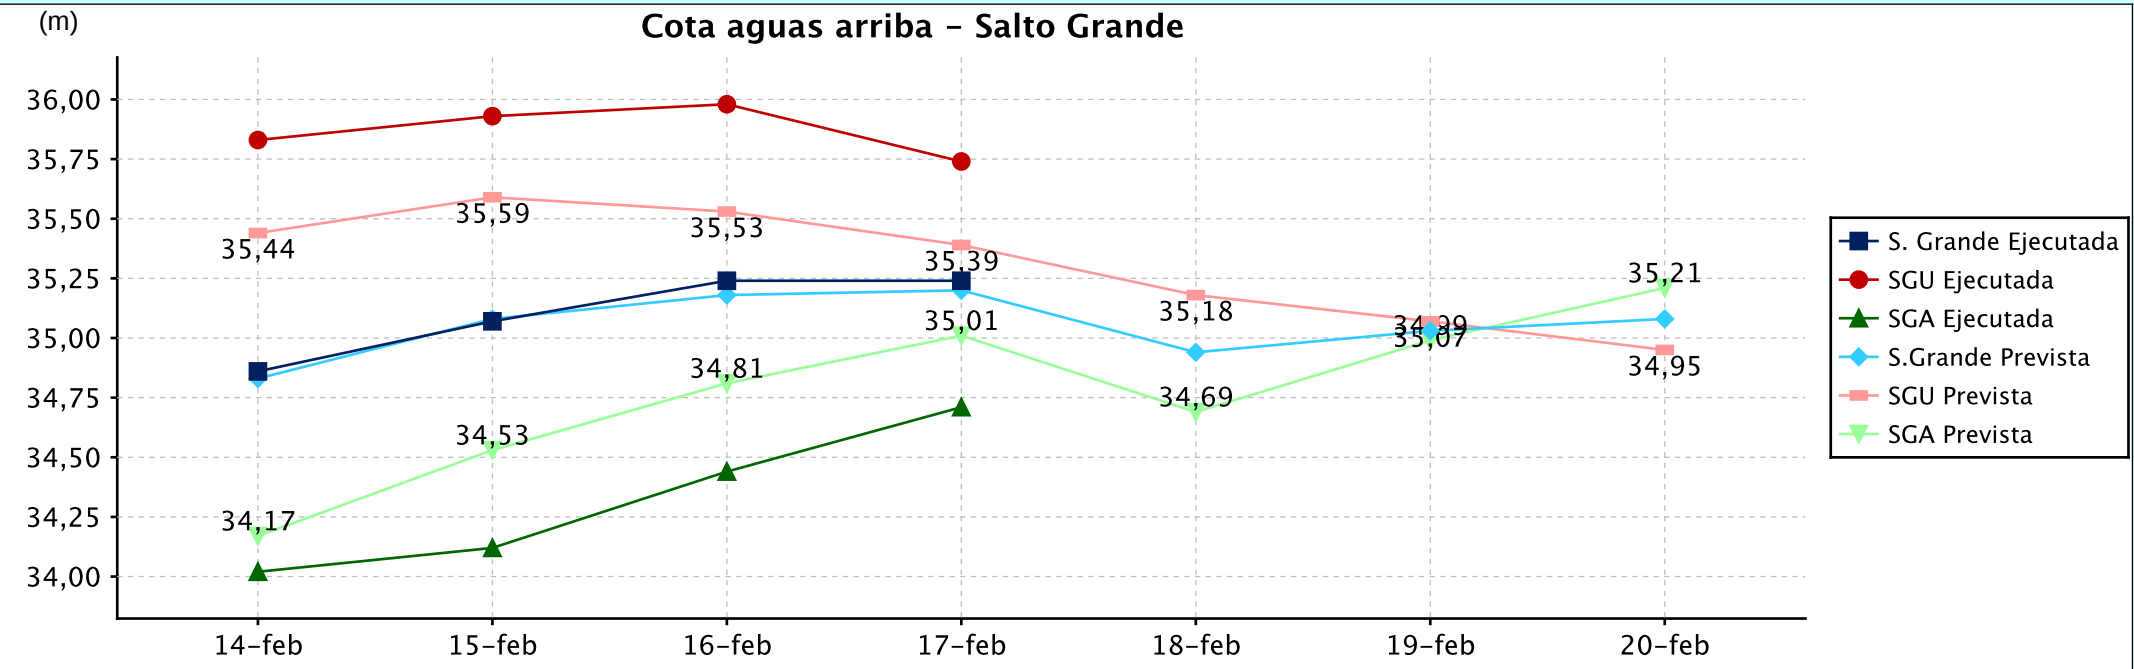

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,74
Cota Vista Arg	34,71
Cota real	35,24

Dif. Energ. (U-A)	24.821
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	655
Baygorria	704	436
Palmar	791	55
SGU	1.852	2.823

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	217
Baygorria	0	1
Palmar	0	-63
SGU	1.700	1.736

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

APR A y APR C se despachan forzados.