



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 19 de febrero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	3.320
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.952
Motores	1.373
Central La Tablada	99
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	104
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.323
C. Baygorria	1.940
C. Palmar	3.620
C. Salto Grande	10.217
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.735
TOTAL Generación	28.350

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.350
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.310
Diferencia (MWh)	-960
Ejecutada - Programada	-3,28 %

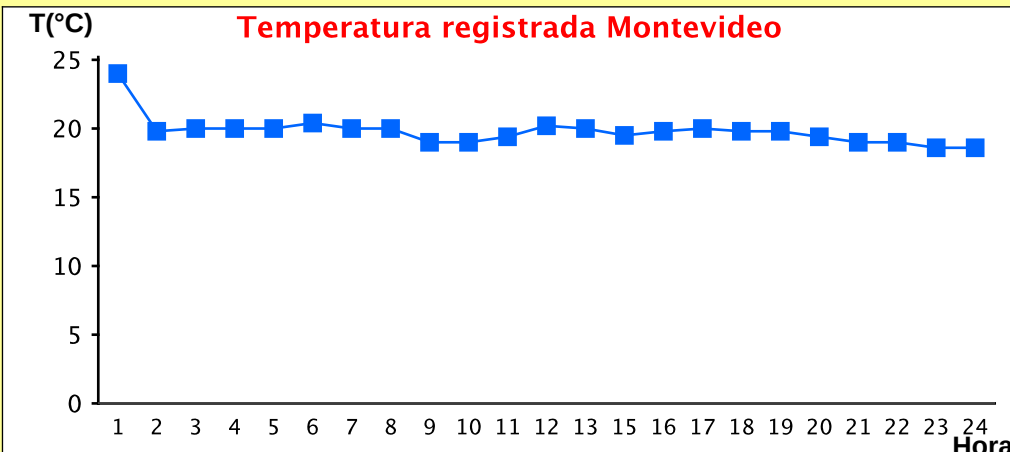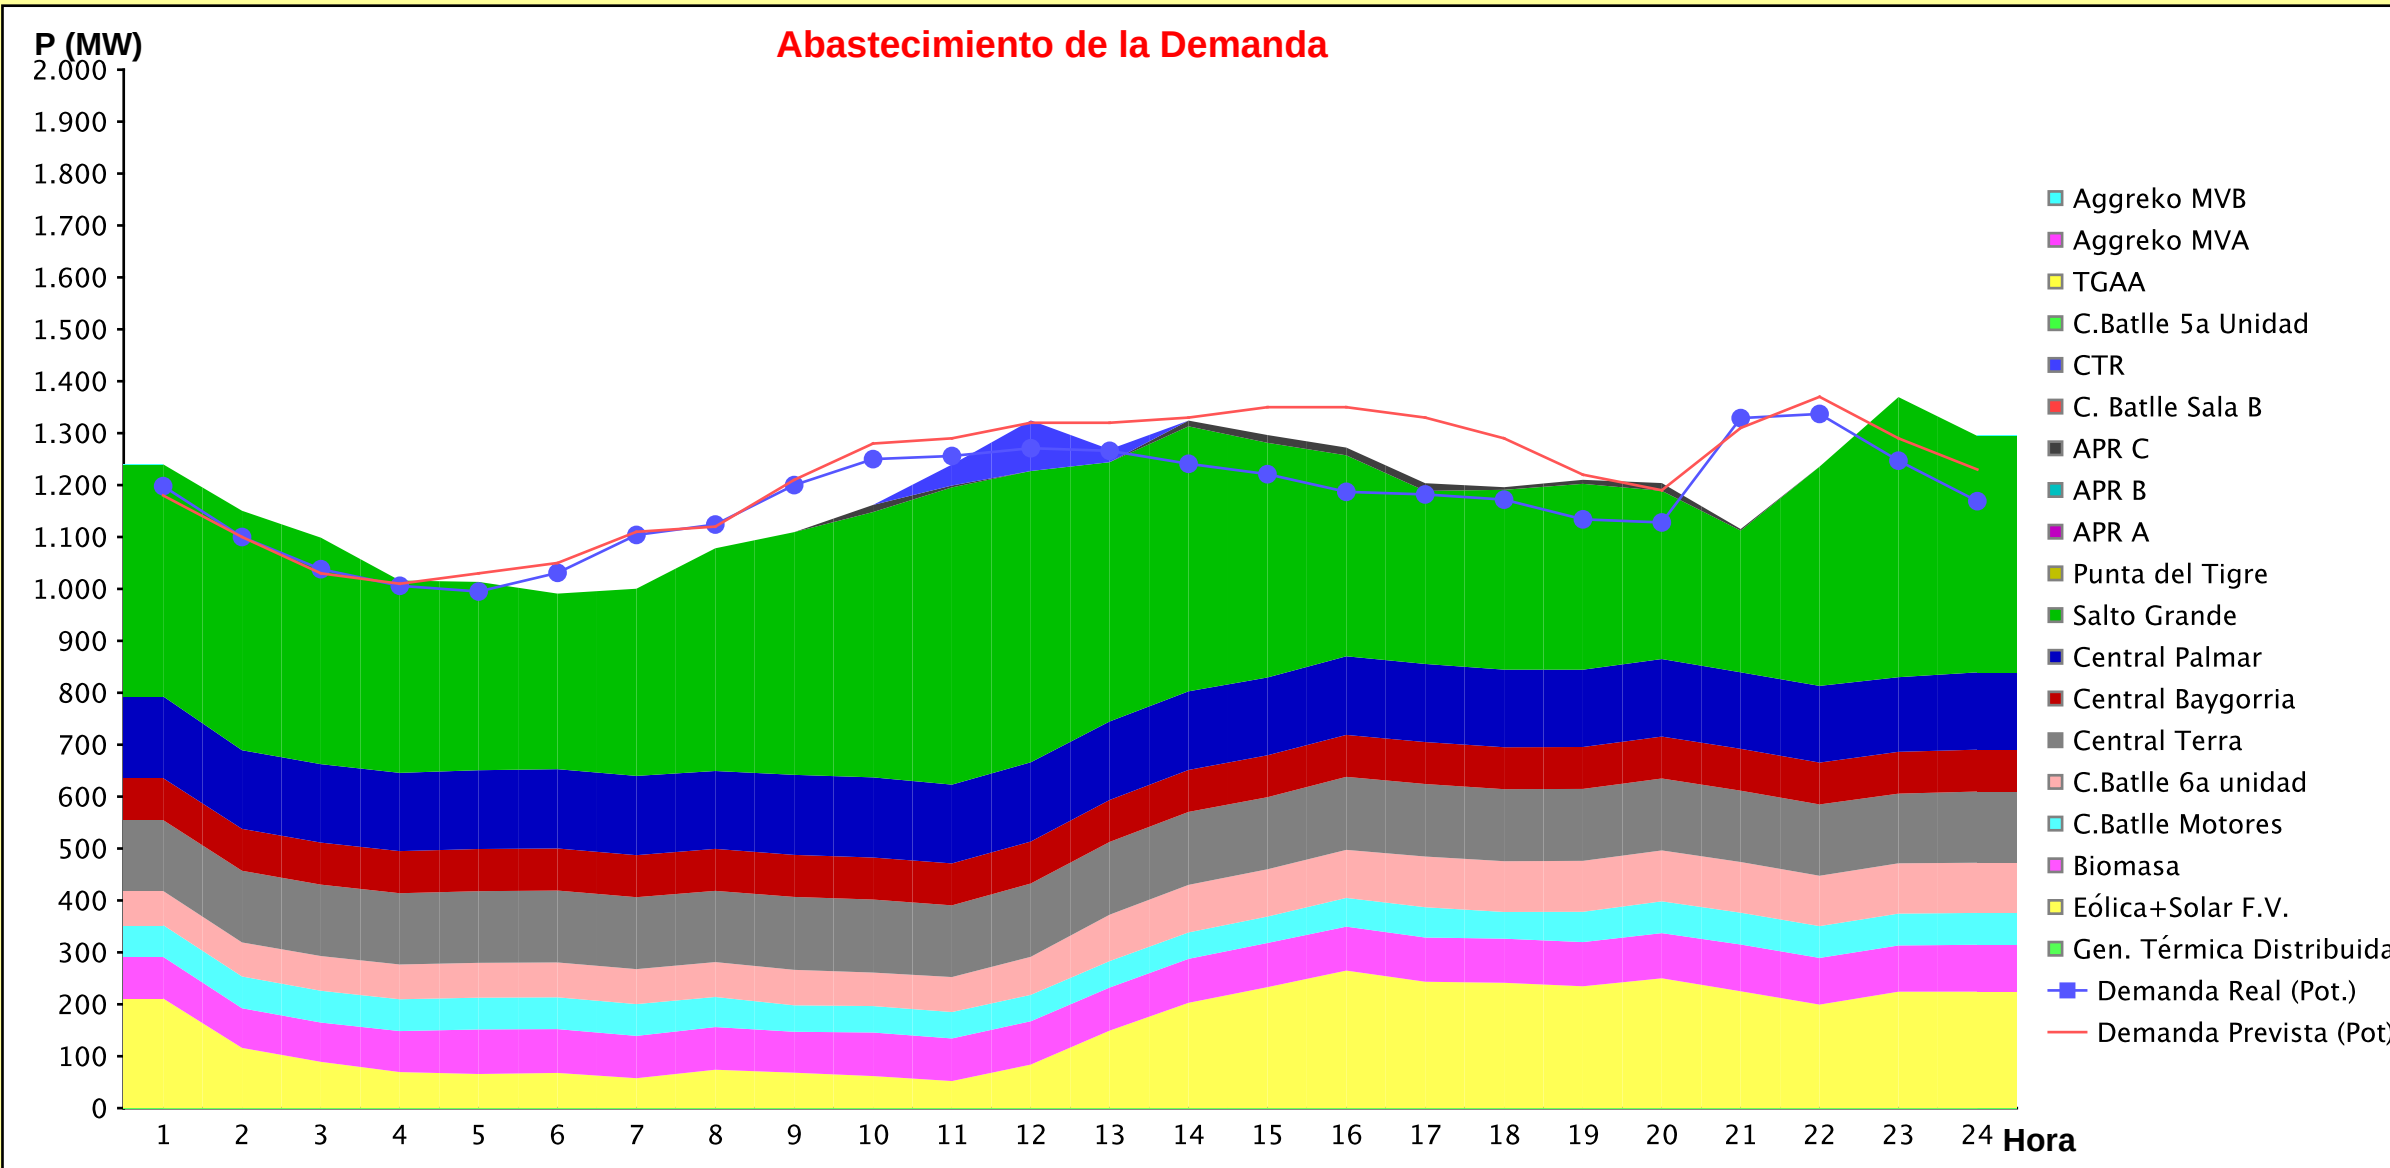



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1308,8 Hora 12:16
Potencia mínima:	977,07 Hora 04:42
Pico noche:	1383,63 Hora 21:40

Generación Media (MW)	
Eólica	155,1
Biomasa	86,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

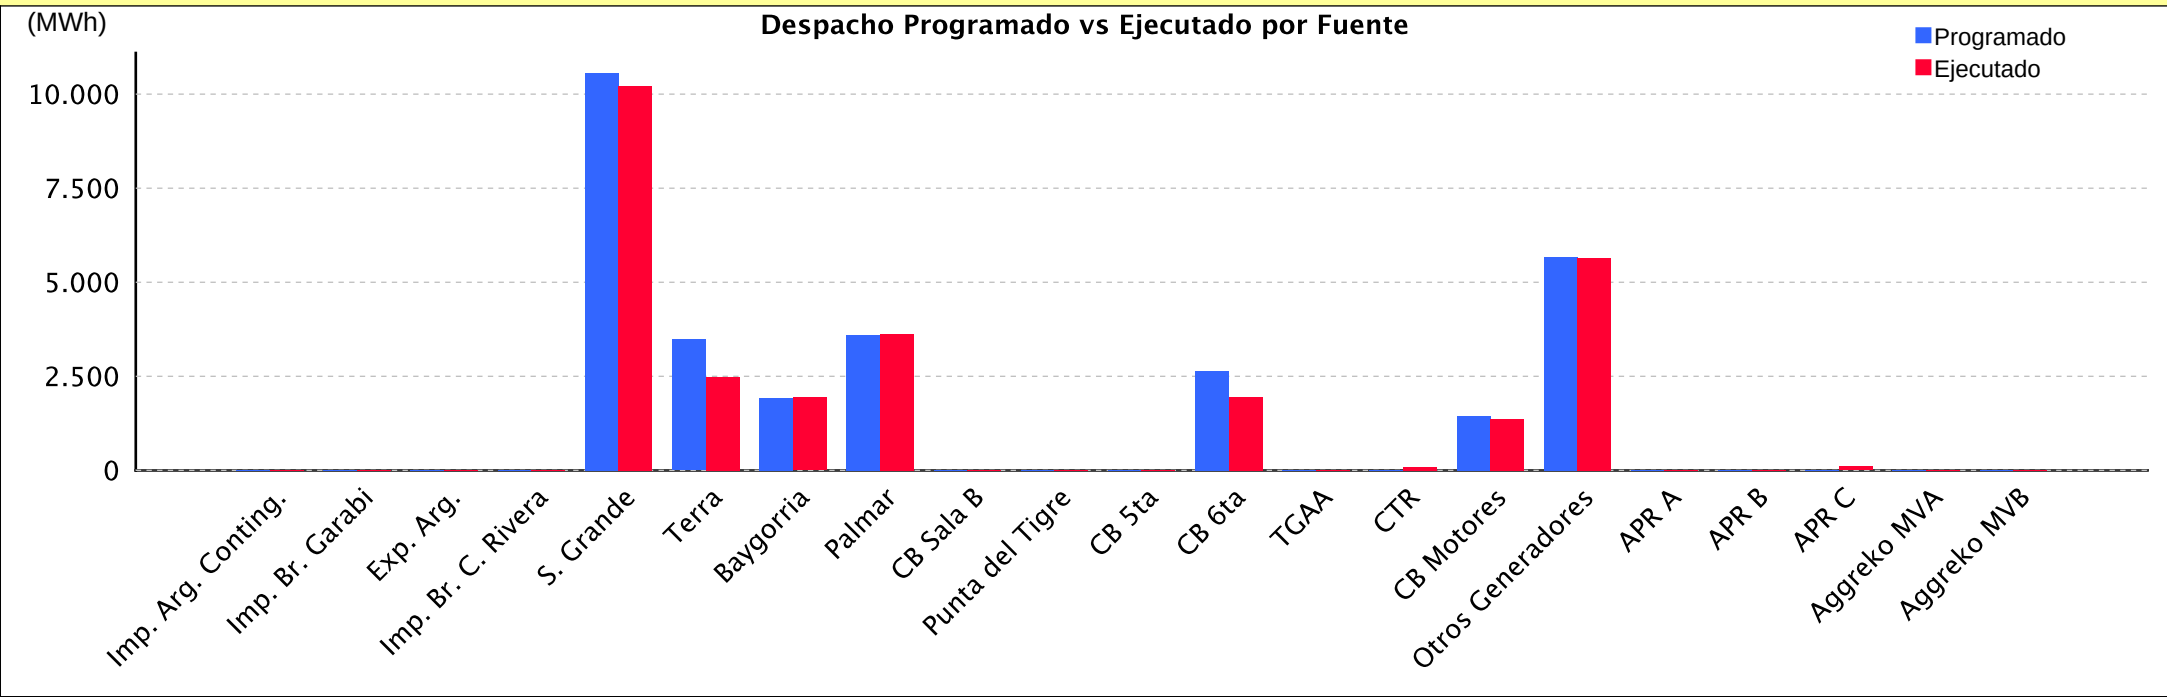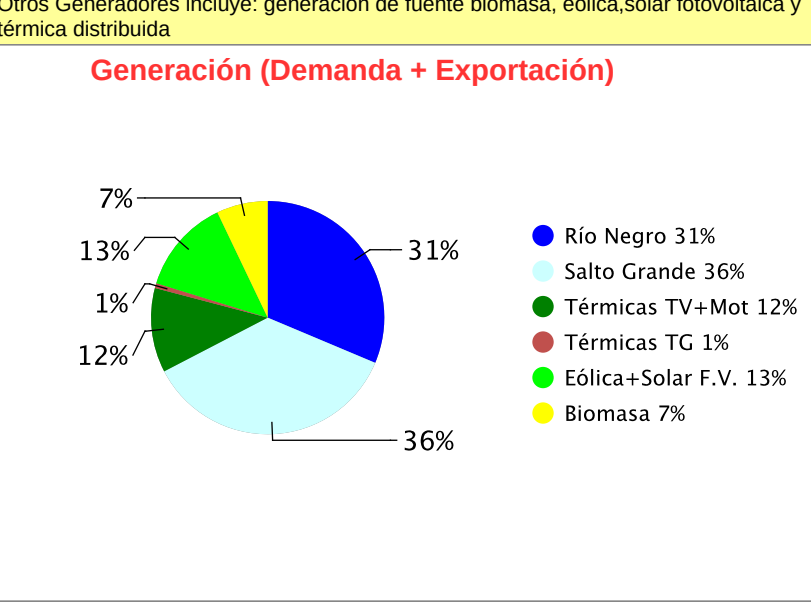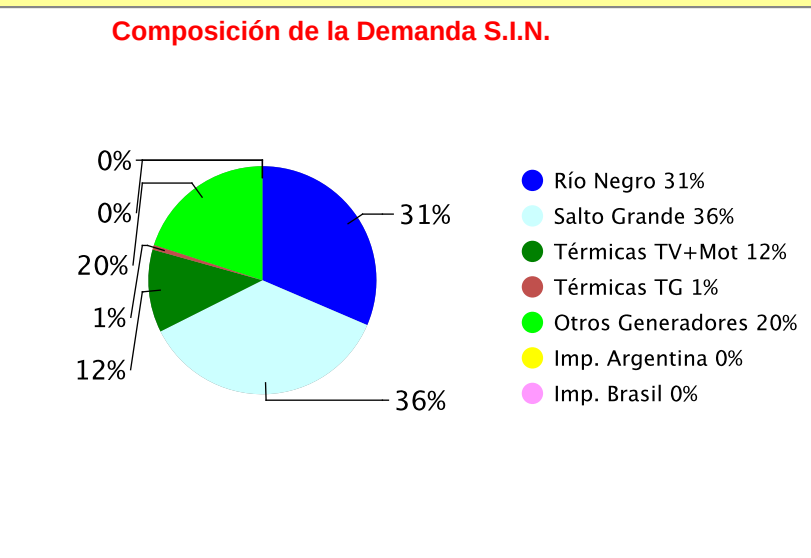



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

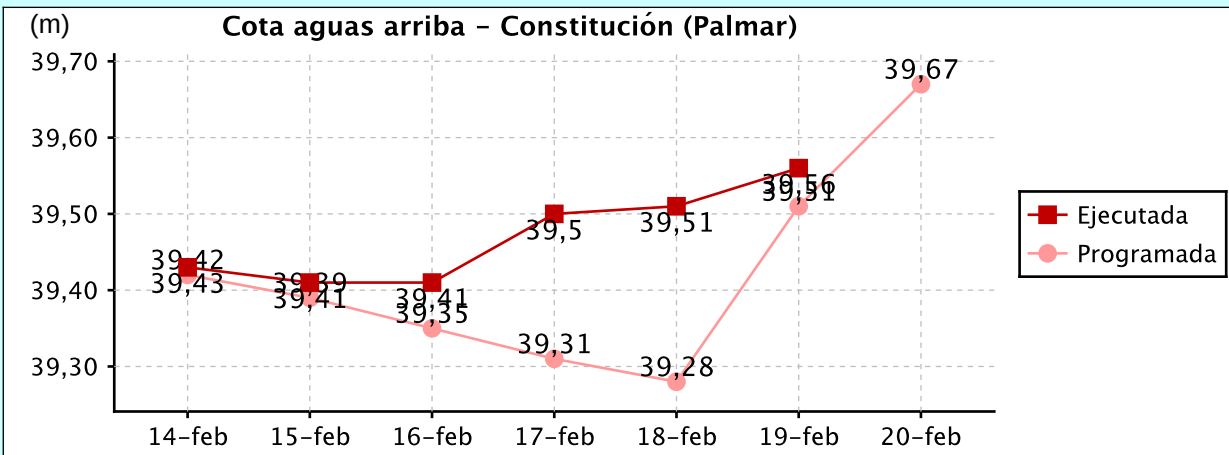
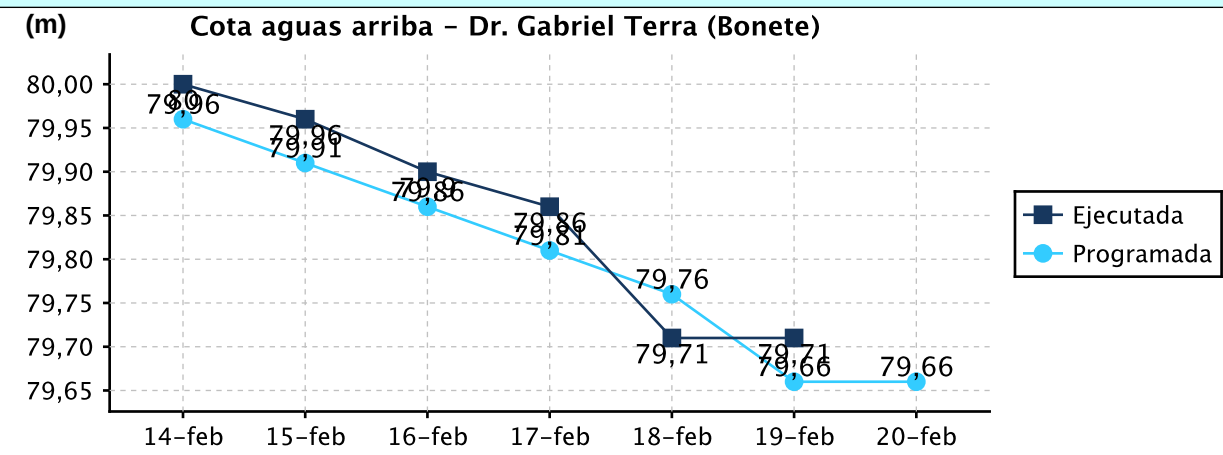


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,66	79,71
Baygorria	54,03	54
Palmar	39,51	39,56
SGU	35,49	35,55

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

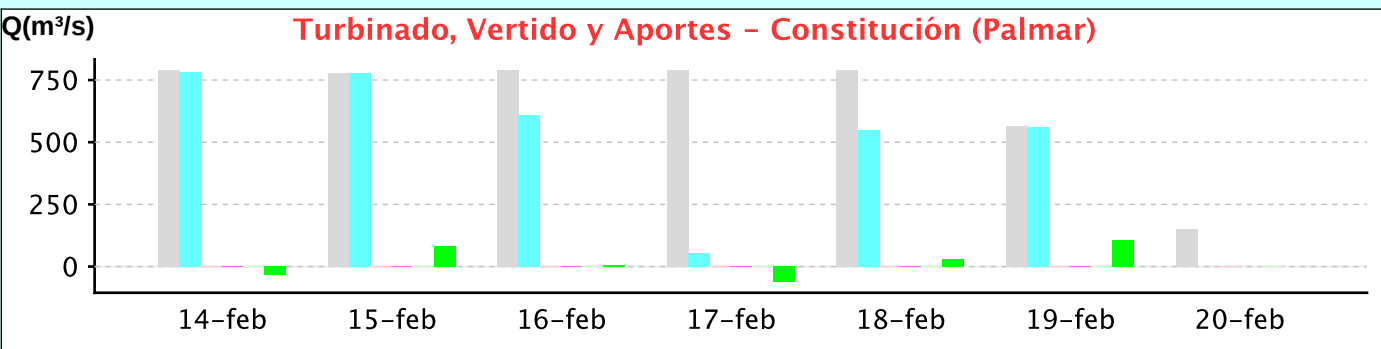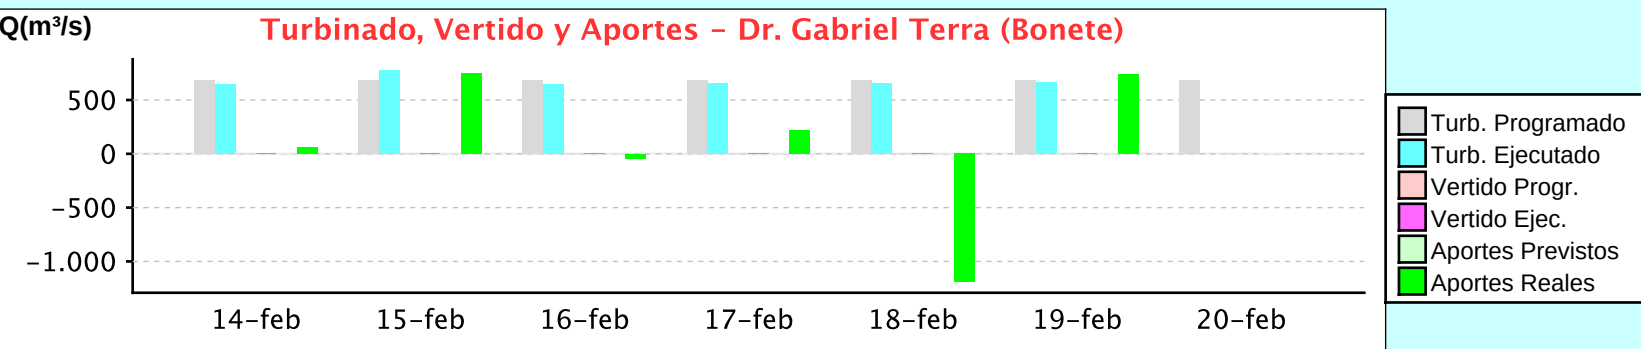

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

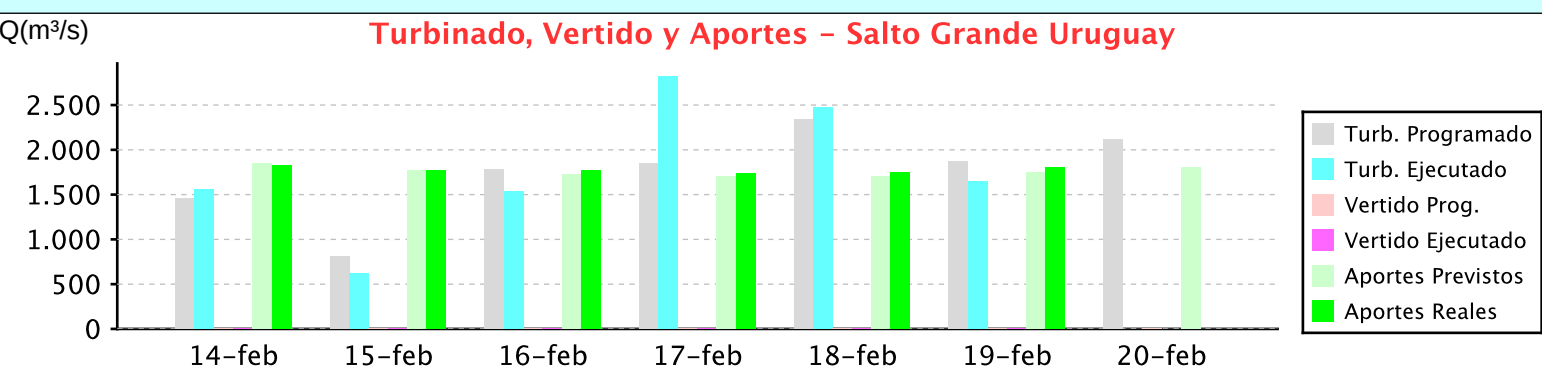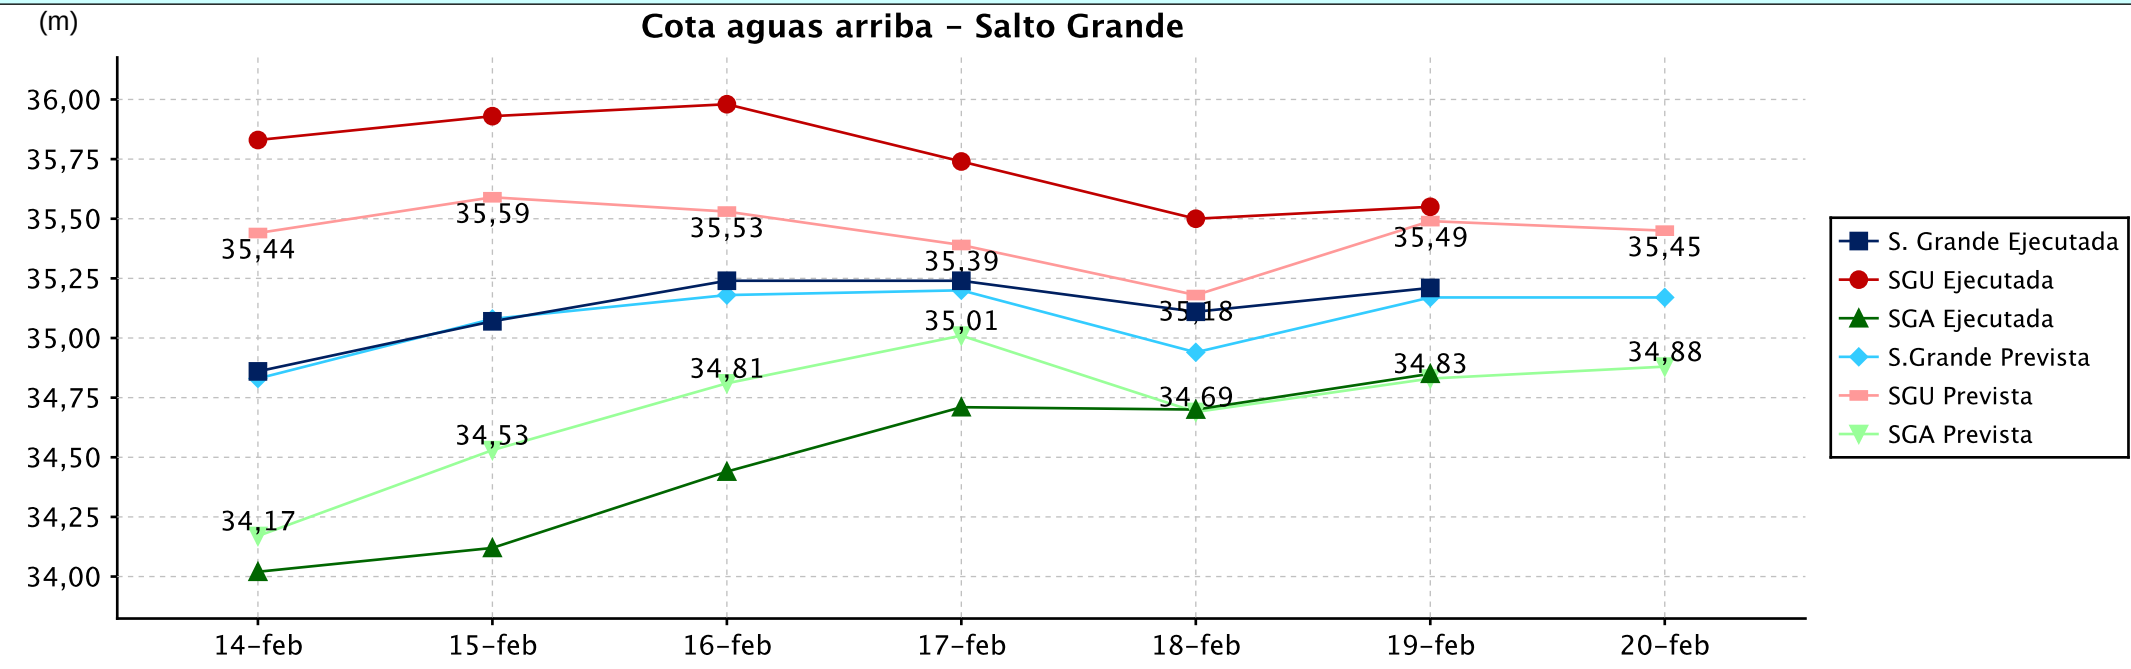

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,55
Cota Vista Arg	34,85
Cota real	35,21
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	16.848

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	661
Baygorria	704	668
Palmar	565	559
SGU	1.870	1.648

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	743
Baygorria	0	30
Palmar	0	106
SGU	1.750	1.808

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

APR C y CTR Despacho Forzado.