




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 22 de febrero de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	2.709
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.547
Motores	1.166
Central La Tablada	-91
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	48
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.340
C. Baygorria	1.719
C. Palmar	232
C. Salto Grande	12.635
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.887
TOTAL Generación	25.472

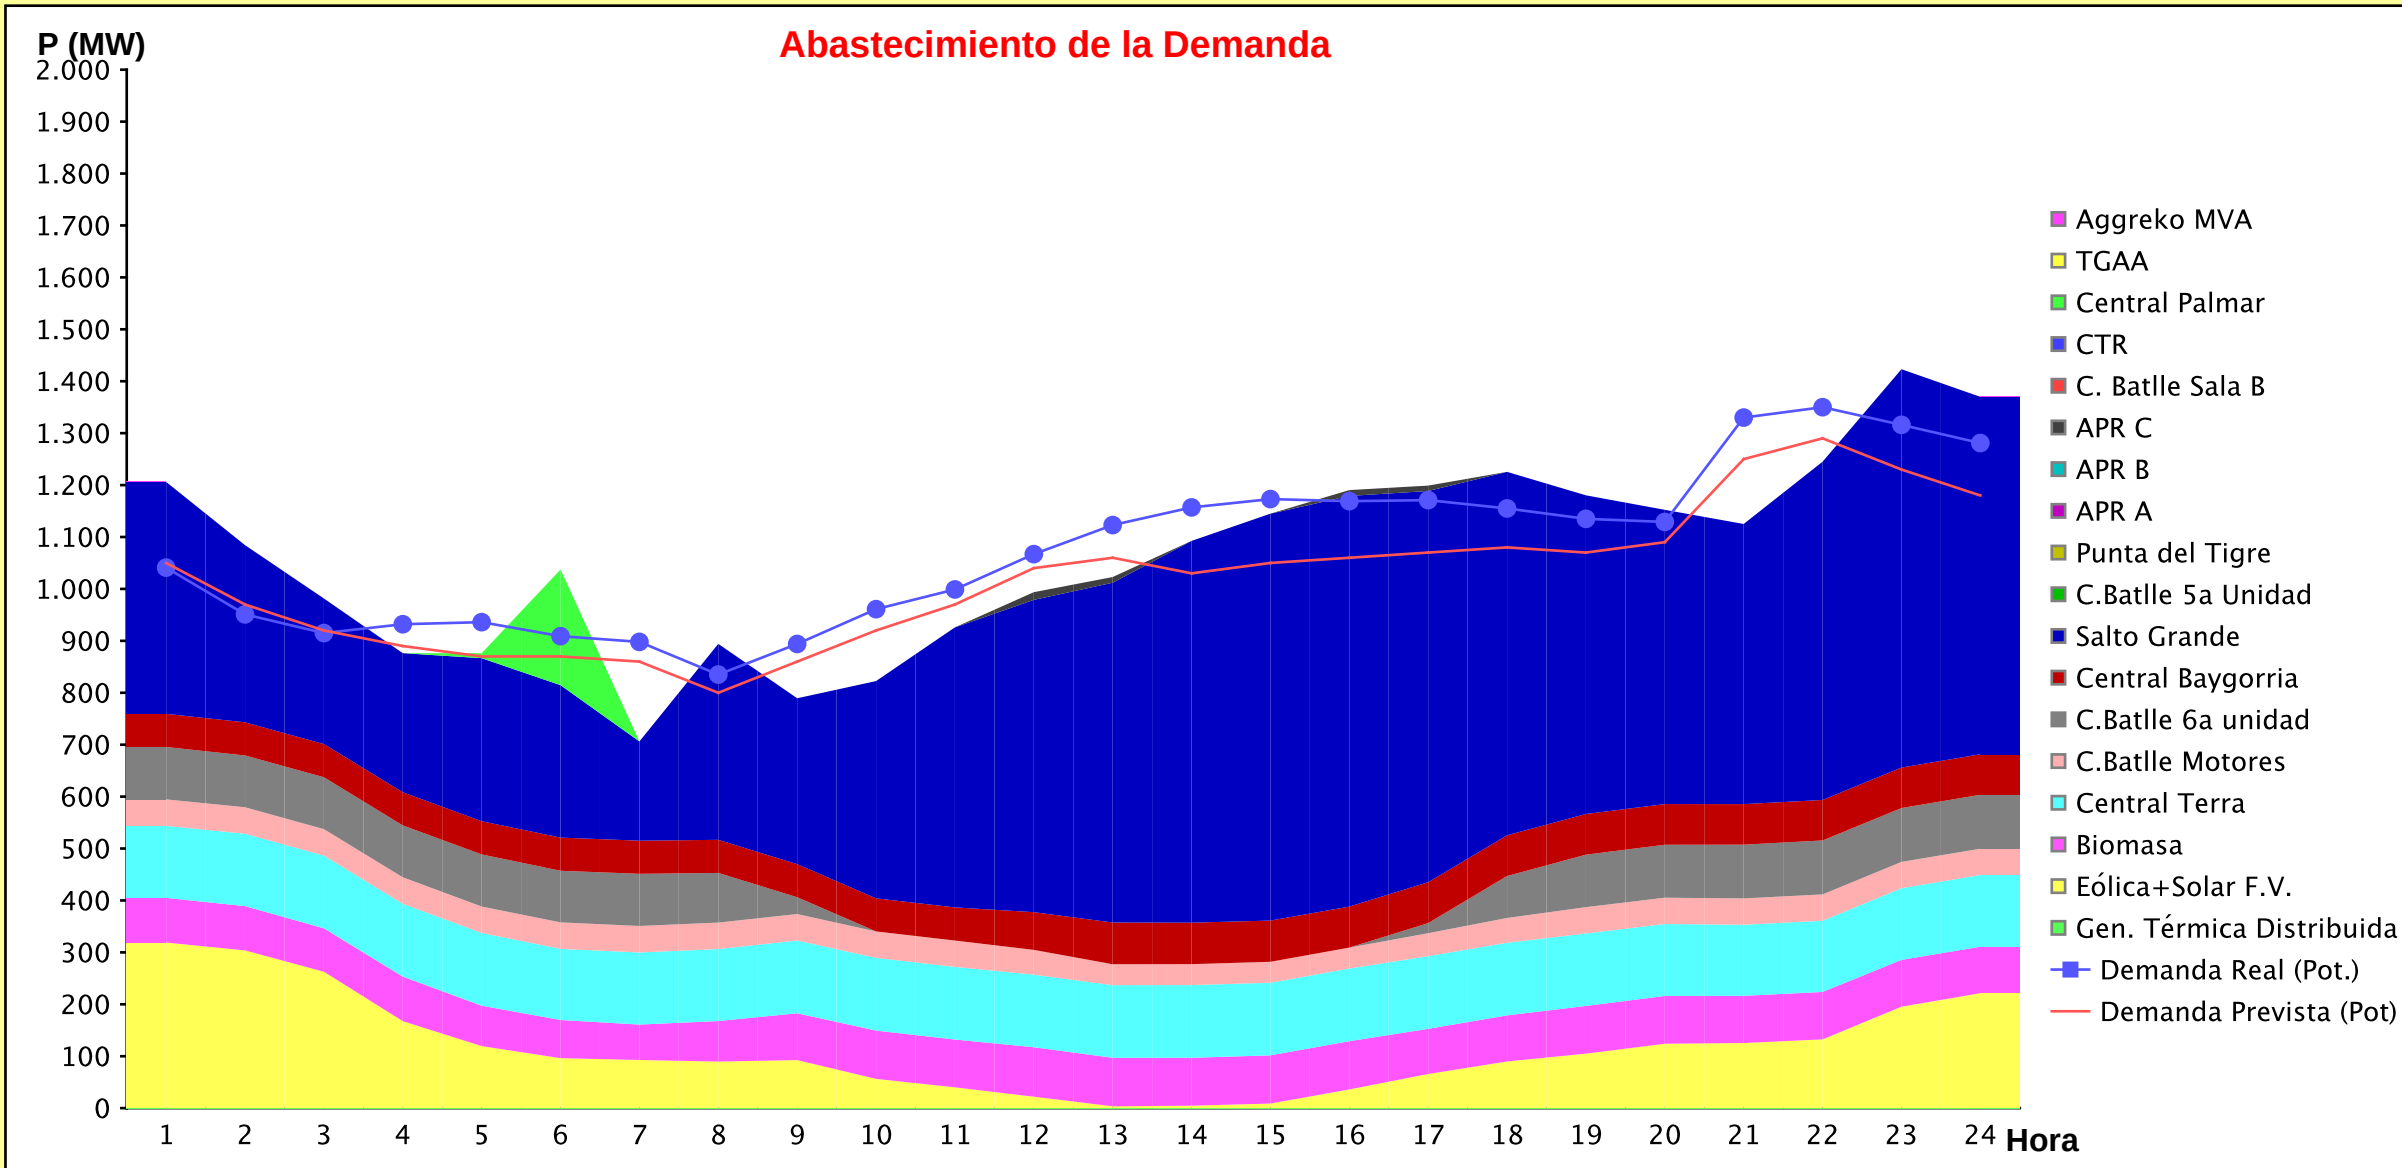

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.472
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.480
Diferencia (MWh)	992
Ejecutada - Programada	4,05 %

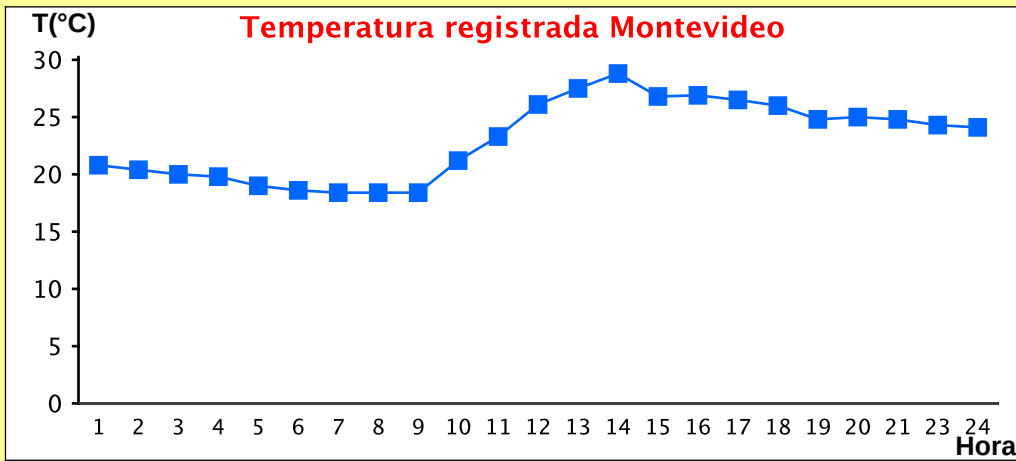



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1183,81 Hora 15:04
Potencia mínima:	809,29 Hora 07:40
Pico noche:	1387,06 Hora 22:04

Generación Media (MW)	
Eólica	116,2
Biomasa	87,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

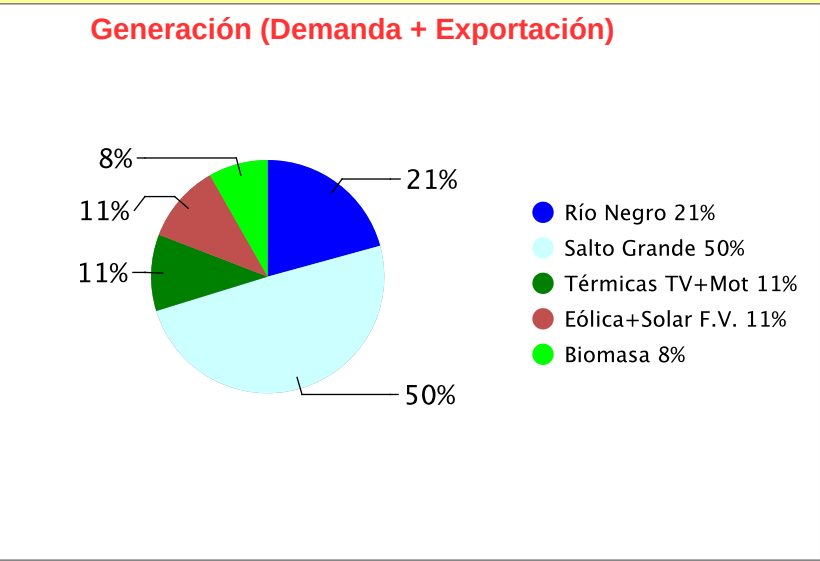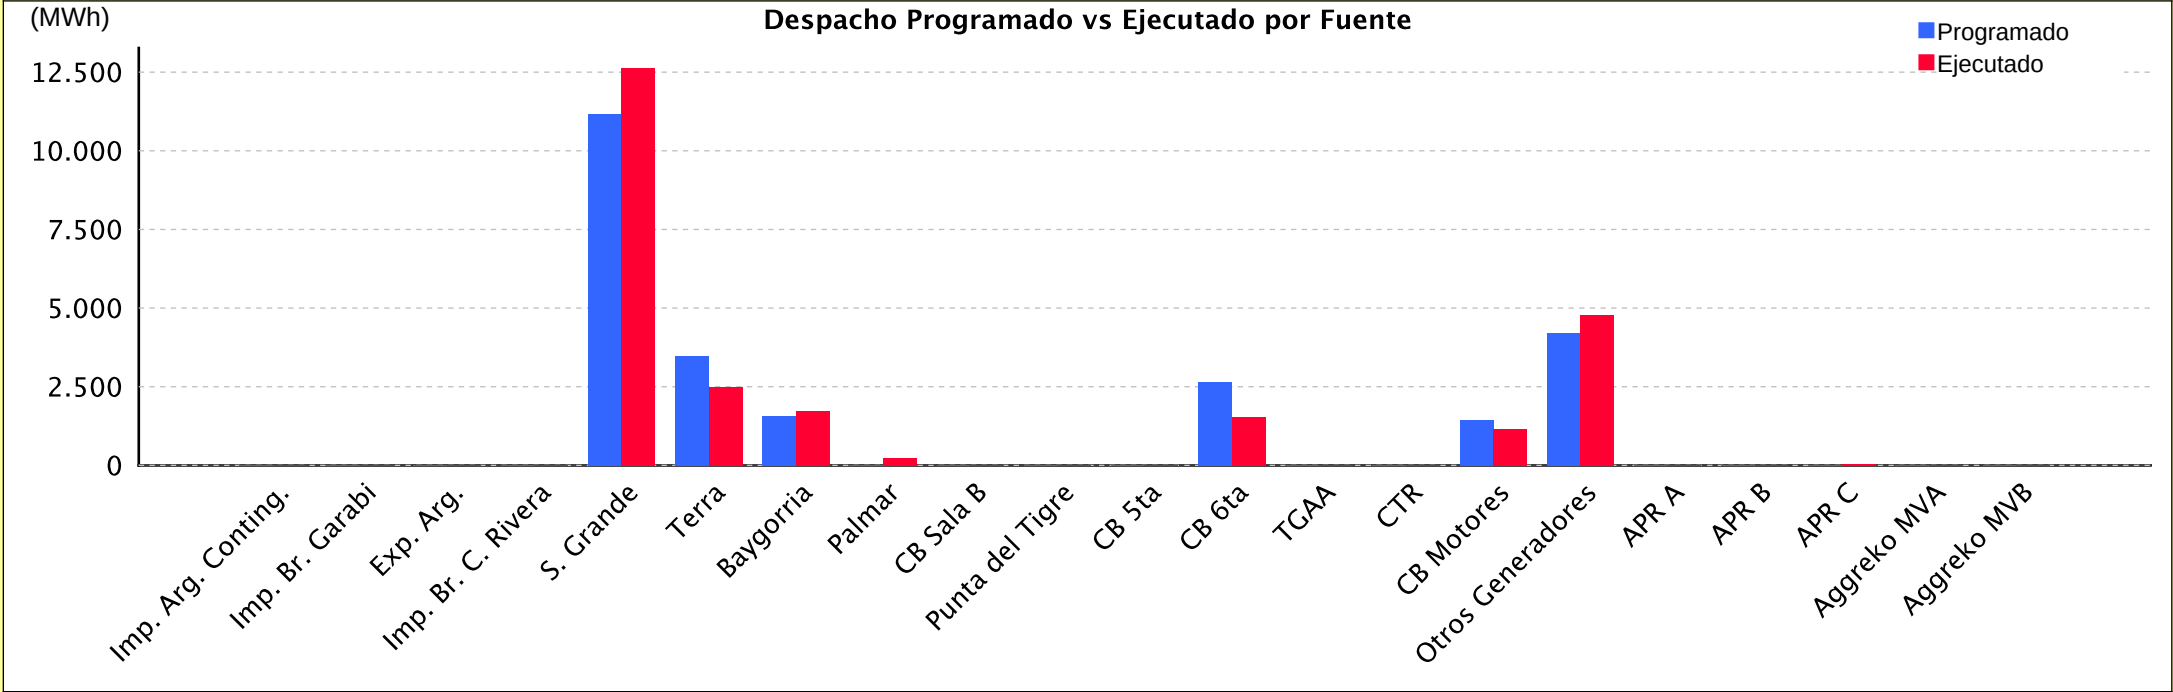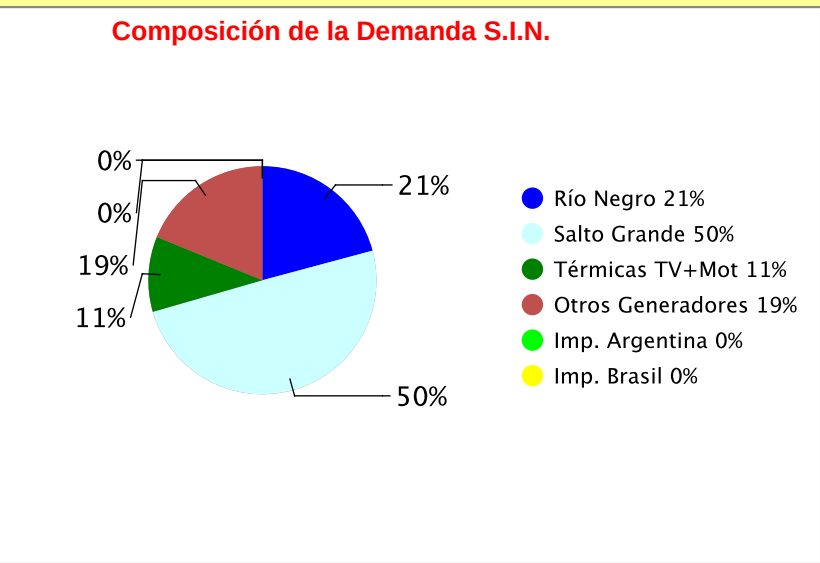



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

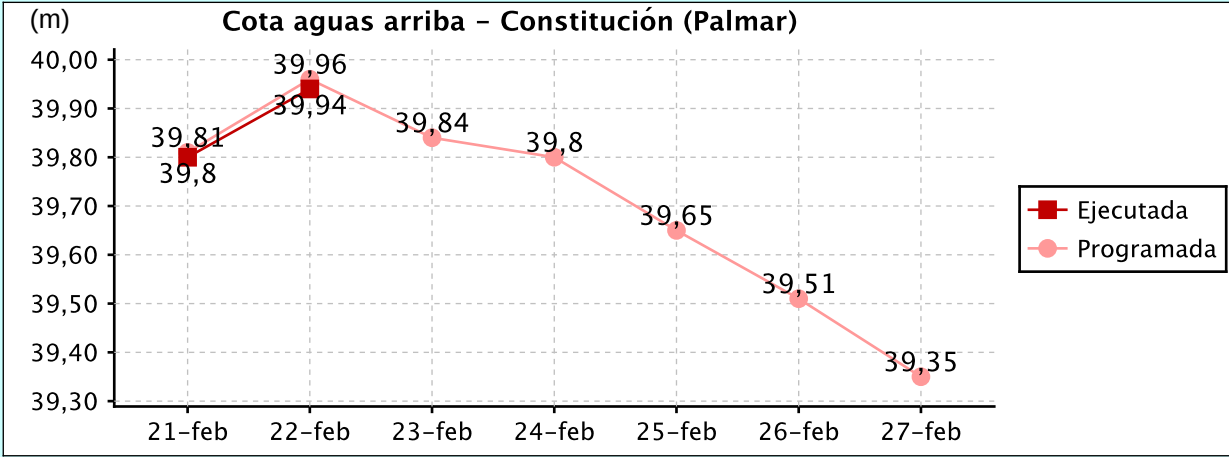
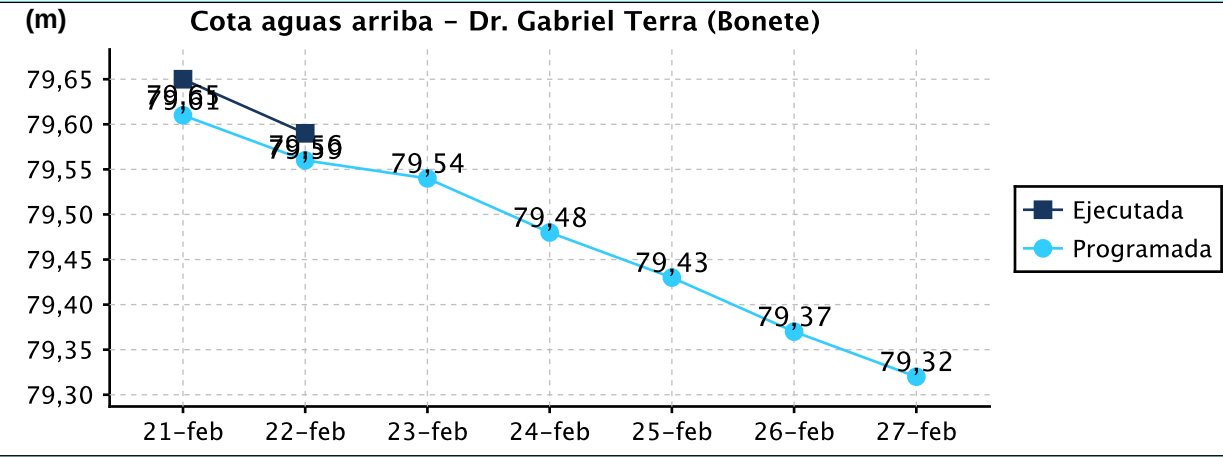


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,56	79,59
Baygorria	54,31	54,25
Palmar	39,96	39,94
SGU	35,23	35,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

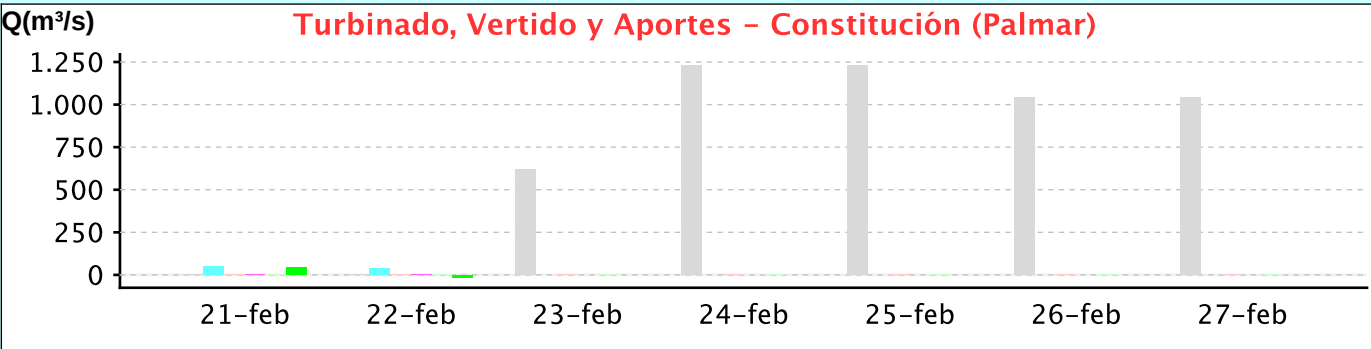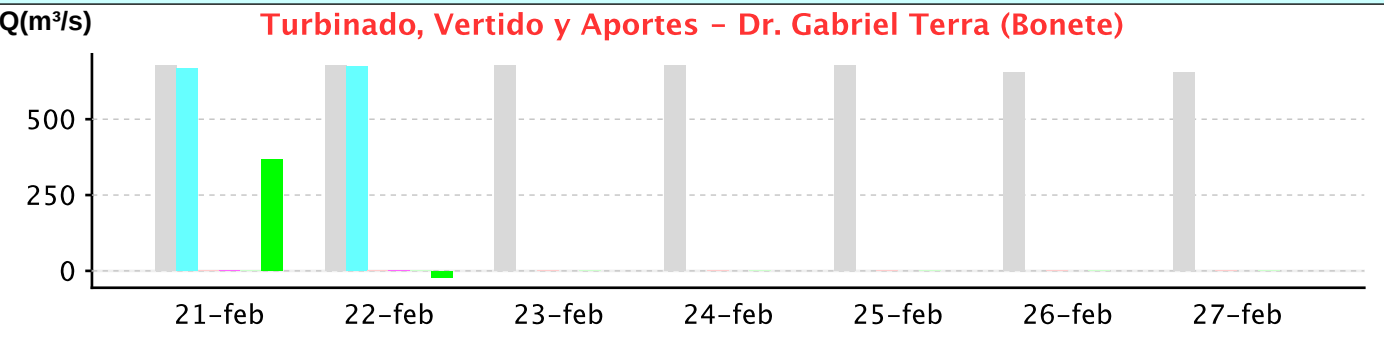

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

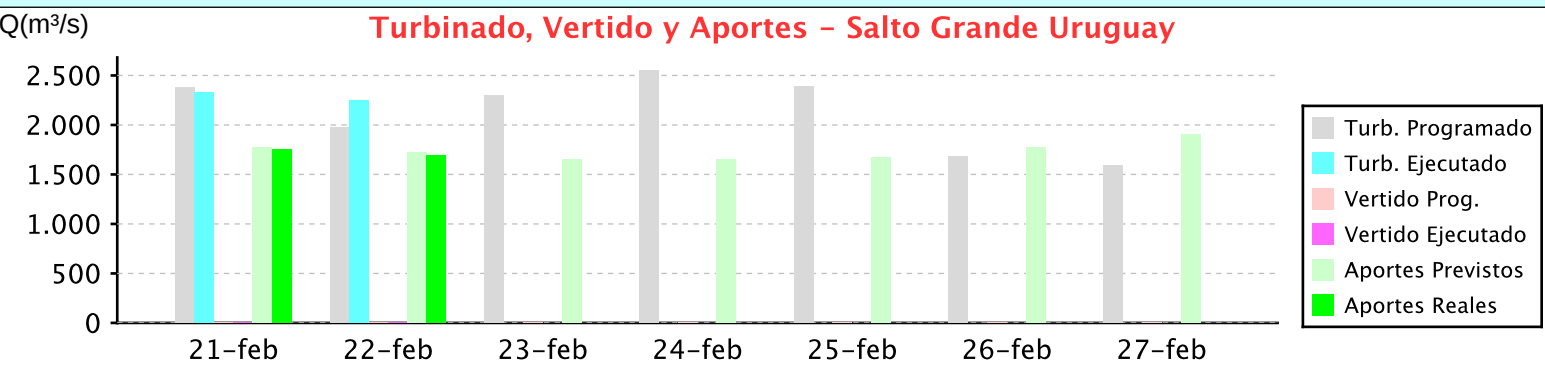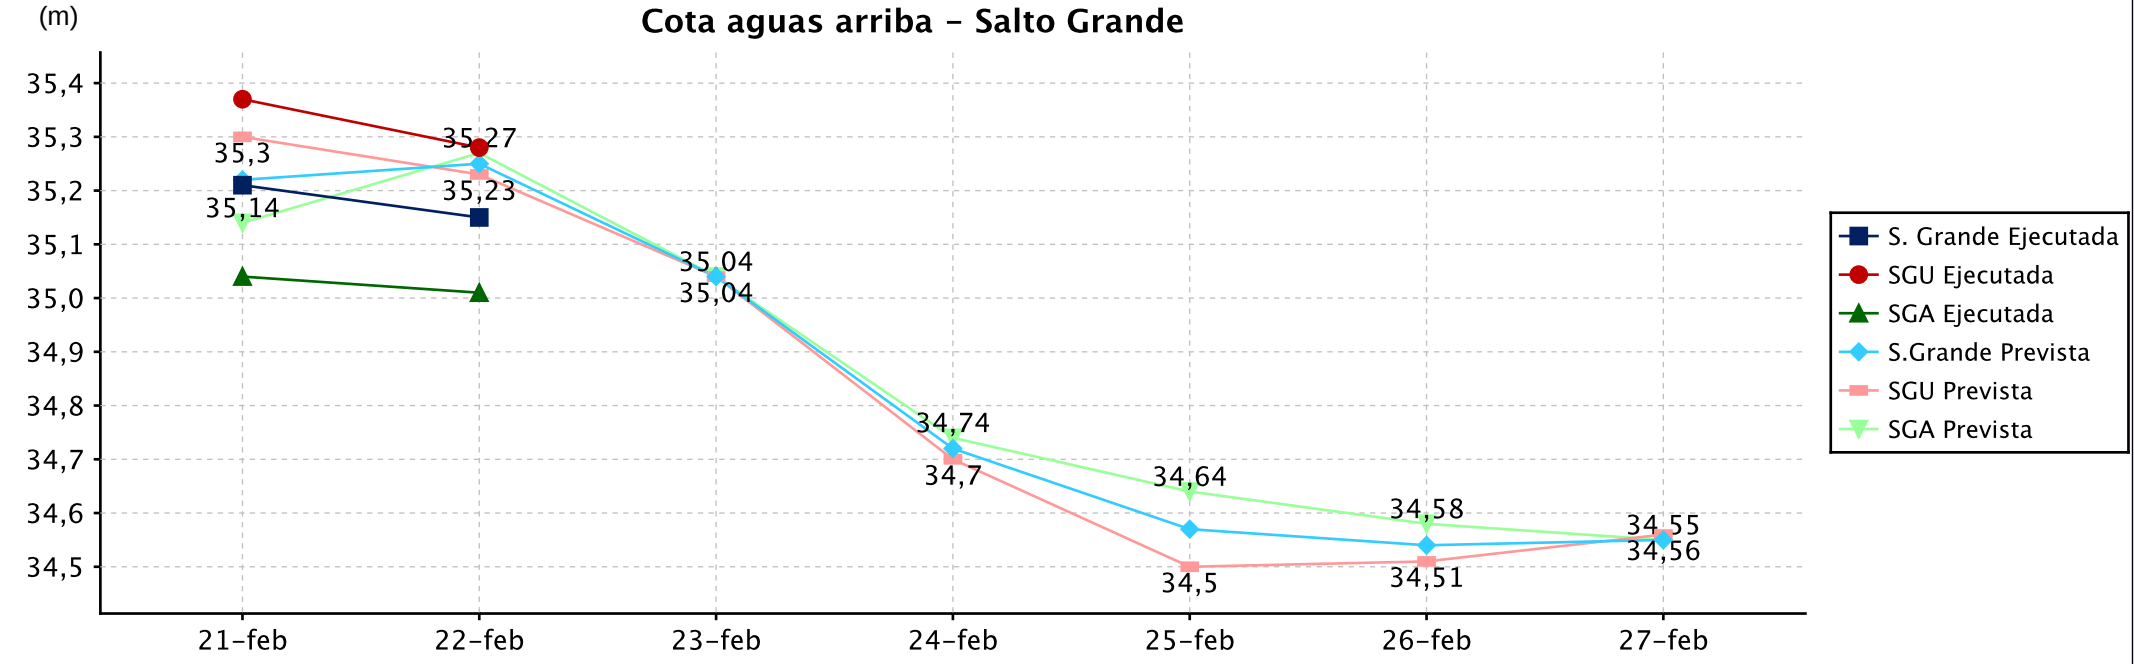

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,28
Cota Vista Arg	35,01
Cota real	35,15
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.298

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	679	673
Baygorria	538	600
Palmar	0	36
SGU	1.976	2.248

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-21
Baygorria	0	43
Palmar	0	-13
SGU	1.725	1.694

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES