




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 08 de marzo de 2015


| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | -35    |
| Sala B                | -27    |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | -8     |
| Motores               | -0     |
| Central La Tablada    | -77    |
| Central P. del Tigre  | -3     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -2     |
| APR C                 | 0      |
| Aggreko               | 0      |
| Aggreko MVA           | 0      |
| Aggreko MVB           | 0      |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.362  |
| C. Baygorria          | 1.992  |
| C. Palmar             | 2.484  |
| C. Salto Grande       | 12.299 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 7.026  |
| TOTAL Generación      | 27.044 |

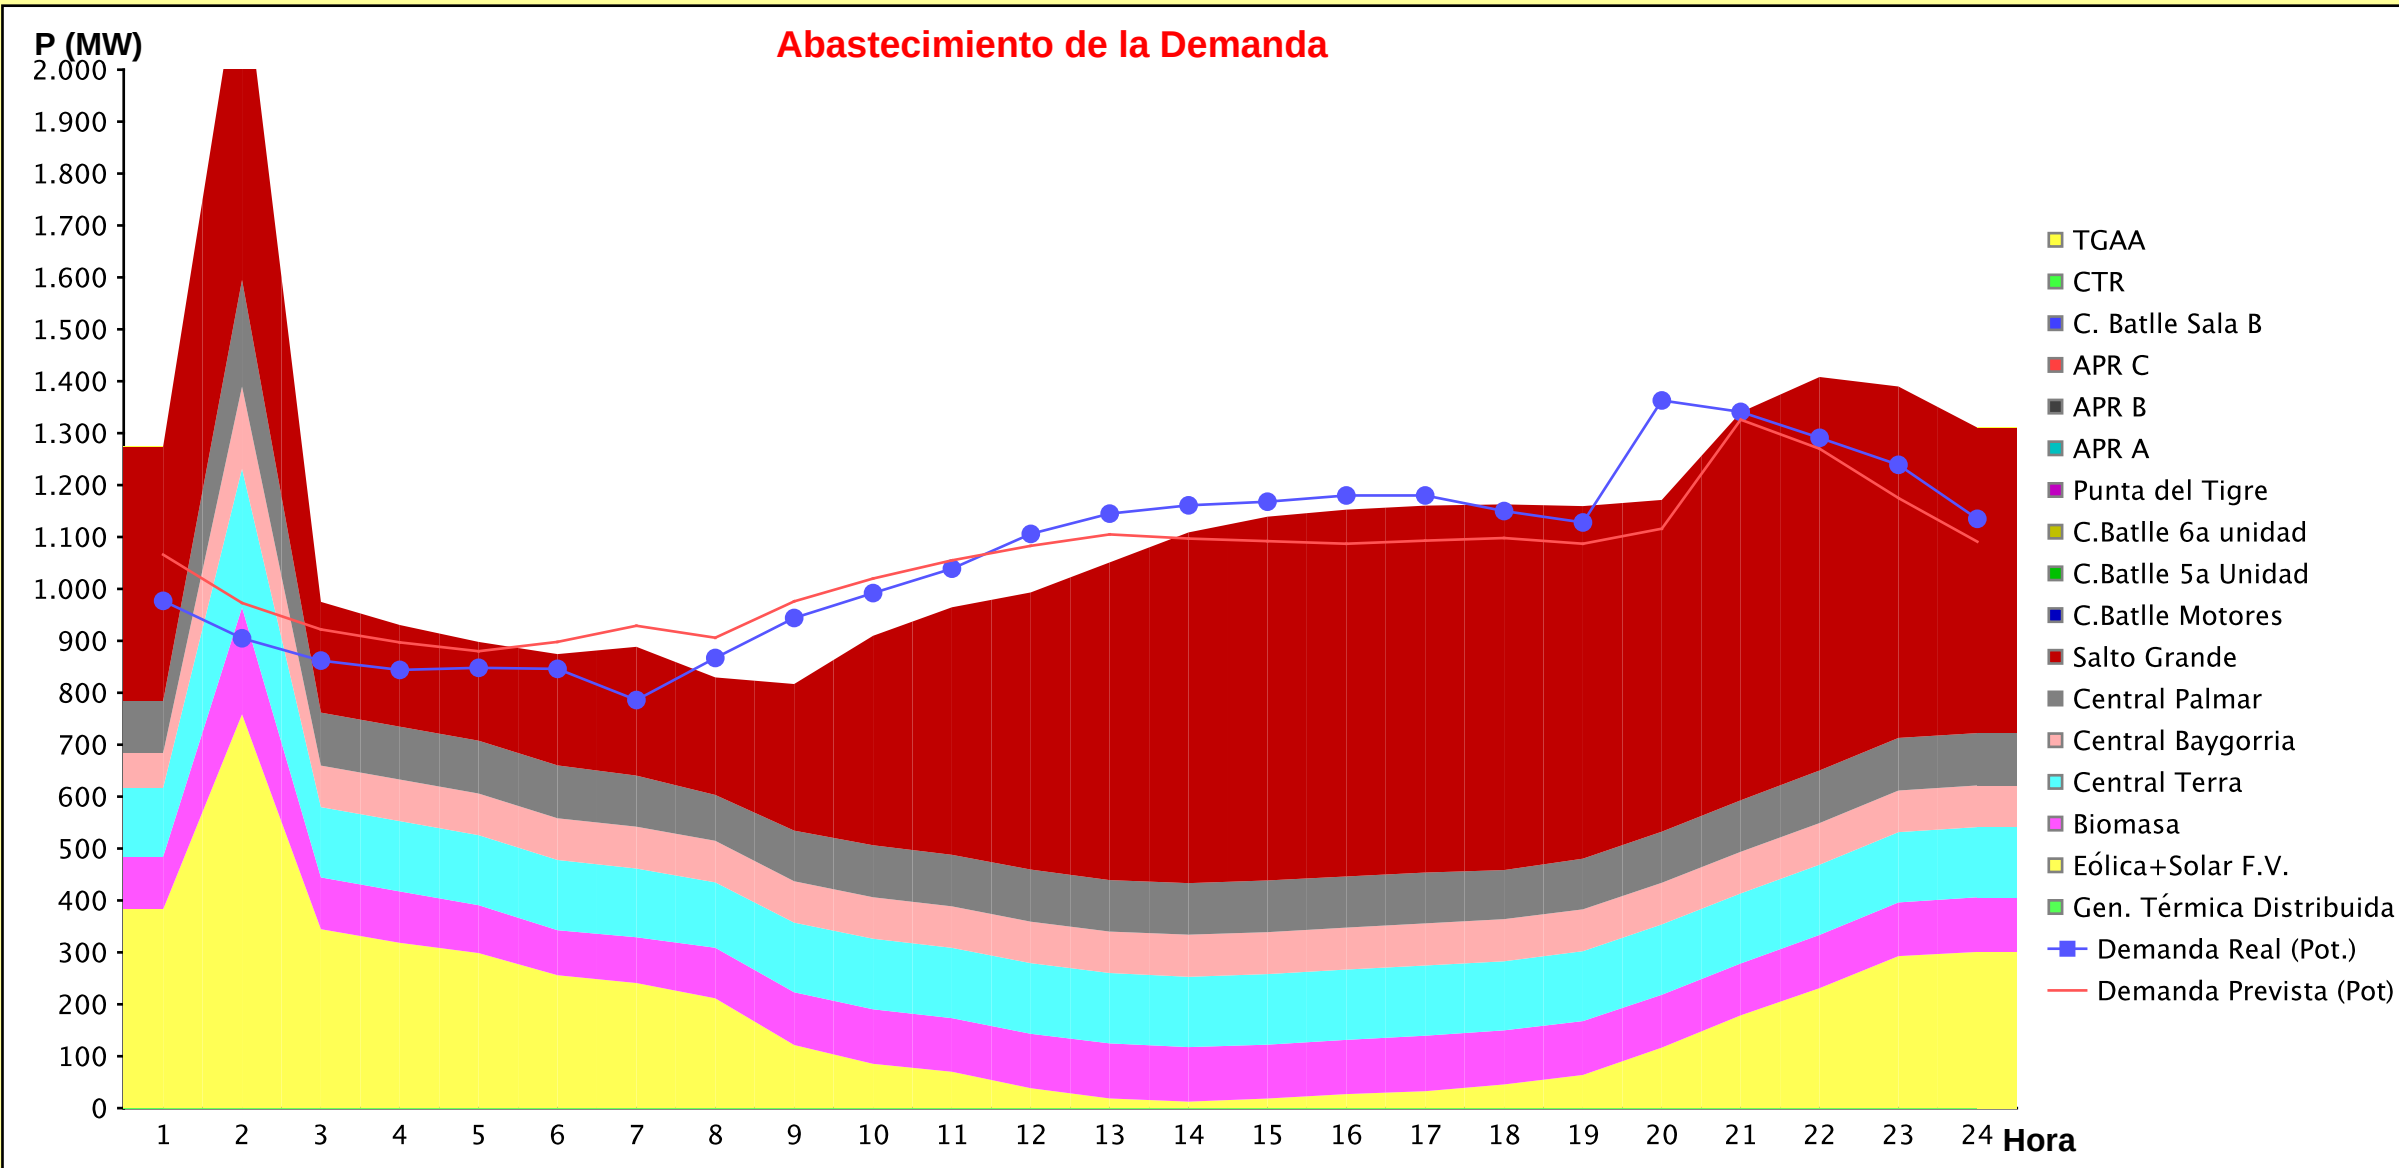

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 27.044 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Demanda Programada (MWh) | 25.242 |
| Diferencia (MWh)         | 1.802  |
| Ejecutada - Programada   | 7,14 % |

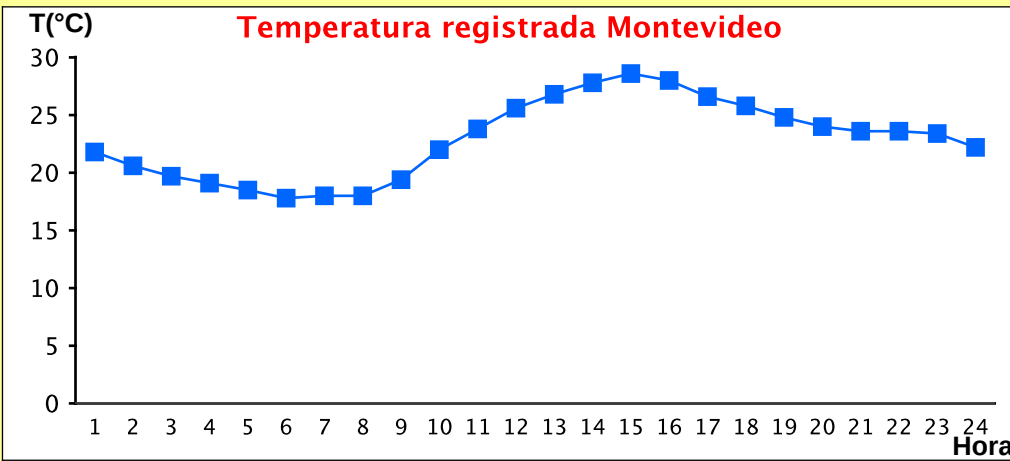



| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1170,81 Hora 16:04 |
| Potencia mínima:       | 821,43 Hora 06:59  |
| Pico noche:            | 1377,93 Hora 20:31 |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 186,3 |
| Biomasa                | 105,8 |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

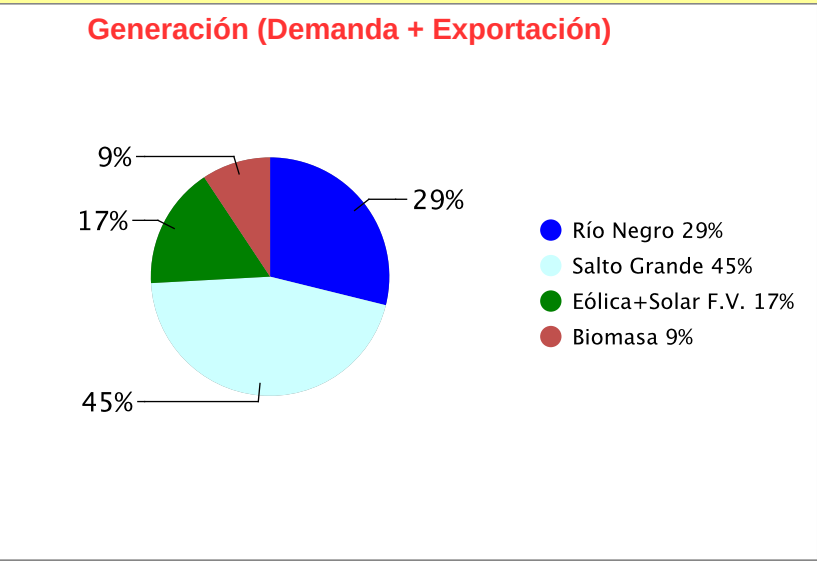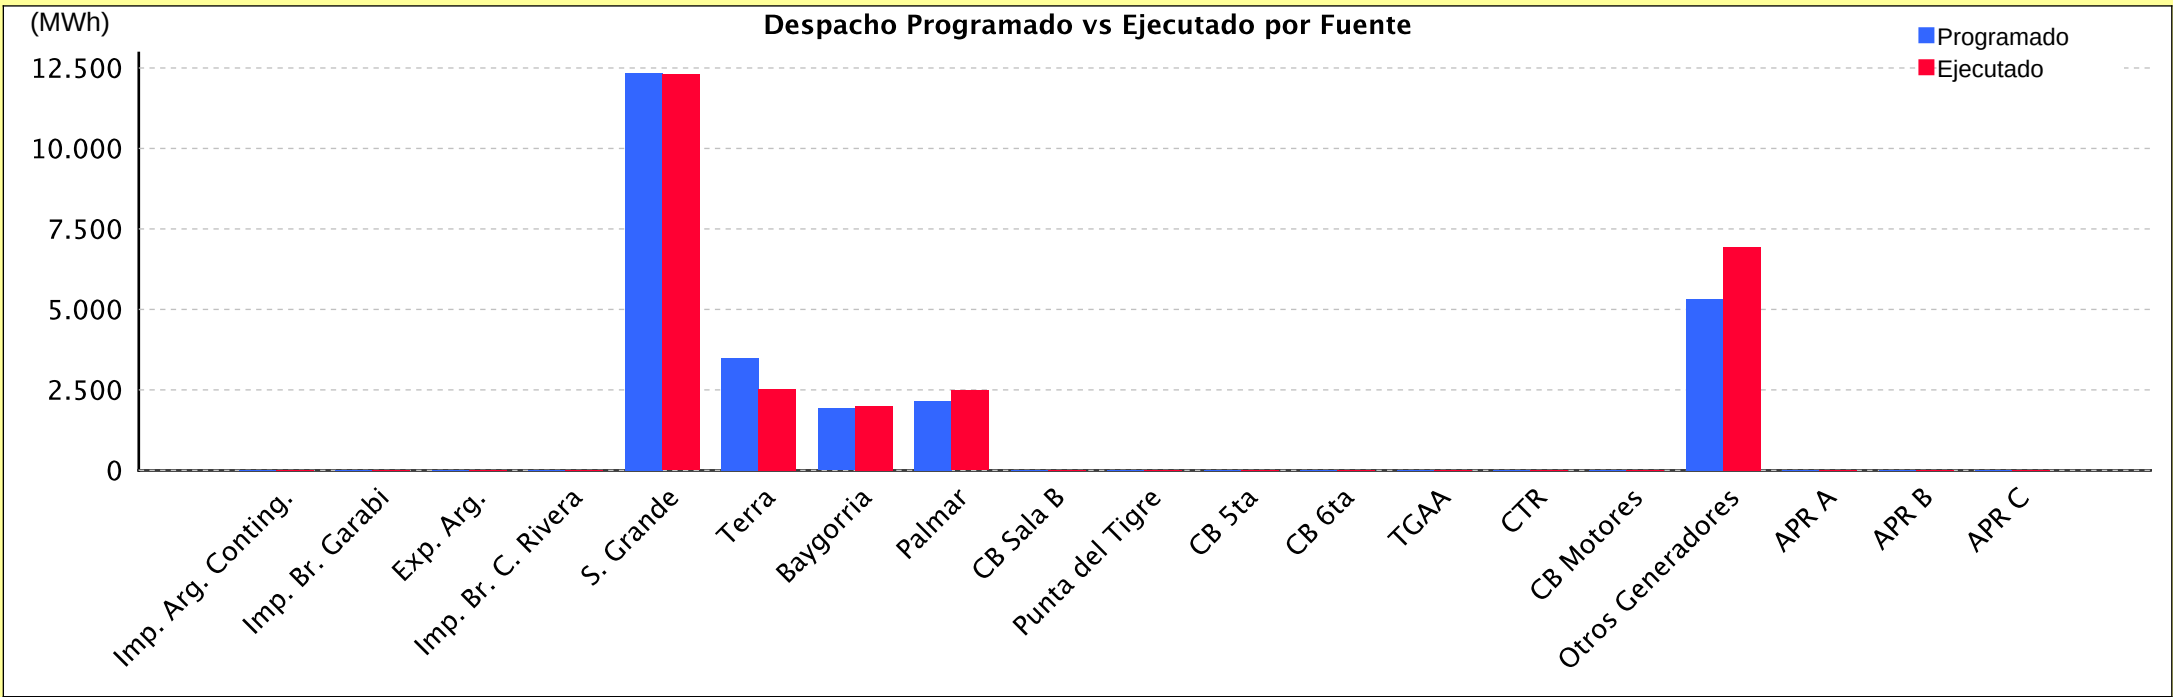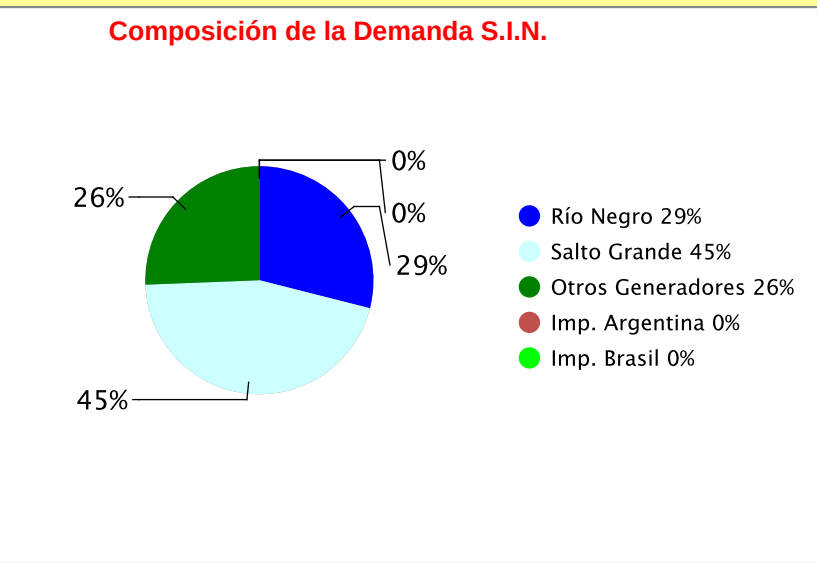



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

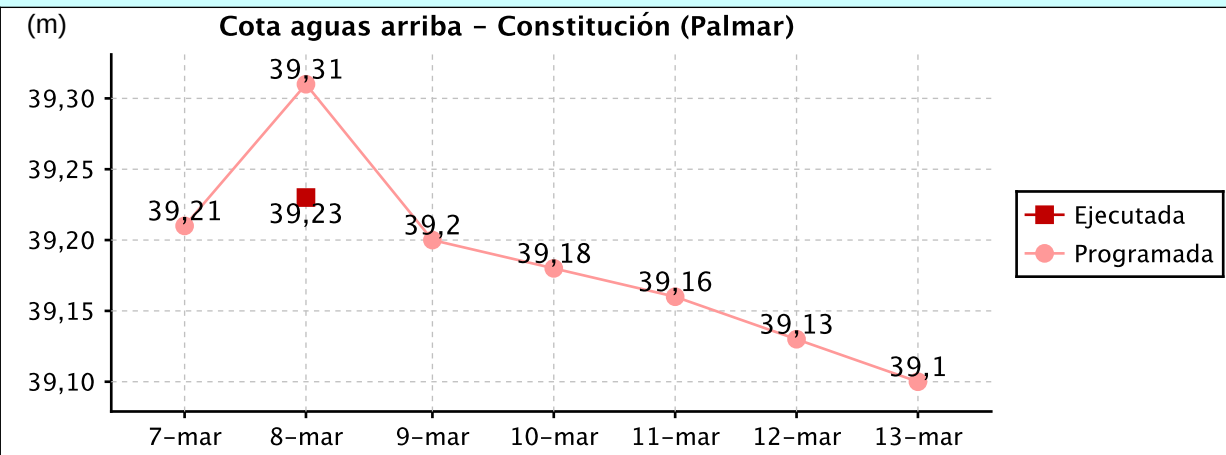
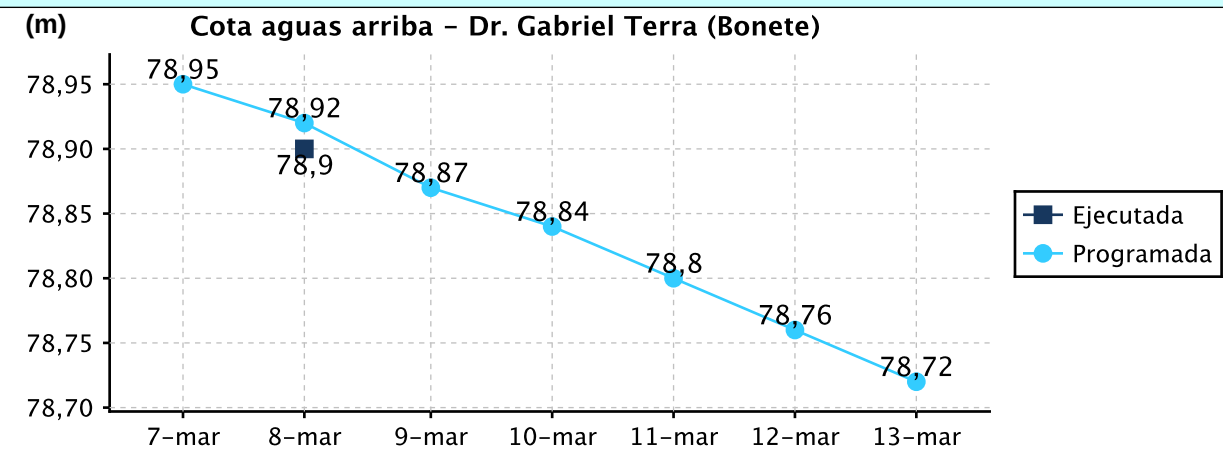


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 78,92    | 78,9      |
| Baygorria  | 54,07    | 53,97     |
| Palmar     | 39,31    | 39,23     |
| SGU        | 35,30    | 35,51     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

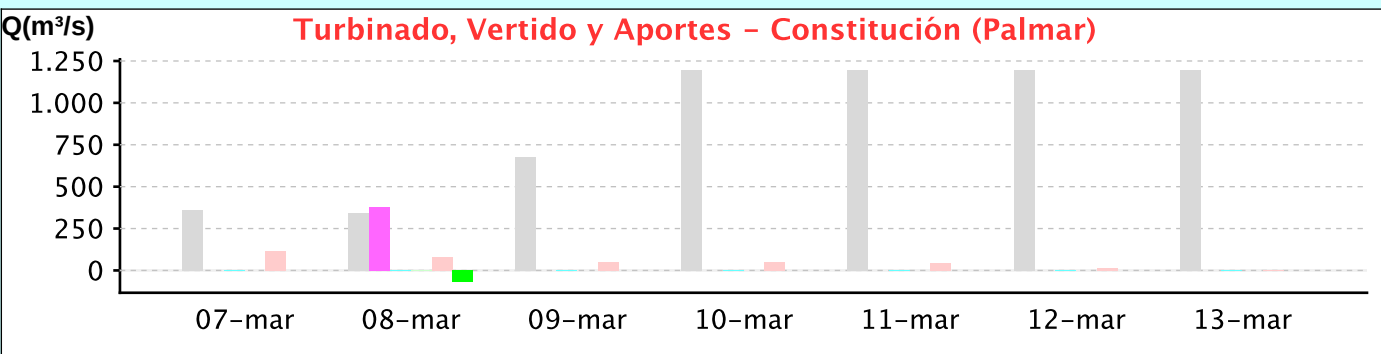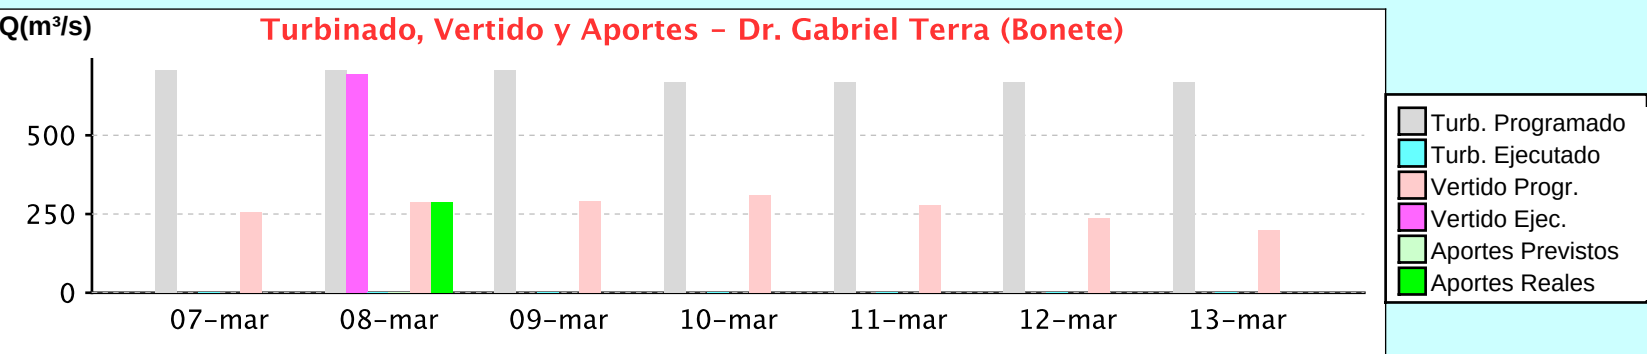

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

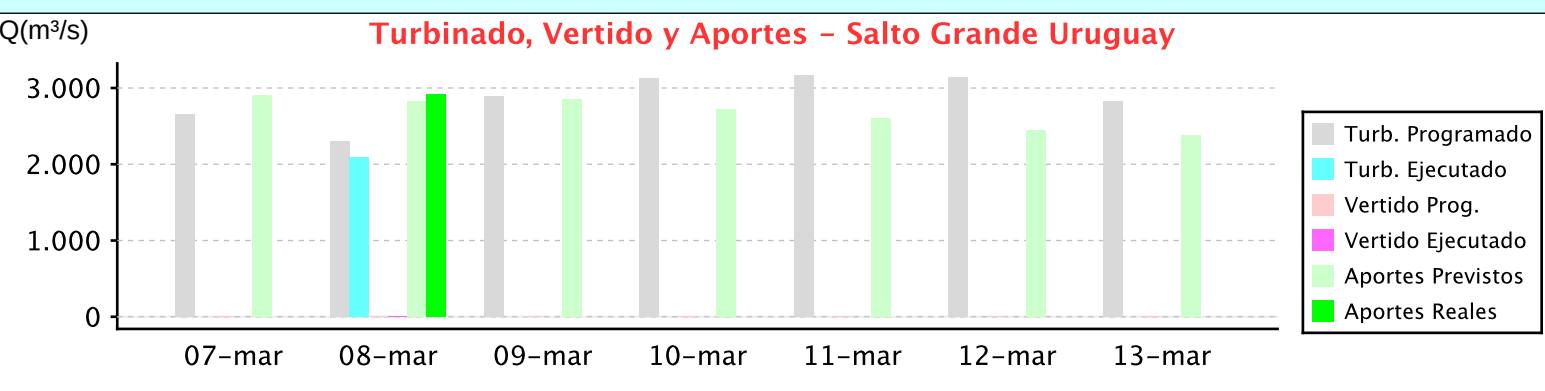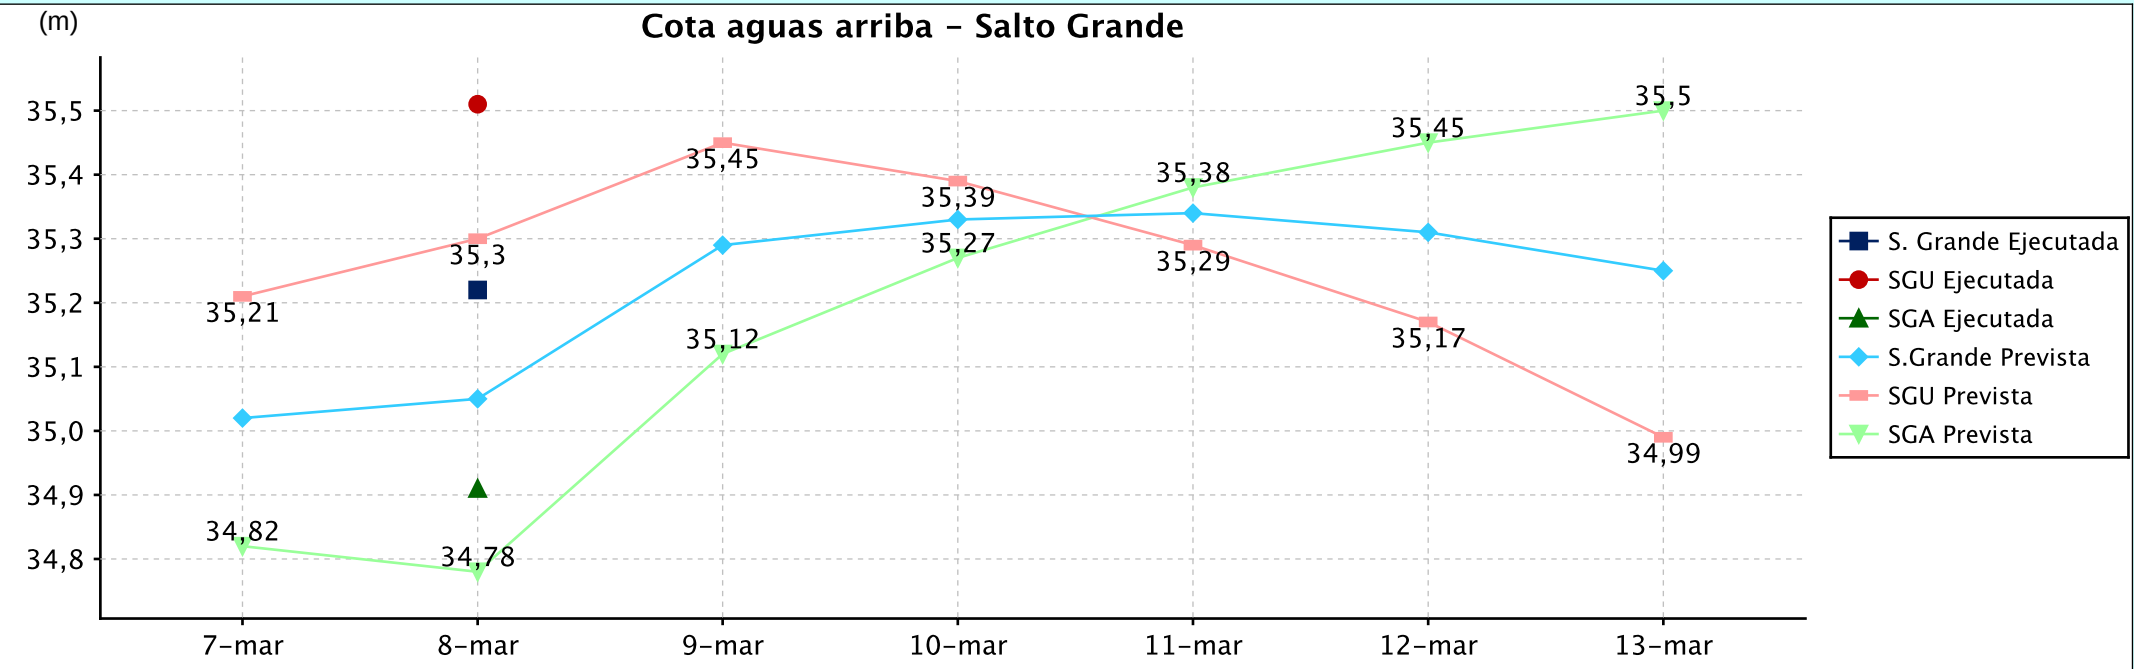

| VALORES CTM                        |        |
|------------------------------------|--------|
| Cotas                              | (m)    |
| Cota Vista Uru                     | 35,51  |
| Cota Vista Arg                     | 34,91  |
| Cota real                          | 35,22  |
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 14.324 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 706      | 695       |
| Baygorria | 687      | 662       |
| Palmar    | 345      | 380       |
| SGU       | 2.305    | 2.091     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 286       | 286    |
| Baygorria       | 0         | 1      |
| Palmar          | 80        | -70    |
| SGU             | 2.825     | 2.918  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 0        | 0         |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | -1       | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Pico extraño en la gráfica a raíz de cambio de hora.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

09/03/2015 16:26