




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 26 de marzo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	998
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	-5
Motores	1.006
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	6.208
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.046
C. Baygorria	2.174
C. Palmar	4.279
C. Salto Grande	5.088
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.188
TOTAL Generación	26.895



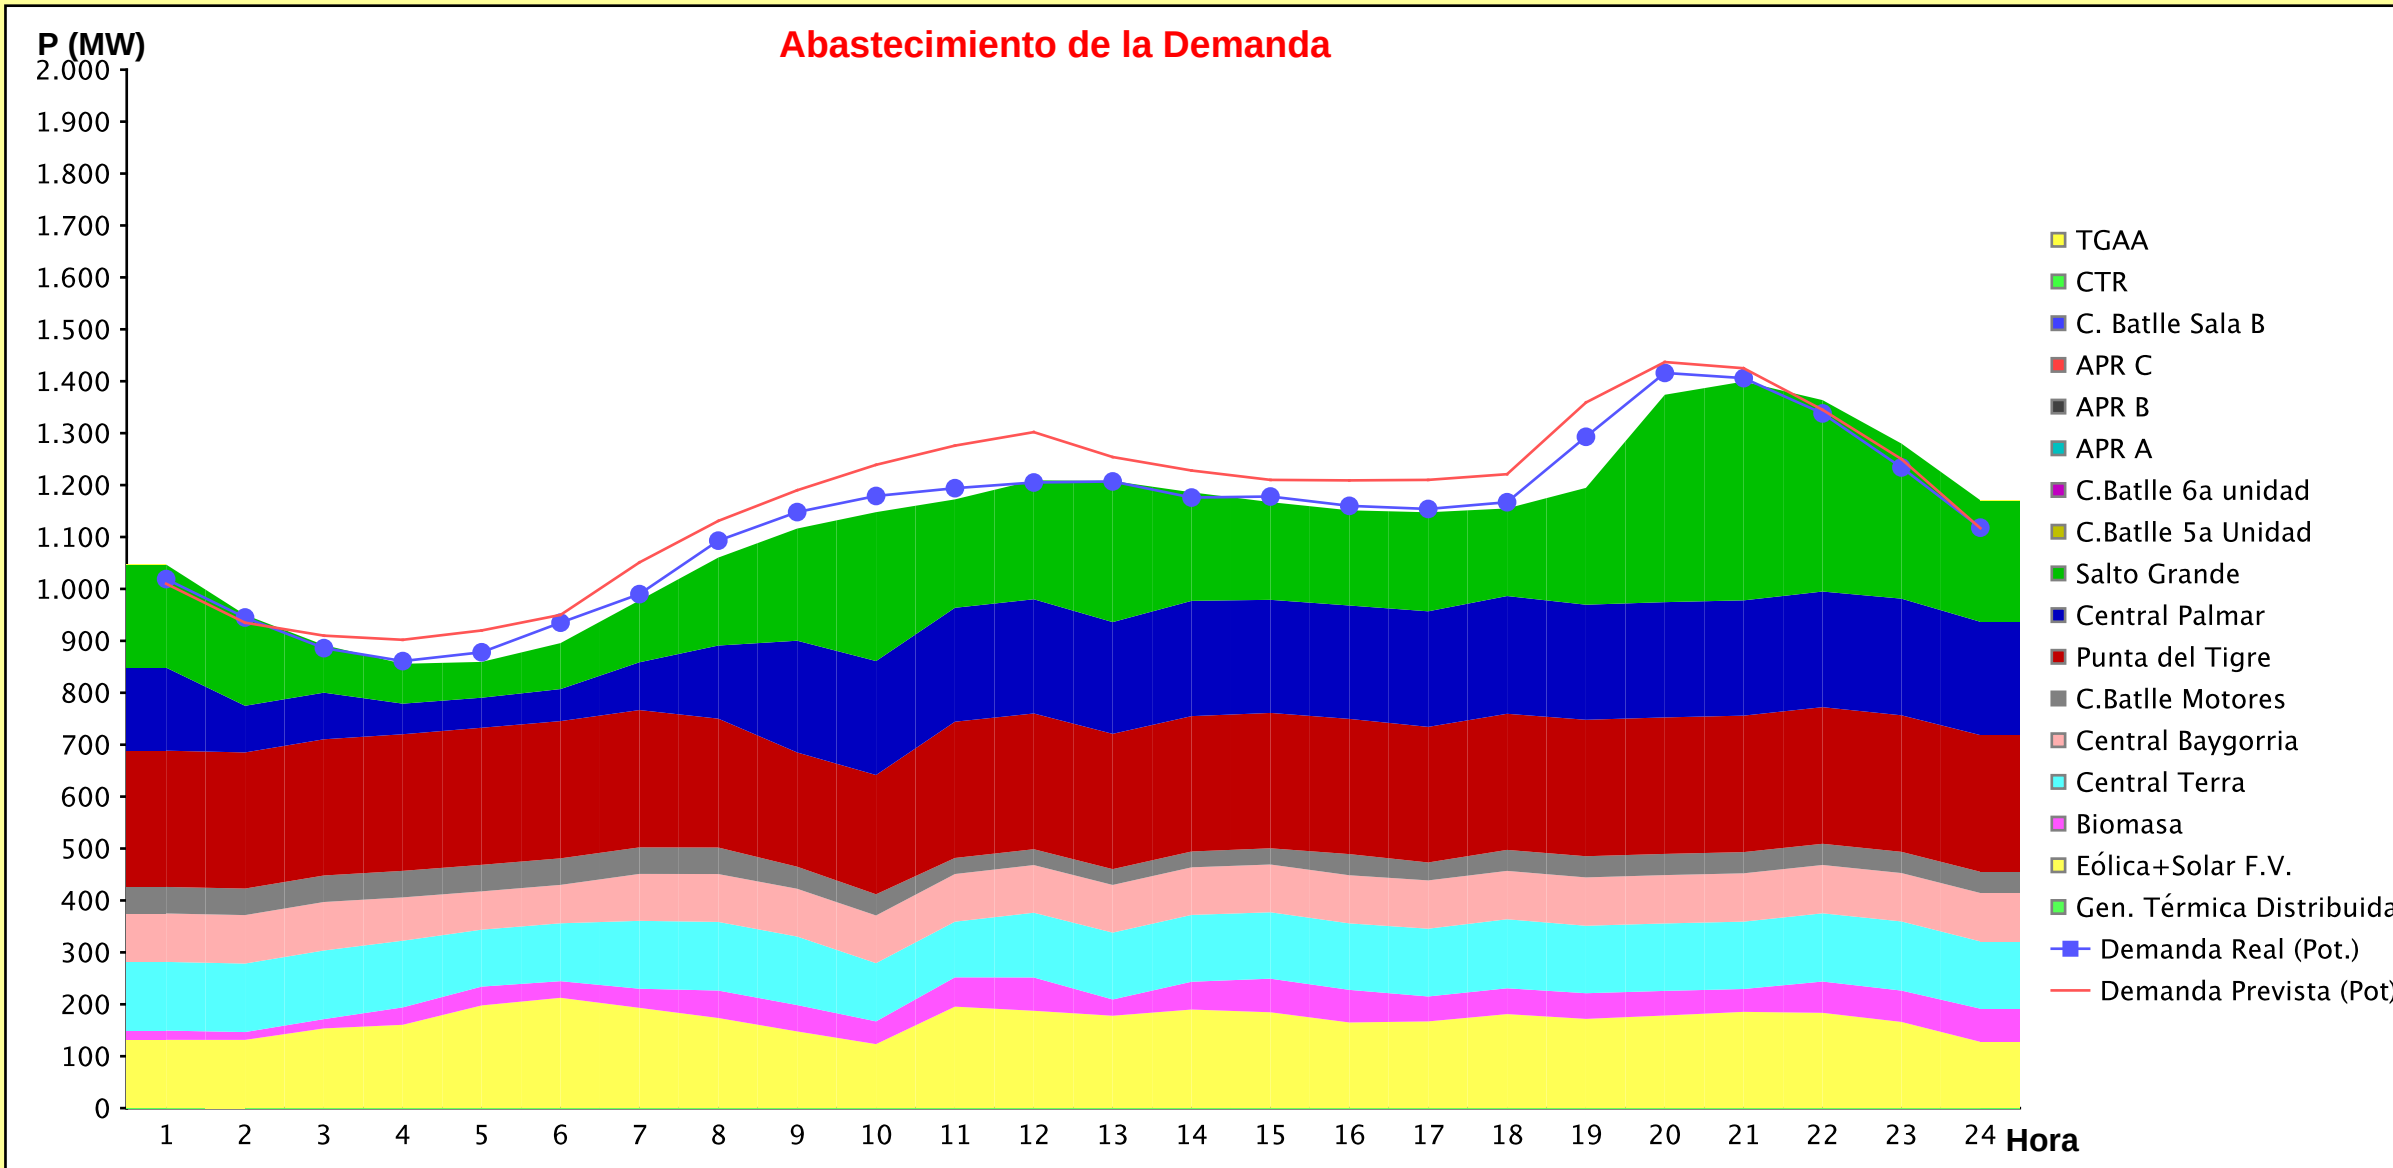


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.895
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.081
Diferencia (MWh)	-1.186
Ejecutada - Programada	-4,22 %


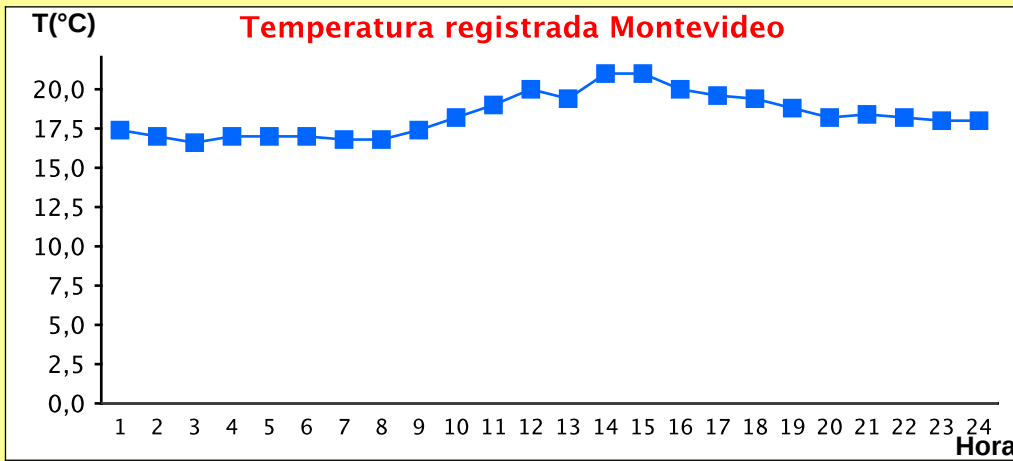


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1245,33 Hora 11:24
Potencia mínima:	843,25 Hora 04:07
Pico noche:	1419,39 Hora 20:37
Generación Media (MW)	
Eólica	170,6
Biomasa	48,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

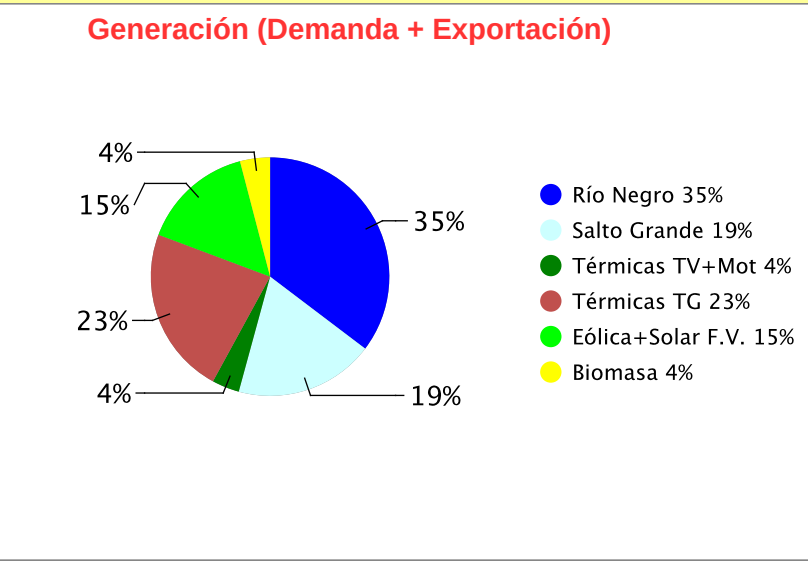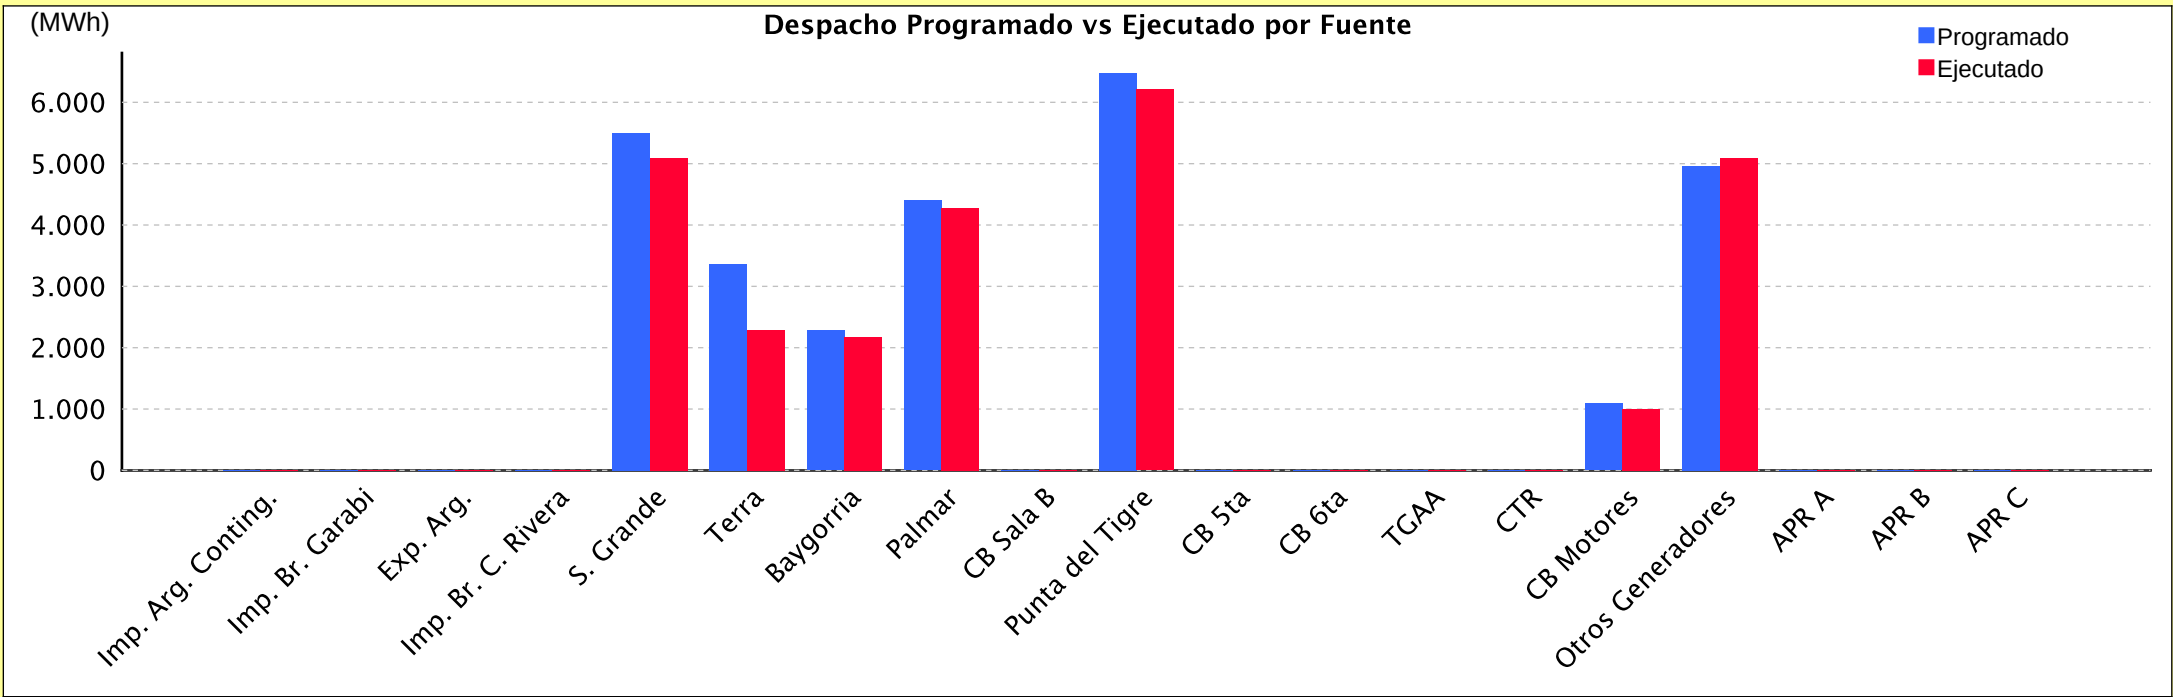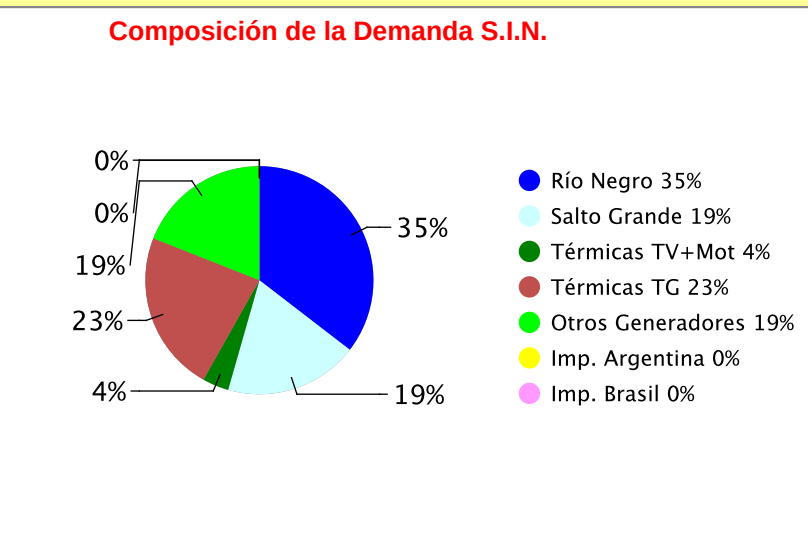



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

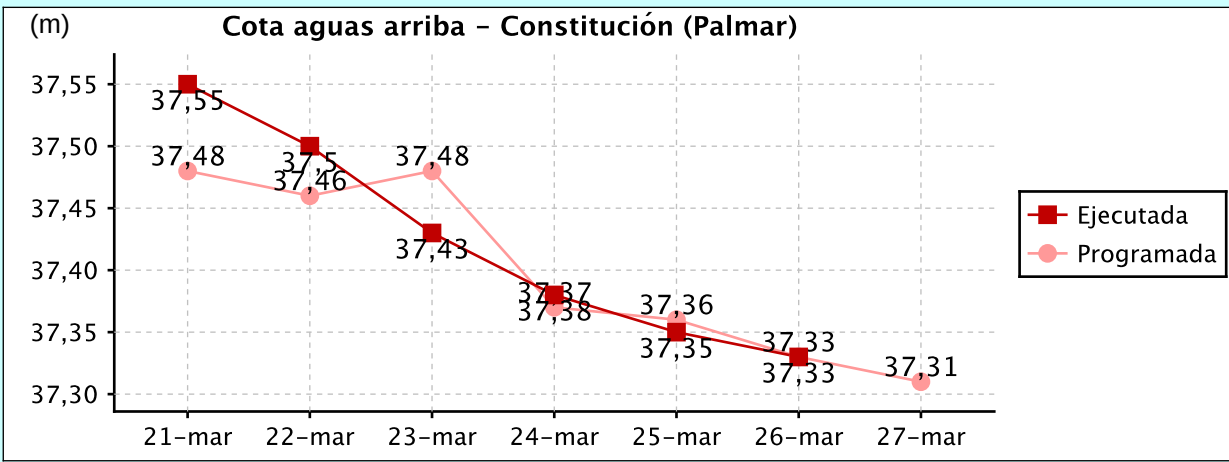
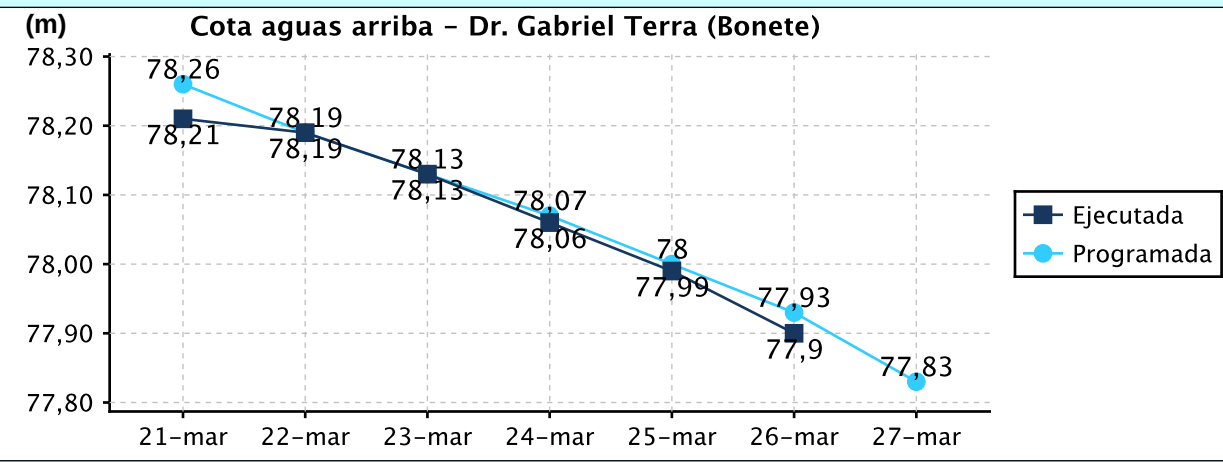


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,93	77,9
Baygorria	54,10	54,13
Palmar	37,33	37,33
SGU	34,14	34,15

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

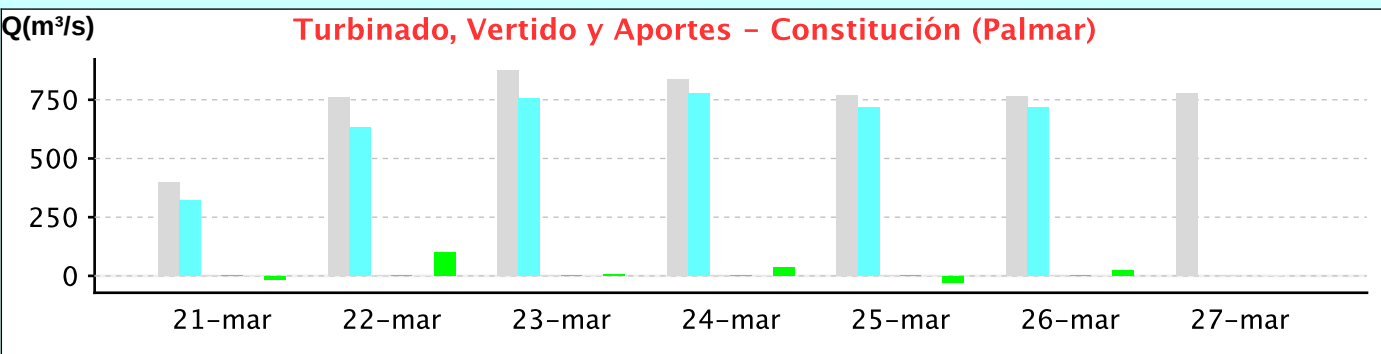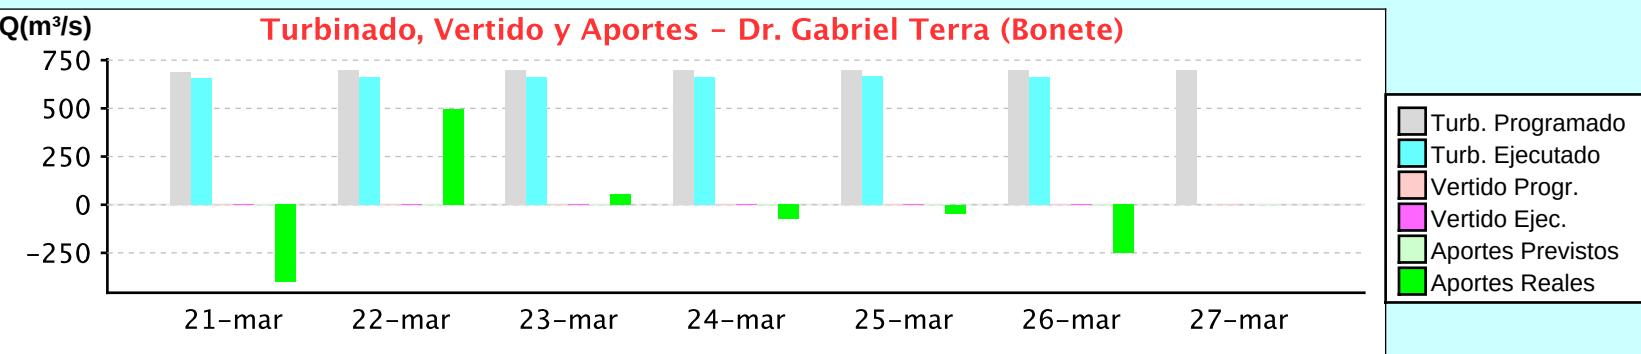

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

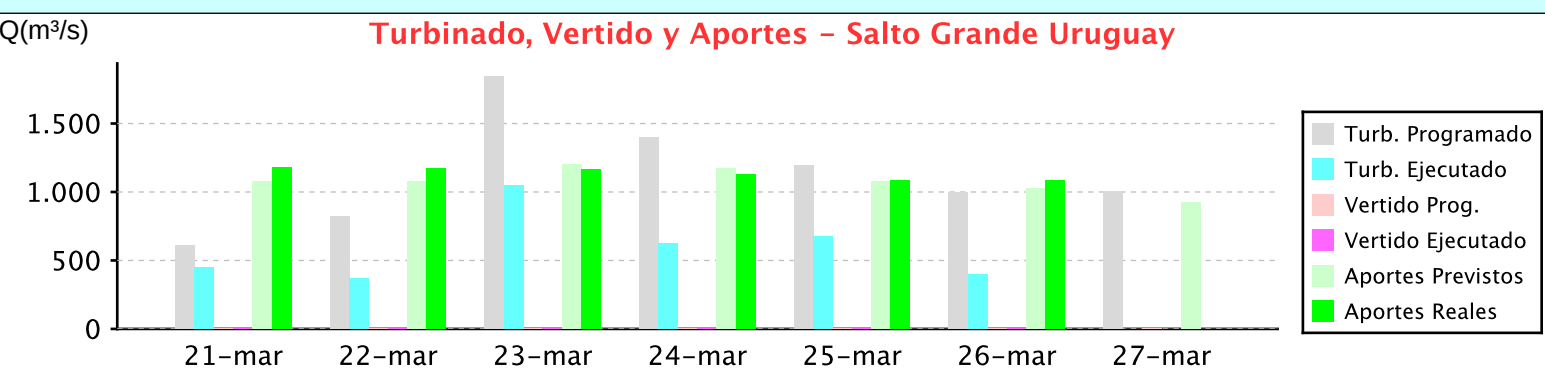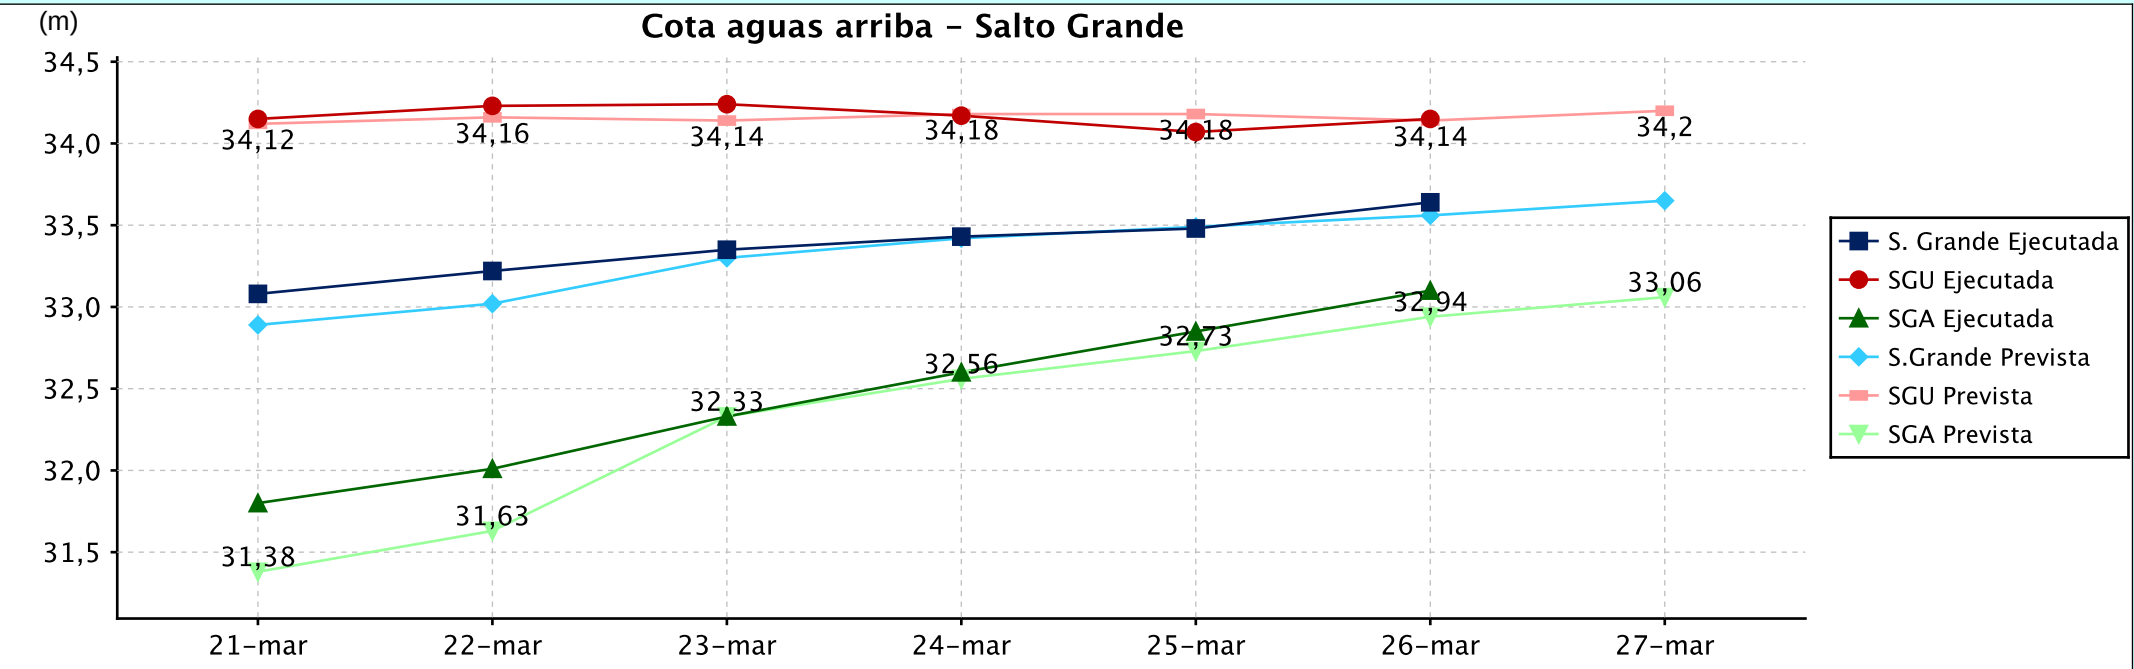

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,15
Cota Vista Arg	33,10
Cota real	33,64
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	20.794

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	661
Baygorria	732	653
Palmar	766	717
SGU	996	400

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-250
Baygorria	0	4
Palmar	0	25
SGU	1.025	1.084

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES