




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 27 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	753
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	-0
Motores	757
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	6.310
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.106
C. Baygorria	2.242
C. Palmar	4.605
C. Salto Grande	6.299
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.795
TOTAL Generación	27.024

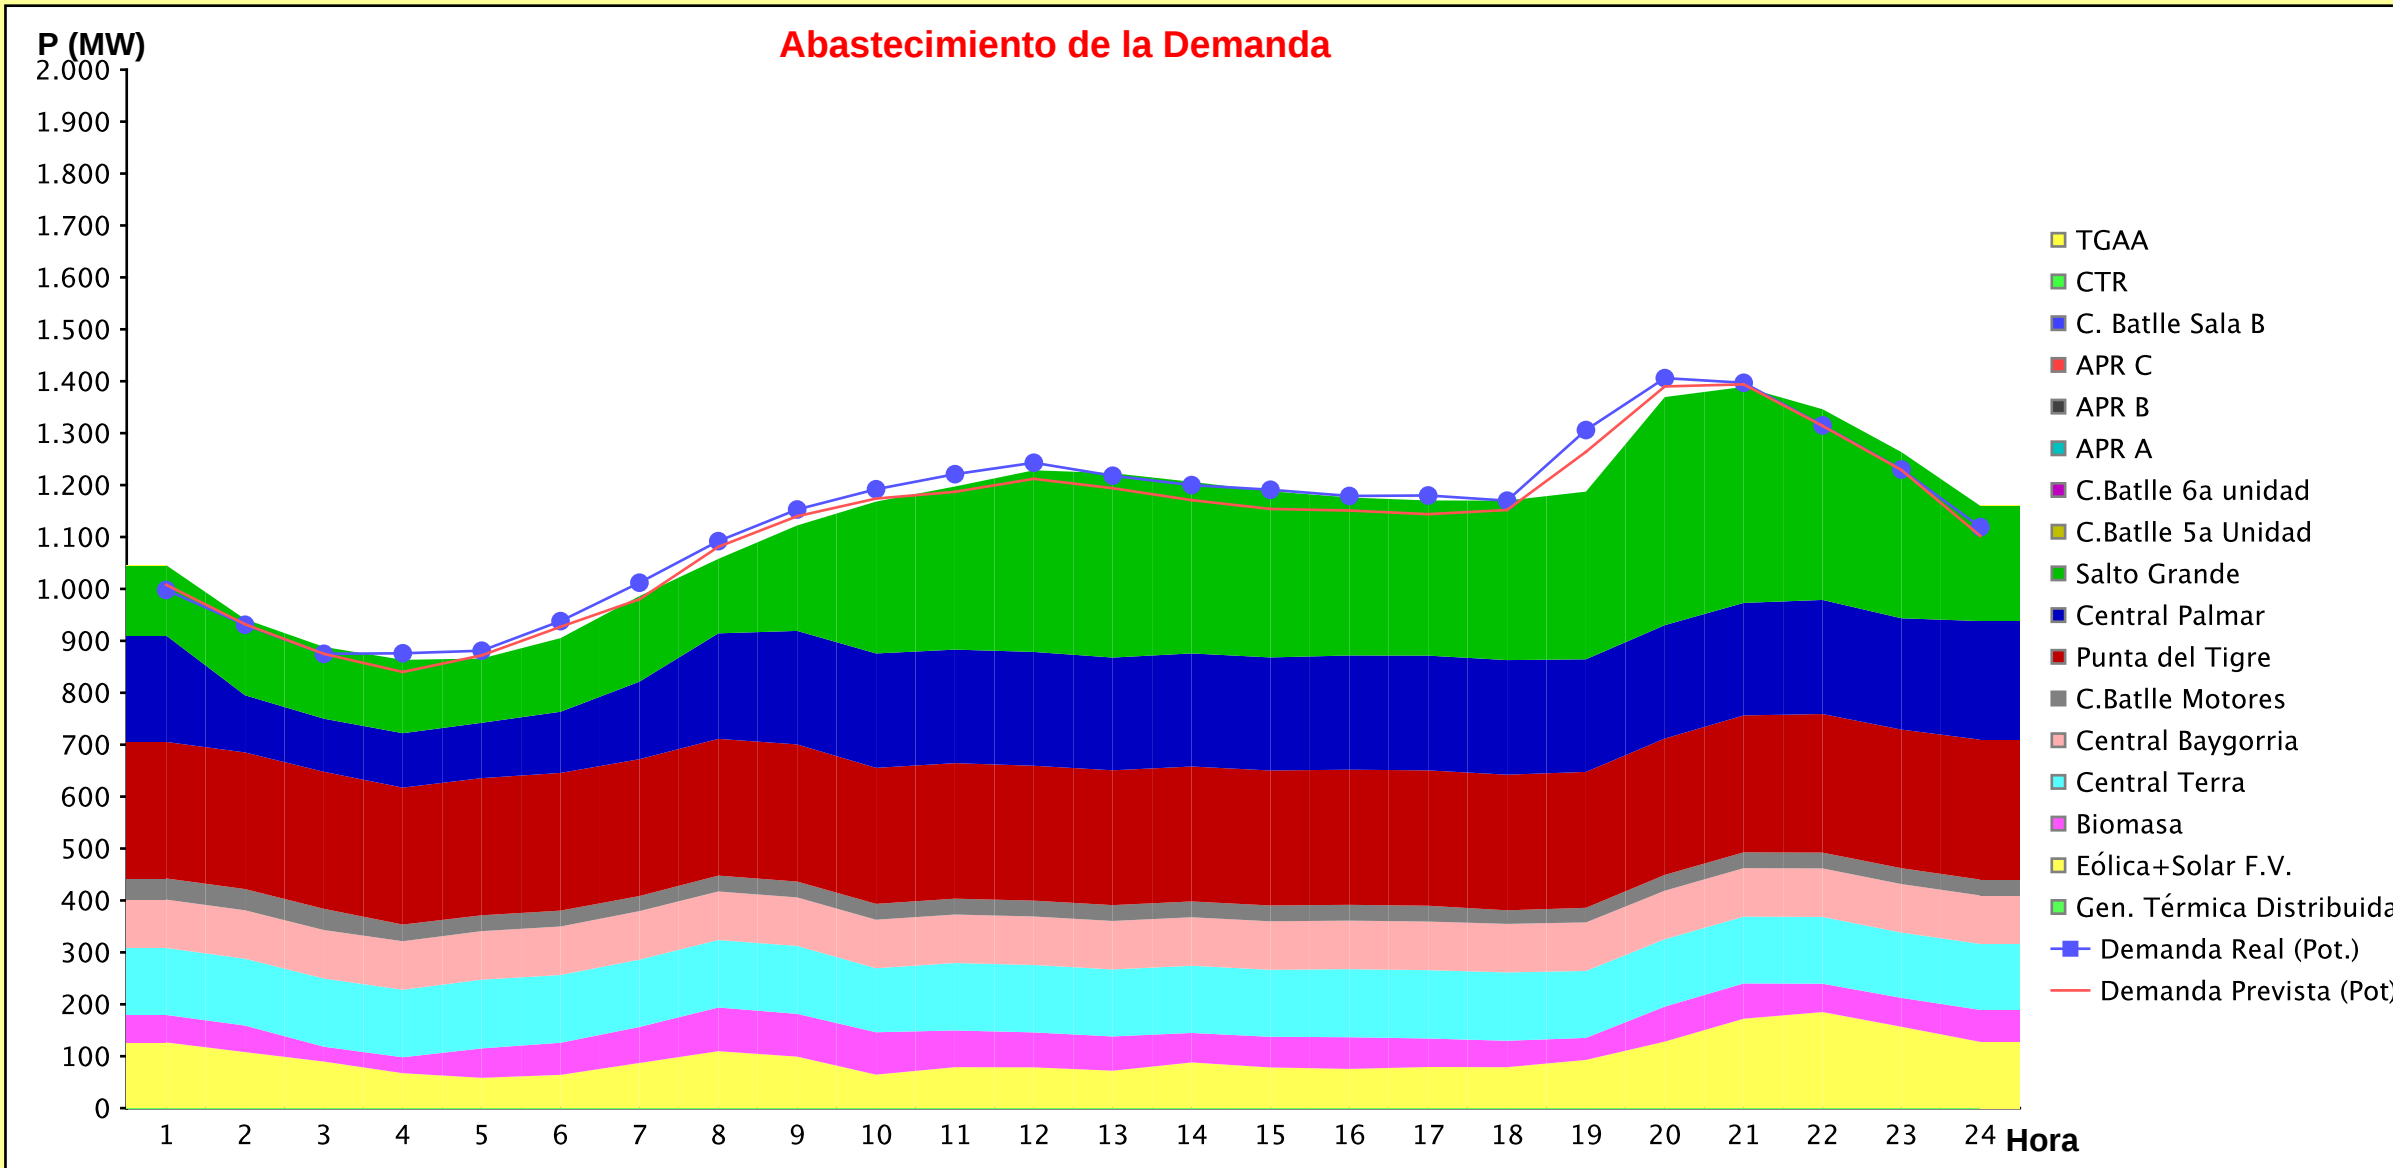

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.024
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	26.887
Diferencia (MWh)	137
Ejecutada - Programada	0,51 %

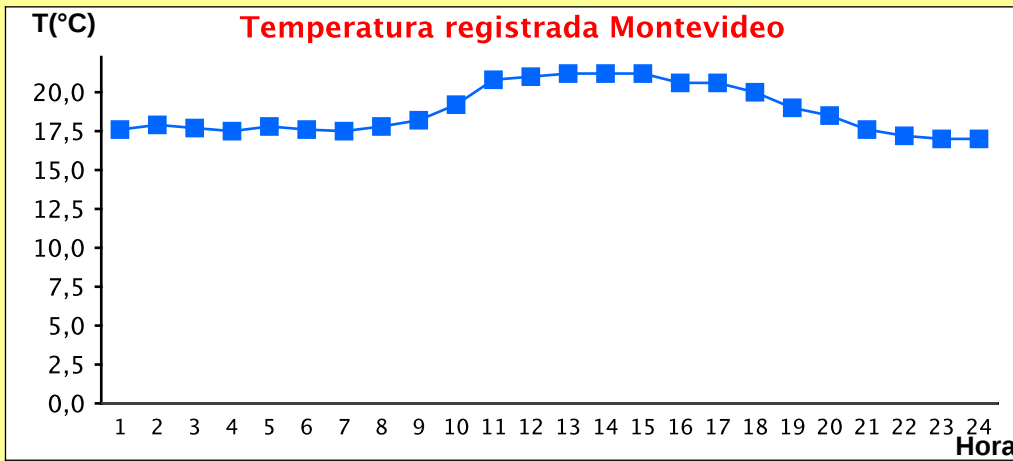

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1249,37 Hora 11:32
Potencia mínima:	860,08 Hora 03:37
Pico noche:	1413,78 Hora 19:39



Generación Media (MW)	
Eólica	99,4
Biomasa	60,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

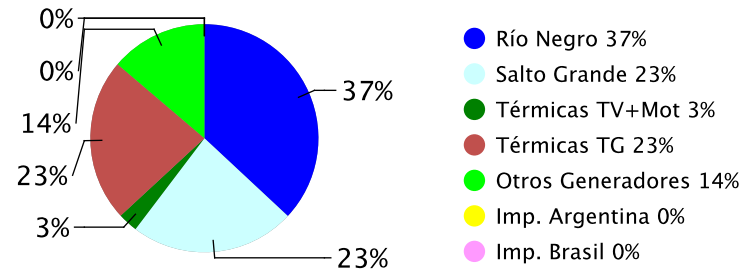



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

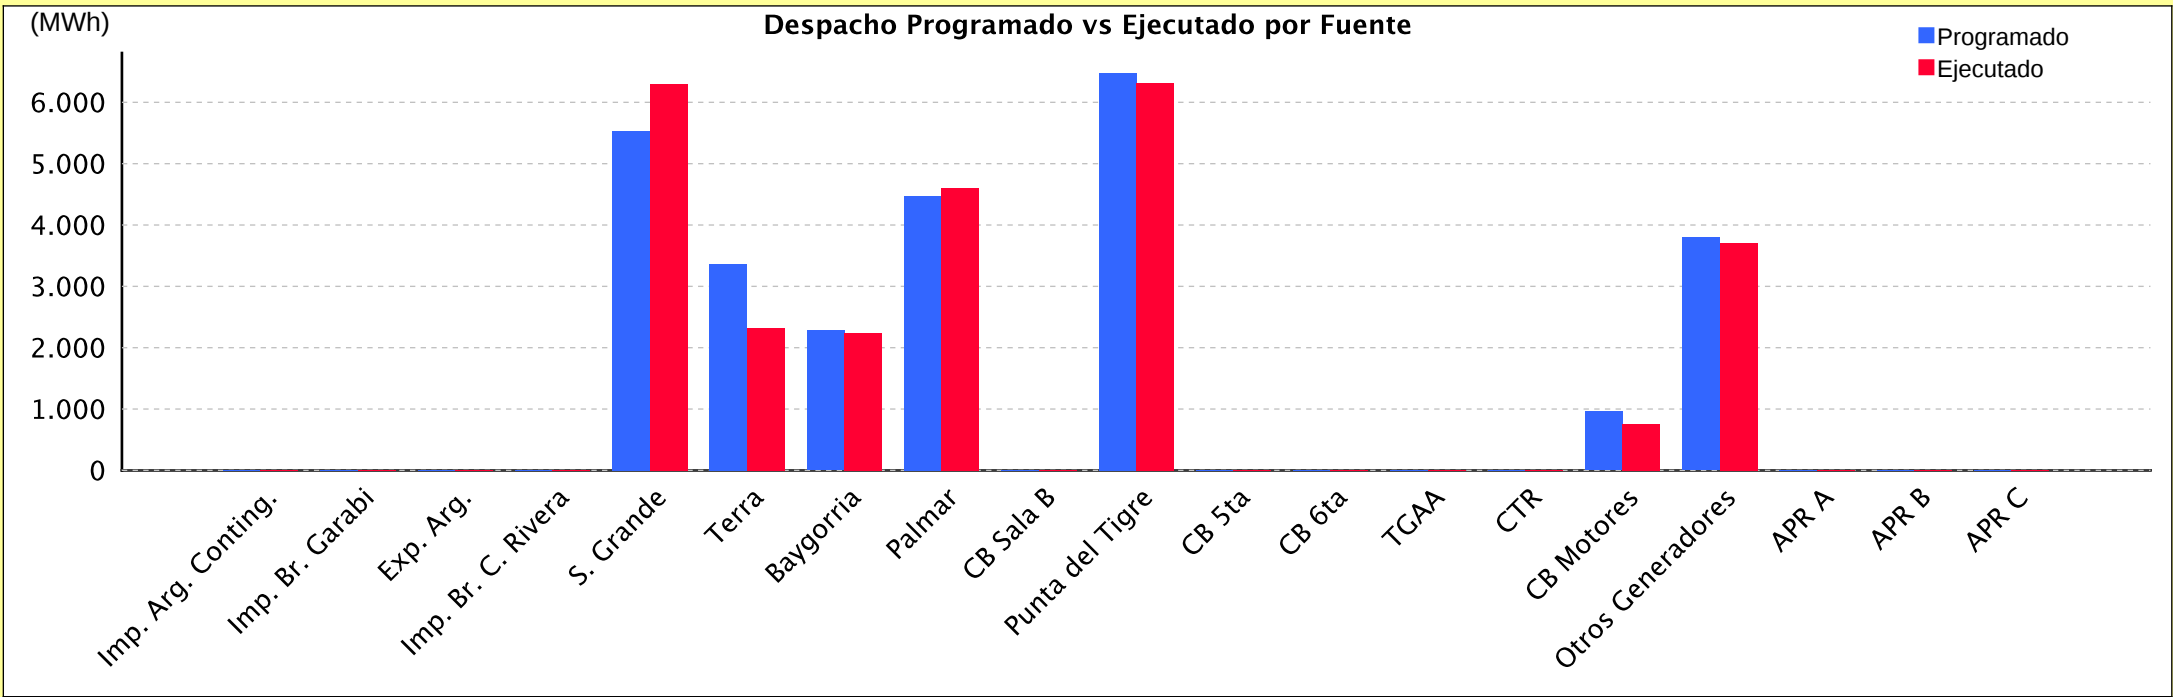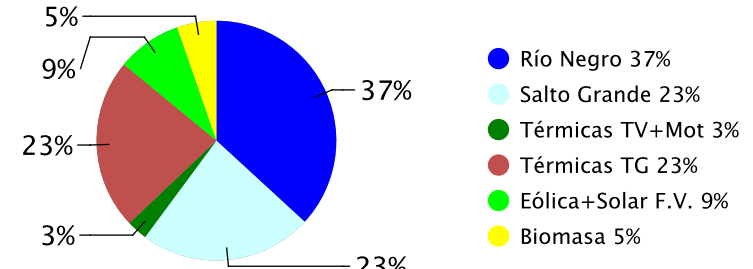



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

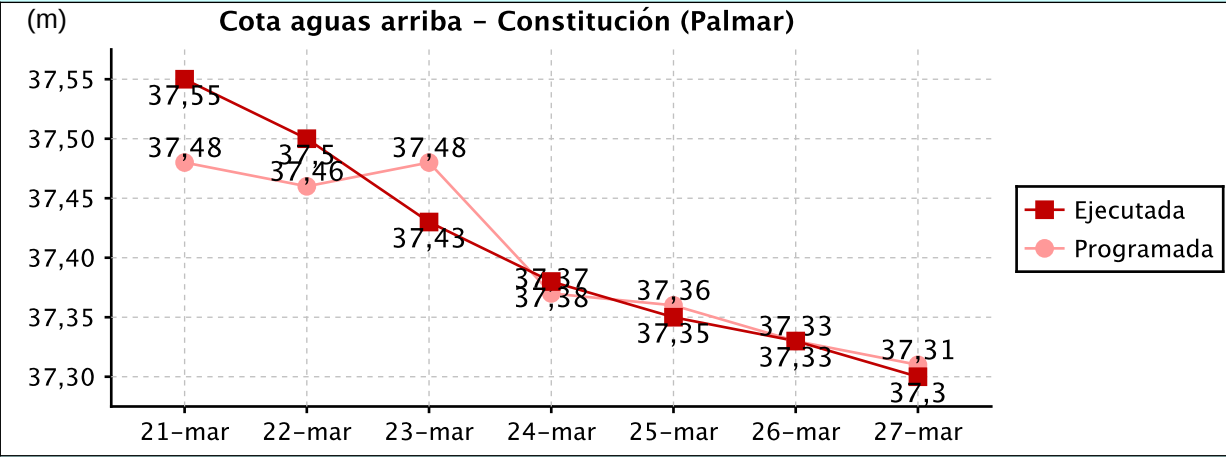
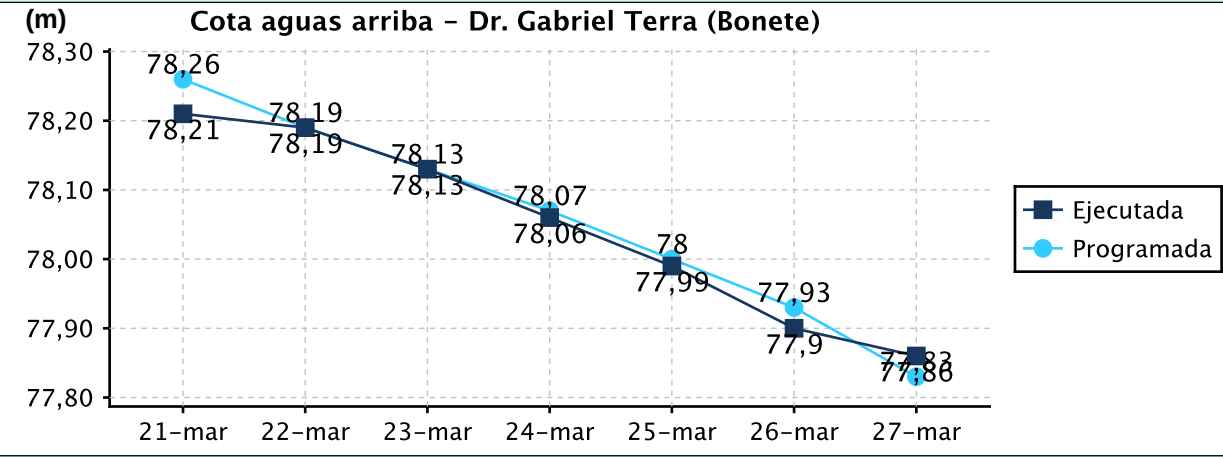


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,83	77,86
Baygorria	54,10	54,13
Palmar	37,31	37,3
SGU	34,20	34,1

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

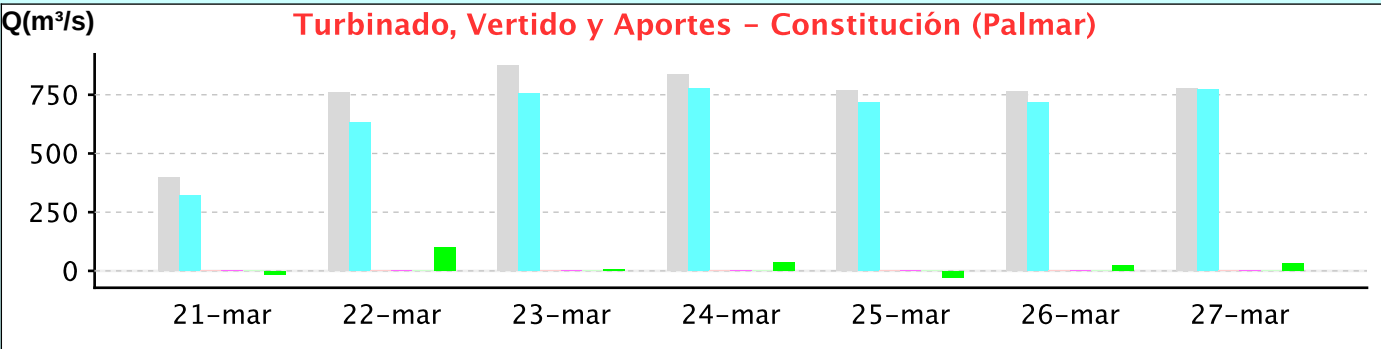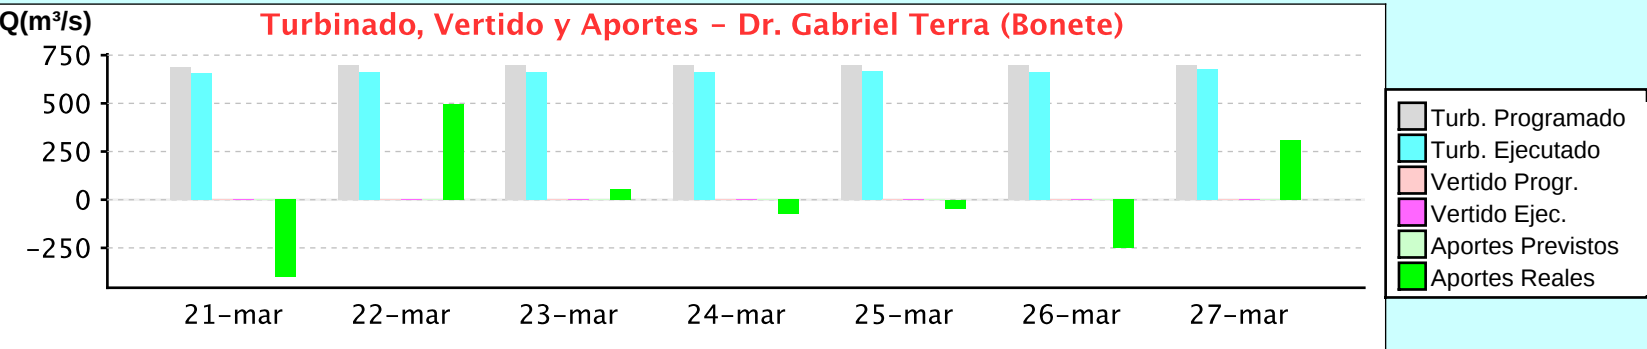

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

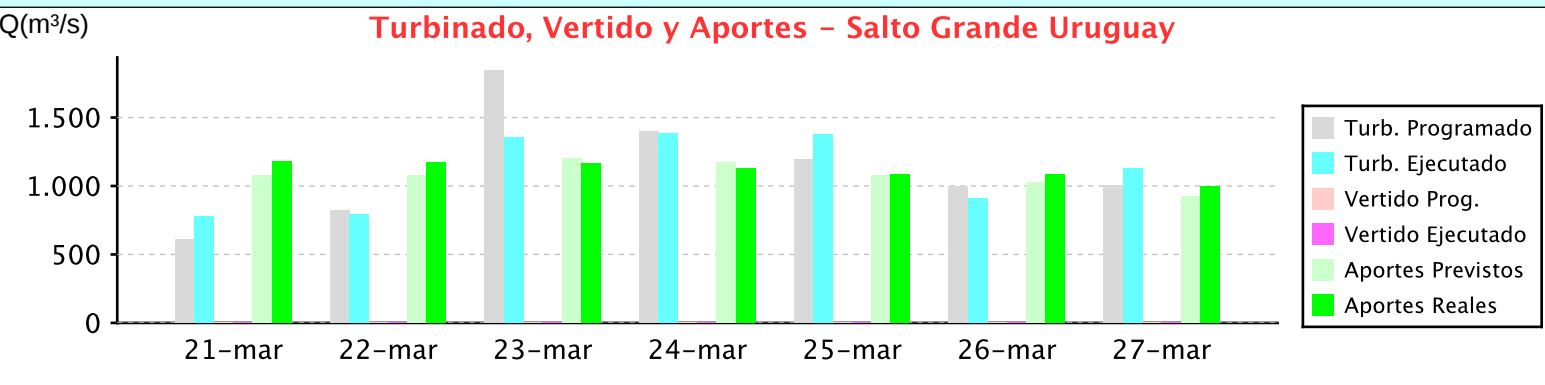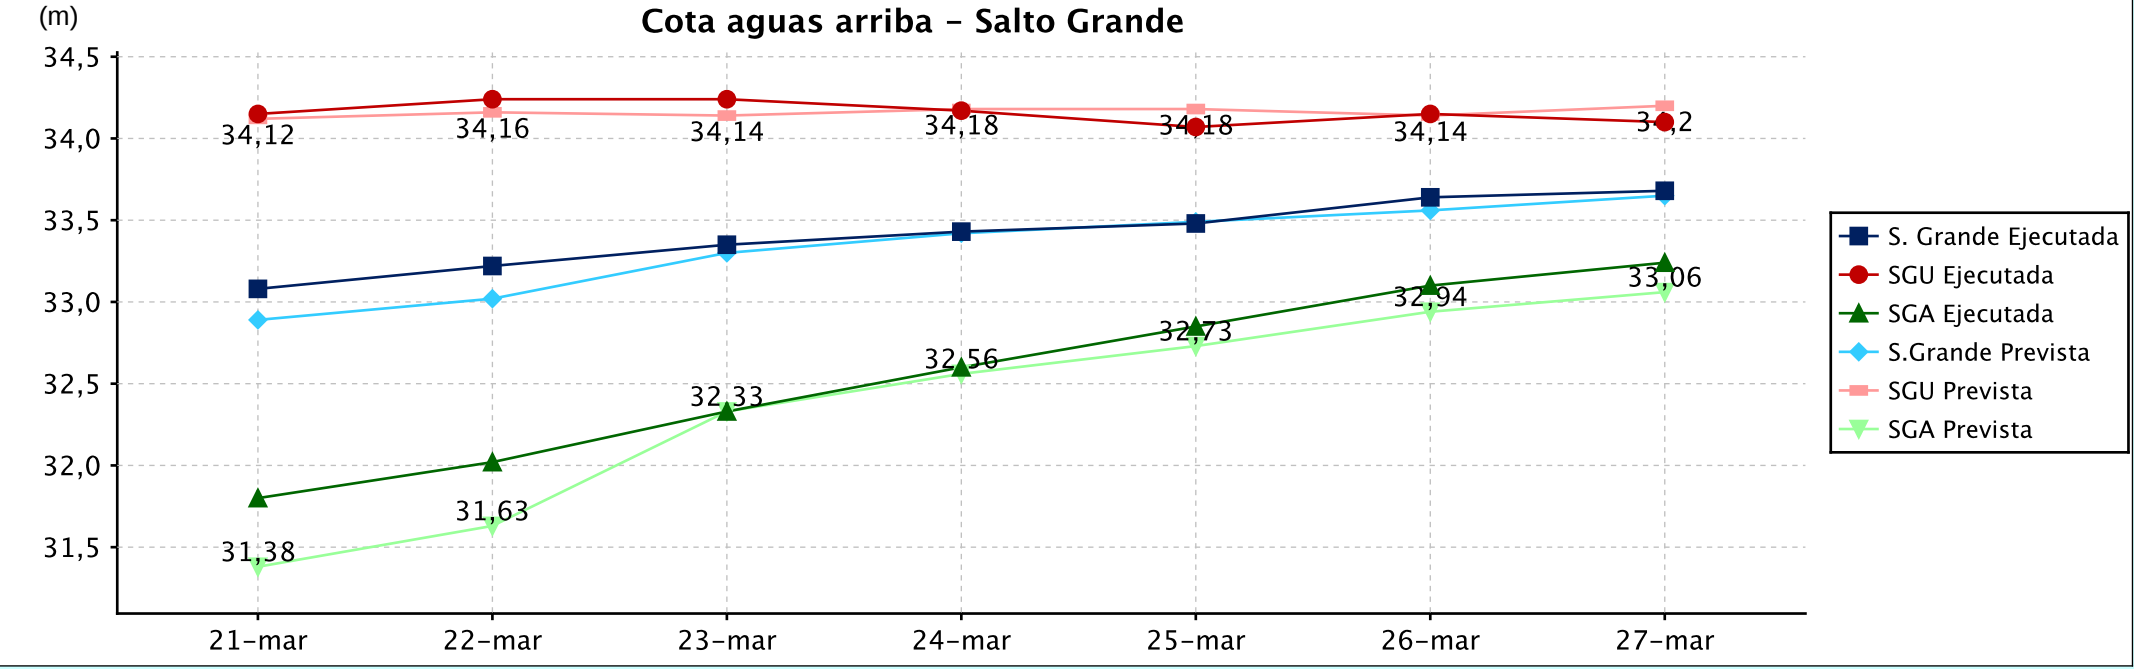

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,10
Cota Vista Arg	33,24
Cota real	33,68
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
17.097	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	675
Baygorria	732	668
Palmar	779	773
SGU	1.004	1.125

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	308
Baygorria	0	4
Palmar	0	32
SGU	925	996

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES