




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 31 de marzo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	960
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	964
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	6.189
APR A	168
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.113
C. Baygorria	2.346
C. Palmar	4.109
C. Salto Grande	3.729
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.034
TOTAL Generación	26.560

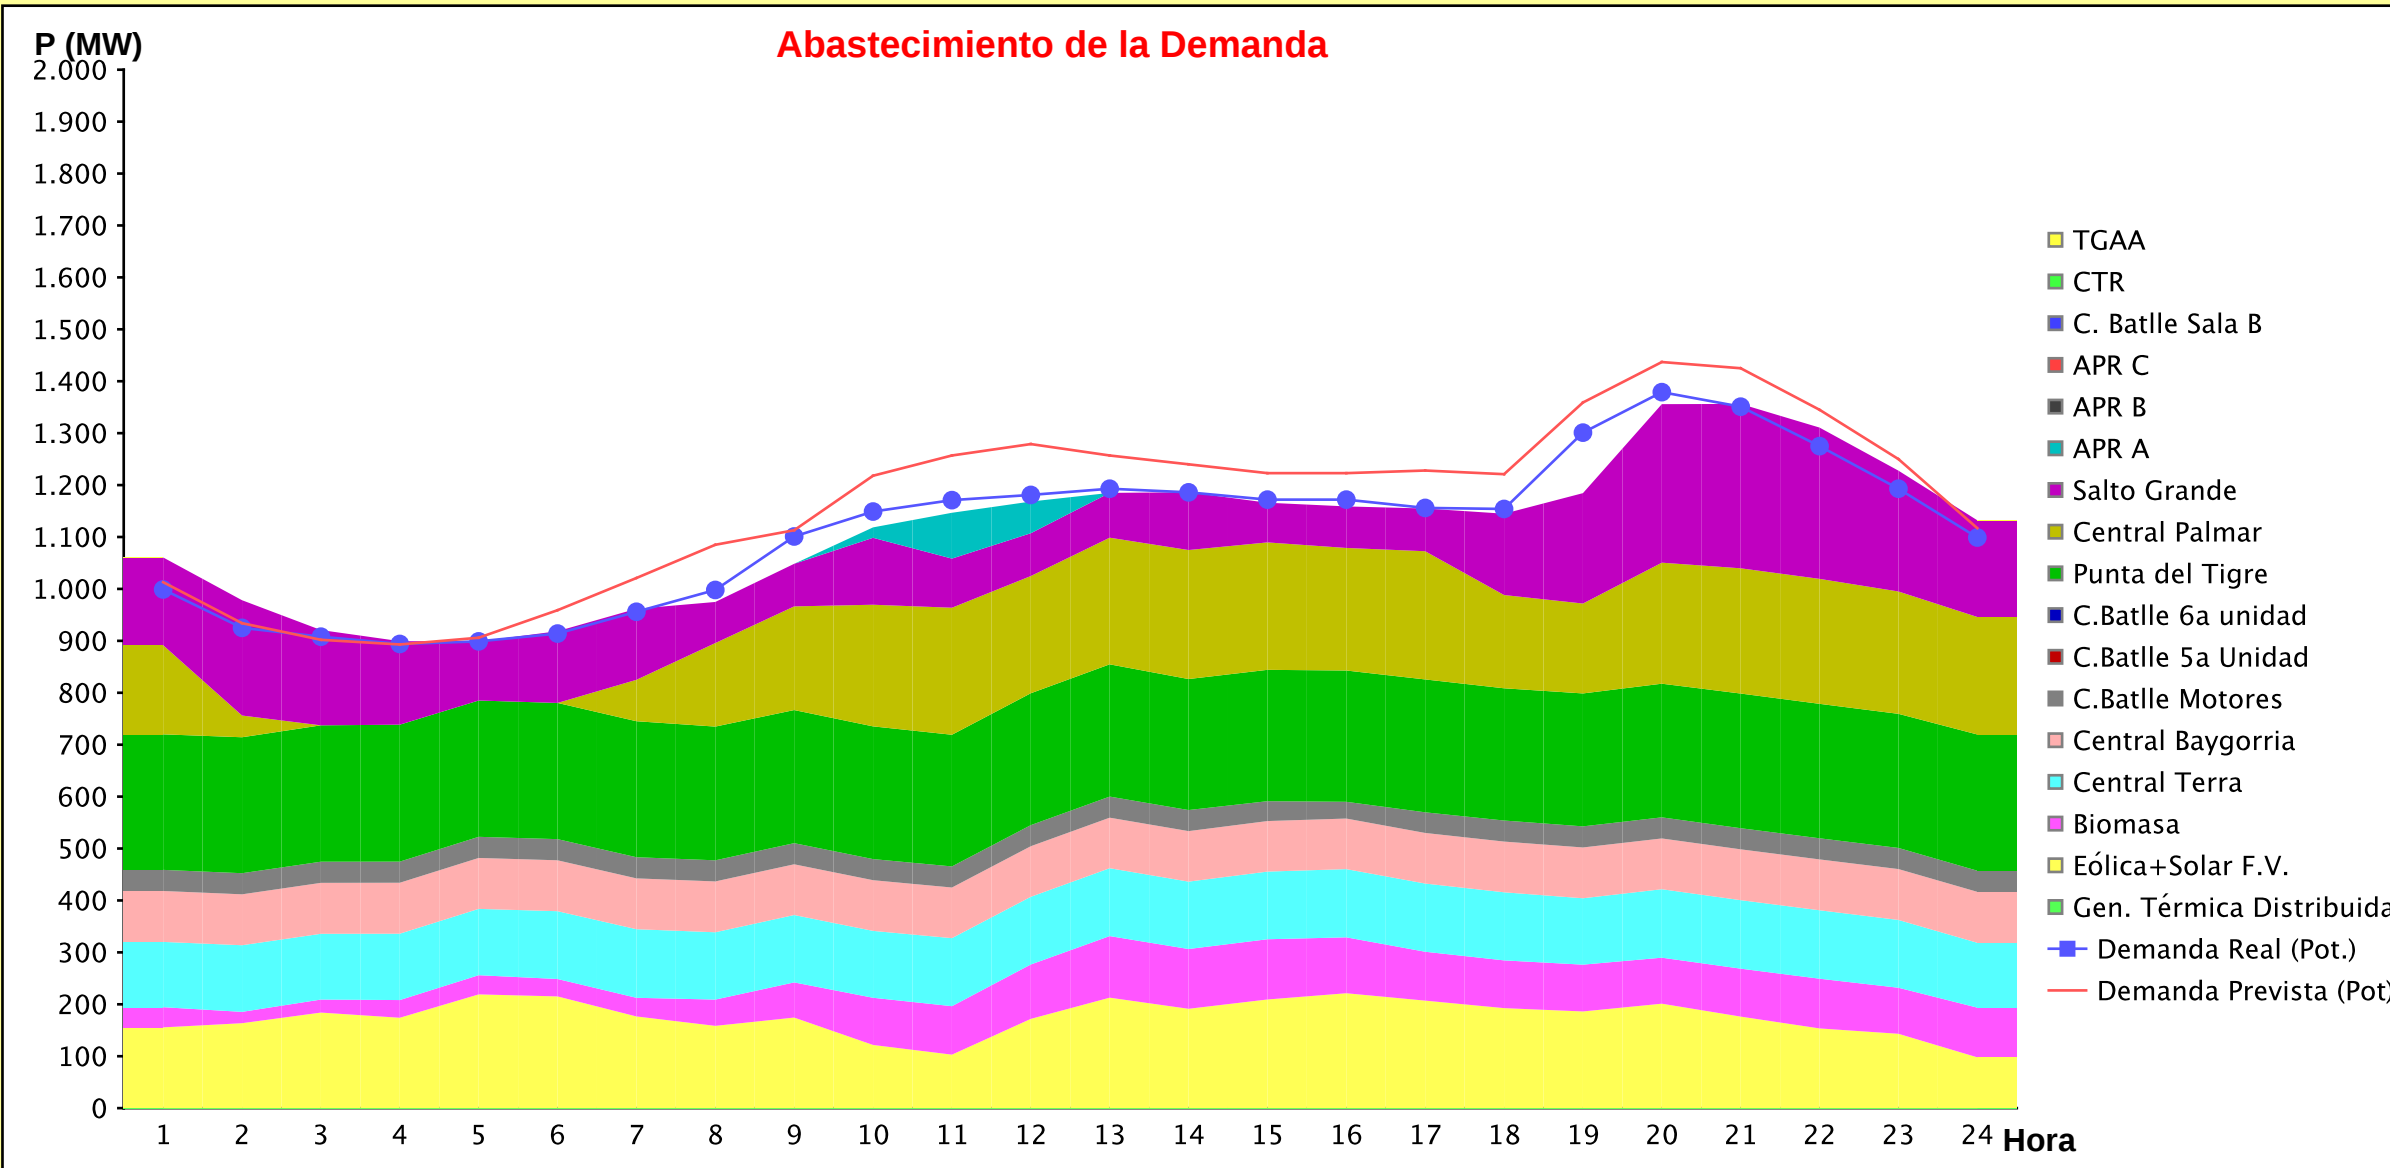

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.560
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.905
Diferencia (MWh)	-1.345
Ejecutada - Programada	-4,82 %


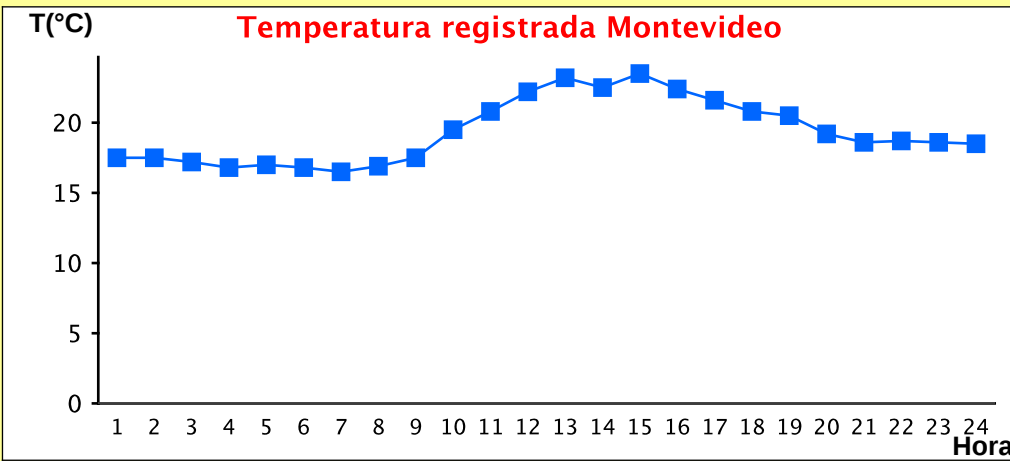


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1200,26 Hora 13:21
Potencia mínima:	868,31 Hora 04:51
Pico noche:	1381,11 Hora 20:00

Generación Media (MW)	
Eólica	175,8
Biomasa	77,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


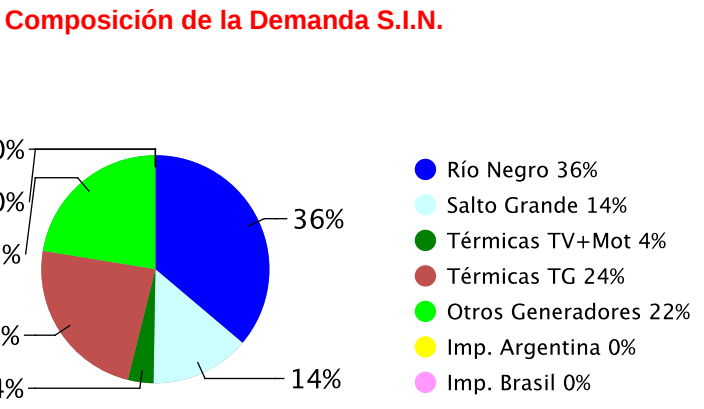


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

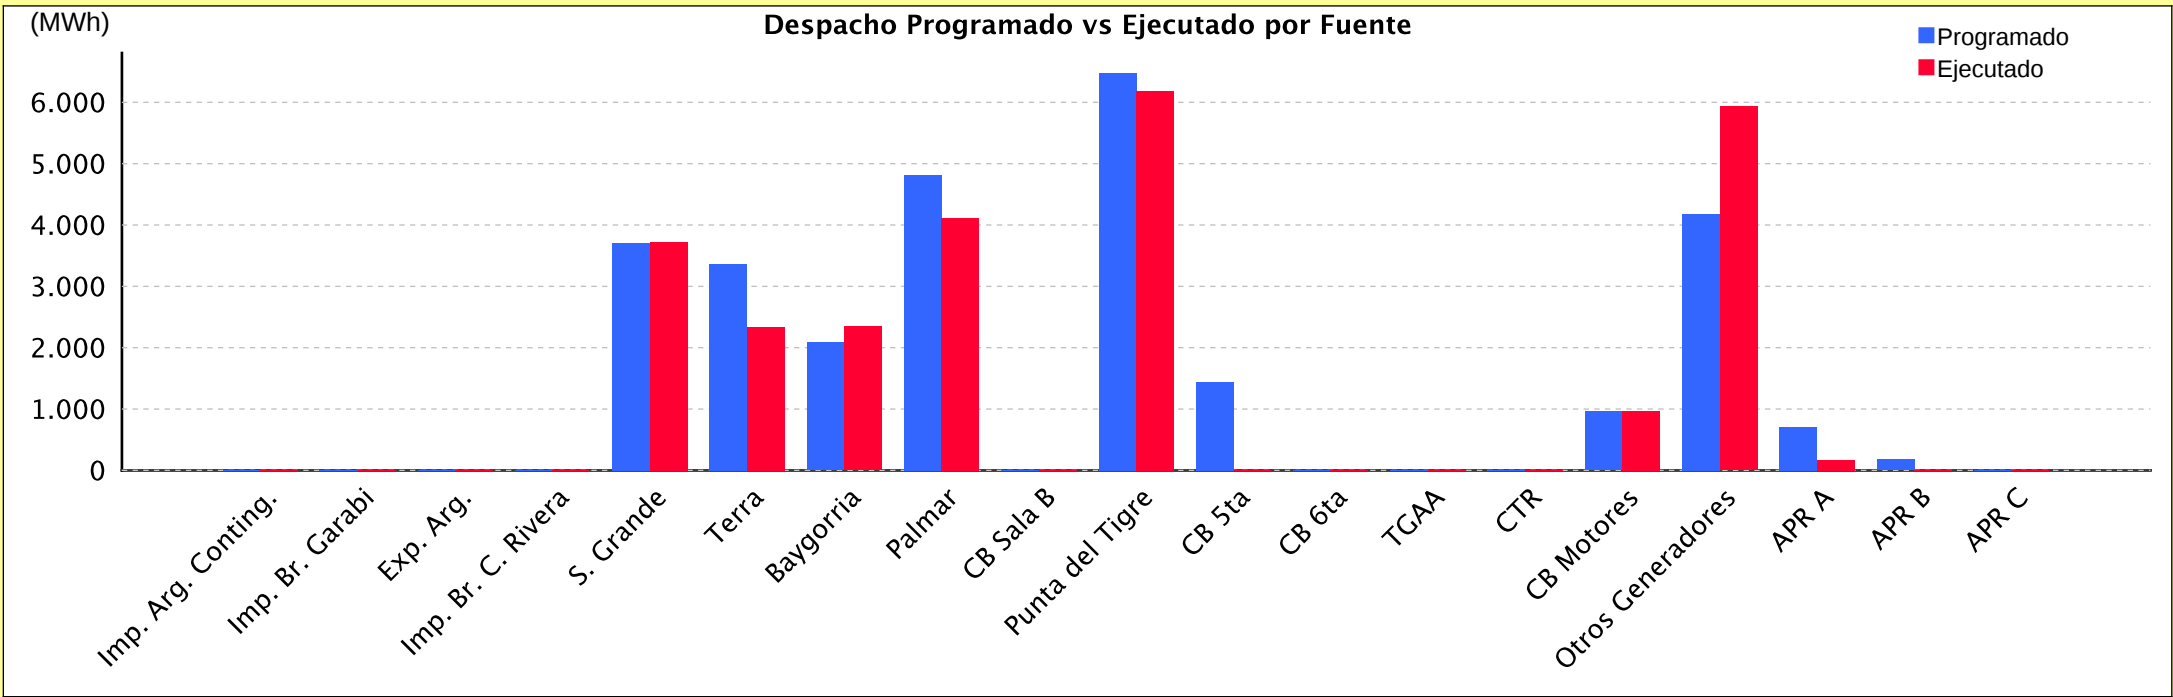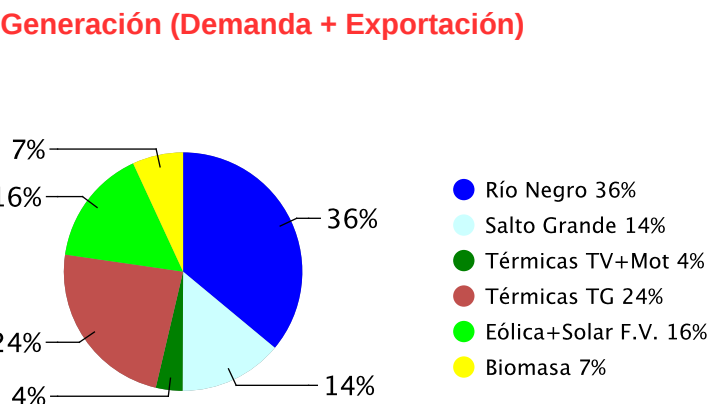



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

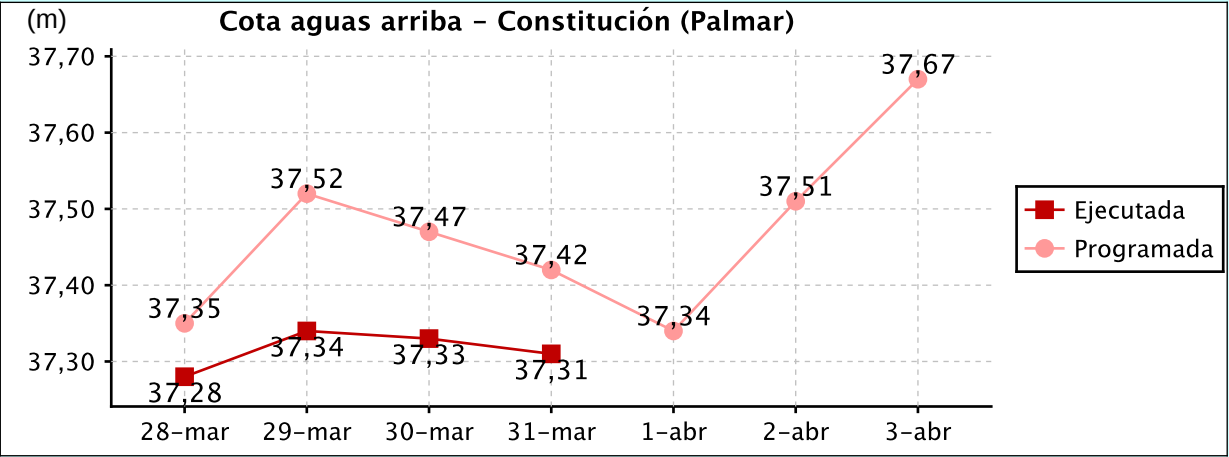
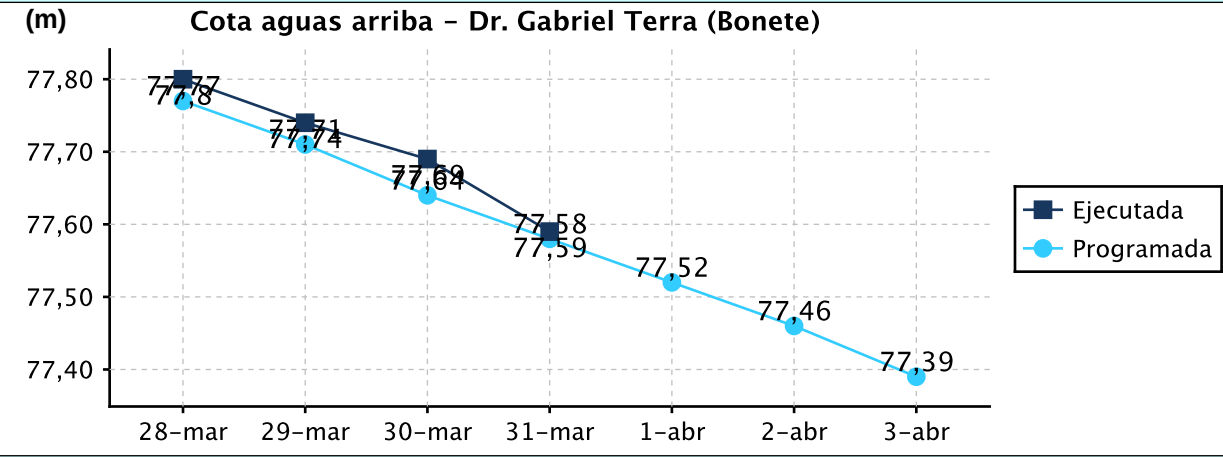


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,58	77,59
Baygorria	54,14	54,14
Palmar	37,42	37,31
SGU	34,34	34,21

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

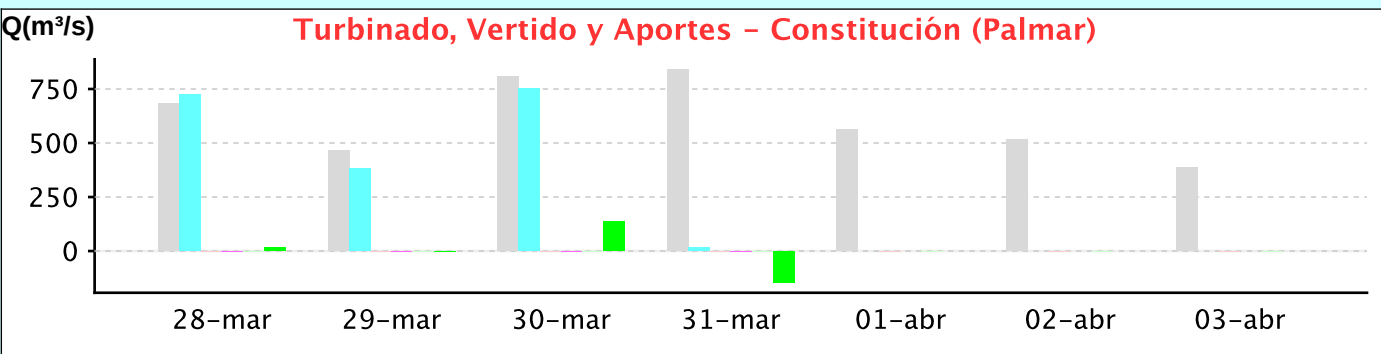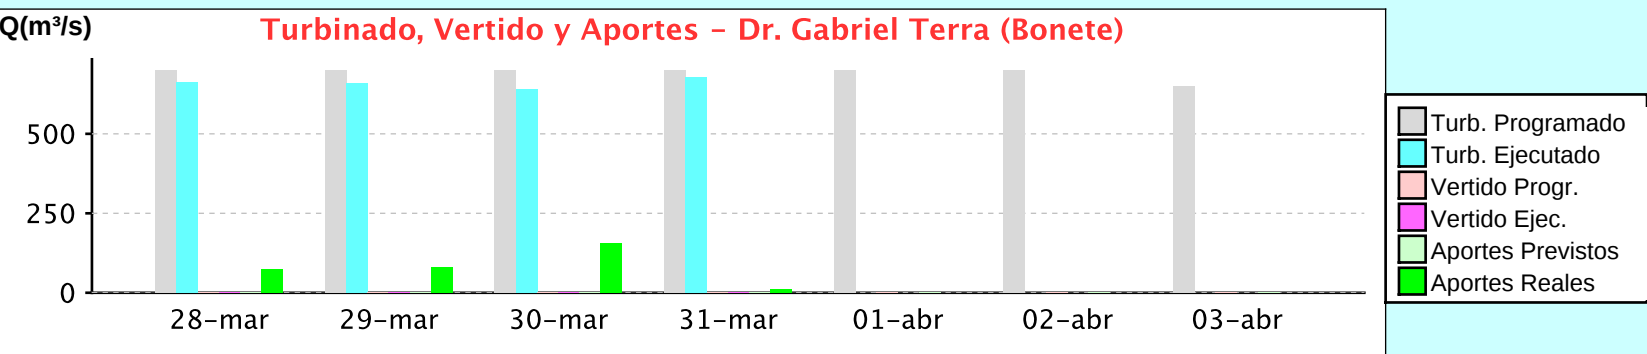

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

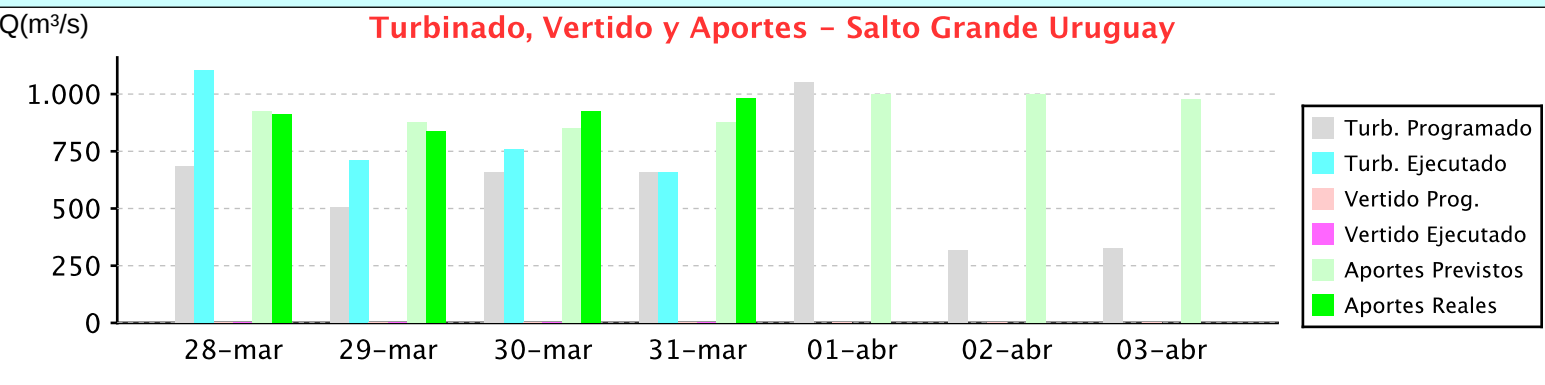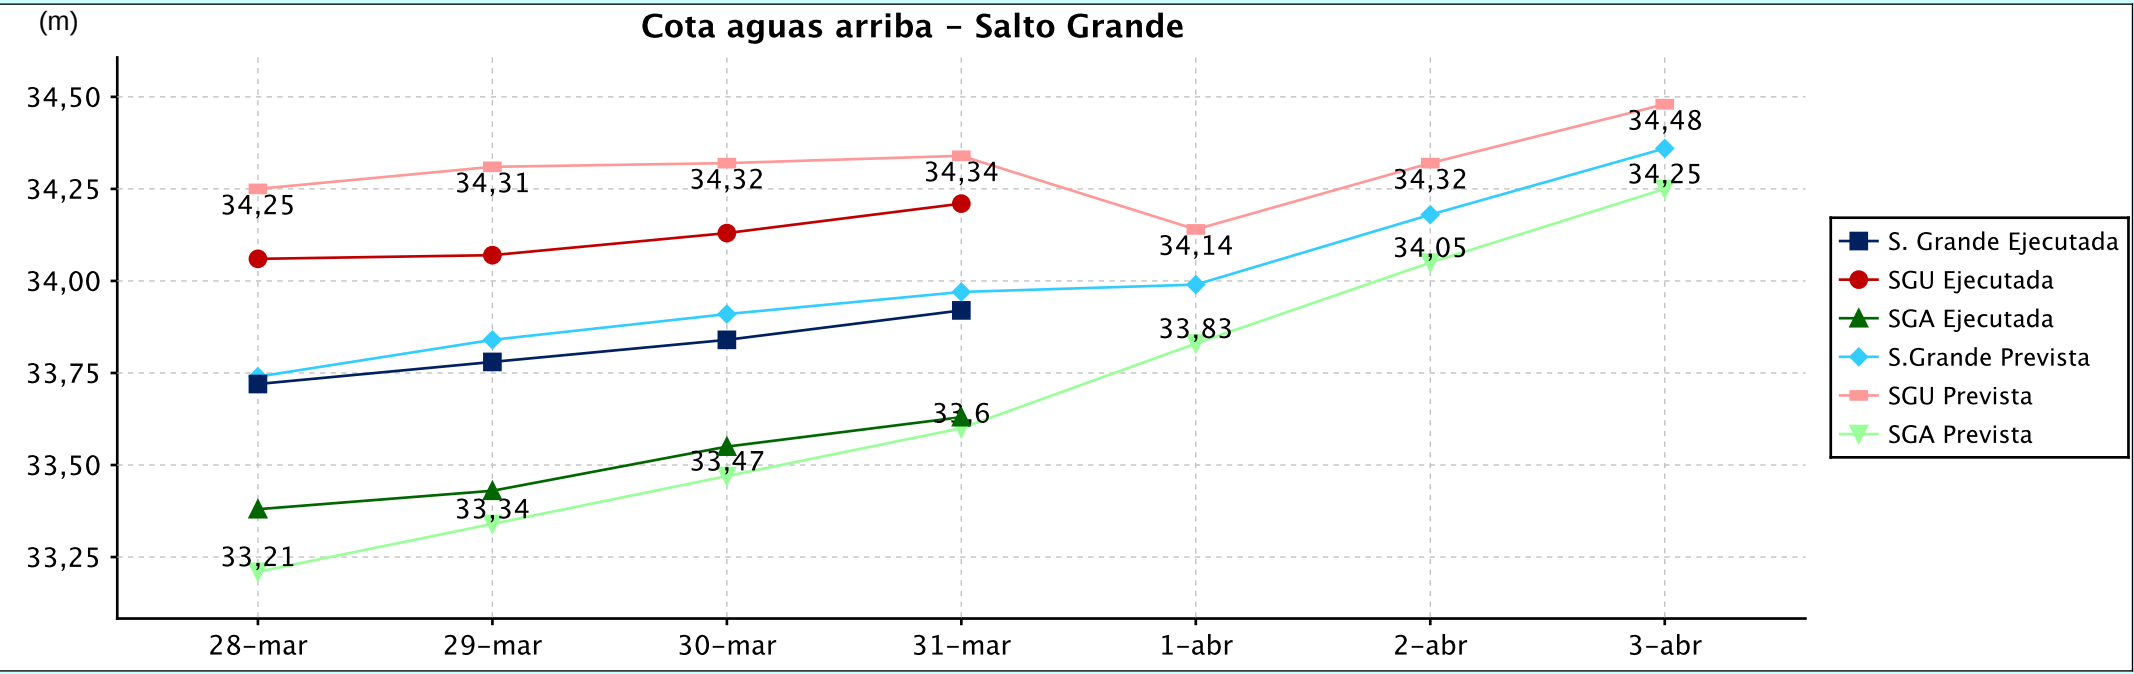

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,21
Cota Vista Arg	33,63
Cota real	33,92
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
11.754	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	678
Baygorria	669	431
Palmar	838	18
SGU	657	659

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	11
Baygorria	0	-53
Palmar	0	-144
SGU	875	980

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES