




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 01 de abril de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.038
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	80
Motores	962
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	6.200
APR A	711
APR B	486
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.124
C. Baygorria	2.173
C. Palmar	3.861
C. Salto Grande	5.419
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.093
TOTAL Generación	26.020

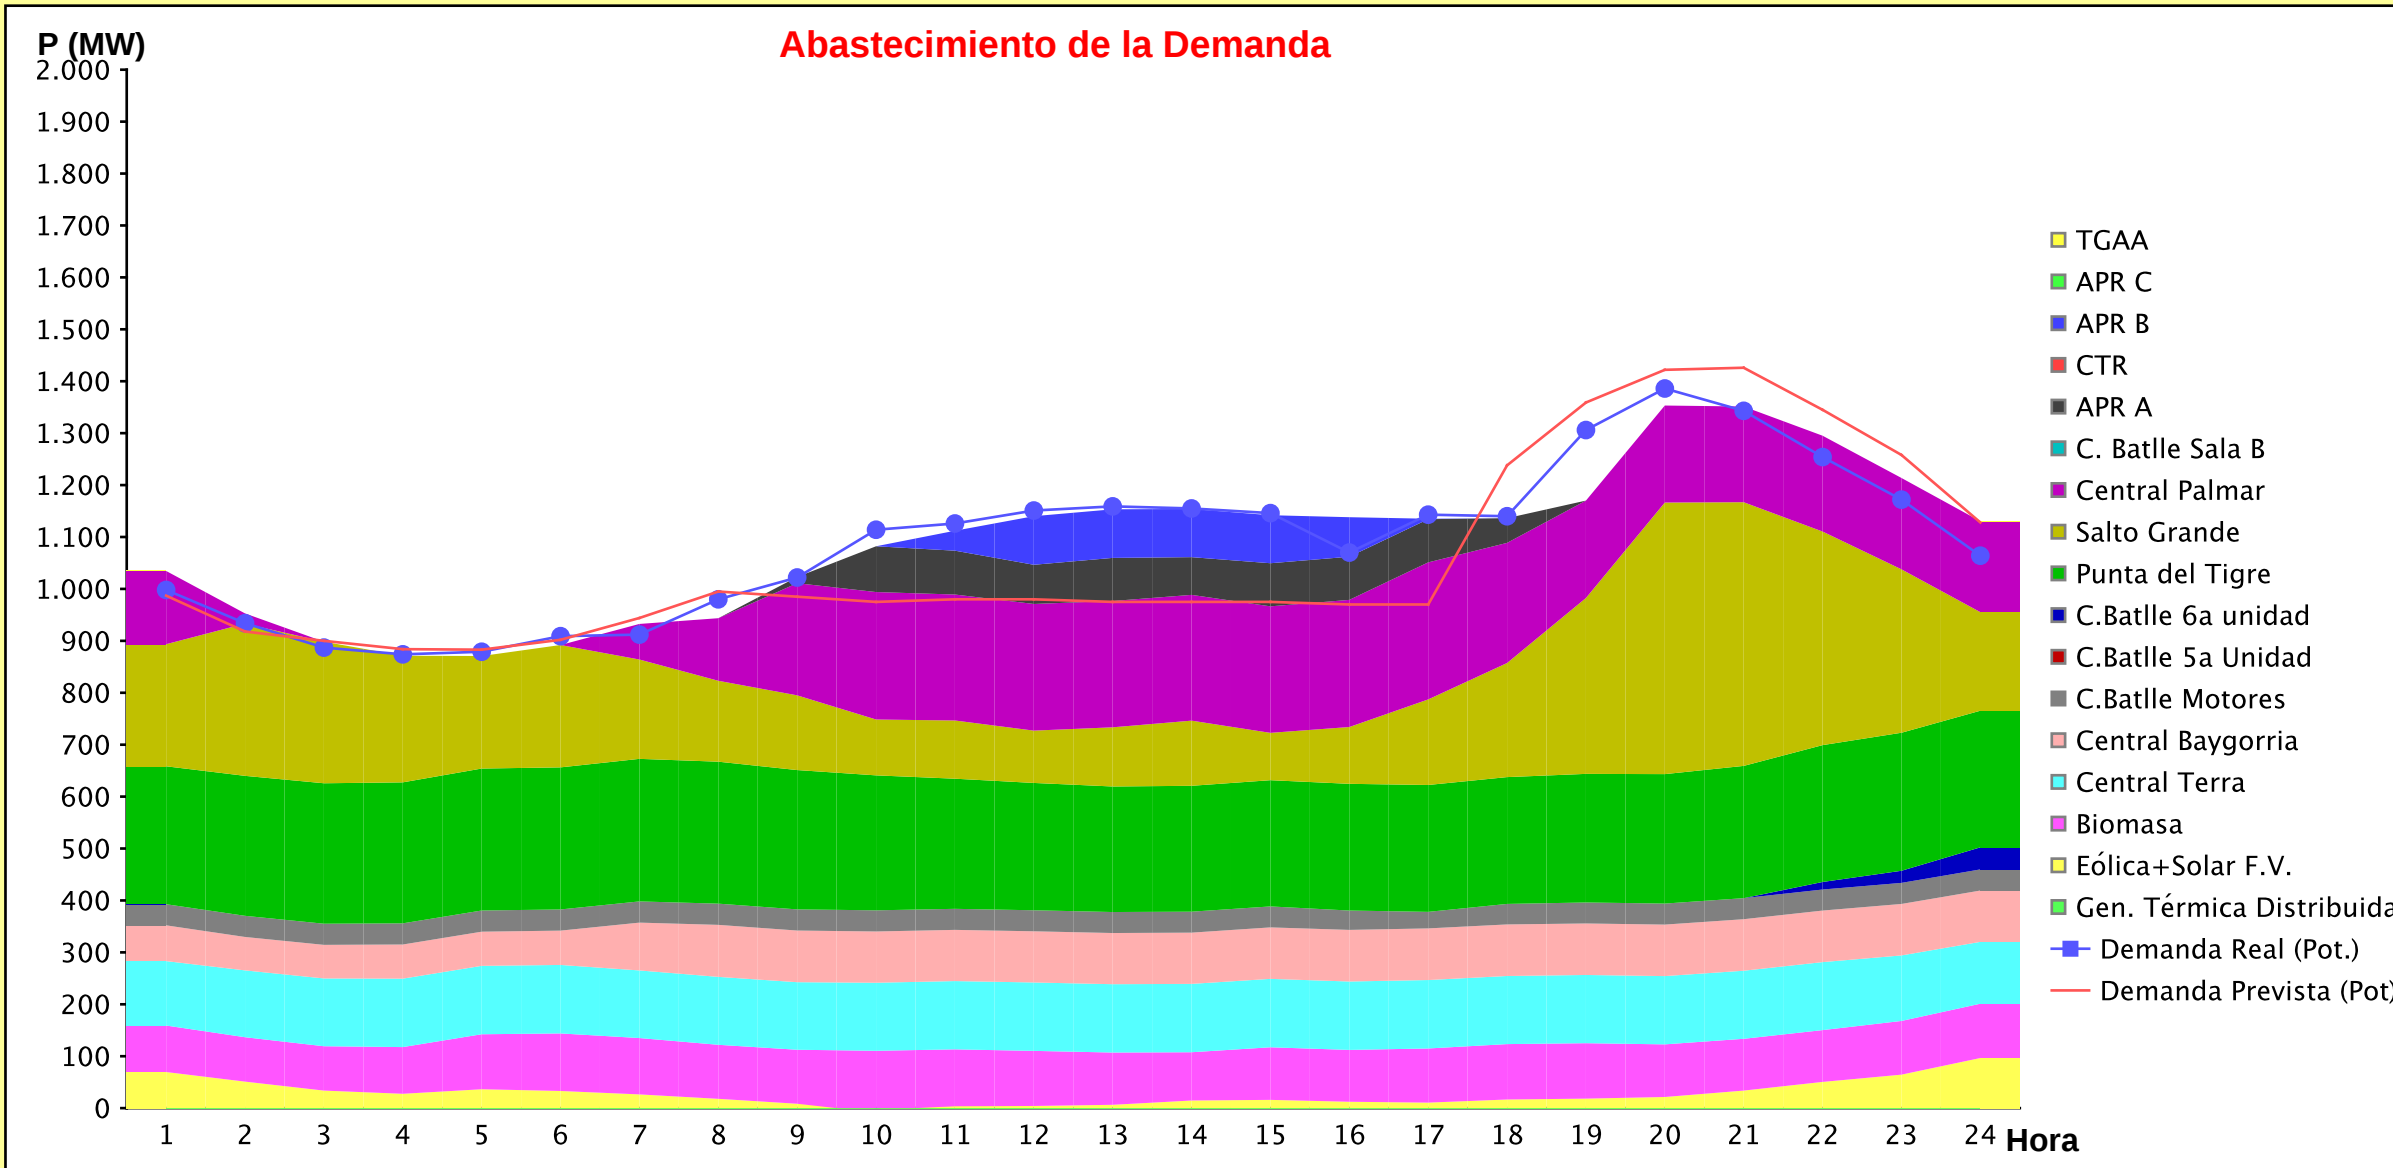

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.020
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	25.374
Diferencia (MWh)	646
Ejecutada - Programada	2,55 %

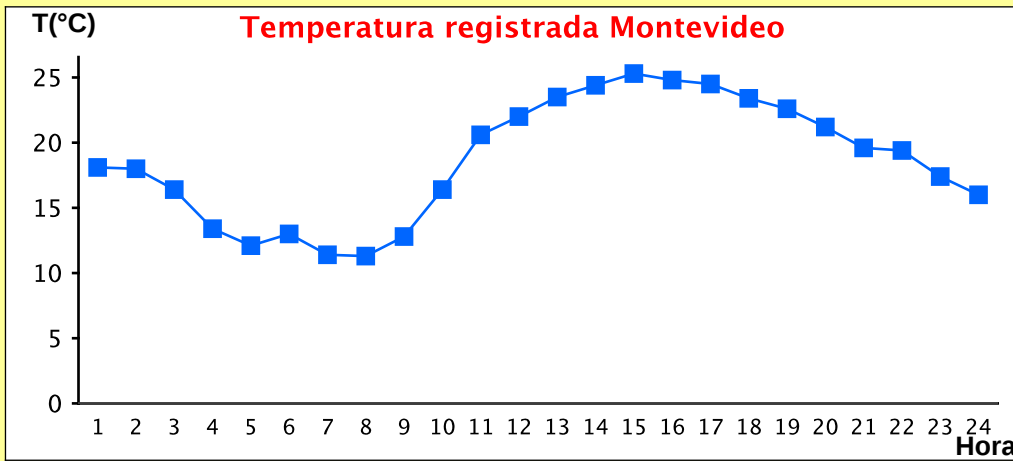

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1171,38 Hora 13:24
Potencia mínima:	865,02 Hora 04:30
Pico noche:	1391,46 Hora 19:44



Generación Media (MW)	
Eólica	29,5
Biomasa	102,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

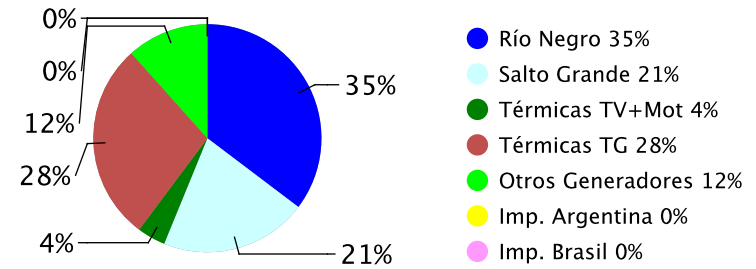



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

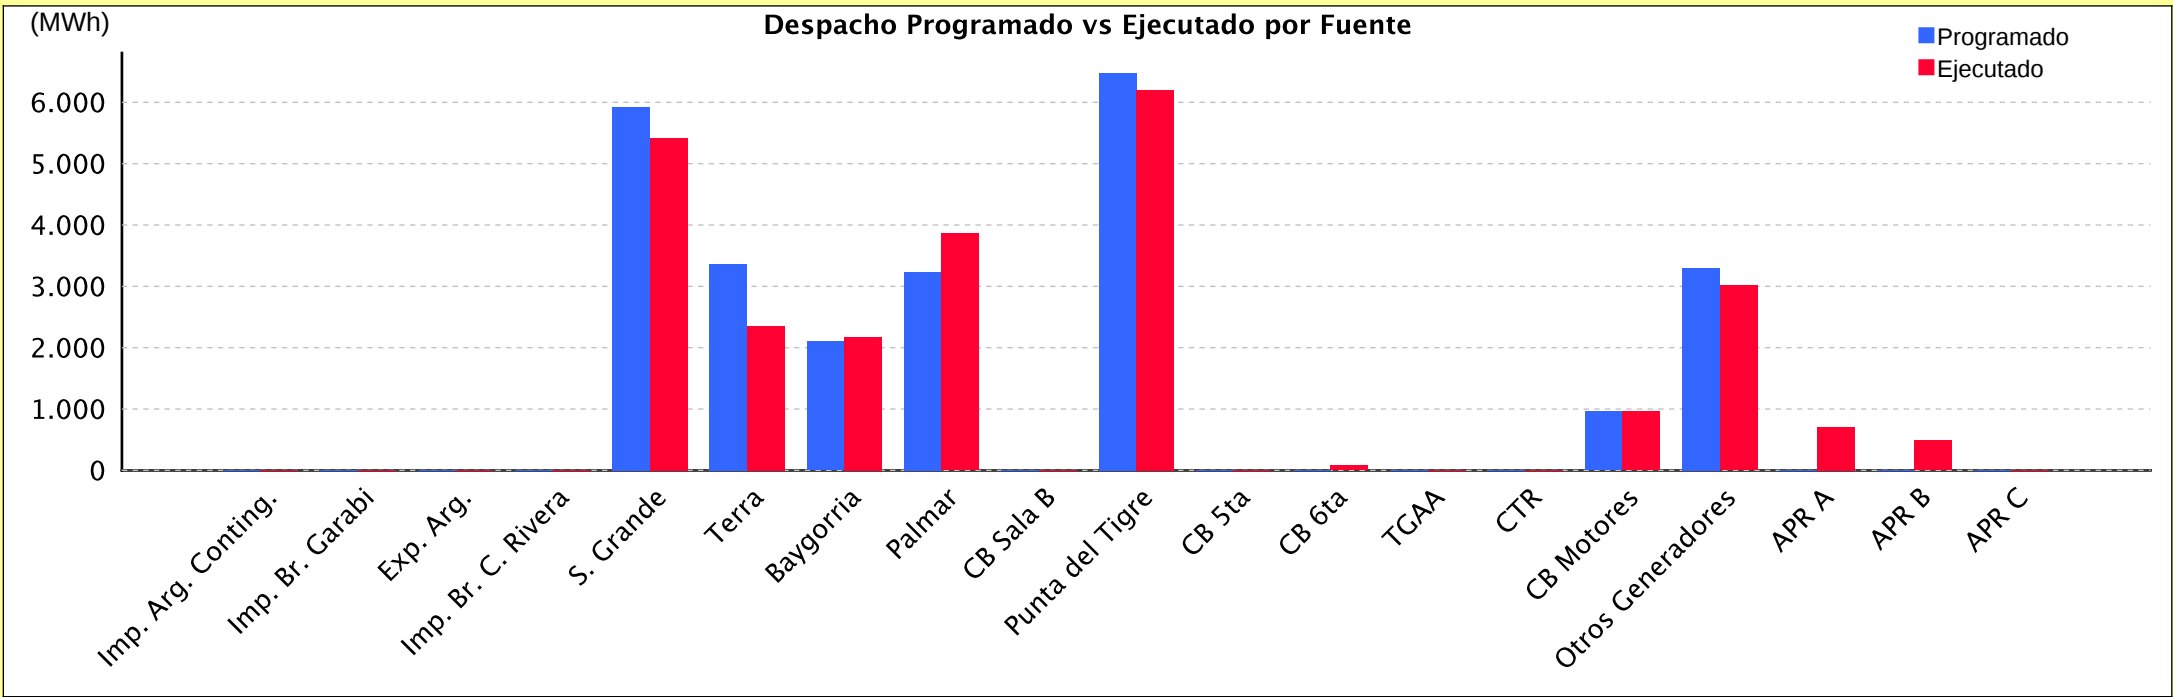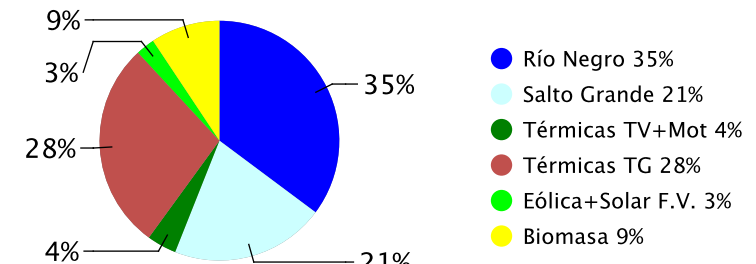



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

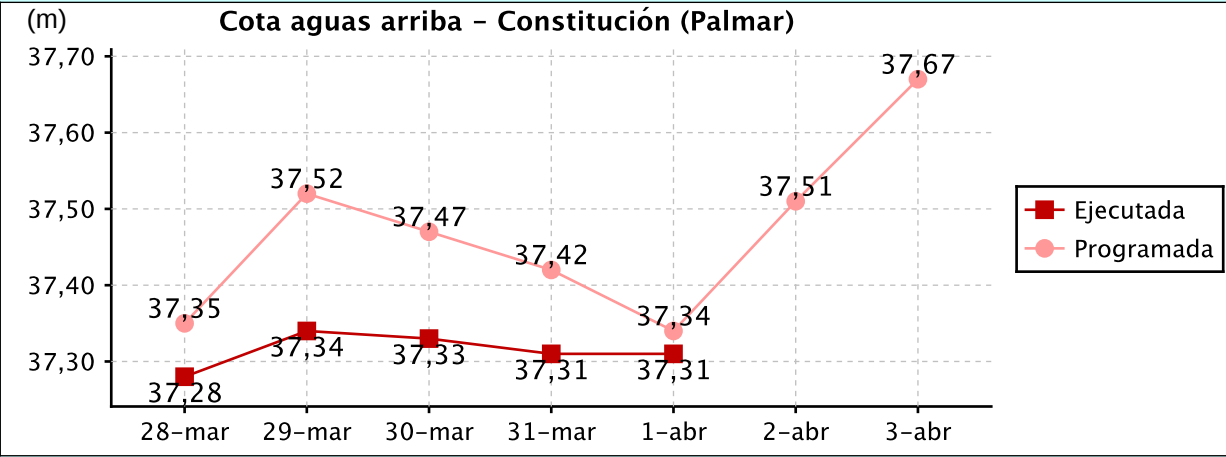
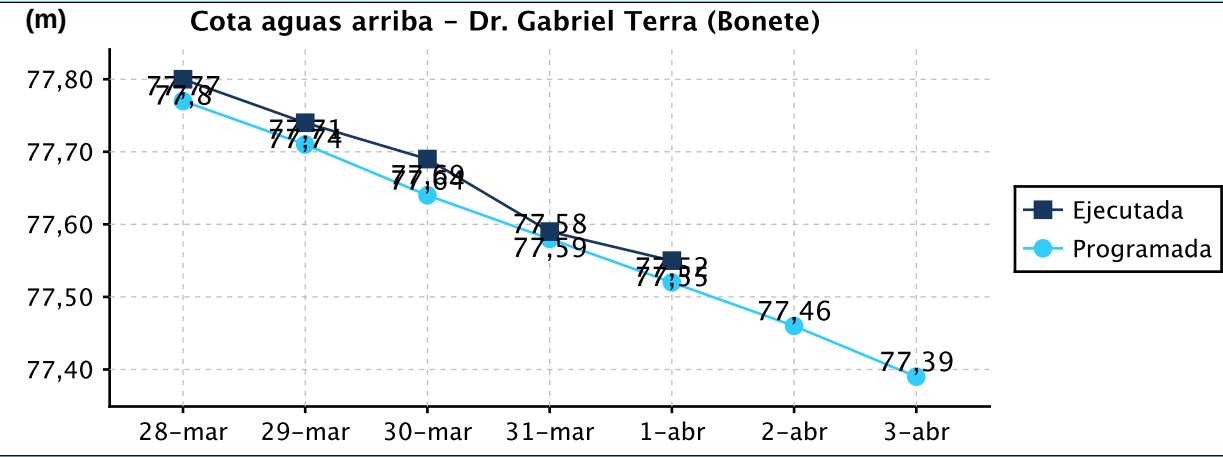


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,52	77,55
Baygorria	54,16	54,18
Palmar	37,34	37,31
SGU	34,14	34,25

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

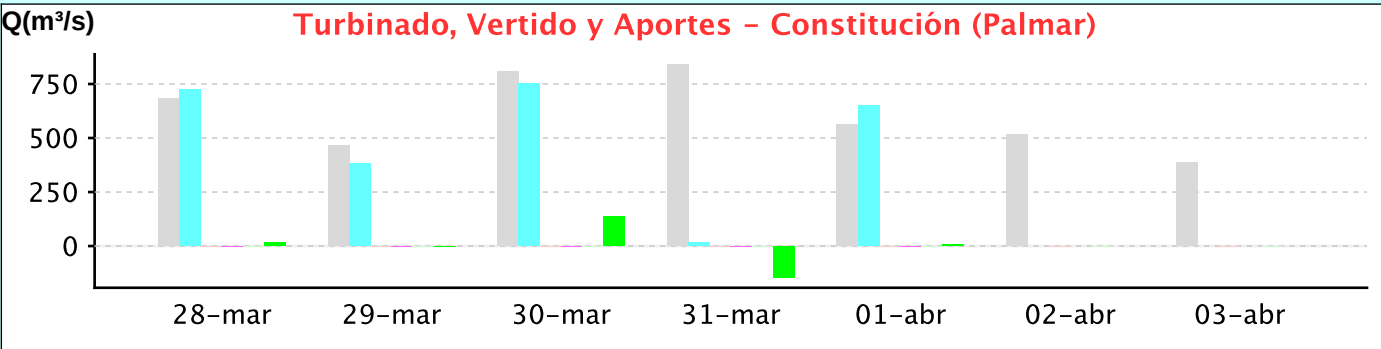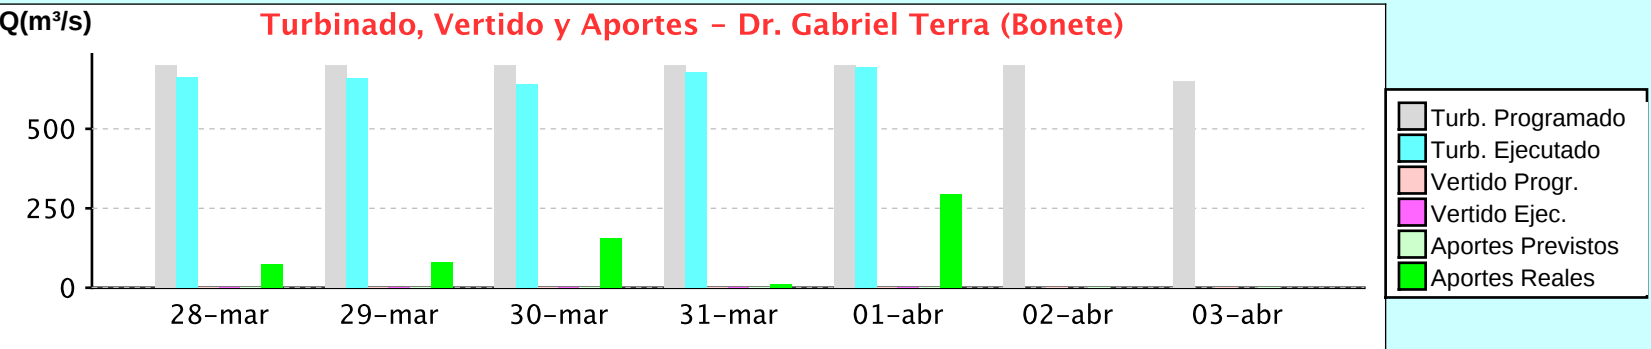

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

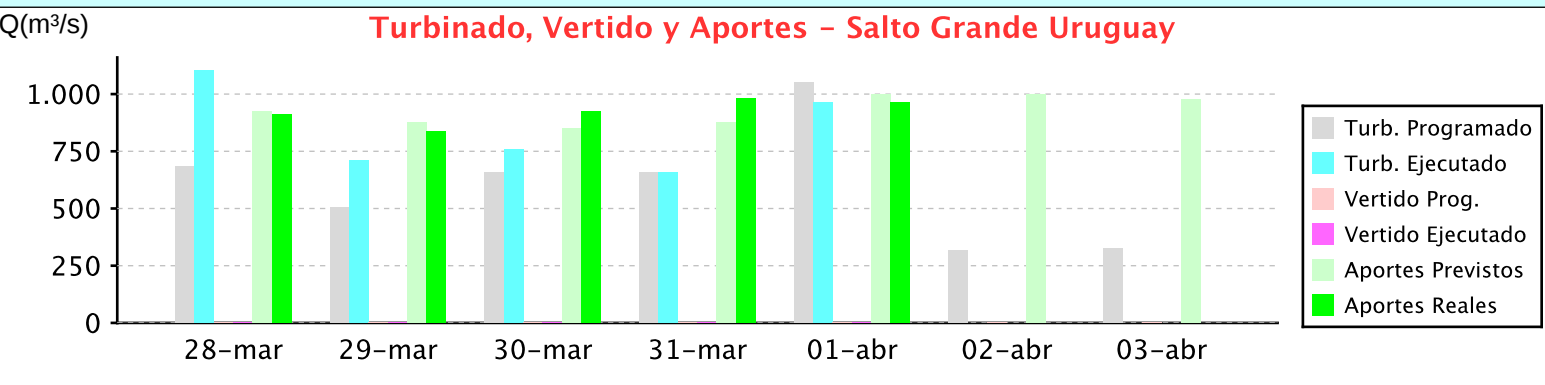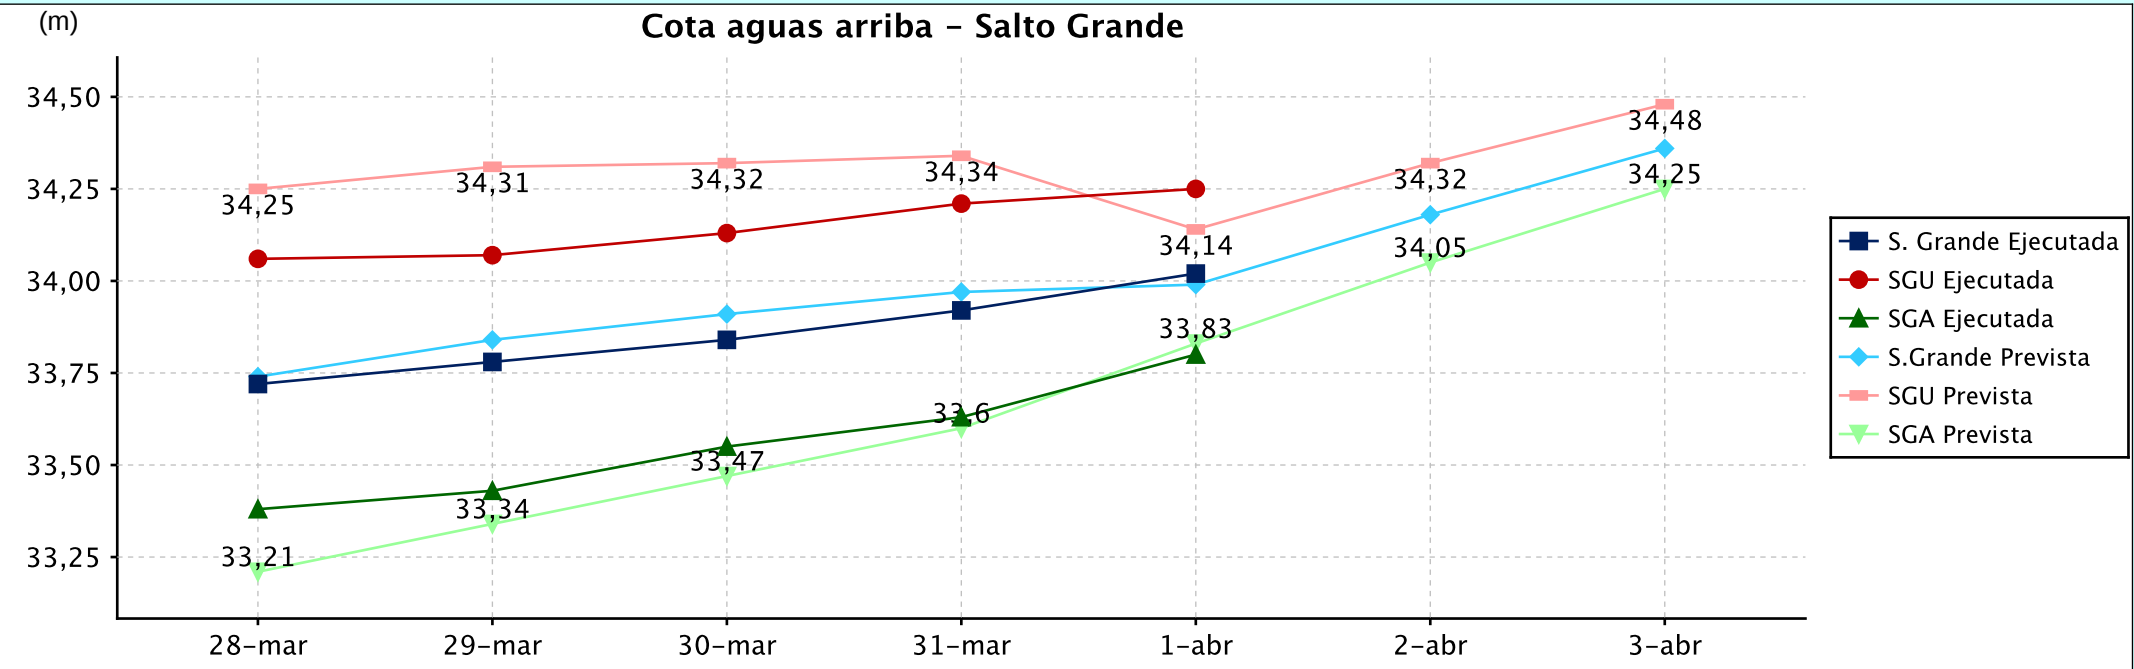

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,25
Cota Vista Arg	33,80
Cota real	34,02
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
9.347	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	699	693
Baygorria	674	656
Palmar	564	649
SGU	1.050	963

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	294
Baygorria	0	19
Palmar	0	7
SGU	1.000	964

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES