




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 08 de abril de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.656
Sala B	-4
5ta.	820
6ta.	0
Motores	839
Central La Tablada	108
Central P. del Tigre	4.540
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.039
C. Baygorria	2.221
C. Palmar	2.988
C. Salto Grande	4.763
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.216
TOTAL Generación	27.527



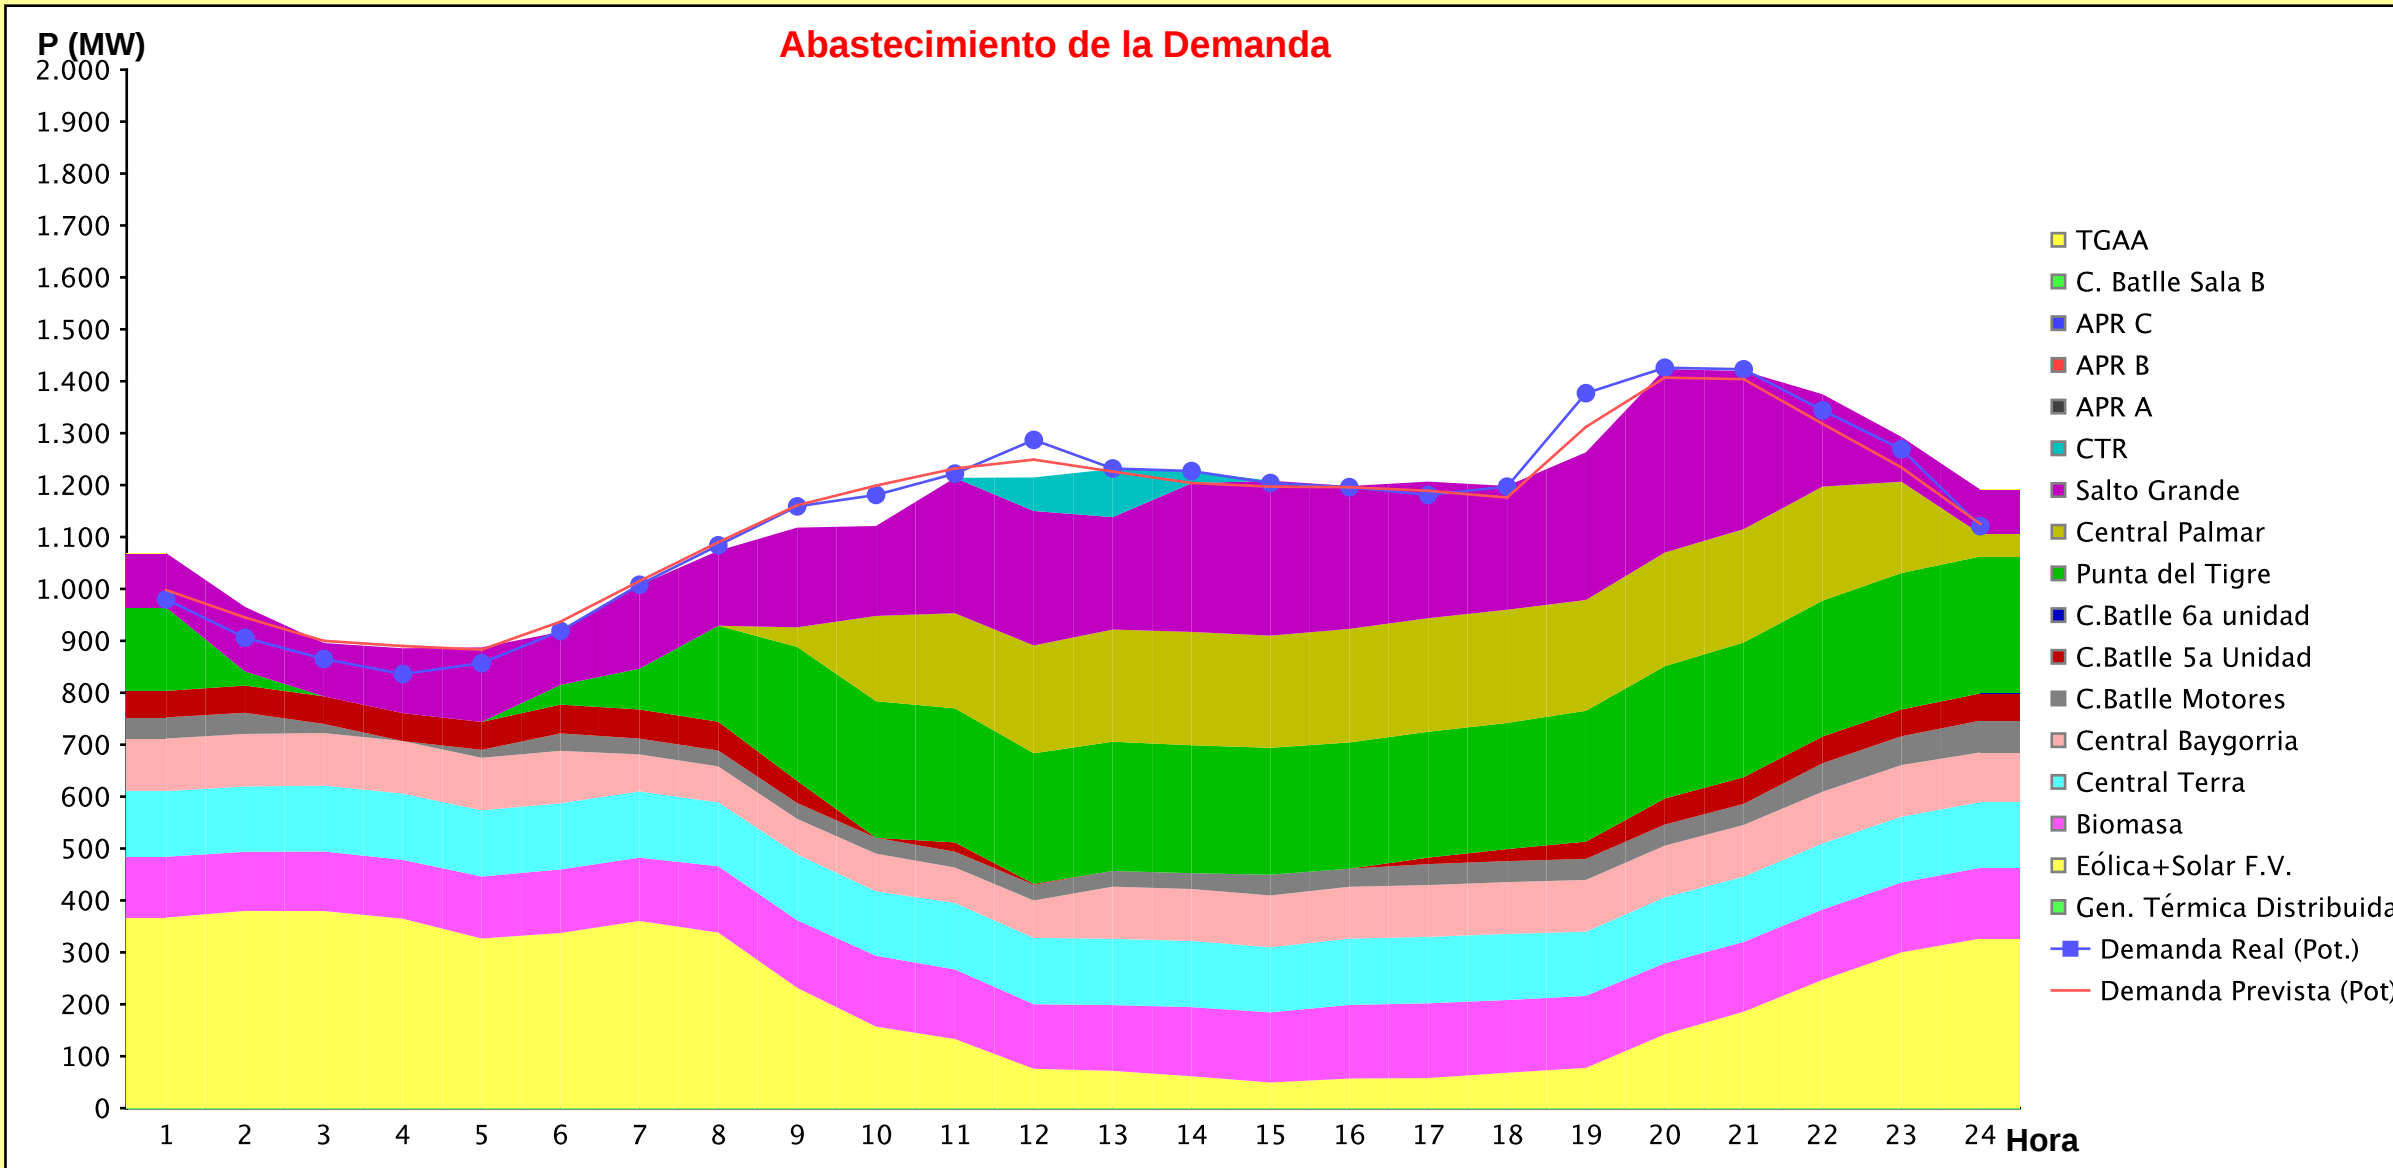


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.527
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	40
Ejecutada - Programada	0,15 %


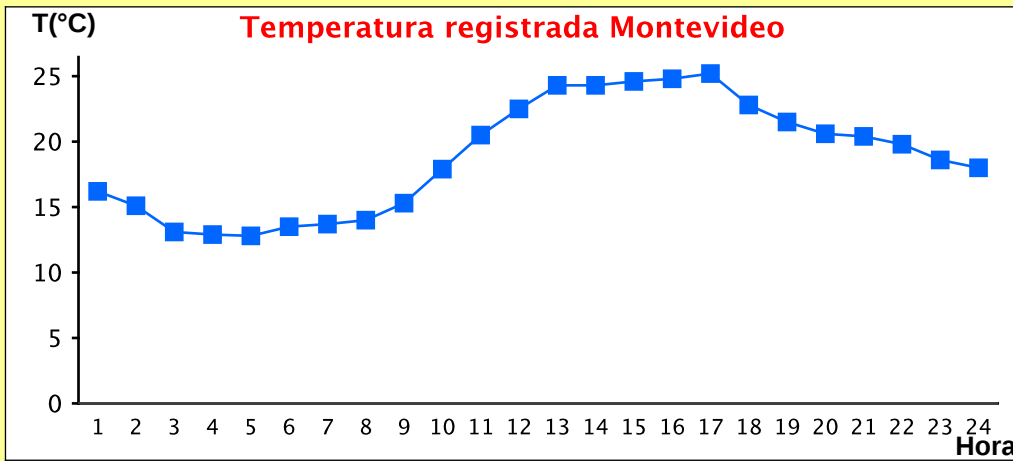


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1283,33 Hora 11:57
Potencia mínima:	862,23 Hora 04:21
Pico noche:	1436,15 Hora 20:51
Generación Media (MW)	
Eólica	212,9
Biomasa	130,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

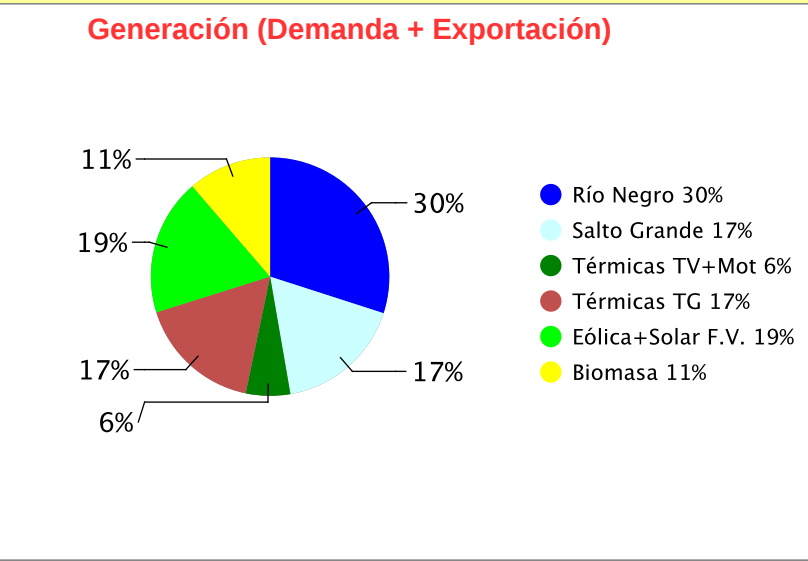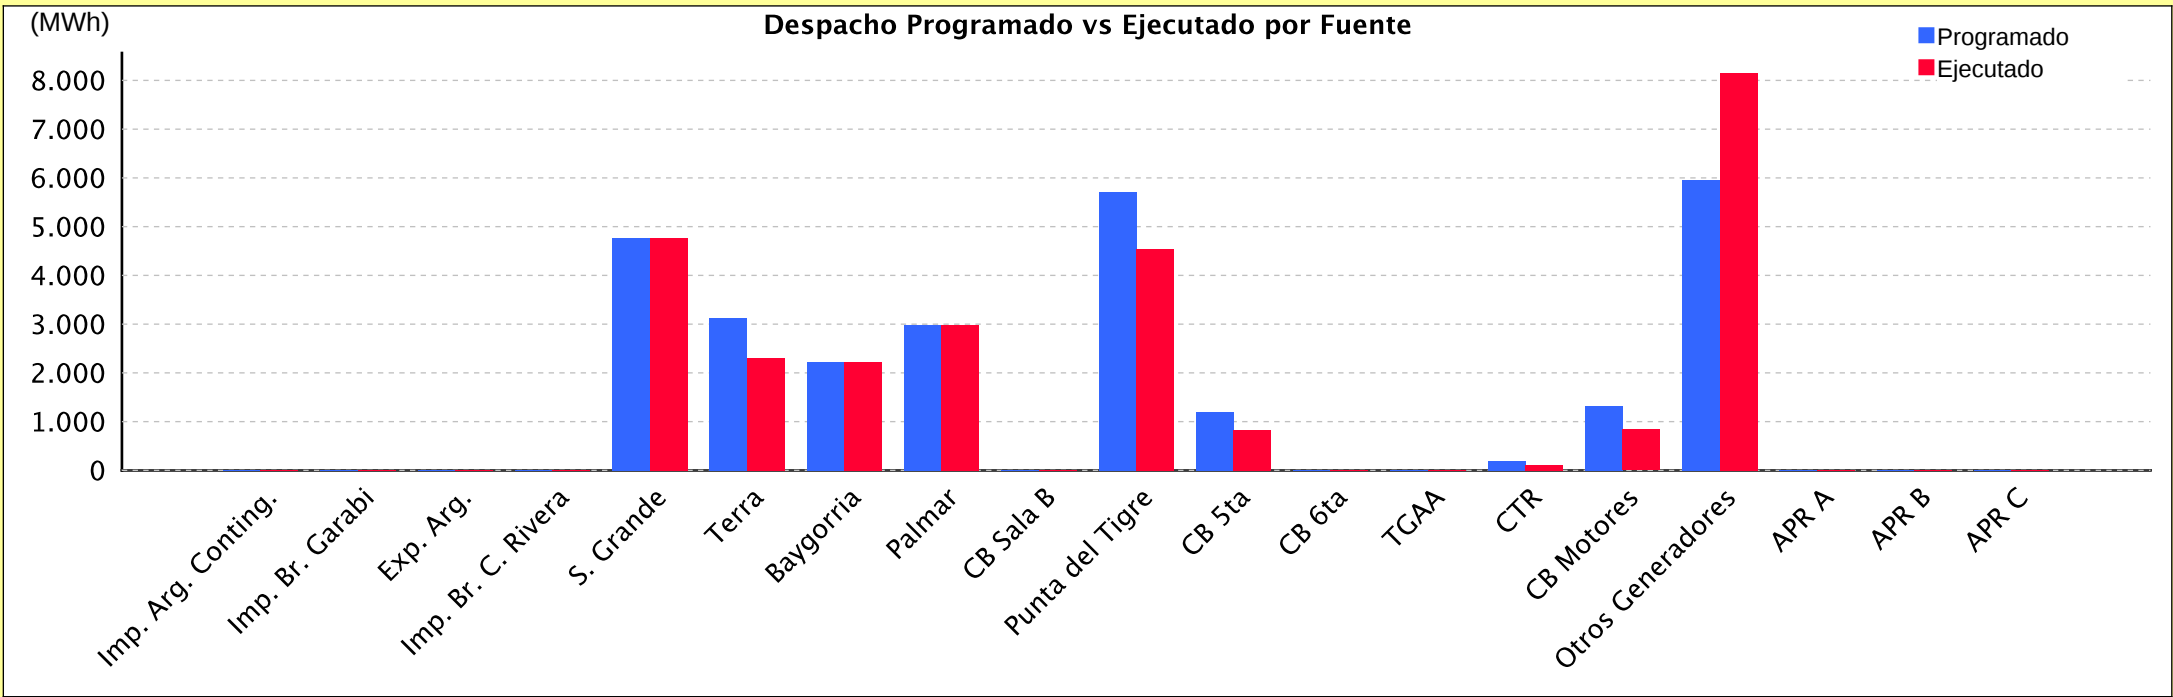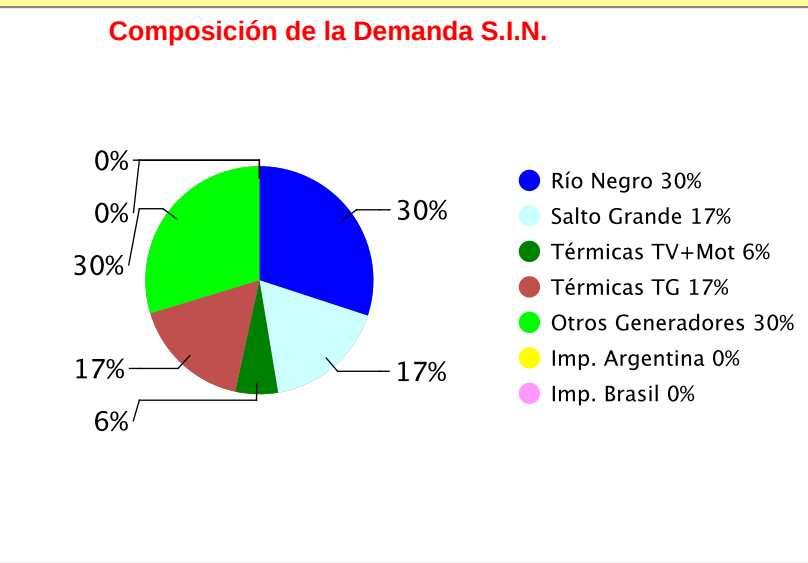



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

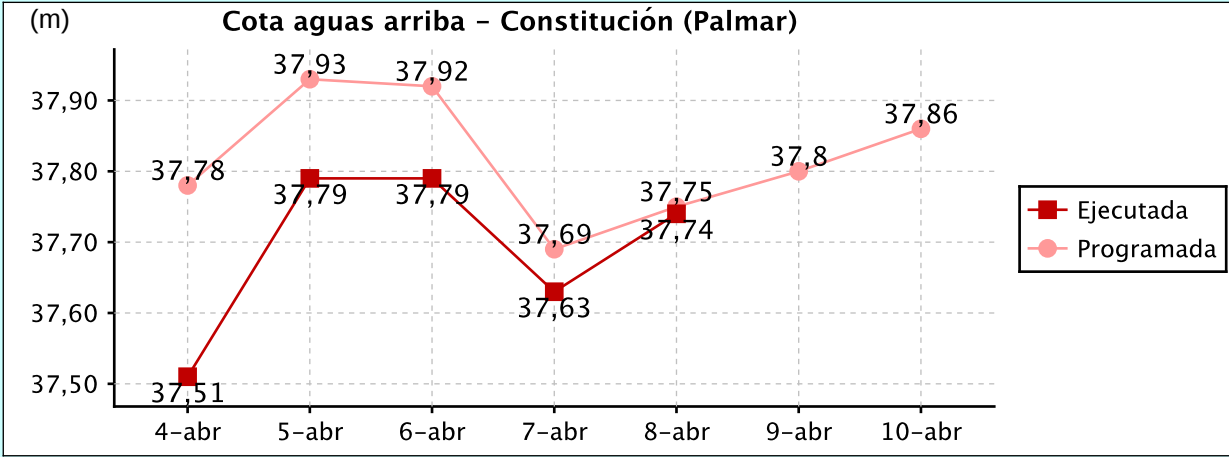
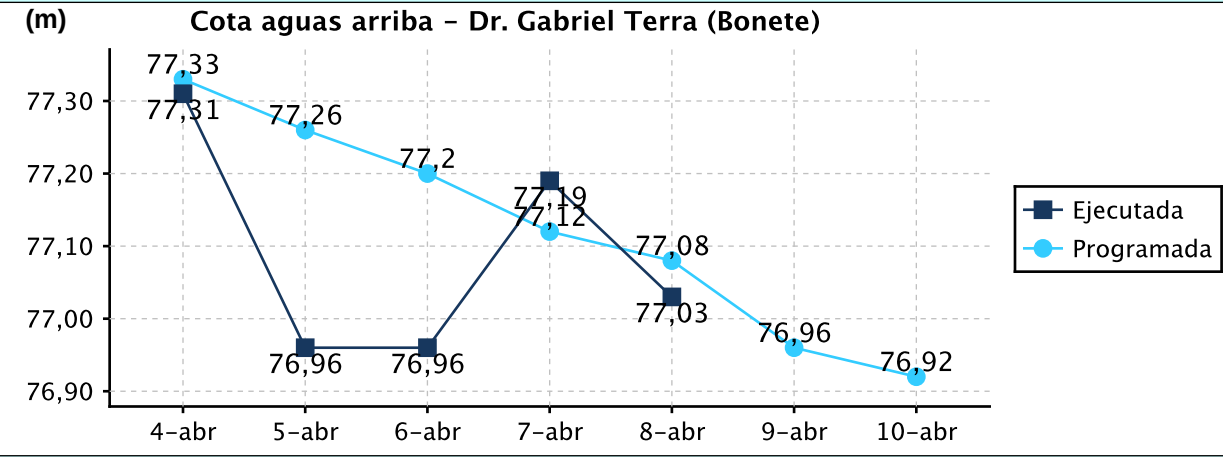


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,08	77,03
Baygorria	54,28	54,3
Palmar	37,75	37,74
SGU	34,81	34,77

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

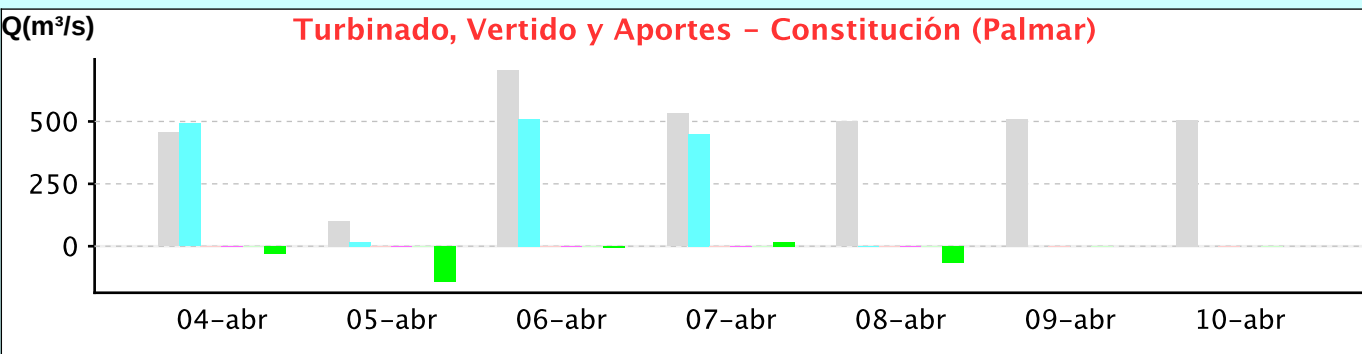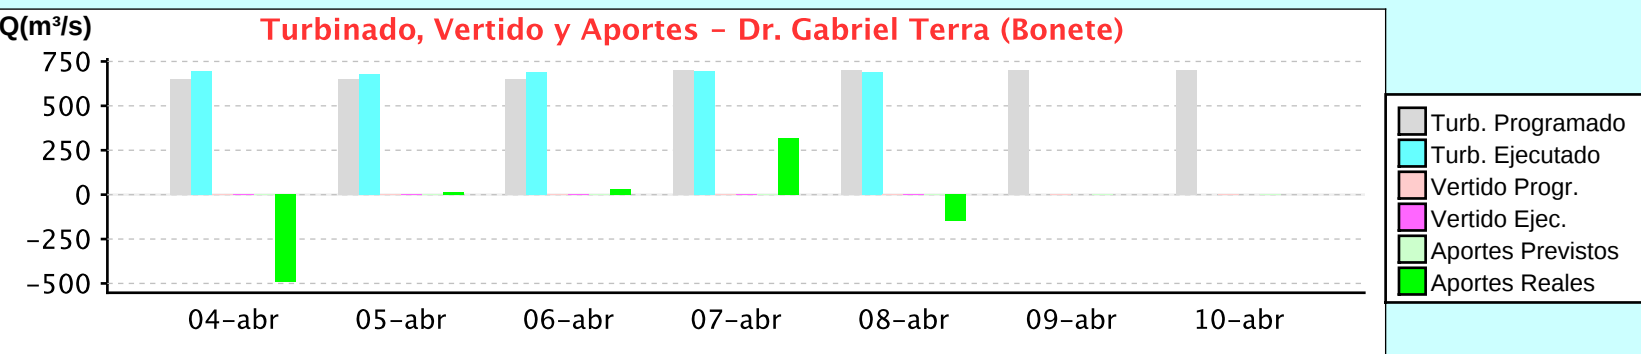

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

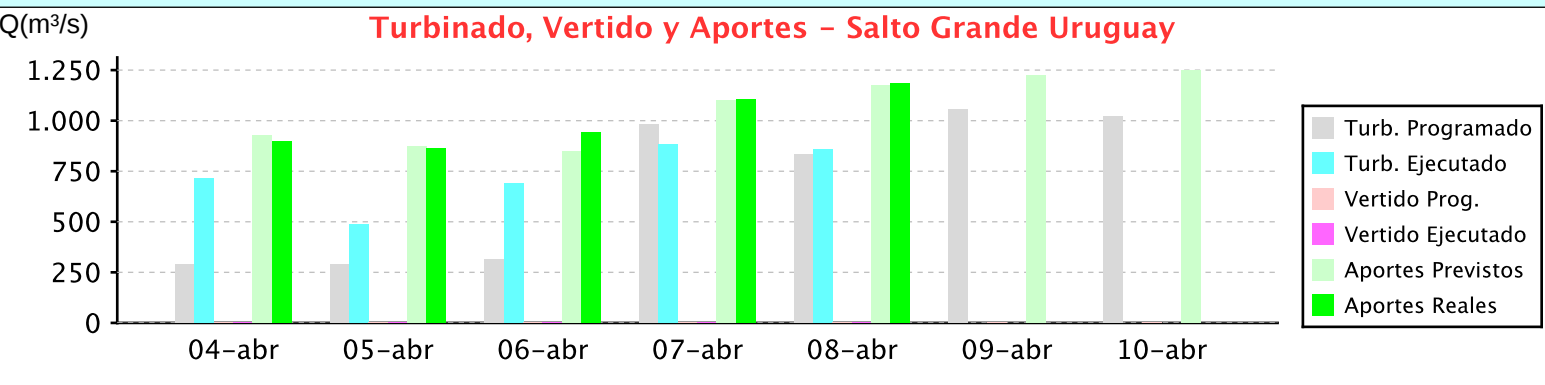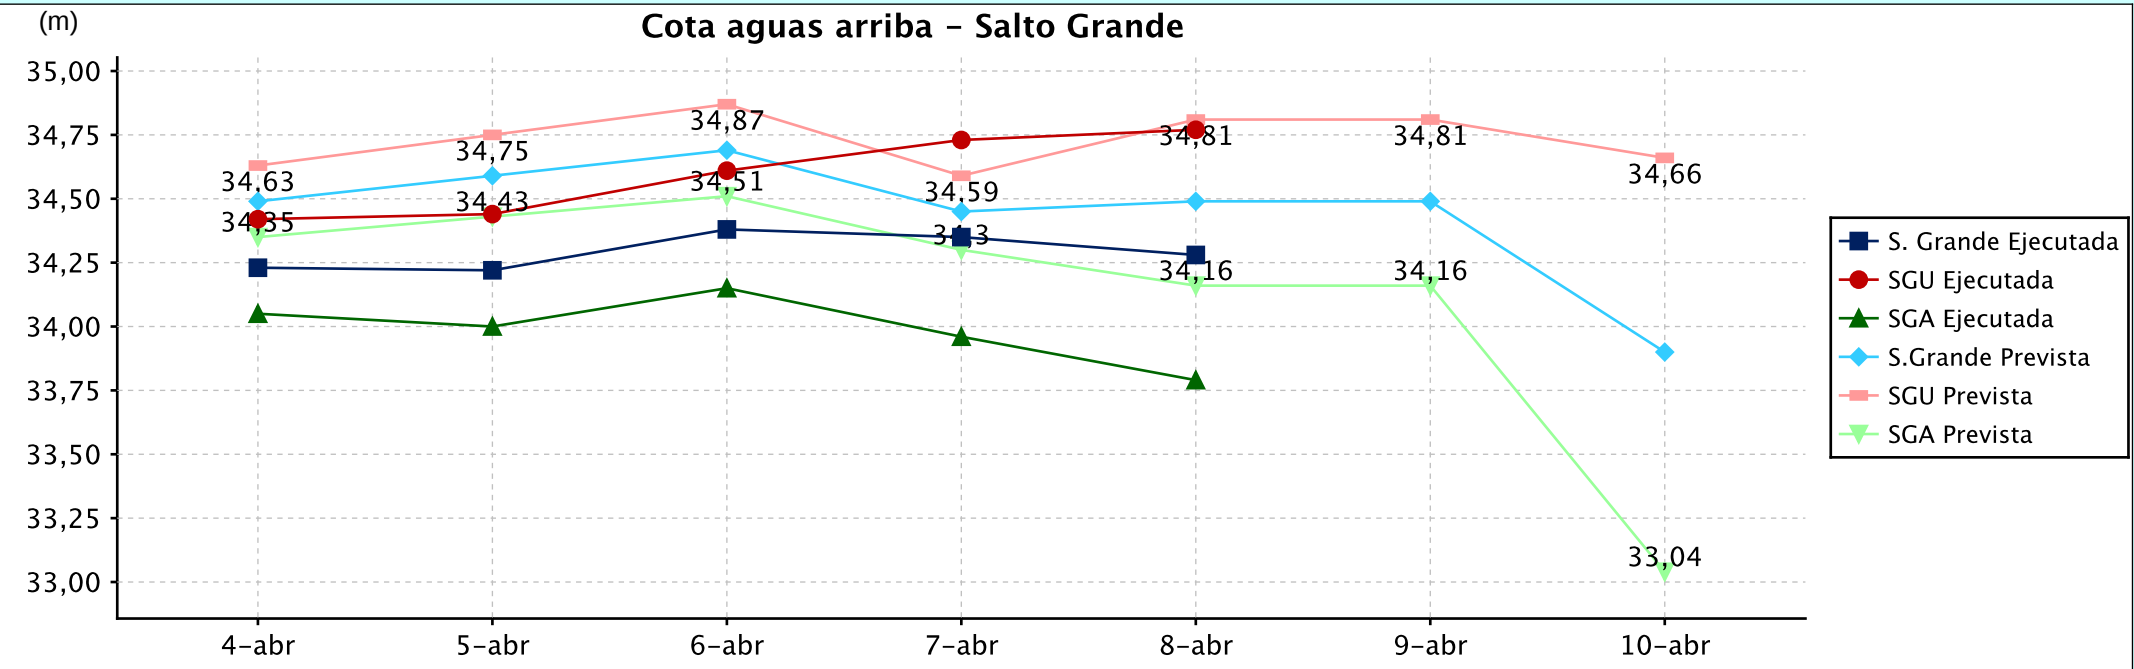

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,77
Cota Vista Arg	33,79
Cota real	34,28
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	21.797

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	700	690
Baygorria	674	778
Palmar	500	0
SGU	835	856

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-149
Baygorria	0	4
Palmar	0	-67
SGU	1.175	1.182

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES