




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 17 de abril de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.198
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.202
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	5.127
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.968
C. Baygorria	2.374
C. Palmar	2.249
C. Salto Grande	4.776
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.902
TOTAL Generación	27.511



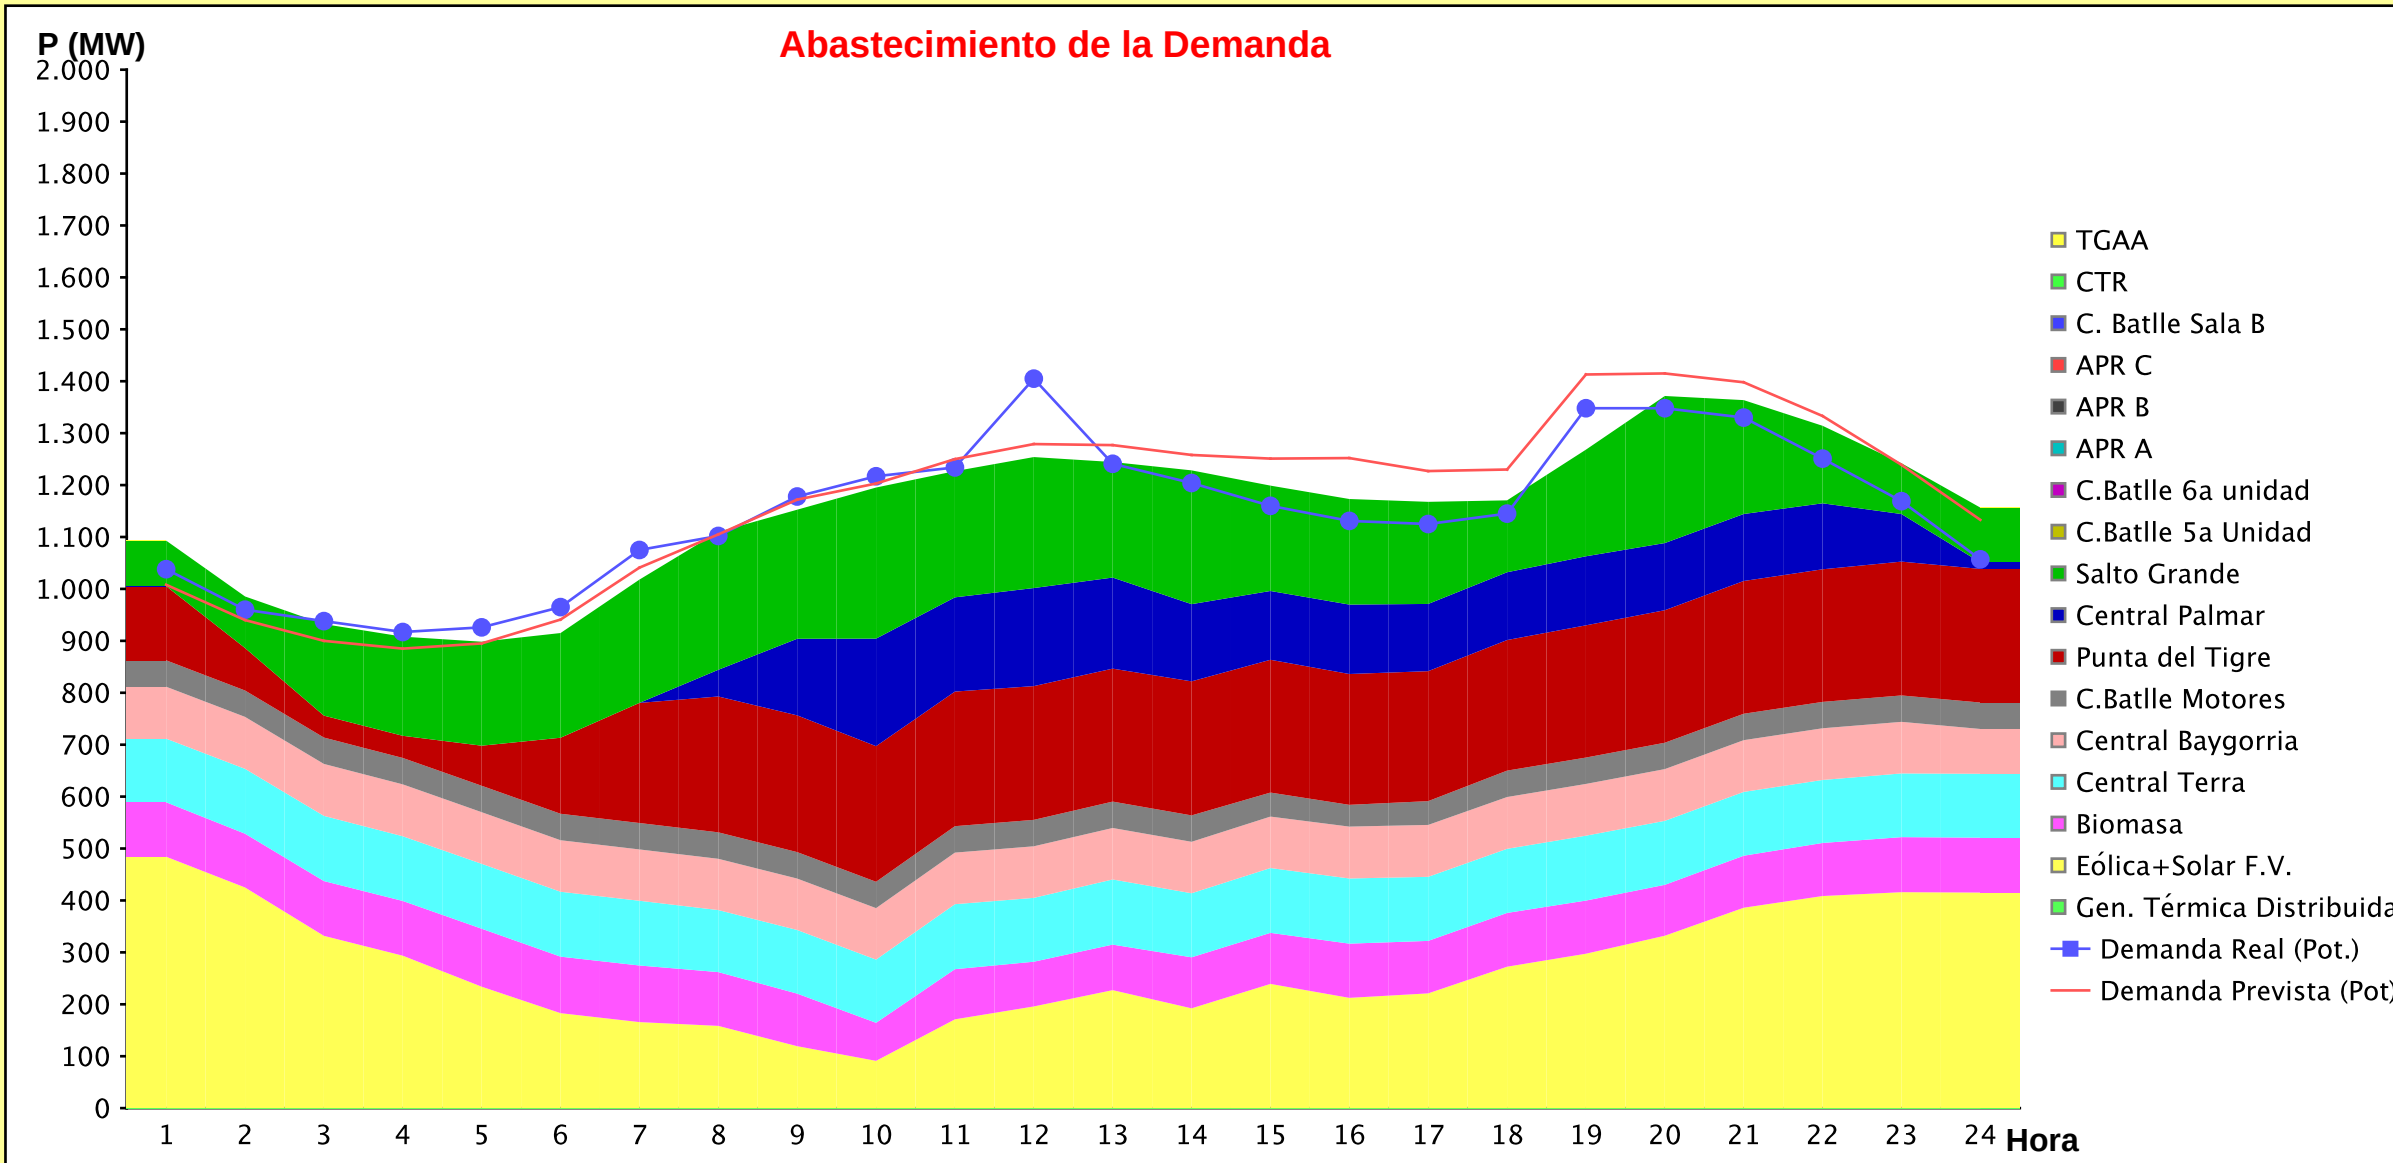


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.511
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.045
Diferencia (MWh)	-534
Ejecutada - Programada	-1,90 %


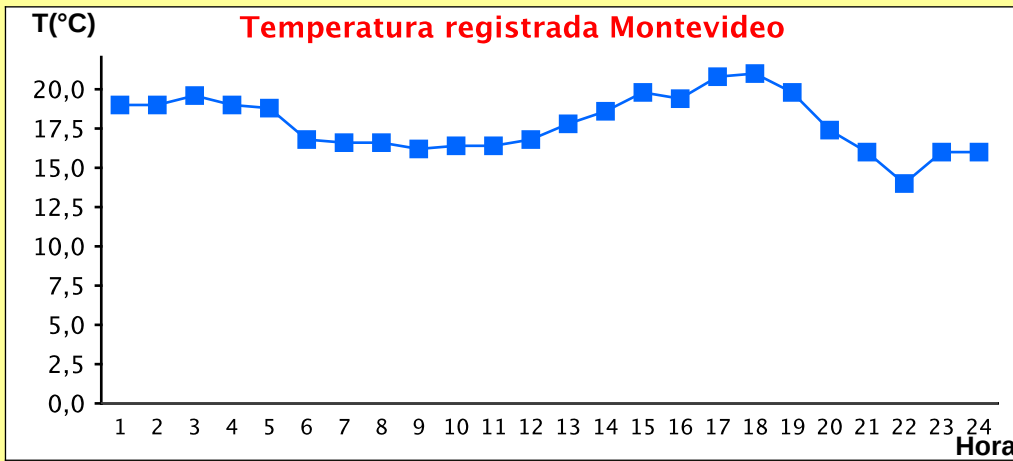


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1273,63 Hora 12:23
Potencia mínima:	889,01 Hora 04:12
Pico noche:	1404,38 Hora 19:14
Generación Media (MW)	
Eólica	270,1
Biomasa	101,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

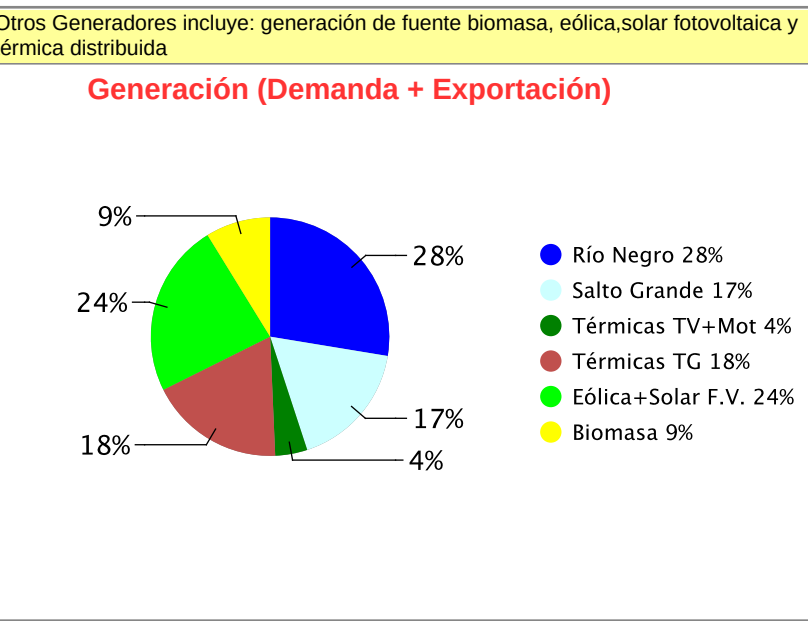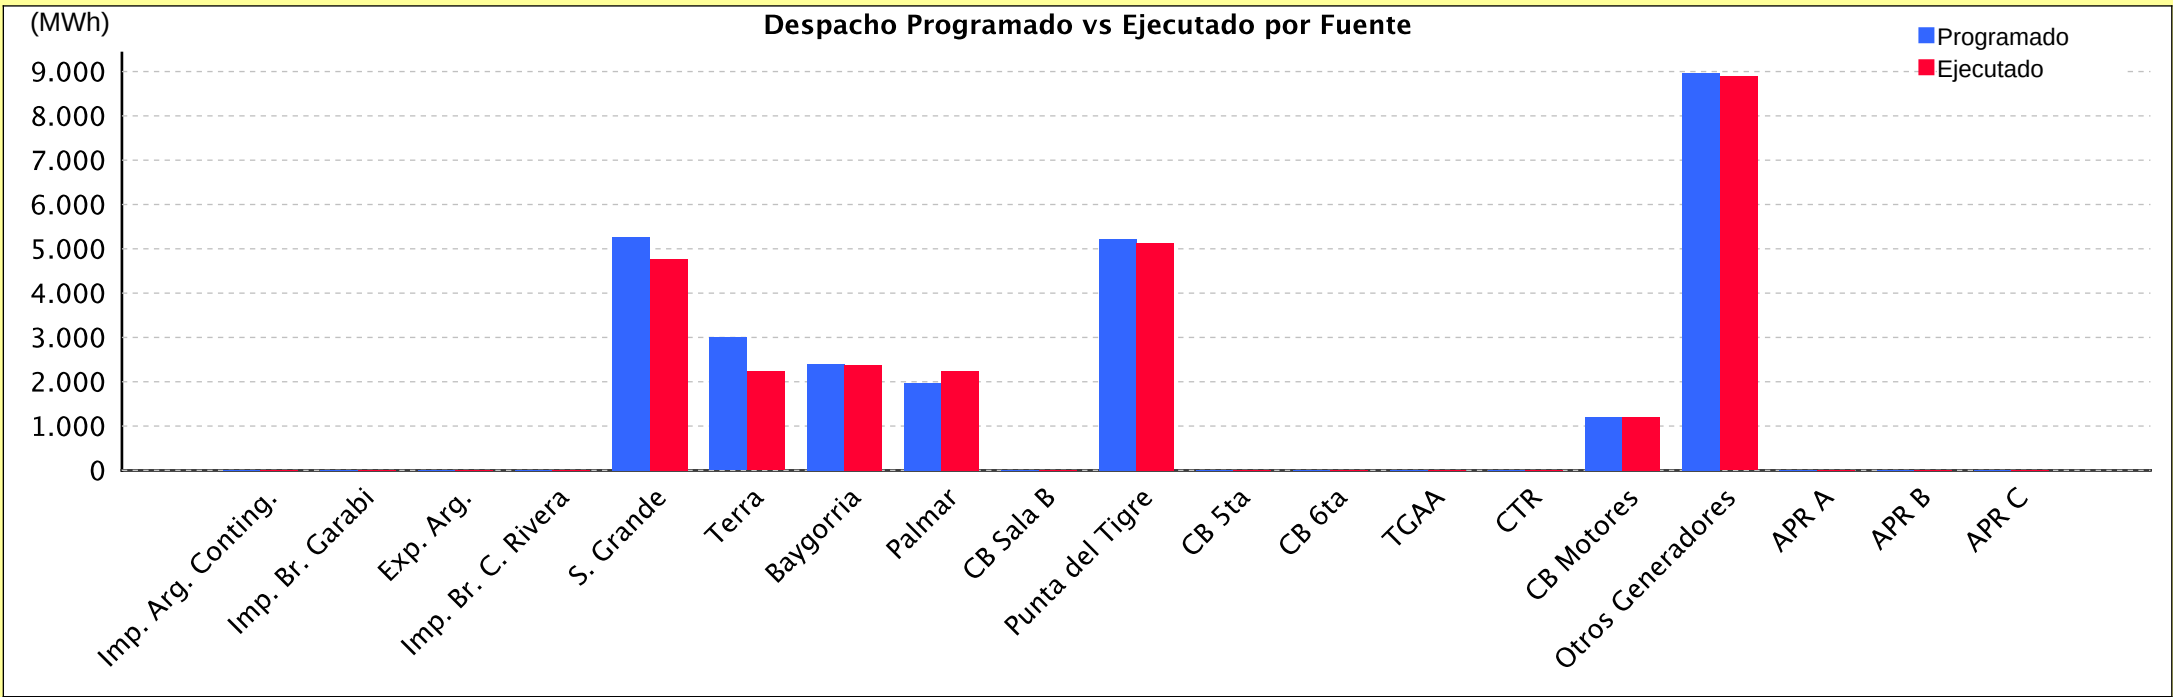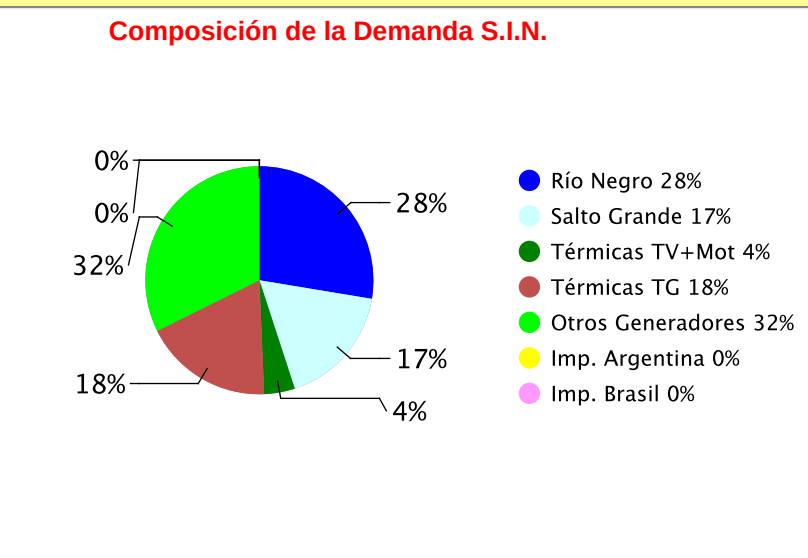



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

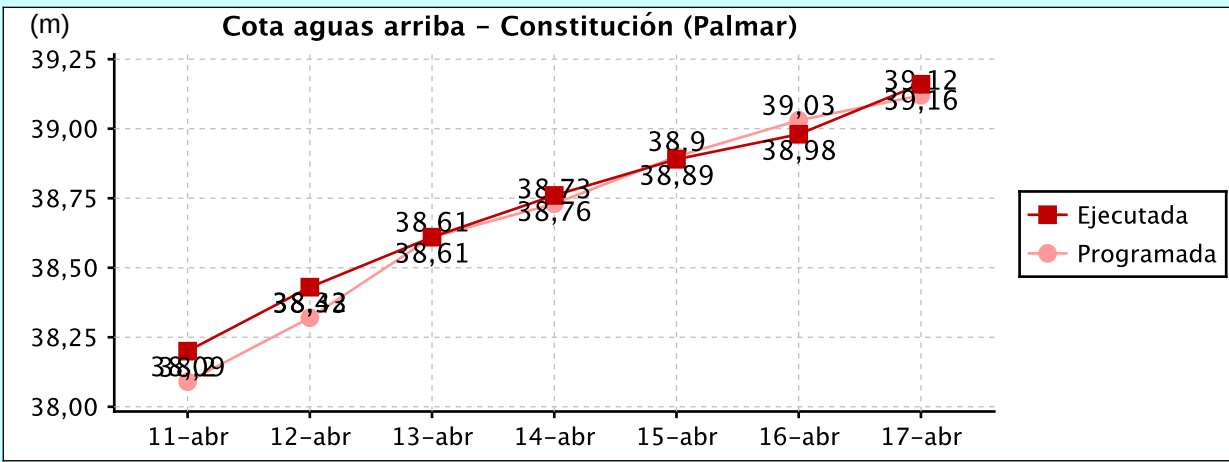
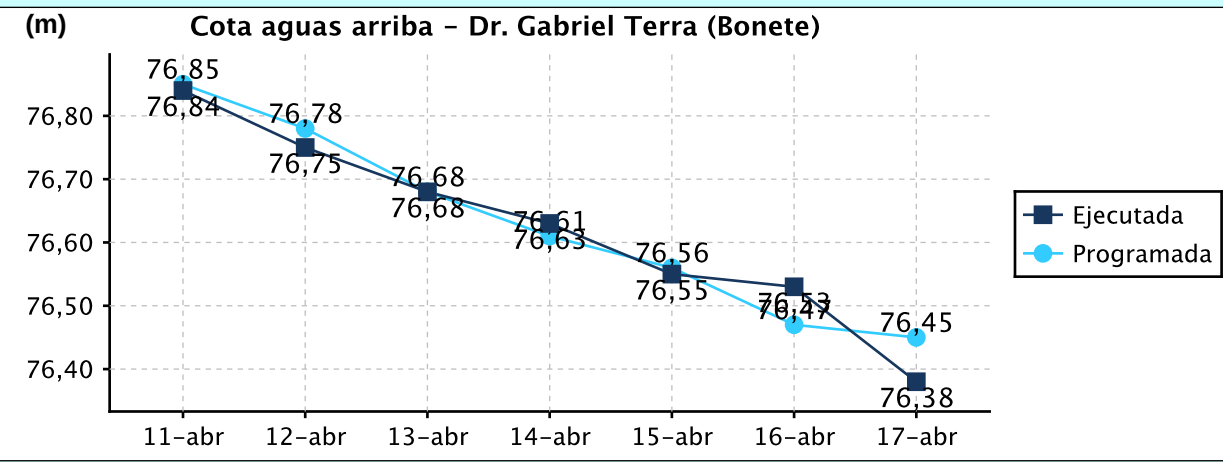


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,45	76,38
Baygorria	53,94	53,94
Palmar	39,12	39,16
SGU	34,73	34,69

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

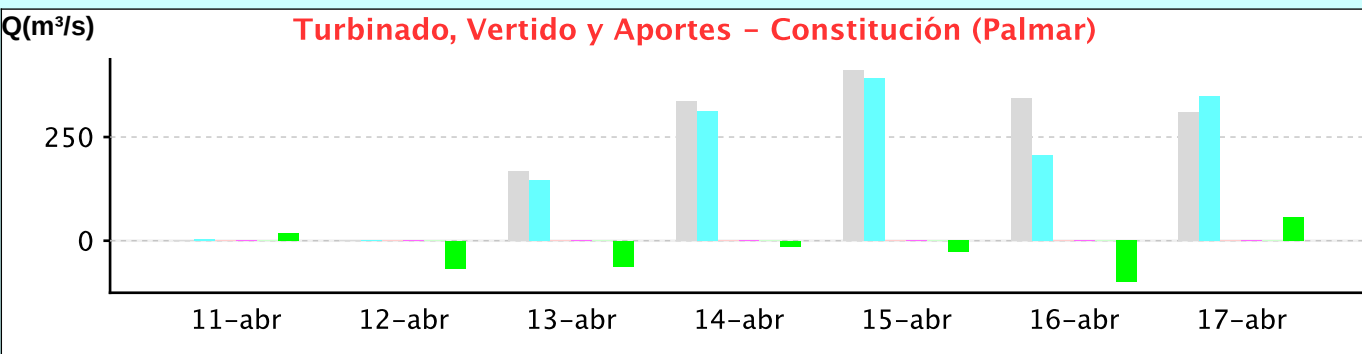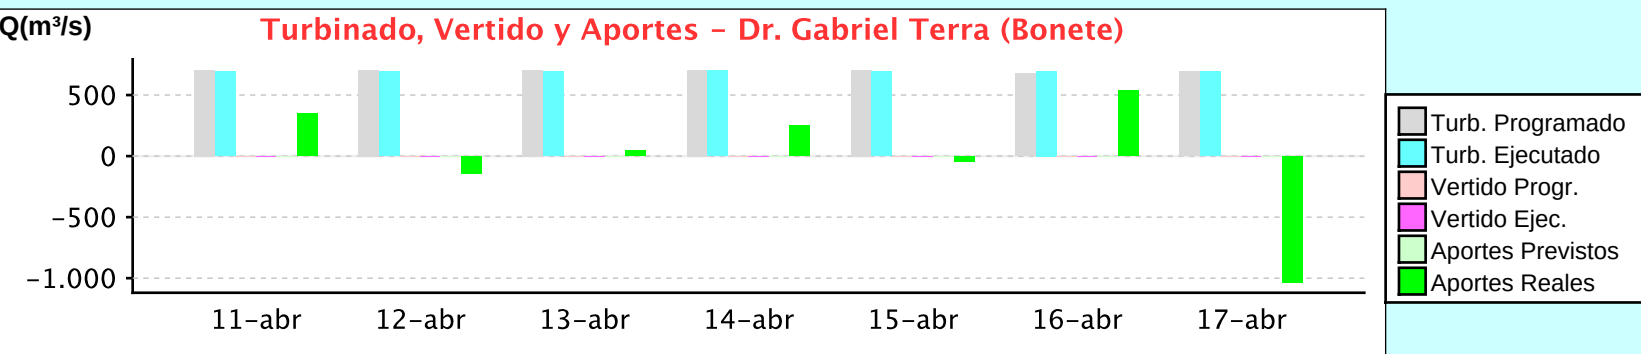

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

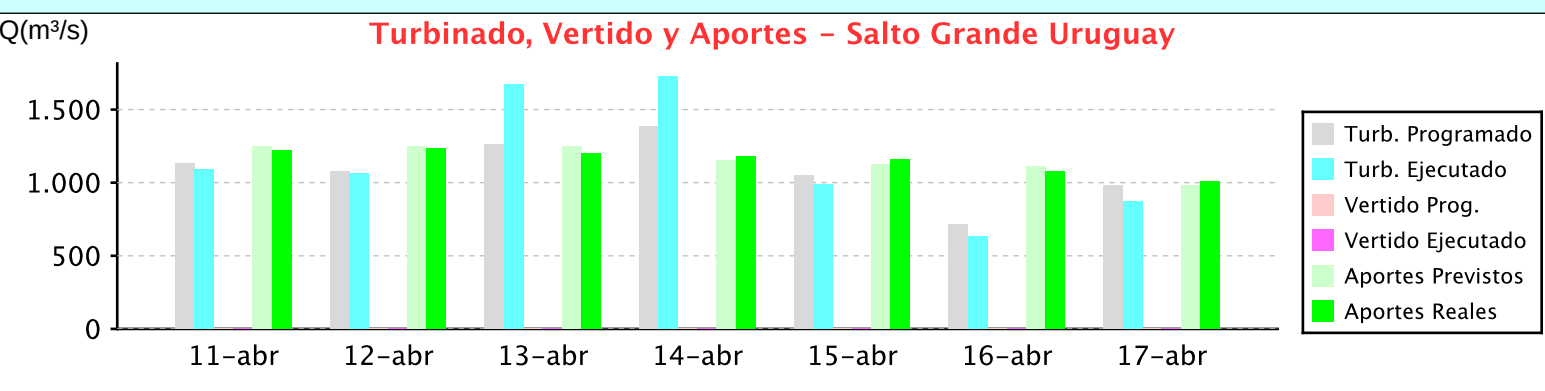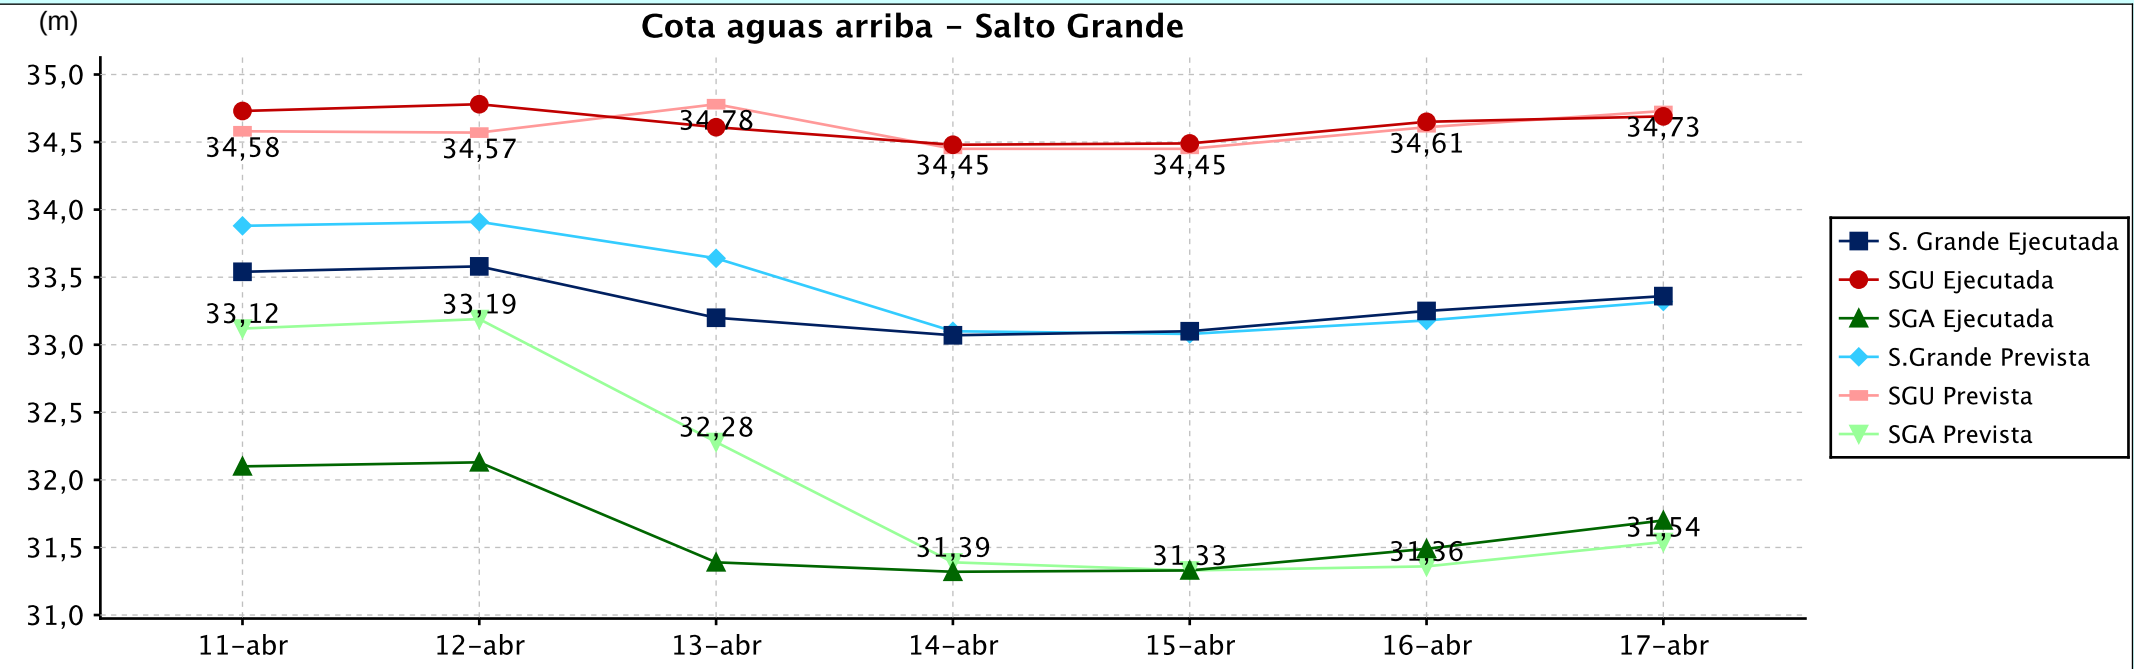

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,69
Cota Vista Arg	31,70
Cota real	33,36
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	55.098

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	692	690
Baygorria	782	819
Palmar	310	347
SGU	985	873

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-1.033
Baygorria	0	33
Palmar	0	56
SGU	980	1.007

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

5ta y 6ta fuera de servicio.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

28/04/2015 13:37