




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 01 de mayo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.215
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.219
Central La Tablada	-99
Central P. del Tigre	4.758
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	202
C. Baygorria	-6
C. Palmar	727
C. Salto Grande	6.416
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.869
TOTAL Generación	22.077

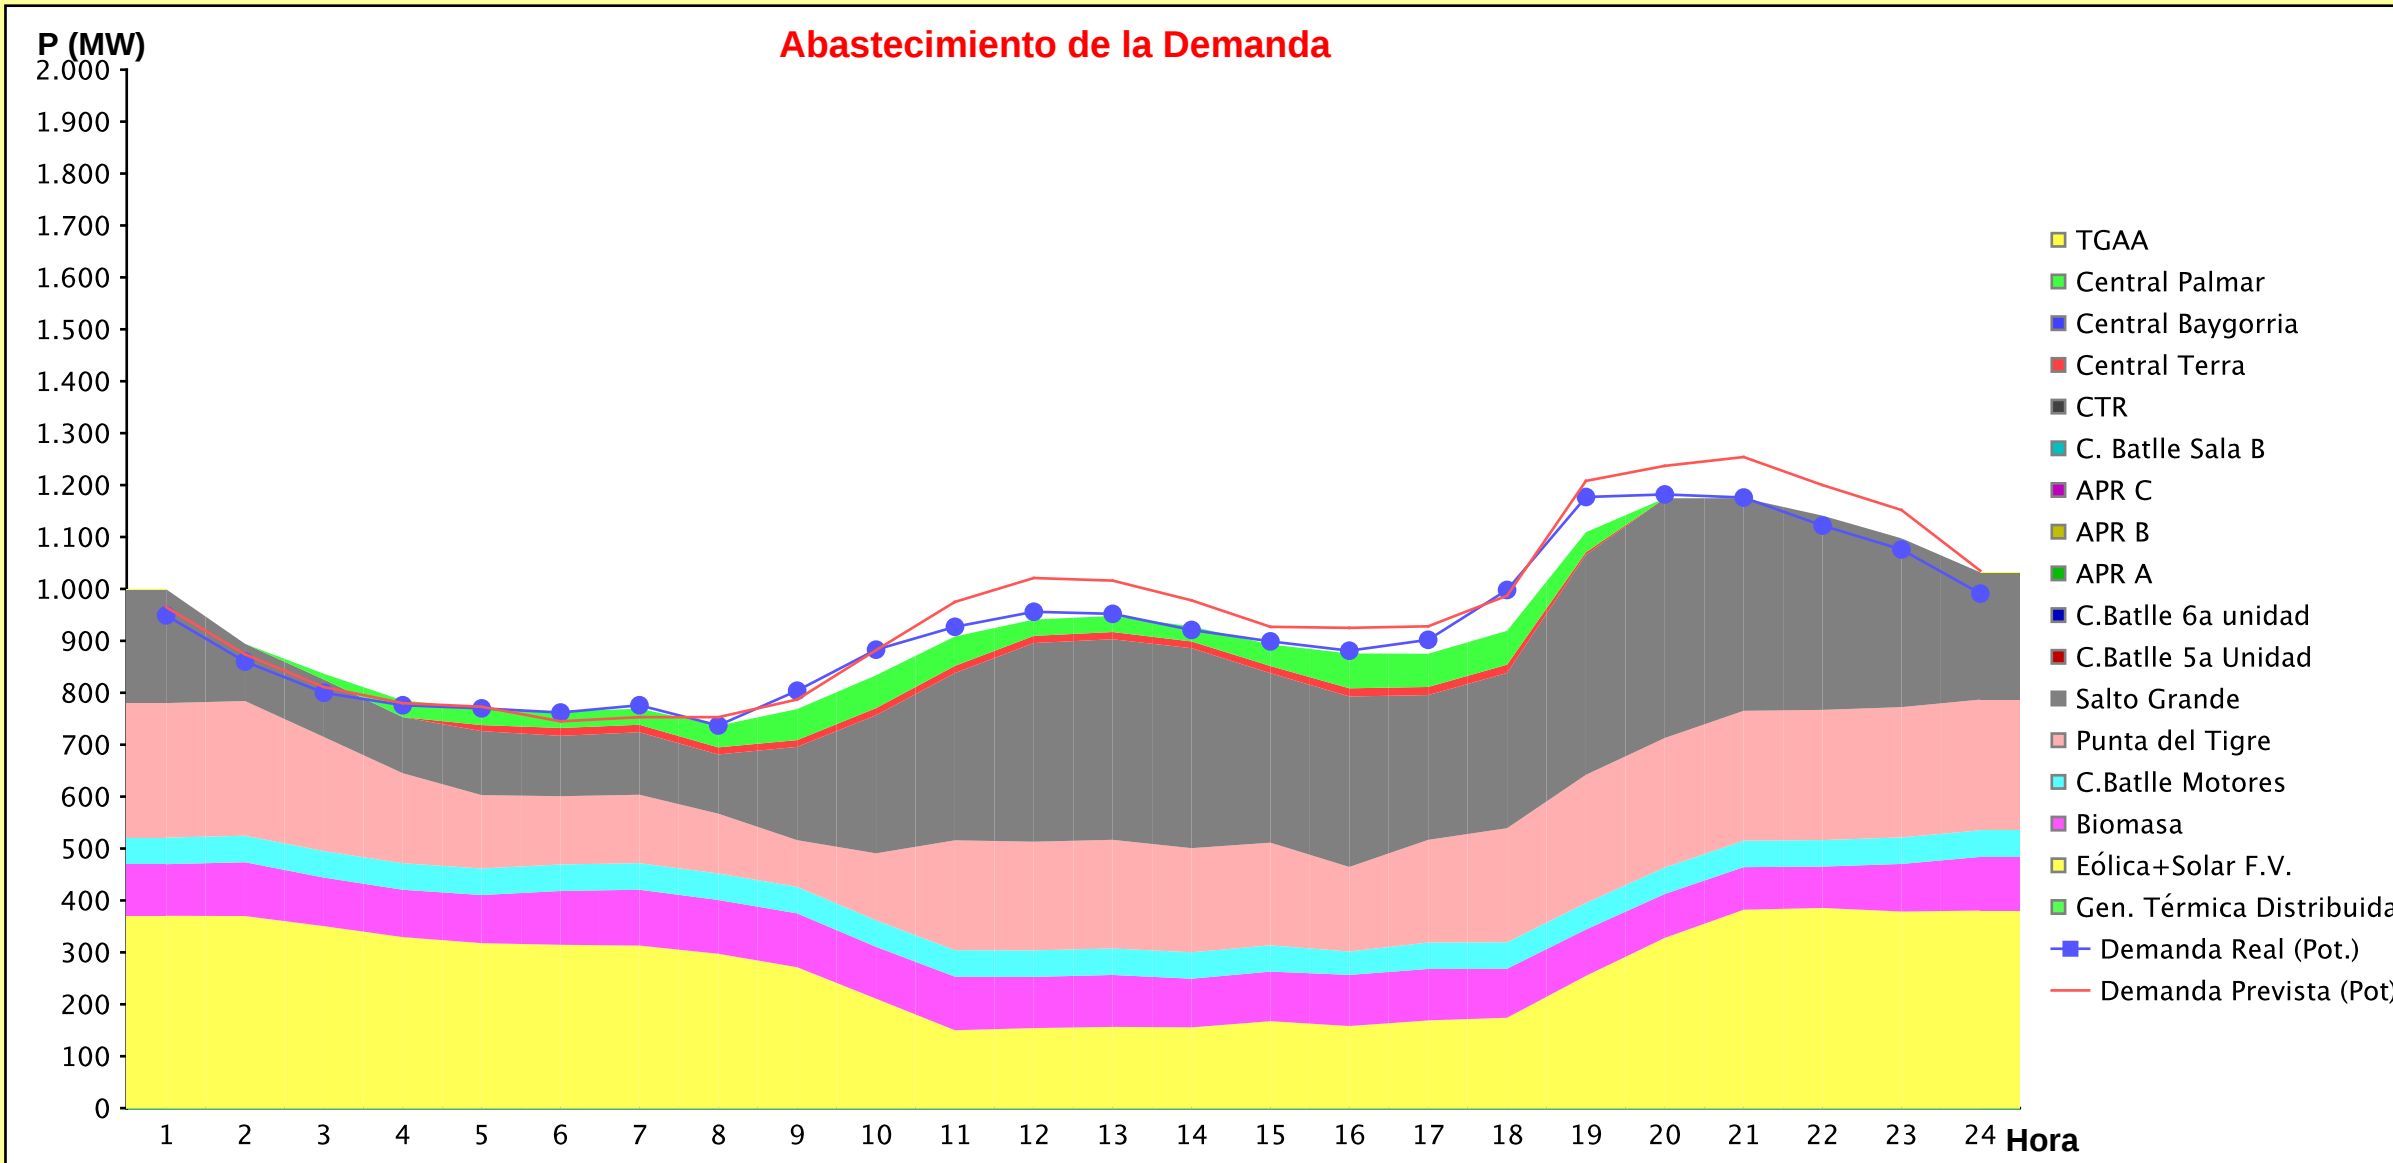

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.077
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.966
Diferencia (MWh)	-889
Ejecutada - Programada	-3,87 %




Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	958,9 Hora 11:57
Potencia mínima:	704,64 Hora 07:35
Pico noche:	1180,31 Hora 19:45

Generación Media (MW)	
Eólica	272,5
Biomasa	96,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

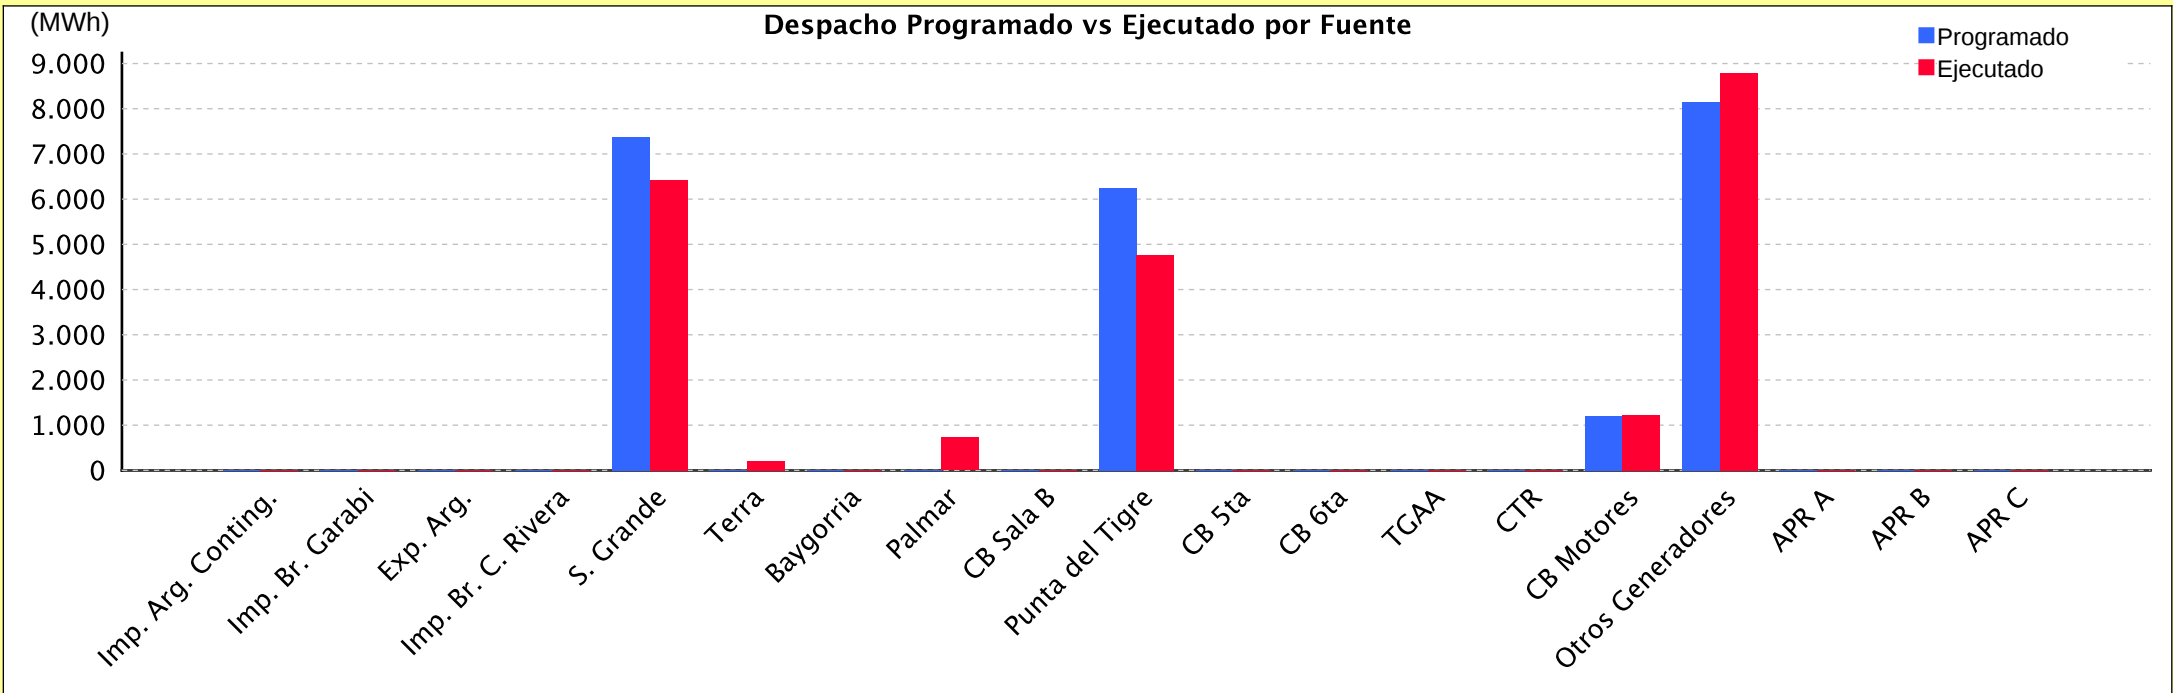
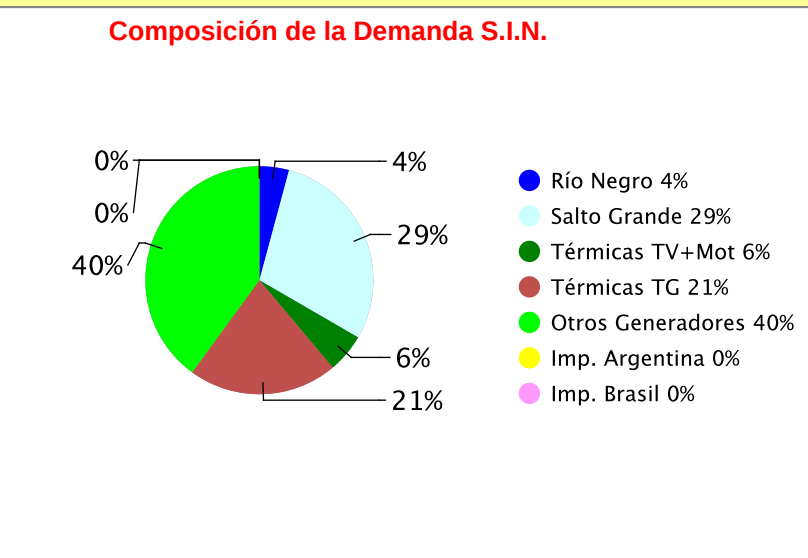


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

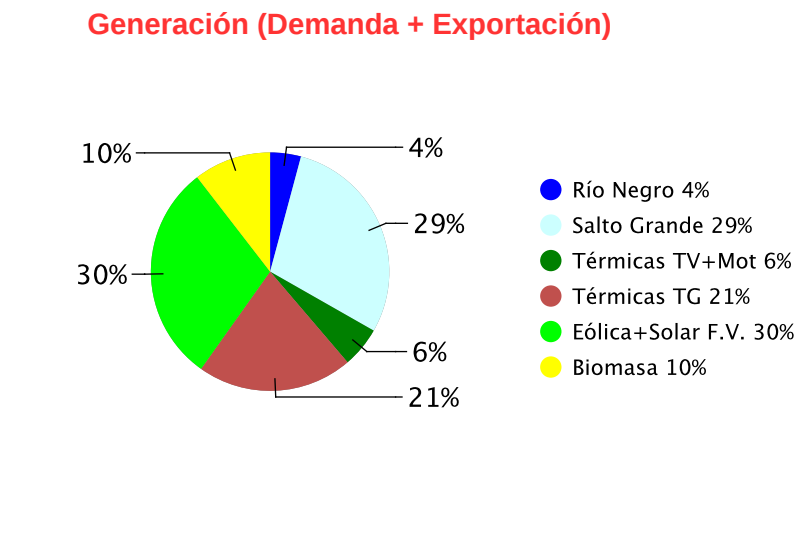



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

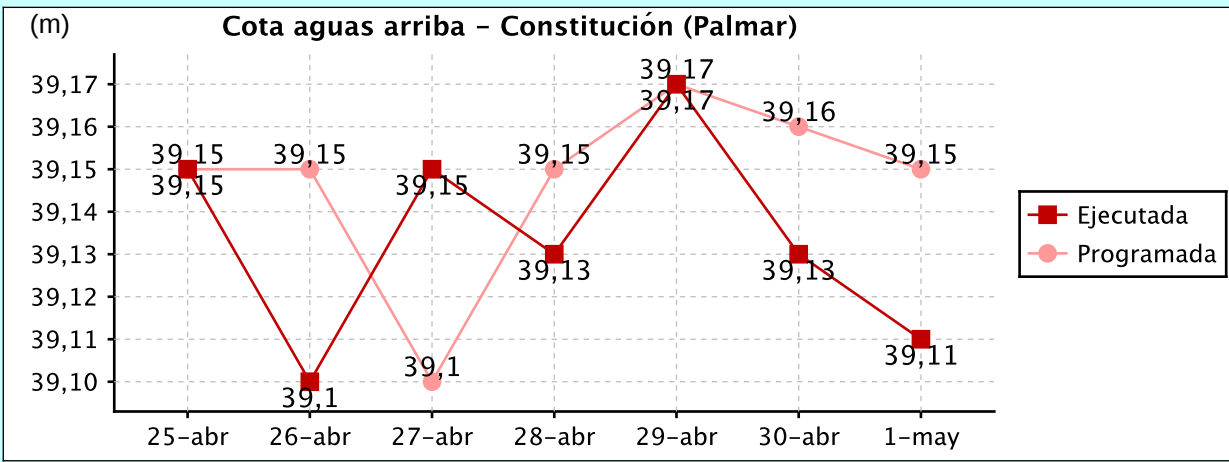
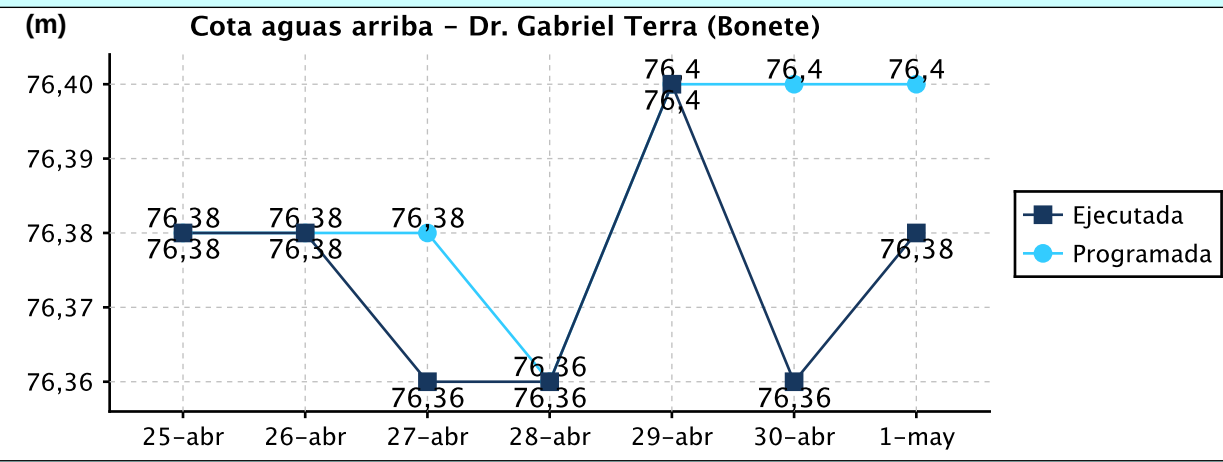


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,38
Baygorria	53,89	53,89
Palmar	39,15	39,11
SGU	35,18	35,17

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

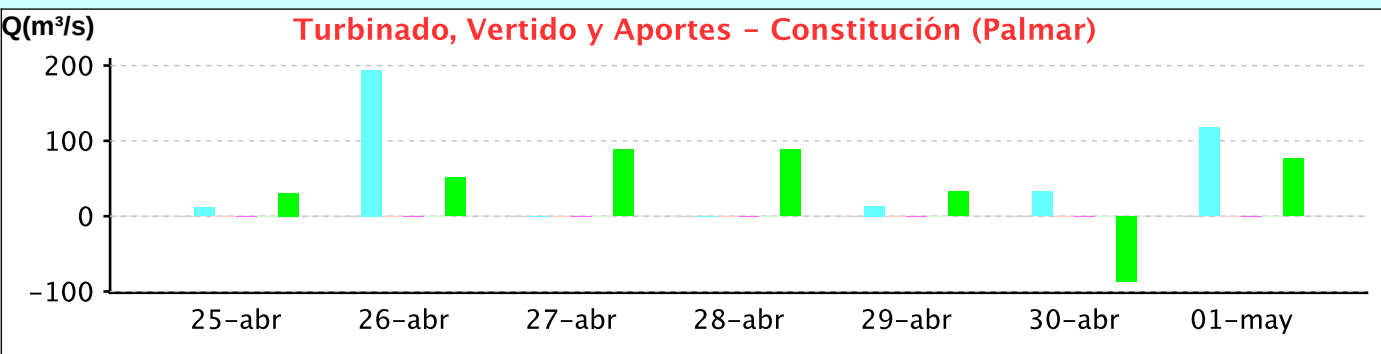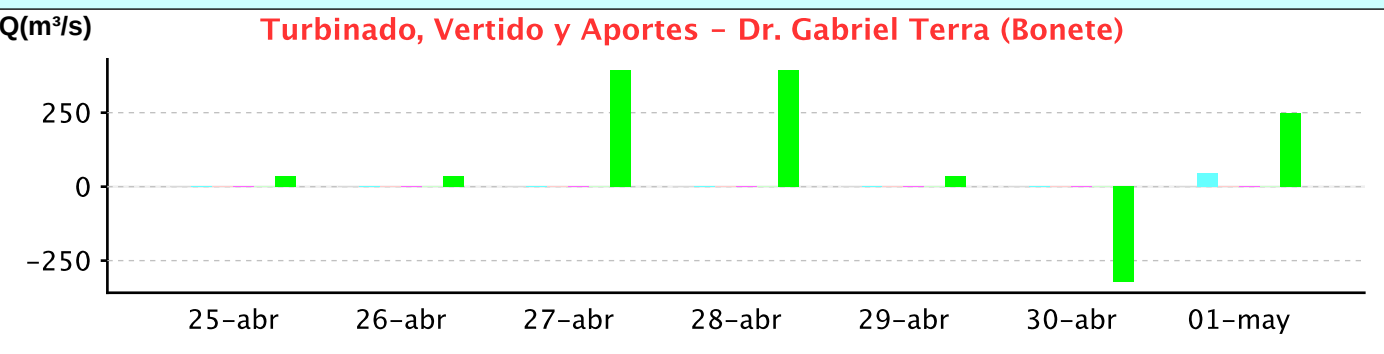

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

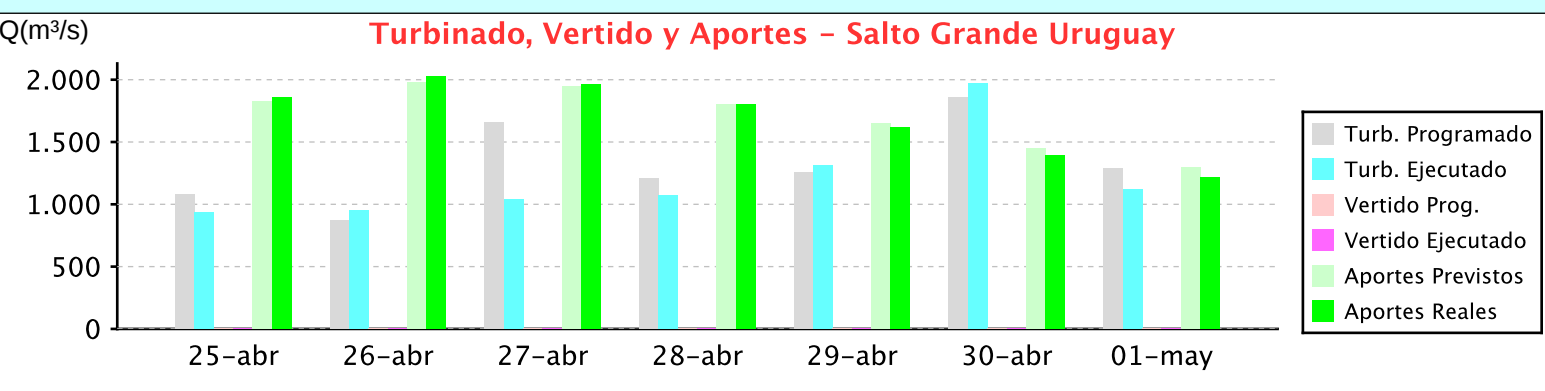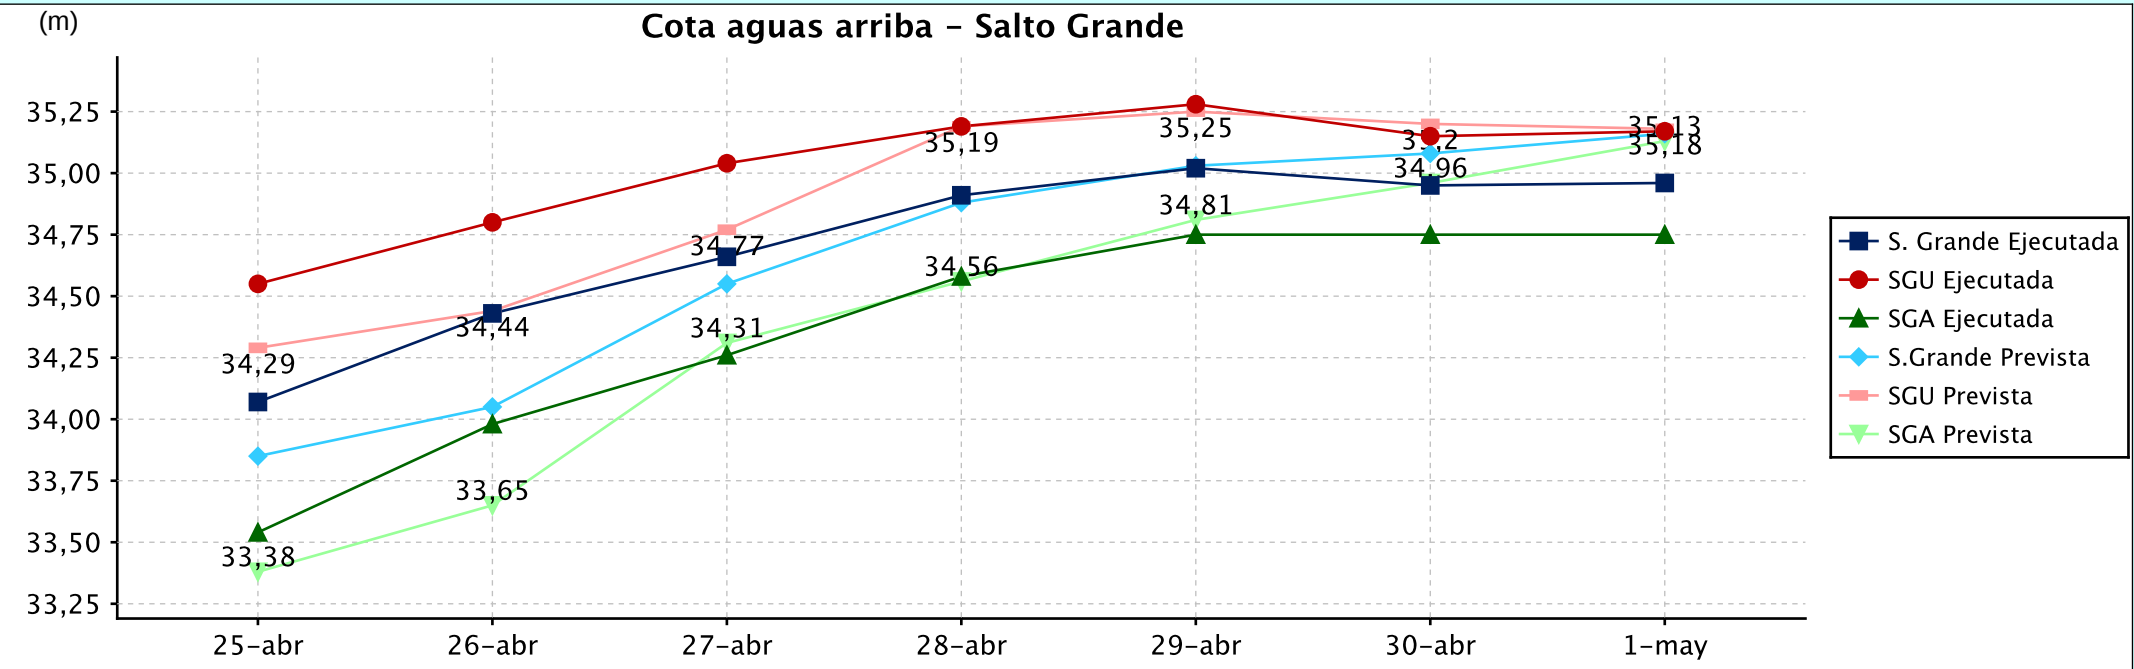

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,17
Cota Vista Arg	34,75
Cota real	34,96
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.819

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	46
Baygorria	0	0
Palmar	0	118
SGU	1.291	1.119

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	248
Baygorria	0	7
Palmar	0	76
SGU	1.300	1.214

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Falta registro de temperatura de Montevideo.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

08/05/2015 15:37