




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 02 de mayo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.201
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.205
Central La Tablada	-91
Central P. del Tigre	4.990
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	415
C. Salto Grande	7.480
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	10.423
TOTAL Generación	24.407

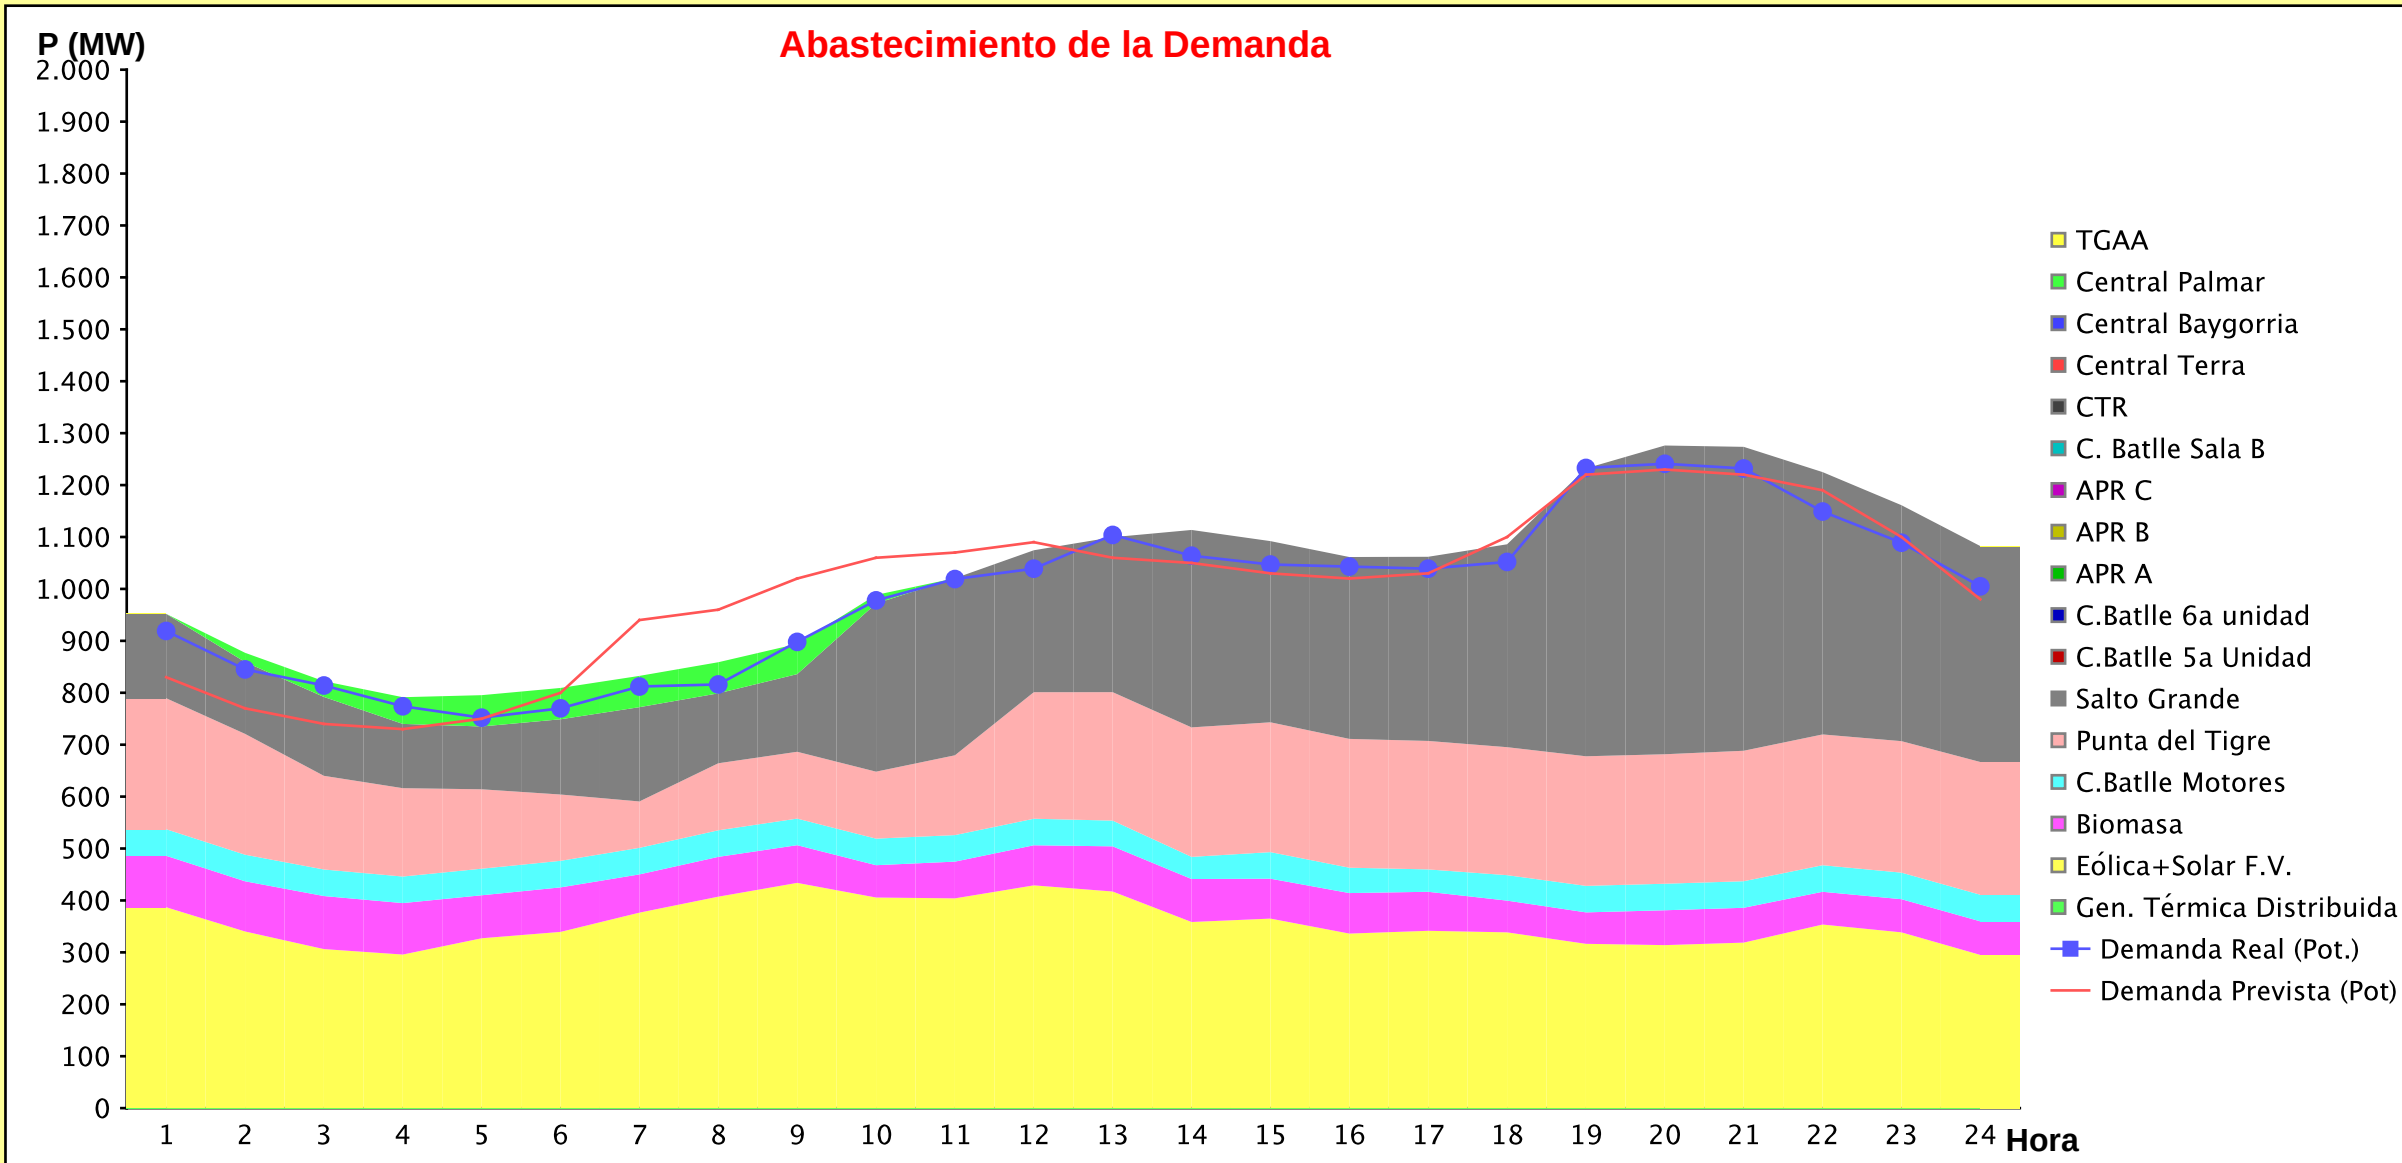

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.407
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.990
Diferencia (MWh)	417
Ejecutada - Programada	1,74 %




Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1138,04 Hora 13:04
Potencia mínima:	786,09 Hora 04:54
Pico noche:	1298,44 Hora 20:35

Generación Media (MW)	
Eólica	356,2
Biomasa	79,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


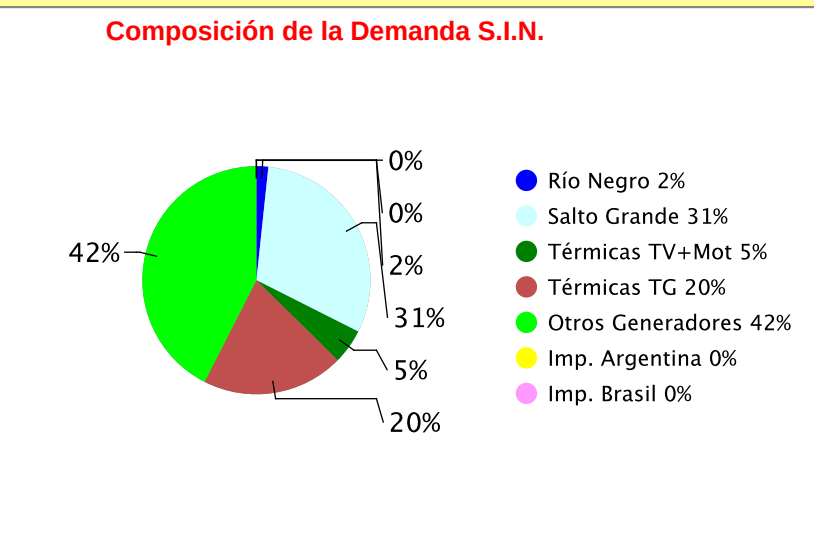


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

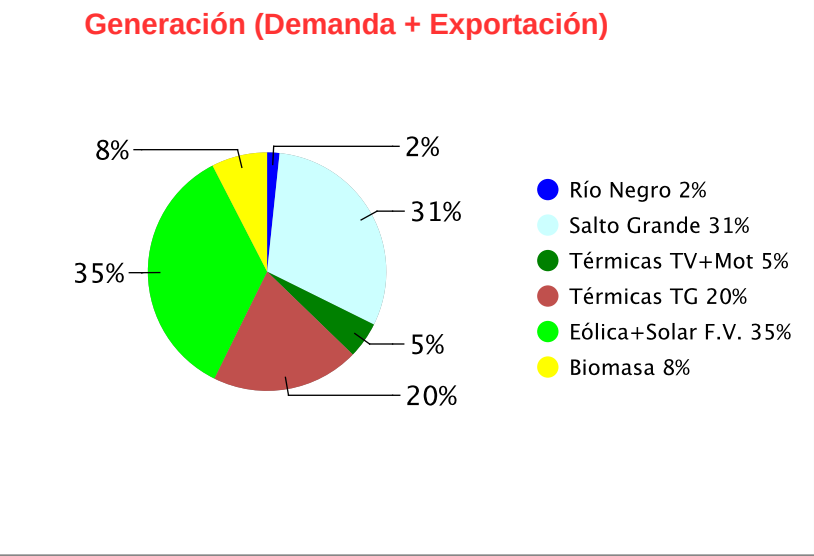



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

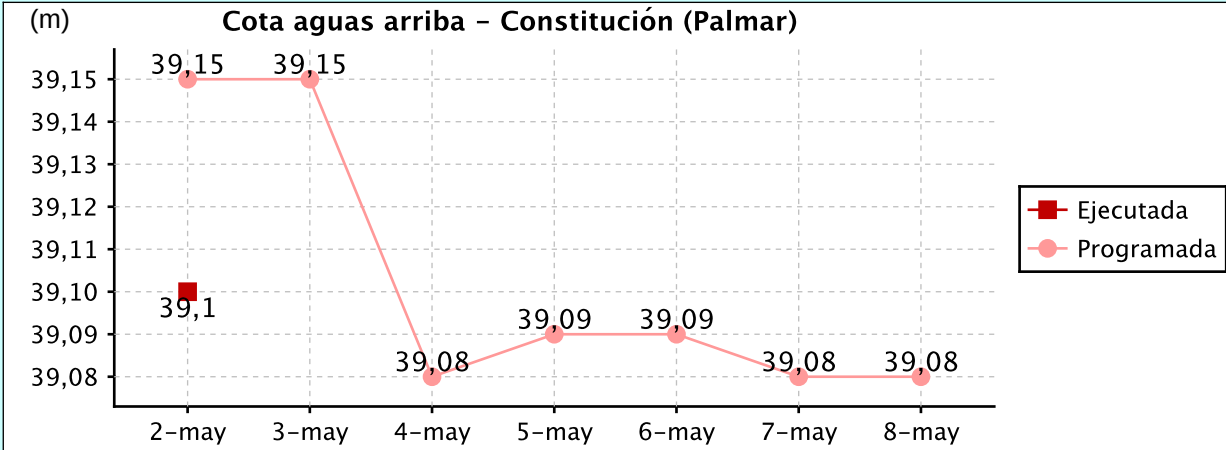
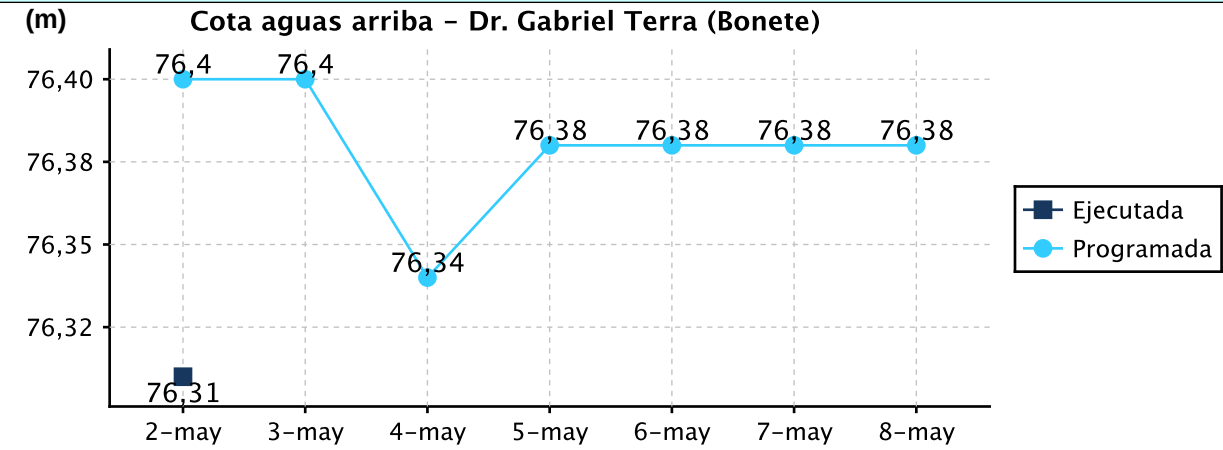


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,31
Baygorria	53,90	53,94
Palmar	39,15	39,1
SGU	35,21	35,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

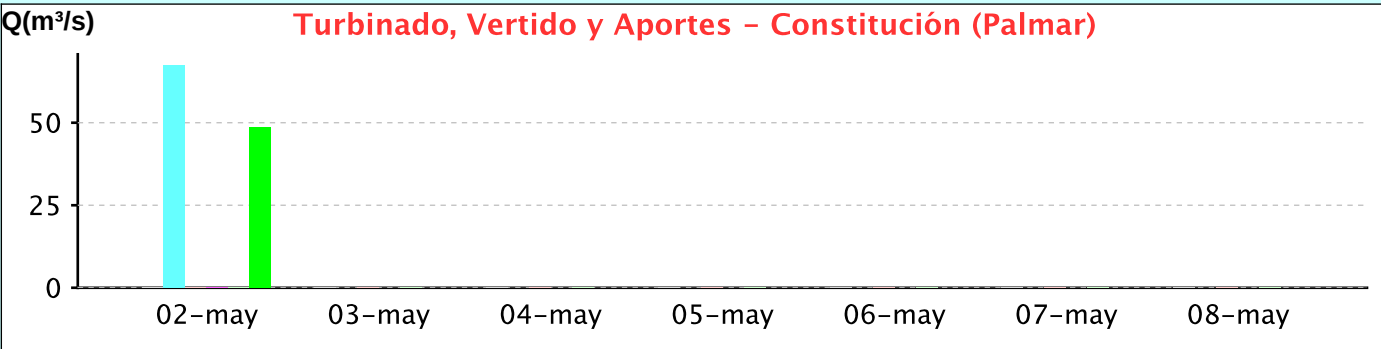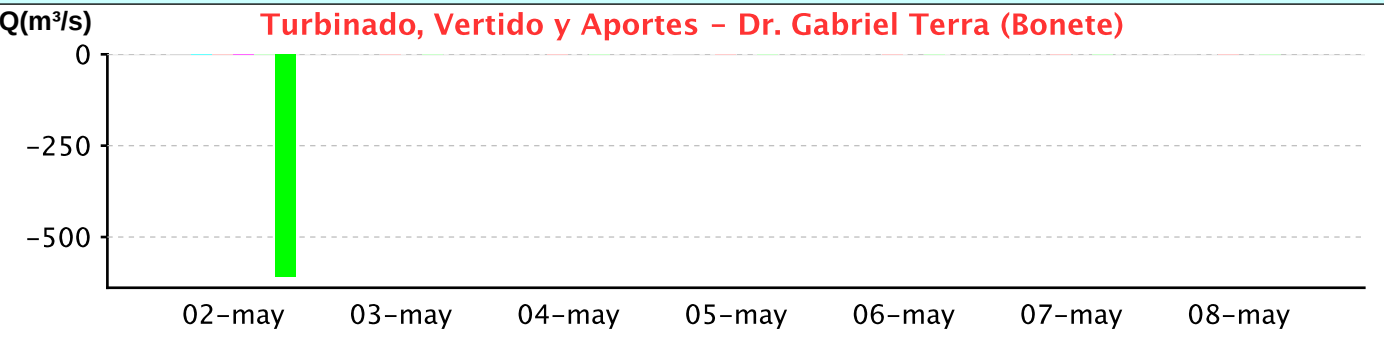

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

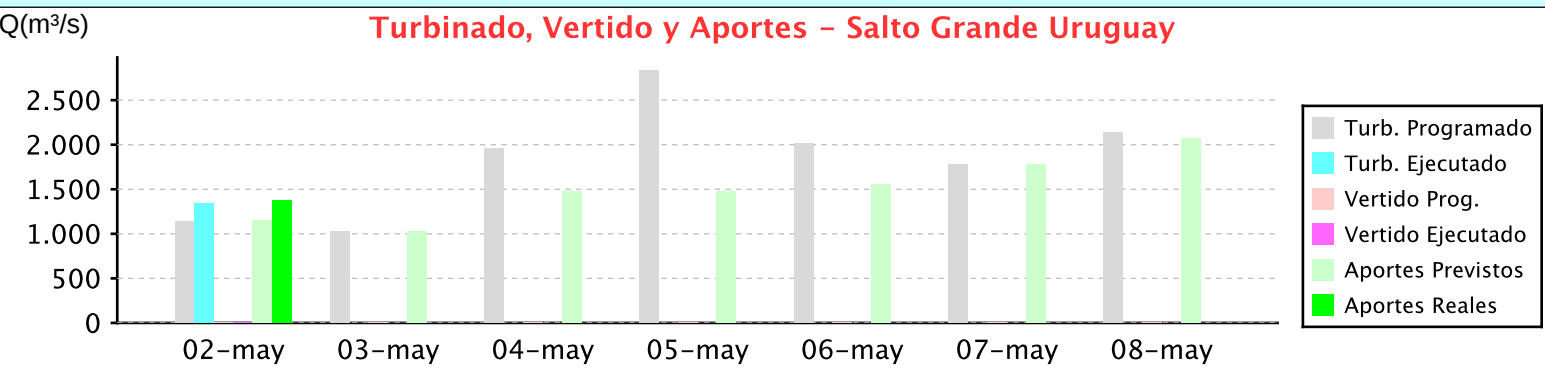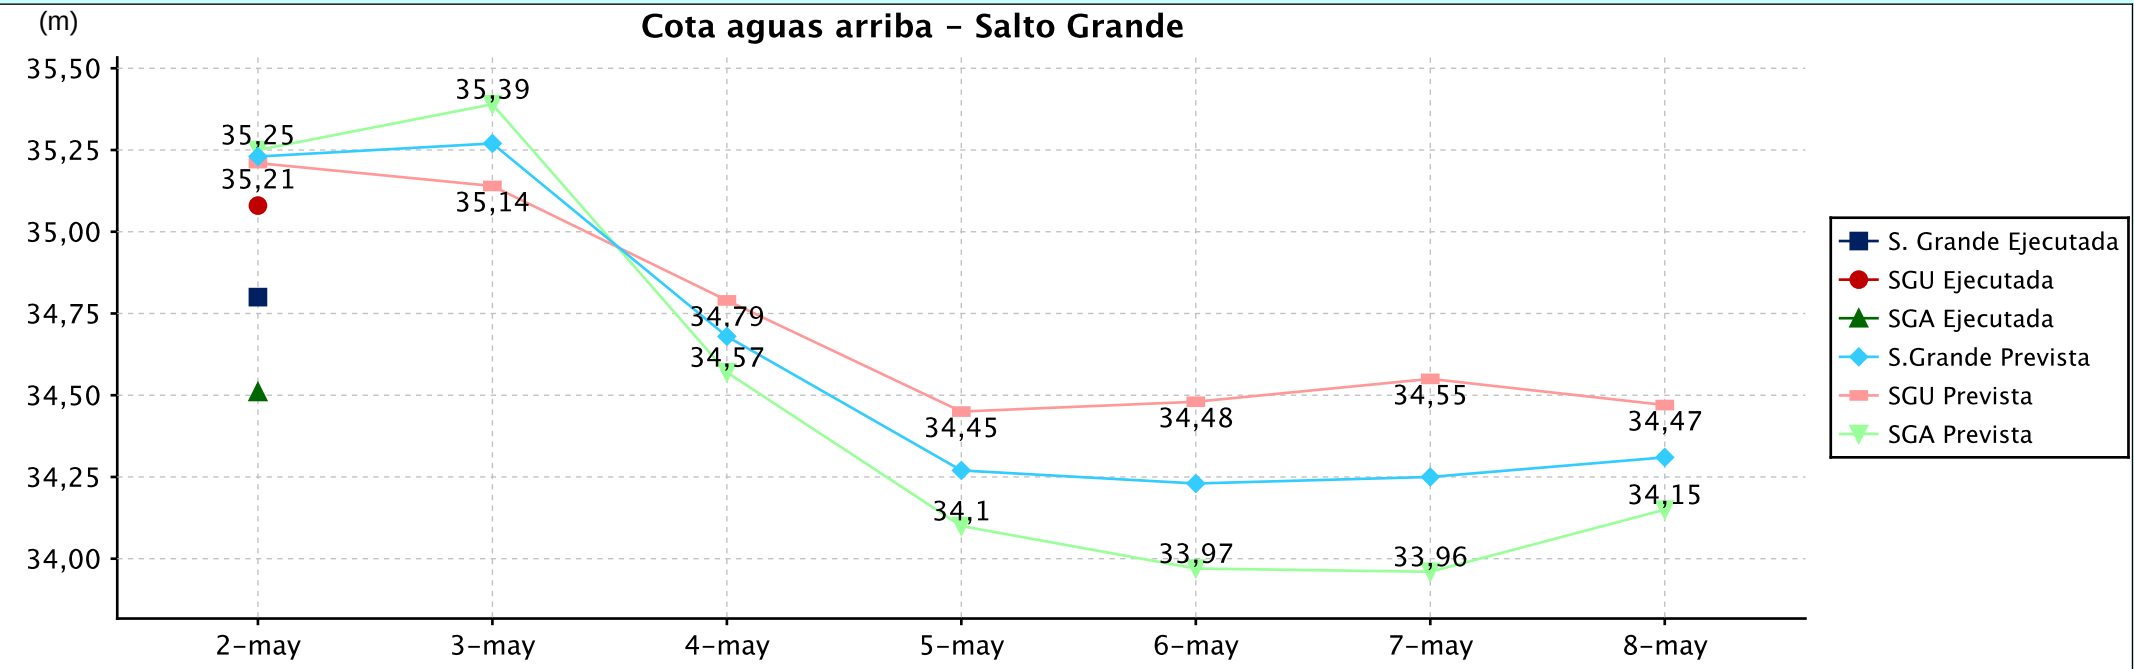

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,08
Cota Vista Arg	34,51
Cota real	34,80
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	12.975

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	67
SGU	1.135	1.336

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-608
Baygorria	0	65
Palmar	0	49
SGU	1.150	1.370

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Falta registro de temperatura de Montevideo.