




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 08 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Batlle	1.402
Sala B	-1
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.403
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	6.278
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.071
C. Baygorria	809
C. Palmar	2.368
C. Salto Grande	11.390
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.932
TOTAL Generación	29.167

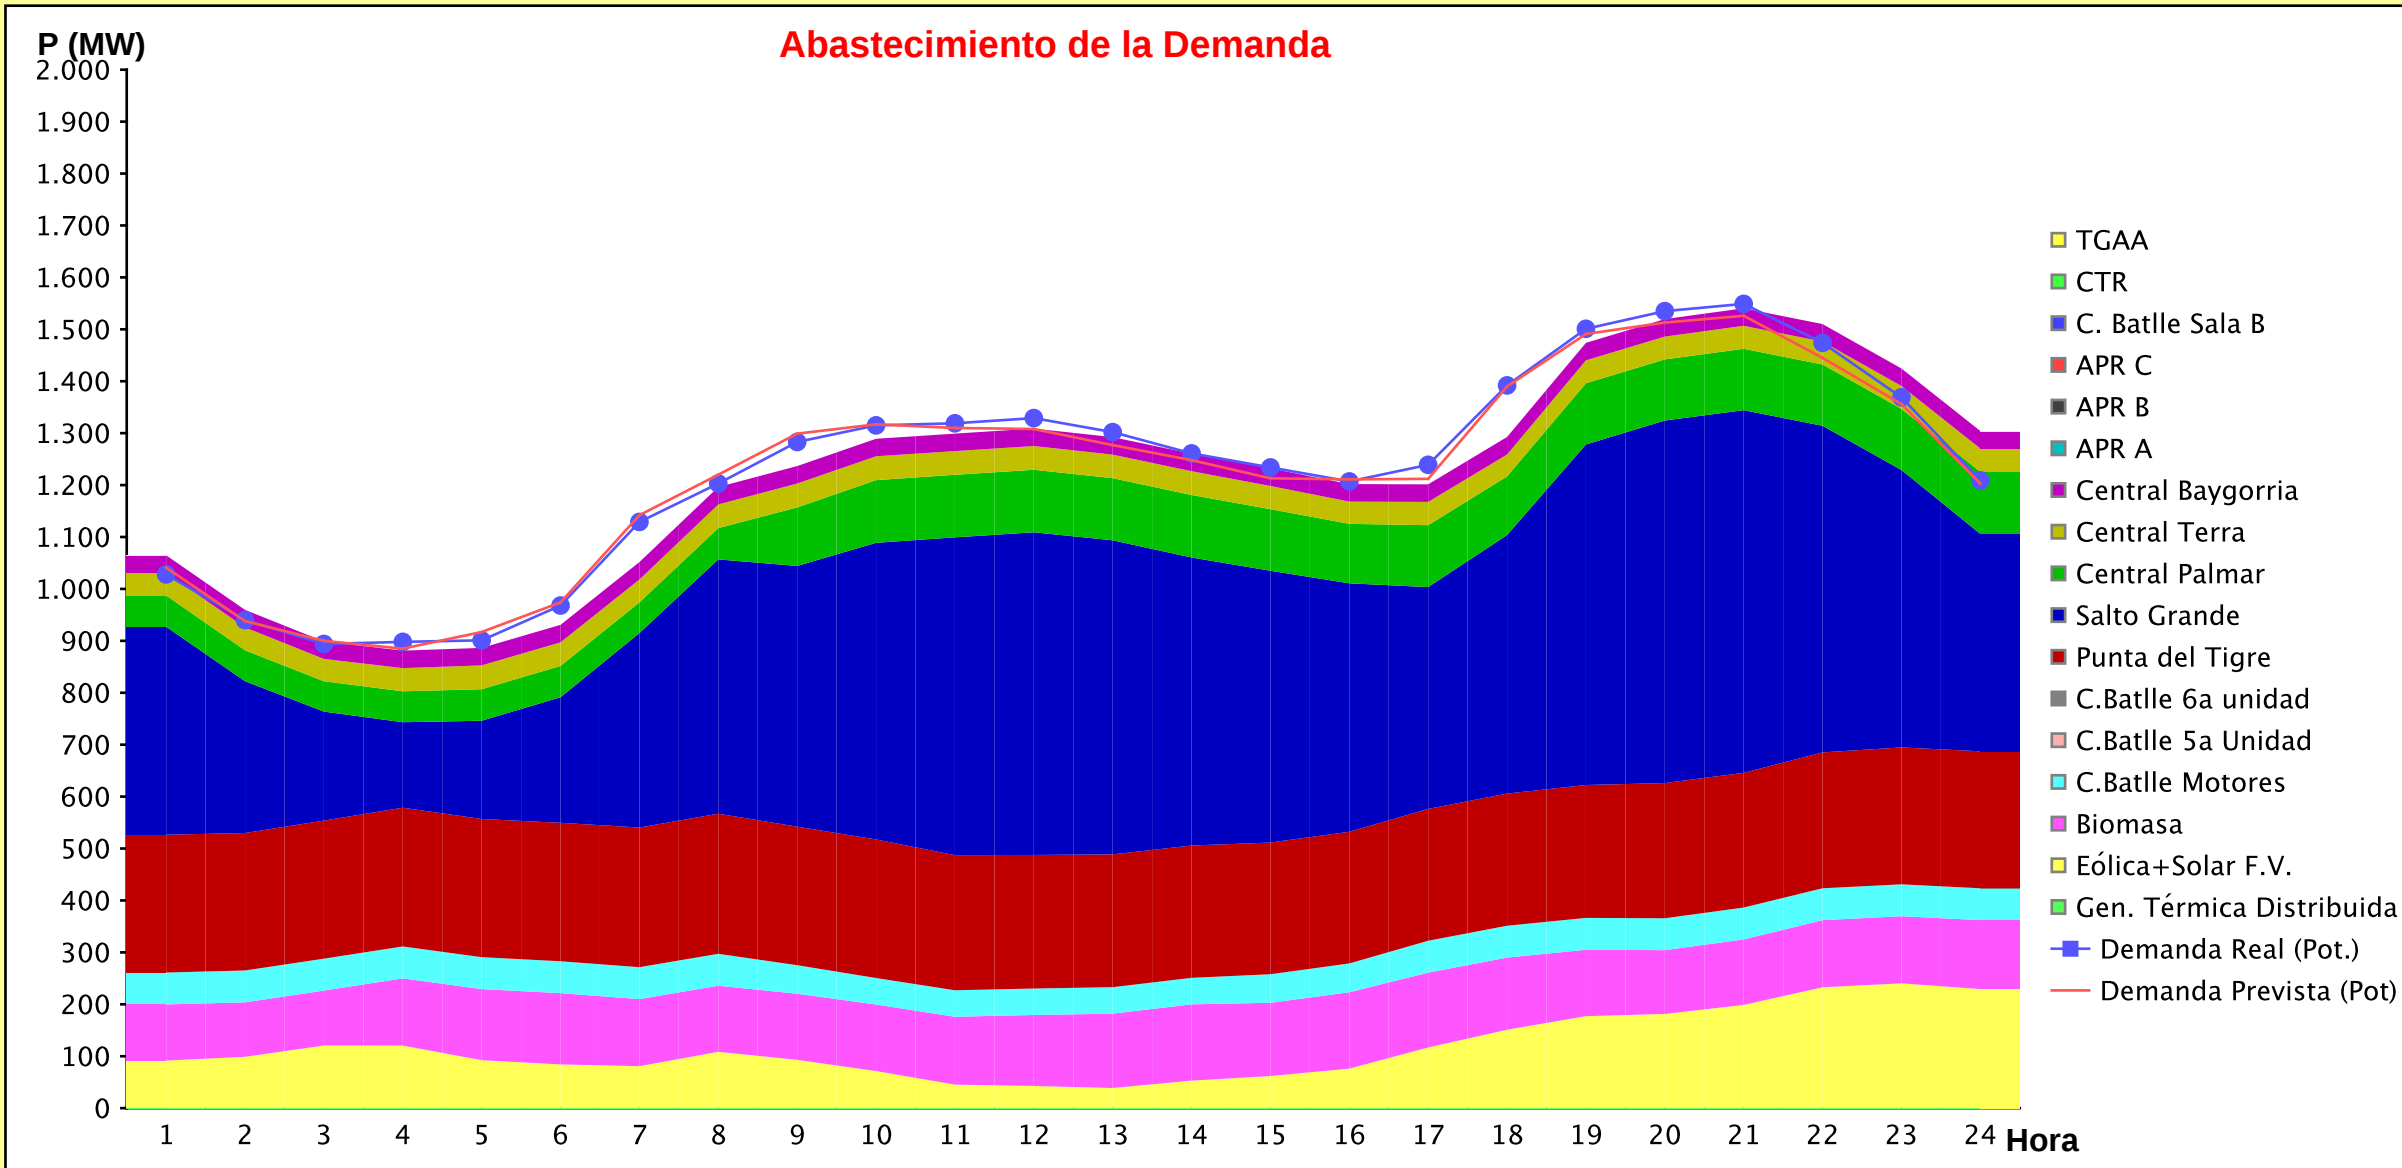

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.167
(en borses de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.336
Diferencia (MWh)	-169
Ejecutada - Programada	-0,58 %


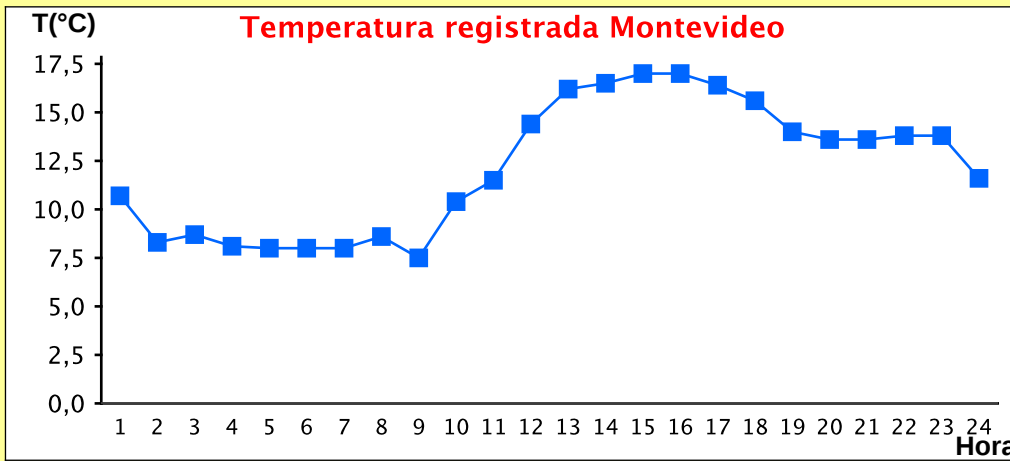


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1333 Hora 11:47
Potencia mínima:	876 Hora 03:21
Pico noche:	1562 Hora 20:45

Generación Media (MW)	
Eólica	118,0
Biomasa	130,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


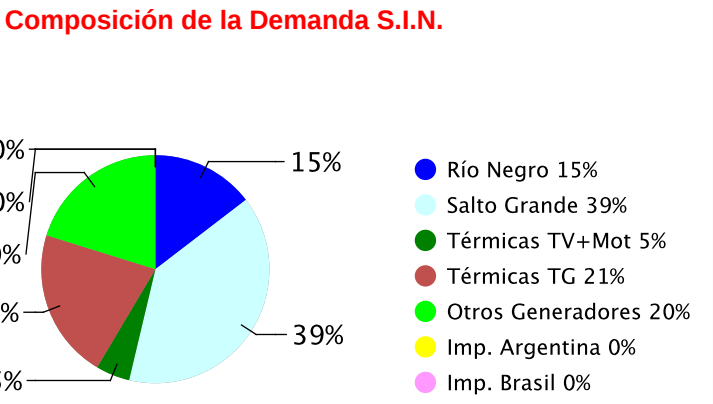


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

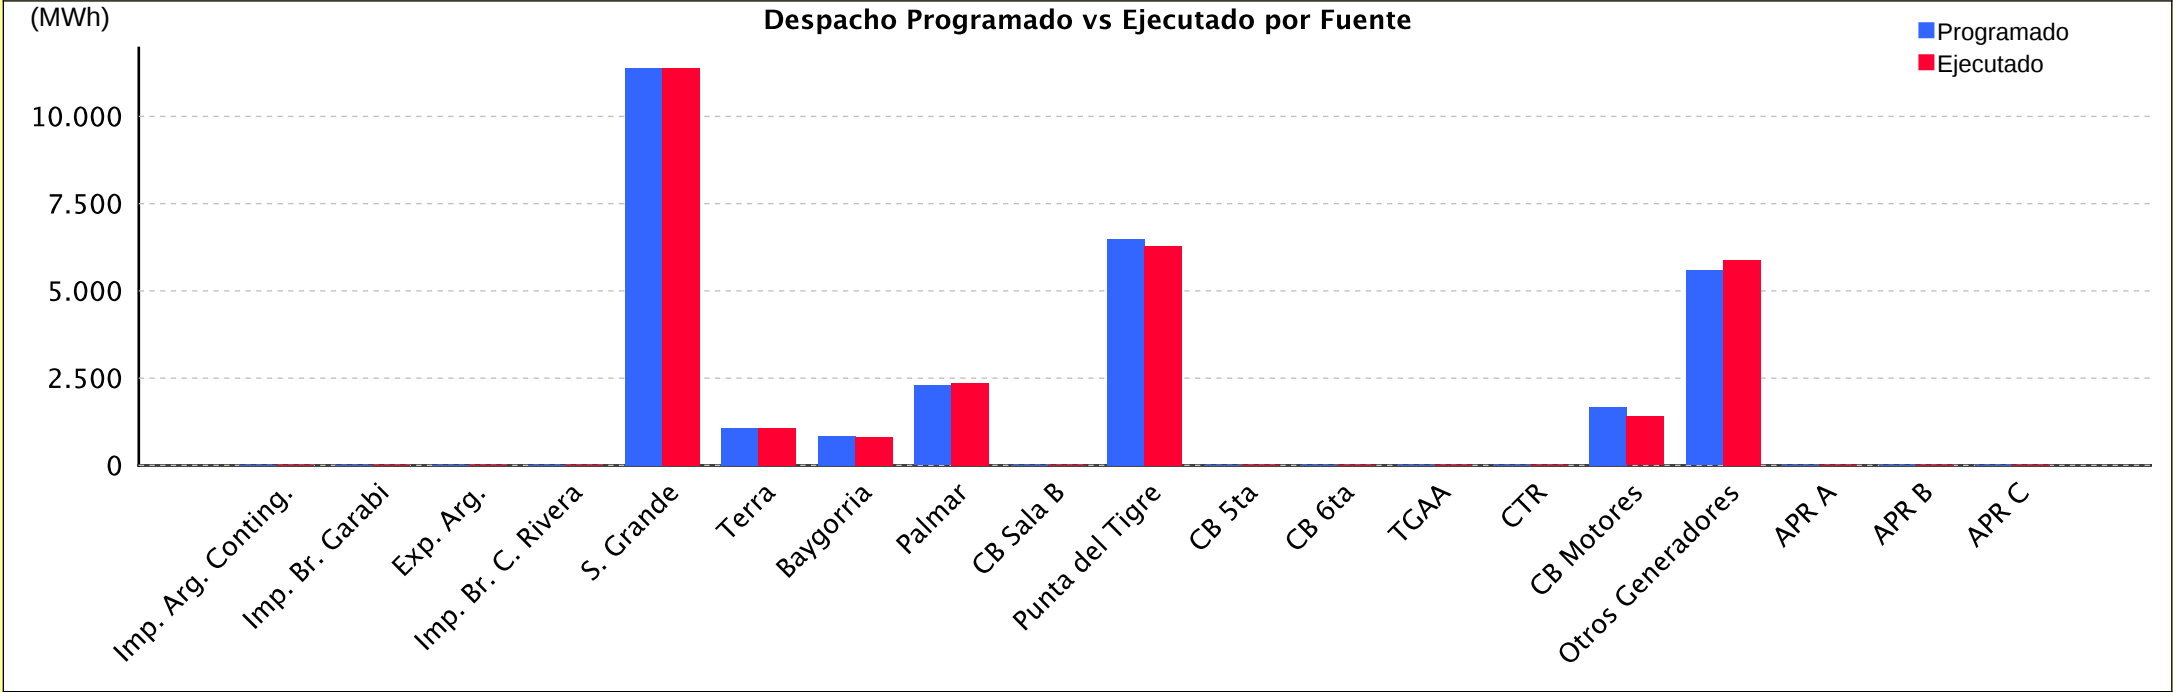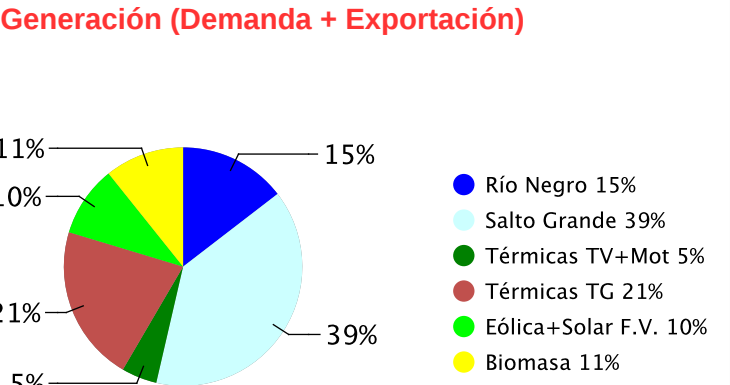



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

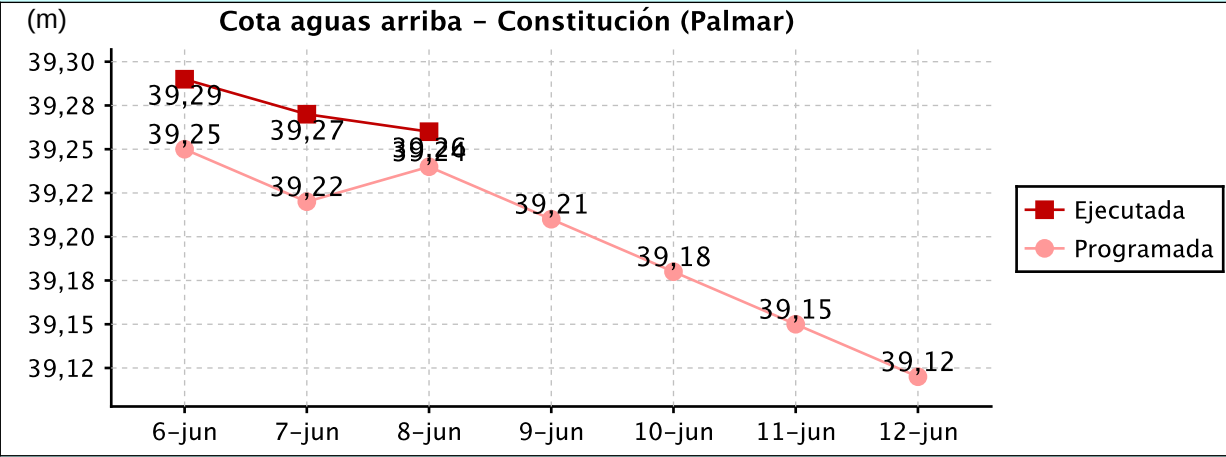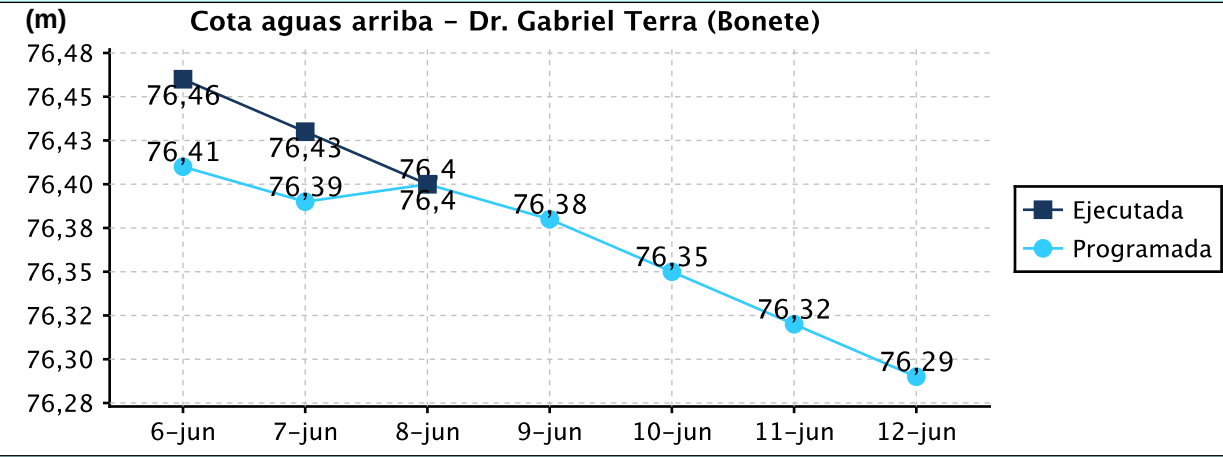


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,4
Baygorria	53,88	53,86
Palmar	39,24	39,26
SGU	34,91	34,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

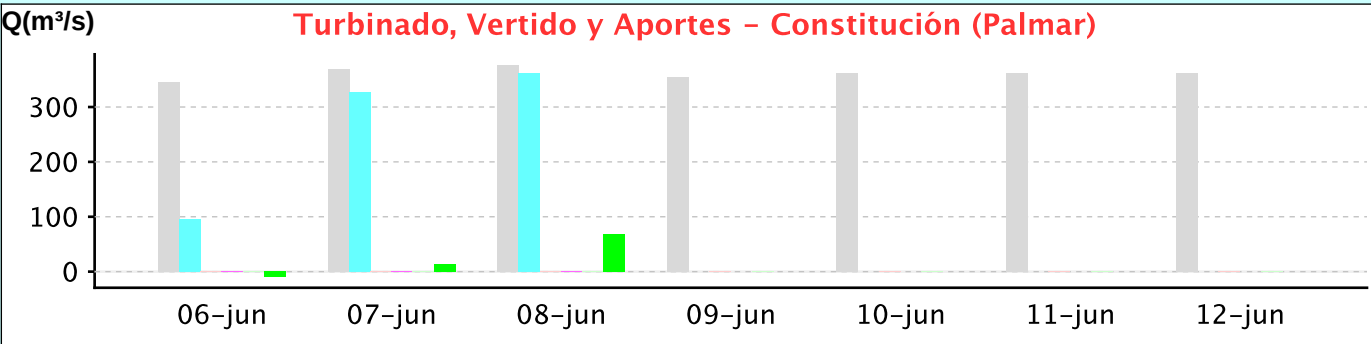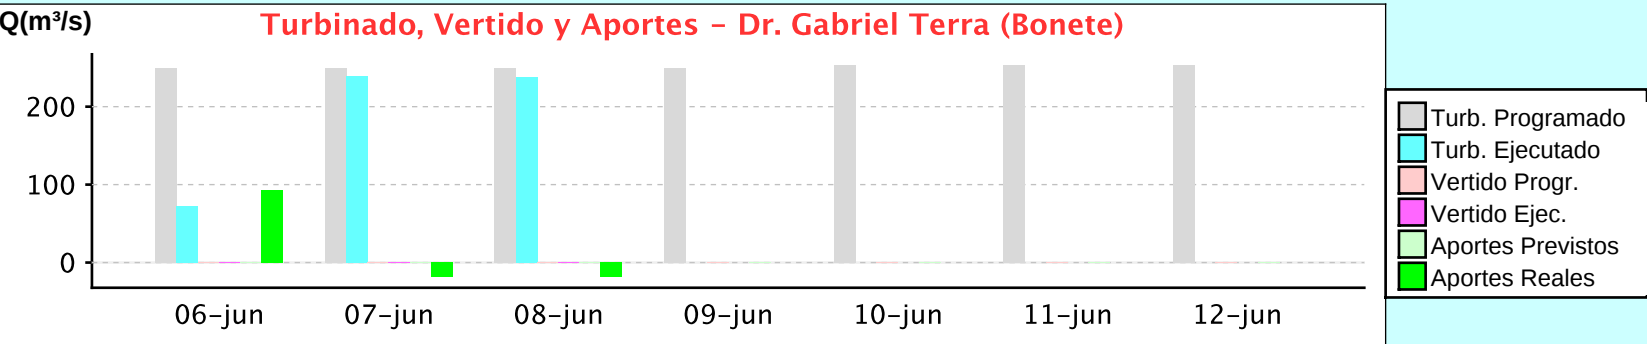

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

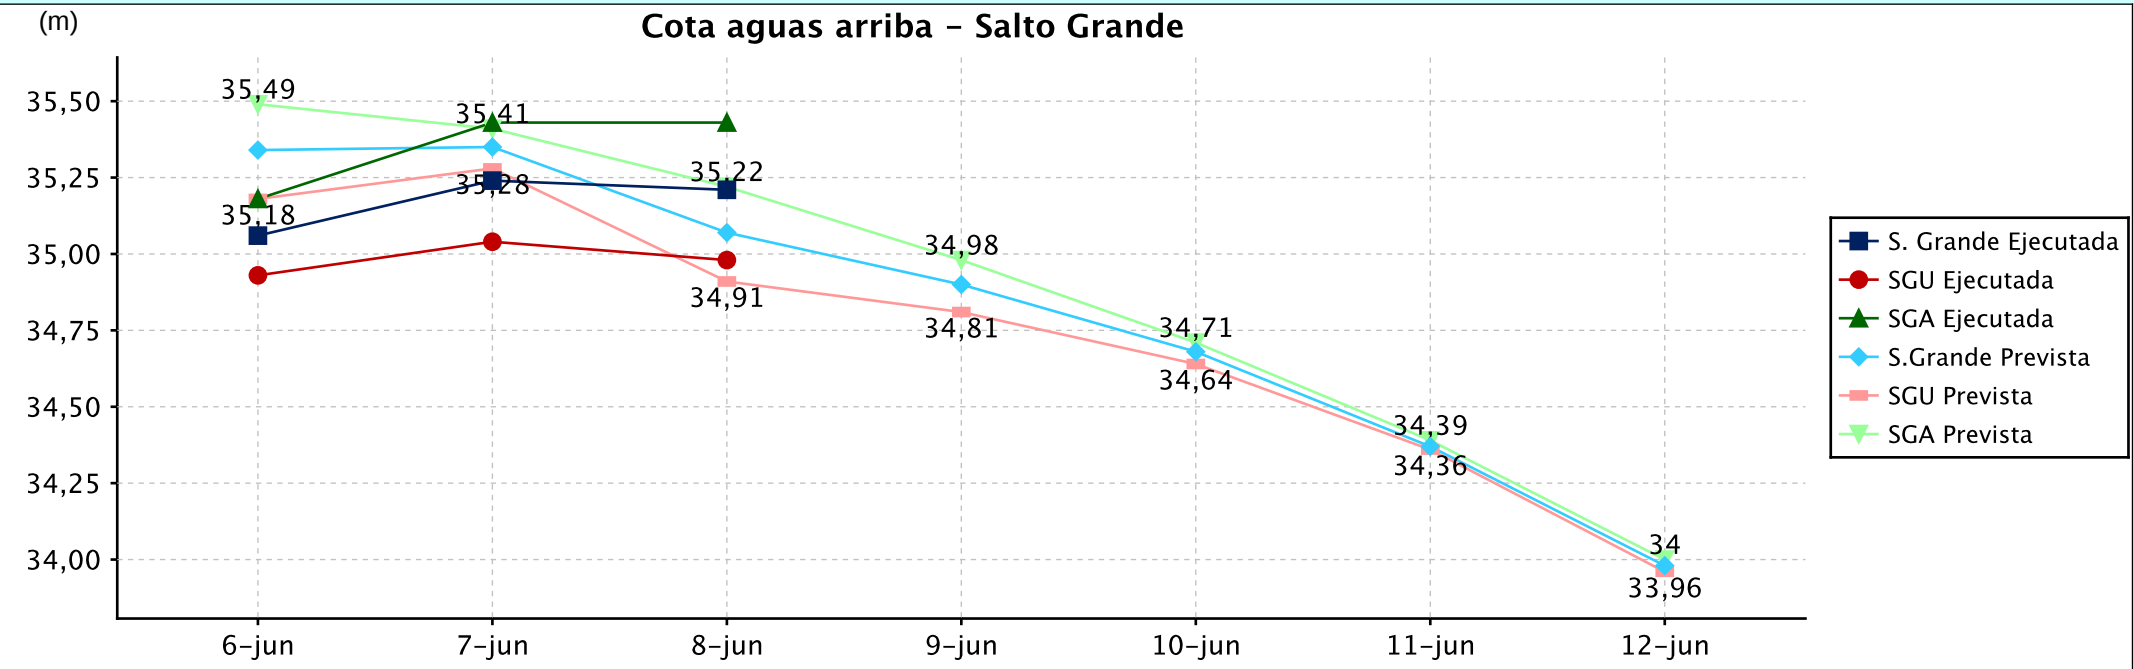


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	249	239
Baygorria	274	272
Palmar	377	361
SGU	2.087	2.002

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-19
Baygorria	0	17
Palmar	0	68
SGU	1.725	1.714

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

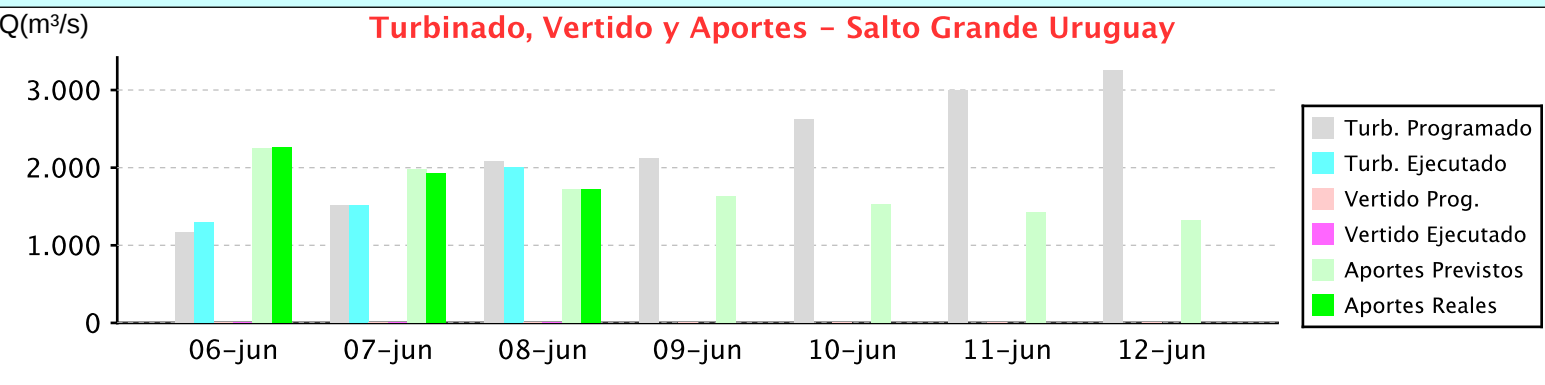

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,98
Cota Vista Arg	35,43
Cota real	35,21
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-10.735	

OBSERVACIONES