




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 10 de junio de 2015


| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 1.486  |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 1.490  |
| Central La Tablada    | -79    |
| Central P. del Tigre  | 5.403  |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -2     |
| APR C                 | 0      |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 1.769  |
| C. Baygorria          | 1.187  |
| C. Palmar             | 2.895  |
| C. Salto Grande       | 11.727 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 6.063  |
| TOTAL Generación      | 30.448 |

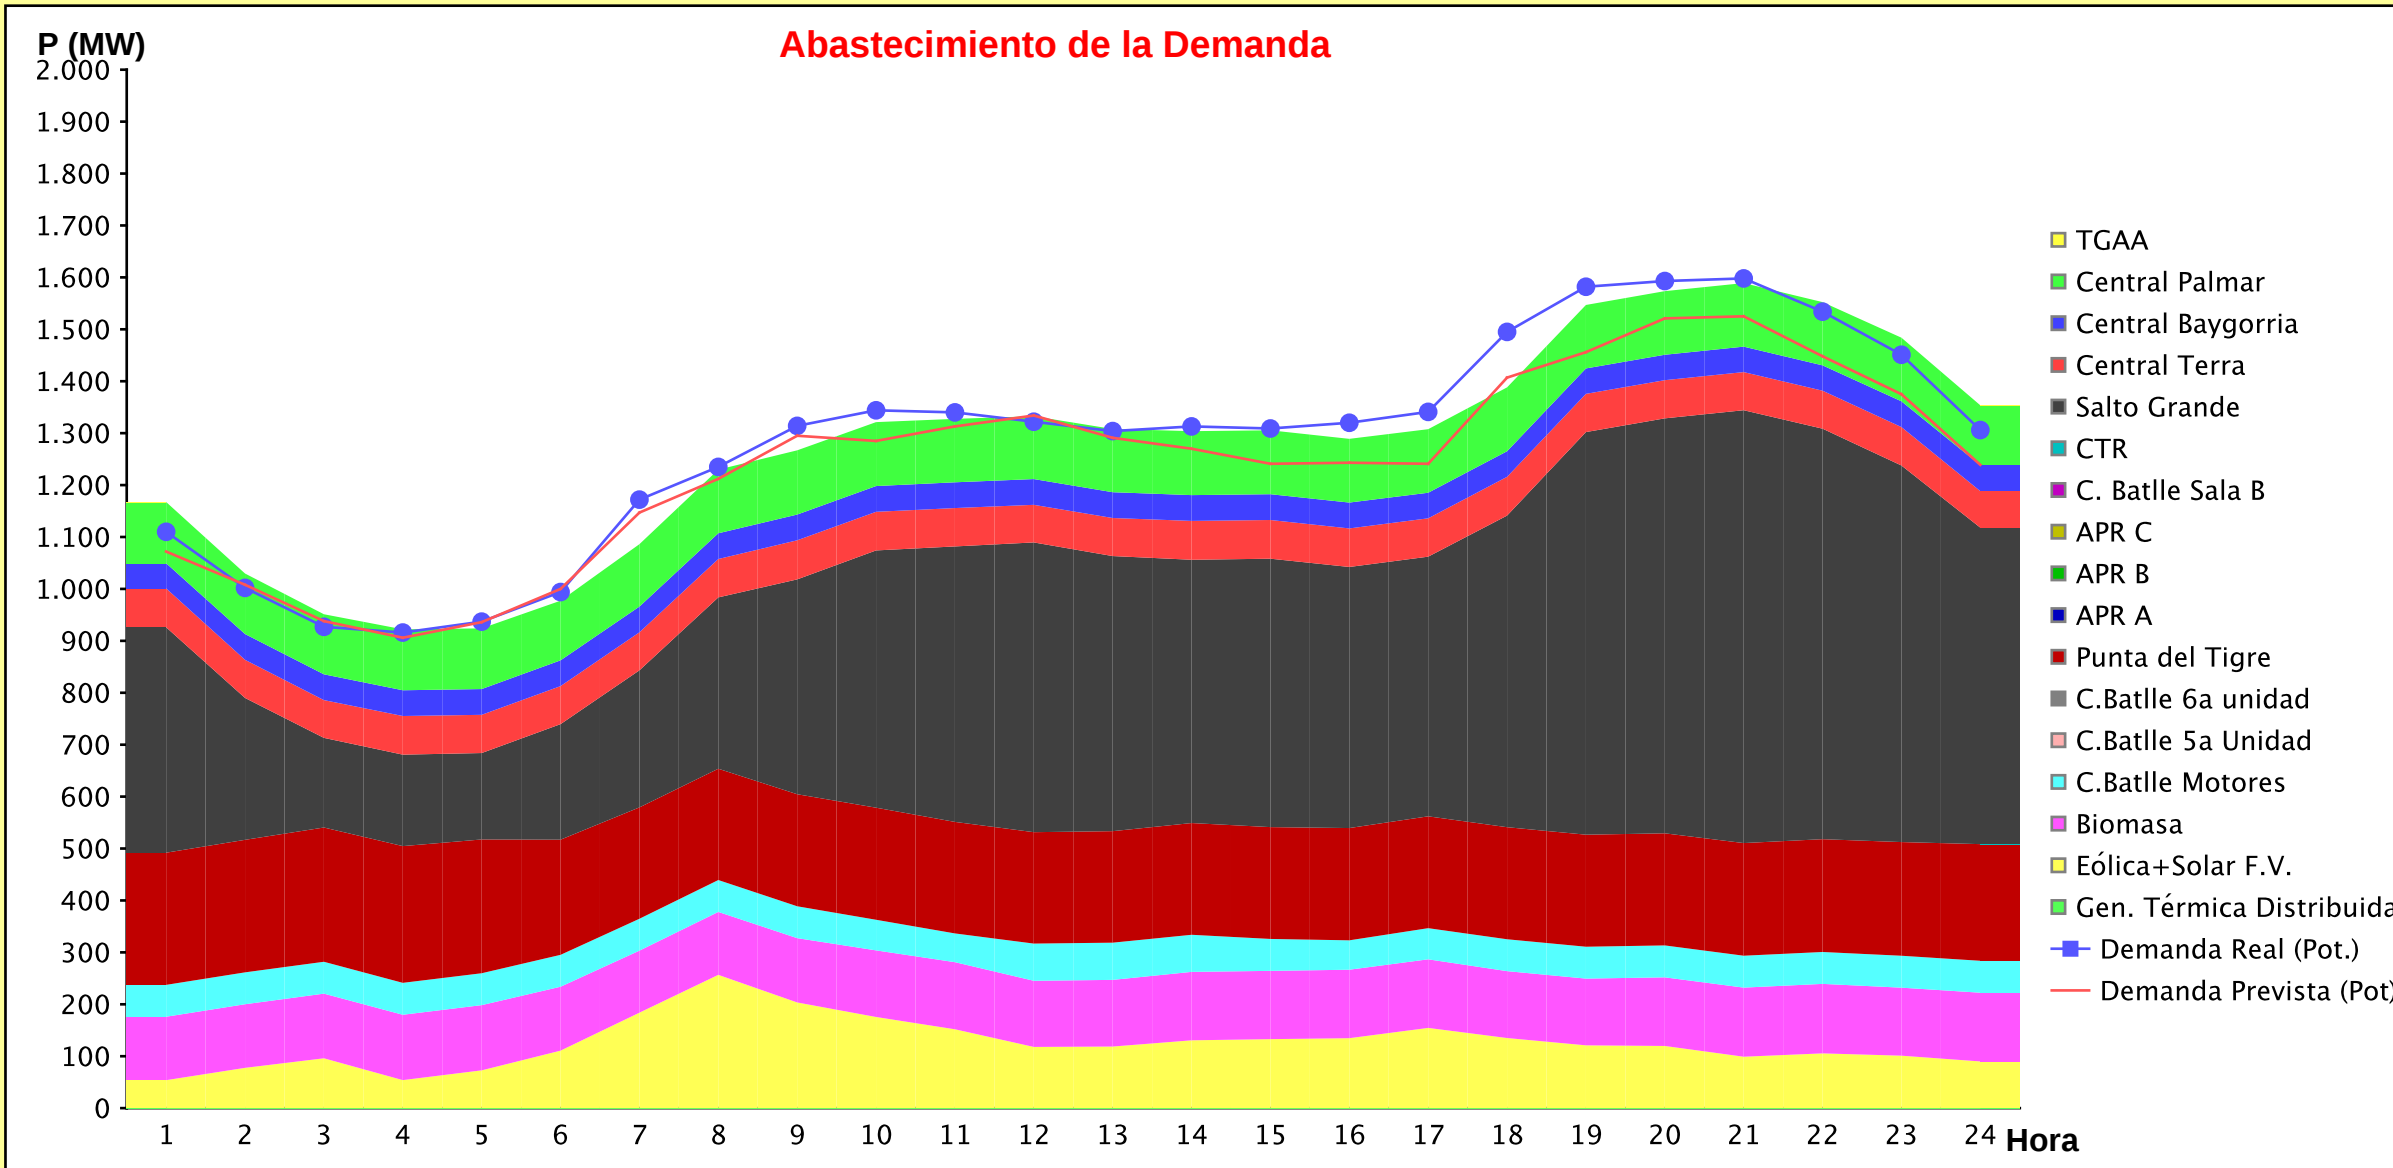

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 30.448 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Demanda Programada (MWh) | 29.703 |
| Diferencia (MWh)         | 745    |
| Ejecutada - Programada   | 2,51 % |

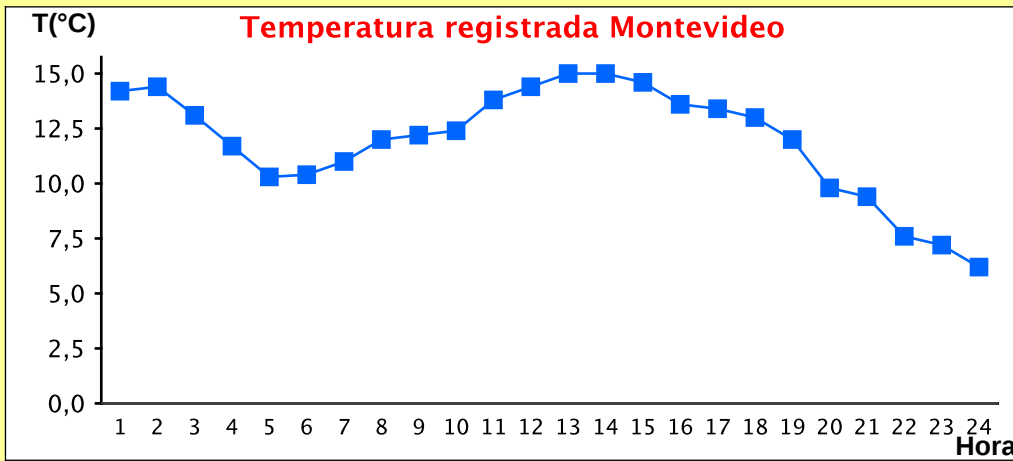

| Picos de Potencia (MW) |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pico mediodía:         | 1352 Hora 09:55 |
| Potencia mínima:       | 916 Hora 03:53  |
| Pico noche:            | 1608 Hora 20:48 |



| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 125,7 |
| Biomasa                | 128,7 |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

Composición de la Demanda S.I.N.

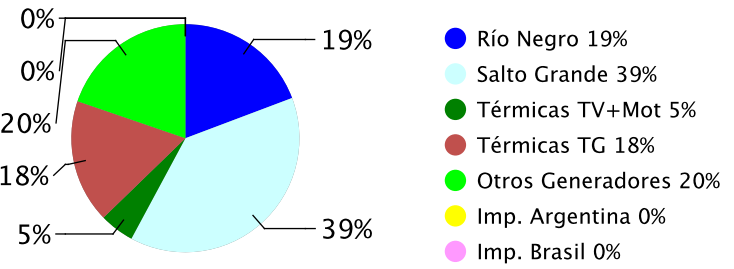



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

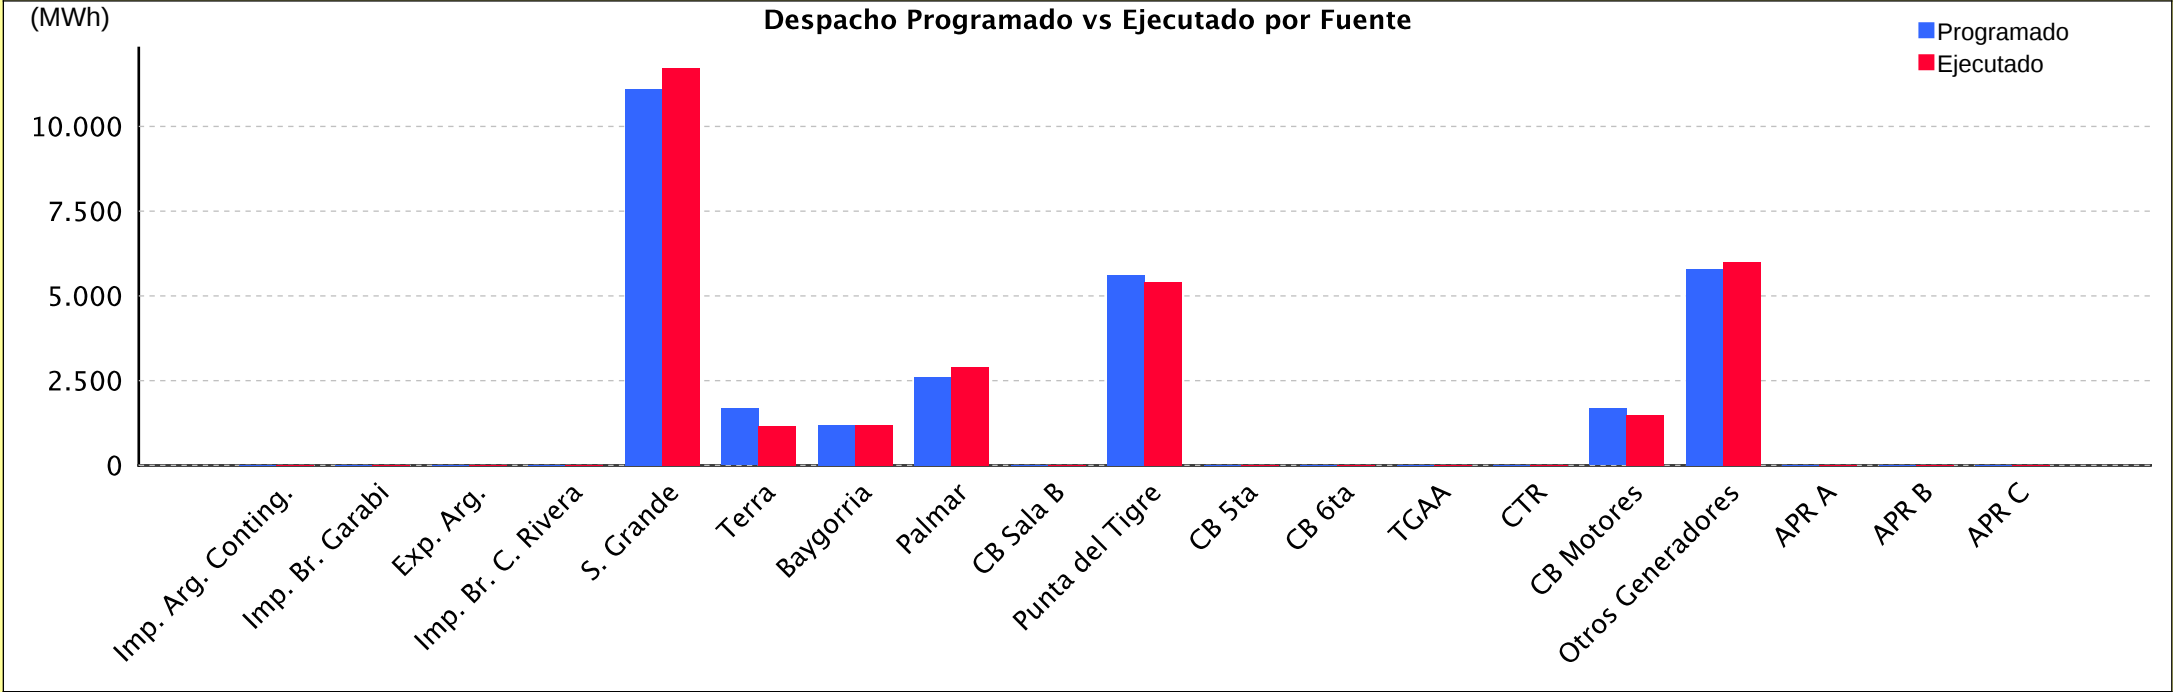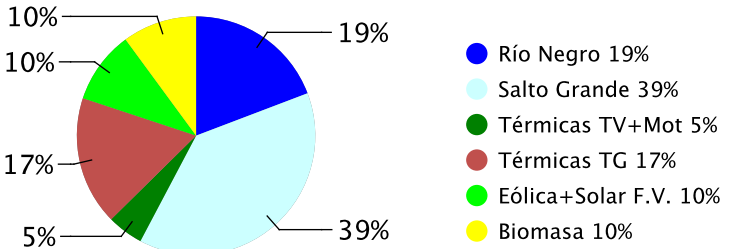



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

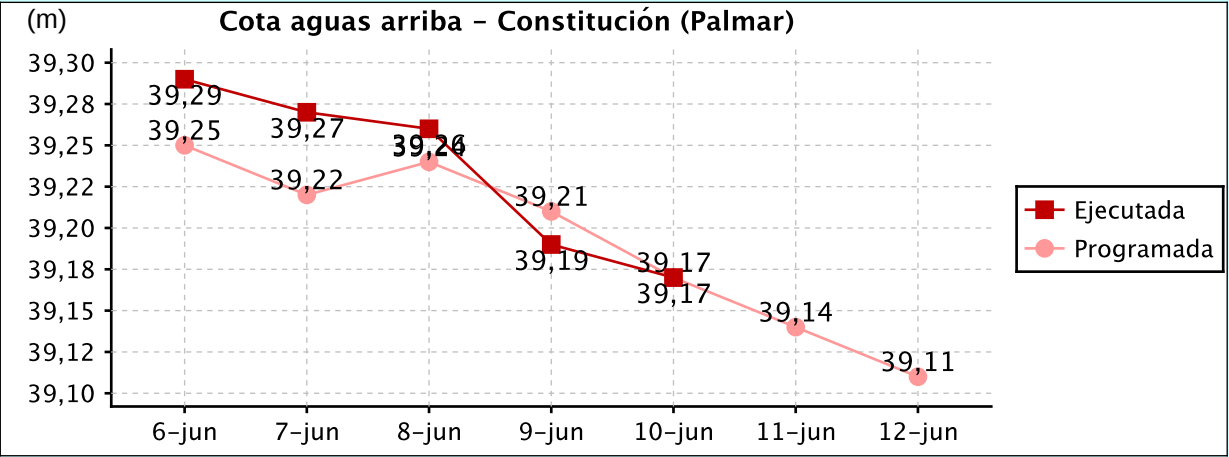
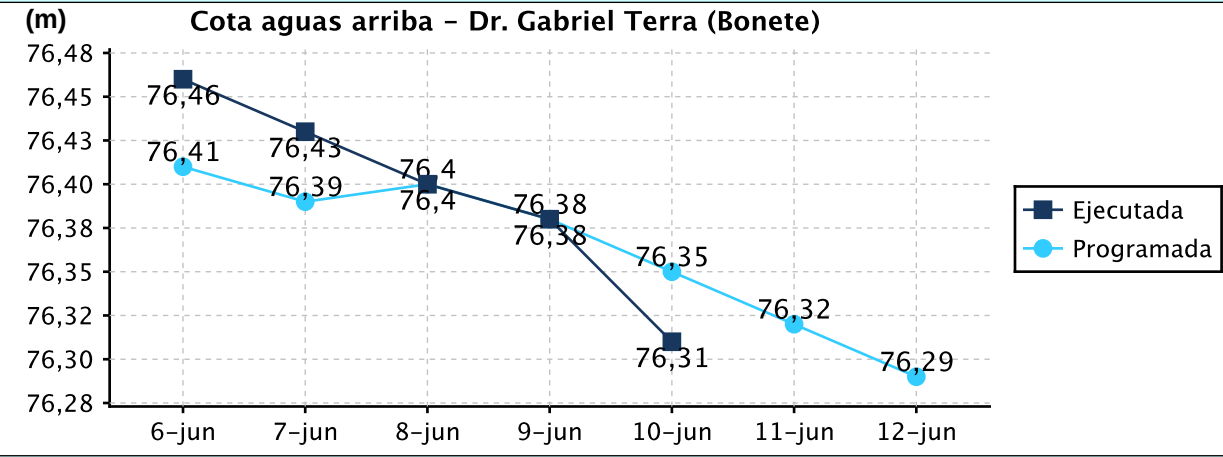


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 76,35    | 76,31     |
| Baygorria  | 53,84    | 53,86     |
| Palmar     | 39,17    | 39,17     |
| SGU        | 34,75    | 34,74     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

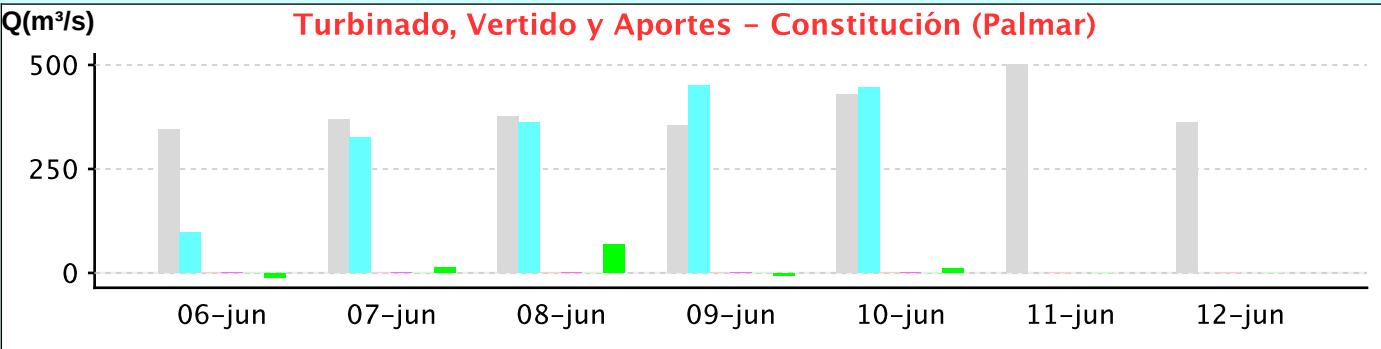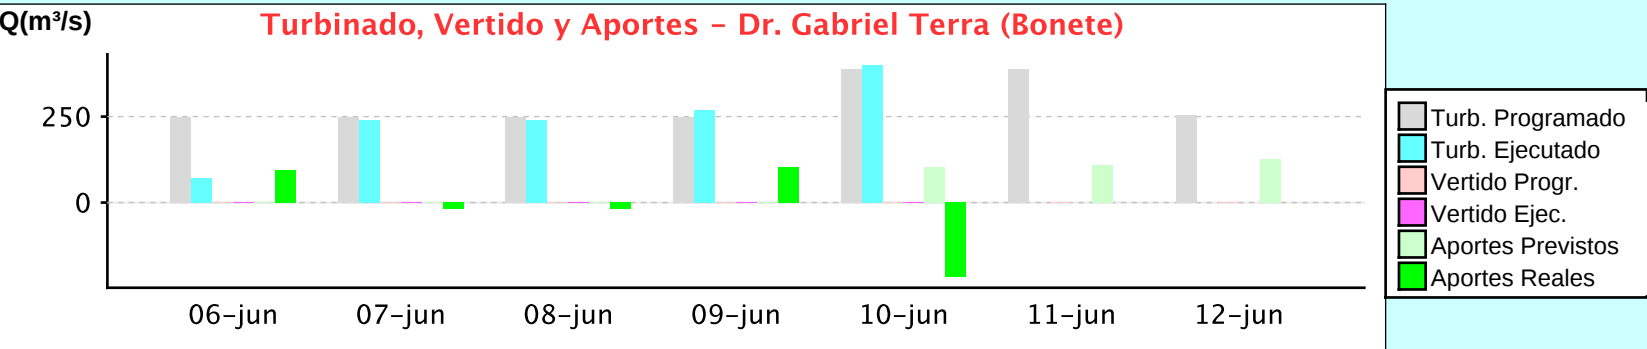

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

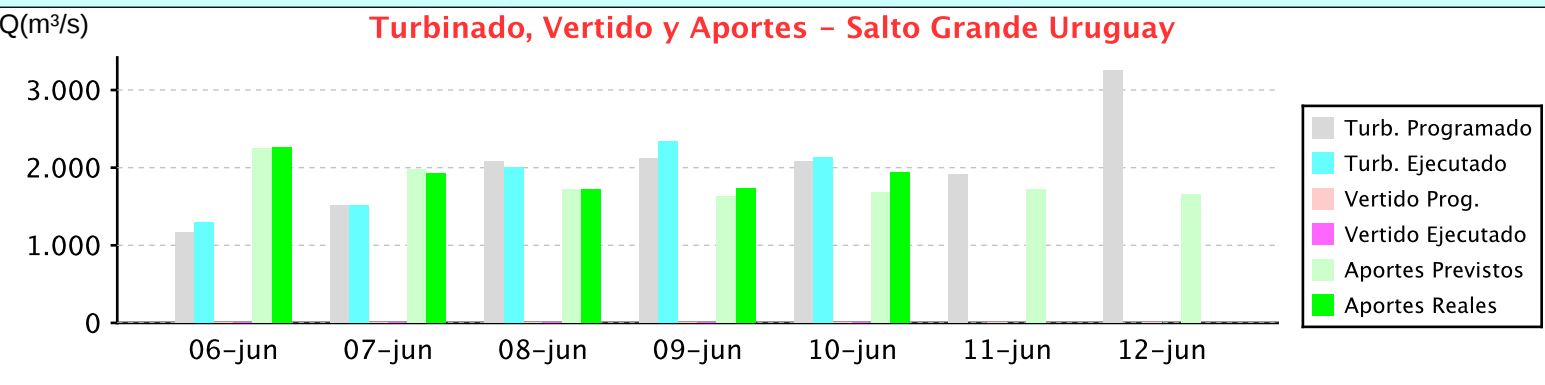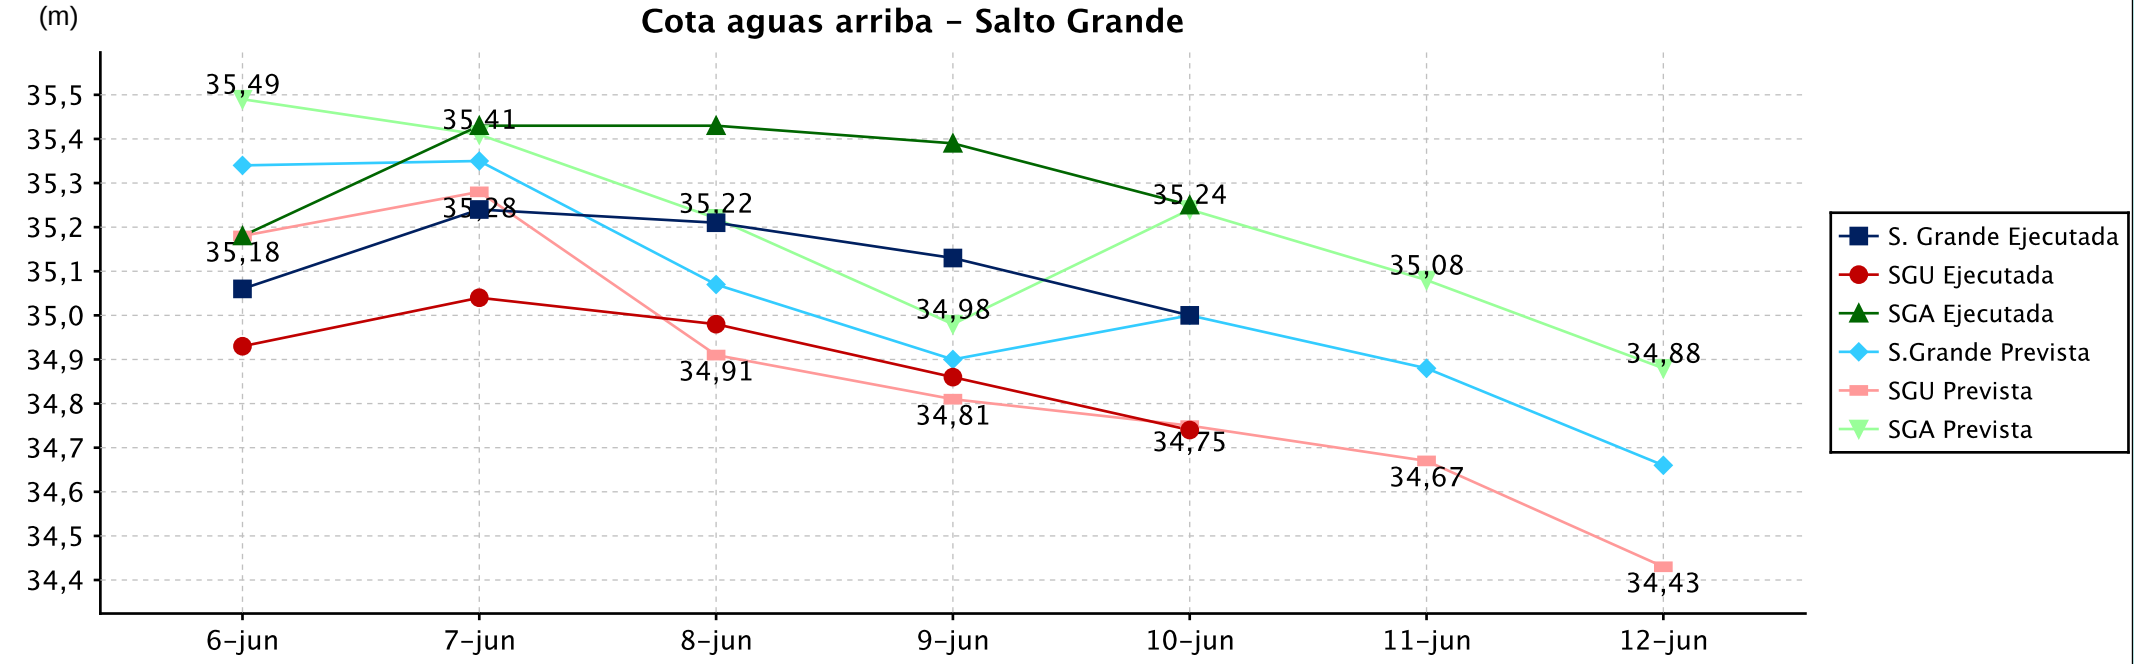

| VALORES CTM                        |         |
|------------------------------------|---------|
| Cotas                              | (m)     |
| Cota Vista Uru                     | 34,74   |
| Cota Vista Arg                     | 35,25   |
| Cota real                          | 35,00   |
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | -12.144 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 387      | 400       |
| Baygorria | 391      | 388       |
| Palmar    | 430      | 445       |
| SGU       | 2.087    | 2.128     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 105       | -217   |
| Baygorria       | 0         | 29     |
| Palmar          | 0         | 11     |
| SGU             | 1.675     | 1.943  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 0        | 0         |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES