




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 14 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.465
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.469
Central La Tablada	-93
Central P. del Tigre	1.867
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	345
C. Baygorria	-8
C. Palmar	0
C. Salto Grande	14.975
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.774
TOTAL Generación	28.319

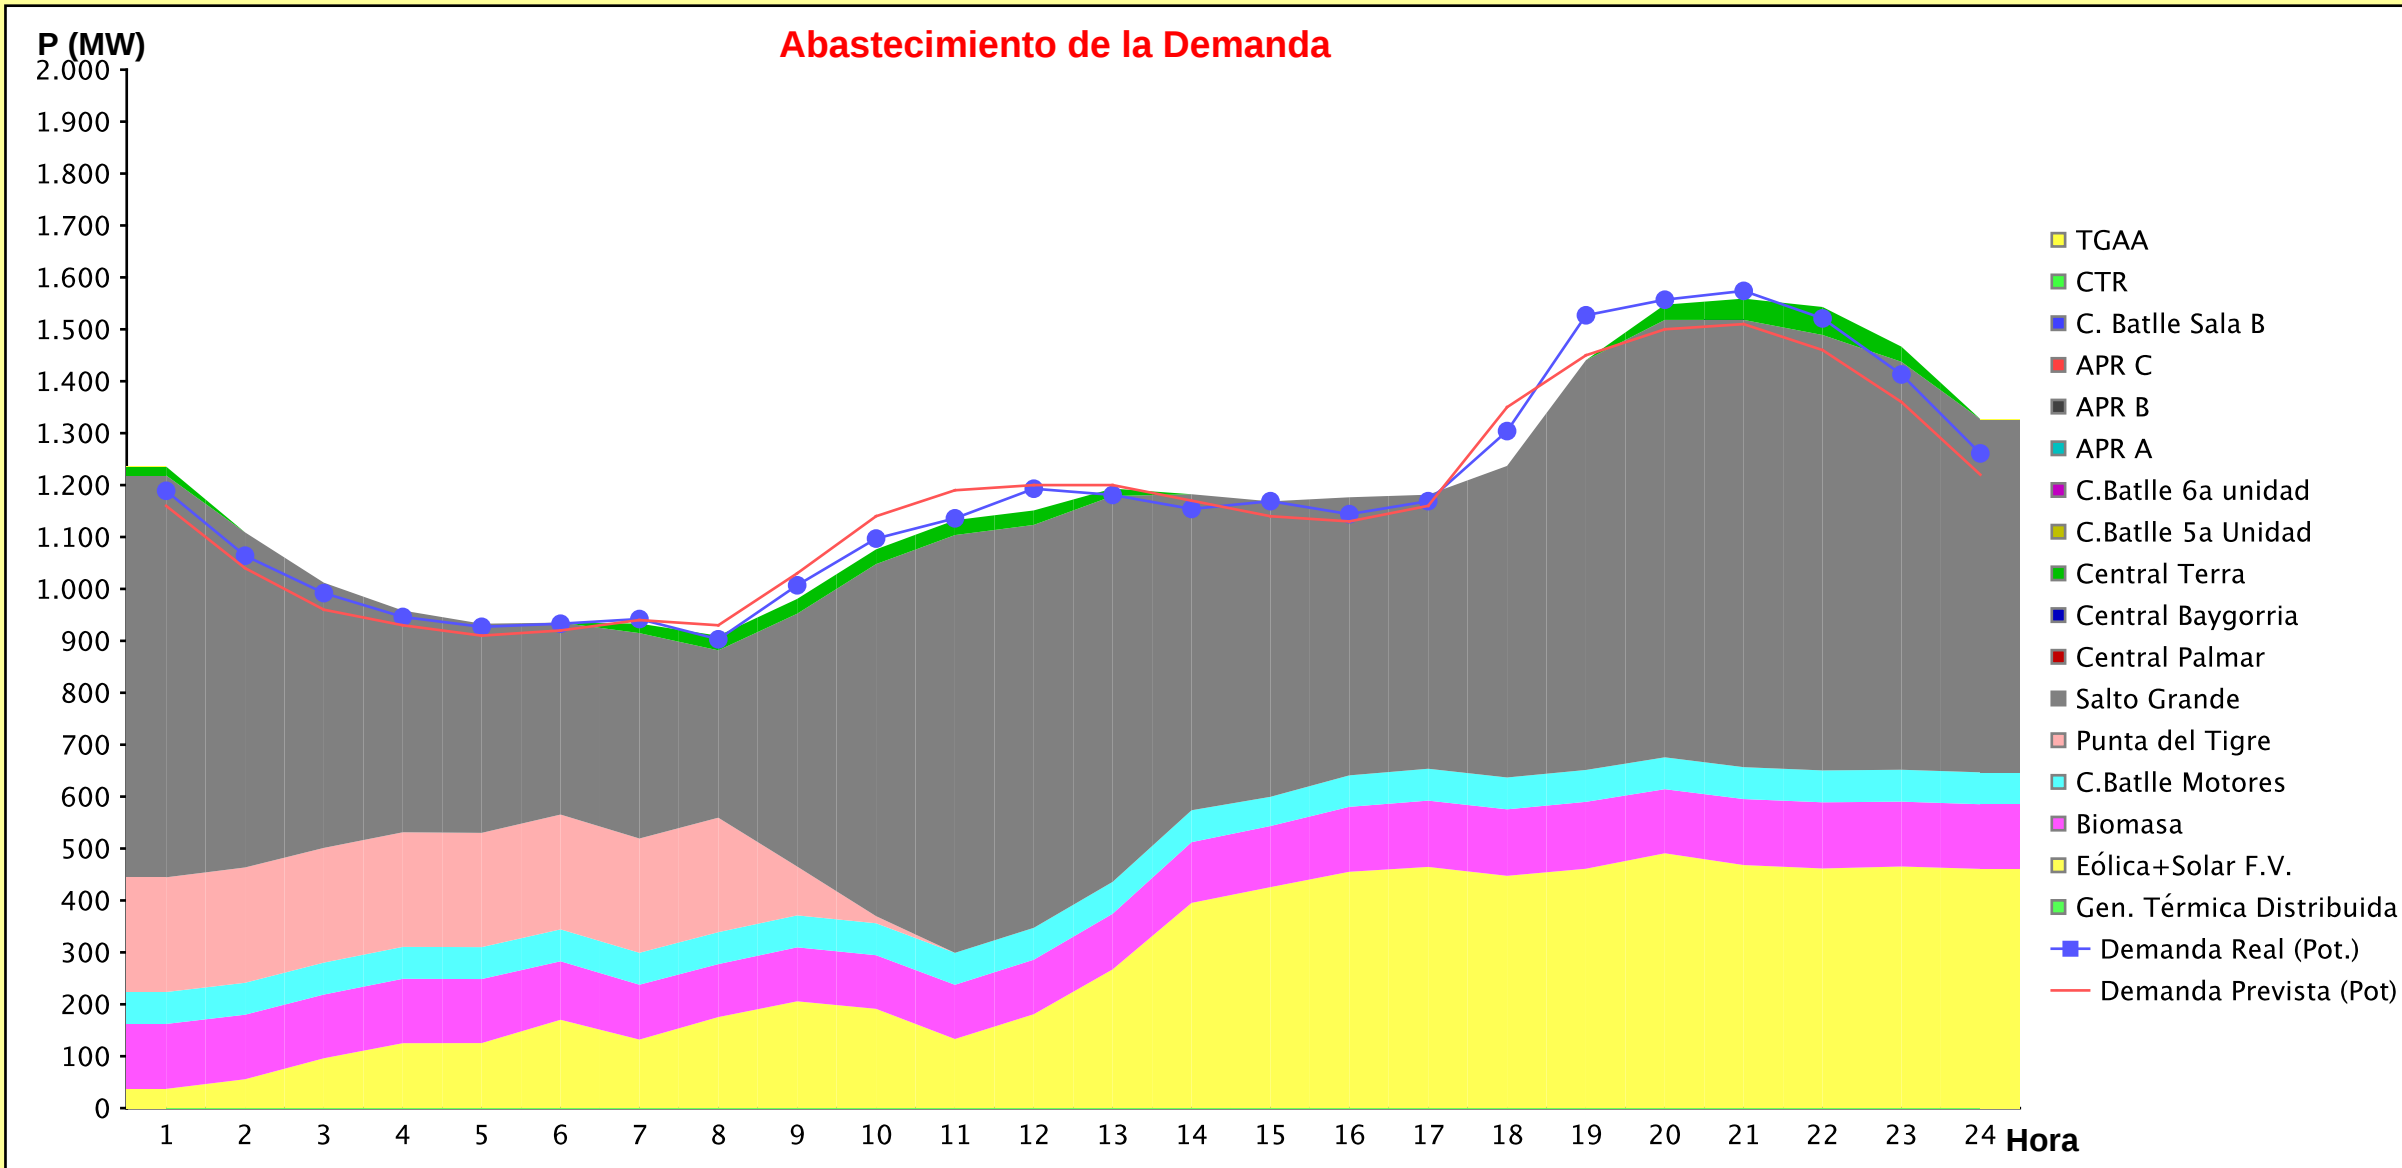

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.319
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.000
Diferencia (MWh)	319
Ejecutada - Programada	1,14 %


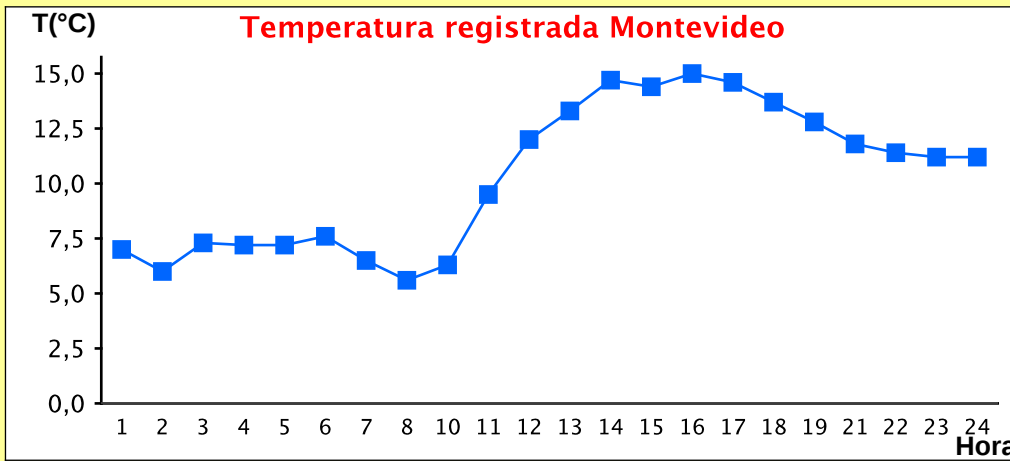


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	287,2
Biomasa	118,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


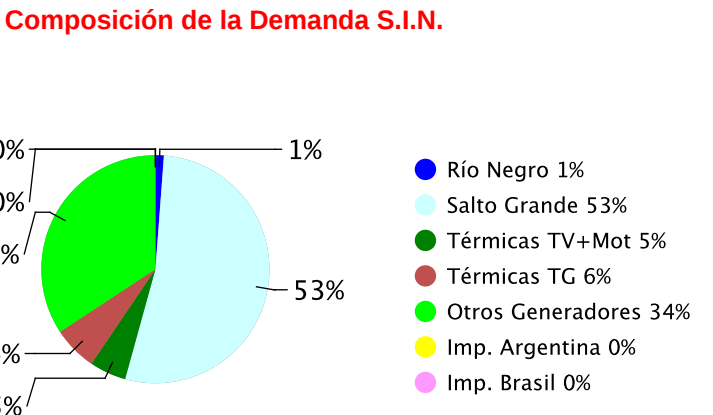


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

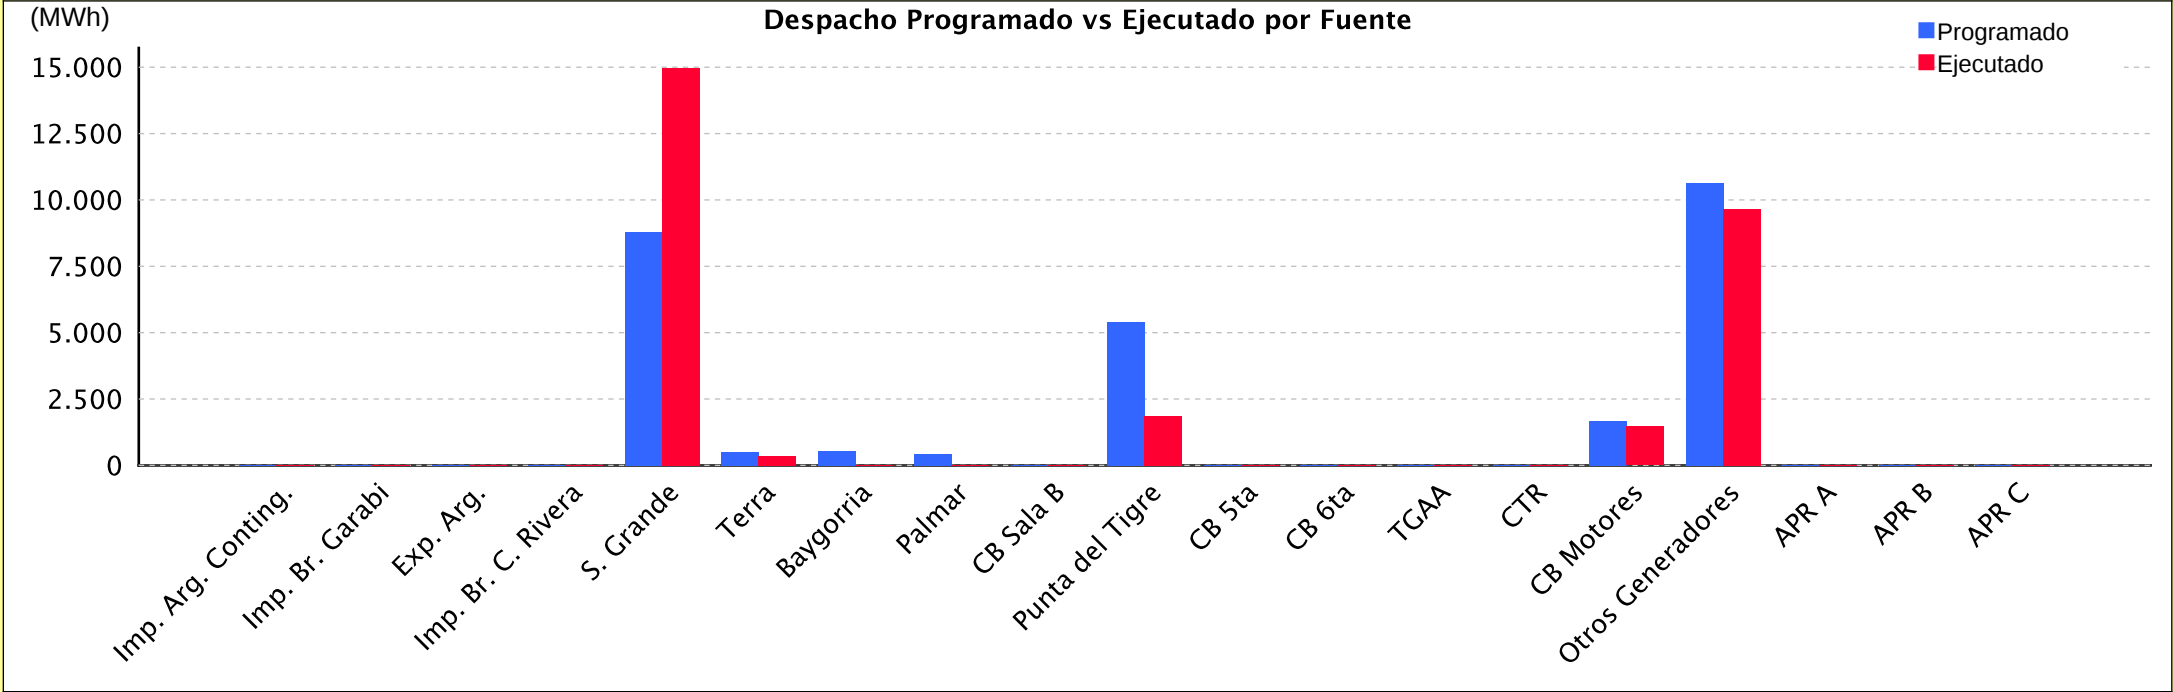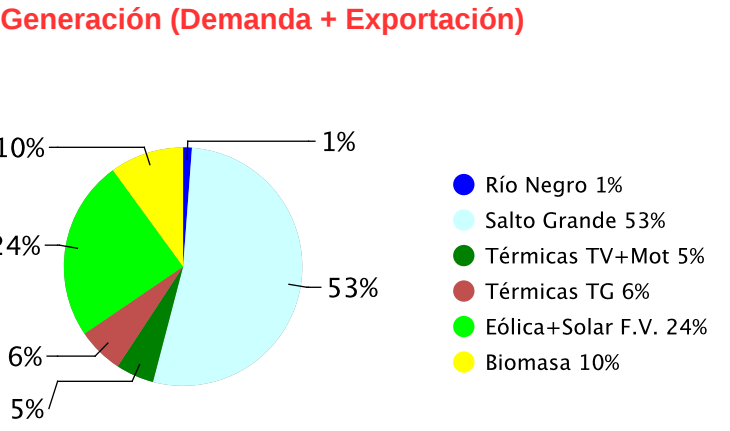



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

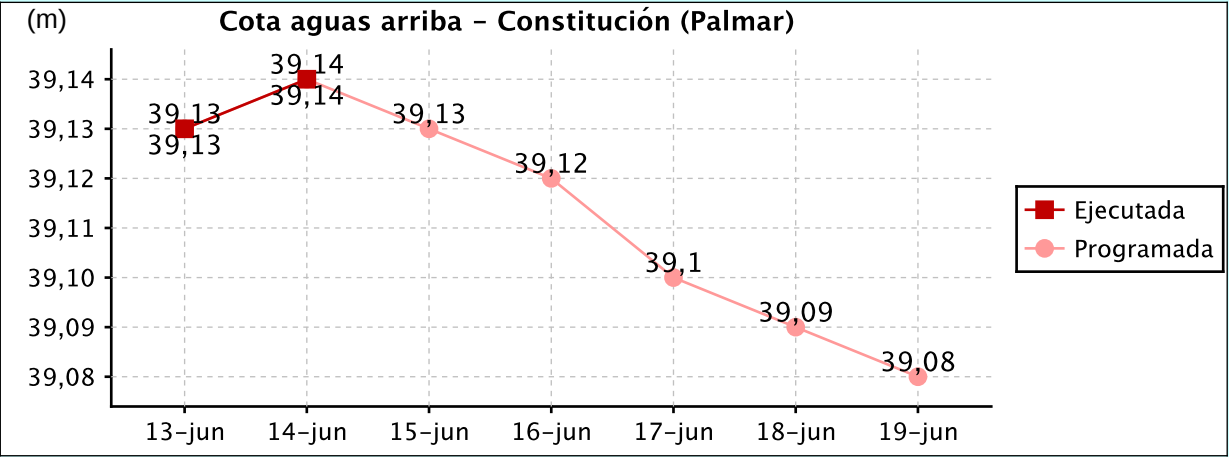
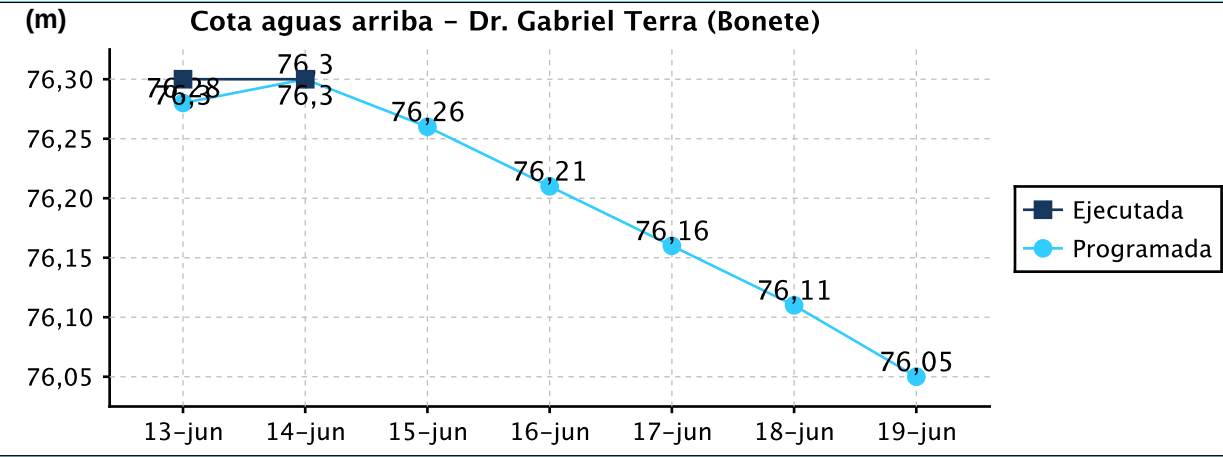


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,30	76,3
Baygorria	53,91	53,85
Palmar	39,14	39,14
SGU	34,35	33,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

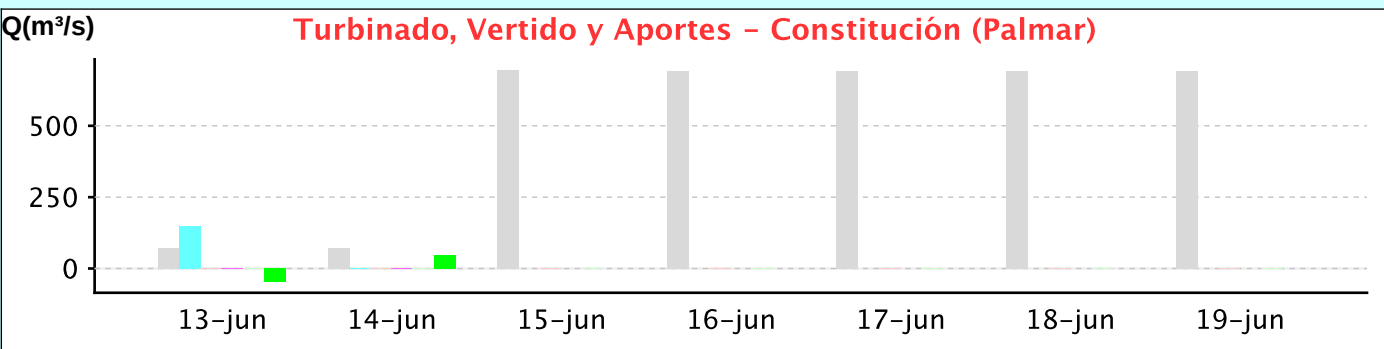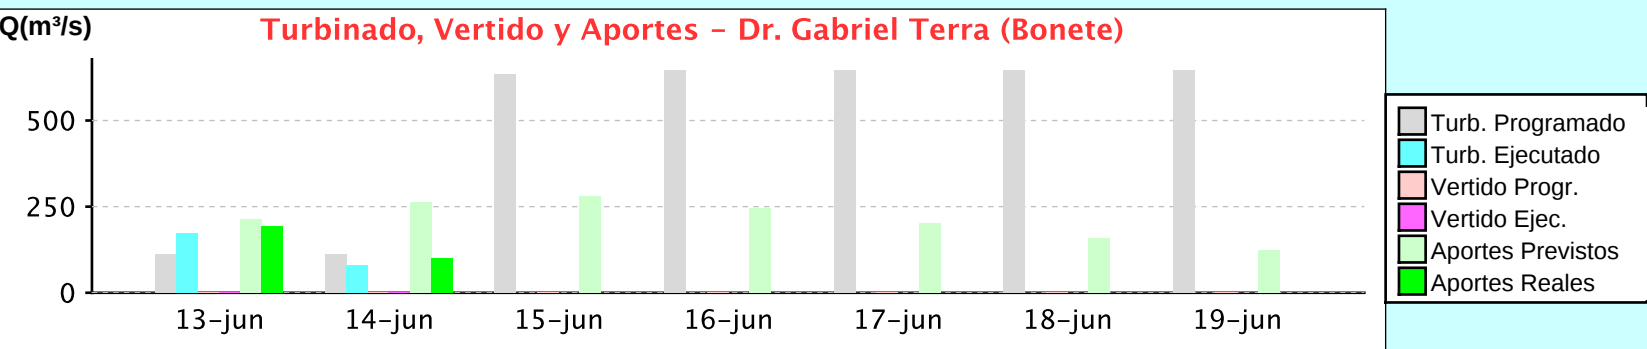

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

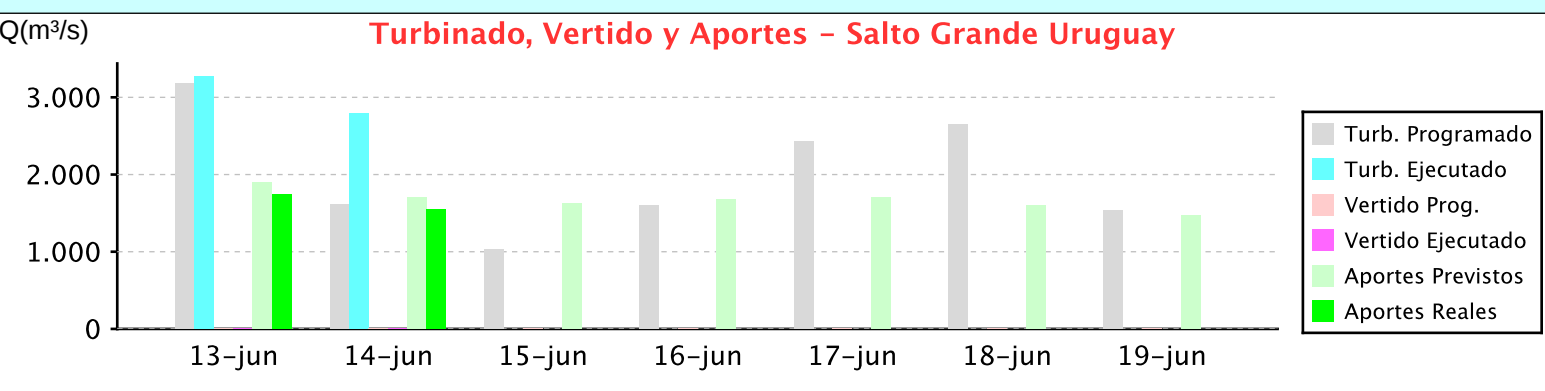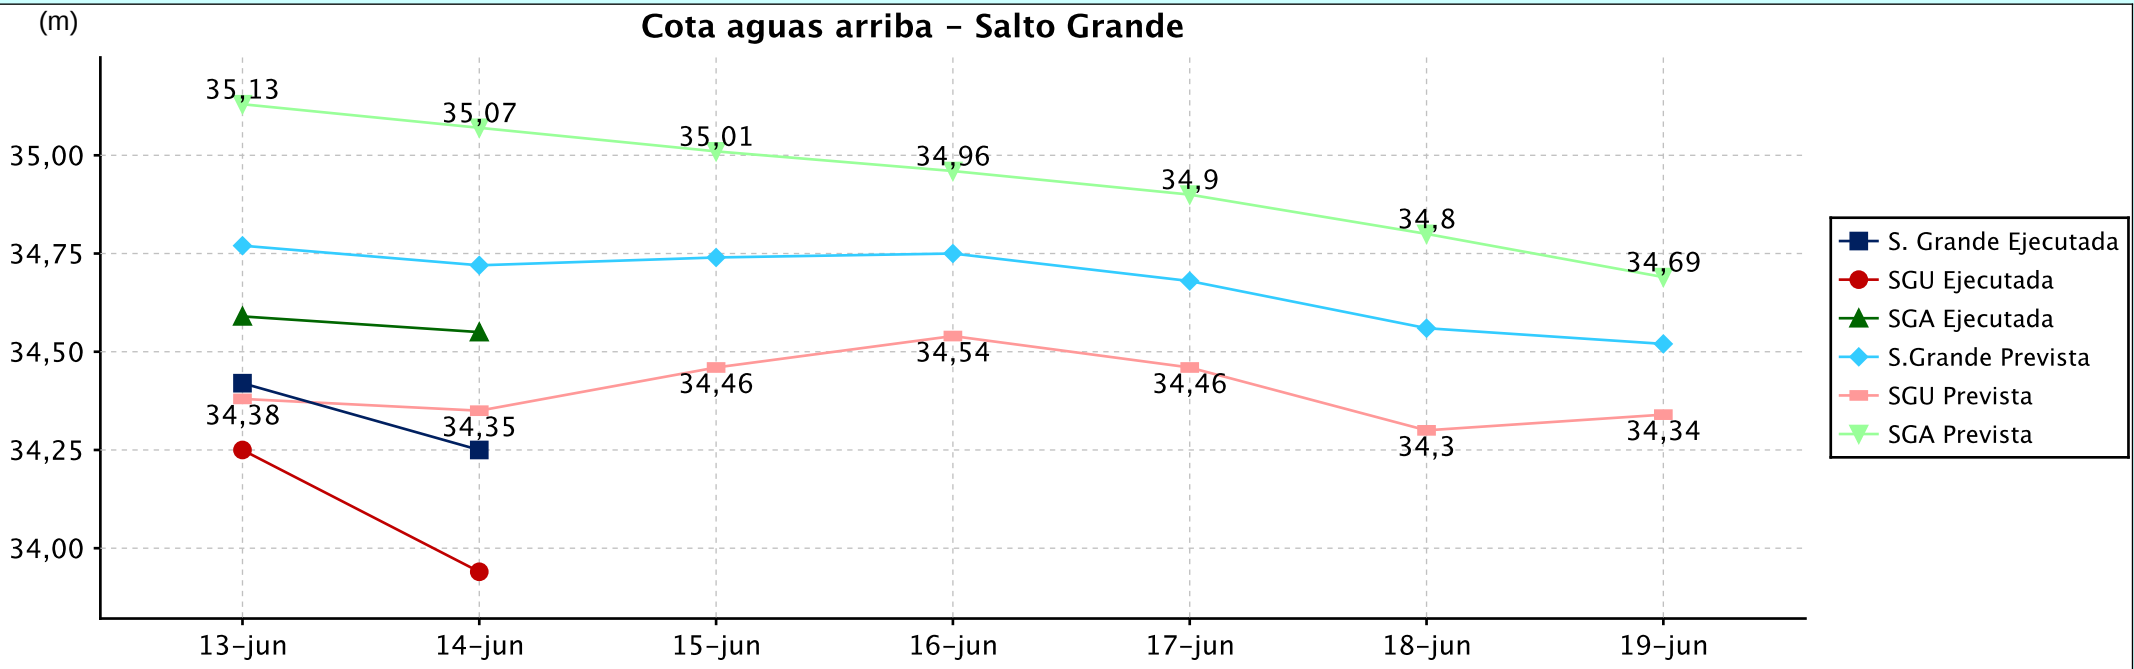

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,94
Cota Vista Arg	34,55
Cota real	34,25
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-13.138	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	113	80
Baygorria	176	0
Palmar	72	0
SGU	1.614	2.797

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	262	100
Baygorria	0	8
Palmar	0	48
SGU	1.700	1.553

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES