




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 18 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.048
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.052
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	349
APR A	-2
APR B	522
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.642
C. Baygorria	1.427
C. Palmar	3.043
C. Salto Grande	17.152
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.270
TOTAL Generación	34.370

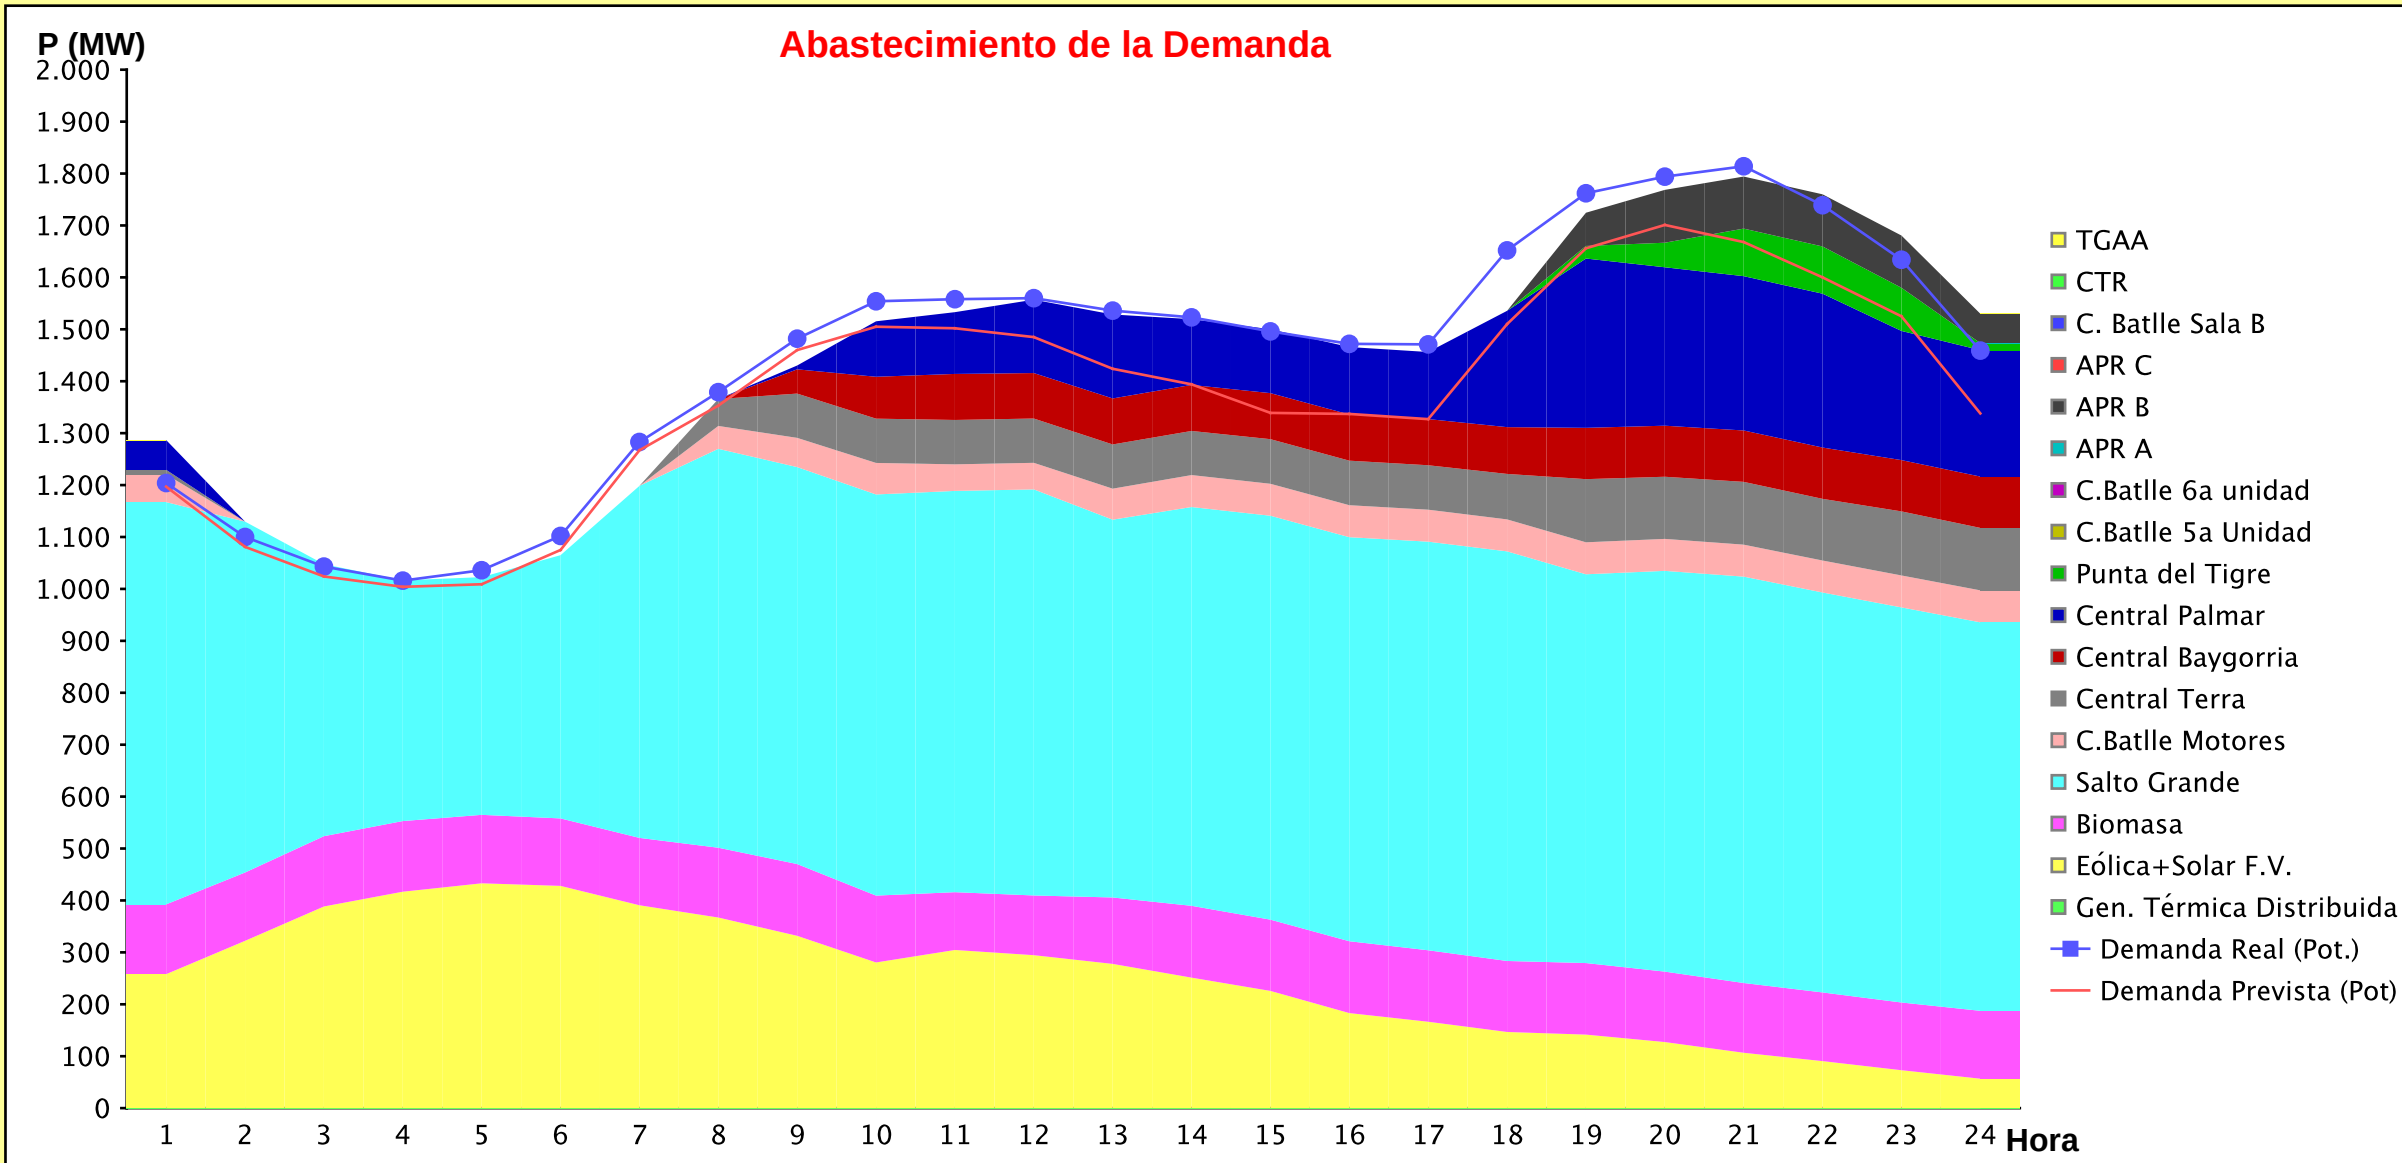

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	34.370
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	32.781
Diferencia (MWh)	1.589
Ejecutada - Programada	4,85 %

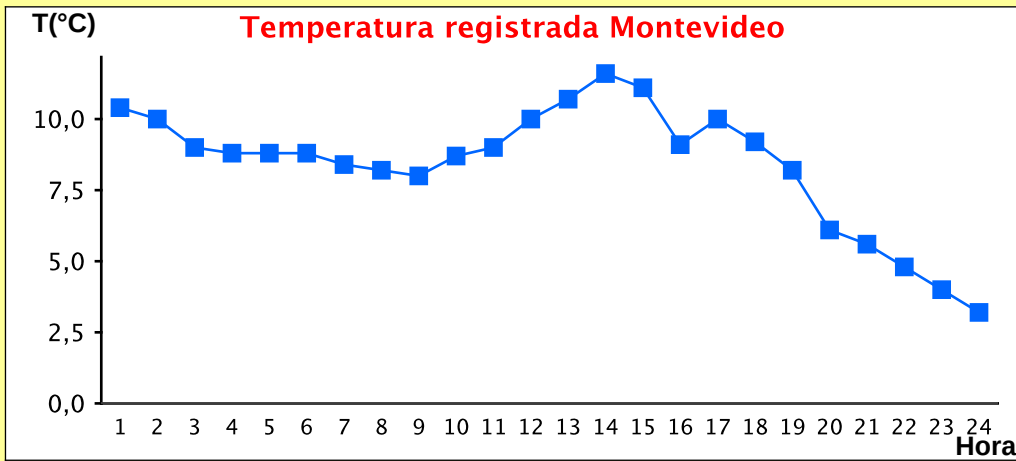

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1572 Hora 11:49
Potencia mínima:	1001 Hora 03:47
Pico noche:	1812 Hora 20:39



Generación Media (MW)	
Eólica	253,2
Biomasa	132,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

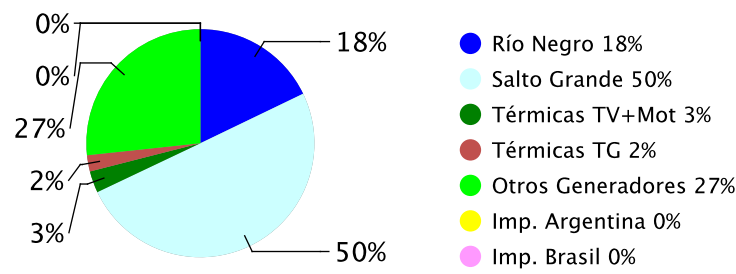



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

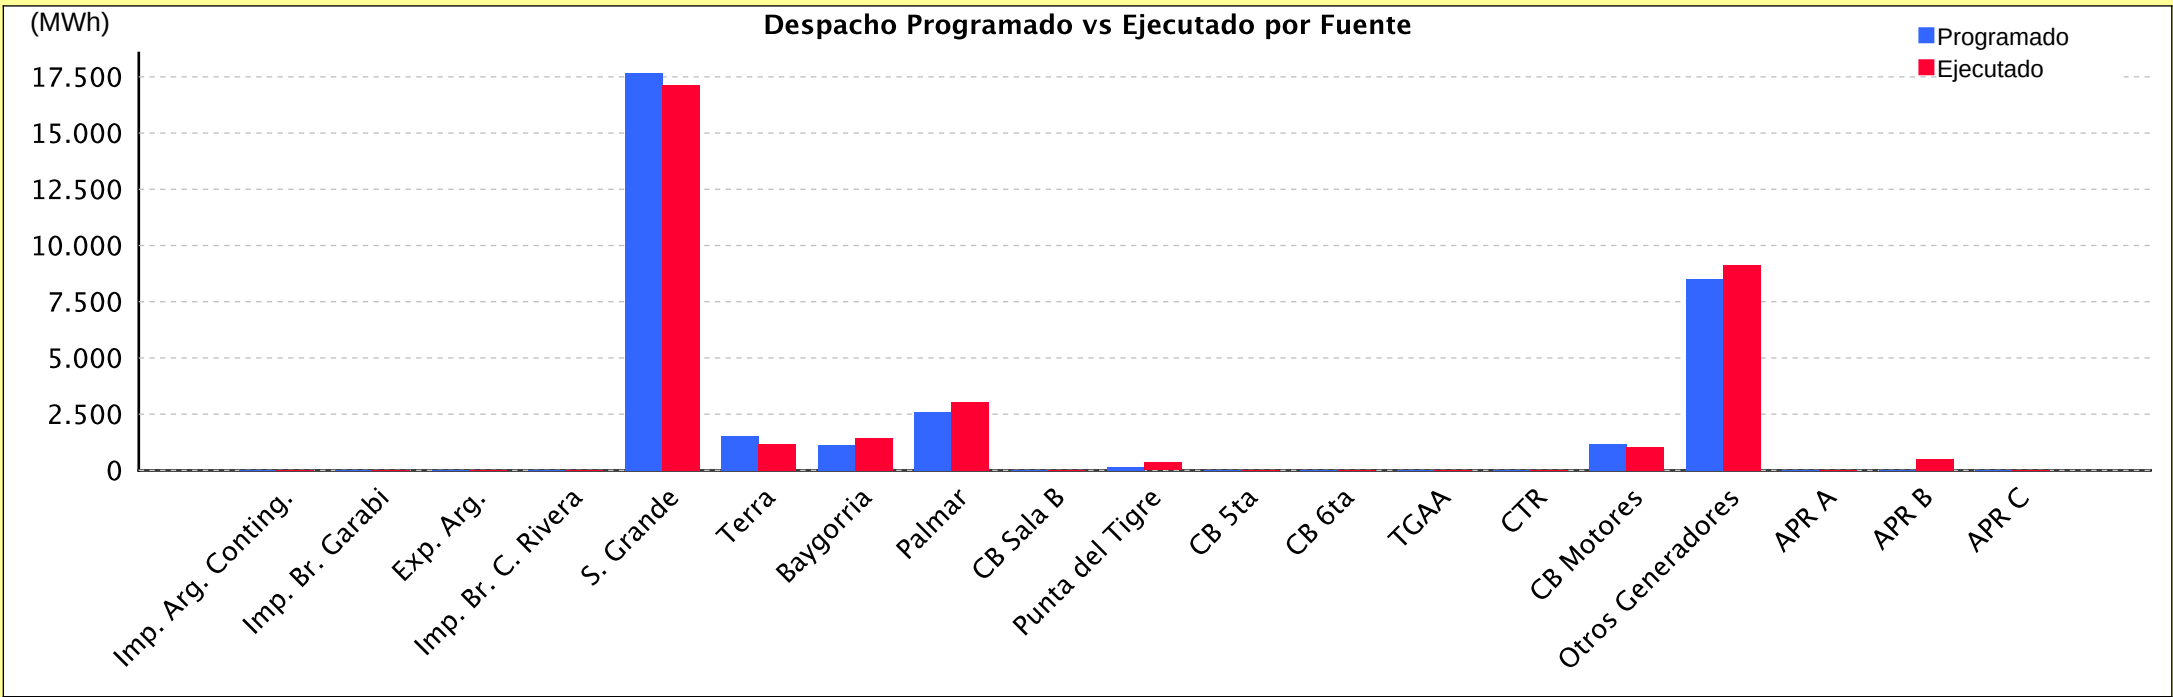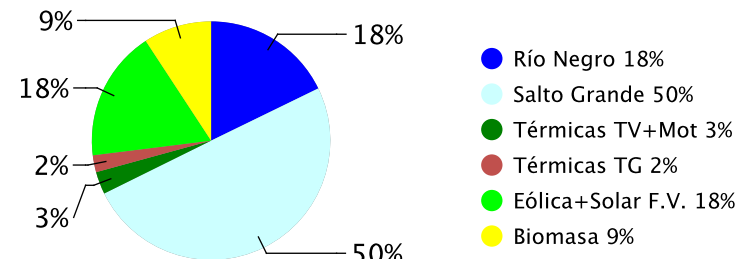



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

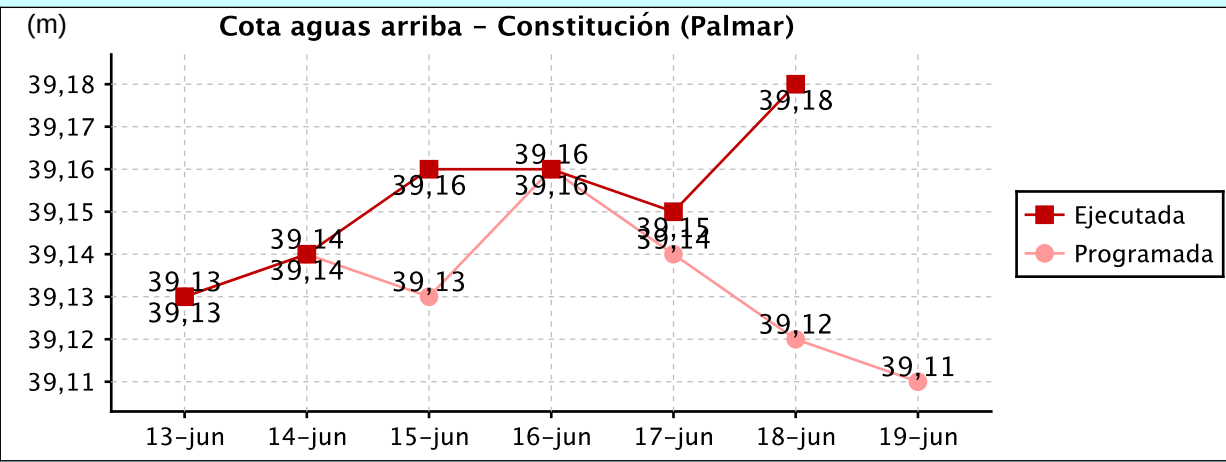
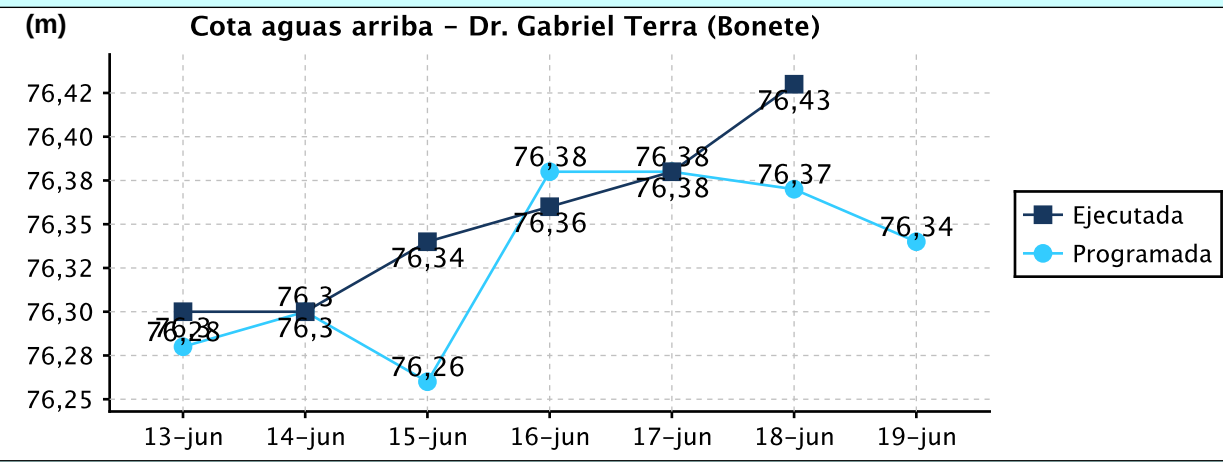


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,37	76,43
Baygorria	53,82	53,7
Palmar	39,12	39,18
SGU	31,94	32,03

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

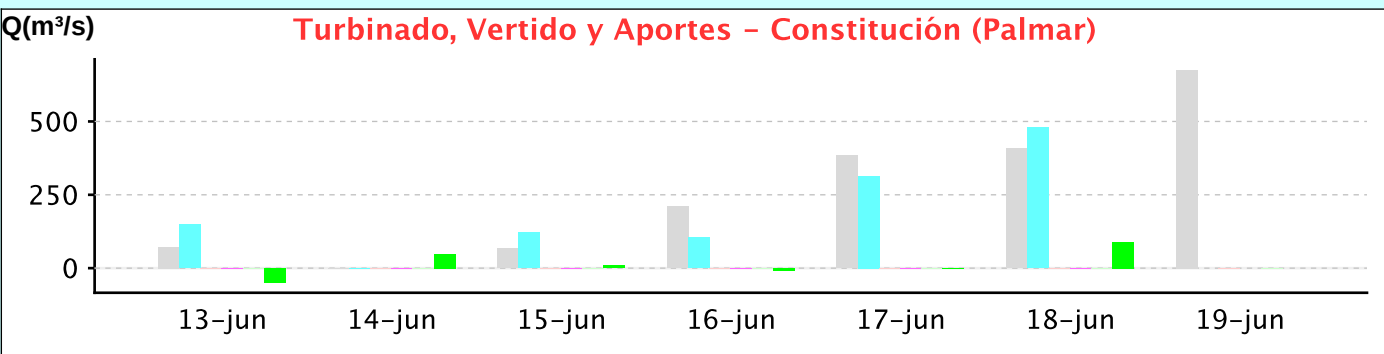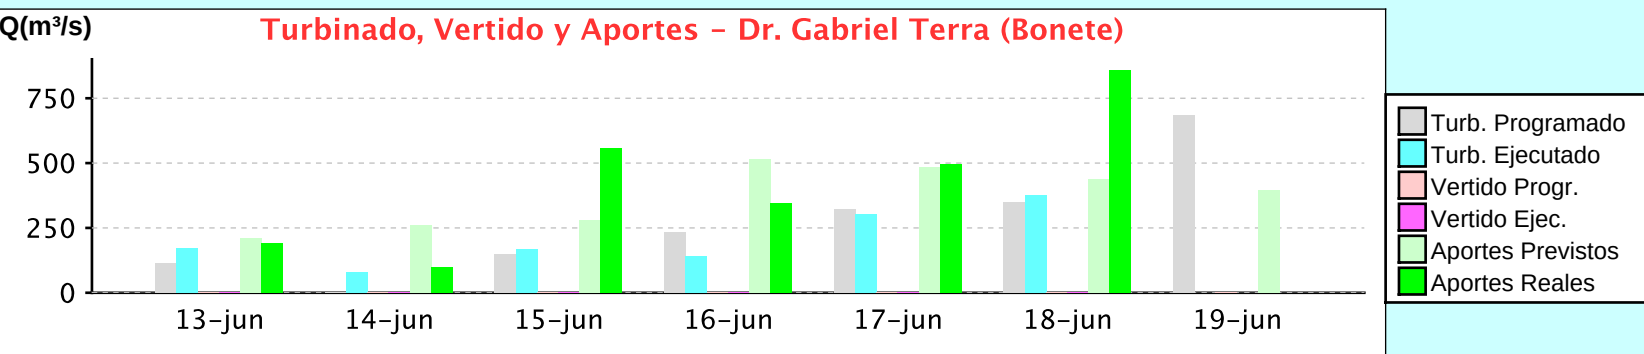

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

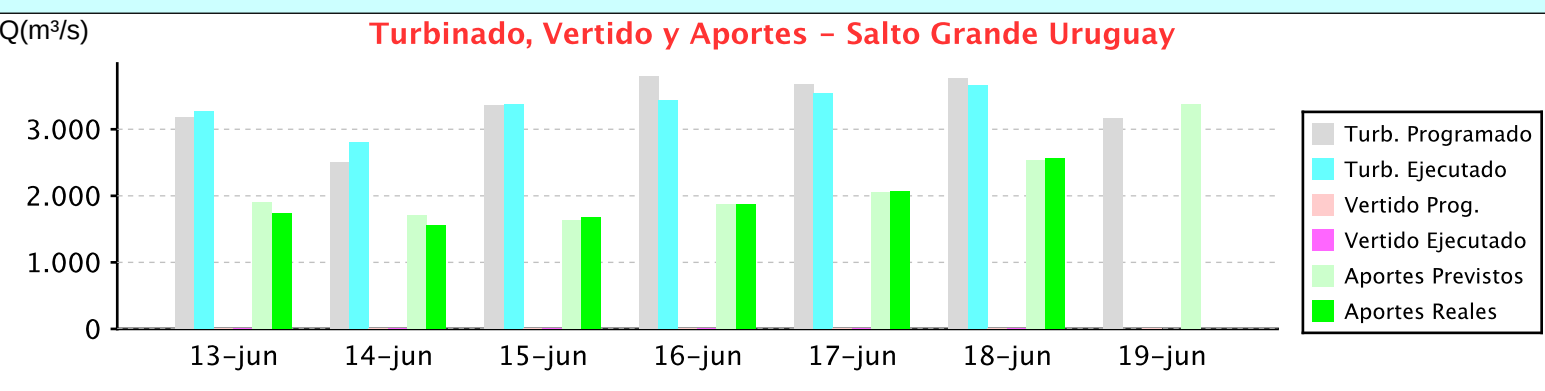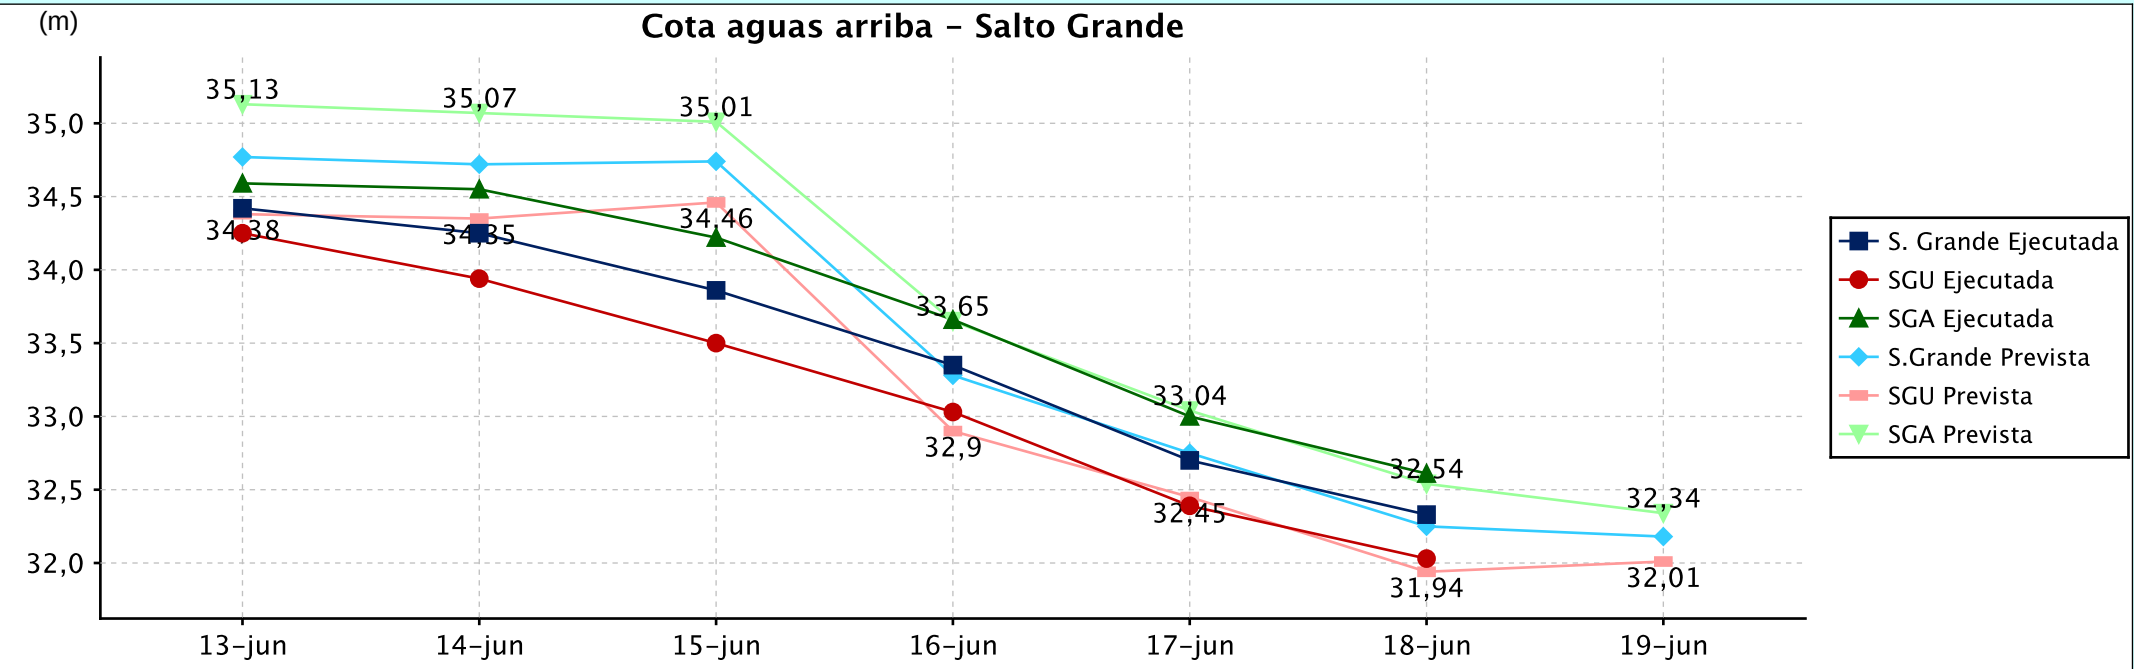

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,03
Cota Vista Arg	32,61
Cota real	32,33
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-9.366

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	348	375
Baygorria	371	496
Palmar	407	480
SGU	3.763	3.654

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	438	857
Baygorria	0	-23
Palmar	0	89
SGU	2.525	2.564

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES