




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 25 de junio de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.207
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.211
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	344
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.504
C. Baygorria	1.683
C. Palmar	3.681
C. Salto Grande	11.456
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	11.816
TOTAL Generación	32.607



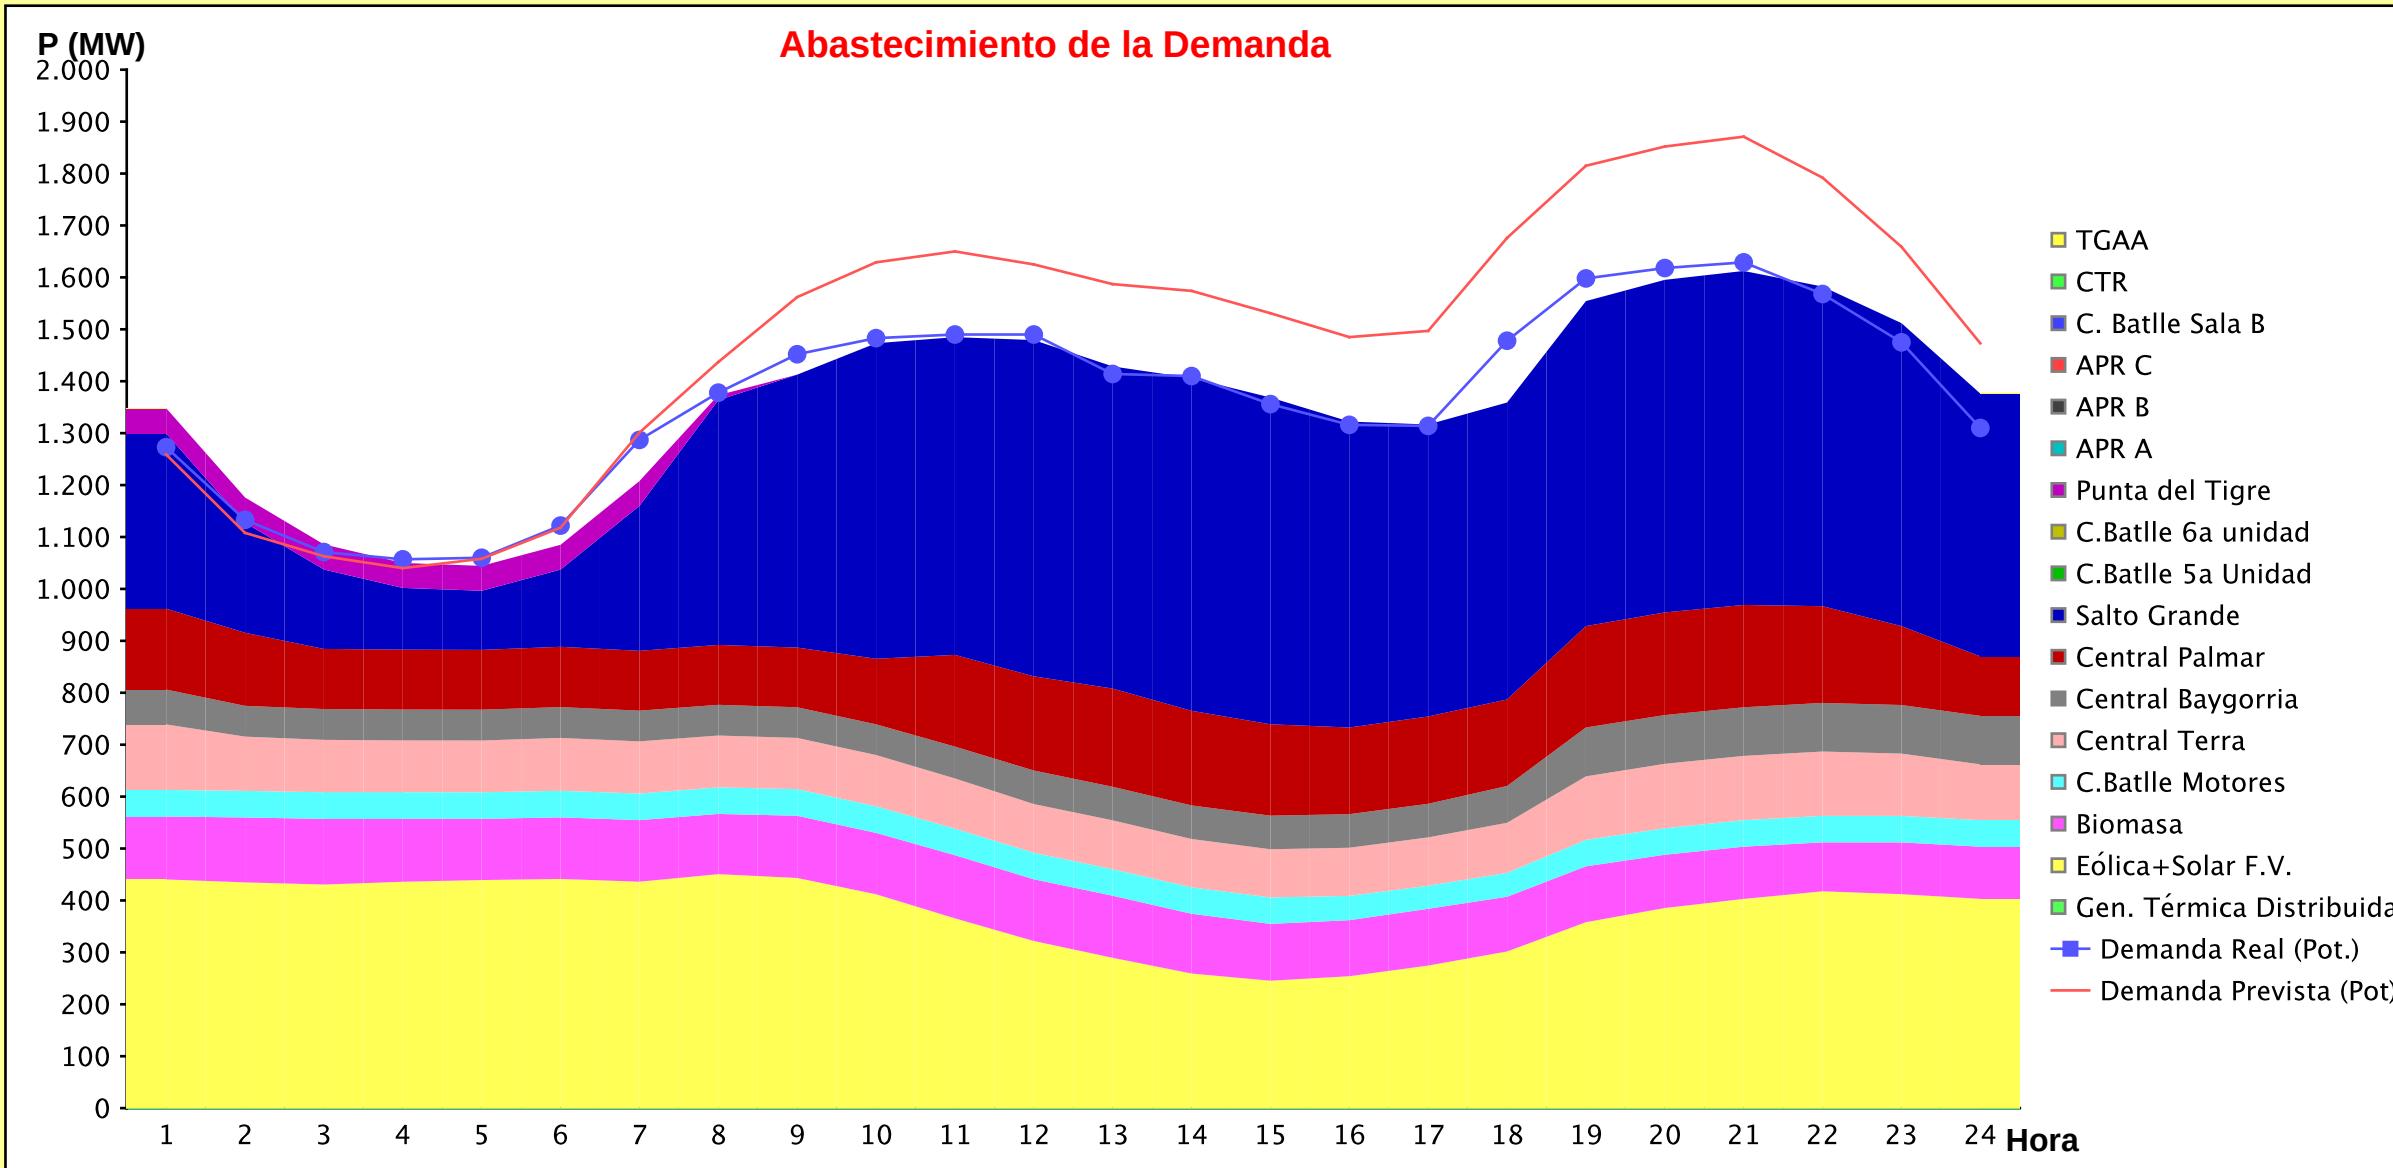


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.607
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	35.662
Diferencia (MWh)	-3.055
Ejecutada - Programada	-8,57 %


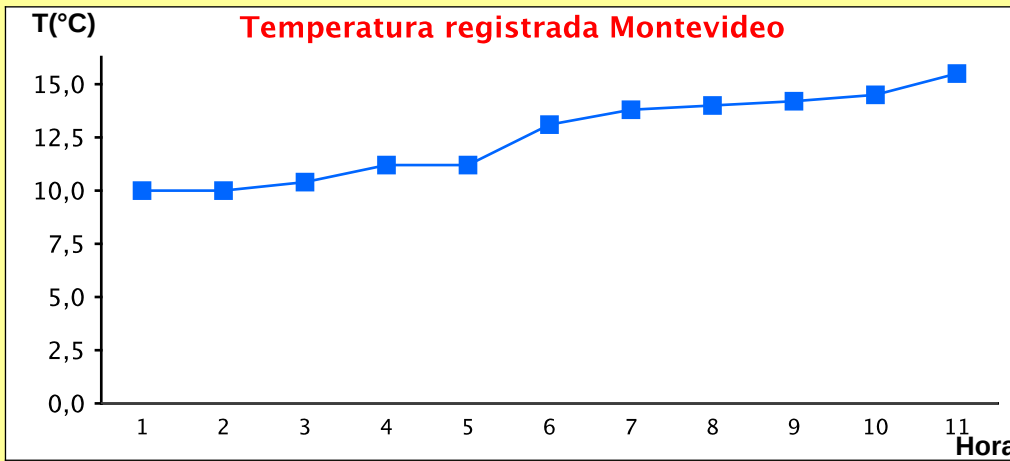


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1506 Hora 11:13
Potencia mínima:	1038 Hora 04:13
Pico noche:	1632 Hora 20:54
Generación Media (MW)	
Eólica	377,4
Biomasa	113,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

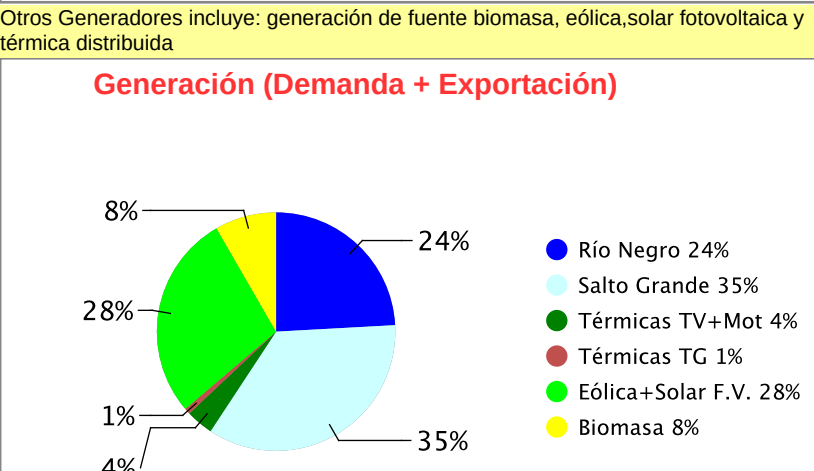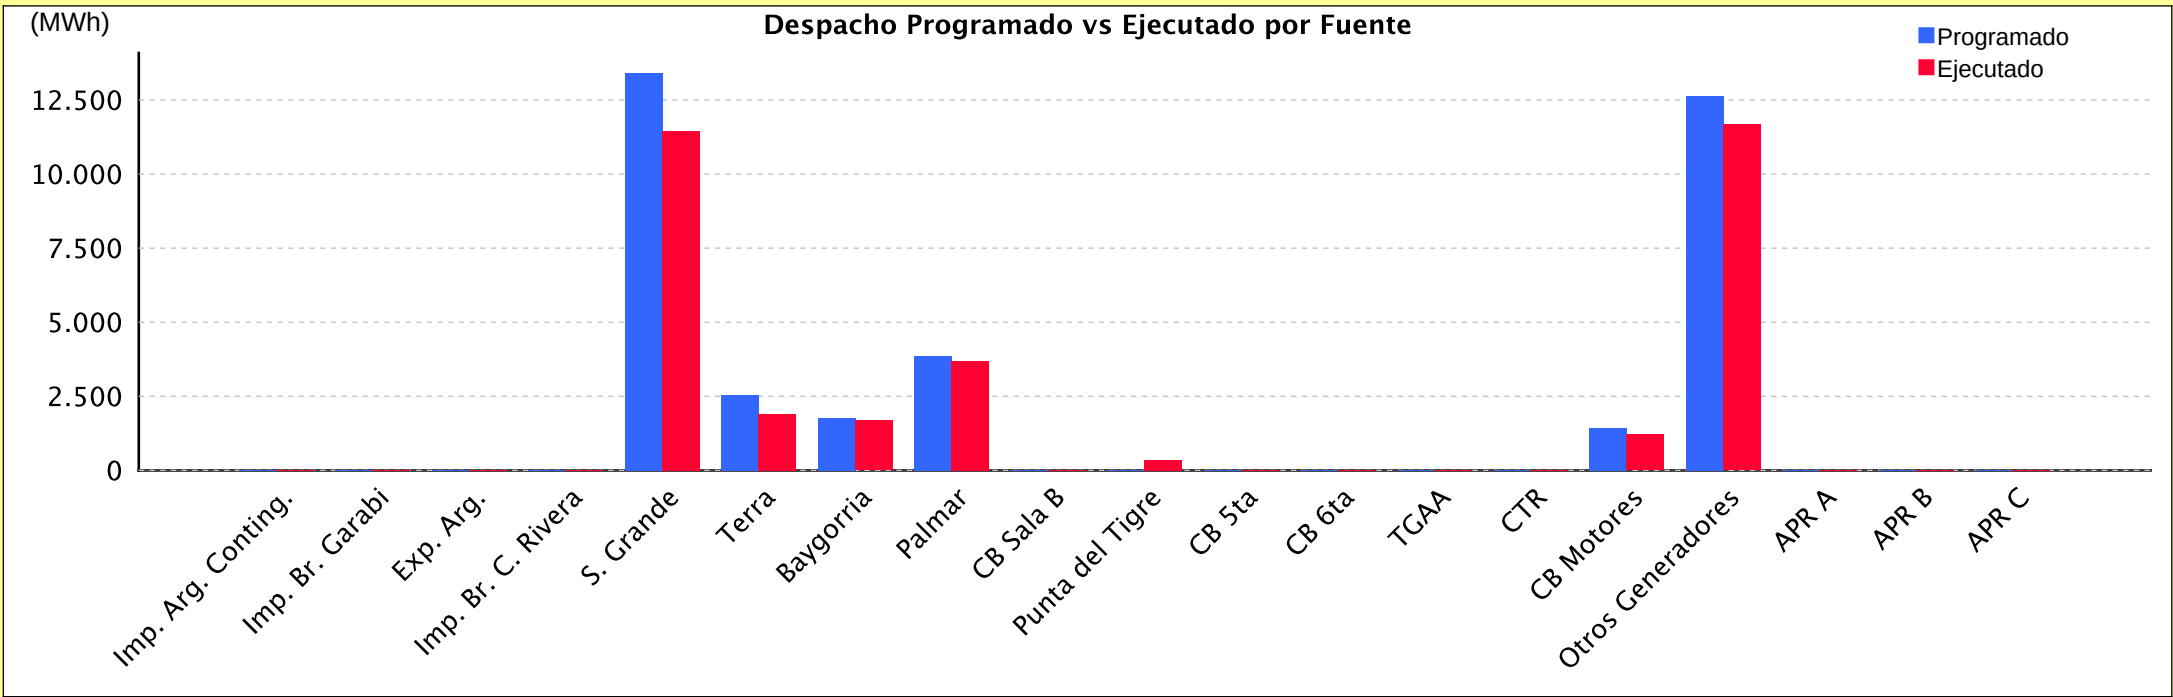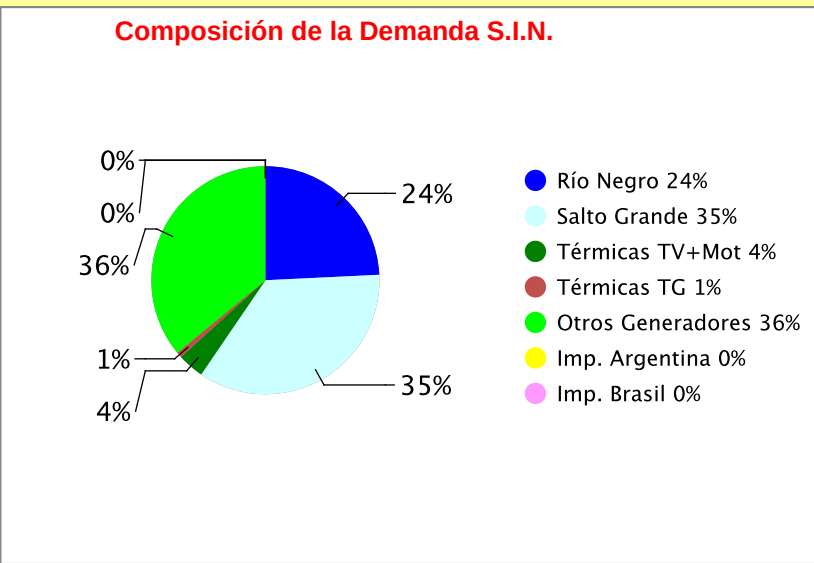



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

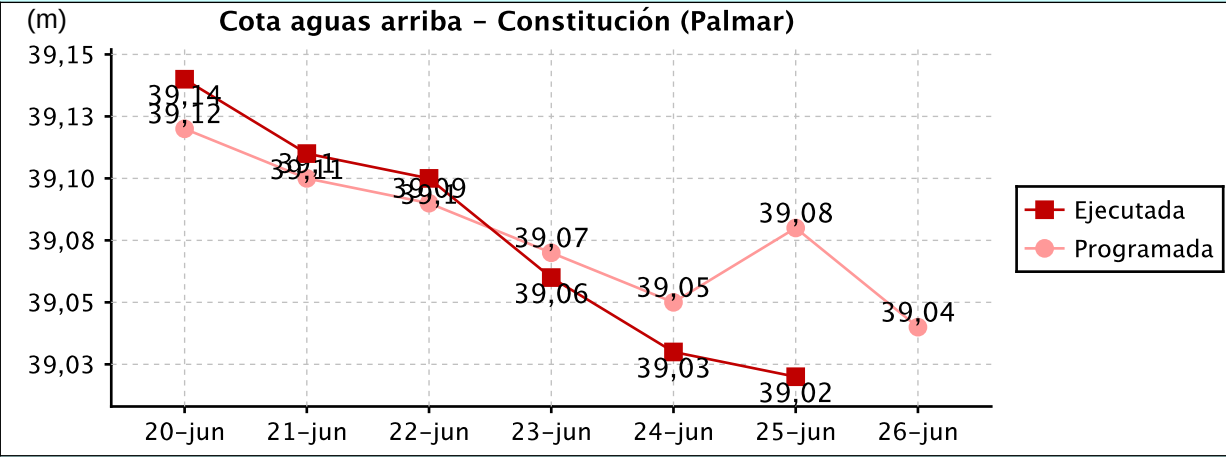
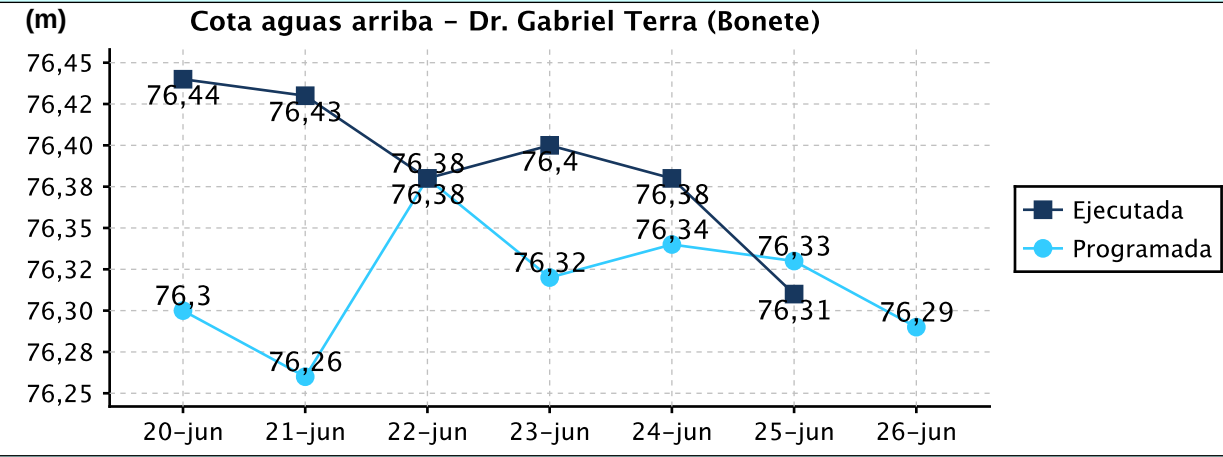


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,33	76,31
Baygorria	53,76	53,78
Palmar	39,08	39,02
SGU	34,61	34,63

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

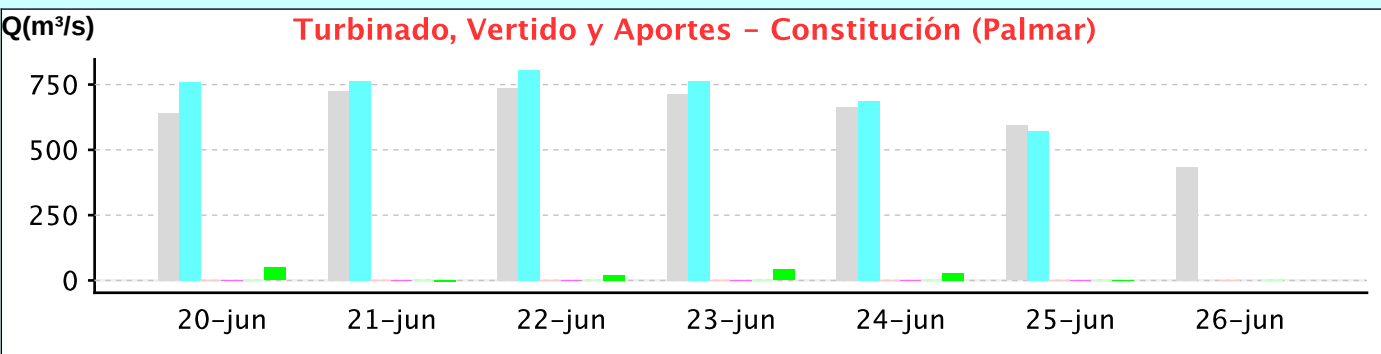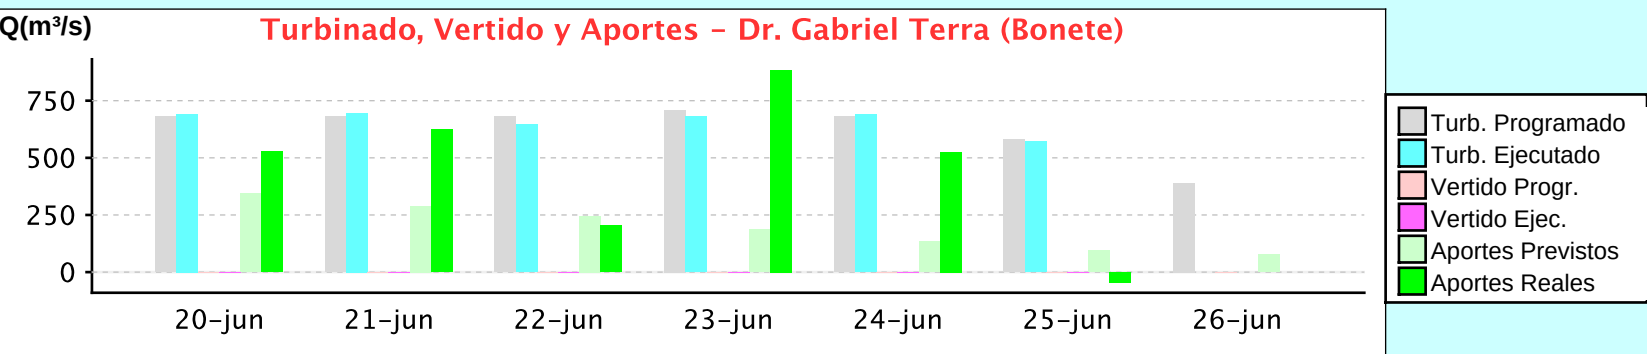

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

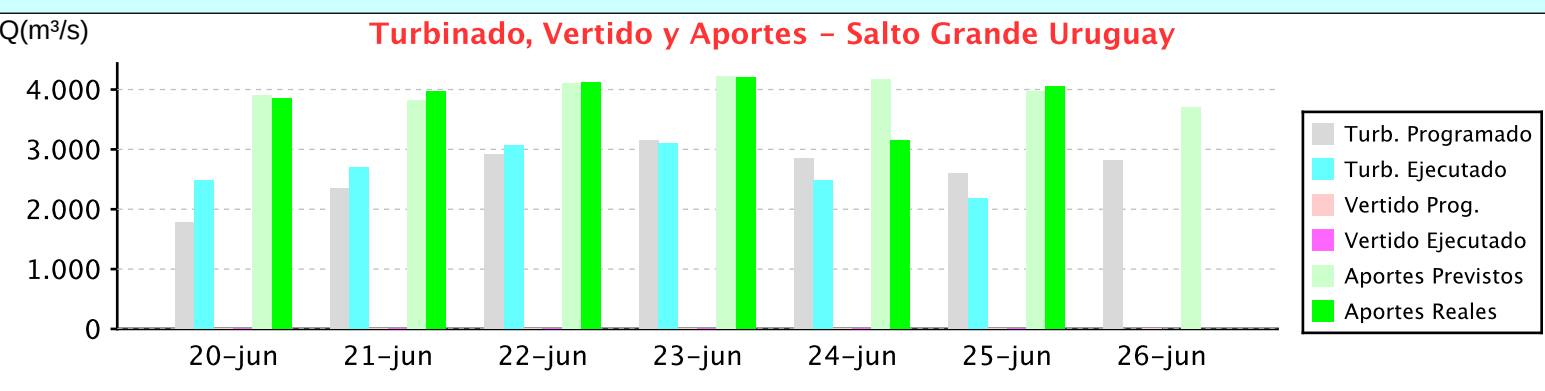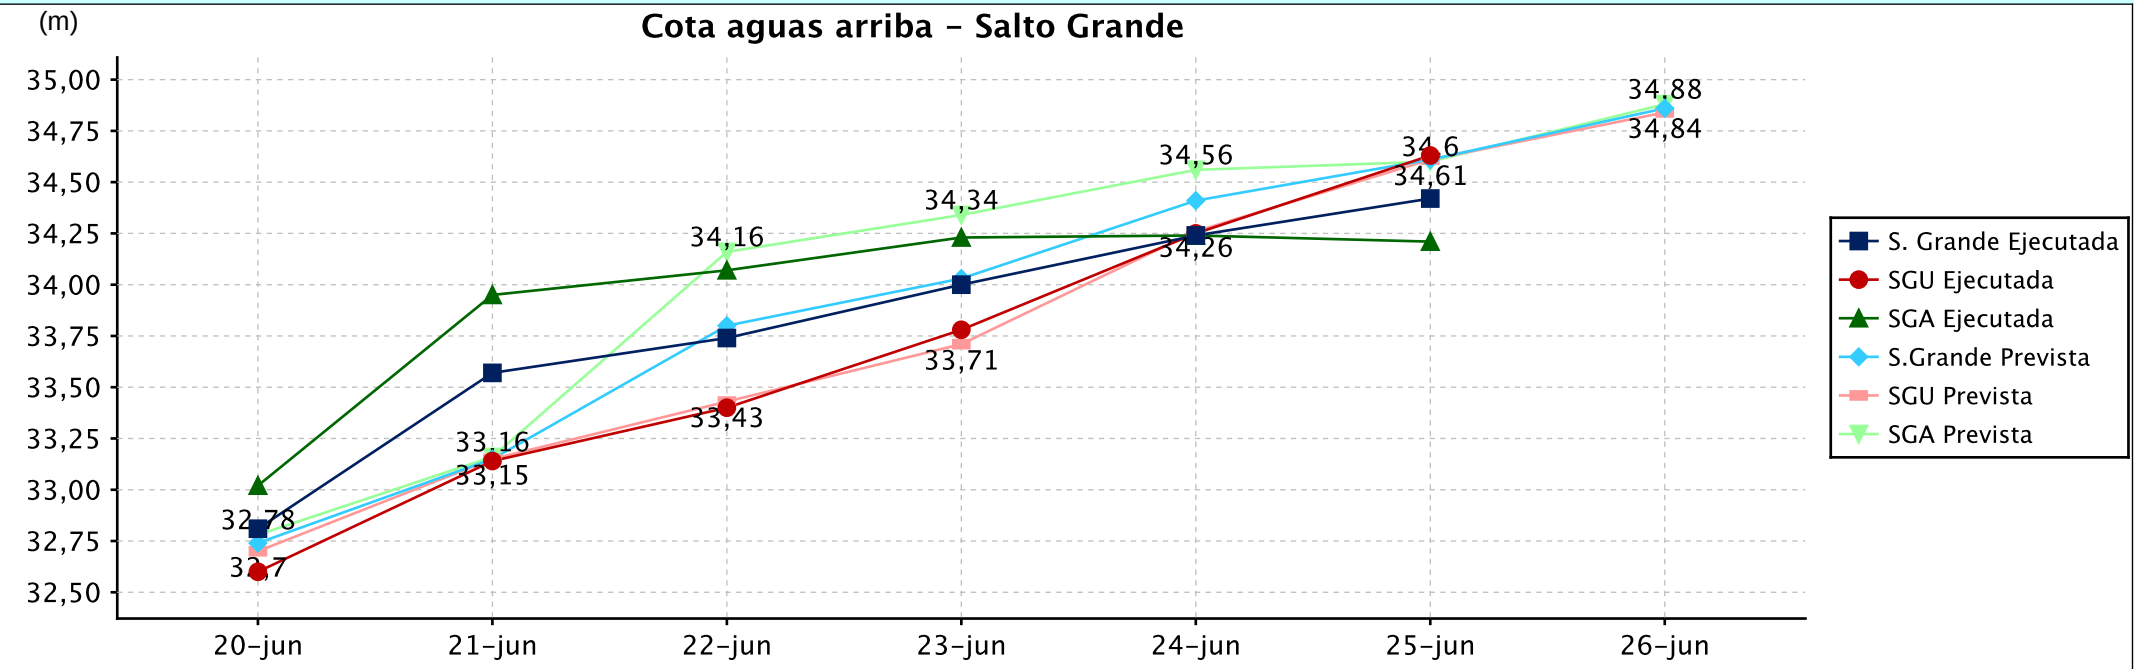

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,63
Cota Vista Arg	34,21
Cota real	34,42
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.245

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	580	572
Baygorria	613	562
Palmar	593	573
SGU	2.590	2.181

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	96	-44
Baygorria	0	-3
Palmar	0	0
SGU	3.975	4.045

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES