




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 30 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	250
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	534
C. Baygorria	558
C. Palmar	1.545
C. Salto Grande	19.735
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.694
TOTAL Generación	29.265

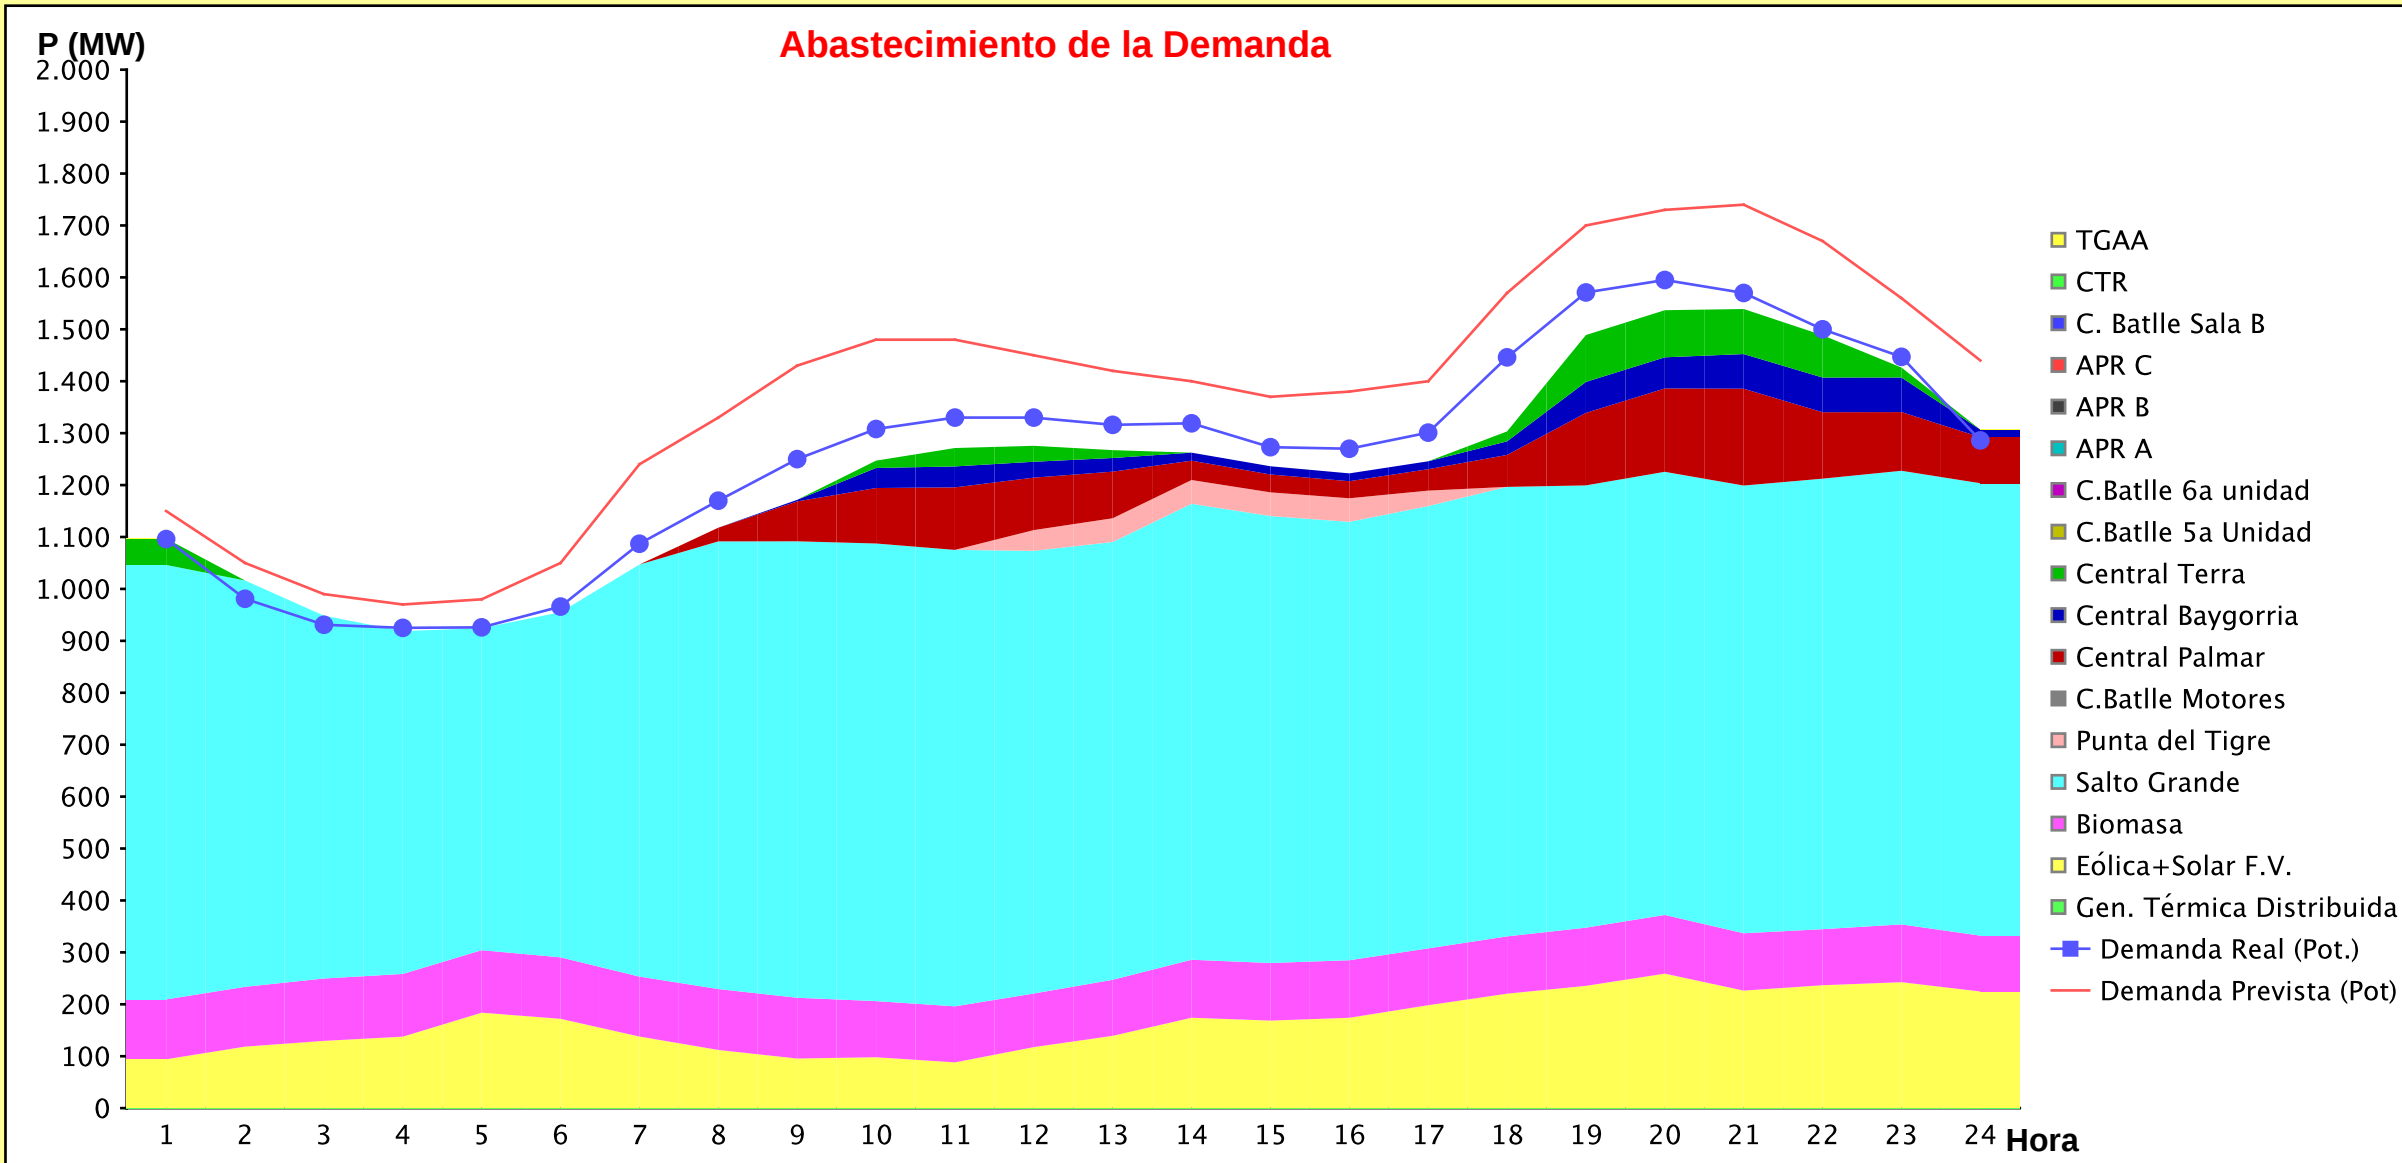

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.265
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.980
Diferencia (MWh)	-3.715
Ejecutada - Programada	-11,26 %

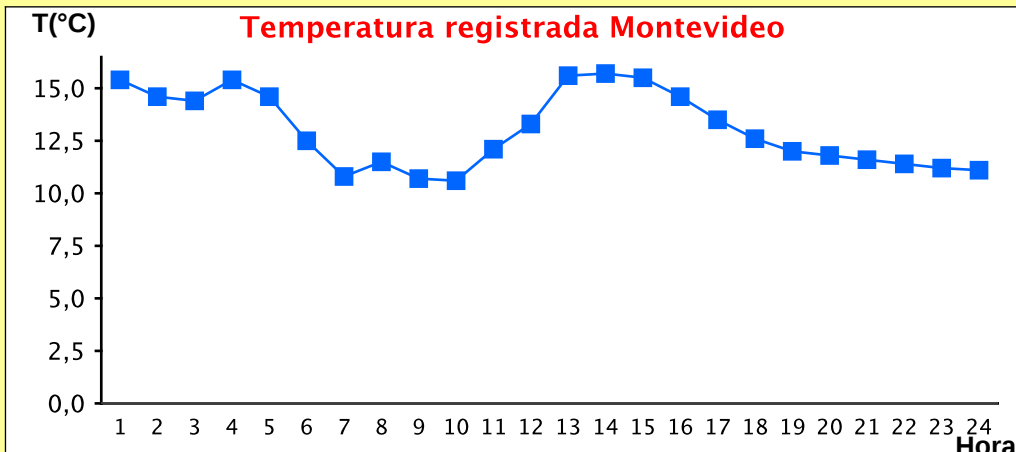



Picos de Potencia (MW)		
Pico mediodía:	1349	Hora 11:47
Potencia mínima:	901	Hora 04:17
Pico noche:	1613	Hora 20:26

Generación Media (MW)	
Eólica	166,5
Biomasa	113,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

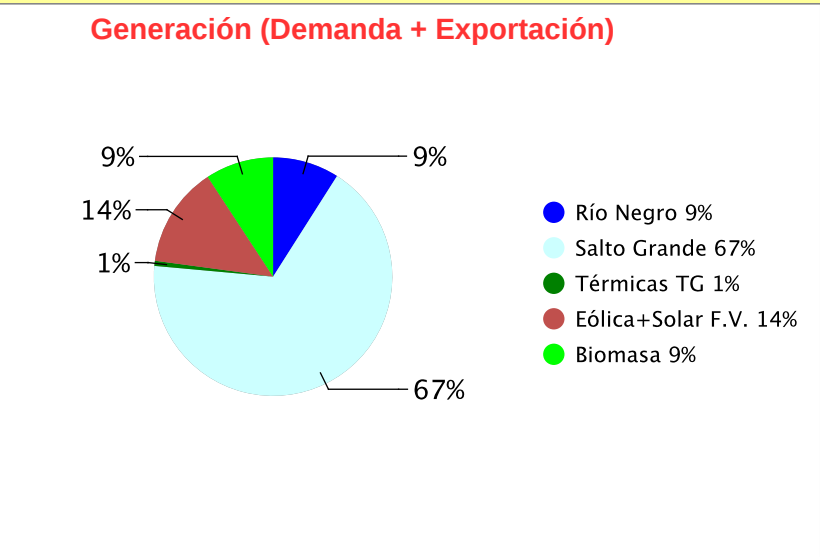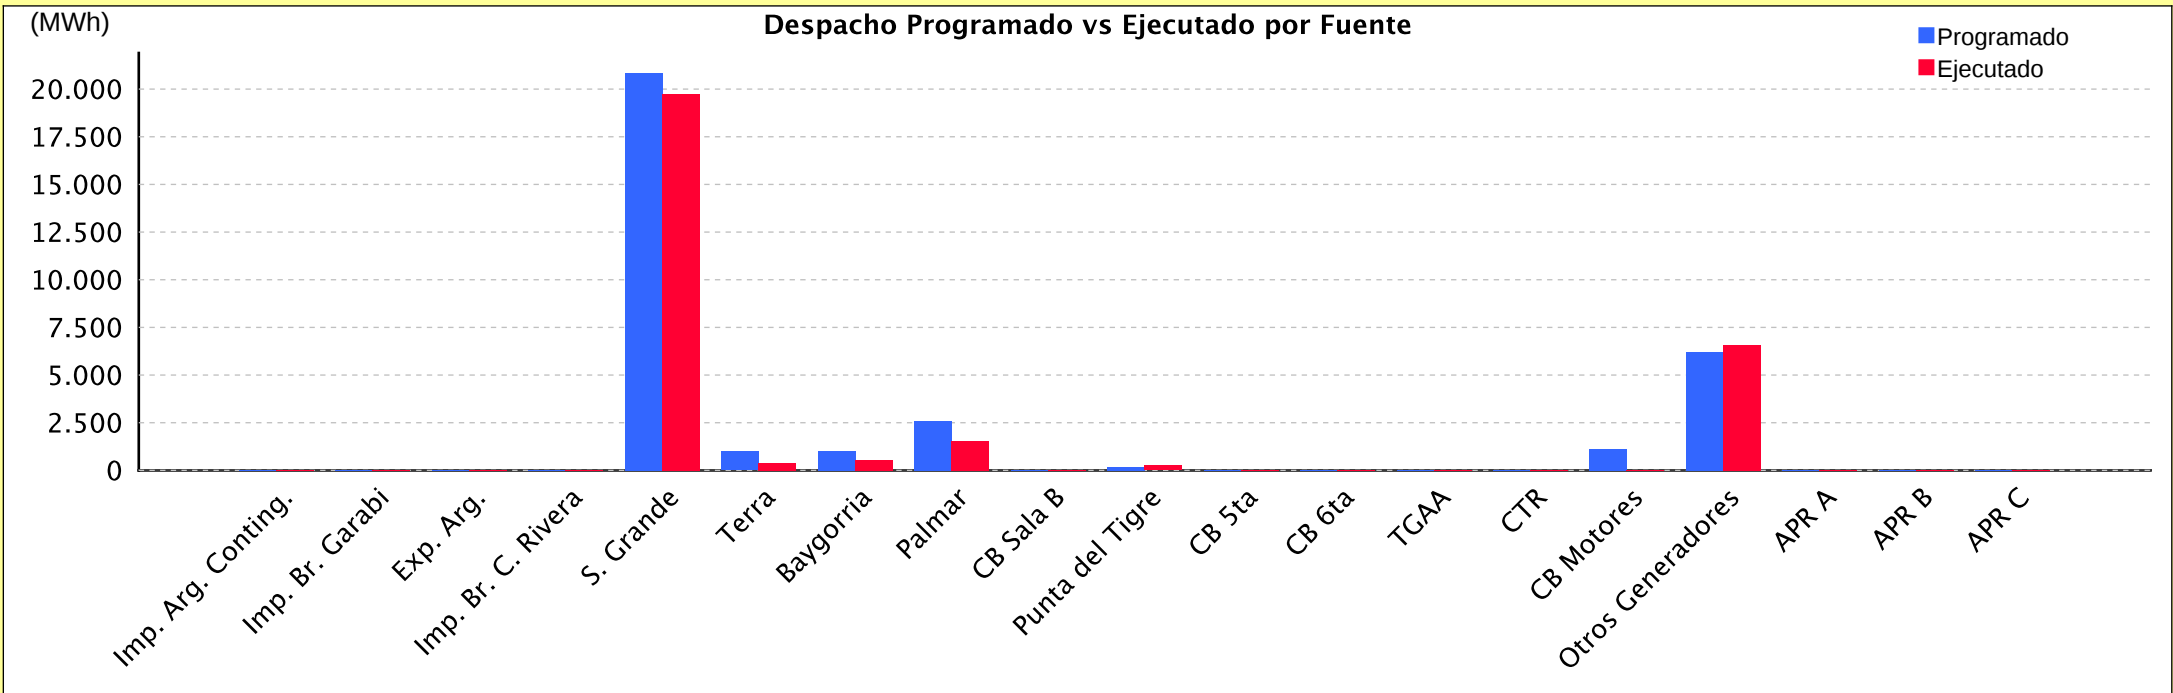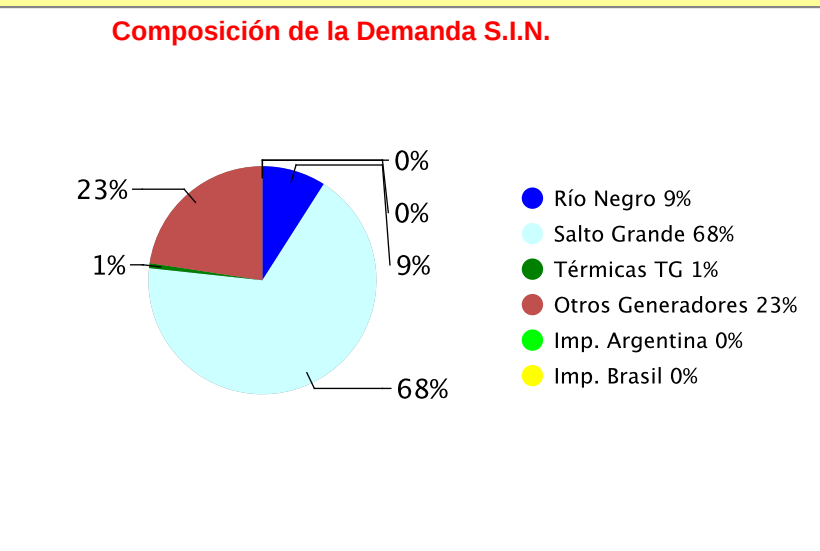



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

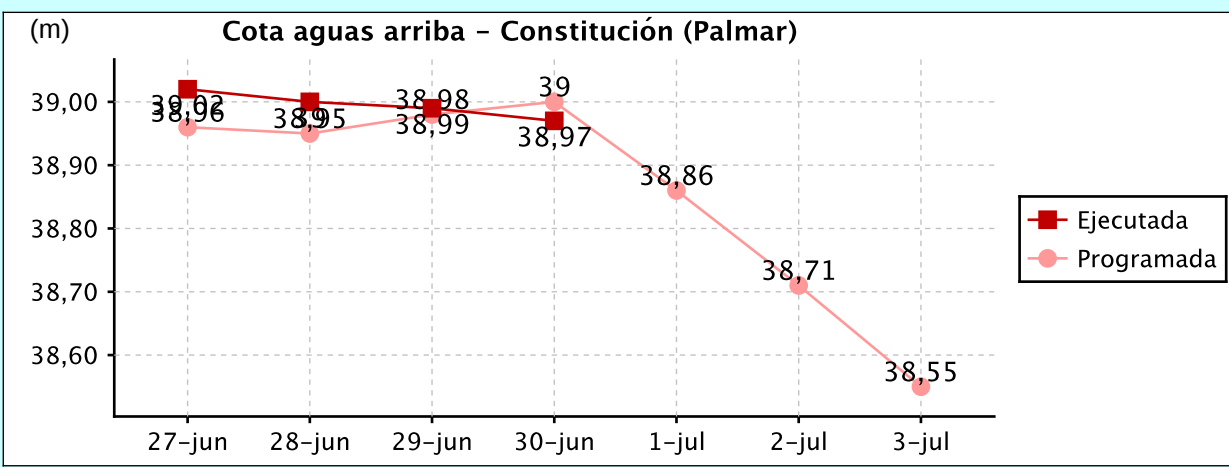
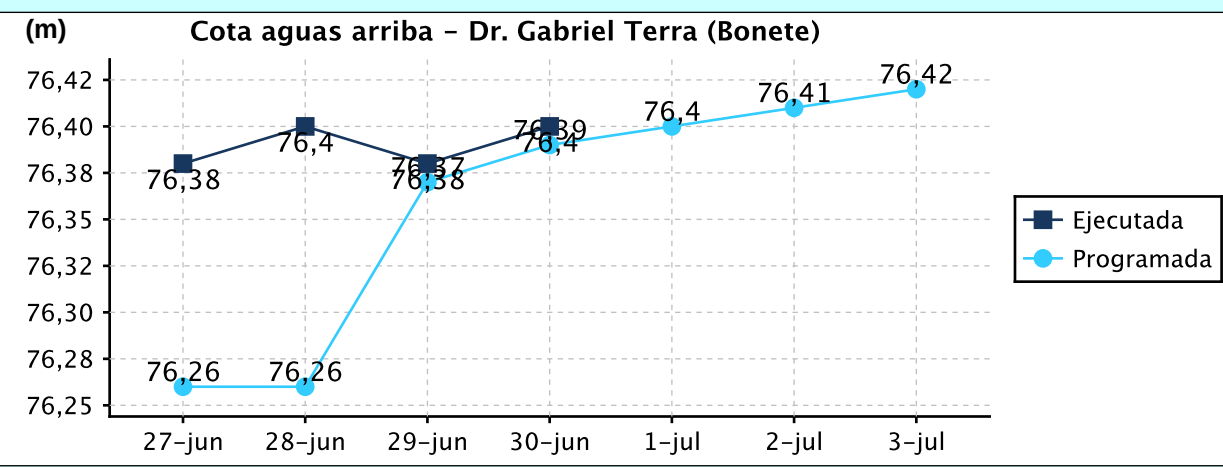


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,39	76,4
Baygorria	53,58	53,67
Palmar	39,00	38,97
SGU	34,93	34,9

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

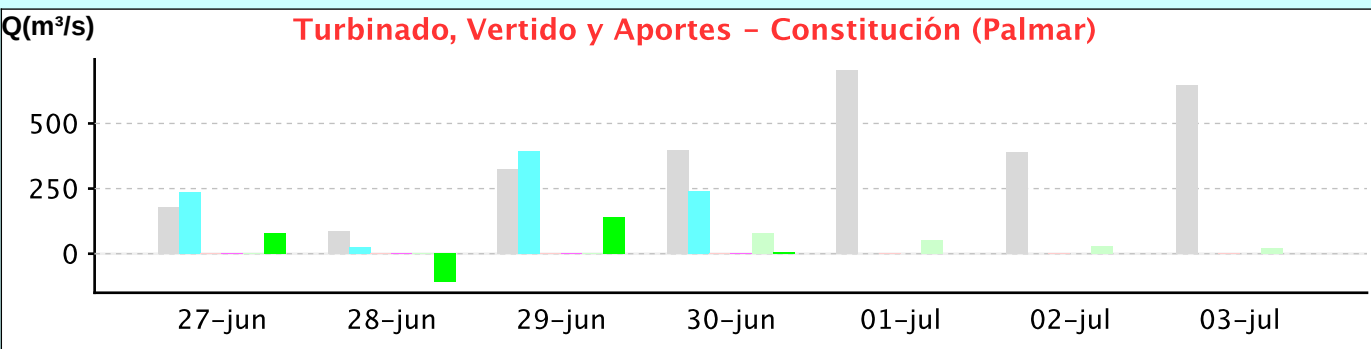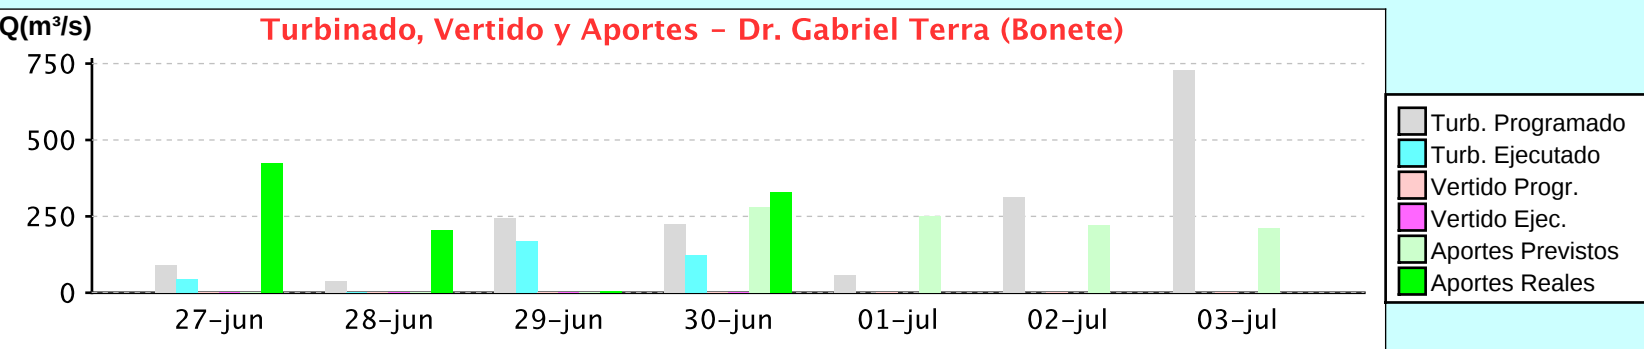

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

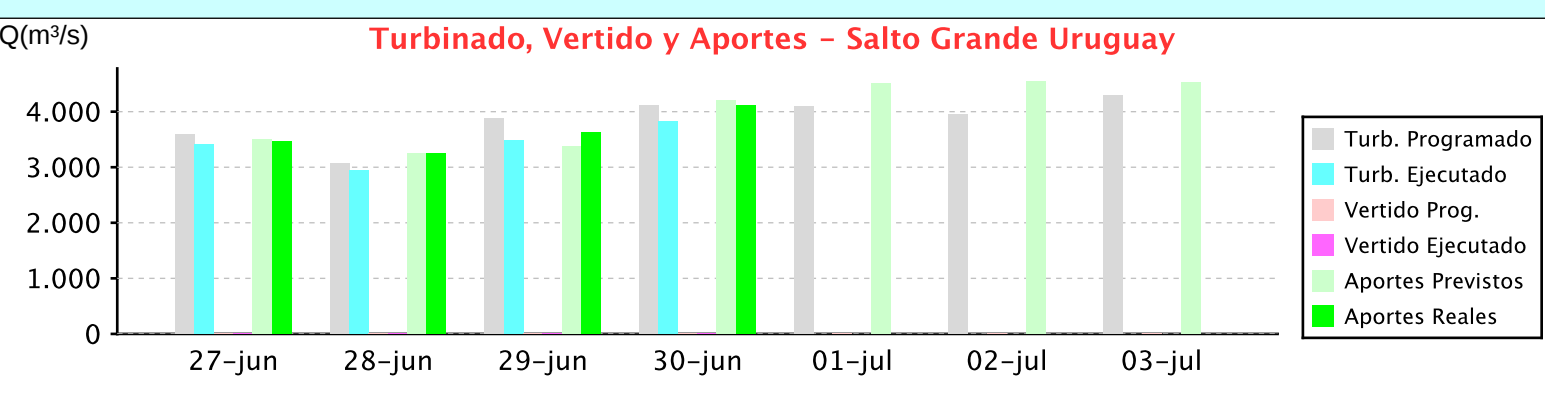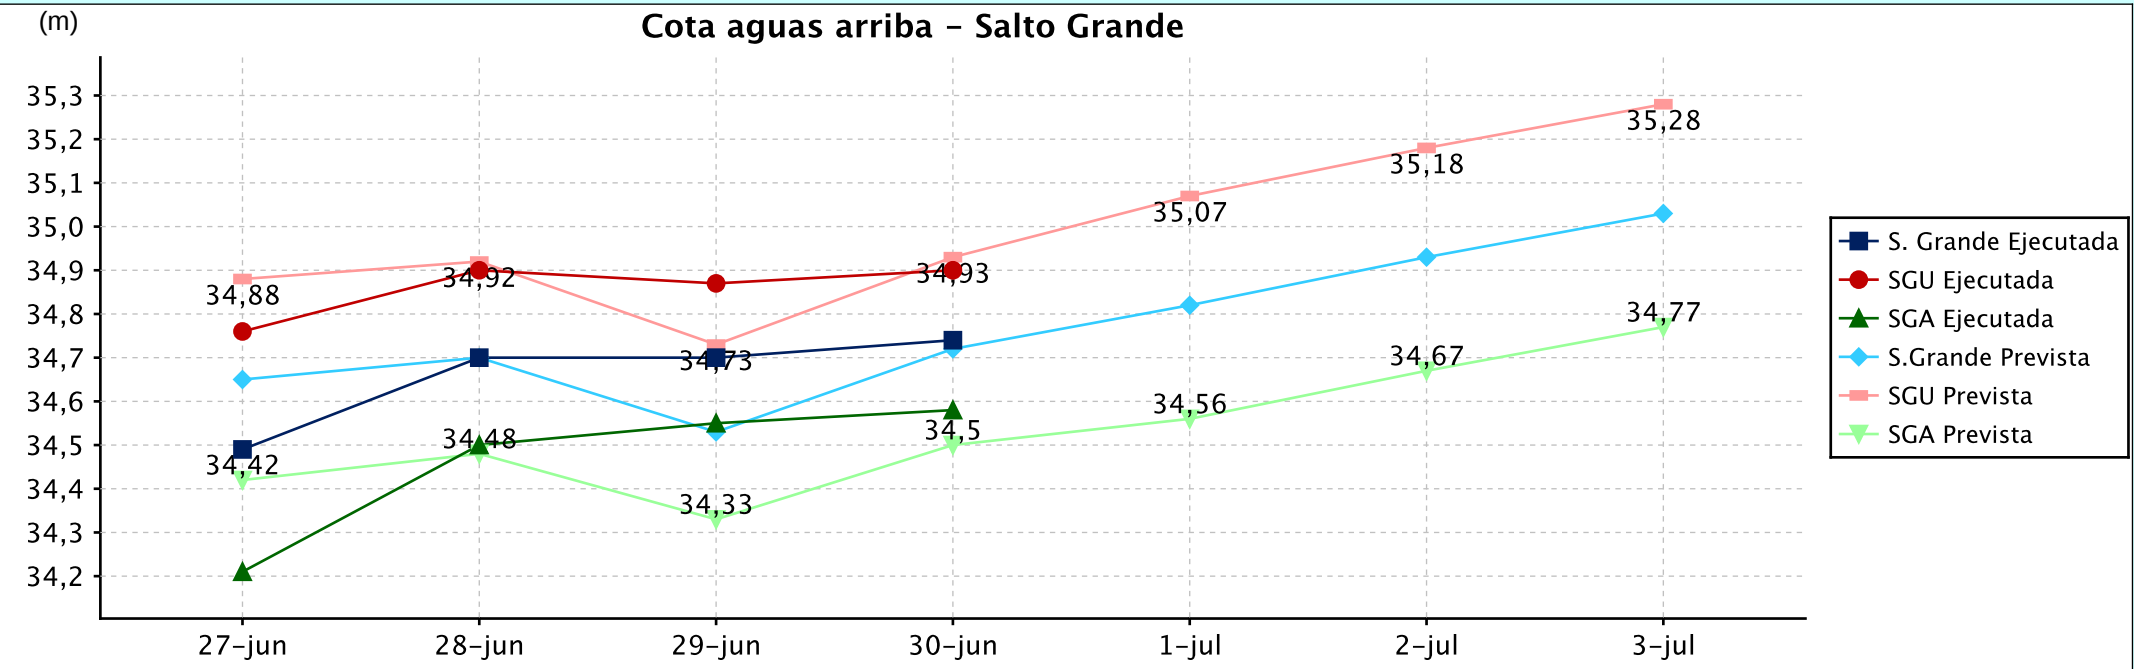

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,90
Cota Vista Arg	34,58
Cota real	34,74
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
7.249	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	225	124
Baygorria	352	188
Palmar	398	239
SGU	4.117	3.829

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	280	330
Baygorria	0	59
Palmar	80	6
SGU	4.200	4.107

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES