




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 05 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Batlle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	299
C. Baygorria	-9
C. Palmar	2.113
C. Salto Grande	20.908
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.528
TOTAL Generación	31.781

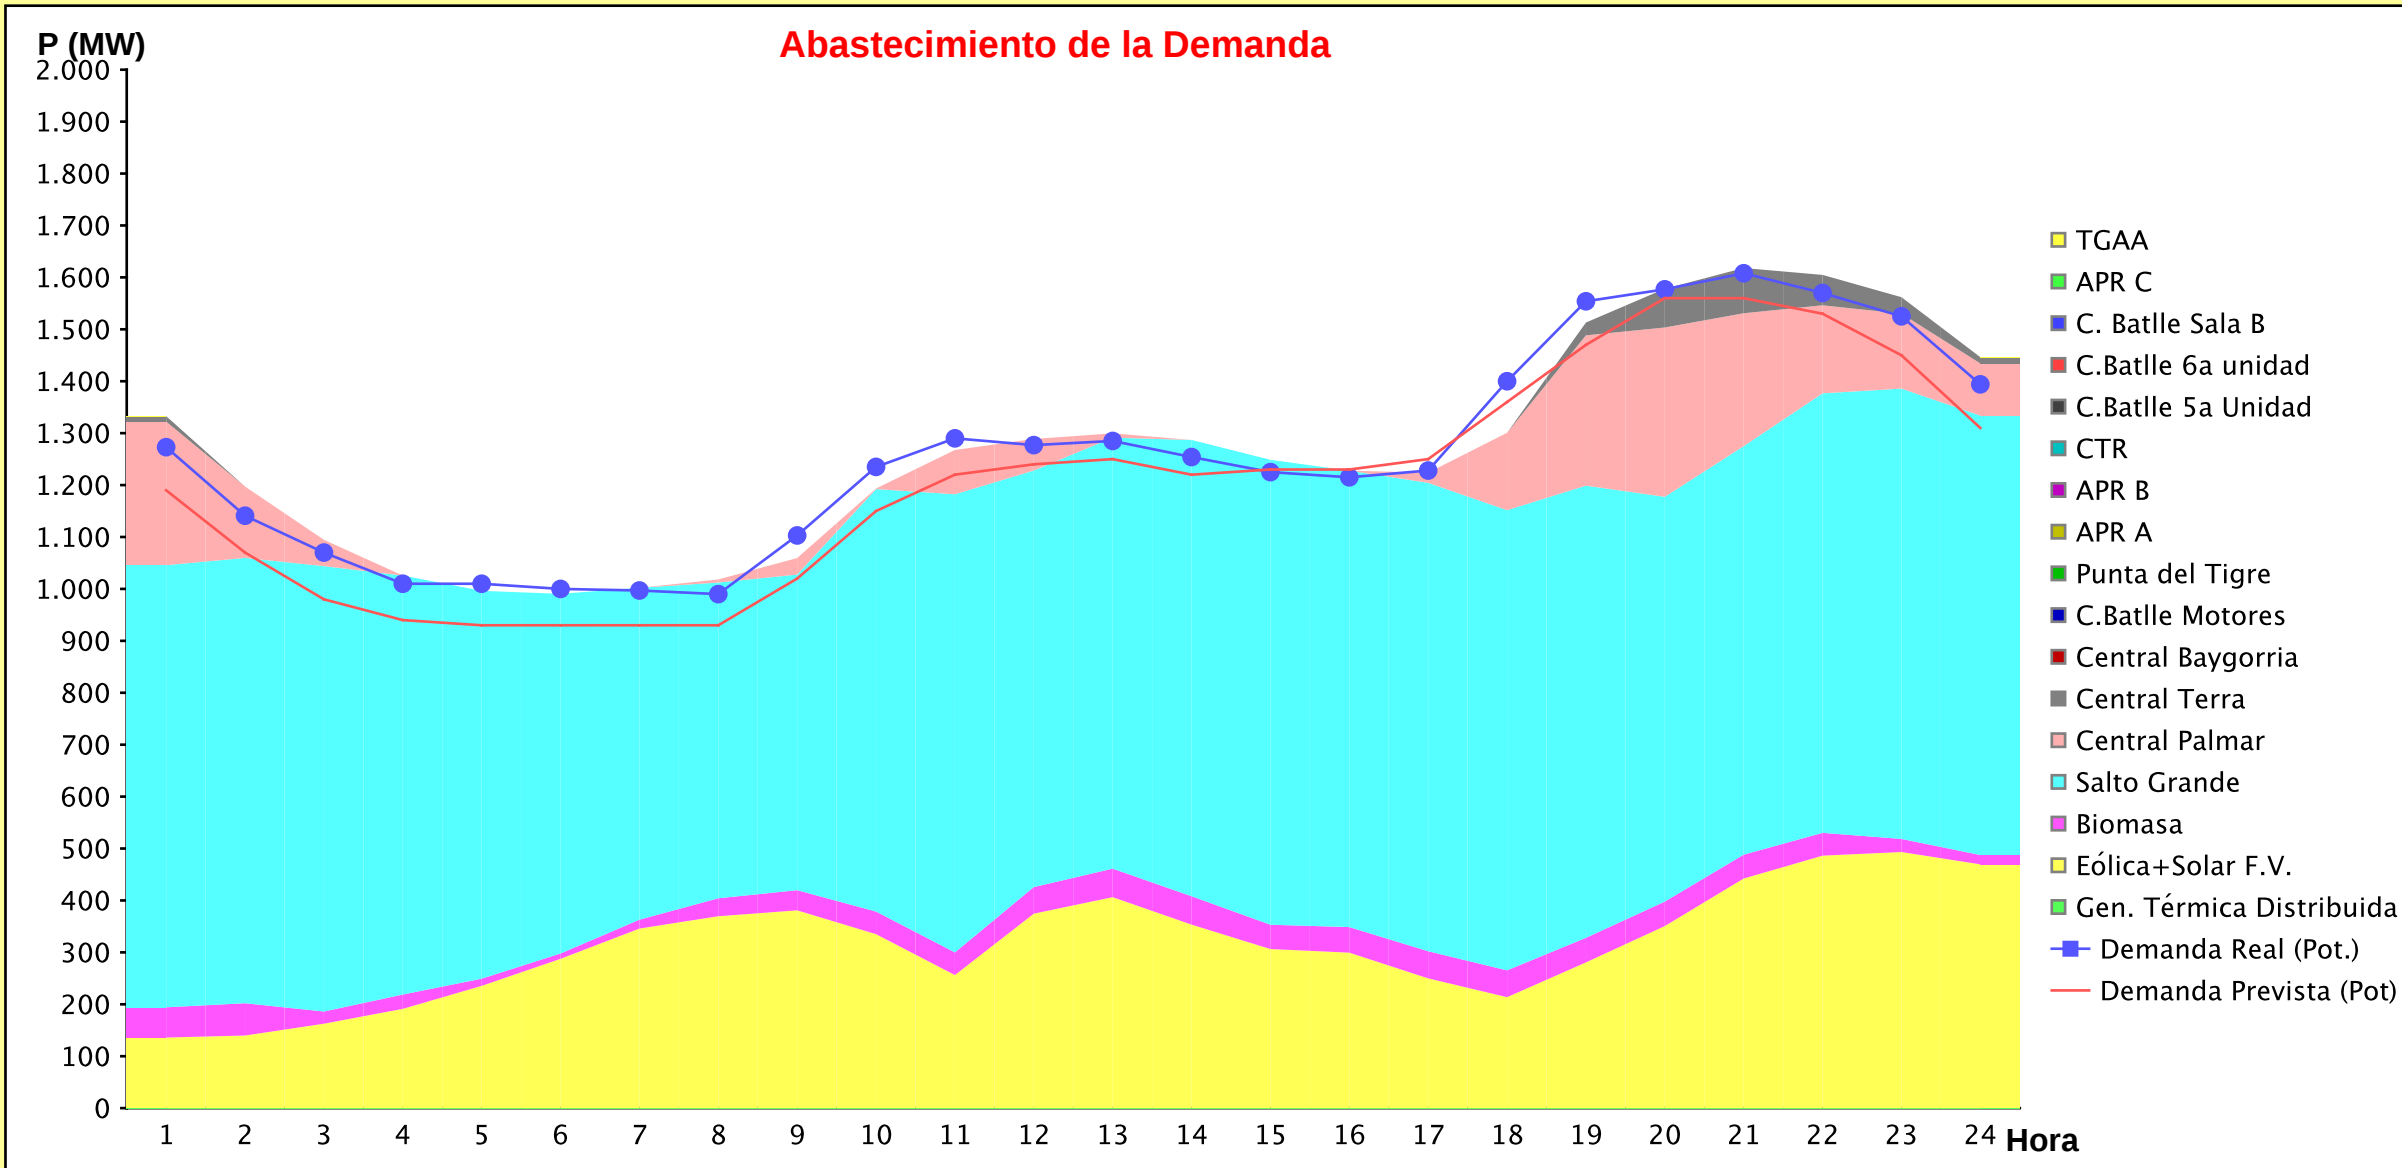

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.472
Hidráulica	1.472
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.472

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.309
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	28.950
Diferencia (MWh)	1.359
Ejecutada - Programada	4,69 %

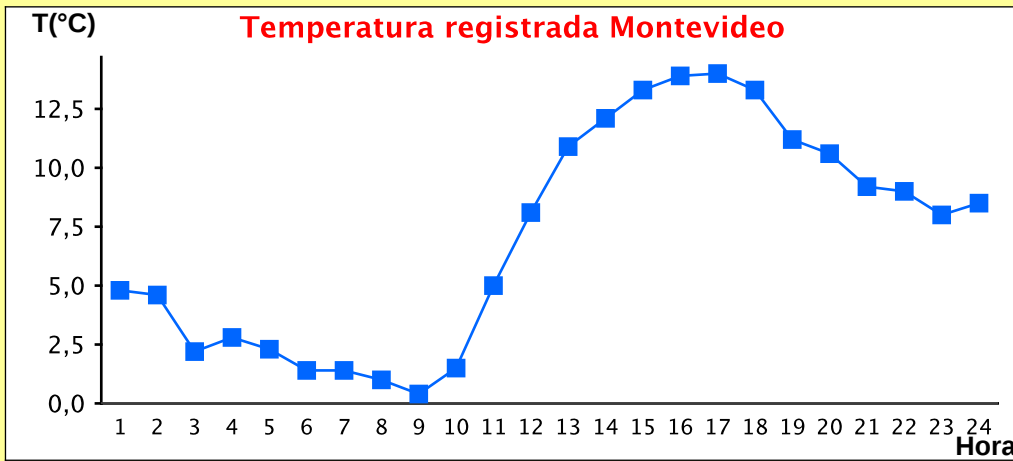

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1299 Hora 11:56
Potencia mínima:	990 Hora 07:56
Pico noche:	1627 Hora 20:43


Generación Media (MW)	
Eólica	314,2
Biomasa	45,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

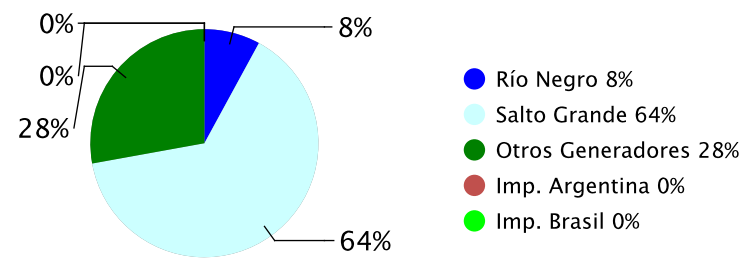



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

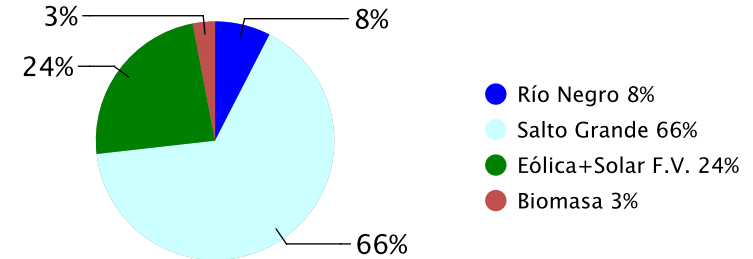



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

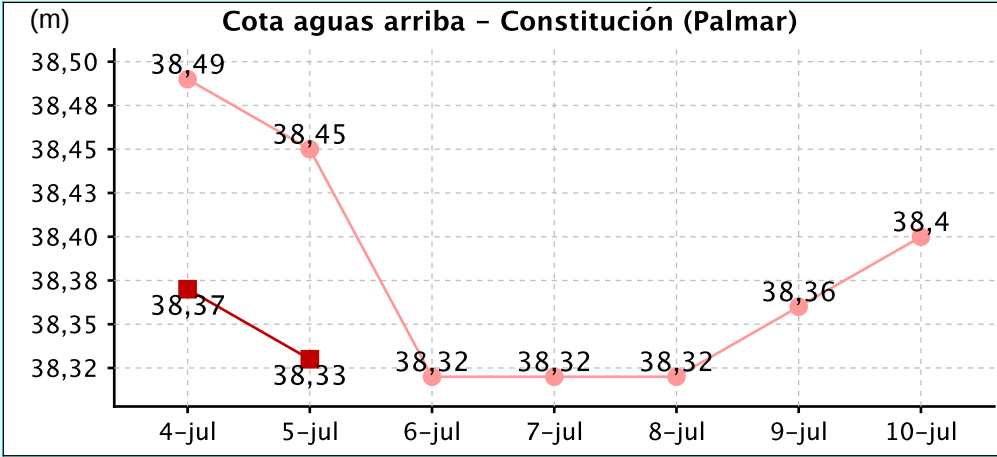
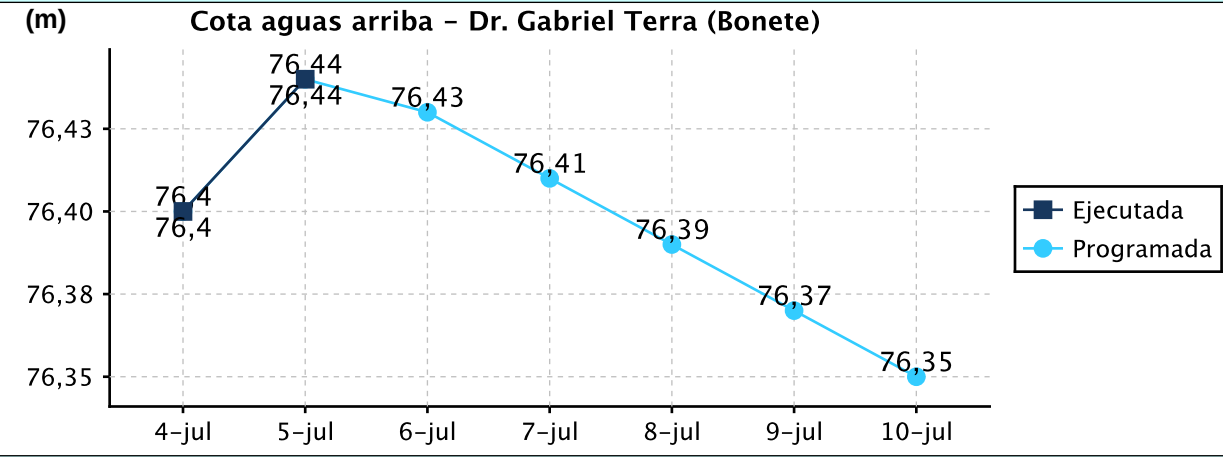


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,44	76,44
Baygorria	53,70	53,68
Palmar	38,45	38,33
SGU	35,24	35,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

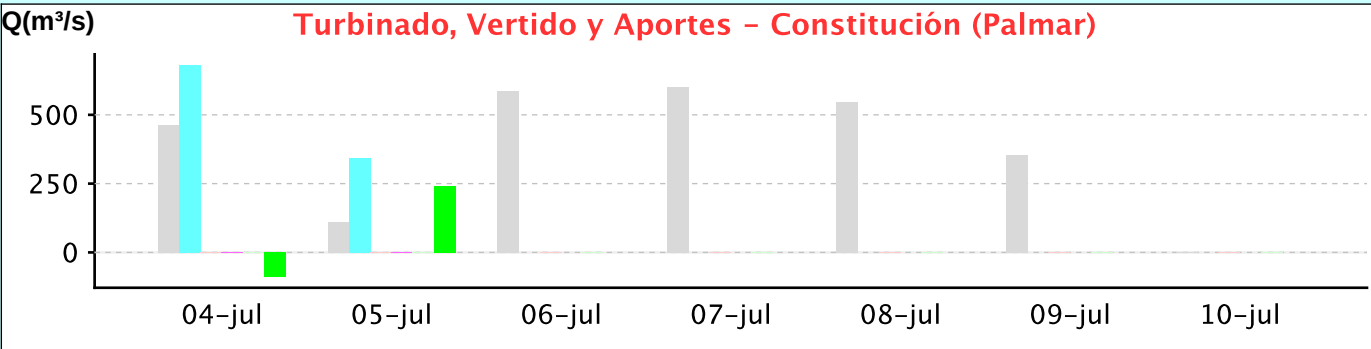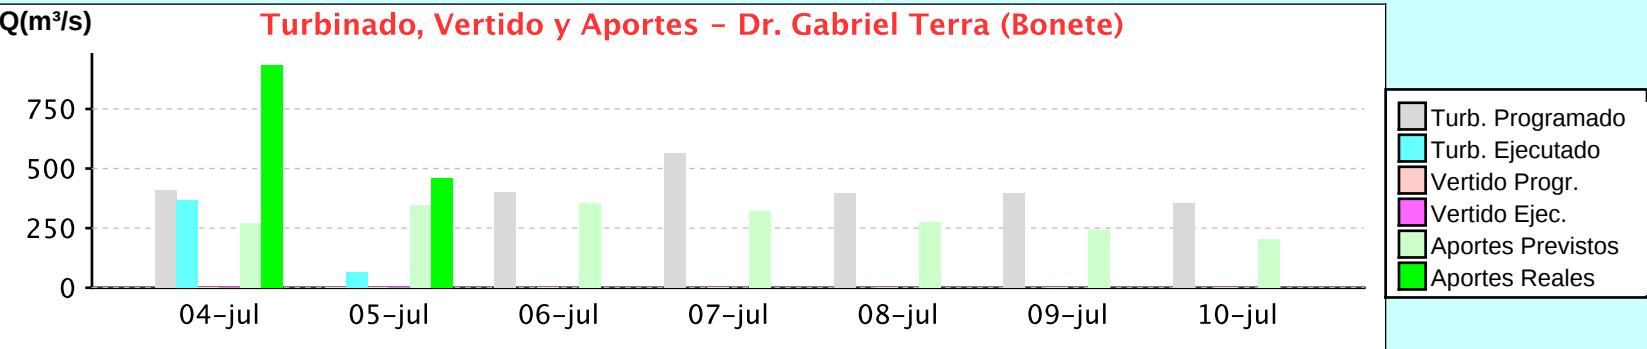

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

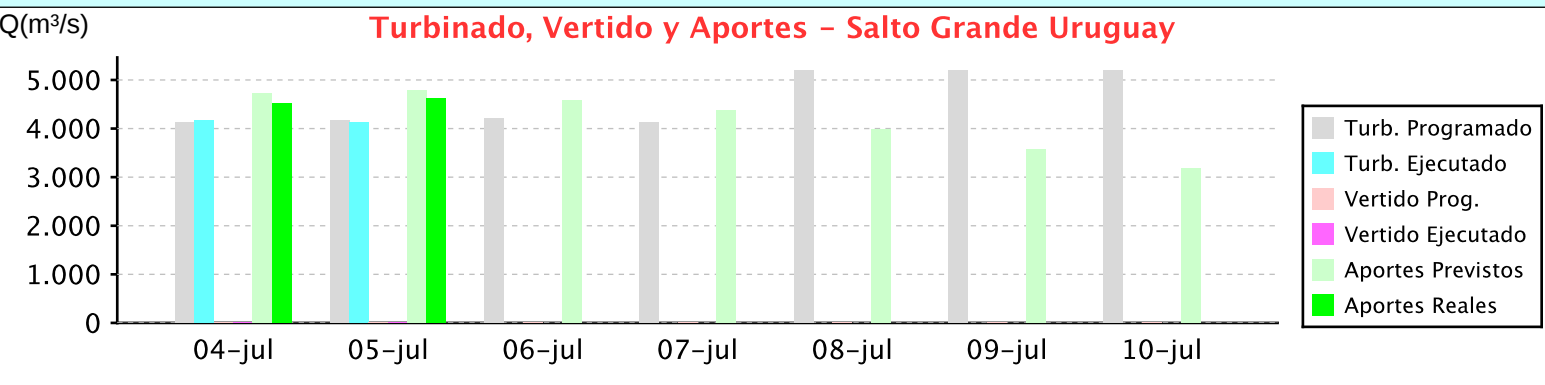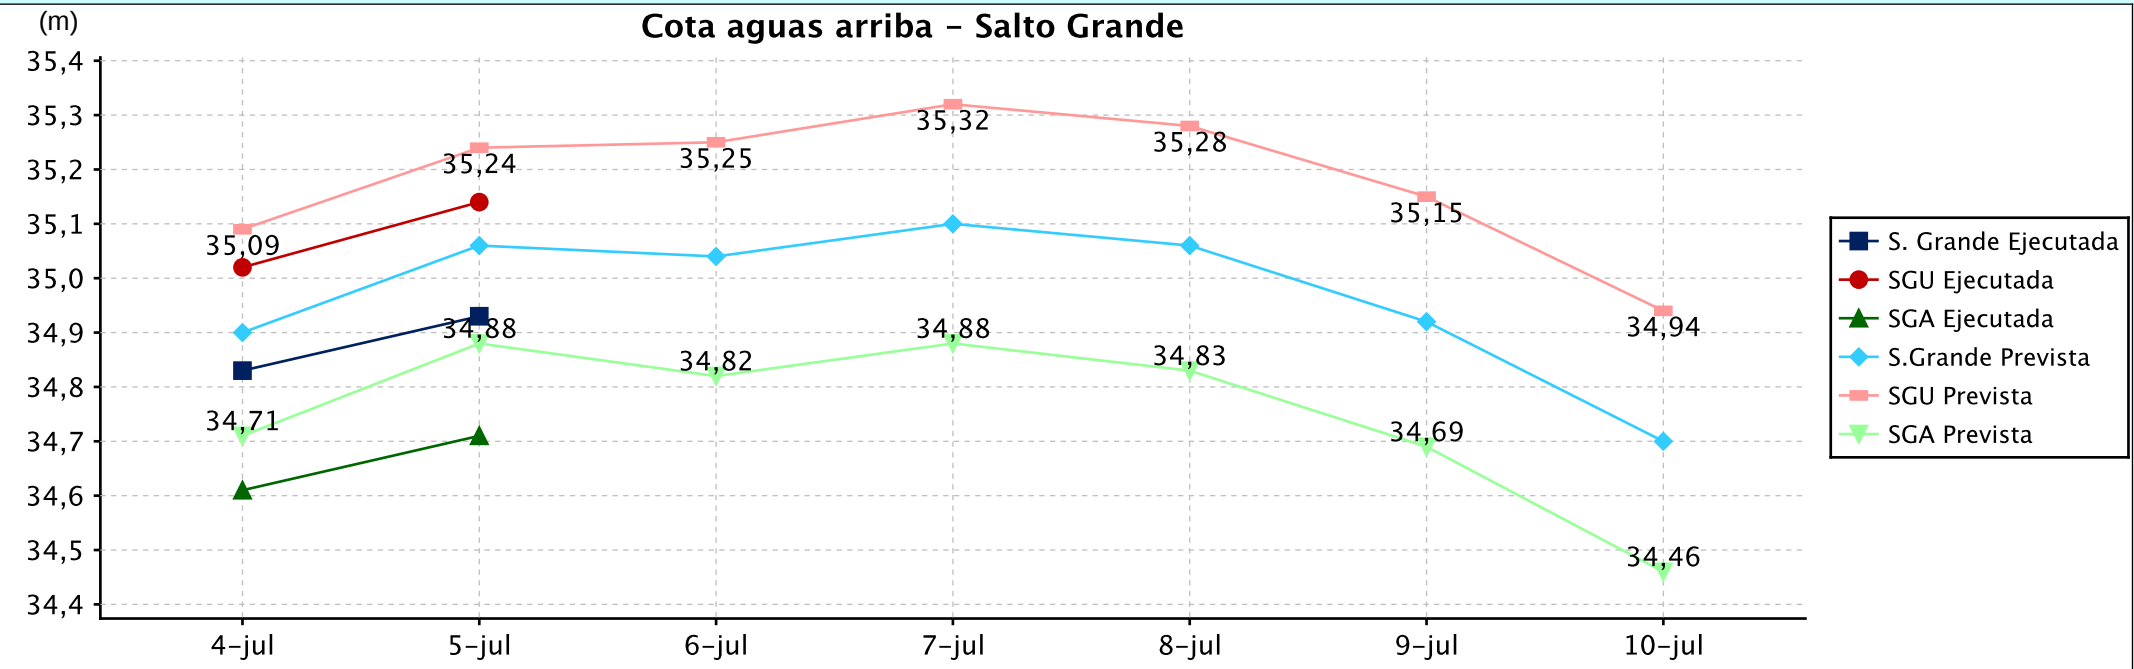

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,14
Cota Vista Arg	34,71
Cota real	34,93
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
10.091	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	66
Baygorria	0	1
Palmar	111	344
SGU	4.170	4.119

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	344	458
Baygorria	0	22
Palmar	0	240
SGU	4.775	4.614

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES