




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 06 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	189
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	193
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-4
APR A	333
APR B	457
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.819
C. Baygorria	1.297
C. Palmar	4.501
C. Salto Grande	20.981
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.339
TOTAL Generación	34.870

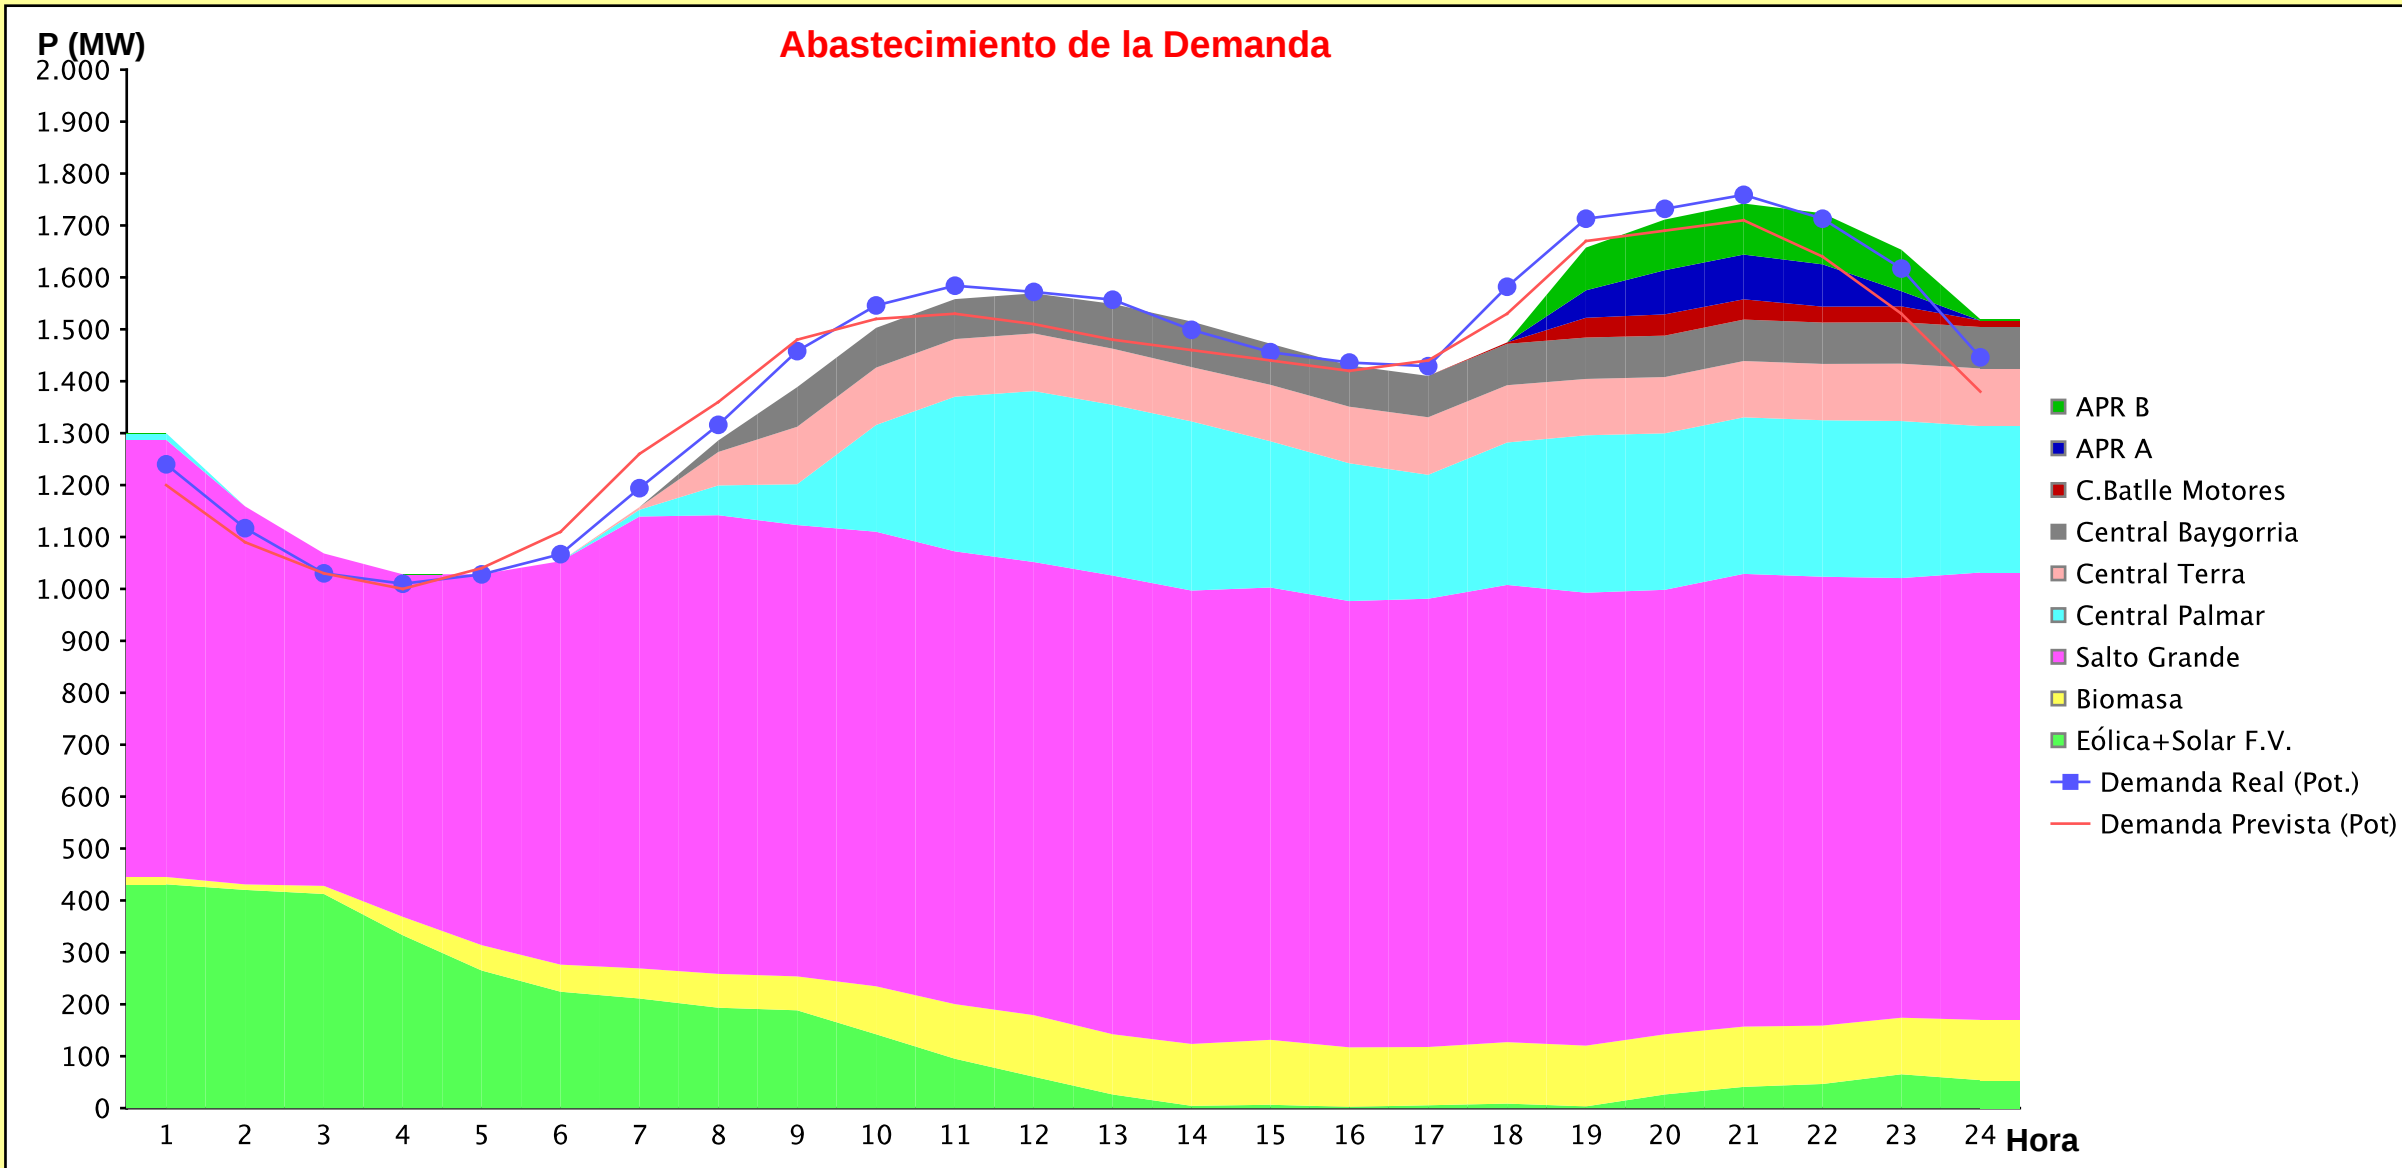

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	971
Hidráulica	971
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	971

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.899
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	33.520
Diferencia (MWh)	379
Ejecutada - Programada	1,13 %

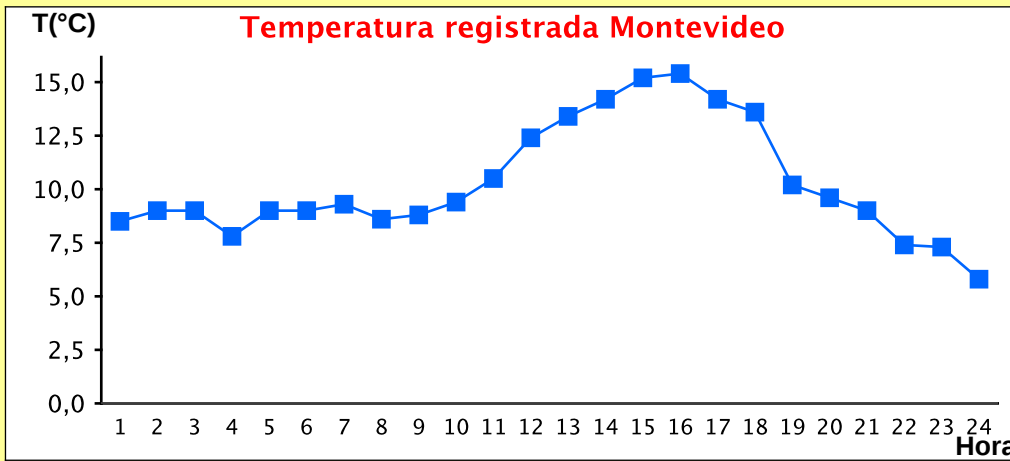

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1588 Hora 11:49
Potencia mínima:	997 Hora 04:16
Pico noche:	1762 Hora 20:52


Generación Media (MW)	
Eólica	137,2
Biomasa	89,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

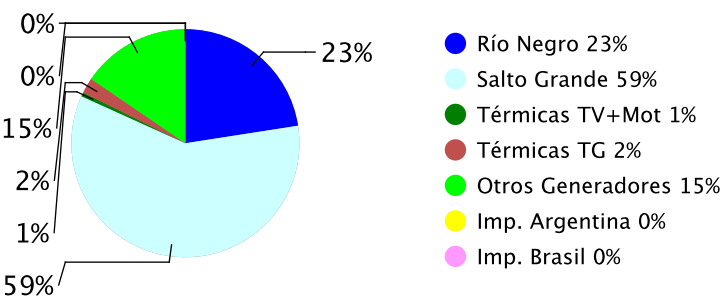



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

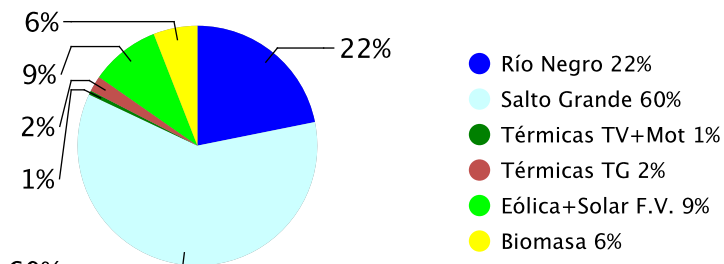



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

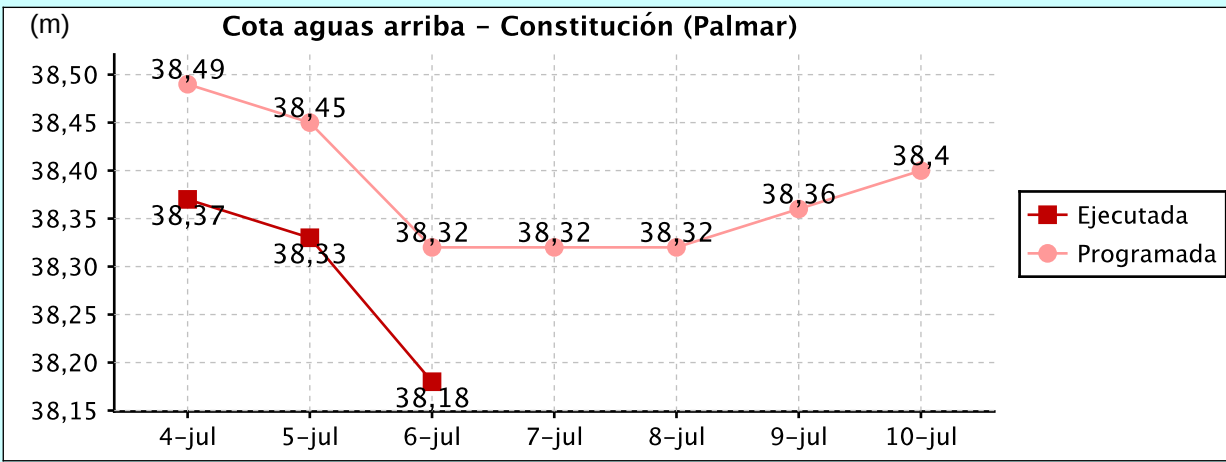
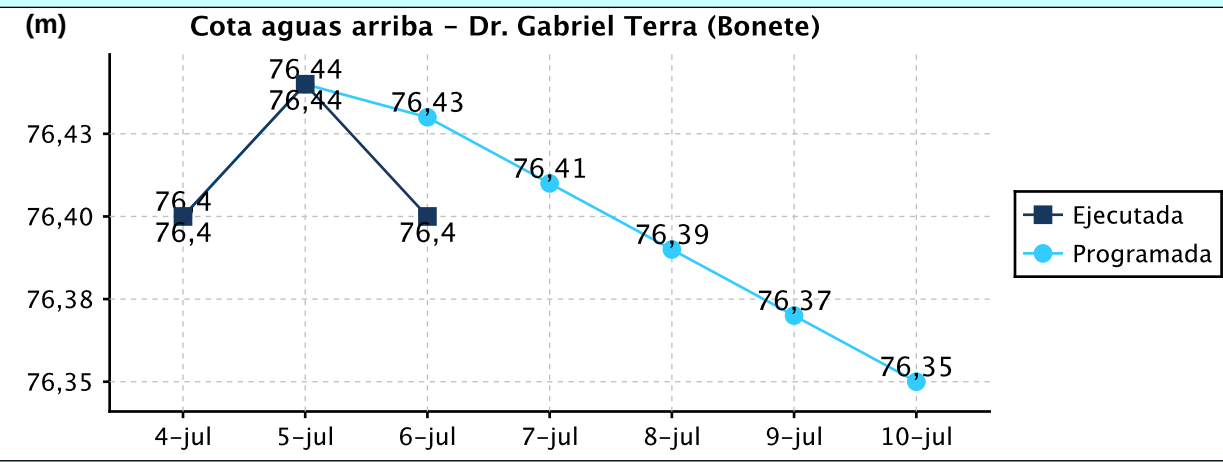


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,43	76,4
Baygorria	53,69	53,66
Palmar	38,32	38,18
SGU	35,25	35,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

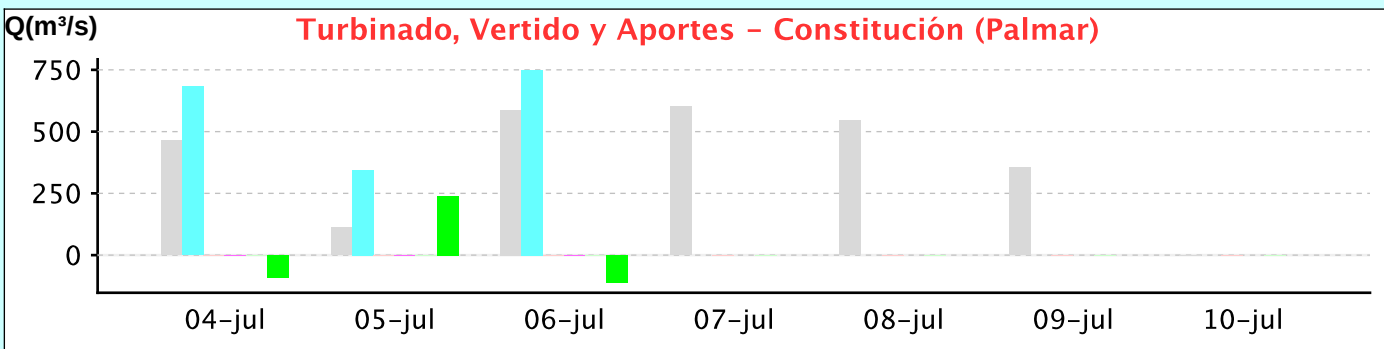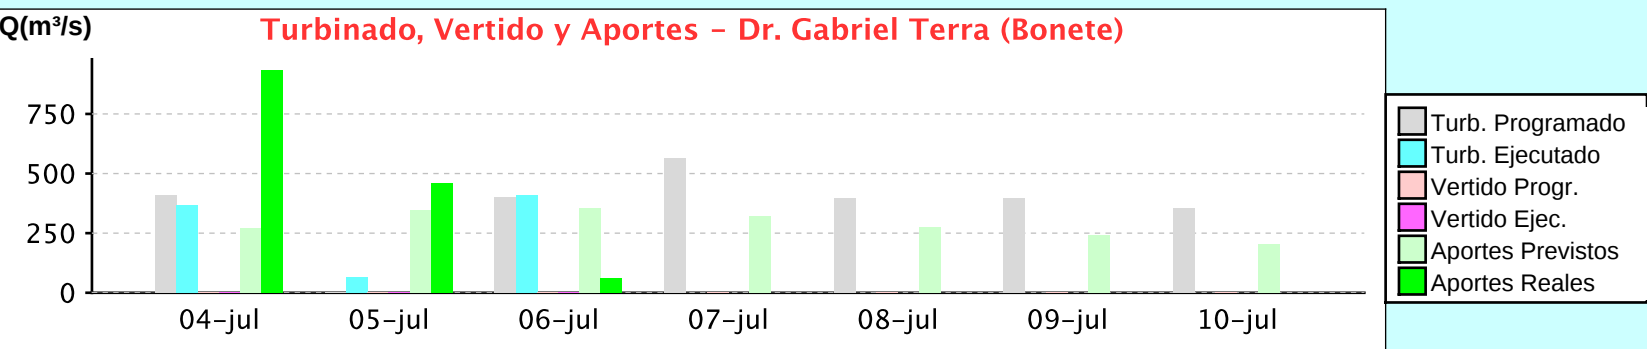

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

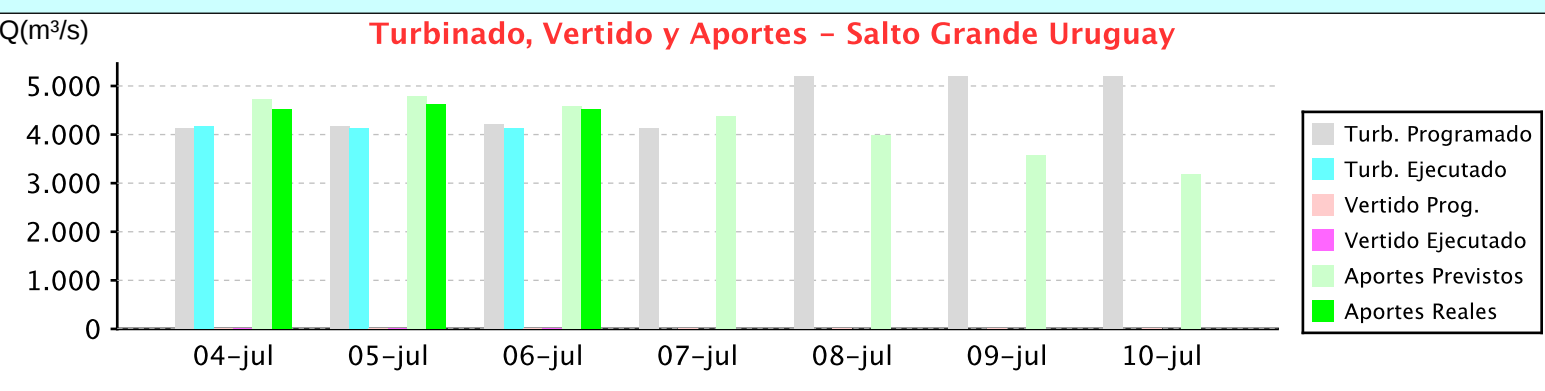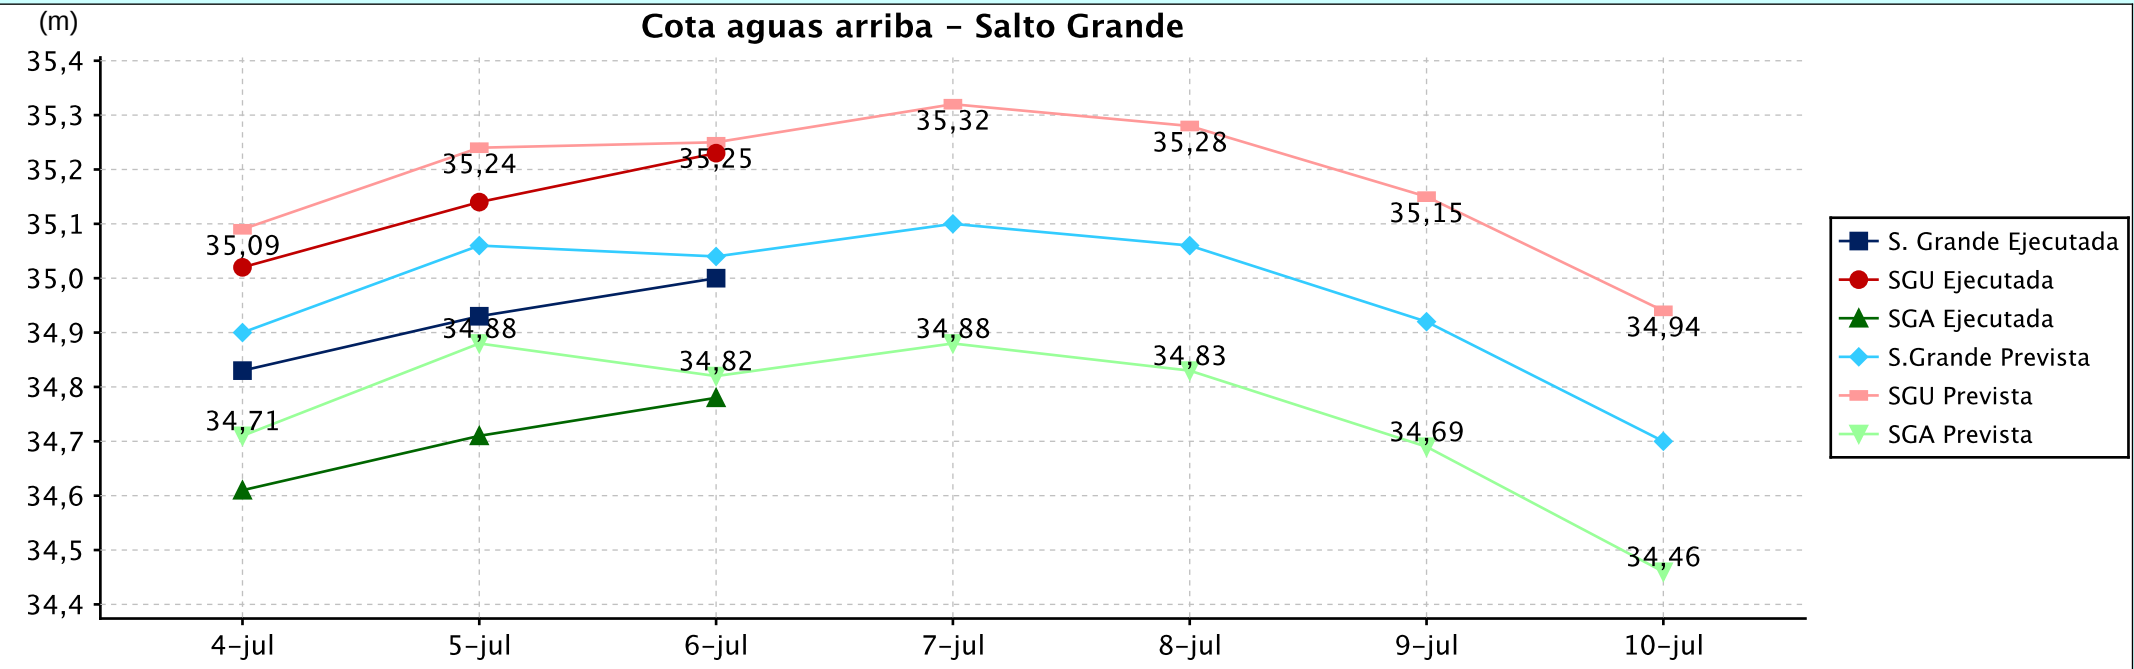

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,23
Cota Vista Arg	34,78
Cota real	35,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
10.688	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	400	408
Baygorria	416	419
Palmar	587	750
SGU	4.217	4.122

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	355	59
Baygorria	0	-5
Palmar	0	-109
SGU	4.575	4.518

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES