




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 08 de julio de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-6
Central La Tablada	-60
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.169
C. Baygorria	1.554
C. Palmar	2.196
C. Salto Grande	20.730
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.451
TOTAL Generación	34.022



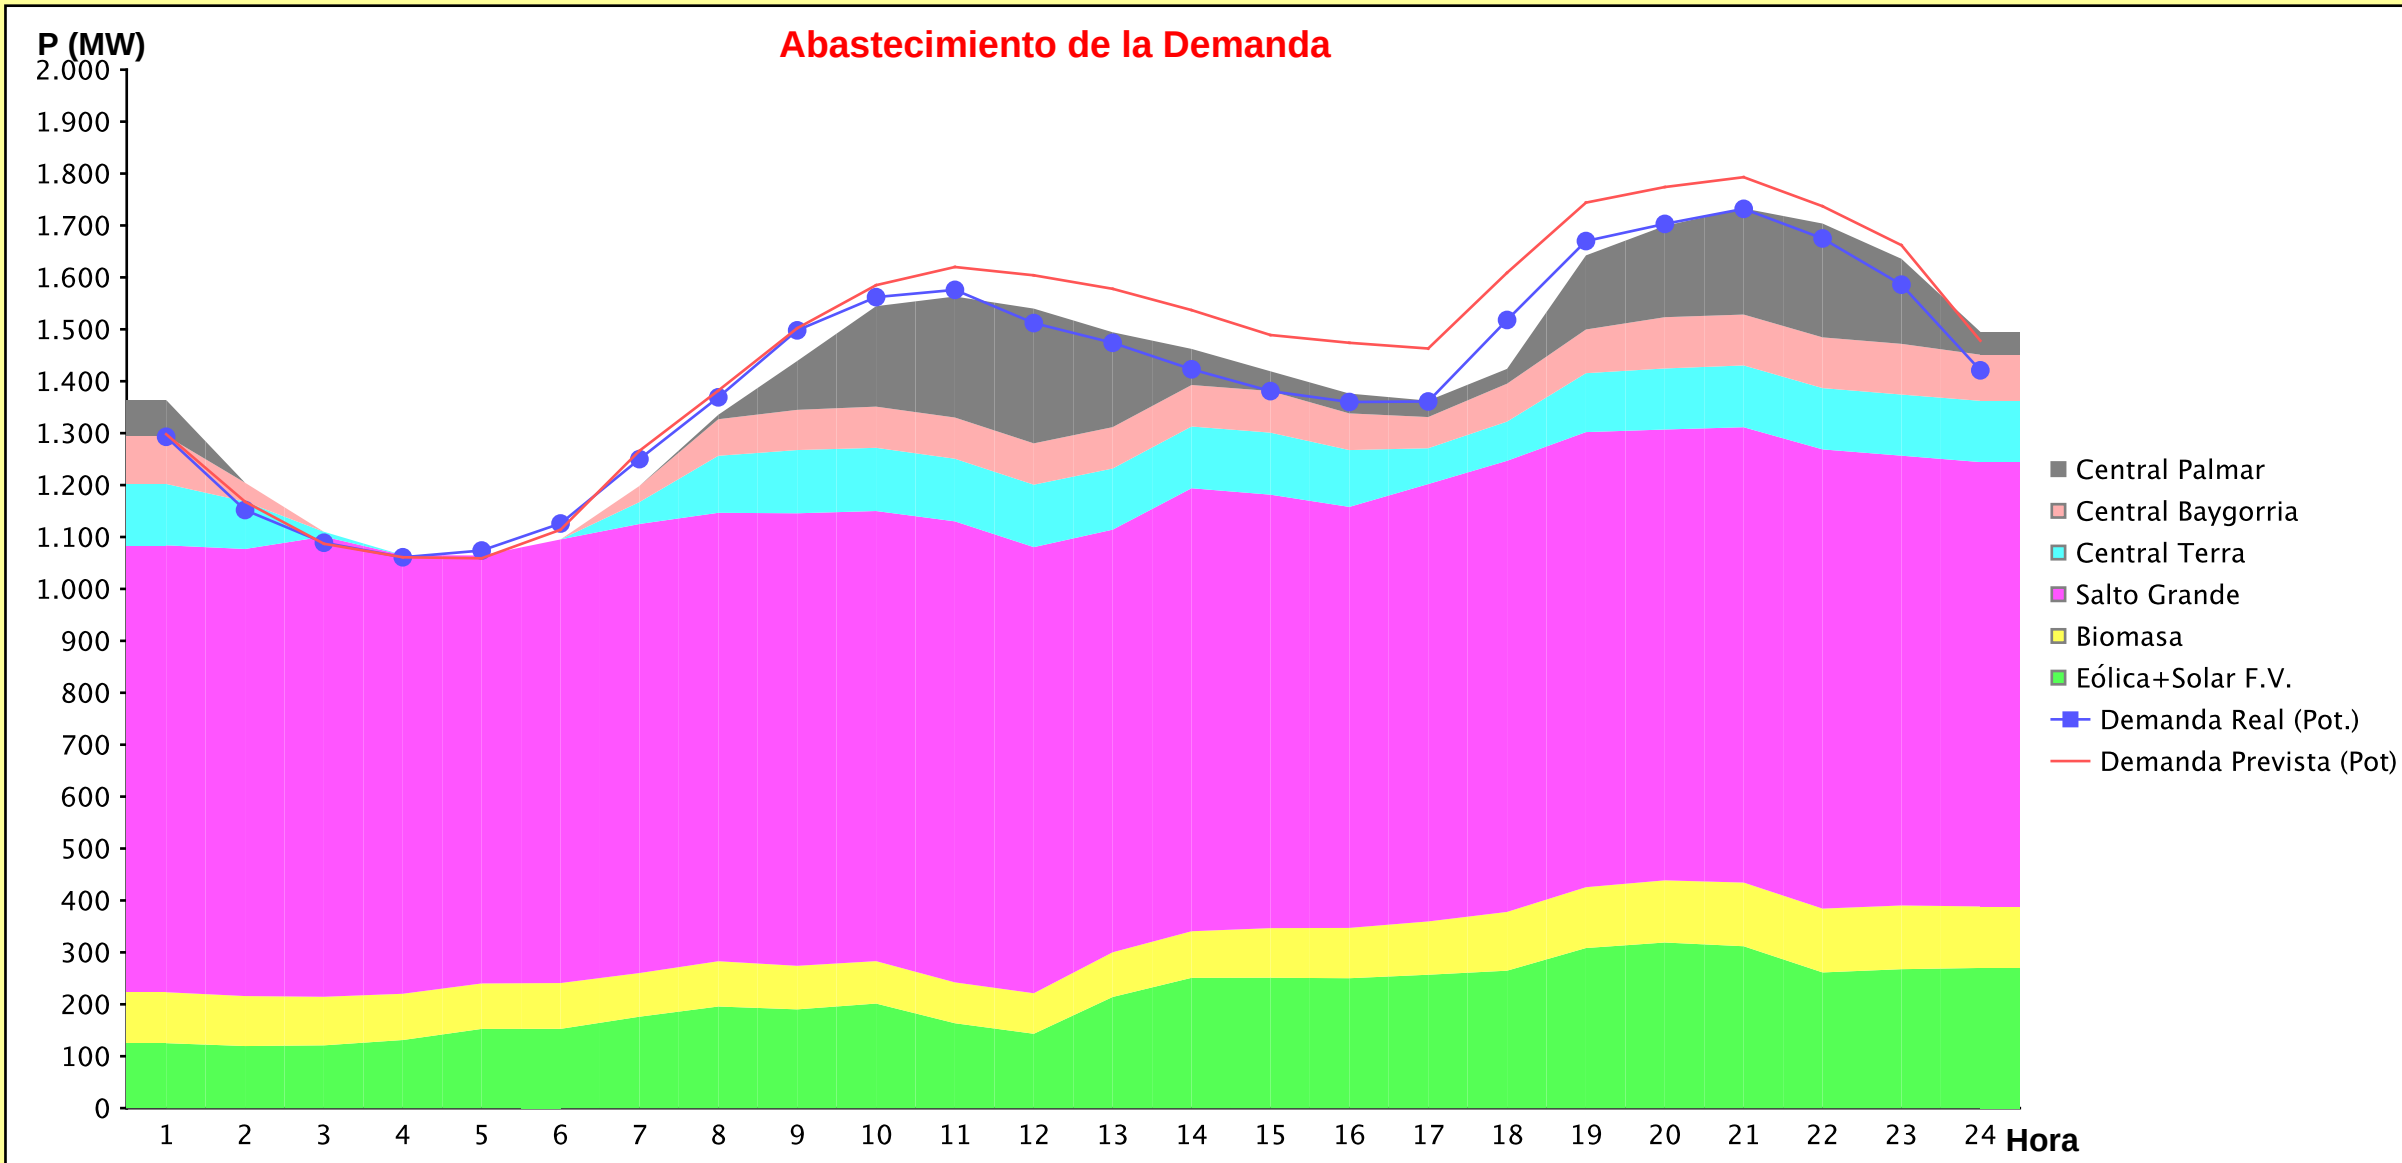


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	132
Hidráulica	132
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	132

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.890
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	35.084
Diferencia (MWh)	-1.194
Ejecutada - Programada	-3,40 %


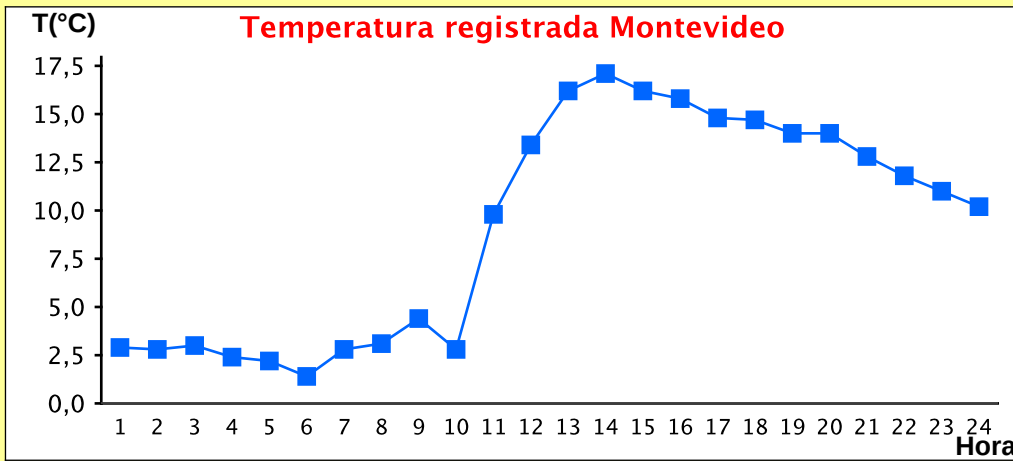


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1580 Hora 10:50
Potencia mínima:	1041 Hora 04:07
Pico noche:	1748 Hora 20:32
Generación Media (MW)	
Eólica	212,9
Biomasa	98,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

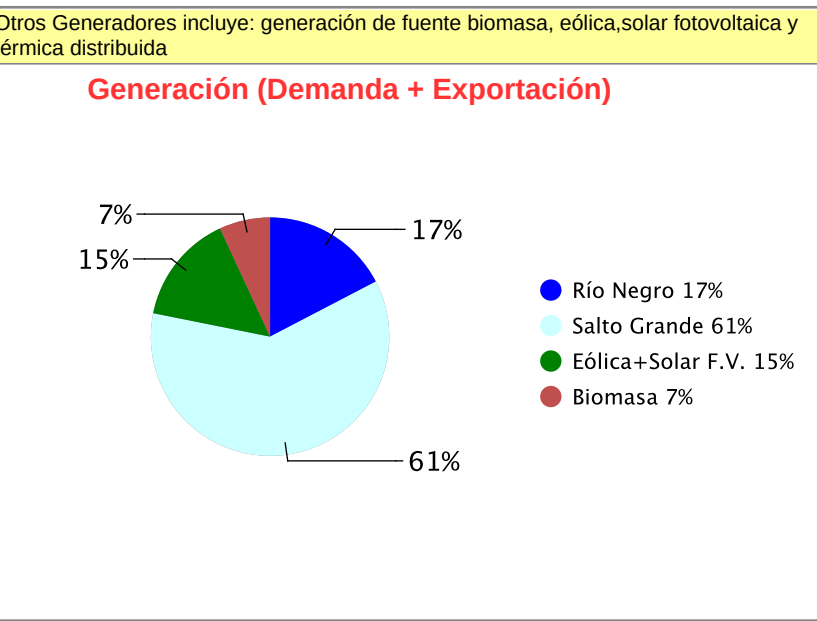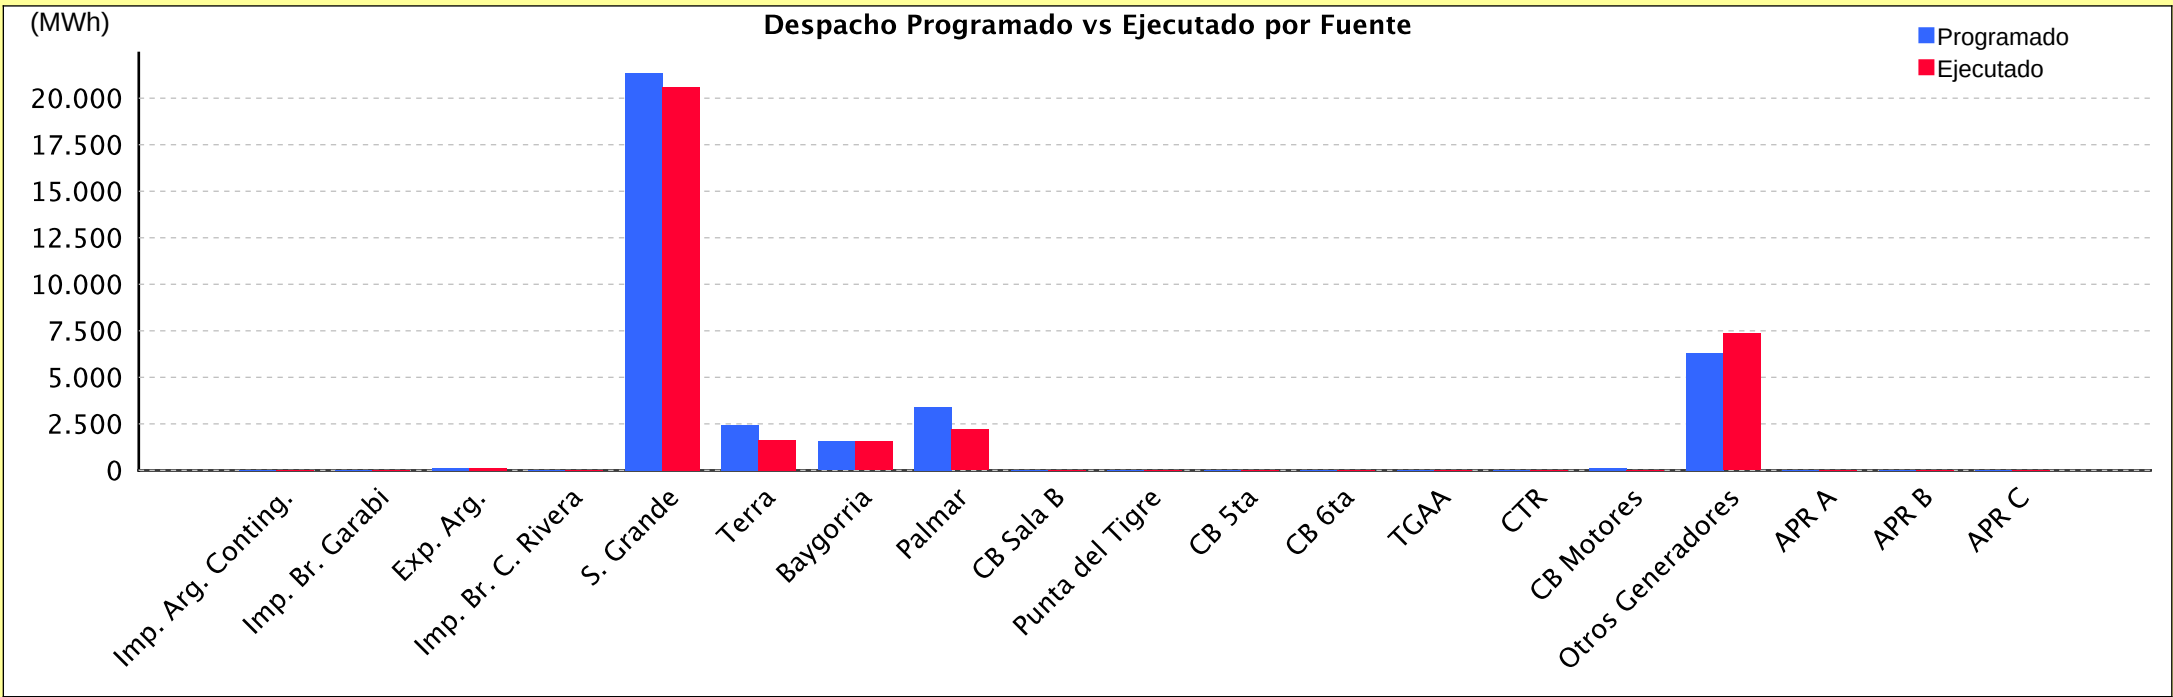
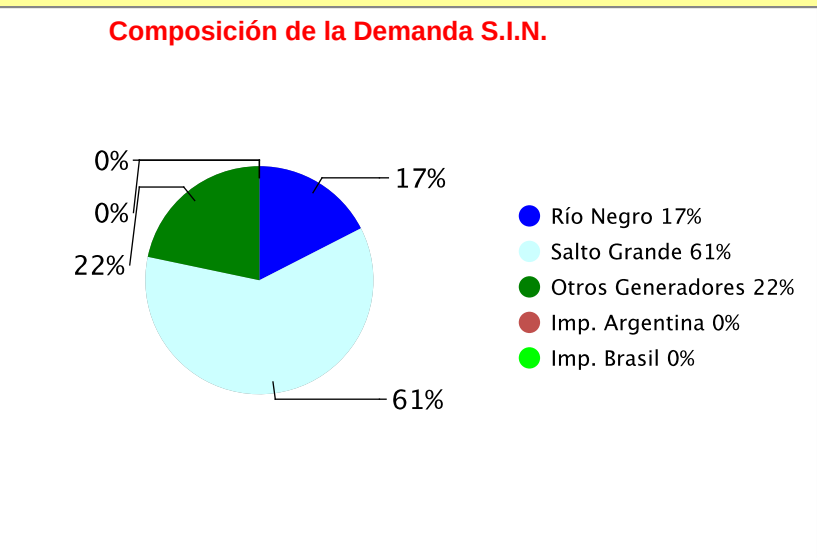


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

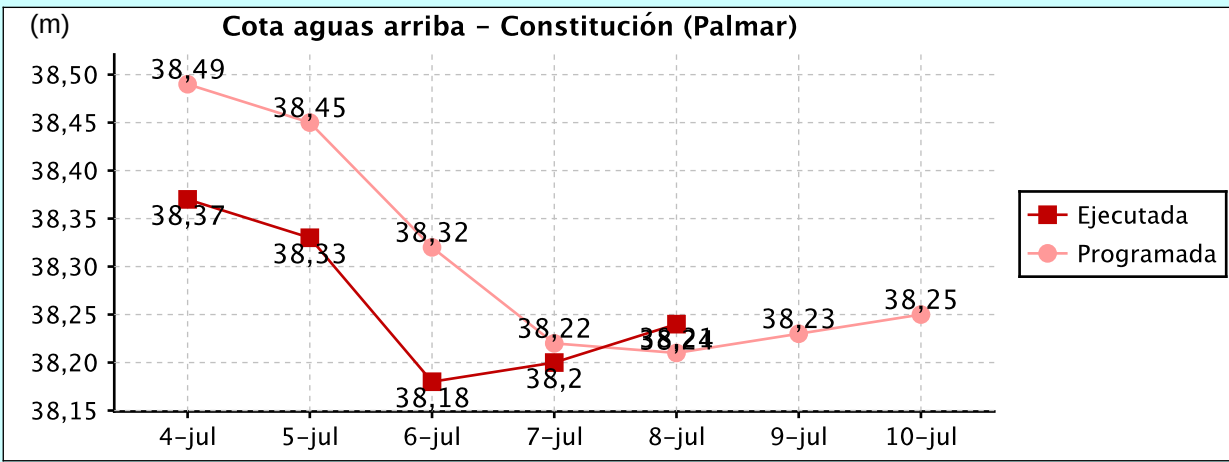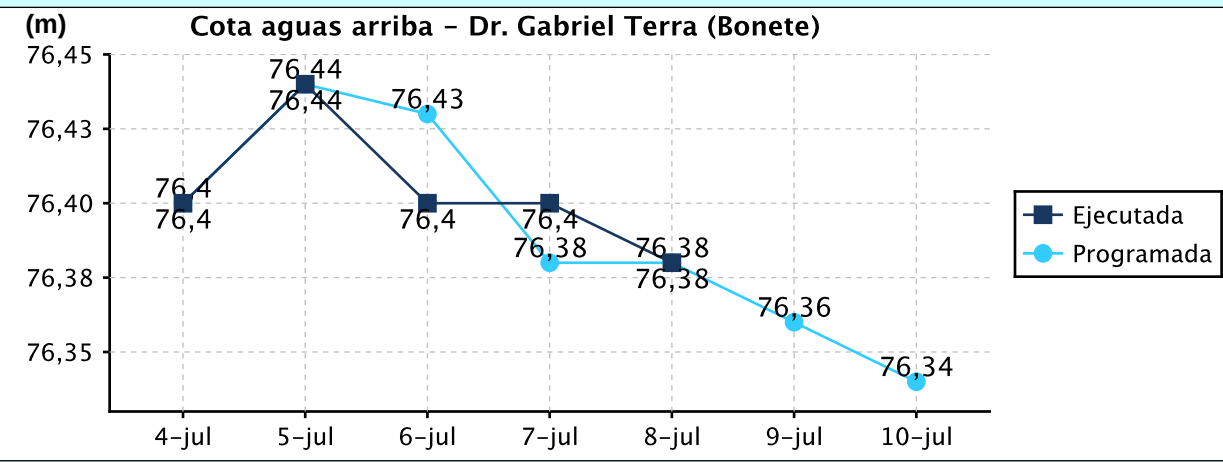

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,38
Baygorria	53,63	53,63
Palmar	38,21	38,24
SGU	35,23	35,18
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

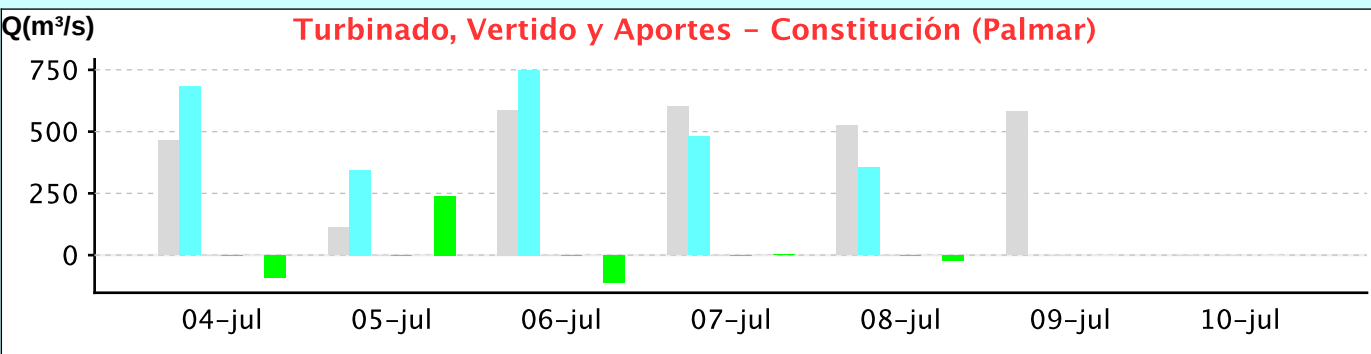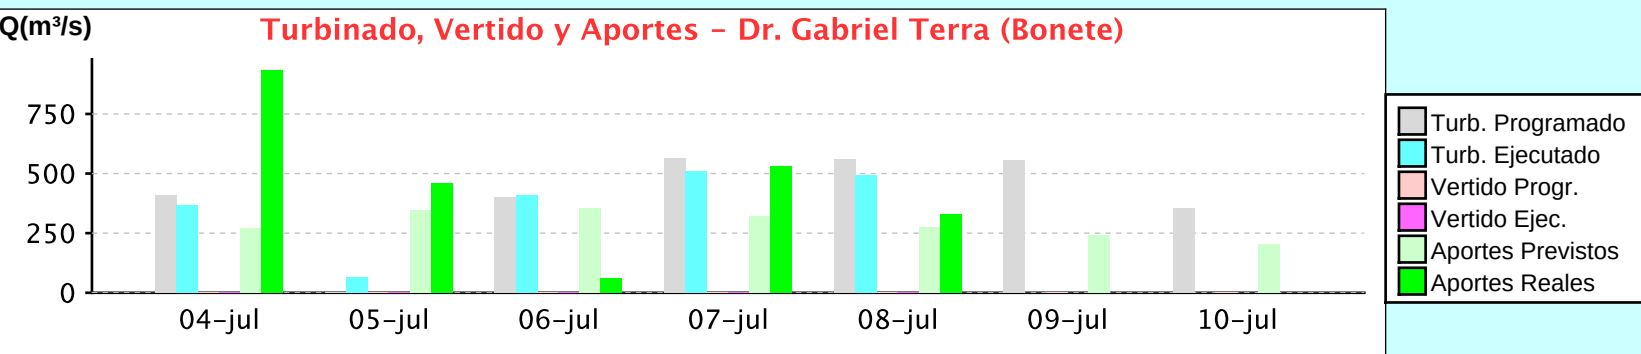

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

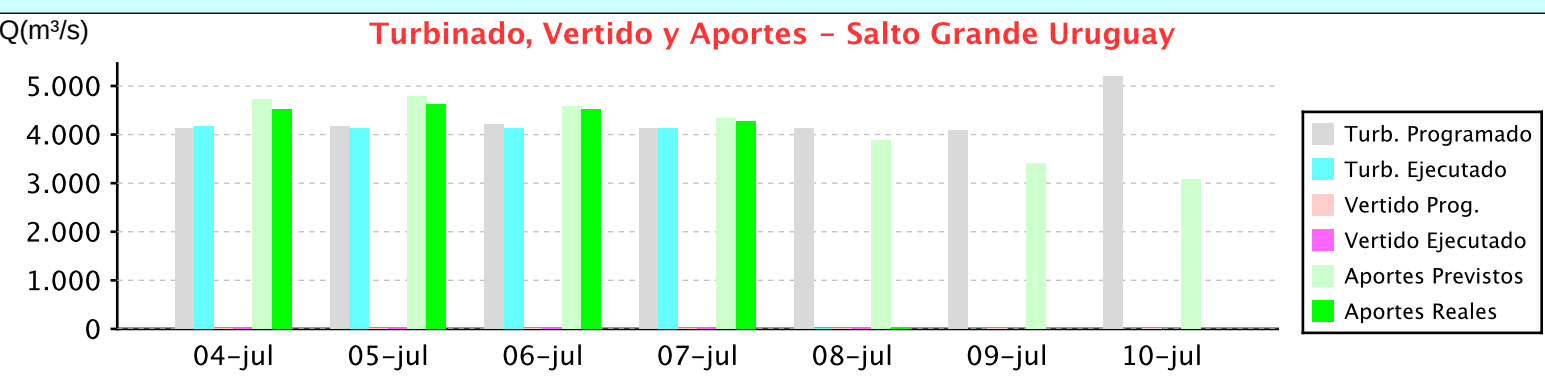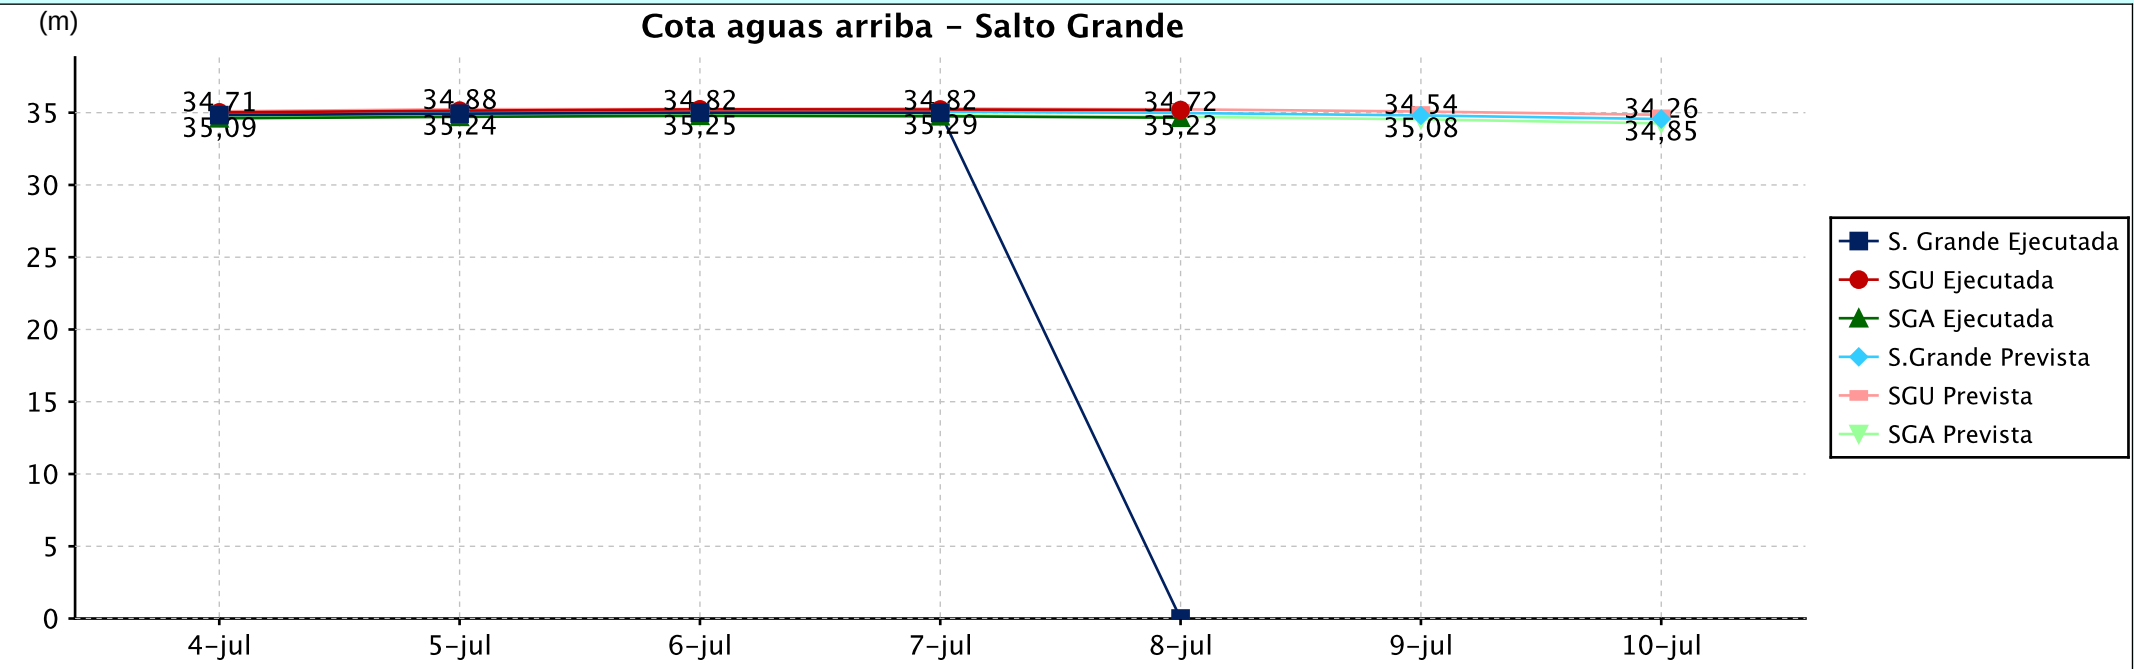

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,18
Cota Vista Arg	34,65
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	12.204

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	558	492
Baygorria	538	506
Palmar	525	354
SGU	4.124	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	274	329
Baygorria	0	32
Palmar	0	-24
SGU	3.875	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

INFORME PRELIMINAR: POR FERIADO ARGENTINO, LOS DATOS DE INTERCAMBIOS Y DE SALTO GRANDE SERAN MODIFICADOS

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

09/07/2015 15:31