




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 19 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	110
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	114
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.932
C. Baygorria	1.422
C. Palmar	1.878
C. Salto Grande	16.612
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.004
TOTAL Generación	27.865

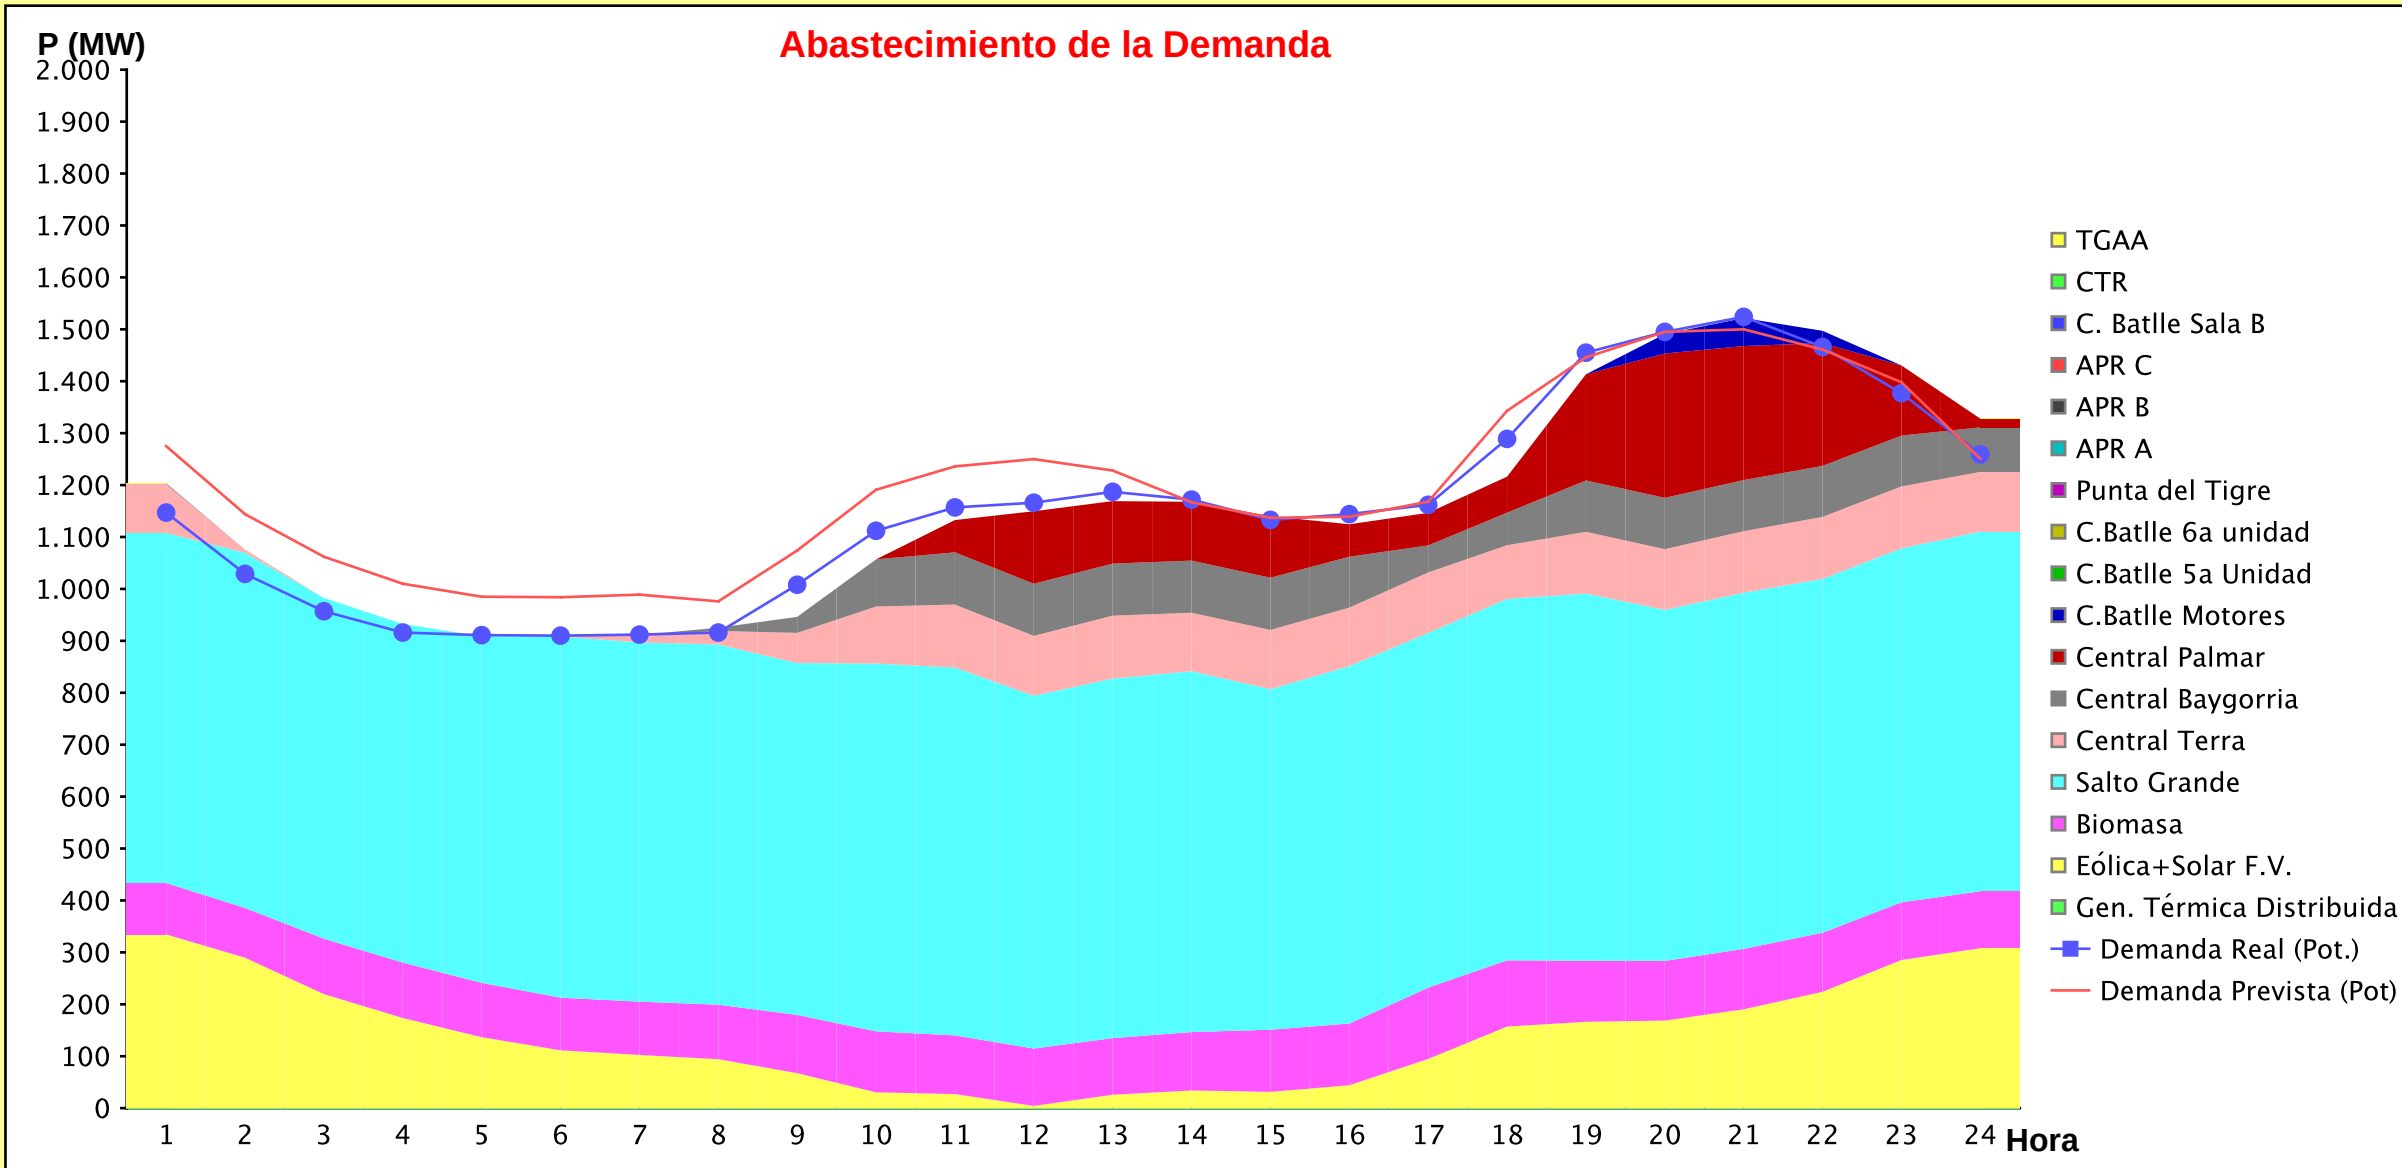

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	186
Hidráulica	186
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	186



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.679
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.909
Diferencia (MWh)	-1.230
Ejecutada - Programada	-4,25 %

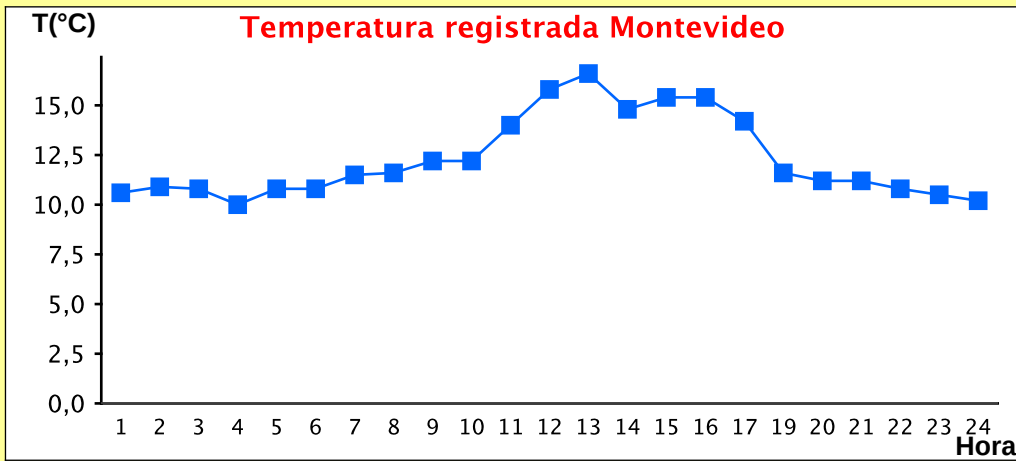


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1185 Hora 13:00
Potencia mínima:	896 Hora 04:57
Pico noche:	1539 Hora 20:55

Generación Media (MW)	
Eólica	138,4
Biomasa	111,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

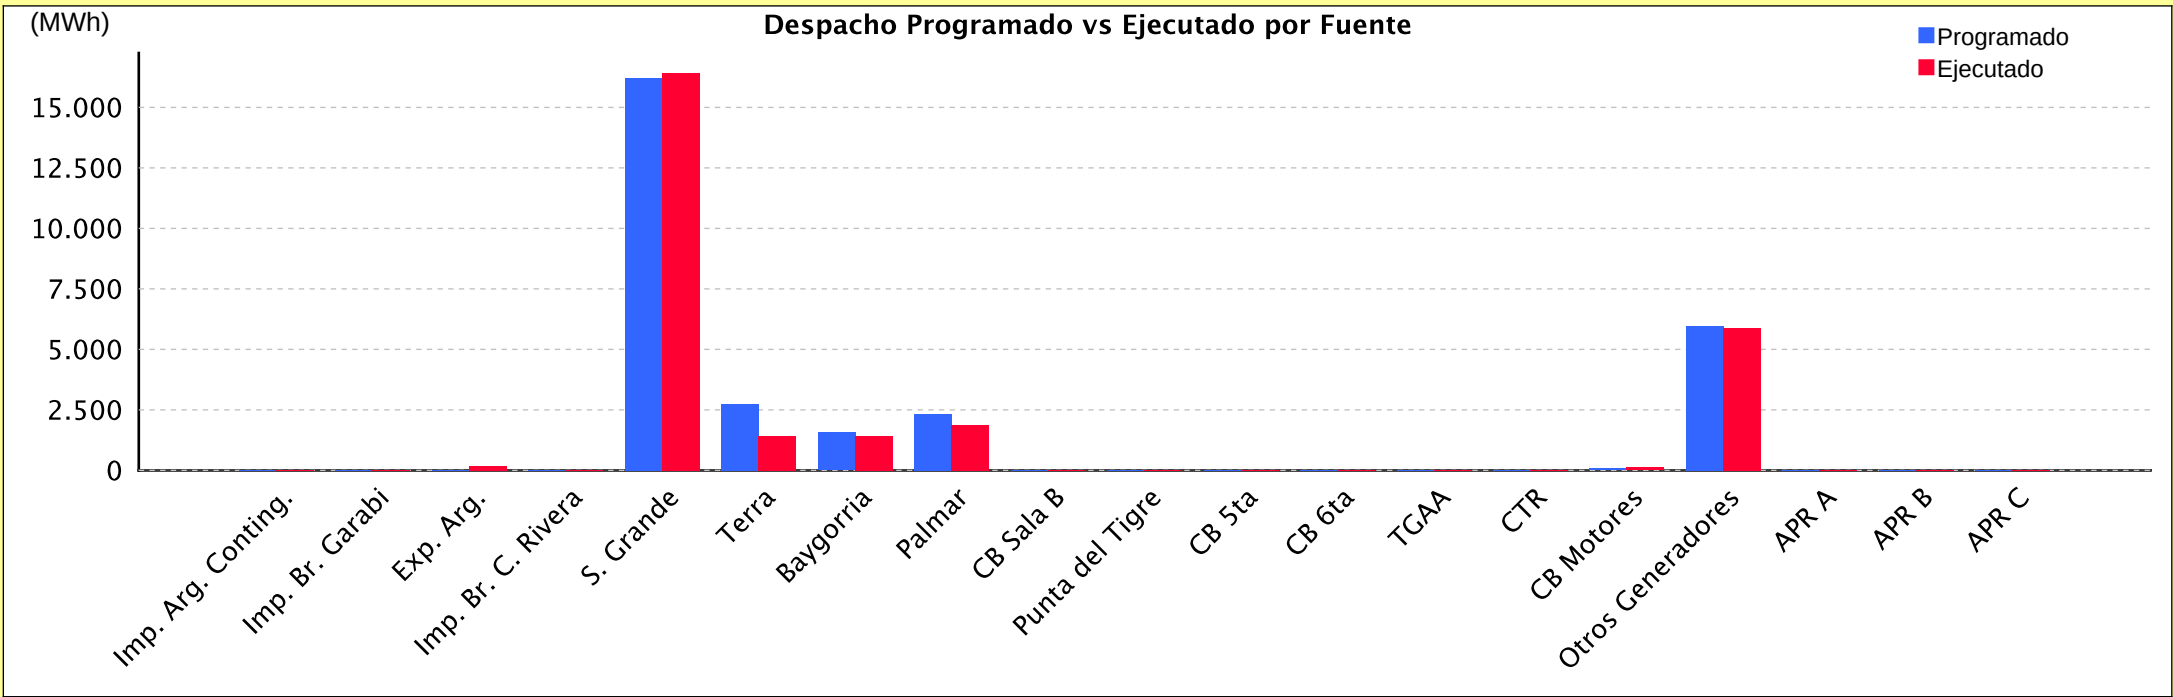
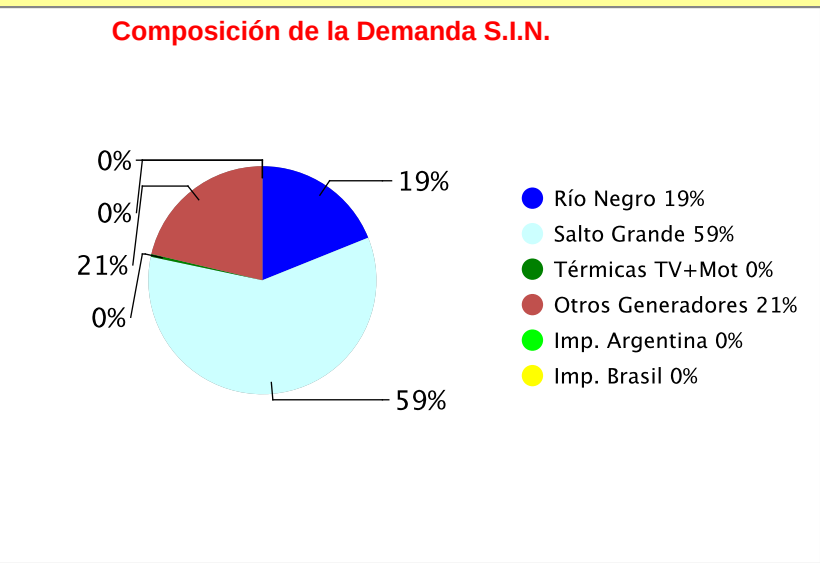


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

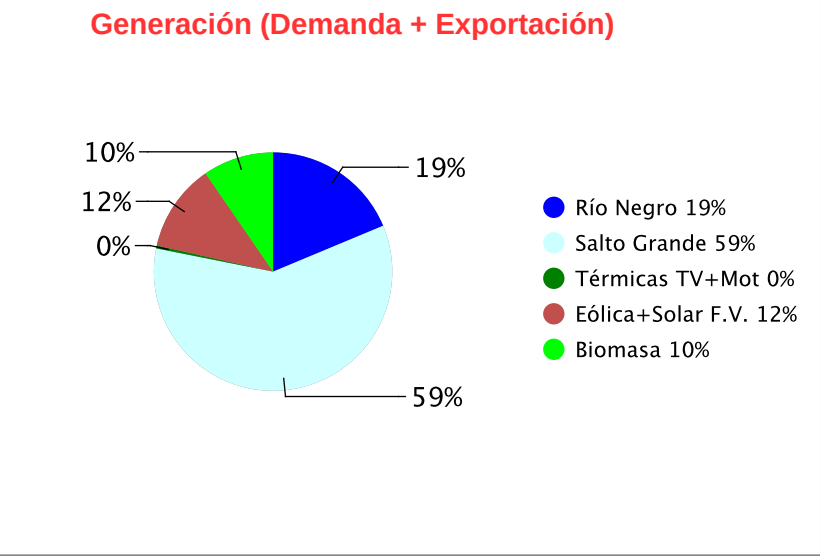



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

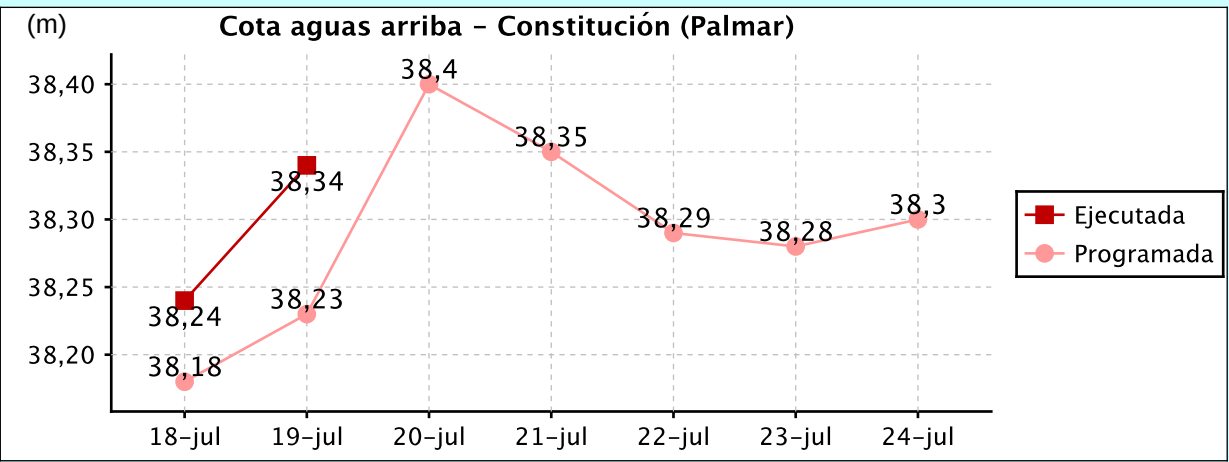
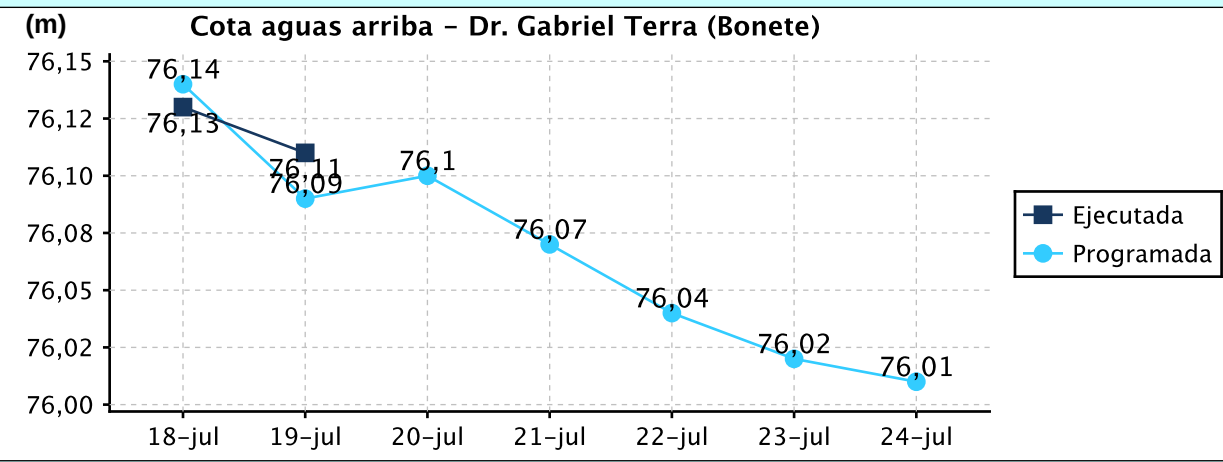


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,09	76,11
Baygorria	53,80	53,67
Palmar	38,23	38,34
SGU	33,04	32,79

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

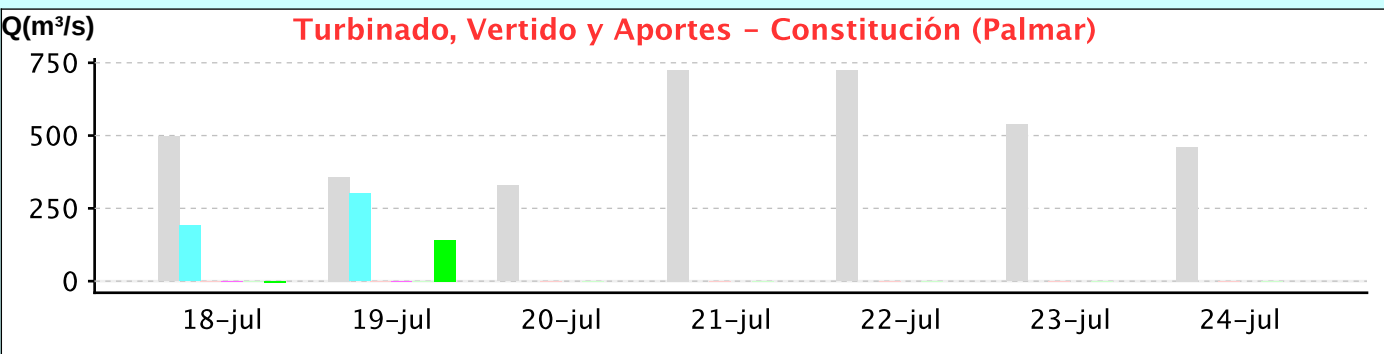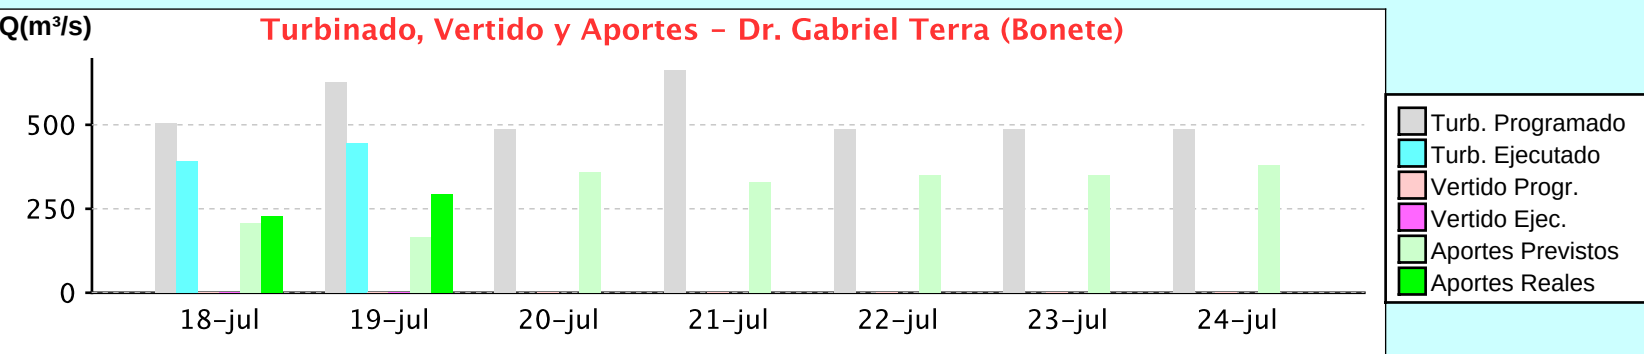

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

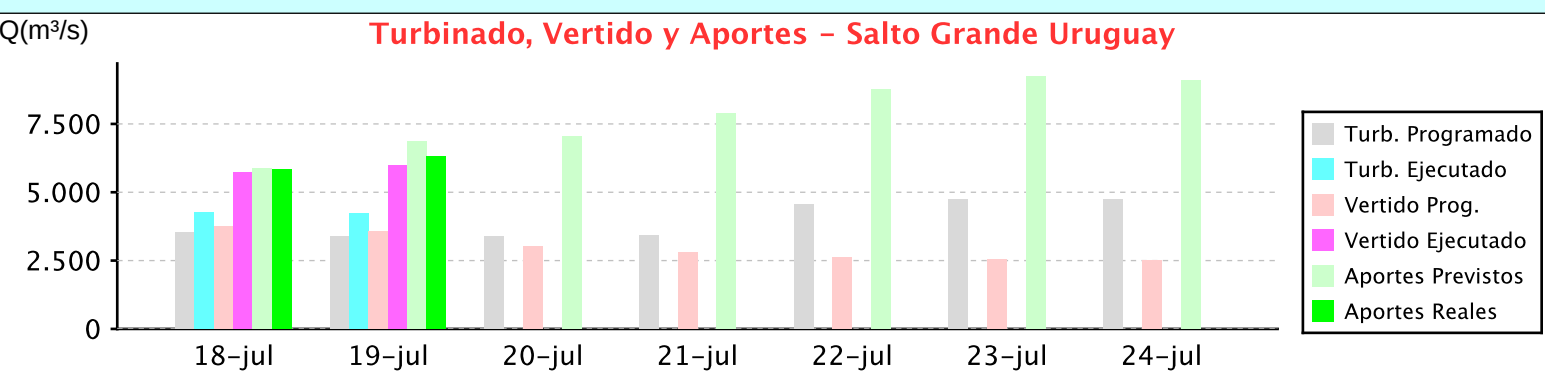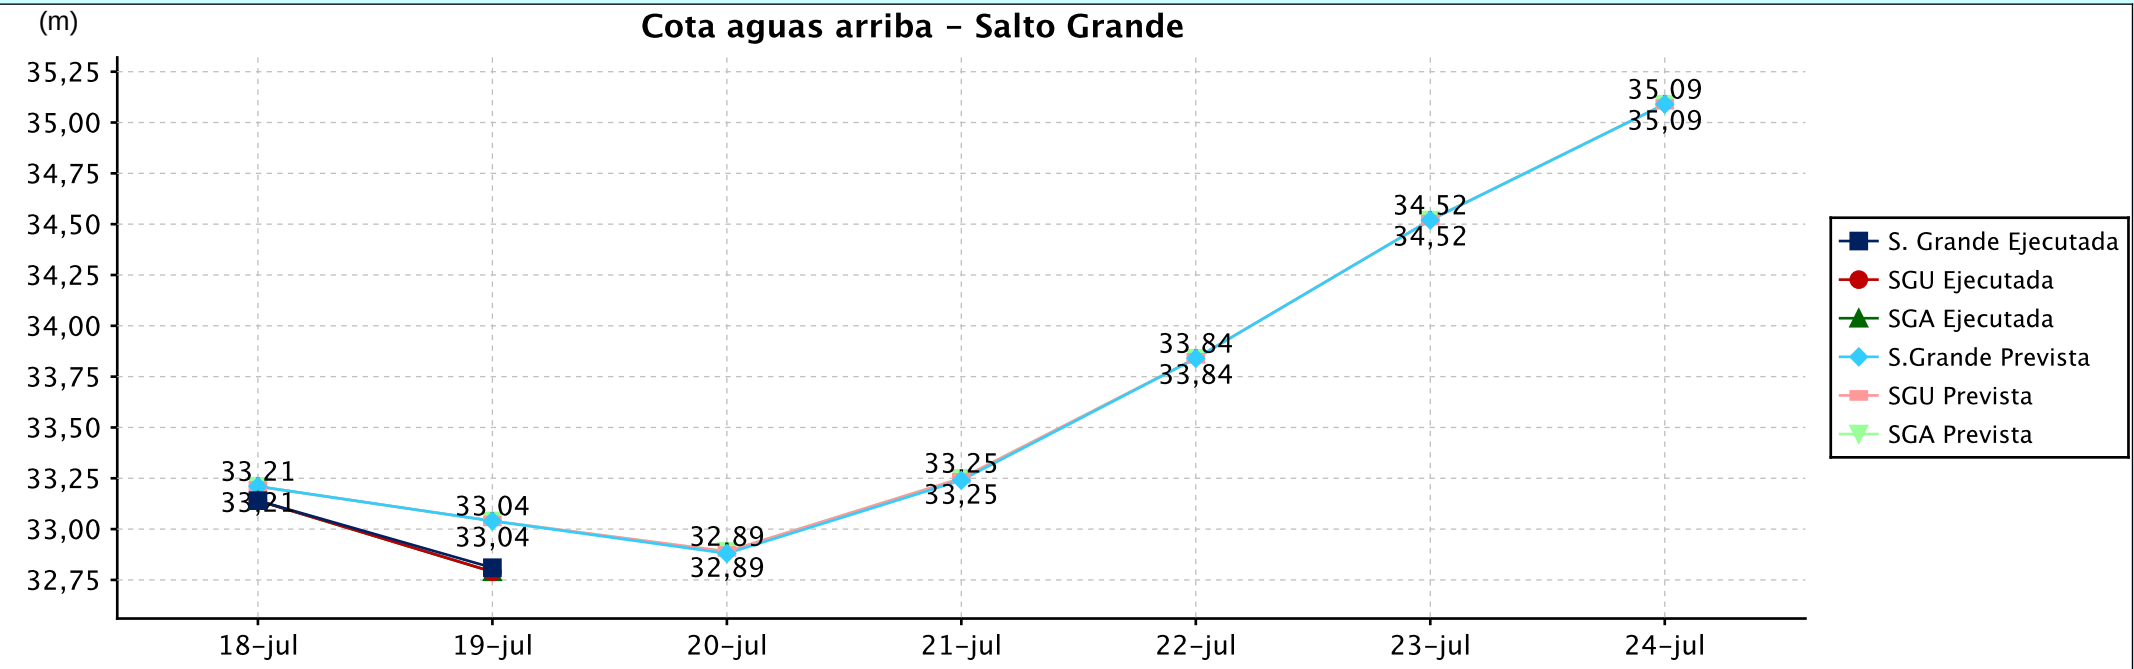

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,79
Cota Vista Arg	32,79
Cota real	32,81
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	627	446
Baygorria	541	472
Palmar	357	301
SGU	3.399	4.220

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	165	294
Baygorria	0	32
Palmar	0	142
SGU	6.875	6.294

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	3.565	5.976

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES