




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 05 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-1
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	2
Central La Tablada	-50
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	0
C. Salto Grande	21.067
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	14.332
TOTAL Generación	35.327

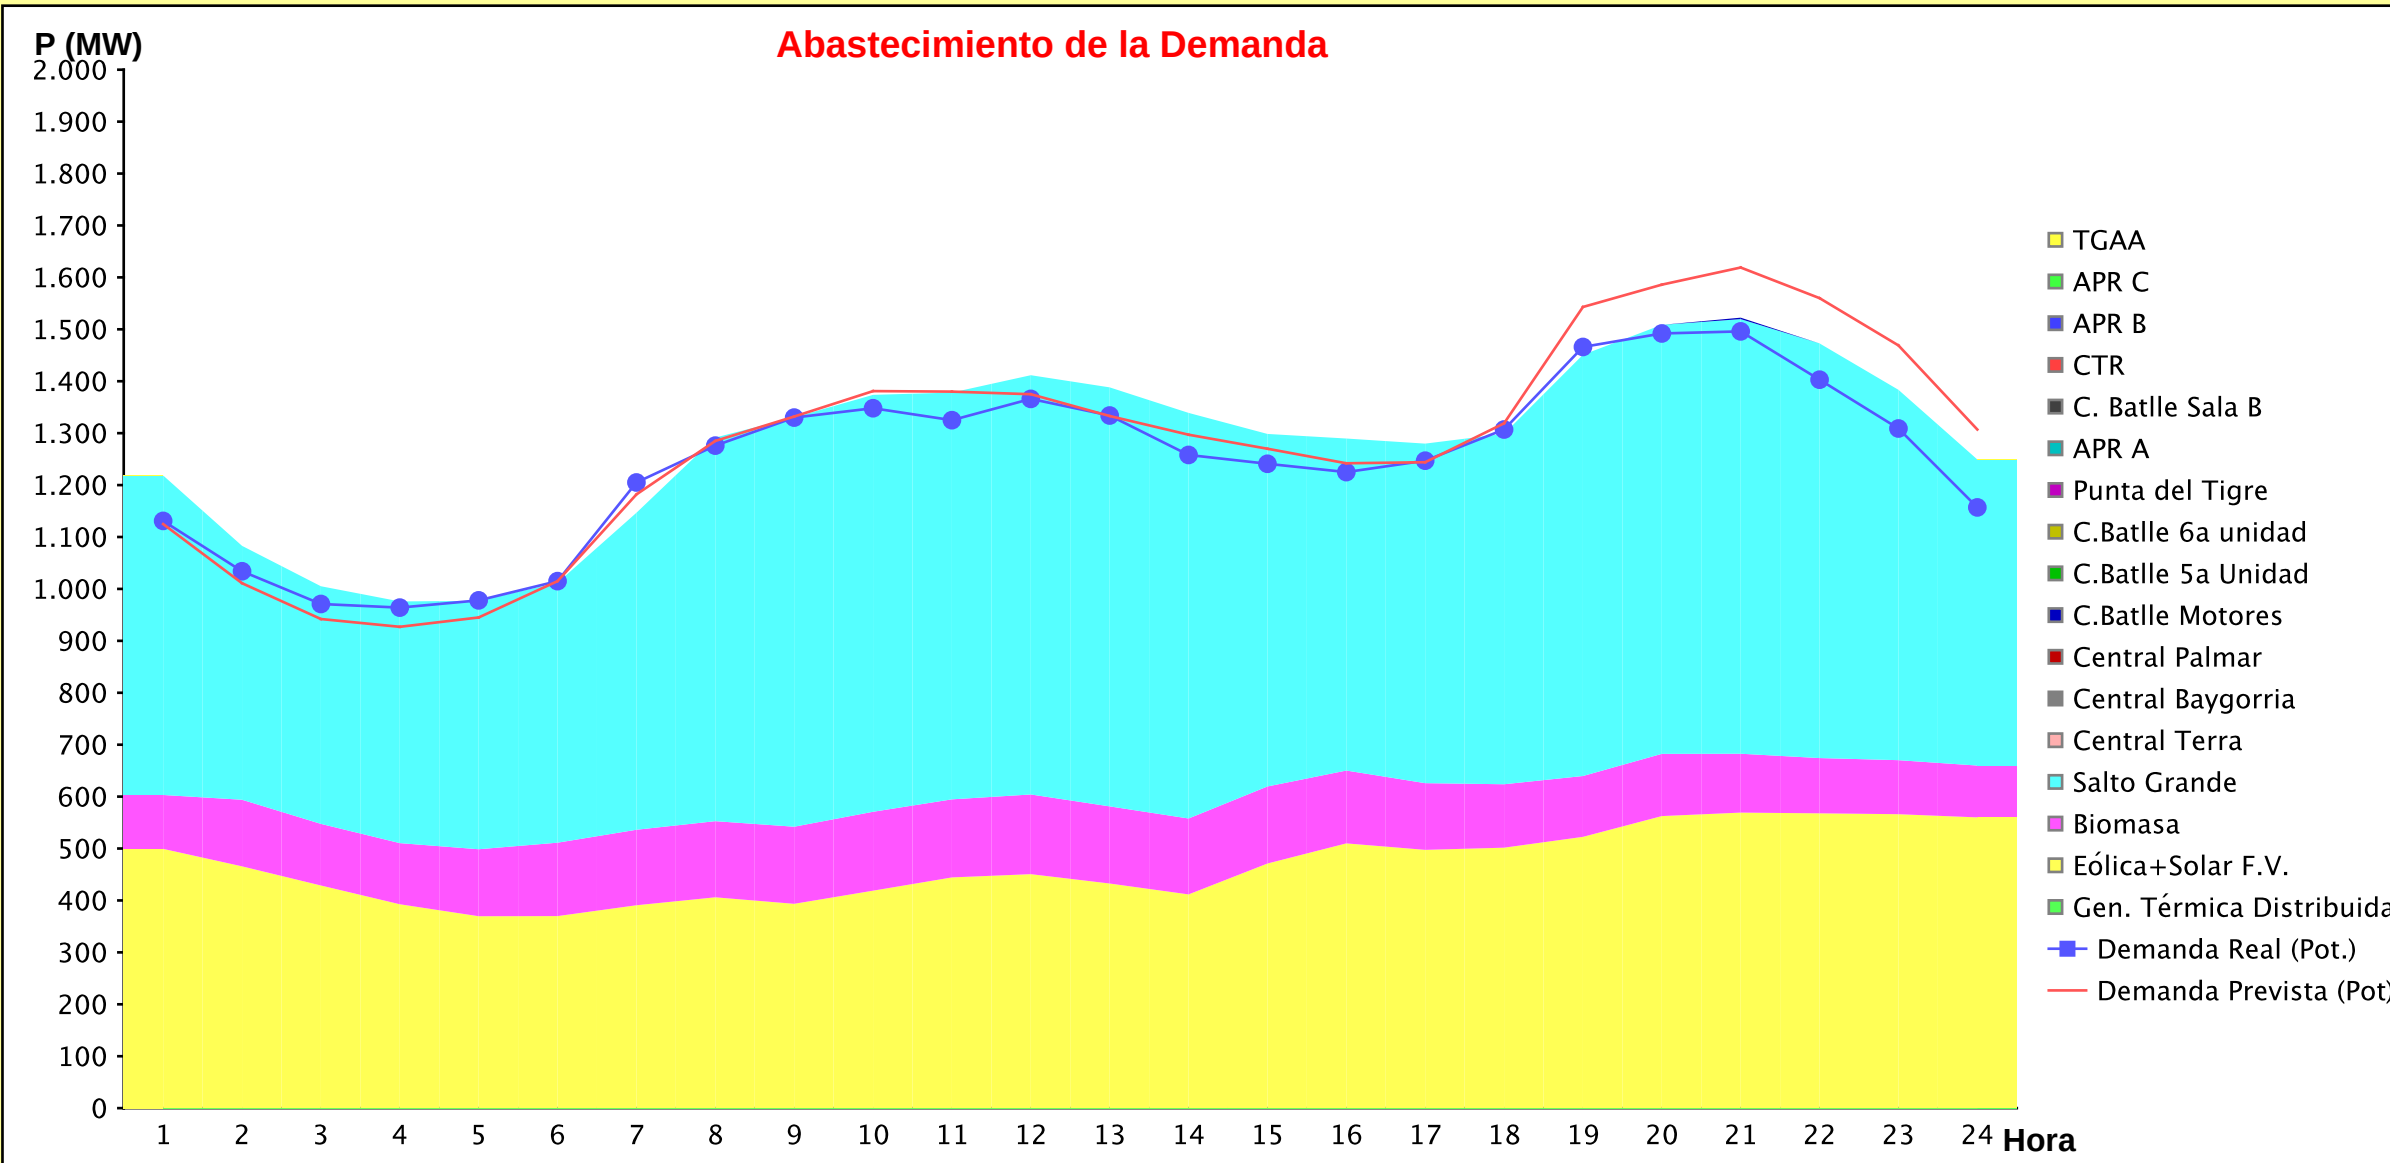

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.717
Hidráulica	4.717
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.717


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.610
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.689
Diferencia (MWh)	-79
Ejecutada - Programada	-0,26 %


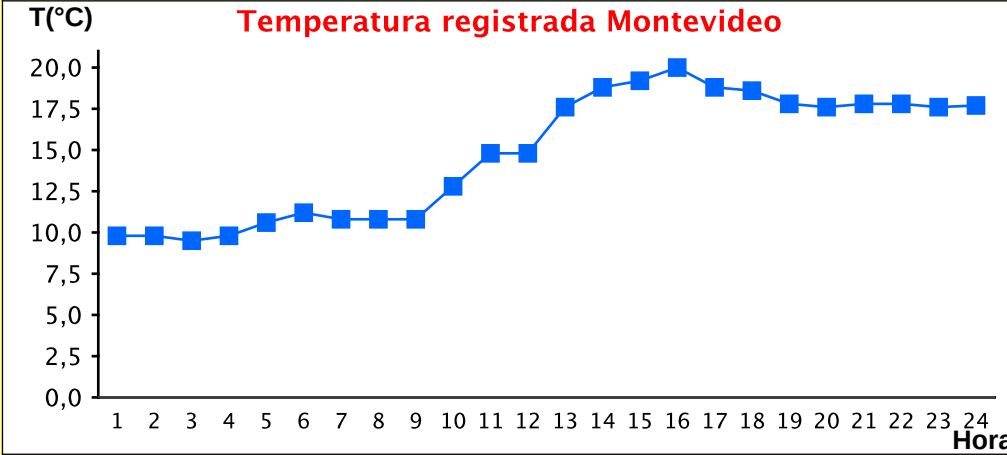


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1427 Hora 11:39
Potencia mínima:	954 Hora 03:52
Pico noche:	1535 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	455,6
Biomasa	131,0
Solar fotovoltaica	9,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


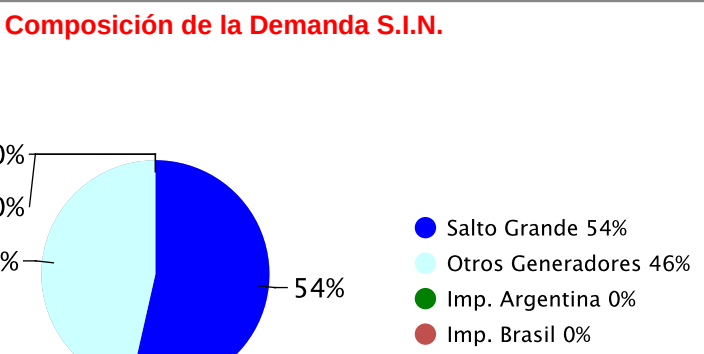


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

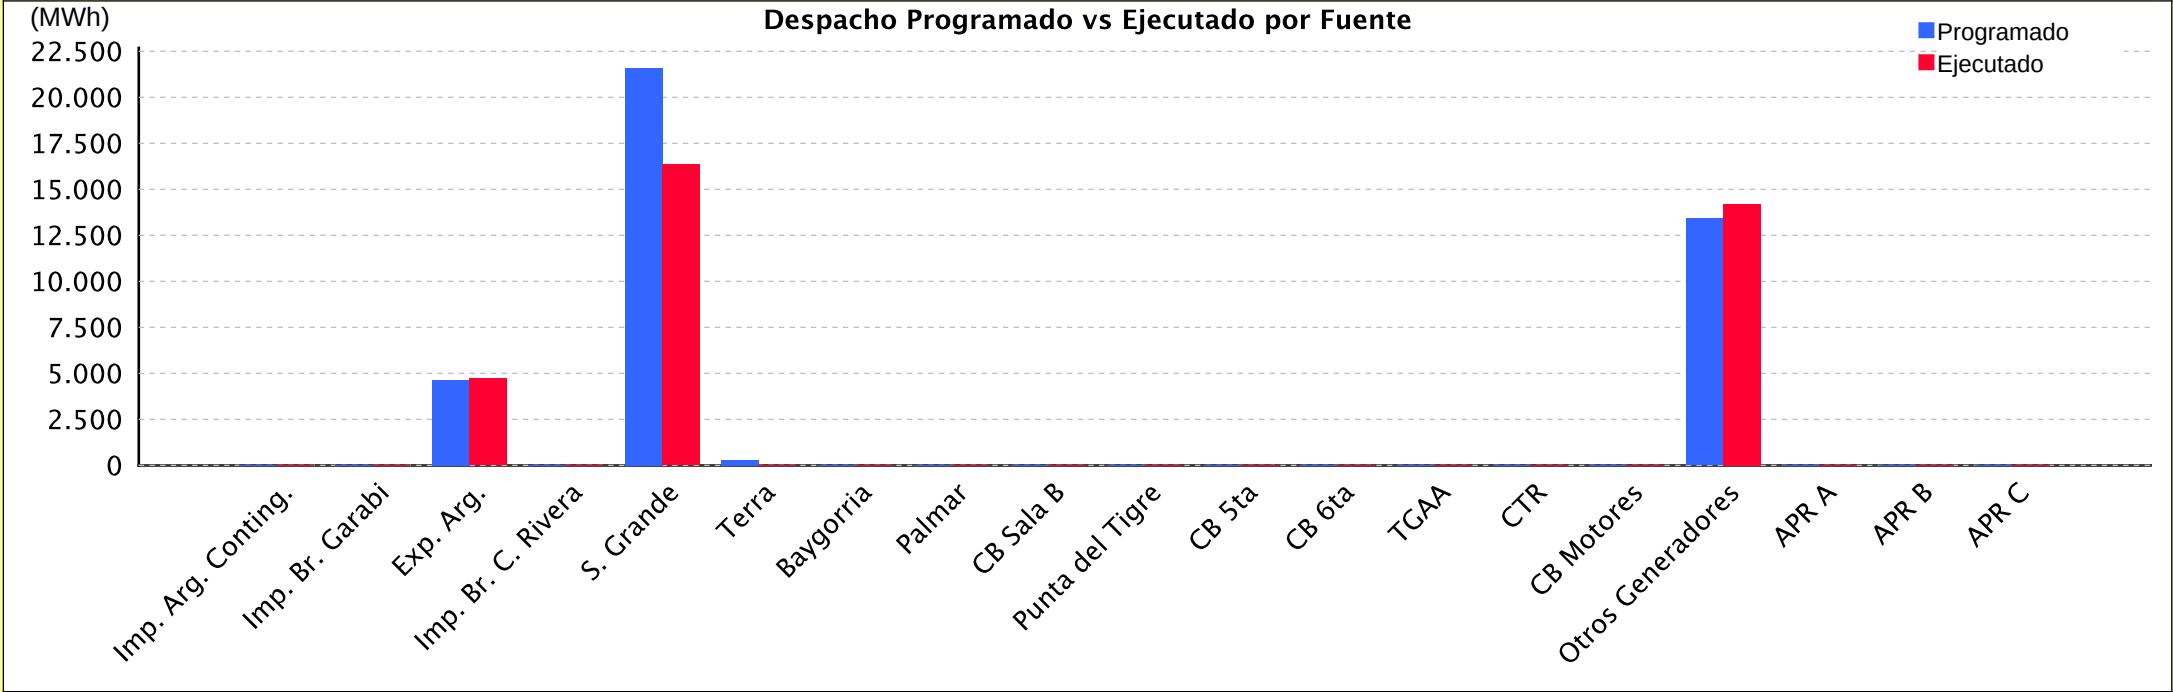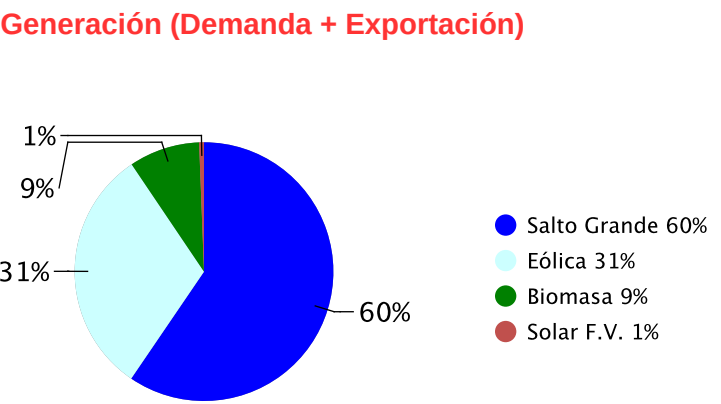



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

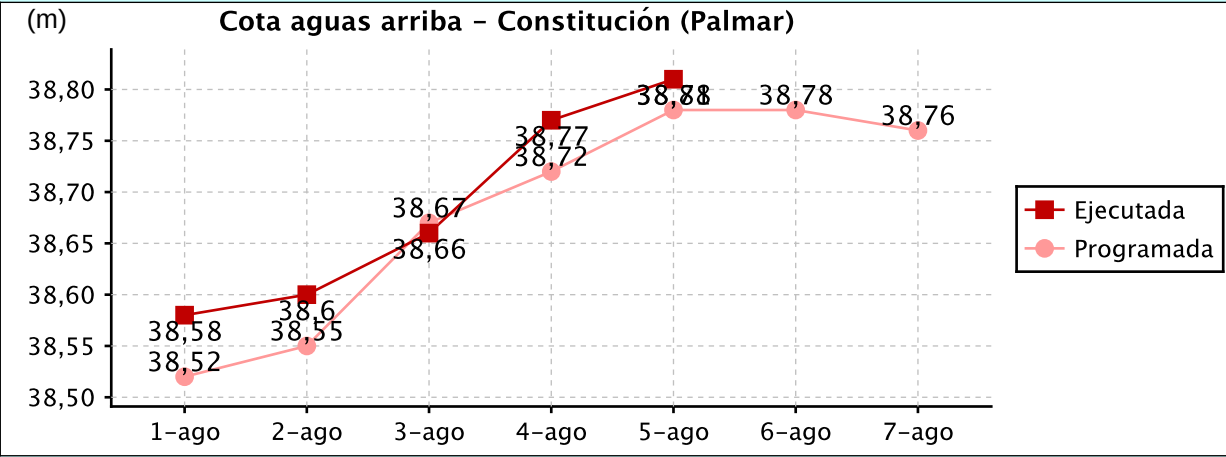
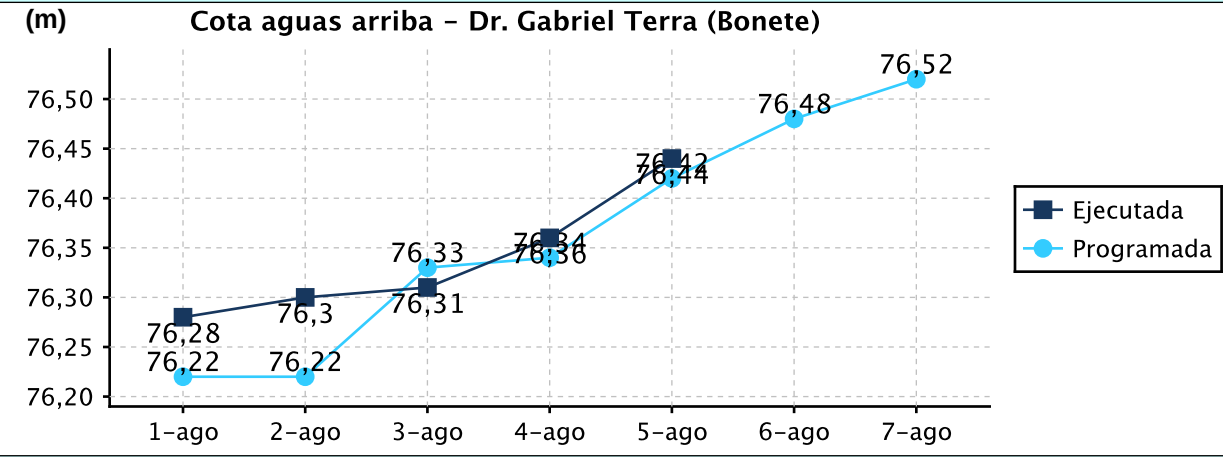


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,42	76,44
Baygorria	53,98	53,93
Palmar	38,78	38,81
SGU	35,45	35,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

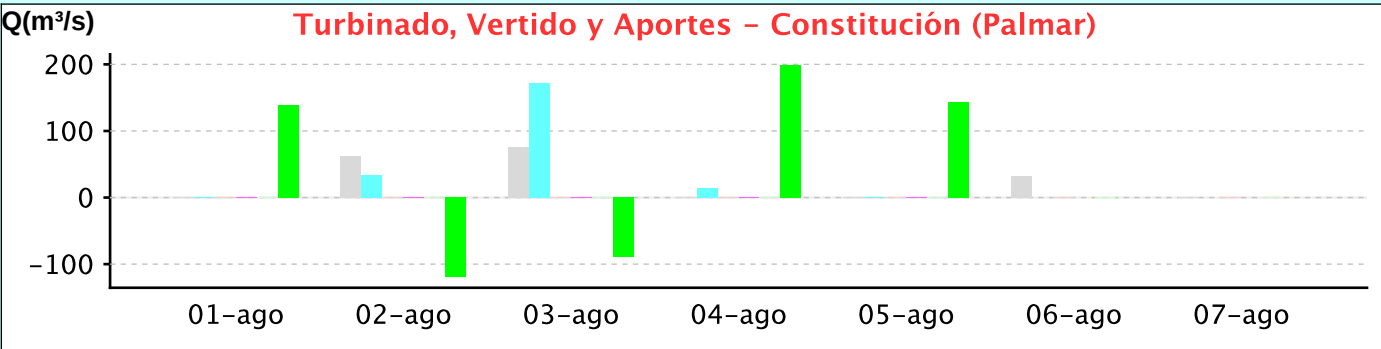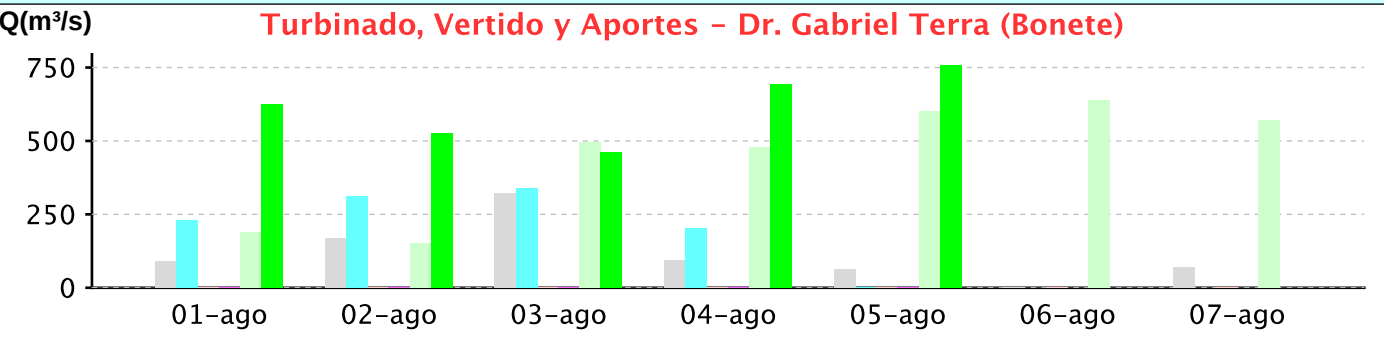

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

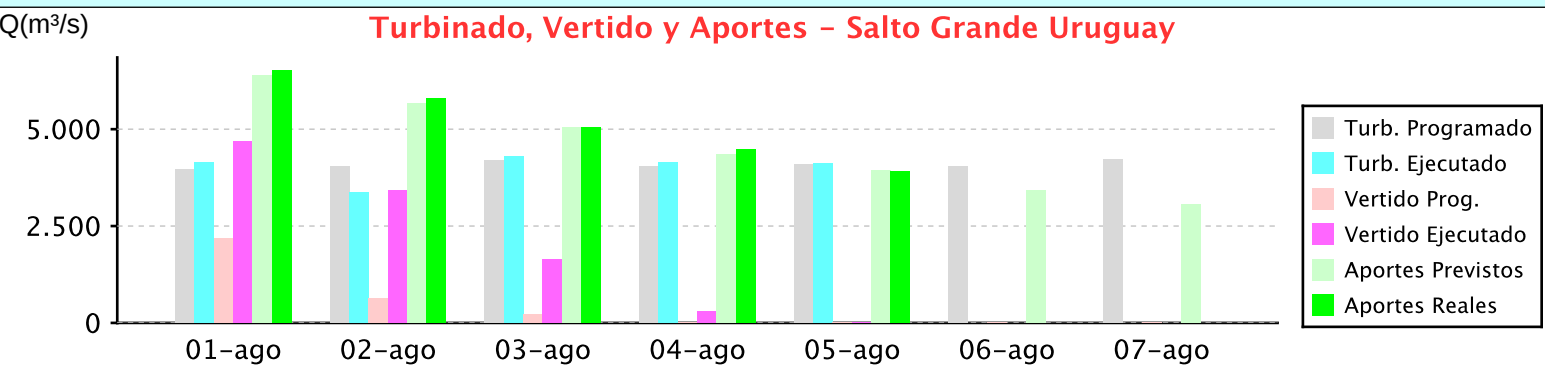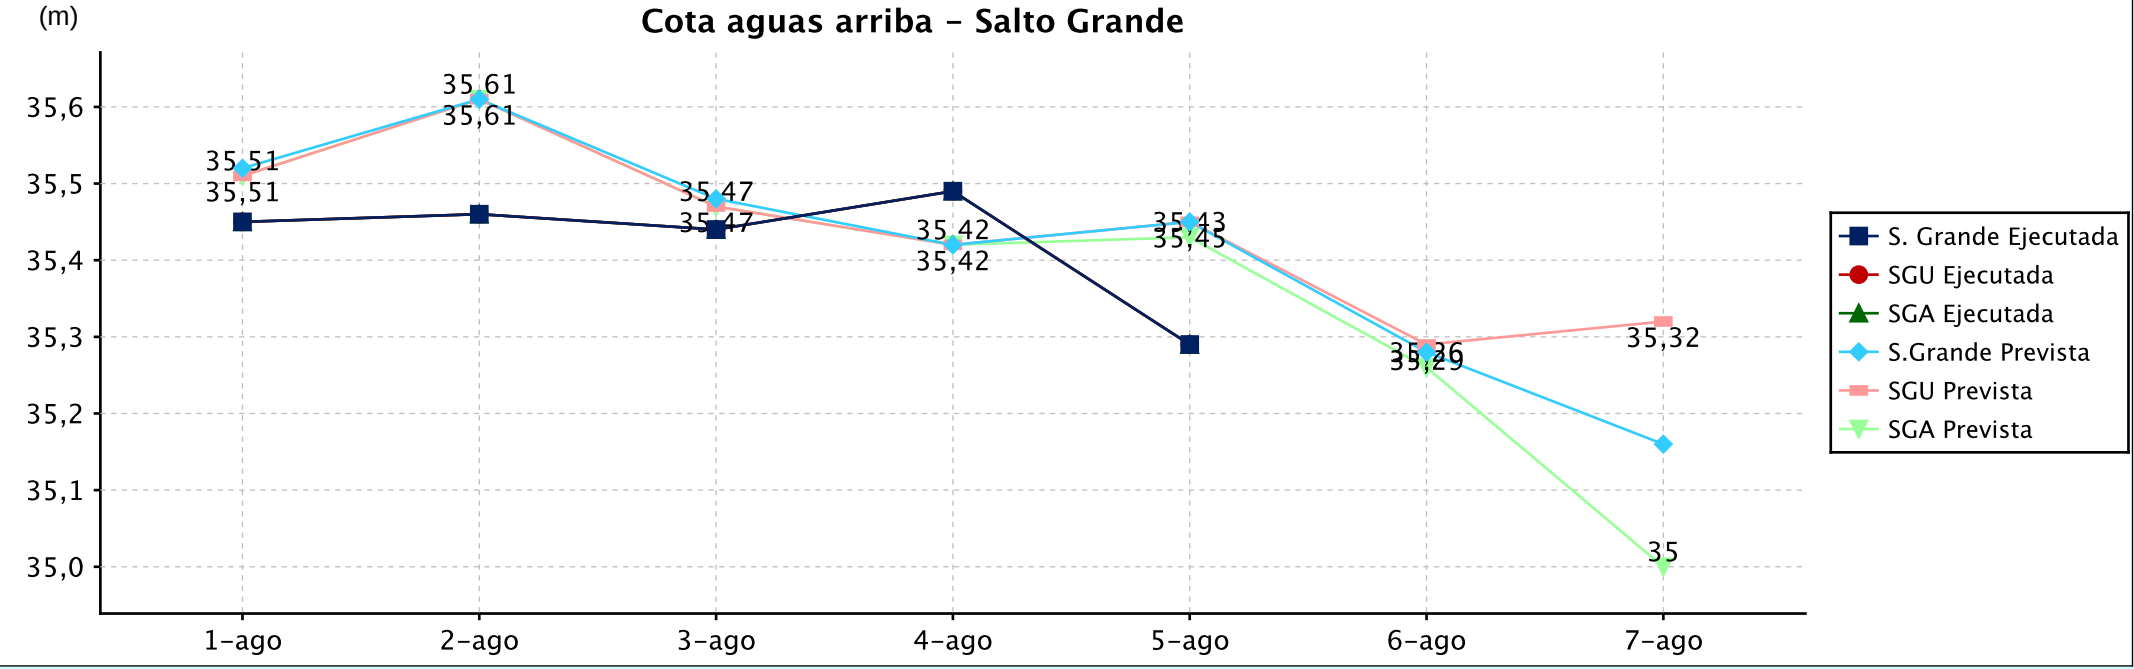

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,29
Cota Vista Arg	35,29
Cota real	35,29
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	63	0
Baygorria	10	0
Palmar	0	0
SGU	4.095	4.120

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	600	757
Baygorria	0	8
Palmar	0	143
SGU	3.925	3.908

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES